



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 3/1/2012
Αριθ. Πρωτ.: 3842

Ταχ.Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παπάζογλου
e-mail : a.papazoglou@ypes.gr
Τηλέφωνο : 210-3744032
 : 213-1364032

FAX : 210 3744354

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κα Δ.Θ. Αυγερινοπούλου
Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. 2885/15-12-2011 Ερώτηση της Βουλευτή κας Δ.Θ. Αυγερινοπούλου.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσε η Βουλευτής κα Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, σχετικά με καταλληλότητα πόσιμου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μακίστου Δήμου Ζαχάρως, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ζητήσει στοιχεία με το με αριθμ. 53103/20-12-2011 έγγραφό μας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και από το Δήμο Ζαχάρως.

Ευθύς μόλις αυτά περιέλθουν στην υπηρεσία μας, θα ενημερώσουμε την Εθνική Αντιπροσωπεία.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γεν. Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

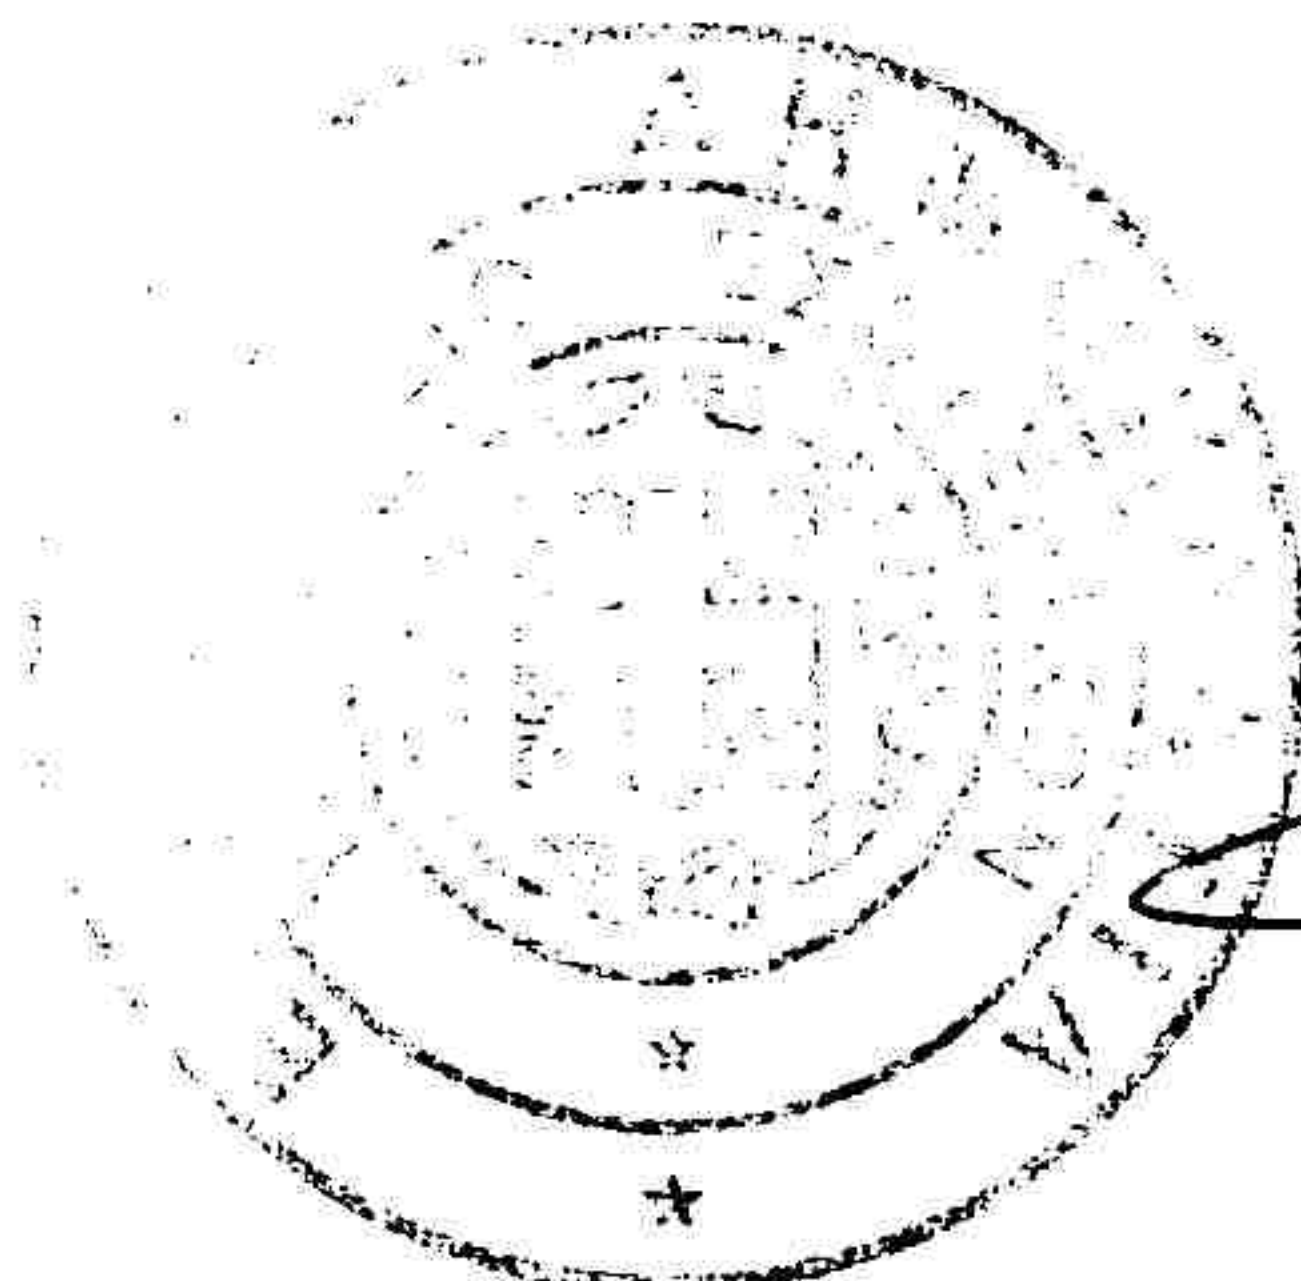

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

YV