


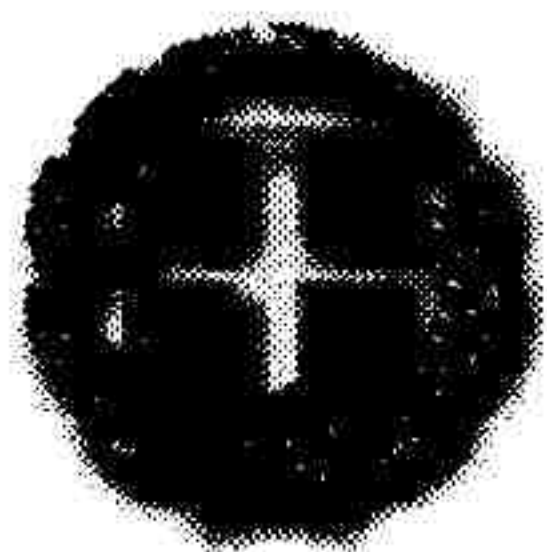

1352
16/1

13 JAN. 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 13/1/2012
Αριθ. Πρωτ.: 4025**

ΠΡΟΣ:

✓ **Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών**

Ταχ.Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παπάζογλου
: Α. Βρεκούση
e-mail : a.papazoglou@ypes.gr
: a.vrekousi@ypes.gr
Τηλέφωνο : 210-3744032
: 210-3744405
FAX : 210 3744354

ΚΟΙΝ:

**1. Βουλευτή κα Διονυσία – Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης**

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. 1352/22-12-2011 Αναφορά της Βουλευτή κας Δ.-Θ. Αυγερινοπούλου.

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς που κατέθεσε η Βουλευτής κα Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, σχετικά με την καταλληλότητα πόσιμου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μακίστου Δήμου Ζαχάρως, σας αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφα τα με αριθμ. πρωτ. 1873/5/3-1-2012 και 114361/2407/27-12-2011 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και, αντίστοιχα, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα συνημμένα σε αυτά, για ενημέρωσή σας.


Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνεργαζόμενο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γεν. Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

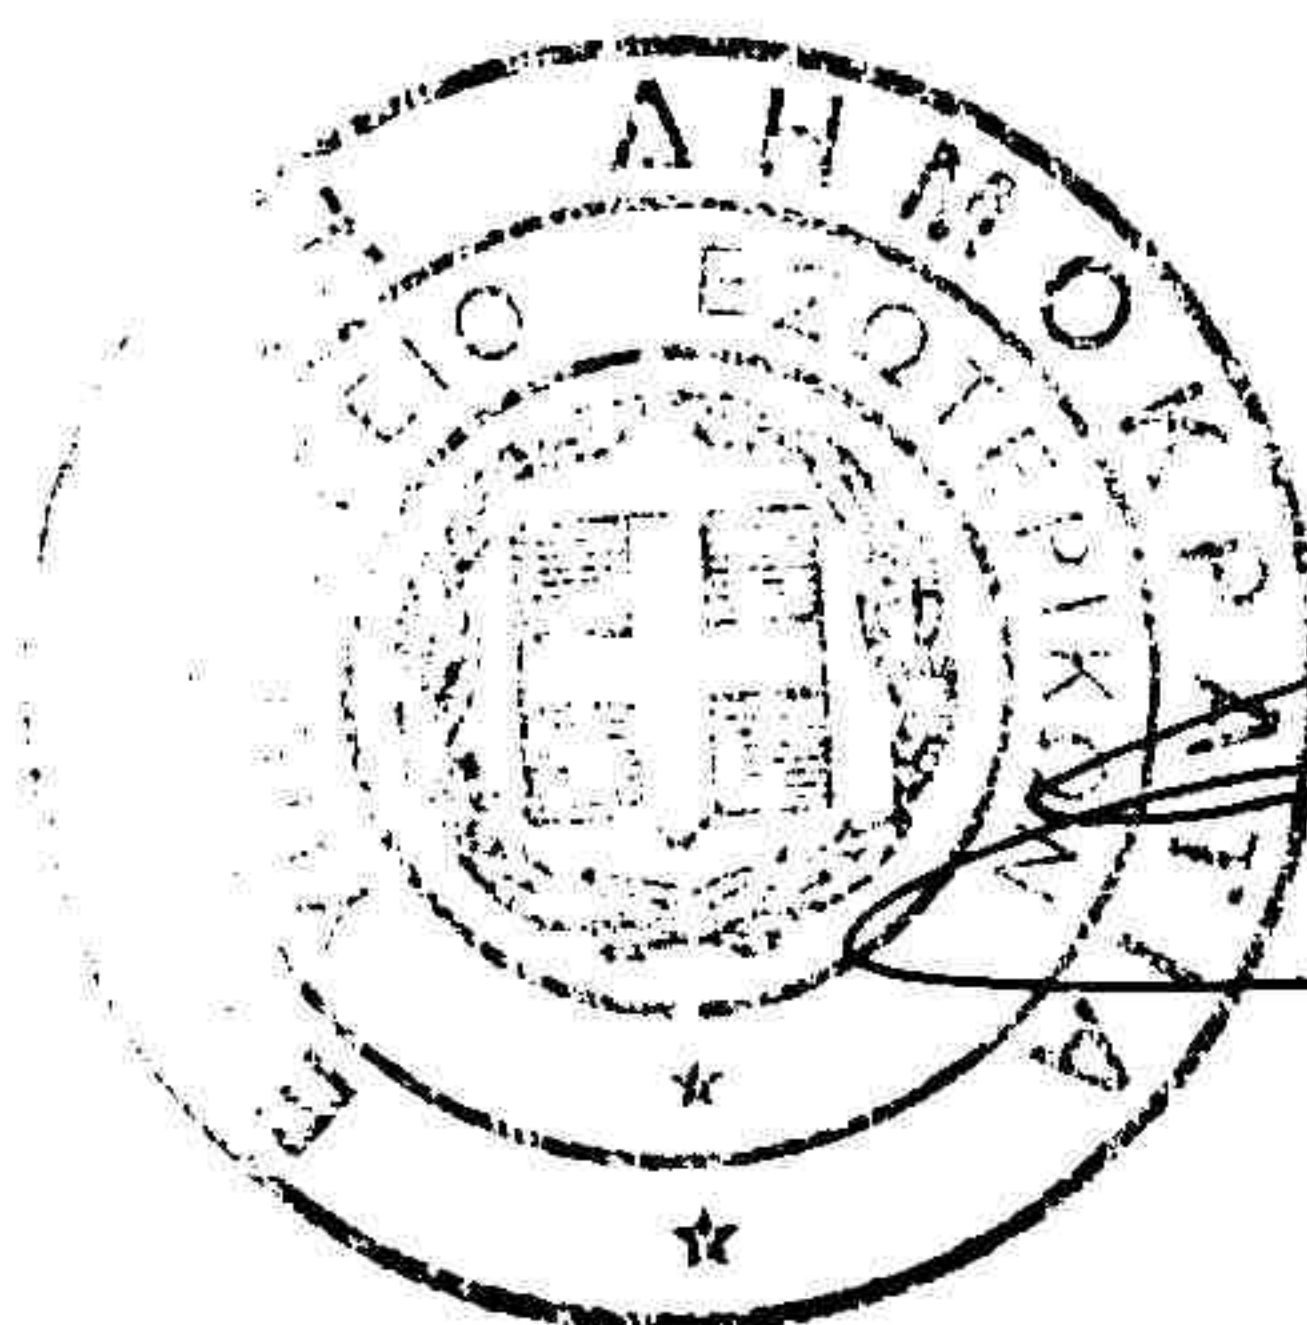

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΣΤΑΛΕΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 03.01.2012

Αρ. πρωτ: 1873/5

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 600165

fax: 2610 452176

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν.Δνση Τοπικ. Αυτοδιοίκησης

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμ. Προστασίας Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝ: : α. Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Οικονομικών
κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμπο Καφύρα

γ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
& Υγειονομ. Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Καταλληλότητα ποσίου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μακίστου
Δήμου Ζαχάρως»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ.1352/22.12.11 αναφορά της Βουλευτού κ. Αυγερινοπούλου Διονυσίας.
β. Το υπ' αριθ.53995/27.12.11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/
Γεν Δνση Τοπ.Αυτ/σης/ Δν.Τεχν.Υπηρεσιών/Τμ.Προστ.Περιβάλλοντ.
γ. Το υπ' αριθ. 06/03.01.12/Τμ.Περιβάλλοντ. Υγιεινής & Υγειονομικού
Ελέγχου/Π.Ε. Ηλείας

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 247733/2199 από 28.12.2011 απάντησής μας στην ερώτηση της Βουλευτού κ. Διονυσίας Αυγερινοπούλου με θέμα «Καταλληλότητα ποσίου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μακίστου Δήμου Ζαχάρως», η οποία σας διαβιβάστηκε μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και μετά την γνωστοποίηση σε μας, με την υπ' αριθ. 1352/22.12.11 αναφορά της ίδιας Βουλευτού, των αποτελεσμάτων δειγμάτων που ελήφθησαν από ιδιώτες, σας γνωρίζουμε ότι έχει καθοριστεί άμεσα η ημερομηνία δειγματοληψίας στις 09.01.2012, ημέρα Δευτέρα, από αρμοδίους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα Υγειονομική Νομοθεσία.

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Απόστολος Κατσιφάρας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 28.12.2011

Αρ. πρωτ: 247733/2199

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 600165

fax: 2610 452176

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
264 42 - Πάτρα
(fax: 2610-465841)

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Οικονομικών
κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμπο Καφύρα
γ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
& Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Καταλληλότητα ποτίμου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μακίστου
Δήμου Ζαχάρως»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 2885/15.12.2011 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Διον. Αυγερινοπούλου.
β. Το υπ' αριθ. 113449/9726/22.12.2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 3627/23.12.2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής
& Υγειονομικού Ελέγχου/Π.Ε. Ηλείας.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2885/15.12.2011 ερώτησης της Βουλευτού κ. Διονυσίας
Αυγερινοπούλου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την ποιότητα του ποτίμου νερού των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων,
τον Α' βαθμό ευθύνης έχουν οι αρμόδιοι Ο.Τ.Α. ή οι επιχειρήσεις και οργανισμοί
που διαχειρίζονται τα θέματα ύδρευσης.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η αρμοδιότητα ανήκει στην Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και στον Δήμο
Ζαχάρως.

Λεδομένου ότι τα δείγματα νερού έχουν ληφθεί από ιδιώτες και κάτω από αδιευκρίνιστες
συνθήκες, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Ηλείας,
από την στιγμή που ενημερώθηκε, προγραμματίσει άμεσα δειγματοληψίες νερού, ύστερα από
συνεννόηση με το πιστοποιημένο εργαστήριο ΚΕΔΥ Αθηνών, προκειμένου να διασταυρωθούν

- 2 -

τα αποτελέσματα και να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη του προβλήματος και να δοθούν οι ανάλογες οδηγίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

**Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Απόστολος Κατσιφάρας

Ως εκ τούτου επι λέον στοιχεία για το θέμα ή τυχόν ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθούν στον Δήμο Ζαχάρως και την Υπαιονα κκή Υπηρεσία του Νομού.

2) Η μικροβιακή επιβάρυνση νερού πηγής υποδηλώνει την παρουσία ανθρώπινων ή ζωικών υγρών αποβλήτων. Η ύπαρξη απορροφητικών βόθρων ή και μονάδων κτηνοτροφικών (στάβλοι κλπ) στα ανάντη της πηγής ενδεχομένως να επηρεάζουν μικροβιολογικά την ποιότητα του νερού. Απαιτούνται μέτρα προστασίας των πόσιμων υδάτων. Στο πλαίσιο εκπόνησης από το Υ.Π.Ε.ΚΑ. των μελετών των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (είναι σε πρώτη φάση διαβούλευσης για το υδατικό διαμέρισμα Διτ. Πελάσου), όπου θα καθοριστεί και το πλαίσιο των Προγραμμάτων Μέτρων για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των νερών των υδρολογικών λεκανών, αναμένεται να καθοριστούν και τα μέτρα προστασίας των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για άντληση πόσιμου ύδατος.

3) Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στο αρχείο της υπηρεσίας μας δεν υπάρχει σχετική άδεια χρήσης νερού στο Δήμο Ζαχάρως ή τη ΔΕΥΑ Ζαχάρως για ύδρευση του Τοπικού Διαμερίσματος Μακίστου από πηγές της περιοχής.


Εσ. Διαν:

- 1. Φ. 6.
- 2. 1 Καραθανάση

Ο Διευθυντής

Δρ. Α. Τηνιακός
Γεωλόγος Α'β



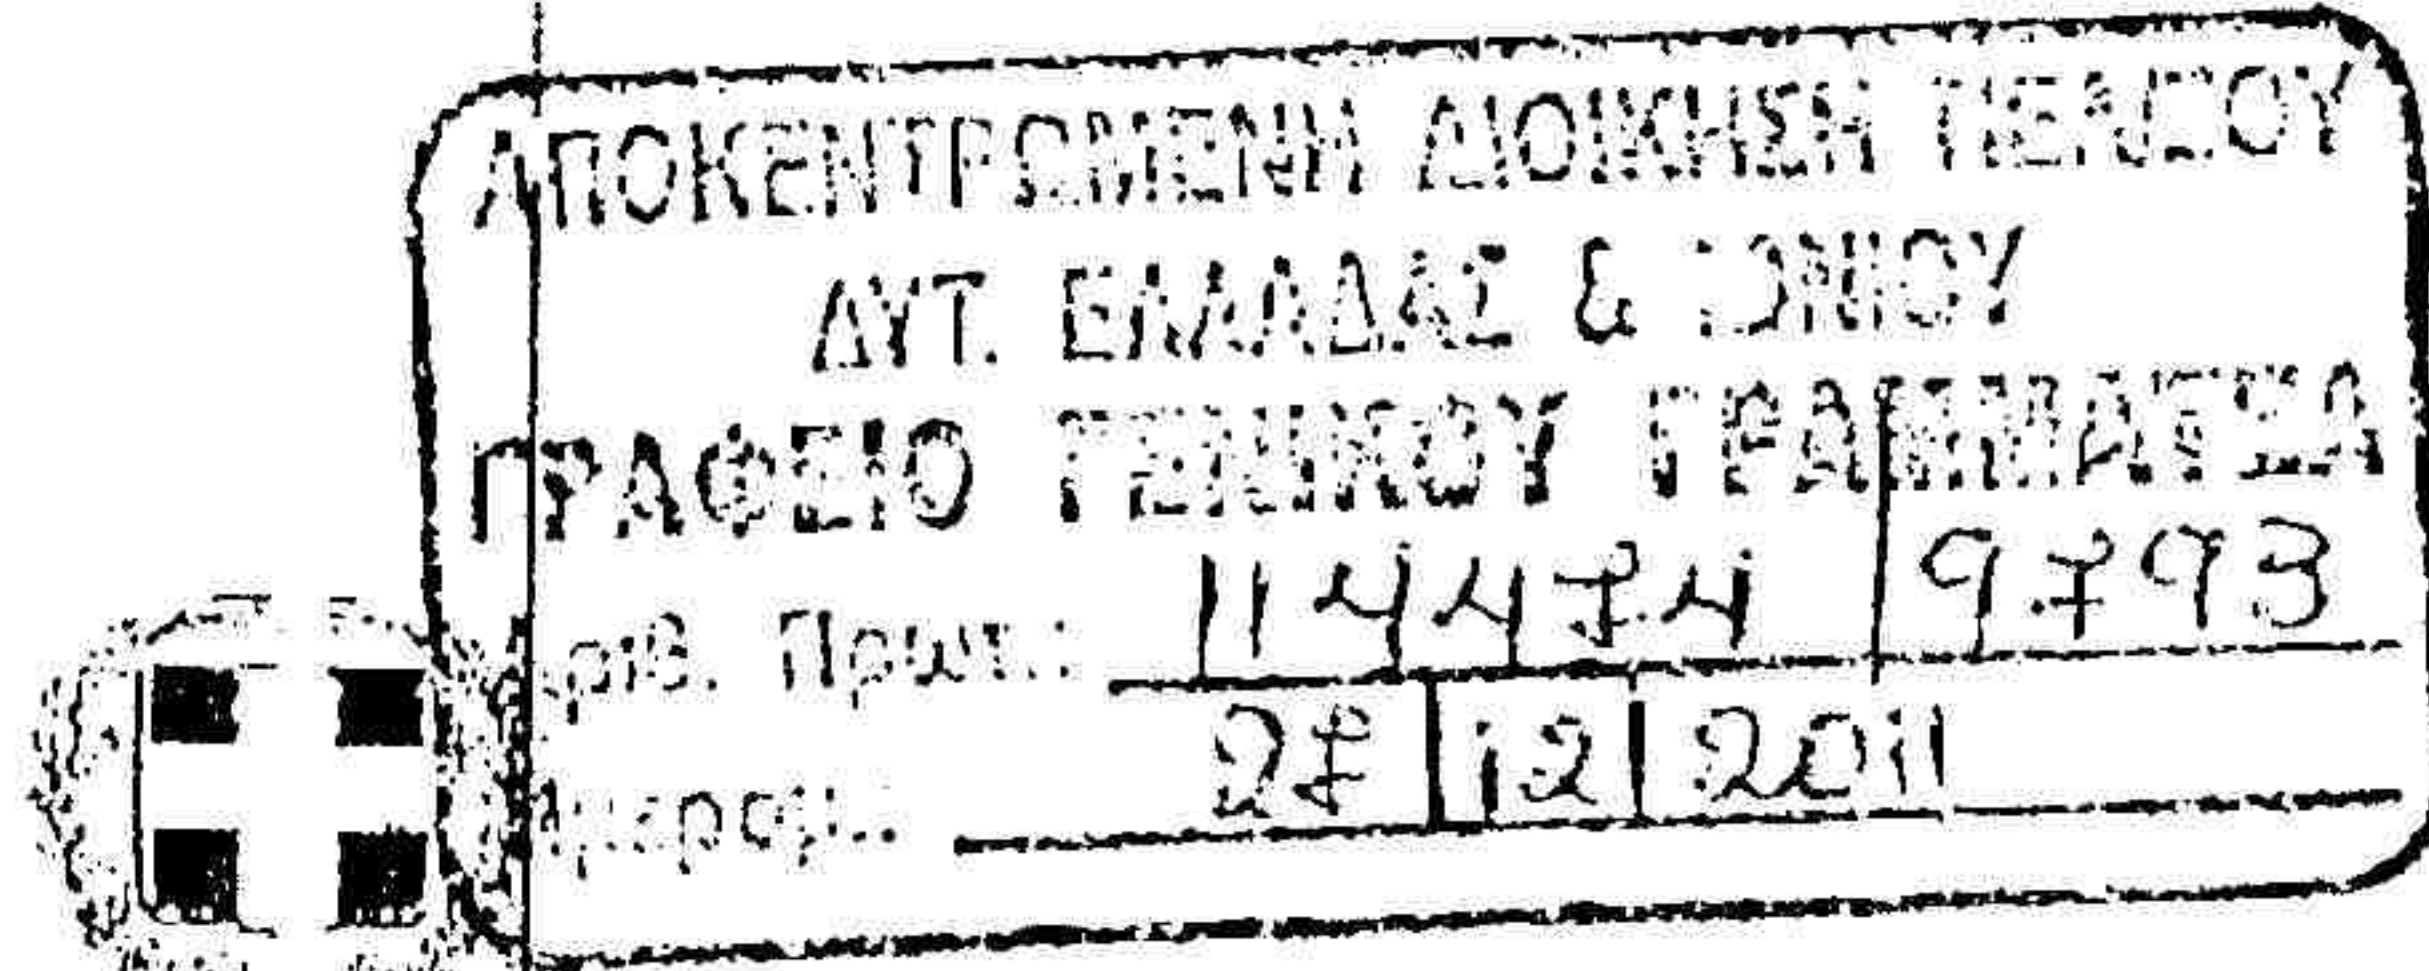

Νο 6745-fox

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΑ 27- 12 - 2011

Αρ. Πρωτ. : 114361/2407

Σχετ: 113467/2378

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 35
Ταχ. Κωδ. : 26442
Πληροφορίες : Α. Τηνι κός Ι. Καραθανάση
Τηλέφωνο : 2610-31 5669, 338735
FAX : 2610-338735
Email : pde_yda @otenet.gr

✓ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 69-71
26442, Πάτρα

Υπόψη: Μ. Κάβουρα


ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Καταλληλότητα πόσιμου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μοκίστου Δήμου Ζαχάρως».

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 113449/9726/22-12-2011 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 113467/2378/22-12-2011).

Σε συνέχεια του σχετ. εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η υπ' αριθμ. 2835/15-12-2011 αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την καταλληλότητα πόσιμου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μοκίστου Δήμου Ζαχάρως, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Η ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης διέπεται από την ΚΥΑ - Υγειονομική Διάταξη Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001) περί: «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» με συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ με αρ. ΔΥΓ2/Τ.Π. οικ 33295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και ισχύει. Σύμφωνα με αυτή, για τις υδρεύσεις Δήμων, υπεύθυνος φορέας για τη συμμόρφωση προς τους όρους της υγειονομικής διάταξης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου, δηλ. ο οικείος Δήμος ή ΔΕΥΑ.

Επιπλέον αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης είναι οι οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες οι οποίες ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το νερό που διαθέτουν οι Δήμοι για ανθρώπινη κατανάλωση από το δίκτυο, ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας

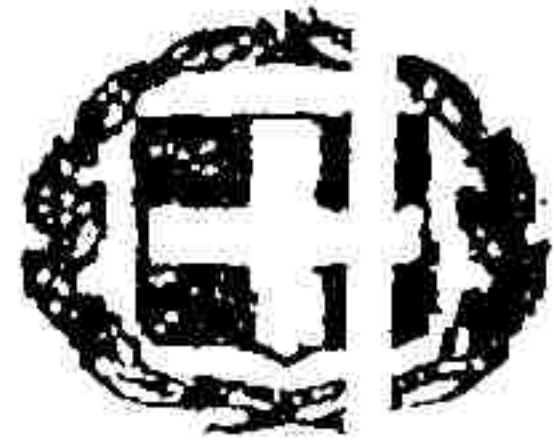

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γραφ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρώων-Αθηνών 69-71
Πληροφορίες : Μενέλαος Κέβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 465-812
FAX : (2610) 465-811 / 842
e-mail : mkavouras@ipd-depin.gov.gr

Πάτρα 5 - 01 - 2012

Αριθ. Πρωτ. 1134/140 Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

- 1.- Υπουργείο Εσωτερικών
Fax: 210-37 41 150
- 2.- Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Fax: 210-64 29 137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

- ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 53103/20-12-2011 έγγραφό ΥΠ.ΕΣ.
β) Το αριθ. 6928/B/201/28-12-2011 έγγραφο Υ.Π.Ε.Κ.Α.
γ) Το αριθ. 5395/27-12-2011 έγγραφό ΥΠ.ΕΣ.
δ) Η αριθ. 114361/27-12-2011 Απάντηση της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Α ΔΠΔ.Ε.Ι.
ε) Η αριθ. 217733/2199/28-12-2011 Απάντηση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Σε συνέχεια ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικών, που αφορούν στις αριθ. 2885/15-12-2011, 2884/15-12-2011 Ερωτήσεις και στην 1352/22-12-2011 Αναφορά της βουλευτού κ. Δ. Αλγερινού, με θέμα: «Ακαταλληλότητα ποσίου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μακίστρου Δήμου Ζαχάρως», σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω (δ) και (ε) σχετικά.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η απάντηση του Δήμου Ζαχάρως θα σας αποσταλεί αμέσως μόλις περιέλθει στην Υπηρεσία μας.-

Επισυνάπτονται:

Τα (δ) και (ε) σχετικά (φ. 4)

Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Αποστολόπουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΧΩΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΡΟΦΑ