



06 FEB. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/14432

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-Α.Κ.Ε.
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Α. ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ : Λειτουργία Πυροσβεστικών Κλιμακίων Ιάσμου και Σαπών Ροδόπης.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ-Α.Κ.Ε. 4562/557/ 17-01-2012.


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ, σας γνωρίζουμε ότι, για τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαπών, την αναδιοργάνωση-αναδιάρθρωση του συνόλου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και την Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη μελέτη του ζητήματος αυτού ενημερώσαμε την Εθνική Αντιπροσωπεία με το 7017/4/12476 από 08-02-2011 έγγραφό μας, σε απάντηση της 9288 από 18-01-2011 ερώτησης που κατέθεσε ο ερωτών κ. Βουλευτής.

Πέρα αυτών, κατόπιν ενημέρωσής μας από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, σας πληροφορούμε ότι, τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Ιάσμου και Σαπών συνεχίζουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του εν λόγω Σώματος.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω Επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της και επομένως δεν έχει καταθέσει πρακτικό με τις προτάσεις της προκειμένου, εν συνεχεία, να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Πο. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Προστ. του Πολίτη

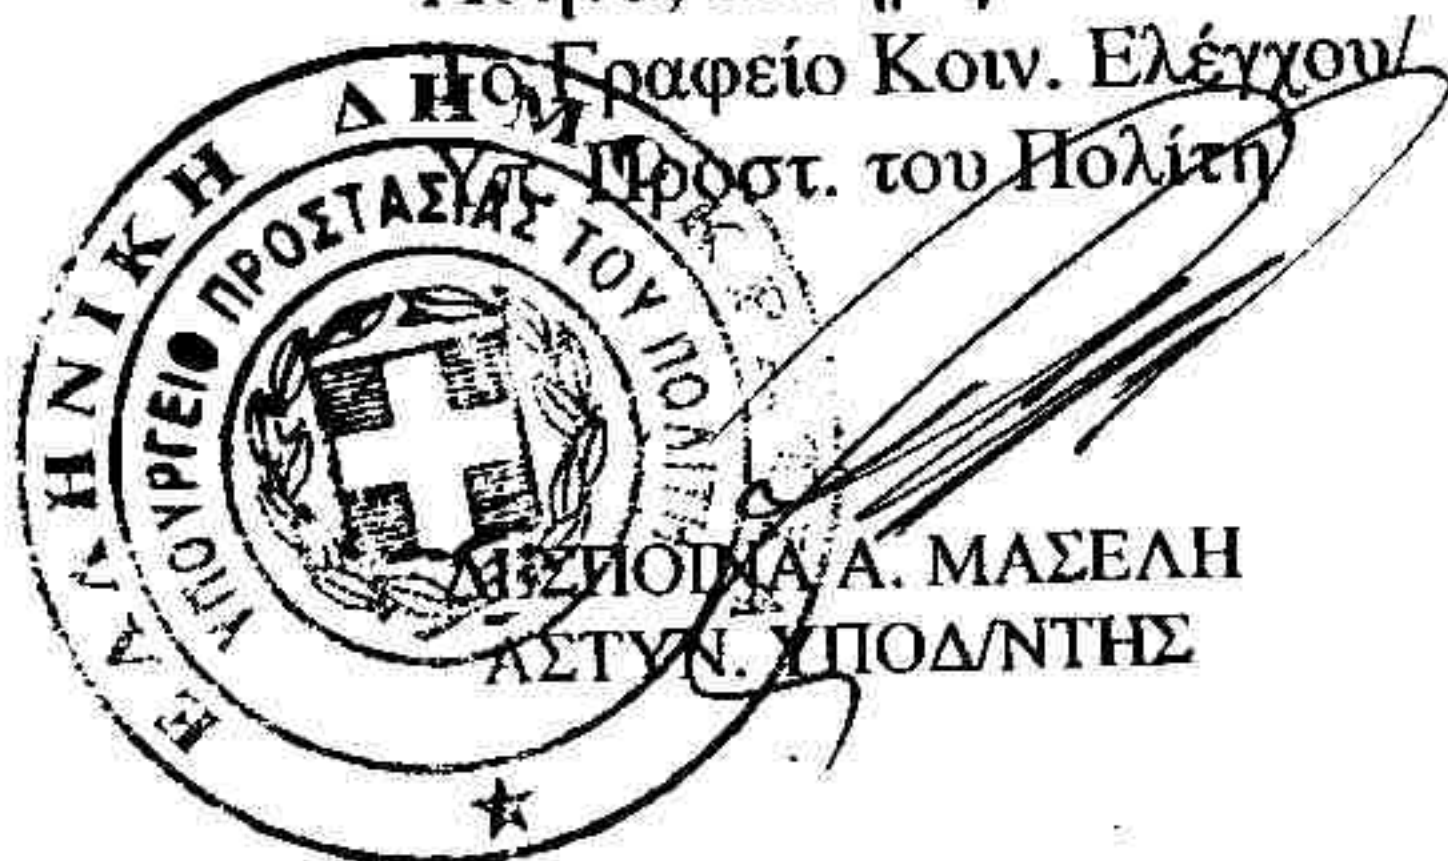

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α. ΜΑΣΕΛΗ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ