


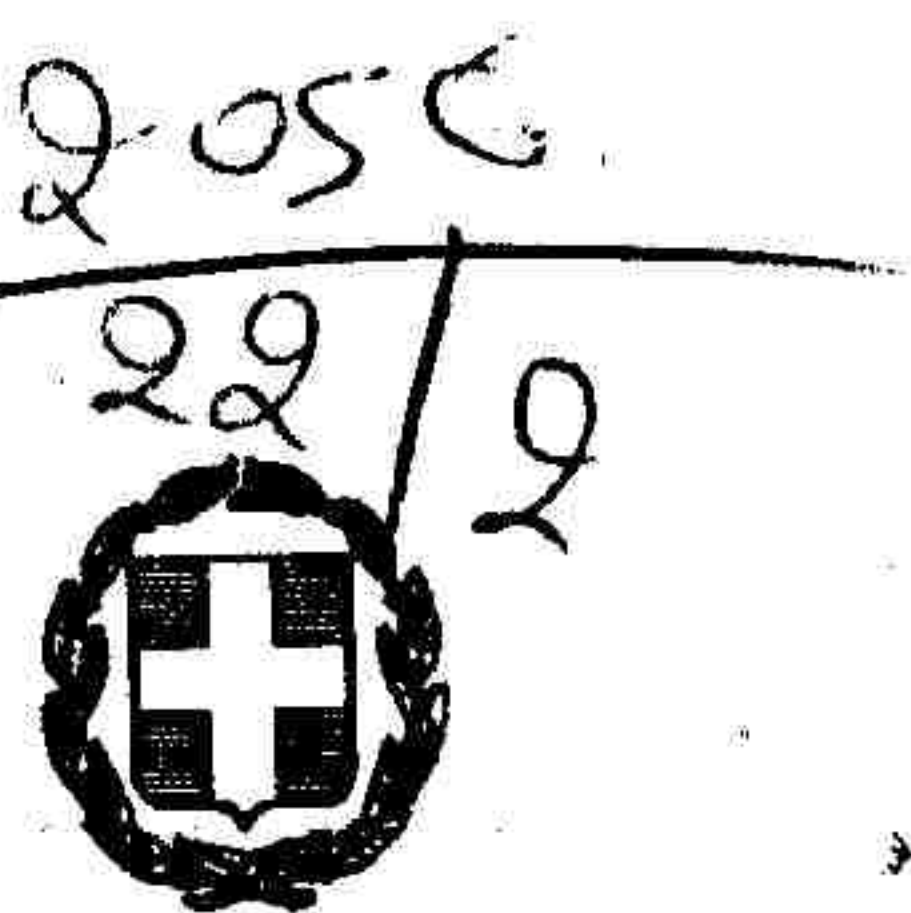

21/2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 21/2/ 2012
Αρ.Πρωτ: 7171 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Μιχάλη Καρχιμάκη

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2056/27-1-2012 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 2056/27-1-2012** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το θέμα που θίγεται στην Αναφορά, έχουμε ενημερώσει τη Βουλή με το με αρ. πρωτ. 6584Β/23-11-2011 έγγραφό μας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε.

Συνημμένα:
Το υπ' αρ. πρωτ. 6584Β/23-11-2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 23/11/ 2011
Αρ.Πρωτ: 6584 Β**

**Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr**

**ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών**

**ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Μιχάλη Καρχιμάκη**

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 430/25-10-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 430/25-10-2011** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας, σχετικά με θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ τα έγγραφα των καθ' ύλιν αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου μας.

Συνημμένα:


- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 131622/2372/6-10-2011
έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ
(με τα συνημμένα του)**
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. 204583/1-11-2011 έγγραφο της
Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ**


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

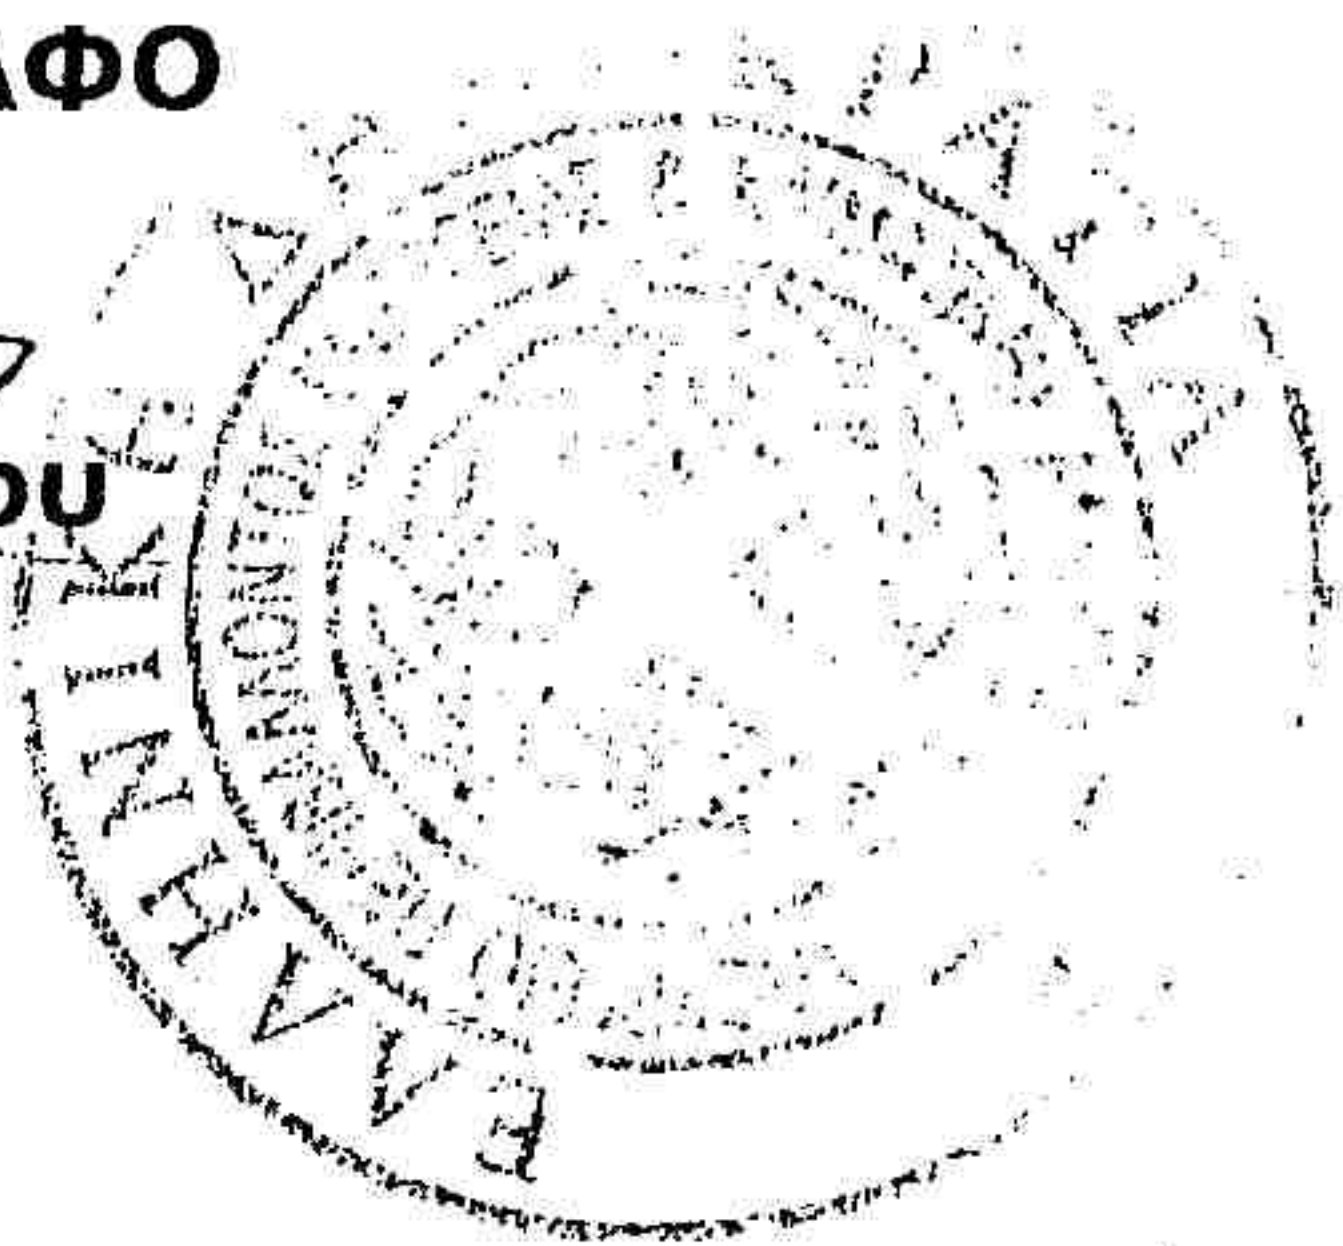

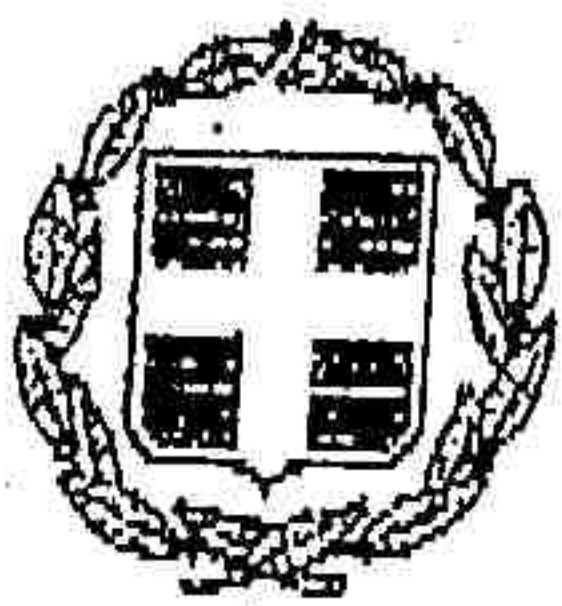

11

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Δ.Φ.Π.

Αθήνα, 6.10.2011

Αρ. Πρωτ.: 131622/2372

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(σχετ. 6326/Β/1410)

Ταχ.Δ/ση : Τρικάλων 36

Ταχ.Κώδικας: 115 26

TELEFAX : 210 6918.487

Πληροφορίες: Κ.Λάγιου

Τηλέφωνο : 210 6921362

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 8045/22.9.2011 Αναφορά του Βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη με θέμα «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Παλαικάστρου - παραλιακής ζώνης Κουρεμένου».

Σε απάντηση της αναφοράς του Βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει γνωμοδοτήσει για την ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου με το ΑΠ 157878/1483/20.7.2007 έγγραφο και στην επανυποβολή του φακέλου της ΜΠΕ για το ίδιο έργο, αφού εξετάστηκαν τα υποβληθέντα στοιχεία και επανελέγχθηκαν, η υπηρεσία μας γνωμοδότησε εκ νέου με το ΑΠ 141408/2464/21.12.2010 έγγραφο, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα.

Σας διαβιβάζουμε τις σχετικές γνωμοδοτήσεις.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι με τα με αρ. πρωτ. 166466/2966/20.1.2011 (σχετ. 3398/Β/111/8.10.10), και 124555/751/4.4.11 (σχετ. 4778/Β/154), σας έχουμε απαντήσει ξανά στο ίδιο θέμα.

ΣΥΝ: τα 2 έγγραφα


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

-Χρον. Αρχείο Δ/σης

-Χρον. Αρχείο ΤΔΦΠ

-Τ.Δ.Φ.Π


-Κ.Λάγιου

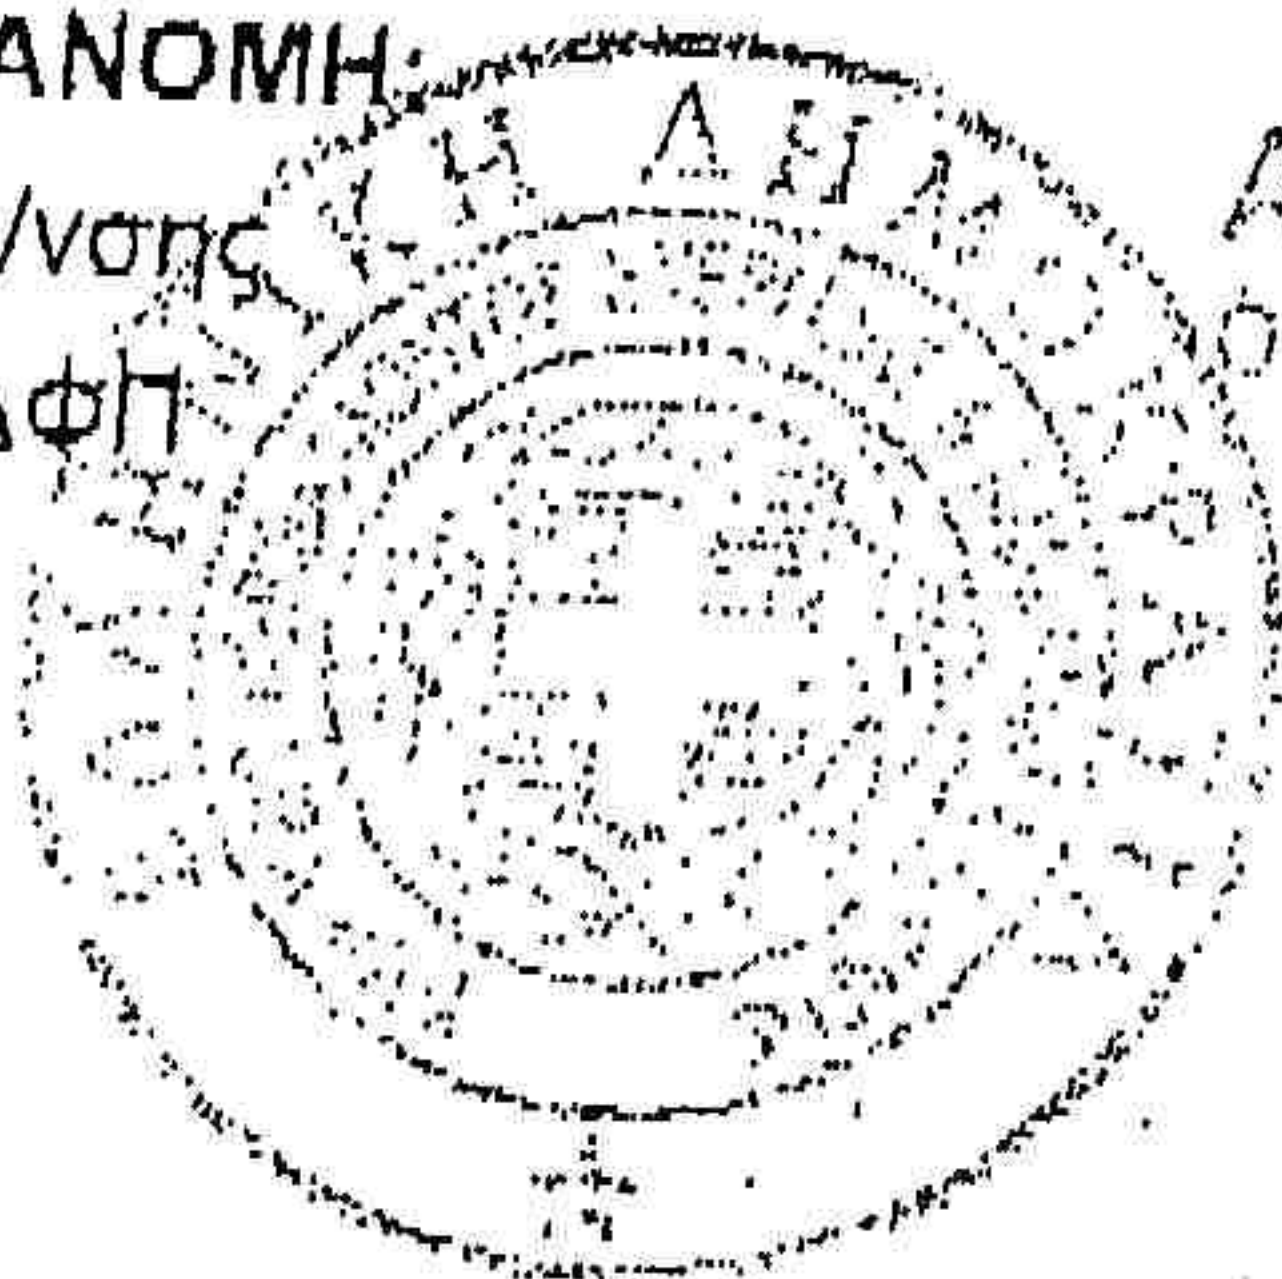

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστά. του Γραφ. Γραμματείας

Ο Διευθυντής

Γ. Μανούρης
Δρ. Πολύκλος Μηχανικός

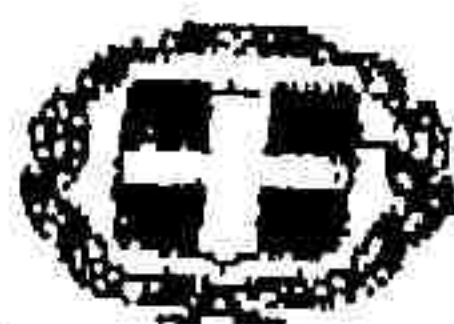

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα 21/12/2010

Α.Π. : 141408/2464

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ.Φ.Π.

ΠΡΟΣ: Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
(ΕΥΠΕ)

Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, ΑΘΗΝΑ

Ταχ.Δ/ση : Τρικάλων 36
Ταχ.Κώδικας: 115 26
TELEFAX : 210 6918.487
Πληροφορίες: Κ. Λάγιου
Τηλέφωνο : 210 6921362

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Παλαικάστρου παραλιακής Ζώνης Κουρεμένου», στο
Δήμο Ιτάνου, Ν. Λασιθίου.

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αριθ. 157878/1483/20.07.2007 έγγραφό μας.
β) Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 129103/11-08-2010 έγγραφό σας (α.π. ΥΠΕΚΑ / ΤΔΦΠ /141408/
2464/27.08.10).

Σε συνέχεια του θέματος και σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου σας, με
το οποίο διαβιβάσθηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, συμπληρωματικός
φάκελος της ΜΠΕ του εν θέματι έργου, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά στην άποψη της
Υπηρεσίας μας για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου ισχύουν τα αναφερόμενα στο (α)
σχετικό έγγραφό της.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1 φάκελος ΜΠΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Χρον. Αρχείο Δ/σης
- Χρον. Αρχείο Τ.Δ.Φ.Π.
- Τ.Δ.Φ.Π.
- Κ. Λάγιου



Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Πρώτος του Γραφ. Γραμματέας

Α. Οικονόμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ.Φ.Π.

VI

Αθήνα 20.7.2007
Αρ. Πρωτ: 157878/1483

ΠΡΟΣ: ΕΥΠΕ

Λ. Αλεξάνδρας 11
Αθήνα 11473

Ταχ. Δ/ση : Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 11526
TELEFAX : 2106918487
Πληροφορίες: Κ. Λάγιου
Τηλέφωνο : 2106921362

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Απόψεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Παλαικάστρου, παραλιακής ζώνης
Κουρεμένου Δήμου Ιτάνου, Νομού Λασιθίου».

- ΣΧΕΤ:**
1. Το με αρ. πρωτ. οικ 108554/17.10.06 έγγραφό σας (ΑΠ ΥΠΕΧΩΔΕ 187000/3552/1.11.06)
 2. Τα με αρ. πρωτ. οικ. 149602/31.10.05 και 101257/4.4.06 έγγρατά σας (ΑΠ ΤΔΦΠ 4217/05).
 3. Το με αρ. πρωτ. 1715/27.4.07 αίτημα του Δήμου Ιτάνου (ΑΠ ΥΠΕΧΩΔΕ 157878/1483/3.5.07).
 4. Το με αρ. πρωτ. 2277/12.7.07 έγγραφο του Δήμου Ιτάνου με συμπληρωματικά στοιχεία (ΑΠ ΥΠΕΧΩΔΕ 158462/2475/12.7.07).

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, που αφορά το έργο «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Παλαικάστρου, παραλιακής ζώνης Κουρεμένου, Δήμου Ιτάνου, Νομού Λασιθίου» σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Όπως αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη, αφορά επέκταση και συμπλήρωση των λιμενικών έργων του αλιευτικού καταφυγίου Παλαικάστρου, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κατάπλου και απόπλου των σκαφών, να μειωθεί ο κυματισμός εντός της λιμενολεκάνης και να αυξηθεί ο βαθμός ασφάλειας των αλιευτικών και μικρών σκαφών αναψυχής της περιοχής.
- Συγκεκριμένα τα έργα που πρόκειται να γίνουν, όπως περιγράφονται στην υποβληθείσα μελέτη, είναι:
 1. επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 25μ.
 2. κατασκευή υπήνεμου μώλου μήκους 90μ.
 3. εξωτερικά λιμενικά έργα για διαμόρφωση καταλλήλου στομίου

4. εσωτερικά λιμενικά έργα αξιοποίησης της λιμενολεκάνης, κρηπιδώματα, προβλήτες
 5. βοηθητικές εγκαταστάσεις και δίκτυα
 6. οδική προσπέλαση και διαμόρφωση χερσαίων χώρων
 7. διαμόρφωση και εξωραϊσμός της εκτός λιμένος ζώνης
- » Η θέση του έργου εμπίπτει στην περιοχή «Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και χερσόνησος Σίδερο και θαλάσσια περιοχή - GR4320006» του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).
- » Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης», που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία μας, στην άμεση περιοχή του προτεινόμενου έργου, που εντάσσεται στην περιοχή με κωδικό GR 4320006, απαντώνται οι τύποι οικοτόπων:
1. Λιβάδια Ποσειδωνίας, «εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με *Posidonia* (*Posidonium oceanica*)» με κωδικό 1120, οικότοπος προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
 2. Μαλακά υποστρώματα με βλάστηση με κωδικό 119B οικότοπος εκτός της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
- » Για την προστατευόμενη αυτή περιοχή, έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), και σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, τα οποία βρίσκονται στην Υπηρεσία μας προς τελική επεξεργασία και αποστολή στον Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος για έγκριση. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΠΜ, που αφορούν στον καθορισμό των ζωνών προστασίας της περιοχής, το εν λόγω έργο εμπίπτει στην Ζώνη ΙΙ όπου επιτρέπεται η εκτέλεση έργων βελτίωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών και μεταφορών και εφ' όσον δεν θίγονται τα γνωρίσματα των οικοσυστημάτων της περιοχής.
- » Από τα στοιχεία της μελέτης που έχουμε στη διάθεσή μας για τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν και έχουν αναφερθεί αναλυτικά παραπάνω (κατασκευή υπήνεμου μώλου μήκους 60μ. επέκταση υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 40μ., κατασκευή προβλήτας μήκους 70μ., κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων μήκους 300μ. κ.λ.π.), φαίνεται ότι ουσιαστικά το συγκεκριμένο έργο αποτελεί σημαντική επέκταση και όχι βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα δε έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν (υπήνεμος μώλος μήκους 90μ.), σύμφωνα με την χαρτογράφηση, εμπίπτουν στον οικότοπο προτεραιότητας «λιβάδια Ποσειδωνίας» του παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των ειδών προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
- » Η έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ που μας διαβιβάστηκε με το (4) σχετικό αναφέρεται στην κατασκευή μικρού αλιευτικού καταφυγίου που δεν αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κλίμακα του έργου. Ως προς την ύπαρξη λιβαδιών ή συστάδων Ποσειδωνίας αυτά θα οριστικοποιηθούν σε μελλοντική τροποποίηση της χαρτογράφησης.
- » Με βάση τα στοιχεία της μελέτης δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη της τόσο μεγάλης επέκτασης του συγκεκριμένου αλιευτικού καταφυγίου.

Μετά τα παραπάνω, και συνεκτιμώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την χώρα μας από το άρθρο 6 και ειδικότερα την παράγραφο 4 αυτού, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δεν εκφράζει σύμφωνη γνώμη για την προτεινόμενη επέκταση του εν θέματι έργου επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 92/43ΕΟΚ προβλέπεται η υποχρέωση της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του παραπάνω οικοτόπου προτεραιότητας.


ΣΥΝ:φάκελος μελέτης.

Ε.Δ.:

1. Χρον. Αρχείο Δ/σης
2. Χρον. Αρχείο Τ.Δ.Φ.Π.
3. Τ.Δ.Φ.Π.
4. Κ. Λάγιου
5. Ι. Αναστασόπουλος

Ο Διευθυντής

Γ. Μανούρης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

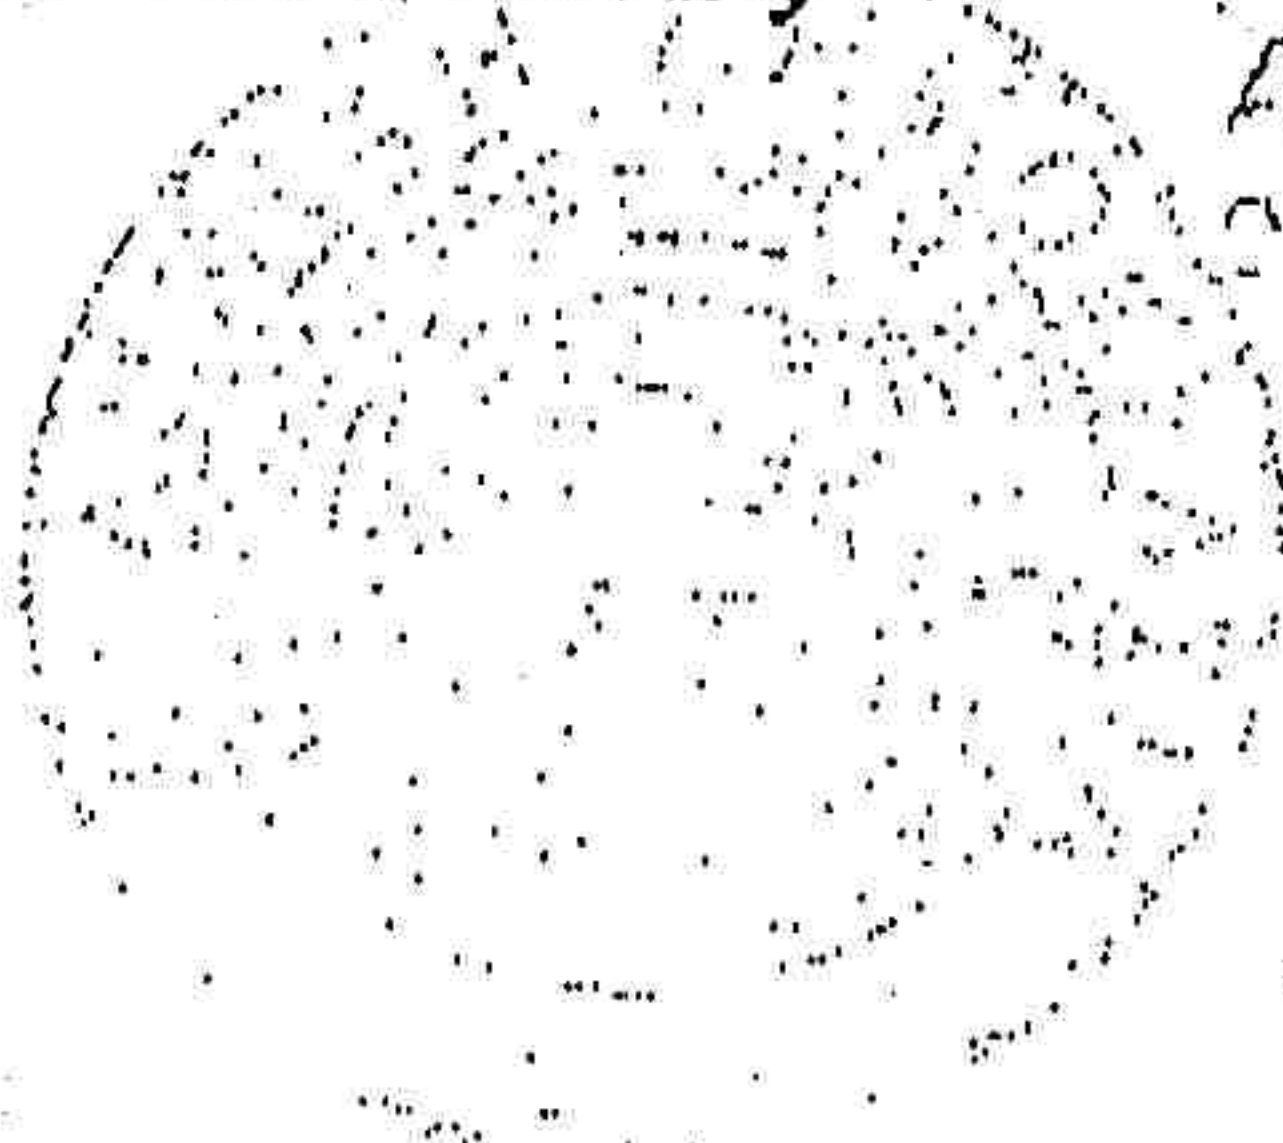

ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραφείο του Γεν. Γραμματέα

Α. Οικονόμου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ**

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73

Πληροφορίες : Θ. Σημαντηράκη

Τηλέφωνο : 210 6417957

F.A.X. : 210 6430637

E-mail : th.simantiraki@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011

Α.Π. 204583

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
{συν το (β) σχετικό έγγραφο}

Θέμα : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή για το «Αλιευτικό καταφύγιο Παλαικάστρου παραλιακής ζώνης Κουρεμένου» Δήμου Ιτάνου, Ν. Λασιθίου

Σχετ.: (α) Το α.π. 6584/Β/1811/27.10.2011 έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο της α.π. 430/25.10.2011 αναφοράς του βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/204583/31.10.2011).

(β) Το α.π. 203705/28.9.2011 έγγραφό μας σε απάντηση της α.π. 8045/22.9.2011 αναφοράς του βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/203705/23.9.2011)

Μετά τη διαβίβαση στην Υπηρεσία μας της (α) σχετική αναφοράς και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, για το «Αλιευτικό καταφύγιο Παλαικάστρου παραλιακής ζώνης Κουρεμένου», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει απαντήσει με το (β) σχετικό με α.π. 203705/28.9.2011 έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται.

Τα αναφερόμενα στο (β) σχετικό έγγραφό μας εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ


ΕΠΑΜ. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Περ/κού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περ/ντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Θ. Σημαντηράκη

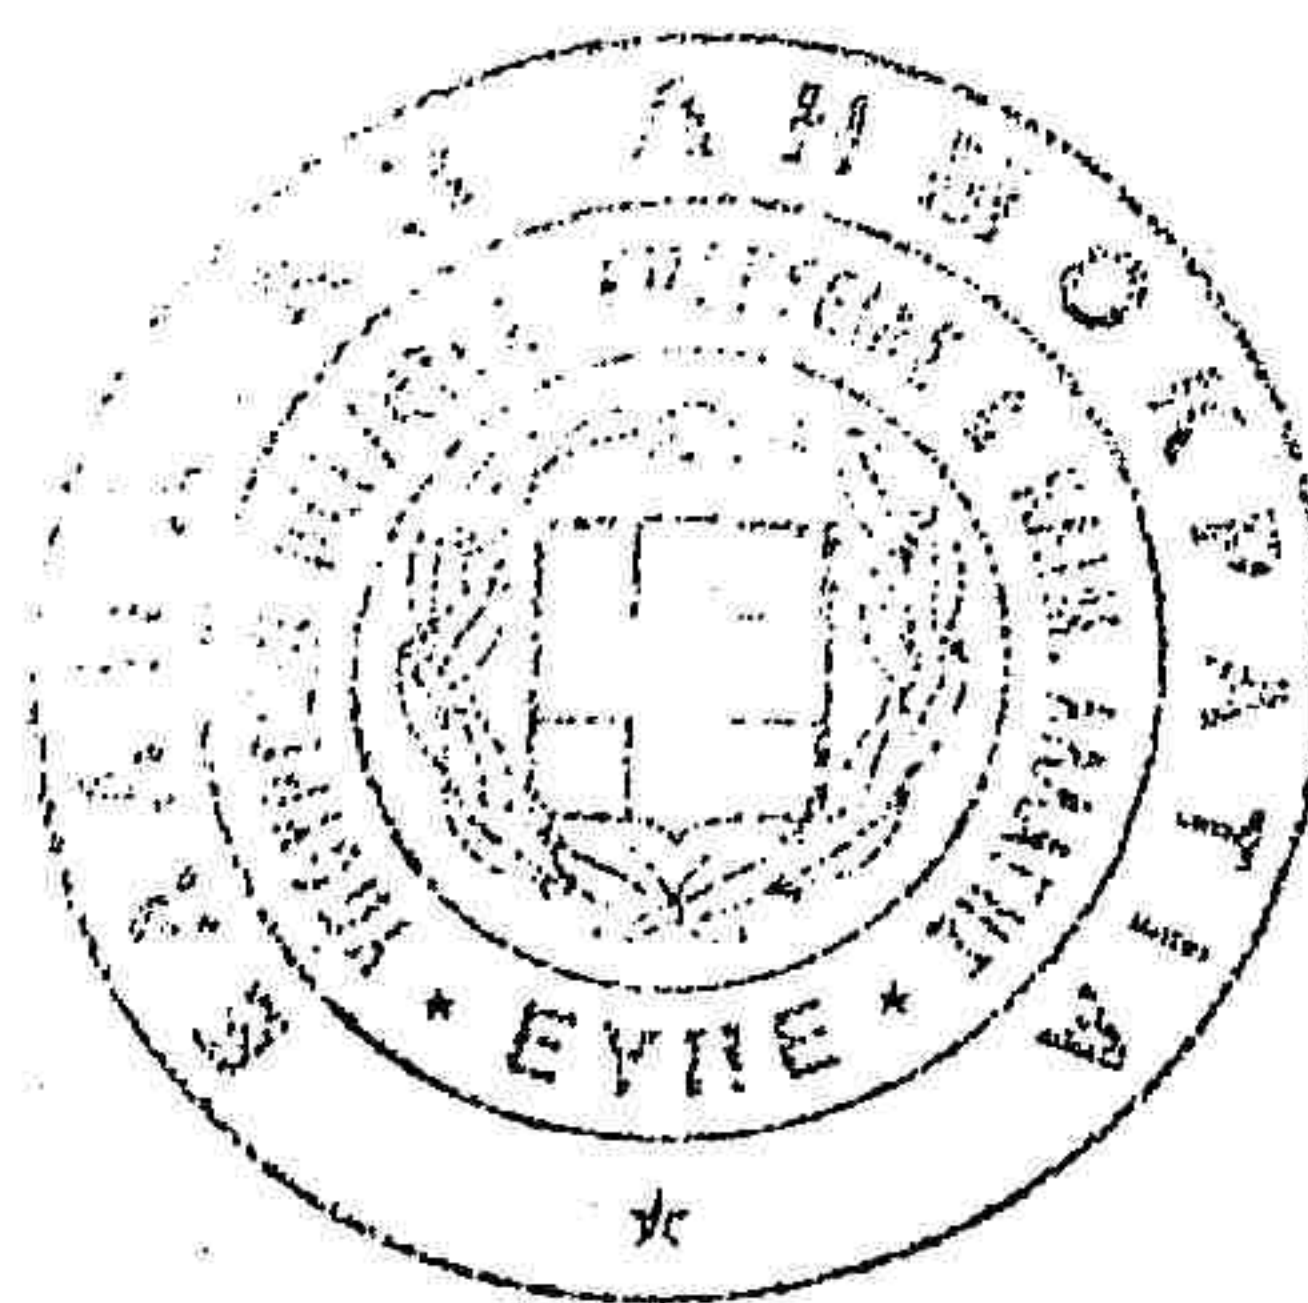

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΑΛΕΥΡΑ

Ε. ΑΛΕΥΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Α.Π. 203705

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Θ. Σημαντηράκη
Τηλέφωνο : 210 6417957
F.A.X. : 210 6430637
E-mail : th.simantiraki@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή για το «Αλιευτικό καταφύγιο Παλαικάστρου παραλιακής ζώνης Κουρεμένου» Δήμου Ιτάνου, Ν. Λασιθίου

Σχετ.: (α) Το α.π. 6326/Β/1410/23.9.2011 έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο της α.π. 8045/22.9.2011 αναφοράς του βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/203705/23.9.2011).

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αναφορά και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, για το «Αλιευτικό καταφύγιο Παλαικάστρου παραλιακής ζώνης Κουρεμένου», σας γνωρίζουμε ότι:

Για το αναφερόμενο στο θέμα έργο έχει τηρηθεί η κατά νόμο ισχύουσα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής του. Κατά τη διαδικασία αυτή η Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ γνωμοδότησε αρνητικά αρχικά με το α.π. 157878/1483/20.7.2007 έγγραφό της. Στη συνέχεια, μετά την υποβολή πρόσθετων διευκρινίσεων από το φορέα του έργου, με το α.π. 141408/2464/21.12.2010 έγγραφό της διατύπωσε την άποψη ότι εμμένει στην αρχική αρνητική γνωμοδότησή της.

Η προαναφερόμενη διαδικασία διεκόπη μετά την αρνητική γνωμοδότηση της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, για το εν θέματι έργο, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει διαφοροποιηθεί.

Τέλος αναφέρουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος μπορεί να συνεχιστεί εφόσον επιλυθούν τα τεθέντα, στα έγγραφα της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ζητήματα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

ΕΠΑΜ. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Περι/κού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περι/ντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Θ. Σημαντηράκη

αοιC:\ΥΠΕΧ\ΟΛΕΝ\...03705...