



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

13 ΜΑΡ. 2012

Αθήνα, 13-03-2012
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/52-60/5841

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Αναφορών**

Κοινοποίηση:


- 1) Βουλευτή κ. Κ. Αίβαλιώτη
- 2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις 2532/14-02-2011 και 2767/24-02-12 Αναφορές

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2532/14-02-2011 Αναφοράς και της πανομοιότυπης αυτής 2767/24-02-12 Αναφοράς, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κ. Αίβαλιώτη, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/811/24-02-12 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γ. Μανιάτης

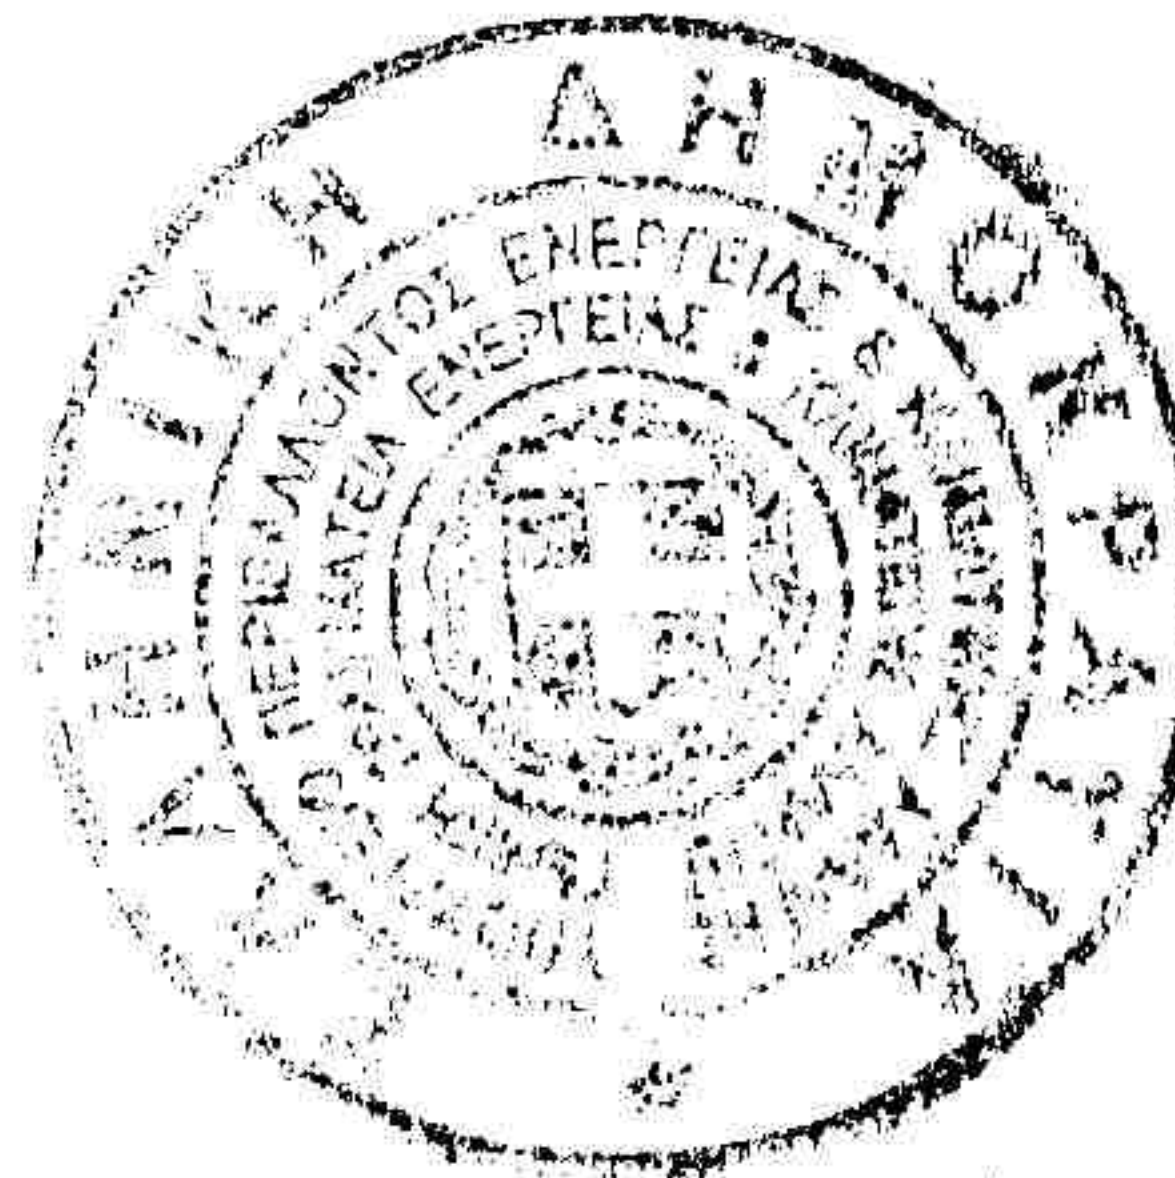

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής



ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/811/24-2-12

ΠΡΟΣ: κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 2532/14.2. 2012 Αναφορά του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη, για ηλεκτροδότηση καταστήματος από παροχή με εργοταξιακή χρήση ρεύματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η εργοταξιακή παροχή σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο 61/31.5.1985 του Υπουργείου Χωροταξίας Οικοδομών και Περιβάλλοντος, χαρακτηρίζεται ως προσωρινή, περιορισμένης ισχύος έως δύο έτη και χορηγείται για την εκτέλεση των εργασιών αποπεράτωσης οικοδομής με την προακόμιση στην Υπηρεσία μας του απαιτούμενου, σύμφωνα με τον Ν. 1512/85, πολεοδομικού εγγράφου, θεωρημένου αποκλειστικά για εργοταξιακή χρήση.
Επομένως δεν επιτρέπεται η χρήση εργοταξιακής παροχής για ηλεκτροδότηση καταστήματος, έστω και προσωρινή.

2. Για τη νόμιμη ηλεκτροδότηση καταστήματος απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- > Άδεια οικοδομής ή Πολεοδομικό παραστατικό ηλεκτροδότησης επικυρωμένο από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο με βάση τον Ν. 1512/85 και τις σχετικές εγκυκλίους.
- > Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, Ν 4483/65.
- > Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, Ν. 1882/90 και Ν. 2238/94.
- > Υπεύθυνη Δήλωση για την χρέωση των Δημοτικών Τελών (ΔΤ), του Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), Ν.25/75 Ν.1080/80, Ν.2130/93.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός

**Κοινοποίηση :**

- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/ση Ενέργειας
Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομ. Συντ/μού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου