



20 ΜΑΡ. 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 30/3/2012
Αριθ. Πρωτ.: 459

Ταχ.Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παπάζογλου- Φ. Αναγνωστάκης
e-mail : a.papazoglou@ypes.gr
: f.anagnostakis@ypes.gr
Τηλέφωνο : 210-3744032-3744366
: 213-1364032

FAX : 210-3744354

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 2650/21.2.2012 Αναφορά

ΠΡΟΣ:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
2. Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Βουλή των Ελλήνων

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος σχετικά με την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης στο Γραμματικό, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας το με αριθμ. πρωτ.: 4340/1-2-2012 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος στο οποίο επισυνάπτονται οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πόσιμο νερό της πρώην Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού στις 10-11-11 και στις 20-12-11. Επισημαίνεται ότι τα σημεία της πρώην Κοινότητας Γραμματικού στα οποία έχει πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία δεν συμπίπτουν με αυτά του δημοσιεύματος της εφημερίδας.


Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γεν. Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

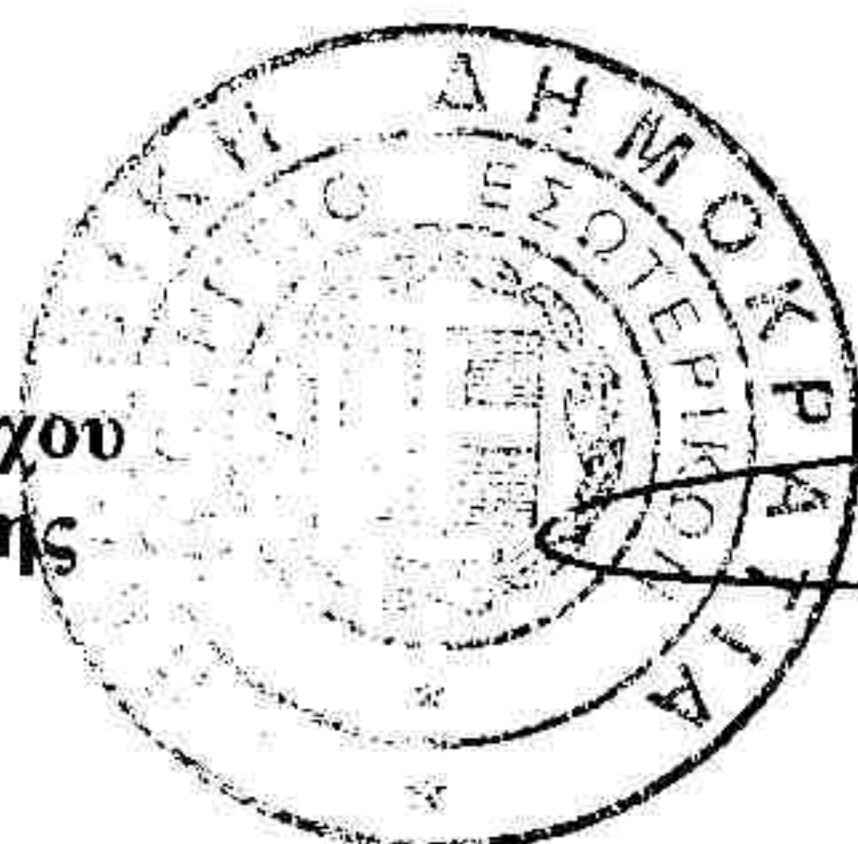

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Γραφείο: Αντιδημάρχου
Ταχ.: Διεύθυνση: Οινόης 6 Μαραθώνας
Ταχ.: Κώδικας: 19007
Τηλ.: 2294067777
mail.: katharineamakri@marathon.gr

Νέα Μάκρη 01/02/2012
Αρ. Πρωτ.: 4340

ΠΡΟΣ:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Διεύθυνση Τοπ. Αυτ/σης
Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Καταλληλότητα νερού ύδρευσης στο Γραμματικό.

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αριθμ. 2650/21.2.2012 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων
β) Το υπ' αριθμ. 7034/24.02.2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ
γ) Το υπ' αριθμ. 7337/β/163/23.02.2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα πιστοποιητικά των δοκιμαστικών και ελεγκτικών, αναλύσεων που αφορούν δείγματα νερού από σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού, για το χρονικό διάστημα από 1/11/2011 έως 31/12/2011.

Τέλος σας ενημερώσουμε ότι, ο Δήμος μας διενεργεί μηνιαίο έλεγχο της ποιότητας του νερού, σε συνεργασία με τα διαπιστευμένα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε., από όλες τις τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της εμβέλειας μας.

Συνημμένα: Τα υπ' αριθμ.: 1350275/14-11-2011, 1350276/16-11-2011, 1351577/23-12-2011, 1351578/23-12-2011, 1351579/23-12-2011, 1351580/23-12-2011, 1351581/22-12-2011, 1351582/22-12-2011, 1351583/22-12-2011, 1351584/22-12-2011, Πιστοποιητικά Αναλύσεων.

Η Αντιδήμαρχος
Δήμου Μαραθώνος

ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1350275

Ημερομηνία έκδοσης: 14/11/2011



ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ: 210 74.70.500-502, Fax: 210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**
Ημ/νία δειγματοληψίας: **10/11/2011**
Ημ/νία παραλαβής: **10/11/2011**
Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **10/11/2011**
Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **13/11/2011**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2145551**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμ. Τιμή	Αποτέλεσμα
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Κολοβακτηριειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Cl. Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Μέθοδος σύμφωνα με ΚΥΑ 2600/2001	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2145553**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμ. Τιμή	Αποτέλεσμα
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Κολοβακτηριειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Cl. Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Μέθοδος σύμφωνα με ΚΥΑ 2600/2001	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΣΙ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2145555**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμ. Τιμή	Αποτέλεσμα
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Κολοβακτηριειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Cl. Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Μέθοδος σύμφωνα με ΚΥΑ 2600/2001	cfu/100ml	0	0

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς
Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξεταστήκαν.
Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1350275

Ημερομηνία έκδοσης: 14/11/2011



Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**
Κωδικός δείγματος : **2145557**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμ. Τιμή	Αποτέλεσμα
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Κολοβακτηριειδής	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
CF Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Μέθοδος σύμφωνα με ΚΥΑ 2600/2001	cfu/100ml	0	0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2145551 έως 2145557 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

[Signature]
Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναποραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1350276

Ημερομηνία έκδοσης: 16/11/2011

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**
Ημ/νία δειγματοληψίας: **10/11/2011**
Ημ/νία παραλαβής: **10/11/2011**
Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **10/11/2011**
Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **10/11/2011**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2145552**

Παράμετρος

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμ. Τιμή	Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	ISO 10523:2008	Μονάδες pH	6,5-9,5	7,3
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU		0,1
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C)	ISO 7888:1995	μS/cm	2500	834
Οσμή	Οργανοληπτικά (*)	-		Αποδεκτή
Γεύση	Οργανοληπτικά (*)	-		Αποδεκτή
Χρώμα	ISO 7887:1994 (*)	mg/l Pt		<5
Αμμώνιο (NH ₄)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0,50	<0,03

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2145554**

Παράμετρος

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμ. Τιμή	Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	ISO 10523:2008	Μονάδες pH	6,5-9,5	7,3
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU		0,27
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C)	ISO 7888:1995	μS/cm	2500	832
Οσμή	Οργανοληπτικά (*)	-		Αποδεκτή
Γεύση	Οργανοληπτικά (*)	-		Αποδεκτή
Χρώμα	ISO 7887:1994 (*)	mg/l Pt		<5
Αμμώνιο (NH ₄)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0,50	<0,03

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΣΙ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2145556**

Παράμετρος

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμ. Τιμή	Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	ISO 10523:2008	Μονάδες pH	6,5-9,5	7,6
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU		0,47
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C)	ISO 7888:1995	μS/cm	2500	832
Οσμή	Οργανοληπτικά (*)	-		Αποδεκτή
Γεύση	Οργανοληπτικά (*)	-		Αποδεκτή
Χρώμα	ISO 7887:1994 (*)	mg/l Pt		<5
Αμμώνιο (NH ₄)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0,50	<0,03

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1350276

Ημερομηνία έκδοσης: 16/11/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος :
Κατάσταση Παραλαβής :
Κωδικός δείγματος :

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Κανονική
2145558

Παράμετρος

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)
Θαλότητα
Ηλεκτρική ανωγιμότητα (25 °C)
Οσμή
Γεύση
Χρώμα
Αμμώνιο (NH₄)

Μέθοδος

ISO 10523:2008
ISO 7027:1999
ISO 7888:1995
Οργανοληπτικά (*)
Οργανοληπτικά (*)
ISO 7887:1994 (*)
ISO 7150-1:1984

Μονάδα

Μονάδες pH
FNU
μS/cm
-
-
mg/l Pt
mg/l

Παραμ. Τιμή

6,5-9,5
2500
0,50

Αποτέλεσμα

7,3
0,11
834
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<5
<0,03

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2145552 έως 2145558 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
- Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ: 210 74.70.500-502, Fax: 210.74.70.501

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351578

Ημερομηνία έκδοσης: 23/12/2011



Στοιχεία Πελάτη

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Ημ/νία παραλαβής:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

20/12/2011

20/12/2011

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

20/12/2011

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

23/12/2011

Ταυτότητα Δείγματος:

Κατάσταση Παραλαβής:

Κωδικός δείγματος

ΝΕΡΟ ΑΛΟ ΒΡΥΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Κανονική

2151373

Παράμετρος

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C

Κολοβακτηριειδής

Escherichia coli

Εντερόκοκκοι

Cl. Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

Μέθοδος

ISO 6222:1999

ISO 6222:1999

ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007

ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007

ISO 7899-2:2000

Μέθοδος σύμφωνα με ΚΥΑ 2600/2001

Μονάδα

cfu/ml

cfu/ml

cfu/100ml

cfu/100ml

cfu/100ml

cfu/100ml

Παραμ. Τιμή

-

-

0

0

0

0

Αποτέλεσμα

0

0

0

0

0

0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2151373 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς
Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ: 210 74.70.500-502, Fax: 210.74.70.501

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351579

Ημερομηνία έκδοσης: 23/12/2011



Στοιχεία Πελάτη

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Ημ/νία παραλαβής:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

20/12/2011

20/12/2011

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

20/12/2011

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

23/12/2011

Ταυτότητα Δείγματος :

Κατάσταση Παραλαβής :

Κωδικός δείγματος

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Κανονική

2151375

Παράμετρος

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C

Κολοβακτηριειοειδή

Escherichia coli

Εντερόκοκκοι

Cl. Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

Μέθοδος

ISO 6222:1999

ISO 6222:1999

ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007

ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007

ISO 7899-2:2000

Μέθοδος σύμφωνα με ΚΥΑ 2600/2001

Μονάδα

cfu/ml

cfu/ml

cfu/100ml

cfu/100ml

cfu/100ml

cfu/100ml

Παραμ. Τιμή

-

-

0

0

0

0

0

Αποτέλεσμα

0

0

0

0

0

0

0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2151375 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκός
Δημόκριτος Ρουκός
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρέχοντας πλήρη μορφή. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΑΕΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351580

Ημερομηνία έκδοσης: 23/12/2011



Στοιχεία Πελάτη

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Ημ/νία παραλαβής:

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**

20/12/2011

20/12/2011

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

20/12/2011

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

23/12/2011

Ταυτότητα Δείγματος:

Κατάσταση Παραλαβής:

Κωδικός δείγματος

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Κανονική

2151377

Παράμετρος

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C

Κολοβακτηριοειδή

Escherichia coli

Εντερόκοκκοι

Cl. Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των απόρων)

Μέθοδος

ISO 6222:1999

ISO 6222:1999

ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007

ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007

ISO 7899-2:2000

Μέθοδος σύμφωνα με ΚΥΑ
2600/2001

Μονάδα

cfu/ml

cfu/ml

cfu/100ml

cfu/100ml

cfu/100ml

cfu/100ml

Παραμ. Τιμή

-

-

0

0

0

0

0

Αποτέλεσμα

0

0

0

0

0

0

0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2151377 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Δημήτριος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351581

Ημερομηνία έκδοσης: 22/12/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Ημ/νία παραλαβής:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

20/12/2011

20/12/2011

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

20/12/2011

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

20/12/2011

Ταυτότητα Δείγματος:

Κατάσταση Παραλαβής:

Κωδικός δείγματος

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΣΙ

Κανονική

2151372

Παράμετρος

Υπολειμματικό χλώριο

Συγκεντρωτή ιόντων υδρογόνου (25 °C)

Θολότητα

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C)

Οσμή

Γεύση

Χρώμα

Αμμώνιο (NH₄)

Μέθοδος

DPD METHOD (*)

ISO 10523:2008

ISO 7027:1999

ISO 7888:1995

Οργανοληπτικά (*)

Οργανοληπτικά (*)

ISO 7887:1994 (*)

ISO 7150-1:1984

Μονάδα

mg/l

Μονάδες pH

FNU

μS/cm

-

-

mg/l Pt

mg/l

Παραμ. Τιμή

6,5-9,5

2500

0,50

Αποτέλεσμα

0,4

7,5

0,64

824

Αποδεκτή

Αποδεκτή

<5

<0.03

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2151372 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351582

Ημερομηνία έκδοσης: 22/12/2011

Στοιχεία Πελάτη

Υπεύθυνος δεινματοληψίας:

Ημ/Μα δεινματοληψίας:

Ημ/νία παραλαβής:

Ταυτότητα Δείγματος:

Κατάσταση Παραλαβής:

Κωδικός δείγματος

Παράμετρος

Υπολειμματικό χλώριο

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)

Θολότητα

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C)

Οσμή

Γεύση

Χρώμα

Αμμώνιο (NH₄)

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

20/12/2011

20/12/2011

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

20/12/2011

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

20/12/2011

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Κανονική

2151374

Μέθοδος

DPD METHOD (*)

ISO 10523:2008

ISO 7027:1999

ISO 7888:1995

Οργανοληπτικά (*)

Οργανοληπτικά (*)

ISO 7887:1994 (*)

ISO 7150-1:1984

Μονάδα

mg/l

Μονάδες pH

FNU

μS/cm

-

-

mg/l Pt

mg/l

Παραμ. Τιμή

6,5-9,5

2500

0,50

Αποτέλεσμα

0,4

7,5

0,25

824

Αποδεκτή

Αποδεκτή

<5

<0,03

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2151374 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351583

Ημερομηνία έκδοσης: 22/12/2011

ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ: 210 74.70.500-502, Fax: 210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**
Ημ/νία δειγματοληψίας: 20/12/2011
Ημ/νία παραλαβής: 20/12/2011
Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: 20/12/2011
Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: 20/12/2011

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: 2151376

Παράμετρος

Παράμ.	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμ. Τιμή	Αποτέλεσμα
Υπολειμματικό χλώριο	DPD METHOD (*)	mg/l		0,4
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	ISO 10523:2008	Μονάδες pH	6,5-9,5	7,3
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU		0,14
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C)	ISO 7888:1995	μS/cm	2500	824
Οσμή	Οργανοληπτικά (*)	-		Αποδεκτή
Γεύση	Οργανοληπτικά (*)	-		Αποδεκτή
Χρώμα	ISO 7887:1994 (*)	mg/l Pt		<5
Αμμώνιο (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0,50	<0,03

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2151376 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
- Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να ανασταχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351584

Ημερομηνία έκδοσης: 22/12/2011

Στοιχεία Πελάτη
Υπεύθυνος δειγματοληψίας:
Ημ/νία δειγματοληψίας:
Ημ/νία παραλαβής:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

20/12/2011
20/12/2011

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: 20/12/2011
Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: 20/12/2011

Ταυτότητα Δείγματος:
Κατάσταση Παραλαβής:
Κωδικός δείγματος

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Κανονική
2151378

Παράμετρος

Μέθοδος

Υπολειμματικό χλώριο
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)
Θαλότητα
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C)
Οσμή
Γεύση
Χρώμα
Αμμώνιο (NH₄)

DPD METHOD (*)
ISO 10523:2008
ISO 7027:1999
ISO 7888:1995
Οργανοληπτικά (*)
Οργανοληπτικά (*)
ISO 7887:1994 (*)
ISO 7150-1:1984

Μονάδα	Παραμ. Τιμή	Αποτέλεσμα
mg/l		0,4
Μονάδες pH	6,5-9,5	7,3
FNU		0,12
μS/cm	2500	825
-		Αποδεκτή
mg/l Pt		Αποδεκτή
mg/l	0,50	<5
		<0,03

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2151378 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΙΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351577

Ημερομηνία έκδοσης: 23/12/2011



Στοιχεία Πελάτη

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Ημ/νία παραλαβής:

Ταυτότητα Δείγματος:

Κατάσταση Παραλαβής:

Κωδικός δείγματος

Παράμετρος

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C

Κολοβακτηριοειδή

Escherichia coli

Εντερόκοκκοι

Cl. Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

20/12/2011

20/12/2011

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

20/12/2011

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

23/12/2011

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΣΙ

Κανονική

2151371

Μέθοδος

ISO 6222:1999

ISO 6222:1999

ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007

ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007

ISO 7899-2:2000

Μέθοδος σύμφωνα με ΚΥΑ
2600/2001

Μονάδα

cfu/ml

cfu/ml

cfu/100ml

cfu/100ml

cfu/100ml

cfu/100ml

Παραμ. Τιμή

-

-

0

0

0

0

0

Αποτέλεσμα

0

0

0

0

0

0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2151371 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς
Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναστραφεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

ΕΠΕΙΓΟΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 15 - 17
Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα
Τηλ.: 2106914145
2106917307
Fax: 2106984182
E-mail: ektelestikos@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

Αθήνα, 28-02-2012
Αρ. Πρωτ.: 26740


ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής
κ. Κισκίρα Χρυσάνθης

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθμ. 7034/24-02-12 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
του Υπουργείου Εσωτερικών.
2) Το αριθμ. 8381/8096/28-02-12 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα, της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στο γραφείο μας απεστάλησαν τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, με συνημμένη σε αυτά την αριθμ. 2650/21-02-12 ερώτηση του βουλευτή κ. Νικολόπουλου Νίκου, η οποία αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας "ΟΙΚΟΕΠΙΛΑΝΑΣΤΑΣΗ", με θέμα « Σκουπίδια και στο νερό Γραμματικού ».

Παρακαλούμε να αποστείλετε ενημερωτικό σημείωμα με τις απόψεις σας για τα αναφερόμενα σ' αυτή, απευθείας τόσο στη Γενική Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στο fax 210 - 3741150, όσο και στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο fax 213 - 2035700 και με σχετική ενημέρωση του γραφείου μας.

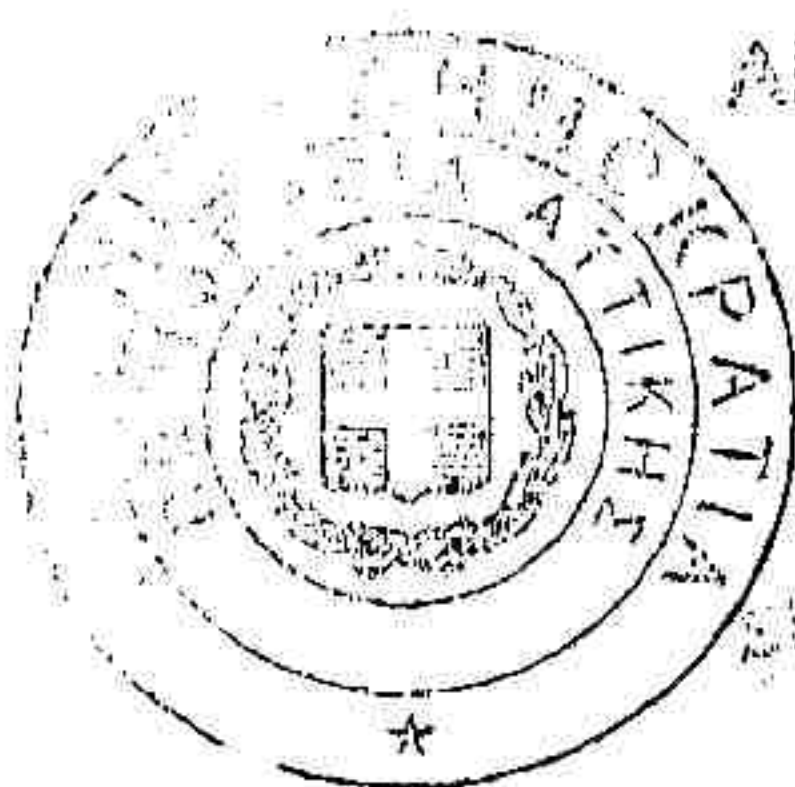

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνημμένα:

Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο