


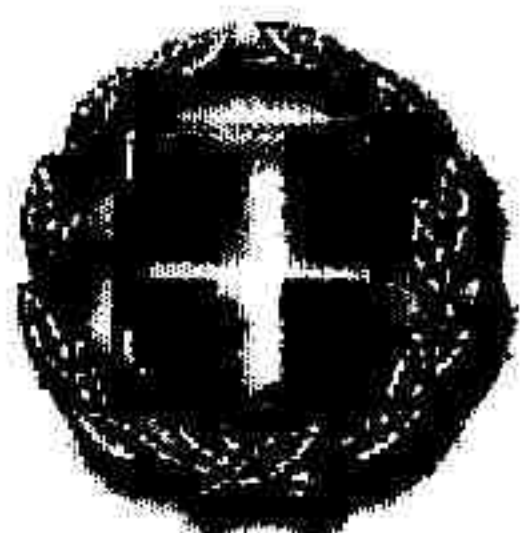

2 : ... 212

✓
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 20/ 3/2012
Αριθ. Πρωτ.: 599**

Ταχ.Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παπάζογλου- Φ. Αναγνωστάκης
e-mail : a.papazoglou@ypes.gr
: f.anagnostakis@ypes.gr
Τηλέφωνο : 210-3744032-3744366
: 213-1364032
FAX : 210-3744354

✓ **ΠΡΟΣ:**
**Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ:
**Βουλευτή κ. Γ. Ανατολάκη
Βουλή των Ελλήνων**

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμ. πρωτ.:143/10-2-2012 έγγραφο μας
β) Η αριθμ. 4491/16-1-2012 Ερώτηση

Σε συνέχεια του (α) εγγράφου μας και σε απάντηση της (β) Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Ανατολάκης, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του με αριθμ πρωτ.:559/27-1-2012 εγγράφου της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, για ενημέρωση σας


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γεν. Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

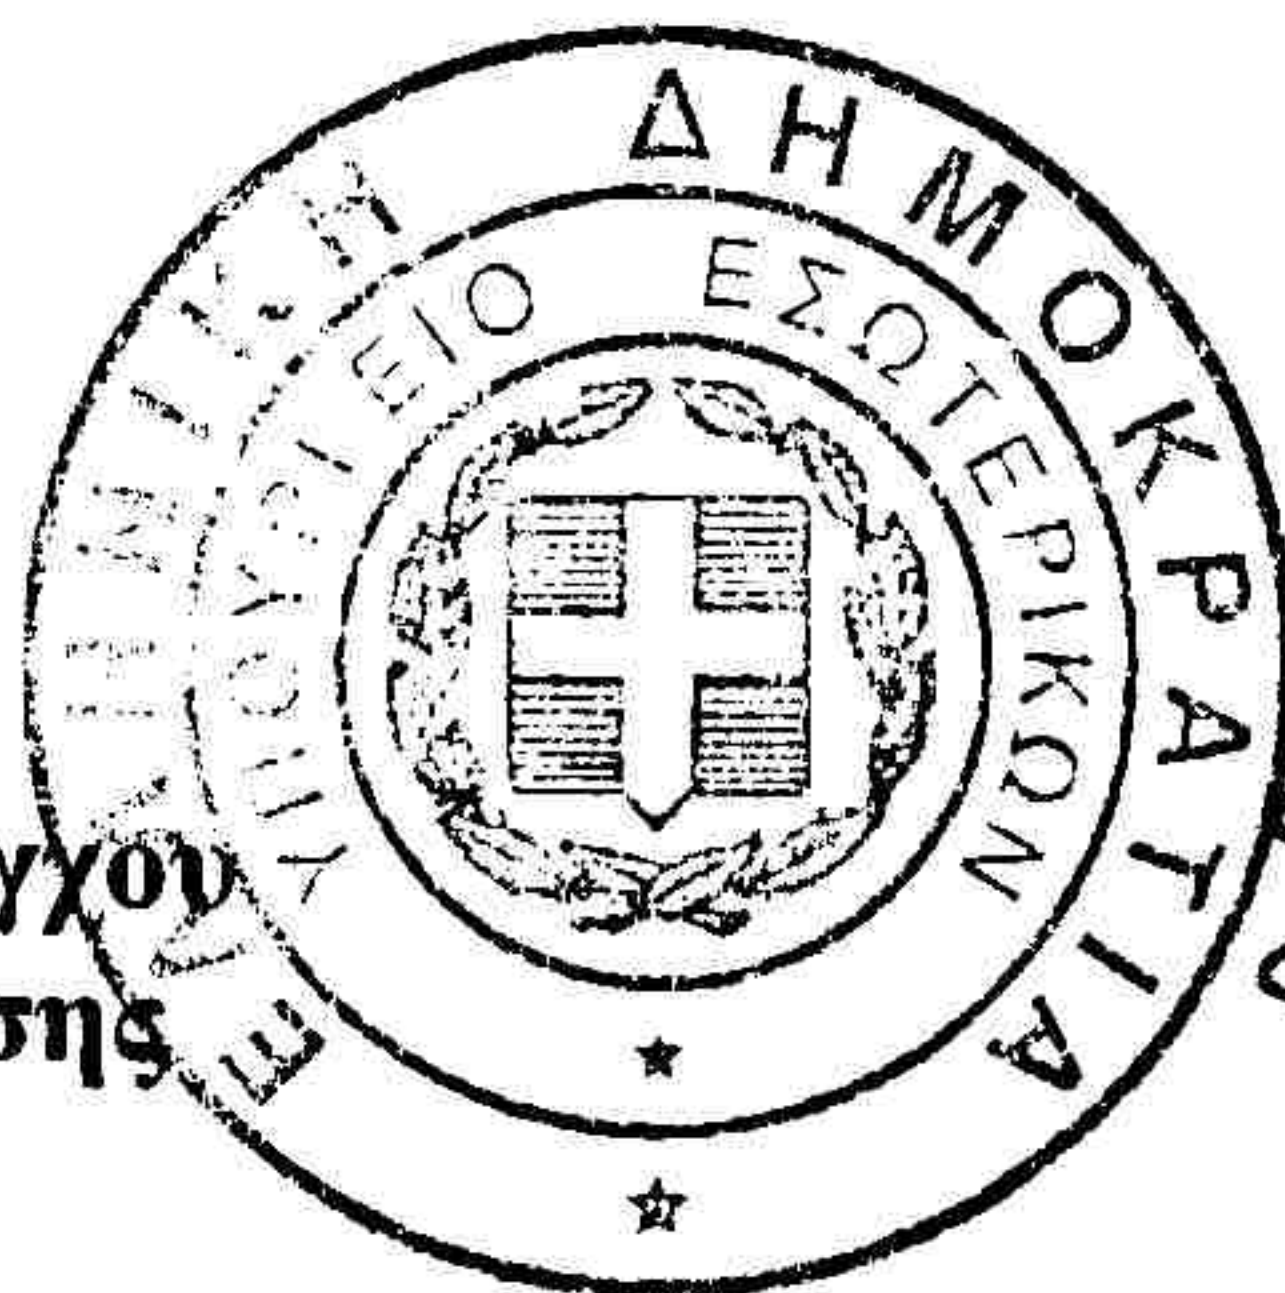

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

✓

1 Διευθυντής
6/2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : - 3 ΦΕΒ. 2012
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4271/329

1/29



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 4 - Ιωάννινα 45444
(0651)73500-73501-25394 fax 74261

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννινα, 27/01/2012
αρ.πρωτ : 559

Πληροφορίες: Γραμ. Οργ. Διοίκησης
Τηλέφωνο: 26510- 54501

ΠΡΟΣ: ✓ Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Έργων
(υπόψη κ. Β. Δημουλά)
Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10183
Αθήνα

ΚΟΙΝ: -Γρ. Γεν. Δ/ντή
-Φ.Α. Γεν. Πρωτοκόλλου
-Υπ. Σ. Β. & Λ. Δικτύων

ΘΕΜΑ: Υπερχείλιση φρεατίου στη συμβολή των οδών Αρχ. Μακαρίου και Γκραμπάλας στα Ιωάννινα.

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 559/20-01-2012 έγγραφο του Βουλευτή κ. Γ. Ανατολάκη.

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος στην Βουλή από τον κο. Ανατολάκη (α' σχ.) σας γνωρίζουμε ότι η υπερχειλίση του φρεατίου στην συμβολή των οδών Αρχ. Μακαρίου και Γκραμπάλας παρατηρείται σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, λόγω παρασιτικών εισροών στο δίκτυο ακαθάρτων και ανεπάρκειας του δικτύου.

Το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με το έργο: «Επέκταση-Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός αποχετευτικού συστήματος παραλίμνιας ζώνης» το οποίο έχει δημοπρατηθεί στις 17-01-2012 από την ΔΕΥΑΙ.



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΤΑΚΗΣ