



27/03/2012

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**  
**Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ**  
**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 26/3/ 2012**  
**Αρ.Πρωτ: 7361 Β**

**Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι**  
**115 23 - Αθήνα**  
**Τηλ. 210 64 00 015**  
**Fax. 210 64 29 137**  
**E-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr)**

✓ **ΠΡΟΣ τη**  
**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
**Τμήμα Ερωτήσεων**

**ΚΟΙΝ:**

- 1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Κοραντή**
- 2. Υπουργείο Υποδομών,  
Μεταφορών και Δικτύων  
Γραφείο Υπουργού**

**Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »**

**Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5818/17-2- 2012 Ερώτηση**

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5818/17-2- 2012** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Κοραντή και μας διαβιβάστηκε με το α.π. 3476/28-2-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΚΑ έχει ενημερώσει τη Βουλή με το υπ' αριθμ. 7322/Β/13-3-2012 έγγραφό του αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε

**Συνημμένα:**


**Το α.π. 7322/Β/13-3-12 έγγραφο ΥΠΕΚΑ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**


**ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Δόμνα Σωτηριάδου**

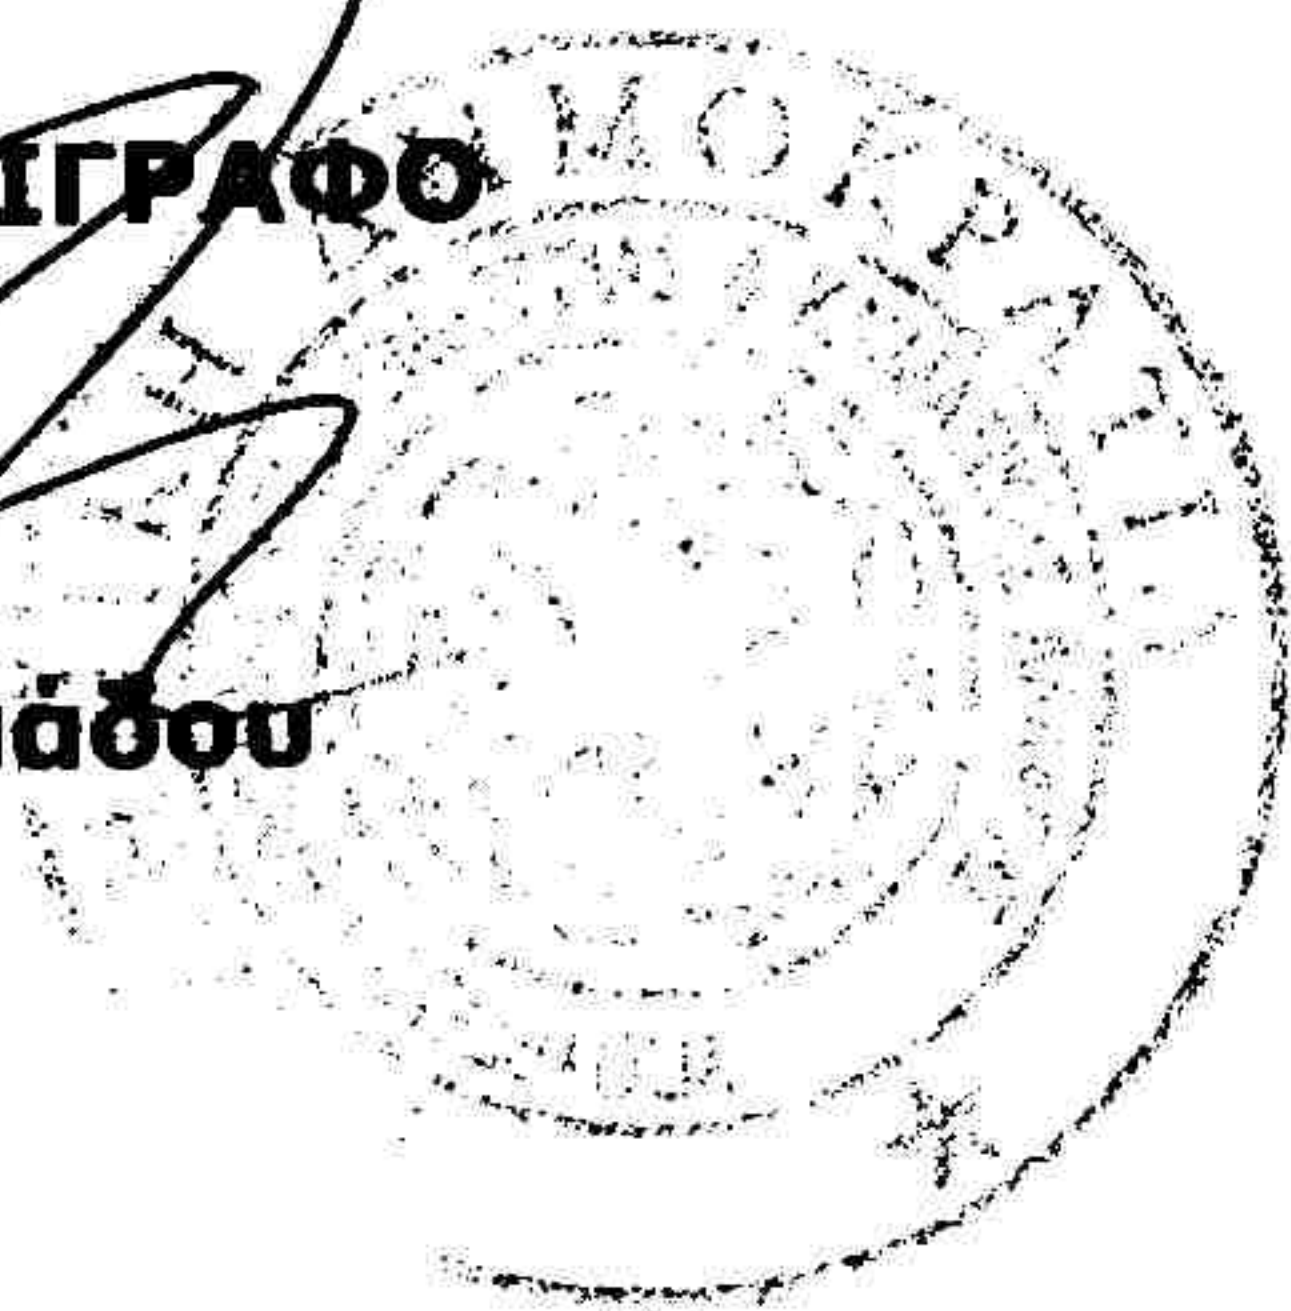

✓

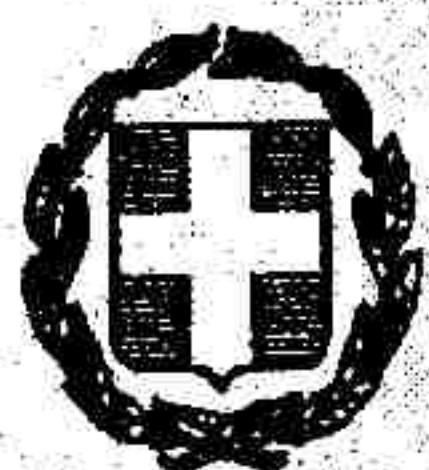

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**  
**Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ**  
**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι**  
115 23 - Αθήνα  
Τηλ. 210 64 00 015  
Fax. 210 64 29 137  
E-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr)

**Αθήνα 13/3/ 2012**  
**Αρ.Πρωτ: 7322 Β**  
**Σχετ: 7346 Β**

**ΠΡΟΣ τη**  
**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
**Τμήμα Ερωτήσεων**

**ΚΟΙΝ:**  
**Βουλευτές κ.κ.**  
- **Διον.-Θεοδ. Αυγερινοπούλου**  
- **Ιωάννη Κοραντή**

**Θέμα : « Απάντηση σε Ερωτήσεις »**

**Σχετ:** α) Η με αρ. πρωτ. 5834/17-2- 2012 Ερώτηση  
β) Η με αρ. πρωτ. 5980/22-2-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση των **Ερωτήσεων α) με αρ. πρωτ. 5834/17-2- 2012** που κατατέθηκε από τη Βουλευτή κα Διονυσία -Θεοδώρα Αυγερινοπούλου καθώς και **β) με αρ. πρωτ. 5980/22-2-2012** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Κοραντή και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ.110200/24-2-12 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) και το υπ' αριθμ. 117134/13-3-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Σημειώνεται ότι επειδή τα θέματα που τίγονται, κυρίως άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, το υπ' αριθμ. 18058/1542/1-3-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

**Συνημμένα:**


- Το α.π. 110200/24-2-12 έγγραφο ΕΓΥ
  - Το α.π. 117134/13-3-12 έγγραφο ΕΠΠΕΡΑΑ
  - Το α.π. 18058/1542/1-3-12 έγγραφο
- Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νησου,Δ.Ελλάδας &Ιονίου


**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Δόμνα Σωτηριάδου**

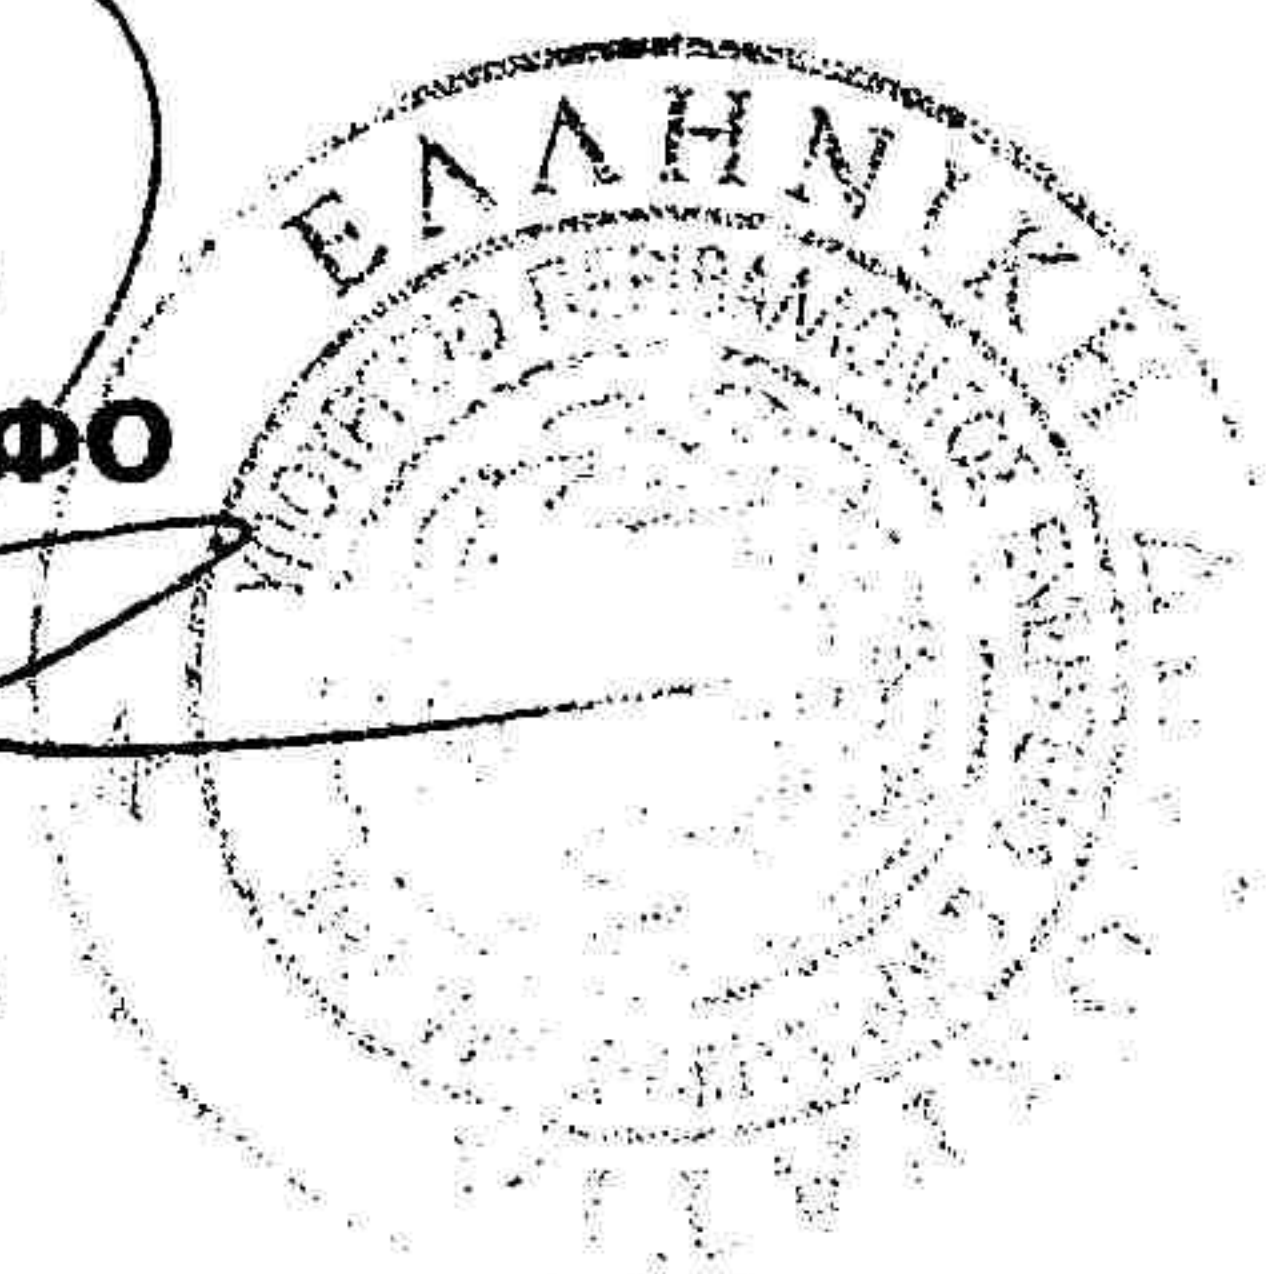

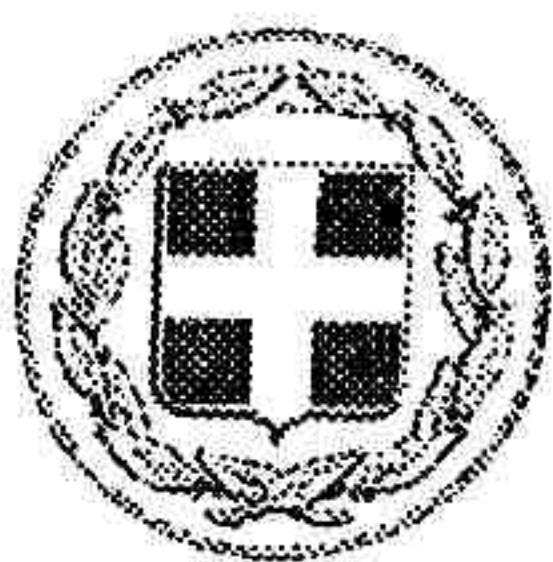

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

Ταχ. Δ/ση: Αερ. Παπαναστασίου 34

Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Ζ. Παπαδόπουλος

Τηλ.: 2132142233

Fax: 2106926762

e-mail: [z.papadopoulos@mou.gr](mailto:z.papadopoulos@mou.gr)

Web: [www.eppepaa.gr](http://www.eppepaa.gr)

Αθήνα, 13 - 3 - 2012

Αρ. Πρωτ. 117134

**ΠΡΟΣ: Υ.ΠΕ.Κ.Α.**

Γραφείο Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου

**ΘΕΜΑ :** Ερώτηση Βουλευτού κ. Ι. Κοραντή

**ΣΧΕΤ.:** Τα με αρ. πρωτ. 7346/B/163 έγγραφο του Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά στην Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι στο ΕΠΠΕΡΑΑ και στα πλαίσια της πρόσκλησης 2.10, έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση η πράξη «Υδρευση – διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού Δήμου Αμαλιάδας».

Στα πλαίσια της πράξης αυτής υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξής της με την προσθήκη νέου υποέργου με τίτλο «Επισκευή και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων φράγματος Πηνειού Νομού Ηλείας» προϋπολογισμού υποέργου 2.177.100 €.


Από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ερευνάται η επιλεξιμότητα της δαπάνης του υποέργου αυτού από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

- Φ.4.009 «ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ»

**Ο Προϊστάμενος  
της Υπηρεσίας Διαχείρισης του  
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

**ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ**

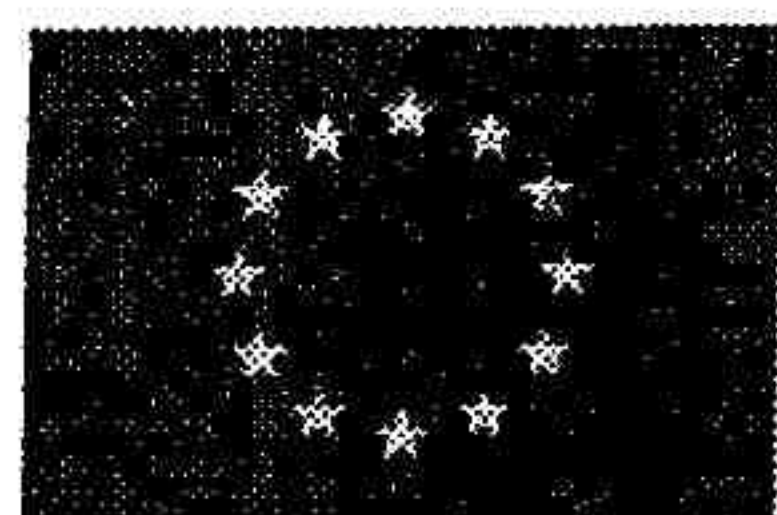

**ΕΠΠΕΡΑΑ**  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Αθήνα, 24 - Φεβρουαρίου - 2012  
Αριθ. Πρωτ: 110200

Ταχ. Δ/ση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124  
Ταχ. Κωδ: 115 26, Αθήνα  
Πληρ.: Κ. Νίκα  
Τηλ.: 210 69 31 257  
Fax : 210 69 94 355

**ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**  
(επί σχετ. 7322/Β/133)

**ΘΕΜΑ: «Έλλειψη θωράκισης και άμεση ανάγκη επιδιόρθωσης φράγματος Πηνειού »**

**ΣΧΕΤ:** α. Η υπ. αριθμ. 5834/17.02.2012 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (Α.Π. Ε.Γ.Υ. 110200/21.02.12).

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 5834 / 17.02.2012 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινού, σχετικά με την Έλλειψη θωράκισης και άμεση ανάγκη επιδιόρθωσης φράγματος Πηνειού και κατά το μέρος που αφορά την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Η προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων όλης της χώρας αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας για την Υπηρεσία μας και το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. και επιταγή της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως αυτή έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, με το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09.12.2003) και το ΓΔ 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08.03.2007).

Σε εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει προκηρύξει μια σειρά μελετών με αντικείμενο την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και έχει ήδη ανατεθεί το έργο για την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Βορείου Πελοποννήσου στο οποίο ανήκει η Λεκάνη Απορροής του Πηνειού. Το ανωτέρω Σχέδιο Διαχείρισης βρίσκεται από της 21 Νοεμβρίου 2011 στη φάση Διαβούλευσης με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κάθε ενδιαφερόμενο και φιλοξενείται στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α: [wfd.open.gov.gr](http://wfd.open.gov.gr).

Β. Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β' 1108/21.07.2010) αποτελώντας συμπληρωματική μέτρο για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας.

- Συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία Υδάτων διαμορφώνει και επεξεργάζεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και

ανδεχομένως με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

- Σύμφωνα με την νέα αυτή Οδηγία η διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών υλοποιείται σε τρία στάδια:
  - ο Καταρχήν πρέπει να γίνει προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιοριστούν, με τον τρόπο αυτό, οι περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού είναι το τέλος του 2011 και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων ο Μάρτιος του 2012.
  - ο Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, πρέπει να εκπονηθούν, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.). Το στάδιο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.
  - ο Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές πρέπει να καταρτισθούν Σχέδια Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα Σχέδια Διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μας έχει προκηρύξει από τον Ιούλιο του 2011 τις ακόλουθες μελέτες:

- «Προκαταρκτική αξιολόγηση και Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής ποταμού Έβρου. Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ».
- «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης και υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας».

Η διαδικασία επιλογής του Τεχνικού συμβούλου ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με το Τεχνικό Σύμβουλο έχει ήδη ξεκινήσει τη προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, η οποία βασίζεται σε καταγραφές πλημμυρών που συνέβησαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων στη διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας αναμένεται για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού να υποβληθούν στην Ε.Ε. μέχρι το τέλος Μαρτίου προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνου πλημμύρας και να προσδιορισθούν οι ζώνες όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δυνητικά σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα (ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας). Για τις ζώνες αυτές θα συνταχθούν οι κατά τα ανωτέρω χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας και στη συνέχεια τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού.

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη δρομολογήσει την προκήρυξη μελετών κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού με την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από την ανωτέρω μελέτη θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το πρόβλημα της διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας με έμφαση:

- στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, τη πολιτιστική κληρονομιά, και την οικονομική δραστηριότητα
- εφόσον κρίνεται σκόπιμο σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας
- στα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων μέτρων, αλλά και στη συνέχεια όσον αφορά στην υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ 47630/2005 (ΦΕΚ 1688 Β' 01.12.2005) και τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 07.06.2010) καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι Δ/σεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας είναι καθ' ύλην αρμόδιες για το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες.

Επιπλέον ο ρόλος και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων Φορέων στη διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών περιγράφεται στο υπ.αριθμ. 7824/16.11.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων».

Σε κάθε περίπτωση η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δεν είναι αρμόδια για τη μελέτη και κατασκευή συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών έργων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΓΚΙΝΗ


Εσωτερική Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Κ. Νίκα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΜΗΛΙΟΥΡΗ

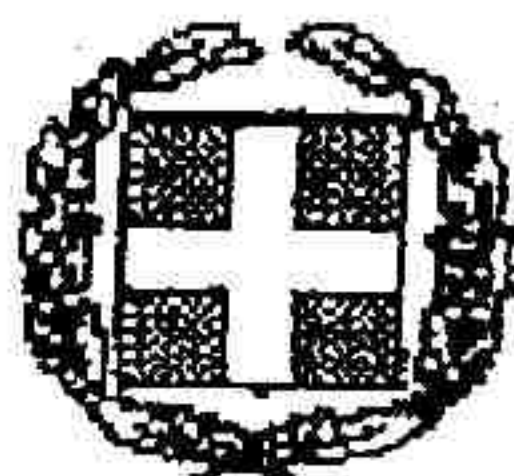

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71**

**Τ.Κ. 264 42**

**Πληρ. : Αικ. Παπαδοπούλου**

**Τηλ. : 2610 465 860**

**ΦΑΞ : 2610 465 841**

**e-mail: aikpara@apd-deion.gov.gr**

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

**Πάτρα 1-3-12  
Αριθ. Πρωτ. 18058/1542**

**ΠΡΟΣ: 1. Υ.Π.Ε.Κ.Α.**

**2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

**ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»**


- ΣΧΕΤ:** 1. Οι υπ' αριθ. **5834/17-02-12, 5980/22-02-12** Ερωτήσεις Βουλής  
2. Η υπ' αριθ. **5835/17-02-12** Αναφορά Βουλής  
2. Τα υπ' αριθ. **7322/1/133/21-02-12, 7346/β/163/03-03-12** έγγραφα Υ.Π.Ε.Κ.Α.  
3. Το υπ' αριθ. **7040/13-02-12** έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών  
4. Το υπ' αριθ. **5744/1/4302/24-02-12** έγγραφο Δήμου Ήλιδας  
5. Το υπ' αριθ. **47953/503/24-02-12** έγγραφο Περιφ/ρχη Δ.Ε.

Σε απάντηση των ανωτέρω Ερωτήσεων & Αναφοράς (σχετ. 1) των βουλευτών κ.κ. Αυγερινόπουλου και Κοραντή, αναφορικά με την εκτέλεση απαραίτητων έργων στο φράγμα του Πηνειού (θωράκιση φράγματος, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού), σας διαβάζουμε τα (4,5) σχετικά.

**Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου**  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Αναστάσιος Αποστολόπουλος**

**ΚΩΣ/ΝΑ ΝΠΡΟΦΑ**

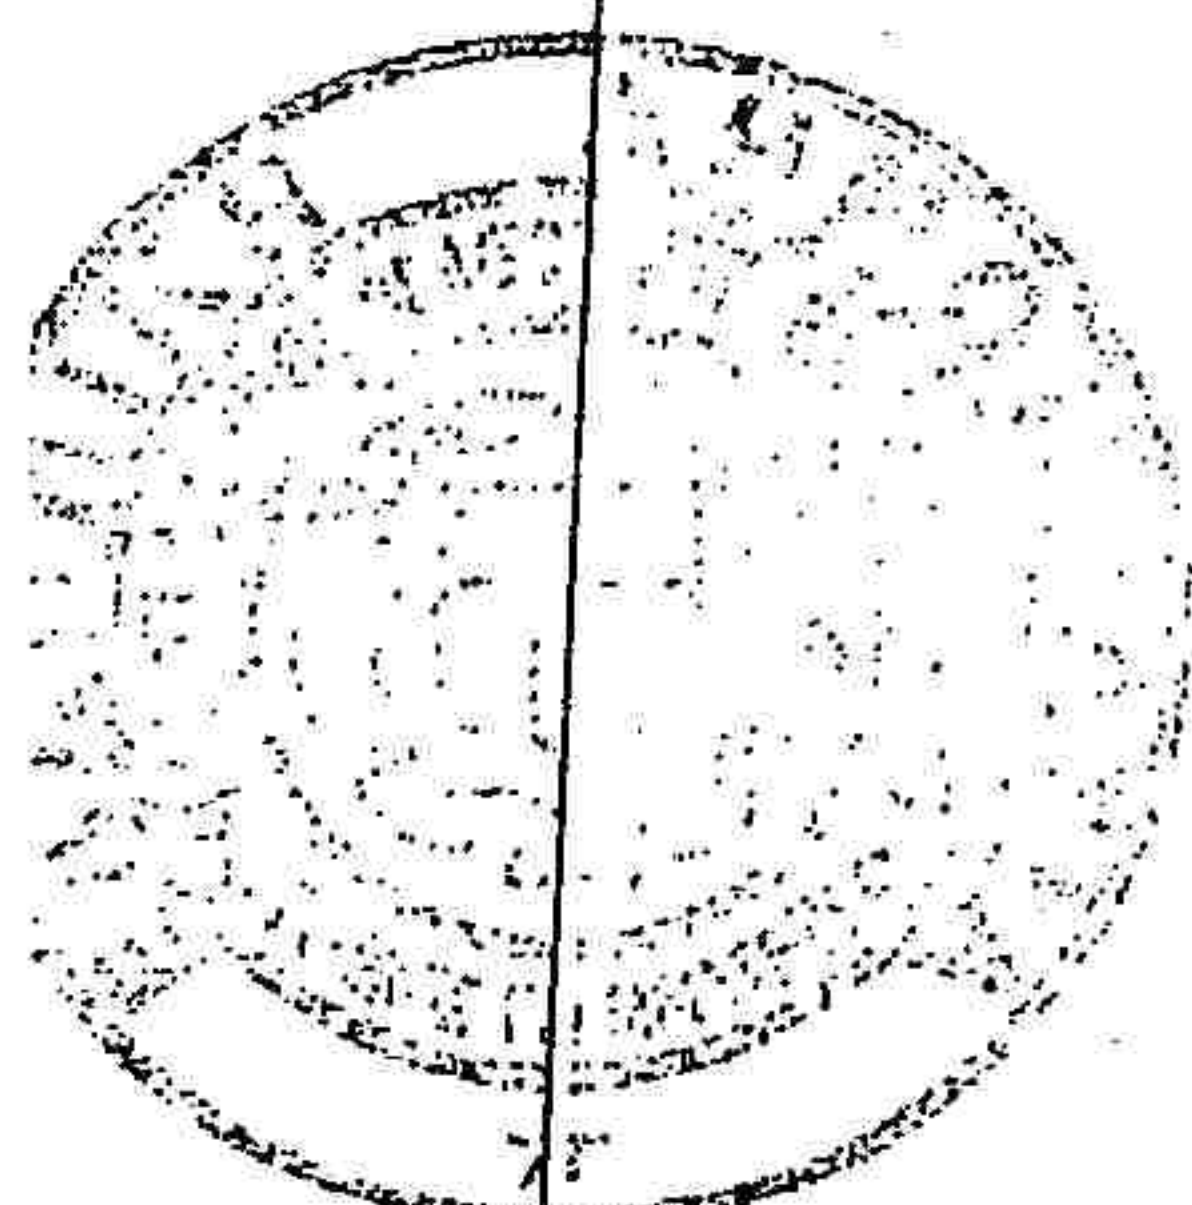



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Διεύθυνση : Ιπποκράτους 50  
272 00 Αμαλιάδα  
Τηλέφωνο : 26223 6050  
Φαξ : 26223 6050  
e-mail : info@amaliada.gr  
Πληροφορίες : Ι. Καλογερόπουλος

Αμαλιάδα, 24 / 02 / 2012

Αριθ. Πρωτ.: 5744/Δ4/302

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Γενικό Γραμματέα  
Ταχ. Δ/ση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 69-71  
Τ.Κ. Κωδικός : 26442 Πάτρα  
Τηλέφωνο : 2610465860  
Fax : 2610465841  
e-mail : aikpara@apd-dep.in.gov.gr

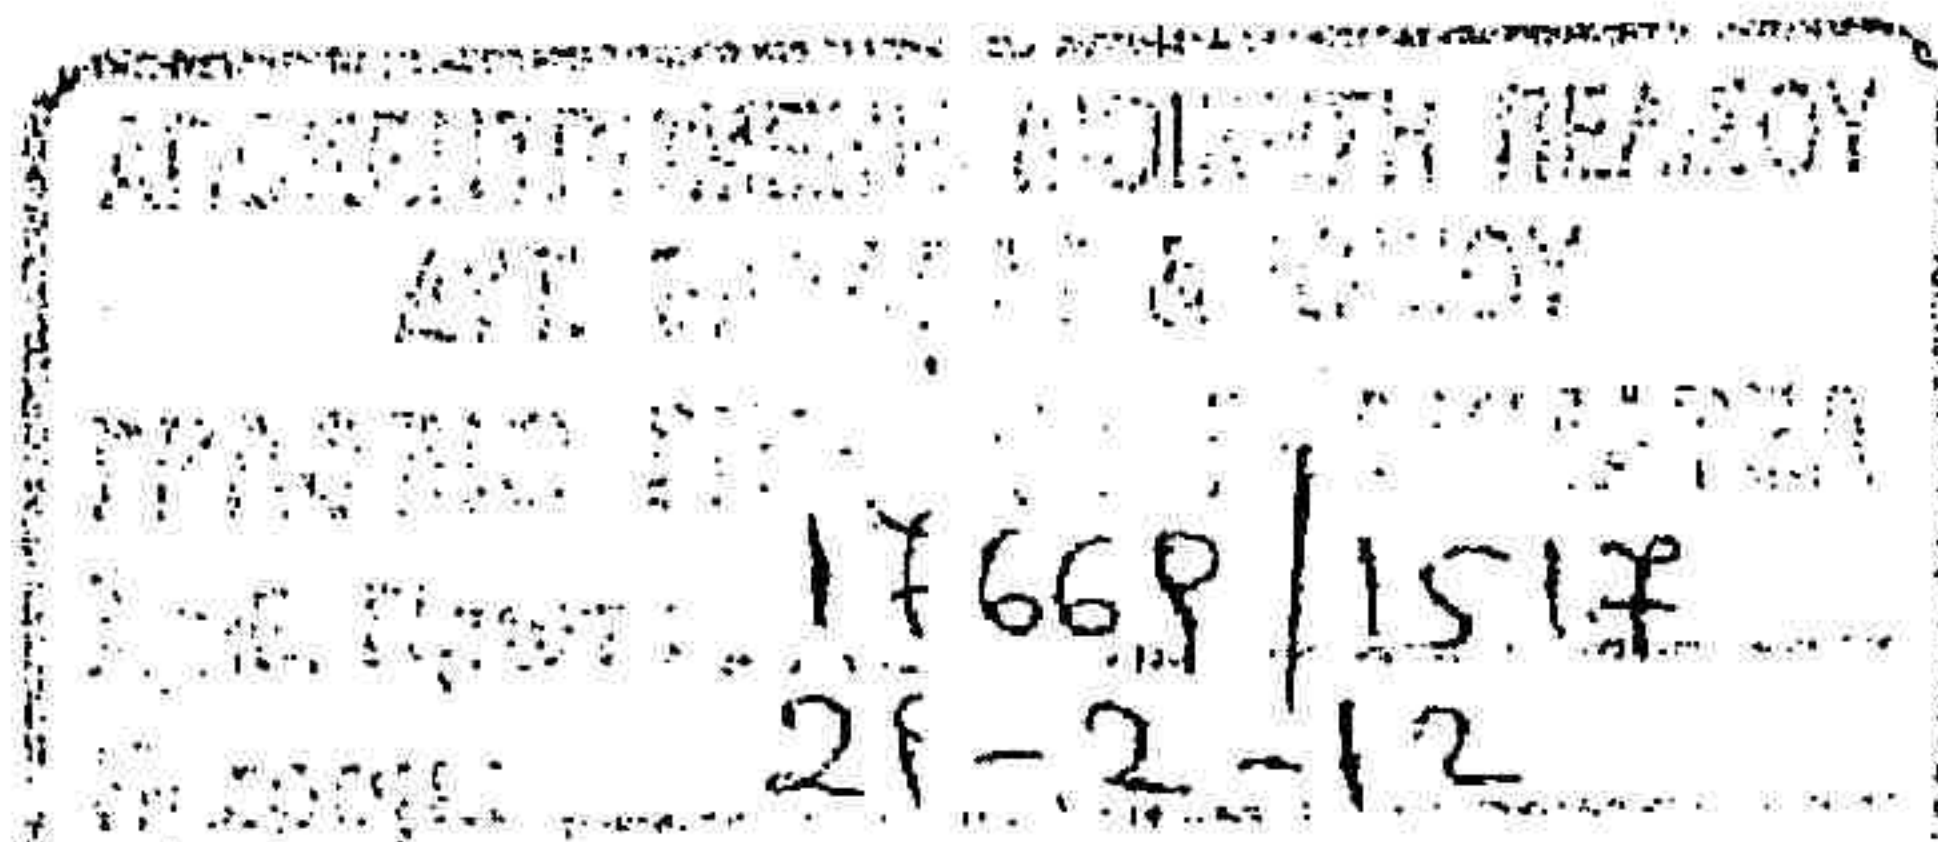

Κοιν.: ΔΙΕ Περιφ. Δυτ. Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Επισκευή θύροφράγματος στο φρεάτιο υδροληψίας φράγματος Πηνειού.

Ο Δήμος Ηλιδας είναι φορέας του έργου «Υδρευση – Διυλιστήριο από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού», το οποίο κατασκευάζεται για να καλύψει με καθαρό πόσιμο νερό τους όμορους με το φράγμα Πηνειού Δήμους. Προκειμένου να γίνει η υδροληψία του ανωτέρου έργου από το φράγμα Πηνειού, για το οποίο κύριος του έργου και υπεύθυνος συντήρησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), ο Δήμος Ηλιδας ενημέρωσε τόσο την Περιφέρεια, όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την αναγκαιότητα επισκευής του θυροφράγματος και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ελέγχου της ροής των υδρών του φράγματος. Προκειμένου μάλιστα να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, συνέταξε και υπέβαλε σχετική μελέτη (αρ. πρωτ. 32412/13-9-2011) προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, αναμένοντας σχετικές διορθώσεις. Επιπλέον, συνέταξε Τεχνικό Δελτίο Χρηματοδότησης και το έστειλε για έγκριση στην Π.Δ.Ε., για χρηματοδότηση του έργου συντήρησης από υπολειπόμενα κονδύλια της τράξης του έργου του Διυλιστηρίου, με υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Δ.Ε. και Δήμου Ηλιδας.

Η Π.Δ.Ε., με το υπ' αρ. 159138/2258/24.11.2011 έγγραφό της, απέρριψε τη μελέτη, λόγω διαφόρων παραλείψεων που διαπίστωσε σε αυτή, χωρίς όμως να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία ή τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να τη καταστήσουν δυνατή προς υλοποίηση. Αντίθετα, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται πως η Π.Δ.Ε., ως κύριος του έργου, θα εξετάσει τον τρόπο υλοποίησης των παρεμβάσεων σε αυτό και την ανάγκη ή μη υπογραφής σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηλιδας.


Το ΥΠΕΚΑ, με νέο έγγραφο (αρ. πρωτ. 115906/02.02.2012), επισημαίνει πως αν δεν έχει υλοποιηθεί, -μέχρι τη λήξη του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ έργου του Διυλιστηρίου-, η σύνδεση με το φράγμα, αυτό κινδυνεύει να απεντάχθει από την πράξη. Άμεσα, ο Δήμος Ηλιδας, κοινοποίησε το


ΕΠΛΕΡ

έγγραφο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ζητώντας να ενημερωθεί σε ποιες ενέργειες έχει αυτή προβεί για τη συντήρηση του φράγματος, τόσο για λόγους ασφαλείας, όσο και για την διασφάλιση των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων και αναμένει σχετική απάντηση επί αυτού.

Ο Δήμος Ηλιδας έχει τη διάθεση να συνδράμει με όλα του τα μέσα, πάντα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, για την άμεση επίλυση του θέματος.

Ο Δήμαρχος Ηλιδας

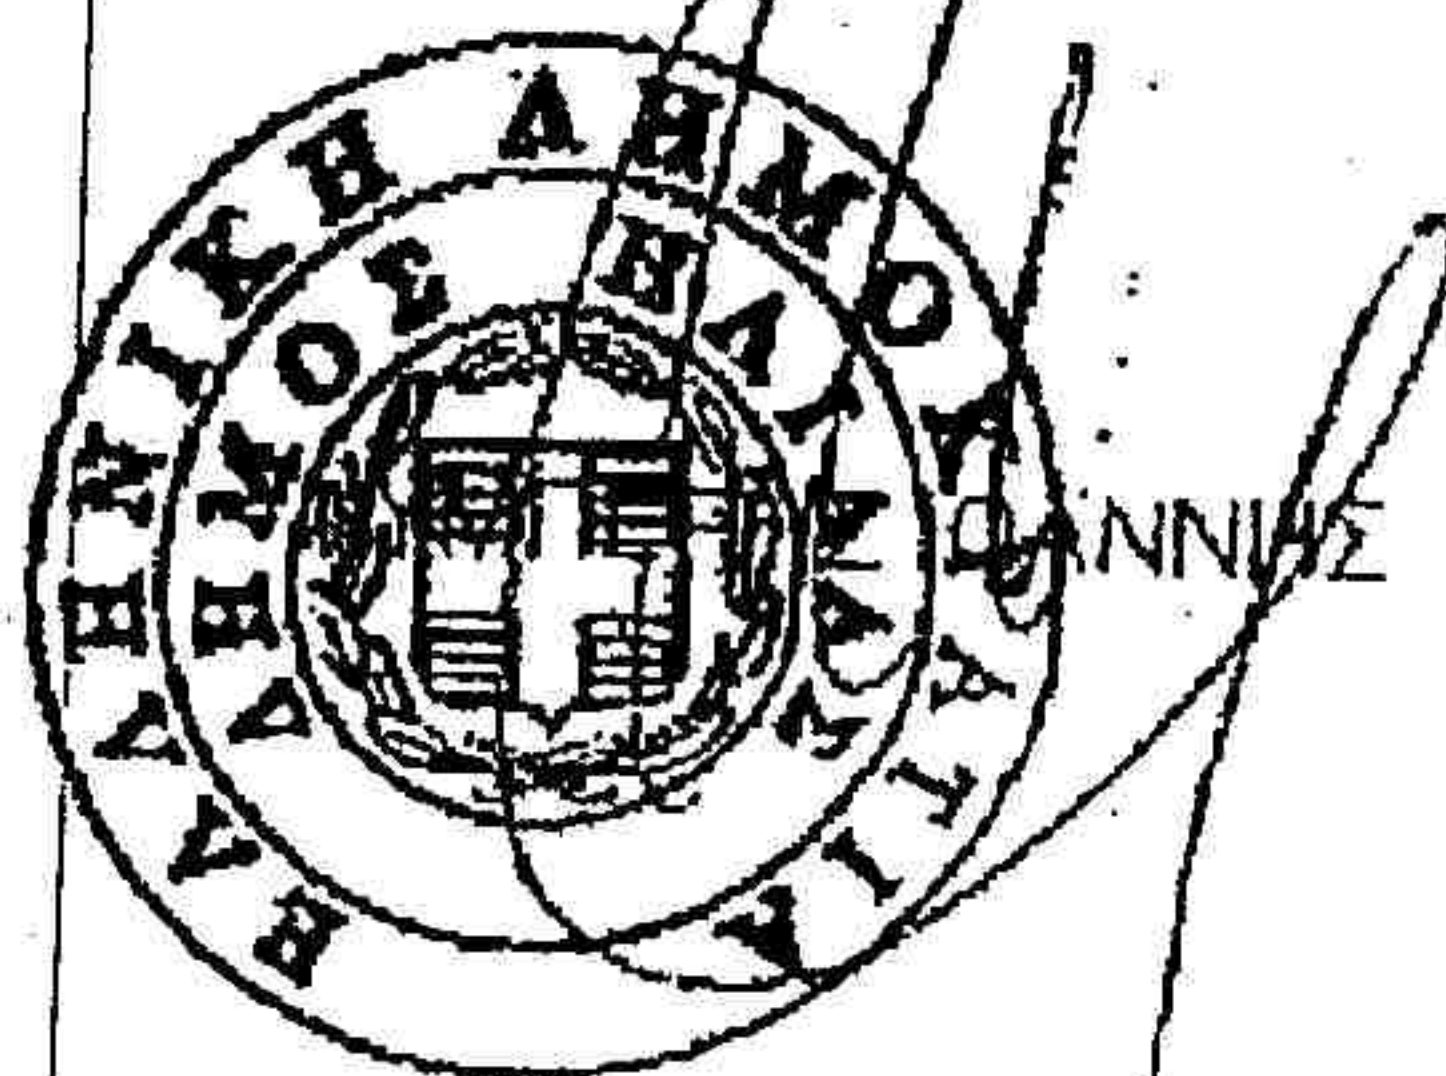

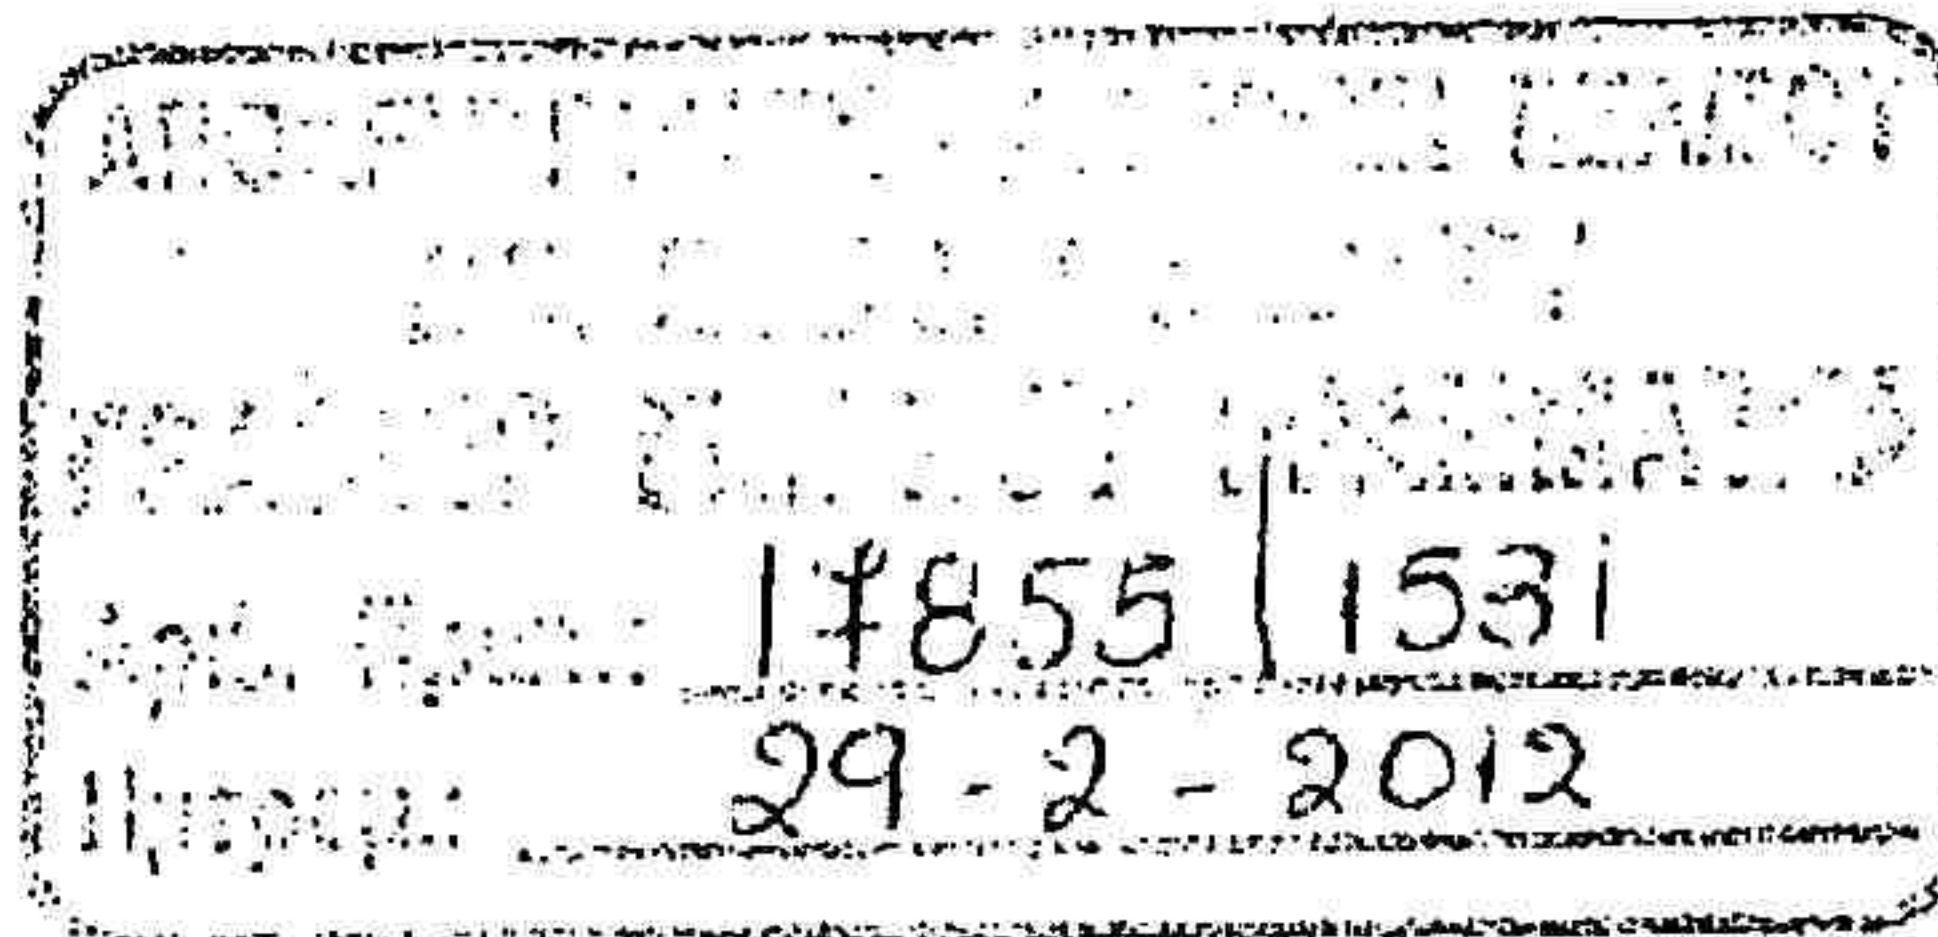

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**Πάτρα 24.02.2012**

**Αρ. πρωτ: 47953/503**

**Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 3ος όροφος**

**Τ.Κ. 26441, Πάτρα**

**Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος**

**Τηλ: 2613 600165**

**fax: 2610 452176**

**email: [v.kitsos@pde.gov.gr](mailto:v.kitsos@pde.gov.gr)**

**web: [www.pde.gov.gr](http://www.pde.gov.gr)**

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση**

**Πελοπόννησου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου**

**Γραφείο Γενικού Γραμματέα**

**Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71**

**264 42 - Πάτρα**

**(fax: 2610-465841)**

**ΚΟΙΝ: : α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &**

**Υποδομών κ. Υφαντή Νικόλαο**

**β. Γεν. Δνση Αναπτυξ. Προγραμματισμού**

**Περιβάλλοντος & Υποδομών/Π.Δ.Ε.**

**γ. Δνση Τεχνικών Έργων/ΠΔΕ**

**ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:**

**«Θωράκιση και άμεση ανάγκη επιδιόρθωσης φράγματος Πηνειού»**

**ΕΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 5834/17.02.12 ερώτηση της Βουλευτού κ. Διονυσίας Αυγερινopoύλου.**

**β. Το υπ' αριθ 15735/1356/22.02.12 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.**

**γ. Το υπ' αριθ 44926/1715/24.02.2012 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων/ΠΔΕ**

**Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5834/17.02.12 ερώτησης της Βουλευτού κ. Διονυσίας  
Αυγερινopoύλου, σας γ'ωρίζουμε τα ακόλουθα:**

**Σύμφωνα με τι ισχύον νομικό καθεστώς-το πρόσφατο αλλά και το  
πρώτο- οι αρμοδιότητες φύλαξης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των  
φραγμάτων, έχουν μεταφερθεί από τη Δ/ση Δ7 της Γενικής Γραμματείας  
Δημοσίων Έργων, στις δεκατρείς(13) κρατικές τότε Περιφέρειες και ακολούθως  
στις δεκατρείς (13) Αιρετές περιφέρειες, οι οποίες σήμερα ασκούν αυτή την  
αρμοδιότητα (παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97, έγγραφο 1655/ΠΡ2/24 ΑΥΤ.  
2004 της Δ7 ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ, άρθρο 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010-Πρόγραμμα  
Καλλικράτης).**

**Ήδη στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας της, η τότε ΔΕΚΕ, που  
σήμερα έχει απορροφηθεί από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε, είχε προβεί  
σε σειρά ενεργειών προκειμένου να εξασφαλίσει τη φύλαξη, τη λειτουργία και τη  
συντήρηση του φράγματος Πηνειού Ηλείας, αλλά και των λοιπών φραγμάτων  
και υδραυλικών εγκαταστάσεων ευθύνης της, σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία.**

- 2 -

Έτσι η ΔΕΚΕ/ΠΑΔ με τα παρακάτω έγγραφα ζητούσε την κάλυψη άμεσων αναγκών φύλαξης, λειτουργίας και συντήρησης των Φραγμάτων ευθύνης της:

1. Με το 5062/οικ/04.16.1998 έγγραφό της προς την Δ16 του ΥΠΕΧΩΔΕ και προς την Δ/ση Διοίκησης ΠΔΕ.
2. Με το 5704/01.07.1998 έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
3. Με το 4207/08.06.1999 έγγραφό της προς την ΠΔΕ/Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού.
4. Με το 5442/11.10.1999 έγγραφό της προς τις Δ/σεις Δ7 & Δ16 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Με το 8481/οικ/04.11.1999 έγγραφό της προς τη Δ/ση Διοίκησης ΠΔΕ.
6. Με το 9097/οικ/08.12.1999 έγγραφό της προς τη Δ/ση Διοίκησης ΠΔΕ.
7. Με το 4730/οικ/16.16.2000 έγγραφό της προς τη Δ/ση Διοίκησης ΠΔΕ.
8. Με το 1057/οικ/01.02.2002 έγγραφό της προς τη Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΔΕ, το οποίο κοινοποιούσε στον Γεν. Γραμματέα και στο Γεν. Δ/τη ΠΔΕ.
9. Σε ενέργεια αυτού του εγγράφου η Δ/ση Σχεδ. & Ανάπτυξης απέστειλε το 2526/10.06.2002- Ο ΉΘ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 09.07.2002 έγγραφο της, προς την Δ/ση Δημ. Επενδύσεων του Υπ. Οικ. Οικονομικών.
10. Τον Φεβρουάριο του 2004 υπογράφηκε Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της Εμπειρογνώμοσύνης, μεταξύ ενός εξειδικευμένου στο αντικείμενο Μηχανικού ΕΔΕ και των: Π.Δ.Ε, Ν.Α.Ηλείας, Περιφερ. Ταμείο Ανάπτυξης- Π.Τ.Α. και "Ηλειακή Α.Ε. Τοπικής Αυτοδιοίκησης". στο ποσό των 36.000€ συν ΦΠΑ18% και με διάρκεια 120 ημέρες για την διενέργεια των επί τόπου των φραγμάτων αυτοψιών και 240 ημέρες για την σύνταξη των προβλεπόμενων σ' εκείνη τη σύμβαση τευχών συντήρησης του φράγματος Πηνειού Ηλείας. Η οικονομική διαχείριση του φακέλου της υπόψη σύμβασης είχε ανατεθεί από το ΠΤΑ να τον διαχειριστεί η "Ηλειακή Α.Ε. Τοπικής Αυτοδιοίκησης" η οποία ανήκε στην τότε Νομαρχία Ηλείας. Το έργο δεν έγινε δίχως την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
11. Εκτοτε και μέχρι σήμερα, συνέχισε η Υπηρεσία να επανέρχεται σε ενέργειες χρηματοδότησης για φύλαξη και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων ευθύνης της. Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν γίνει τα παρακάτω υπηρεσιακά έγγραφα της τ.ΔΕΚΕ: 8684/οικ/11.10.06, 9127/οικ/25.10.06, 3794/οικ./08.05.07, 11456/723/οικ./19.02.08, 29856/1842/οικ./23.14.08, 60067/5405/οικ./29.10.09, 34396/1238/οικ./23.13.2010, 37033/1309/οικ./30.03./2010, 138883/4167/23.11.2010 και 1533/50/14.01.11.

Οι ανωτέρω ενέργειες δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, εν τούτοις οι προσπάθειες χρηματοδότησης θα συνεχιστούν, ενώ σύντομα σε προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο θα τεθεί ως θέμα συζήτησης, η έγκριση προώθησης ανάθεσης μελέτης, με σκοπό την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του φράγματος Πηνειού.

Ο  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Απόστολος Κατσιφάρας