



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 30/3/2012
Αρ.Πρωτ: 7424 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29.137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ.
Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6323/5-3-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6323/5-3-2012** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο σας γνωρίζουμε ότι το θέμα που θίγεται, άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας τα υπ' αριθμ. 22312/1938/13-3-2012 καθώς και το υπ' αριθμ. 25204/2106/21-3-12 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Συνημμένα:


-Τα α.π.22312/1938/13-3-12 & α.π.25204/2106/21-3-12
έγγραφα Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νησου,Δ.Ελλάδας &Ιονίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

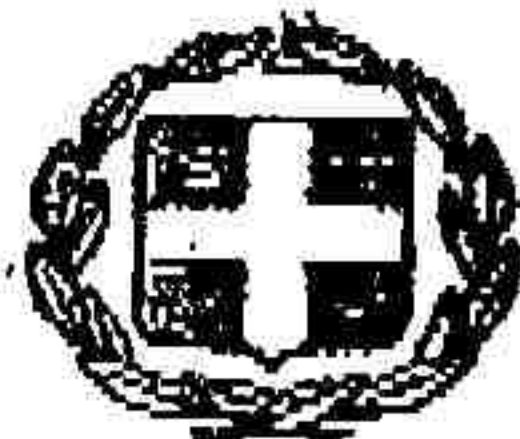

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα 21 - 03 - 2012

Αριθ. Πρωτ.
25204/2106
ΠΡΟΣ:

Βαθμός Πρωτ.
ΕΕ' ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-359
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

Υ.Π.Ε.Κ.Α
Fax: 210-64 29 137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 7424/Β/293/06-03-2012 έγγραφό σας.
β) Το αριθ. 22312/1938/13-03-2012 έγγραφό μας
γ) Η αριθ. 33635/174/13-03-2012 Απάντηση Δήμου Πατρέων.

Σε συνέχεια ανωτέρω (α) και (β), σχετικών, που αφορούν στην αριθ. 6323/05-03-2012 Ερώτηση του βουλευτή κ. Α. Χρυσανθακόπουλου με θέμα: «Τοξικός χείμαρρος στην Πάτρα», σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω (γ) σχετικό.-

Επισυνάπτεται:

Το (γ) σχετικό (φ. 04)

Ο Γενικός Γραμματέας

α/α

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ελένη Μανωλοπούλου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Διεύθυνση: Παντανάσσης 30
Τ.Κ.: 262.21
Τηλέφωνο: 2610-966373
FAX: 2610-277190
Πληροφορίες: Α. Δεματά
e-mail: antergon@patras.gr

Πάτρα 13/03/2012
Αριθ. Πρωτ. 33635 /174

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	
Αριθ. Πρωτ.:	23626/2034
Ημερομηνία:	16-3-12

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κοινοβουλευτικός έλεγχος
ΚΟΙΝ.: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6323/05-3-2012 Ερώτηση- αναφορά του κ. Α. Χρυσανθακόπουλου με θέμα: «Τοξικός χείμαρρος στην Πάτρα»


ΣΧΕΤ : Το υπ' αριθμ. 20266/1761/07-03-2012 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με την υπ' αριθμ. 6323/05-03-2012 ερώτηση- αναφορά του βουλευτή κ. Αλ. Χρυσανθακόπουλου με θέμα «Τοξικός χείμαρρος στην Πάτρα», σας γνωρίζουμε ότι ο εν λόγω χείμαρρος έχει αφετηρία το ΧΥΤΑ Πατρών αρμοδιότητας λειτουργίας του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας. Ο εν λόγω ΧΥΤΑ διέπεται από την εν ισχύ ΛΕΠΟ με την ΚΥΑ αρ. 126714/20-7-2007 και ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κατόπιν αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο ΧΥΤΑ και προς απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται σας διαβιβάζουμε τα τελεσίδικα αποτελέσματα εξετάσεων μηνός Ιανουαρίου 2012 του Γενικού Χημείου του Κράτους σε δείγματα που ελήφθησαν κατά την αυτοψία: i) Νερό ποταμού (Χείμαρρος Καραβιάς - είσοδος ΧΥΤΑ) αρ. δείγμ. ΓΧΚ : 059/267/2012 και κατ' επέκταση του χείμαρρου αυτού ii) Νερό ποταμού (Χείμαρρος Μεύλινας, Αυστραλίας & Μελιόχης) αρ. δείγμ. ΓΧΚ : 060/266/2012 και τα οποία σύμφωνα με την αυτοψία είναι άνω των επιτρεπόμενων της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Σας γνωρίζουμε ότι τα στερεώματα που αποθηκεύονται στο ΧΥΤΑ οδηγούνται μετά από πρωτοβάθμια επεξεργασία στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ (αφ. 61) Περικαρμένιο-Περικαλιοντικού Γραφ. ΧΥΤΑ - ΚΥΑ 126714/20-07-2007. Για το εν λόγω θέμα επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. 10248/14-02-2012 βεβαίωση της ΔΕΥΑΠ περί σόνδωσης του ΧΥΤΑ Πατρών με το δίκτυο αποχέτευσης.

Στη διαπίστωση, για οποιαδήποτε πληροφορία θα ήθελατε.

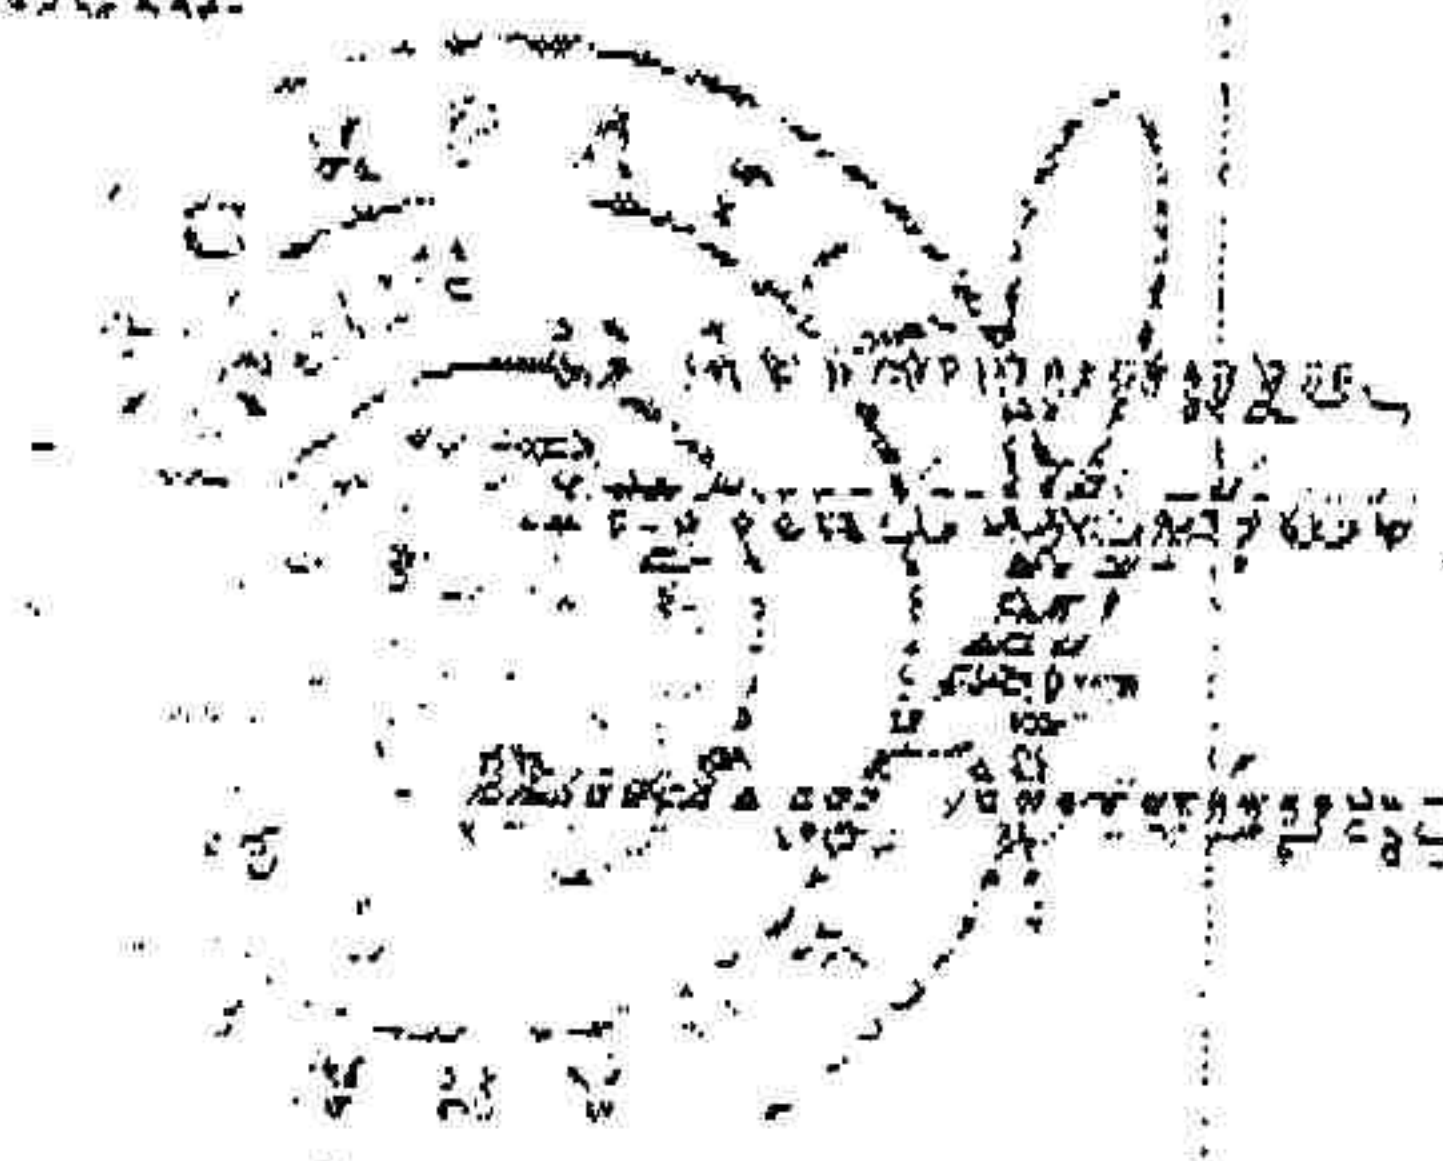



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αρμόδιος: Π. Παπαθεοδωρόπουλος

ΤΗΛ: 2610 366157

Πάτρα 1/02/2012

Αρ.Πρωτ.1000B2/A168

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ελήφθη την 31/01/2012
Αριθ. Πρωτ. 12

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1^η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ

Μαιζώνος 108

ΠΑΤΡΑ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΠ»

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ' 9/26-1-2012 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, και κατόπιν αυτοψίας τεχνικών της επιχείρησης, βεβαιώνουμε ότι το δίκτυο αποχέτευσης στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ μετά από πρωτοβάθμια επεξεργασία, συνδέεται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ε.Δ

- Υπηρεσία Αποχέτευσης
- Φάκελο αιτήσεων
- Αρχείο



ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ

N. KONTOES

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ. 2610-366100

Fax: 2610-325790

ΑΠΟ: ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡ. ΦΑΞ : 2610335357 ΕΛΦΙΝΟΥΣΙΑ 26-01-2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΛΤΑ ΕΚ ΤΕΤΡΑ ΕΛΦΙΝΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΡ Πρωτ.: 29695/579

ΕΛΦΟΥΣ ΤΗΝ: 26-01-2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Χημική Υπηρεσία Πατρών
ΤΜΗΜΑ: Α

Σελίδα: 1/2

Ημερομηνία: 25-01-12

Αρ. Πρωτ.: 30069/218/18-01-2012

Αριθμός Δείγματος Γ.Χ.Κ.: 069/269/2012

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Χημική Υπηρεσιών Αιγίου

Φαξ: 2610336357

Πληροφορίες: Ευγένια Δρακοπούλου

Τηλέφωνο: 2613621958

Ηλ. Ταχυδρομείο: xypatras@gcsd.gr

ΠΡΟΣ: Αχαιο-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Αποστολέας Αρχή:

Αχαιο-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Α/Α Πρωτ. Εγκριτικού / Ημερομηνία

ΟΙΚ.14052/391 / 18-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δειγματοληψίας / Ημερομηνία

2 / 18-01-2012

Είδος Υλικού

Νερό ποταμού

Επισκοπή

Φιάλη δειγματοληψίας

Υπογραφή Παραλαβής

18-01-2012

Ημερομηνία Εξέτασης


Από: 18-01-2012

Έως: 25-01-2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Παραμέτρους που εξετάστηκαν	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Ανάλυση
ΒΟΟ (6) mg/L	Προσδιορισμός ΒΟΟ σε δείγματα περιβαλλοντός μονομετρικά	41	Δρακοπούλου Ευγένια (Χημική Υπηρεσία Πατρών)
ΣΟΟ mg/L	Προσδιορισμός ΣΟΟ σε δείγματα περιβαλλοντός με βολομετρία	8.5	Δρακοπούλου Ευγένια (Χημική Υπηρεσία Πατρών)
Ολικό σκληρότητα σκληρότητα mg/L	Προσδιορισμός σκληρότητας σε δείγματα περιβαλλοντός με σταθμική μέθοδο	2	Δρακοπούλου Ευγένια (Χημική Υπηρεσία Πατρών)
ΝΗΕ mg/L	Προσδιορισμός αμμωνιακών με φωτομετρία	0,048	Δρακοπούλου Ευγένια (Χημική Υπηρεσία Πατρών)

Κείμενο Ελέγχου Ενδείκνυνται
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Σημειώσεις:

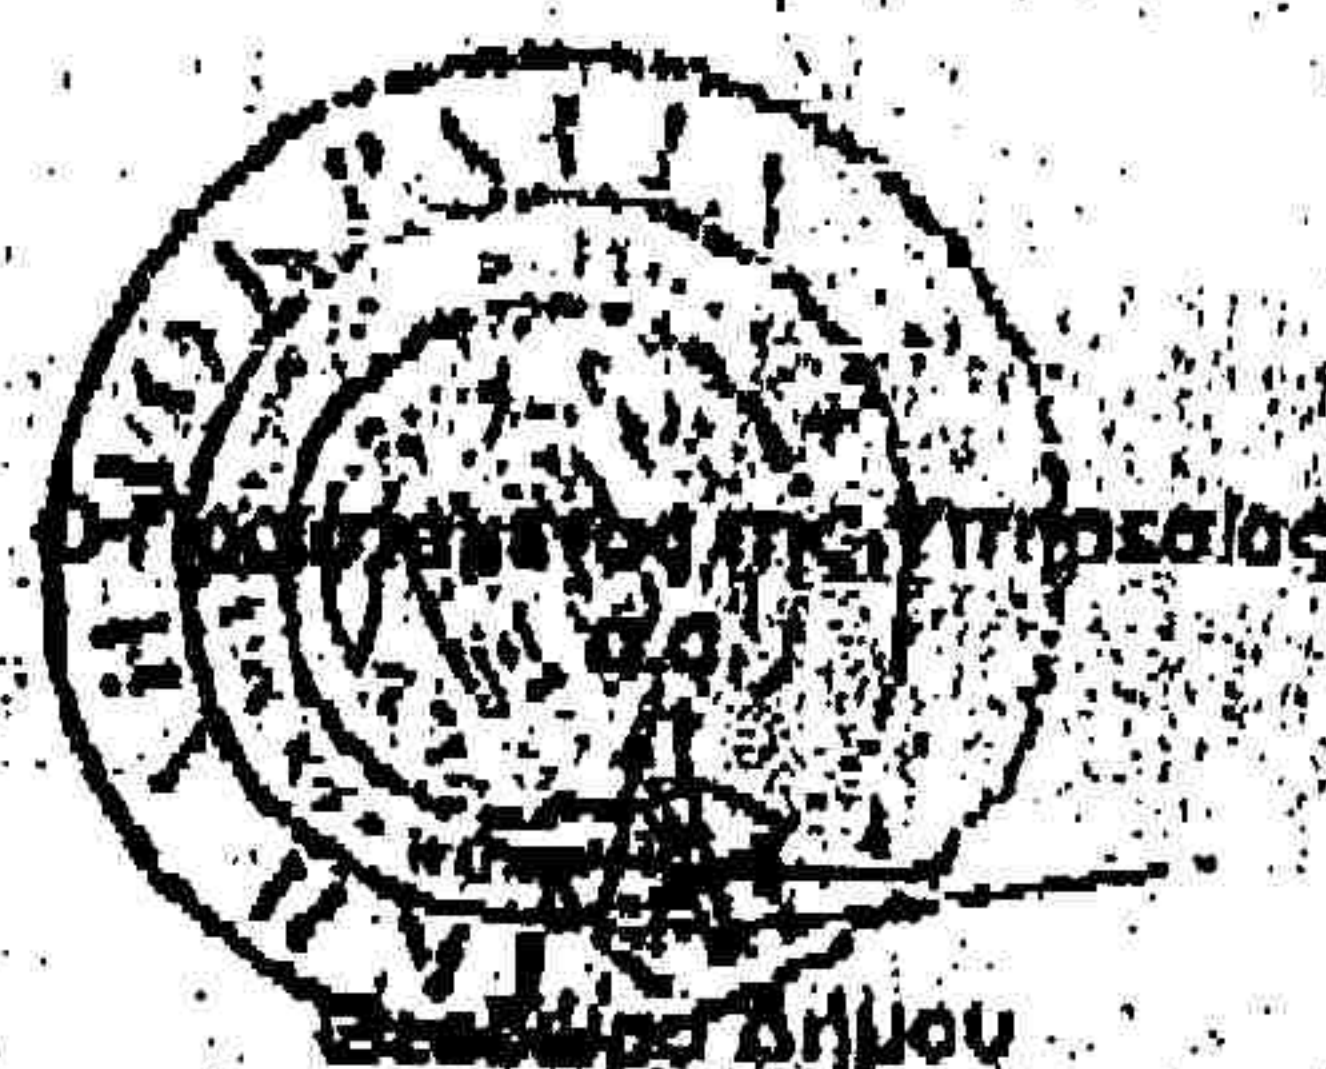

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, πωλεί μόνο τεμάχια, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κοινητηρίου

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΙΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Έκδοση 5/2008

ΕΝΤΥΠΟ: ΕΝΤ 00 00 3 10 01/Έκδοση 4/2004 Τη 2/1/2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα 13 - 03 - 2012

Αριθ. Πρωτ.
22312/1938
ΠΡΟΣ:

Βαθμός Πρωτ.
ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 465-862
FAX : (2610) 465-841 / 842
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΥΠΕΚΑ
Fax: 210-64 29 137

ΚΟΙΝ:

Δήμο Πατρέων
Fax: 2610-279572

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 7424/Β/293/06-03-2012 έγγραφό σας.
β) Η αριθ. 60417/639/12-03-2012 Απάντηση της Π.Δ.Ε
γ) Η αριθ. 21982/657/12-03-2012 Απάντηση της Δ/σης Υδάτων Δυτικής
Ελλάδας.

Σε συνέχεια ανωτέρω (α), σχετικού, που αφορά στην αριθ. 6323/05-03-2012
Ερώτηση του βουλευτή κ. Α. Χρυσανθακόπουλου με θέμα: «Τοξικός χείμαρρος
στην Πάτρα», σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά.

Η απάντηση του Δήμου Πατρέων θα σας διαβιβαστεί αμέσως μόλις περιέλθει
στην Υπηρεσία μας.-


Επισυνάπτονται:

Τα (β) και (γ) σχετικά (φ. 03)

Ο Γενικός Γραμματέας


α/α

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

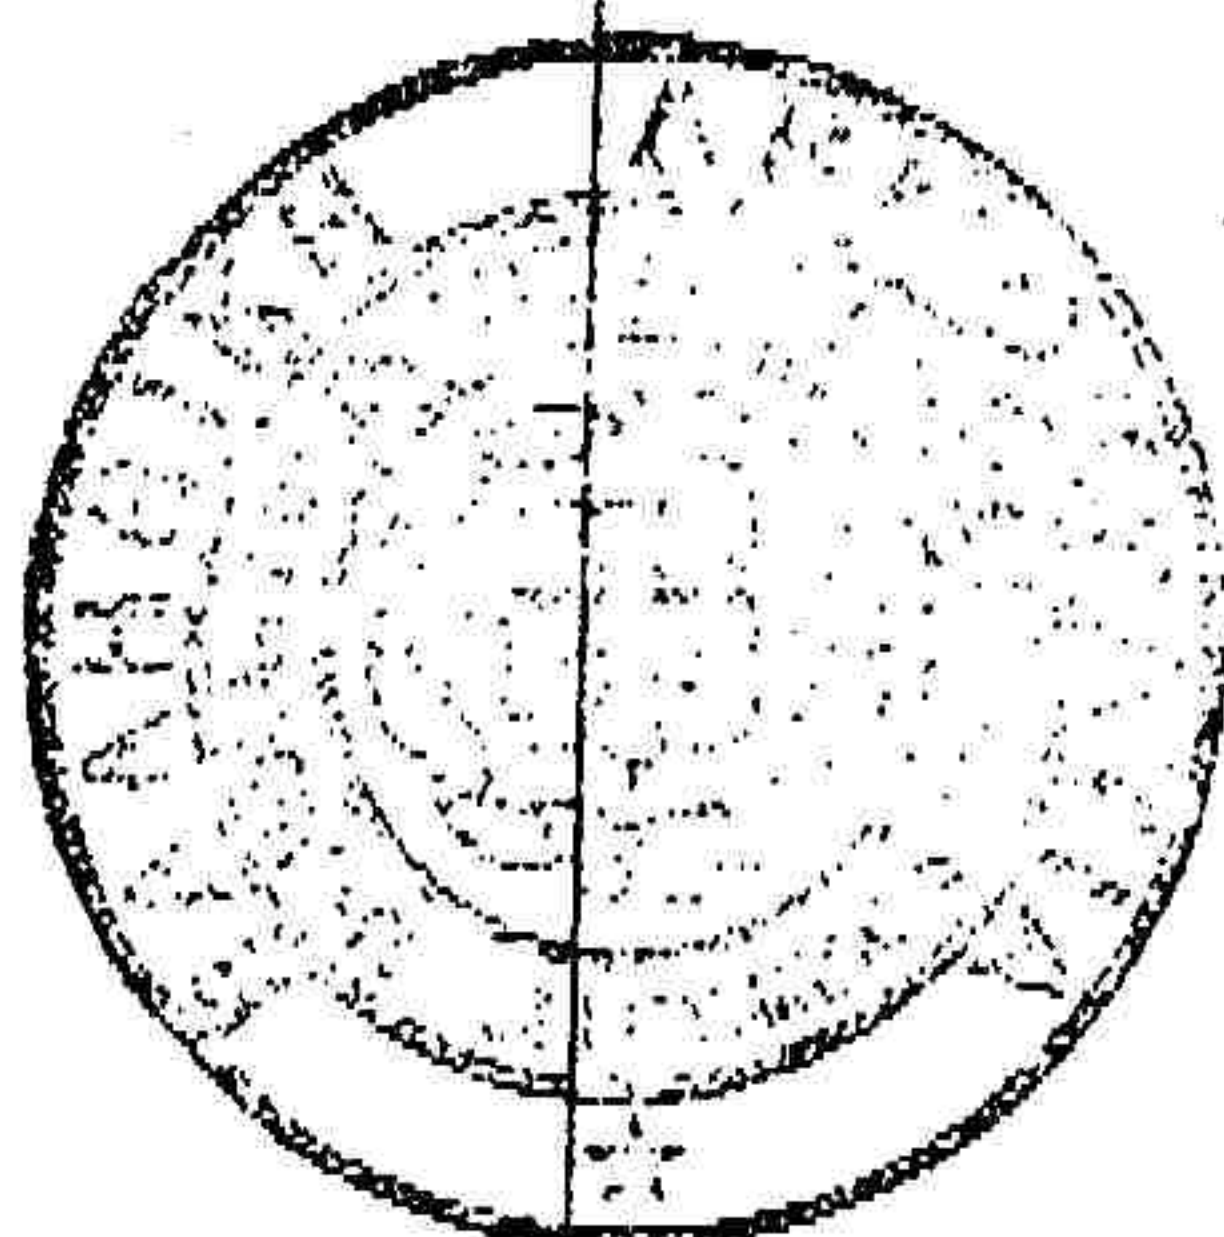

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΡΟΦΑ

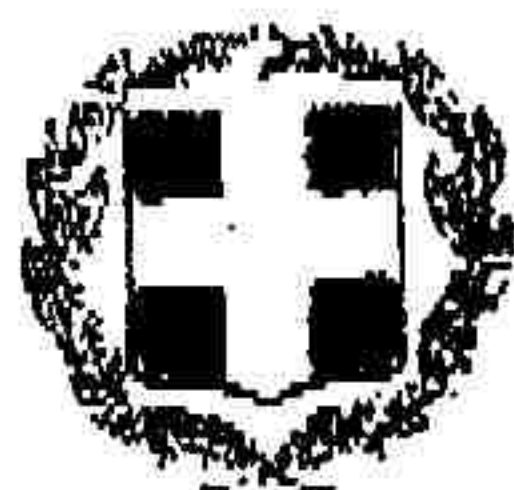

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ 12 - 03 - 2012

Αρ. Πρωτ.: 21982/657

Σχετ.: 20867/624/2012

Ταχ. Δ/ση : ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 35

Ταχ. Κωδ. : 26442


Πληροφορίες : Αν. Πυργάκη

Τηλέφωνο : 2610-335660 338735

FAX : 2610-338139

Email : pde_ydal@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 69-71
26442, Πάτρα
FAX : 2610 465-842/841

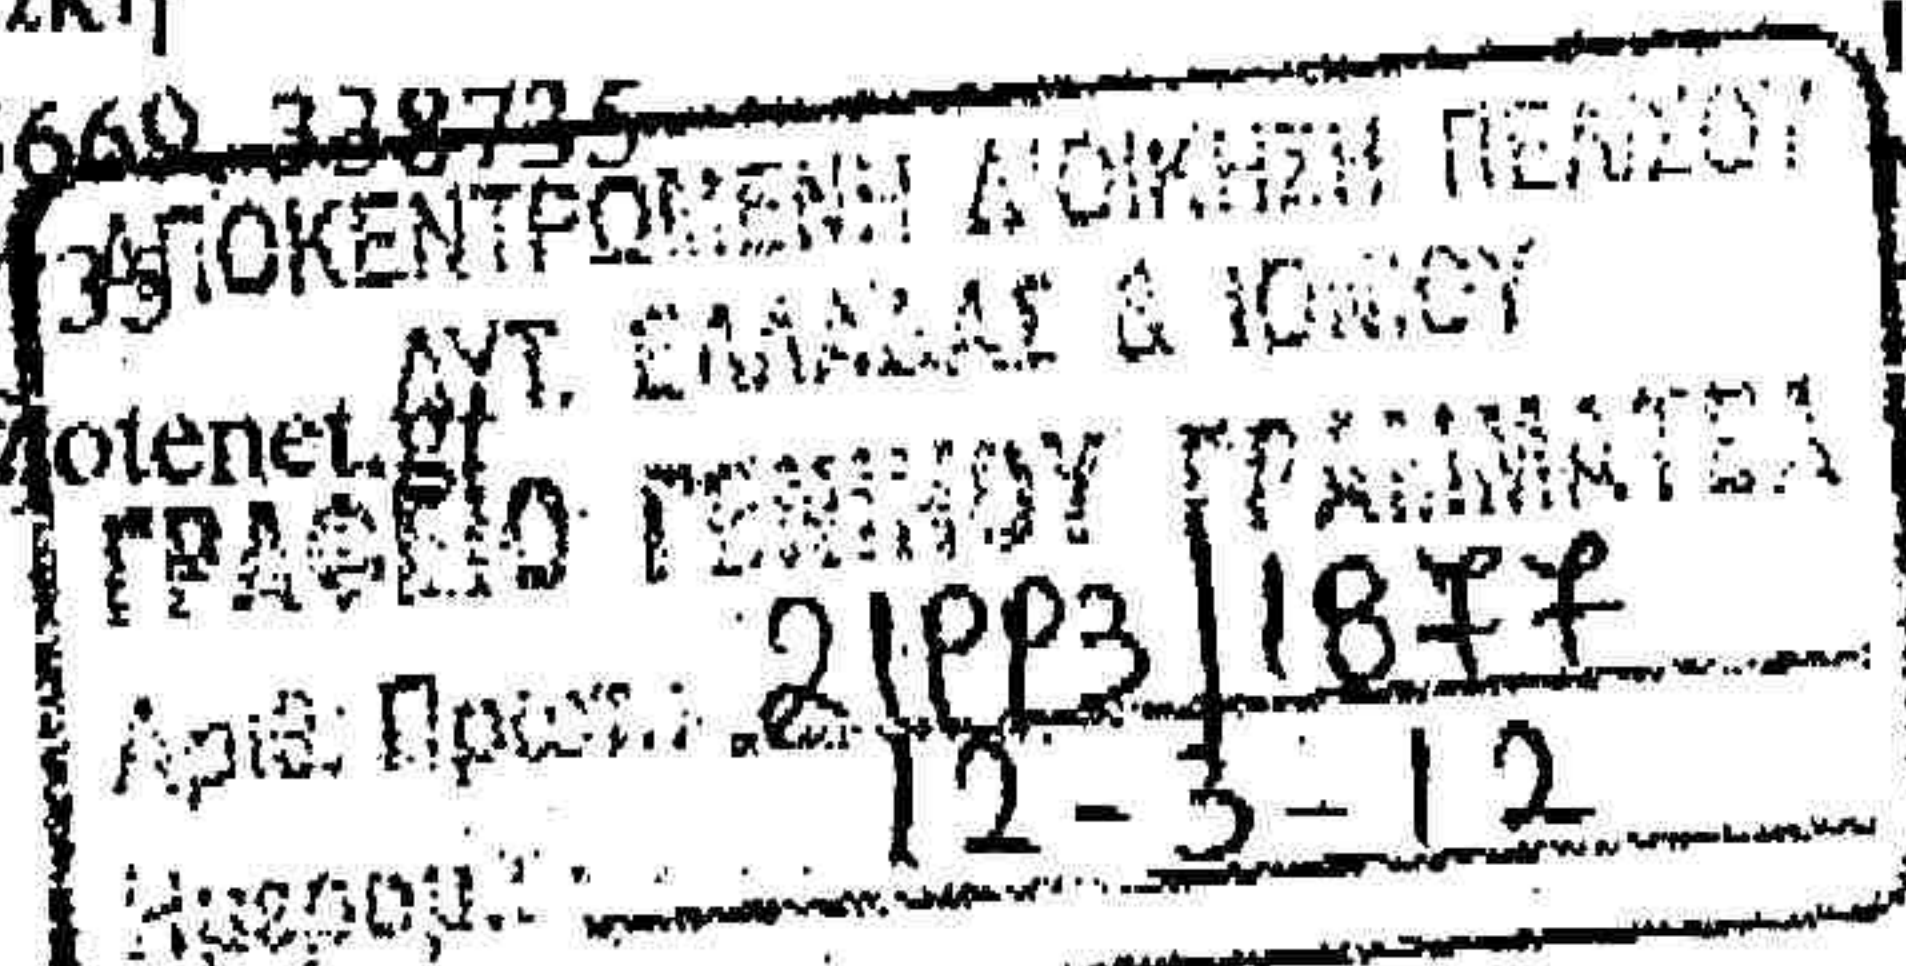

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 20266/1761/07-03-2010 έγγραφό σας.

2. Η με αρ. 6323/05-03-2012 Ερώτηση του βουλευτή κ. Α Χρυσανθακόπουλου με θέμα: «Τοξικός χείμαρρος στη Πάτρα»

Συνέχεια των αναφερομένων στη σχετική 2 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων σας γνωρίζουμε η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα το Νόμο 3199/2003, «Μεριμνά για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά υπόγεια και παράκτια ύδατα» ασκείται από 1-7-2011 από τη Περιφέρεια σύμφωνα με το Ν.3852/2010. Επί πλέον, στην ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 126714/20-07-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου «ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων» περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του φορέα αναφορικά με την Παρακολούθηση - Επτήρηση (Monitoring) της ποιότητας των επιφανειακών νερών των υπογείων νερών και των στραγγισμάτων και επί πλέον ο φορέας υποχρεούνται να διαβιβάζει ετήσια έκθεση και τα αποτελέσματα παρακολούθησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος για τον έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων.

Με εντολή Γ Γ
Ο Διευθυντής

Εσωτερική Διανομή:

- Φ. 6.

- Αν. Πυργάκη




Λεωνόρδος Τηνιακός
Γεωλόγος με Β'β

Σχόρος Λαμπρόπουλος
ΠΕ Περιφ. Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

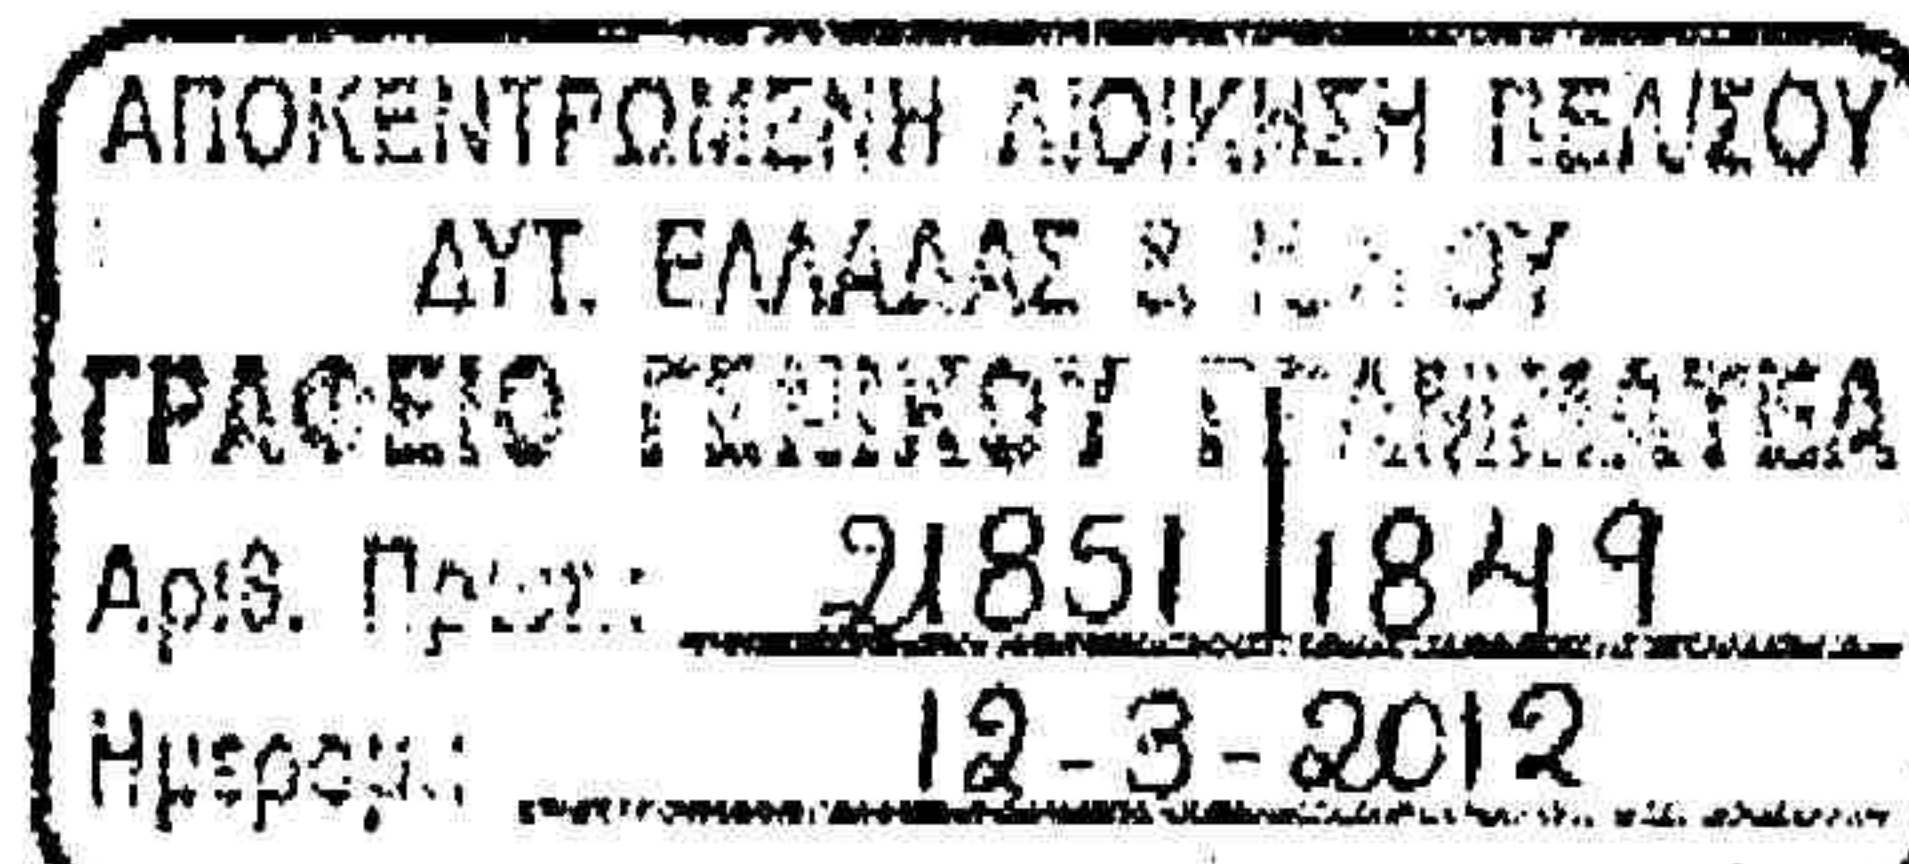

Πάτρα 12.03.2012

Αρ. πρωτ: 60417/639

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 600165

fax: 2610 452176

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
264 42 - Πάτρα
(fax: 2610-465841)

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Υφαντή Νικόλαο
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο
γ. Γεν. Δνση Αναπτυξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/Π.Δ.Ε.
δ. Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού/Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Τοξικός χείμαρρος στην Πάτρα»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 6323/05.03.12 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αλέκου Χρυσανθακόπουλου.
β. Το υπ' αριθ. 20266/1761/07.03.12 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ αριθ. 57177/1575/08.03.12 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού/Π.Δ.Ε.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 6323/05.03.12 ερώτησης του Βουλευτή κ. Αλέκου Χρυσανθακόπουλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της Δ/νσης Περι/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού έχει πραγματοποιήσει πολλές αυτοψίες εντός και εκτός του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση "Ξερόλακκα" στην Πάτρα, στις οποίες περιλαμβάνεται και η συλλογή δειγμάτων στραγγισμάτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

- 2 -

Τα αποτελέσματα αυτών δεν έδειξαν επιβάρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με τοξικά υπολείμματα.

Επίσης, από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων υδάτων κατά τη διάρκεια του έτους, βάσει του προγράμματος ελέγχου και παρακολούθησης (άρθρ. 14 της Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 Β'/16-12-2002)) δεν προκύπτει υποβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση μεμονωμένων περιστατικών διαρροής στραγγισμάτων από τα αποχετευτικά φρεάτια (λόγω αστοχιών), η Π.Δ.Ε μέσω της Δ/σης Περι/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού έχει πραγματοποιήσει αυτοψίες και έχει επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με ταυτόχρονη έναρξη των διαδικασιών για τις αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις.

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


Απόστολος Κατσιφάρας