




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

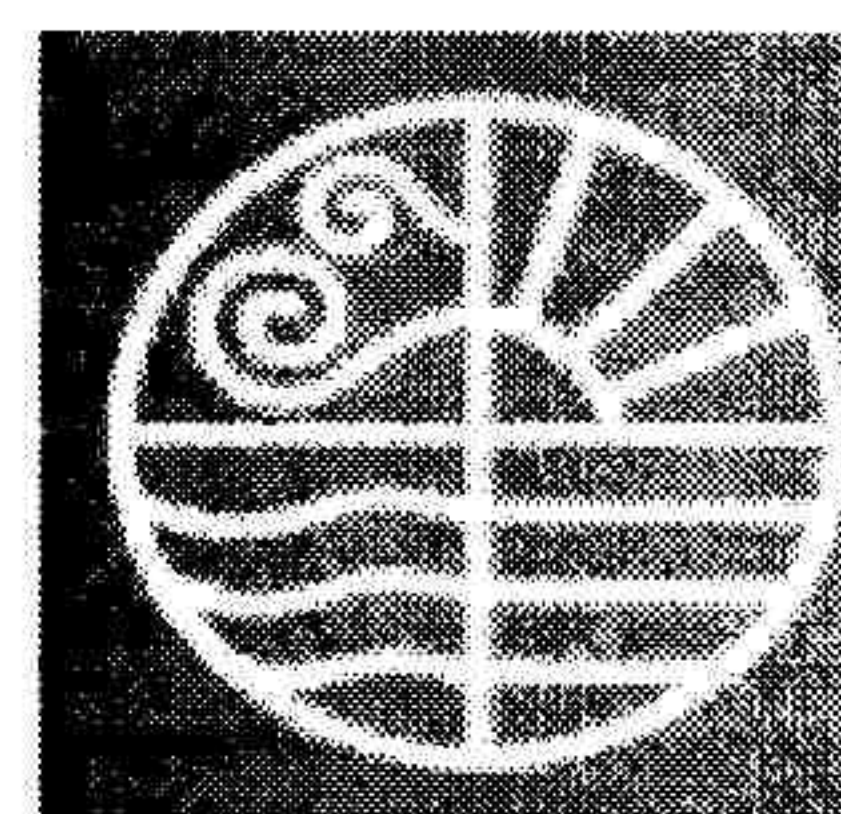

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα
Αρ.Πρωτ: 23/β/108
Σχετ: 57/β/238

8/8/2012

10 ΑΥΓ. 2012

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Νίκο Καραθανασόπουλο
 - Γιάννη Γκιόκα
 - Νίκο Μωραΐτη
 - Διαμάντω Μανωλάκου
 - Αθανάσιο Πετράκο
 - Δημήτρη Κοδέλα
 - Κωνσταντίνο Ζαχαριά
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : « Απάντηση σε Ερωτήσεις »

Σχετ: α) Η με αρ. πρωτ. 251/19-7-2012 Ερώτηση
β) Η με αρ. πρωτ. 512/30-7-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση των Ερωτήσεων α) με αρ. πρωτ. 251/19-7-2012 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. κ. Νίκο Καραθανασόπουλο, Γιάννη Γκιόκα, Νίκο Μωραΐτη και Διαμάντω Μανωλάκου καθώς και β) με αρ. πρωτ. 512/30-7-2012 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιο Πετράκο, Δημήτρη Κοδέλα και Κωνσταντίνο Ζαχαριά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (υπ' αρ. πρωτ. 5145/2-12-2010 Αναθεώρηση του με αρ. πρωτ. 486/10-2-2005 ΠΕΣΔΑ), ο Ν. Αργολίδας, ο Ν. Κορινθίας και Δήμοι Τρίπολης, Β. Κυνουρίας και Ν. Κυνουρίας αποτελούν μία Διαχειριστική Ενότητα για την οποία προβλέπονται ένα έργο ΧΥΤΑ και πέντε Σταθμοί

Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ).

Η υλοποίηση των έργων του ΠΕΣΔΑ εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της συγκεκριμένης Διαχειριστικής Ενότητας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για την ωρίμανση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων υπεύθυνοι είναι ο ΦοΔΣΑ της περιοχής και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με την απόφαση ένταξης οικ. 116509/20-2-2012, έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 32.389.739,93 € με σκοπό την αποκατάσταση 82 θέσεων ΧΑΔΑ και την υλοποίηση των απαιτούμενων συνοδών έργων. Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται μελέτες και έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, Προμήθεια κάδων συλλογής οργανικού κλάσματος αποβλήτων, προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης, προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης (δεματοποιητών) και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, αγορά γης και υπηρεσίες συμβούλων.

Στα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ καθώς και της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω 5 καταγεγραμμένοι ΧΑΔΑ του Δήμου Ερμιονίδας :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΧΑΔΑ
Ερμιόνης	Κρόθι
Ερμιόνης	Ρορρό
Κρανιδίου	Σταυρός 1
Κρανιδίου	Σταυρός 2
Κρανιδίου	Δισκούρια

Το υποέργο της εκπόνησης των απαιτούμενων Μελετών για την αποκατάσταση των υπόψη ΧΑΔΑ είναι στην διαδικασία δημοπράτησης. Η αποκατάσταση των εν λόγω ΧΑΔΑ καθώς και η εγκατάσταση των συνοδών έργων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2014.

Αναφορικά με το ζήτημα των περιβαλλοντικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από το ΥΠΕΚΑ σε ΧΑΔΑ της περιοχής, για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής επισυνάπτεται το υπ' αρ. έγγραφο 1911/2-8-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) /ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι για τα θέματα που τίγονται στις Ερωτήσεις, την κύρια αρμοδιότητα έχουν οι Υπηρεσίες της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε εθνική κλίμακα δημιουργήθηκε με μέριμνα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων /ΥΠΕΚΑ το «Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων». Όπου αυτό απαιτείται σε τοπικό επίπεδο, είναι δυνατή η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε σημεία εκτός του Εθνικού Δικτύου, με μέριμνα των κατά τόπους αυτοδιοικητικών αρχών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος της ποιότητας του νερού ύδρευσης άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της Ερώτησης.


Συνημμένα:


Το α.π.1911/2.8.12 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

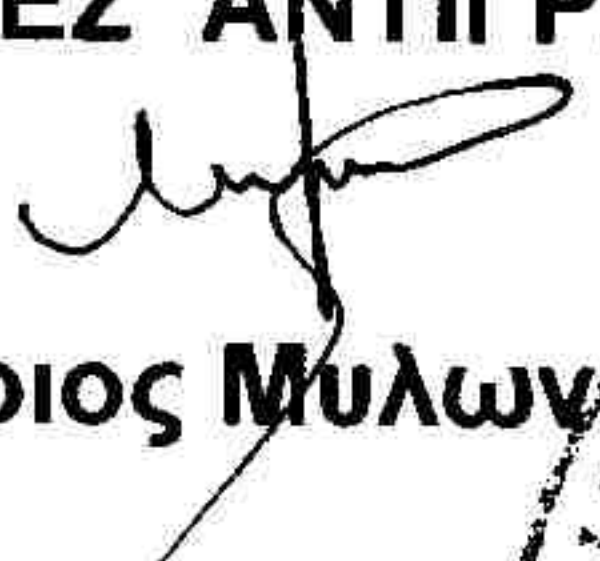
Νεκτάριος Μυλωνάς

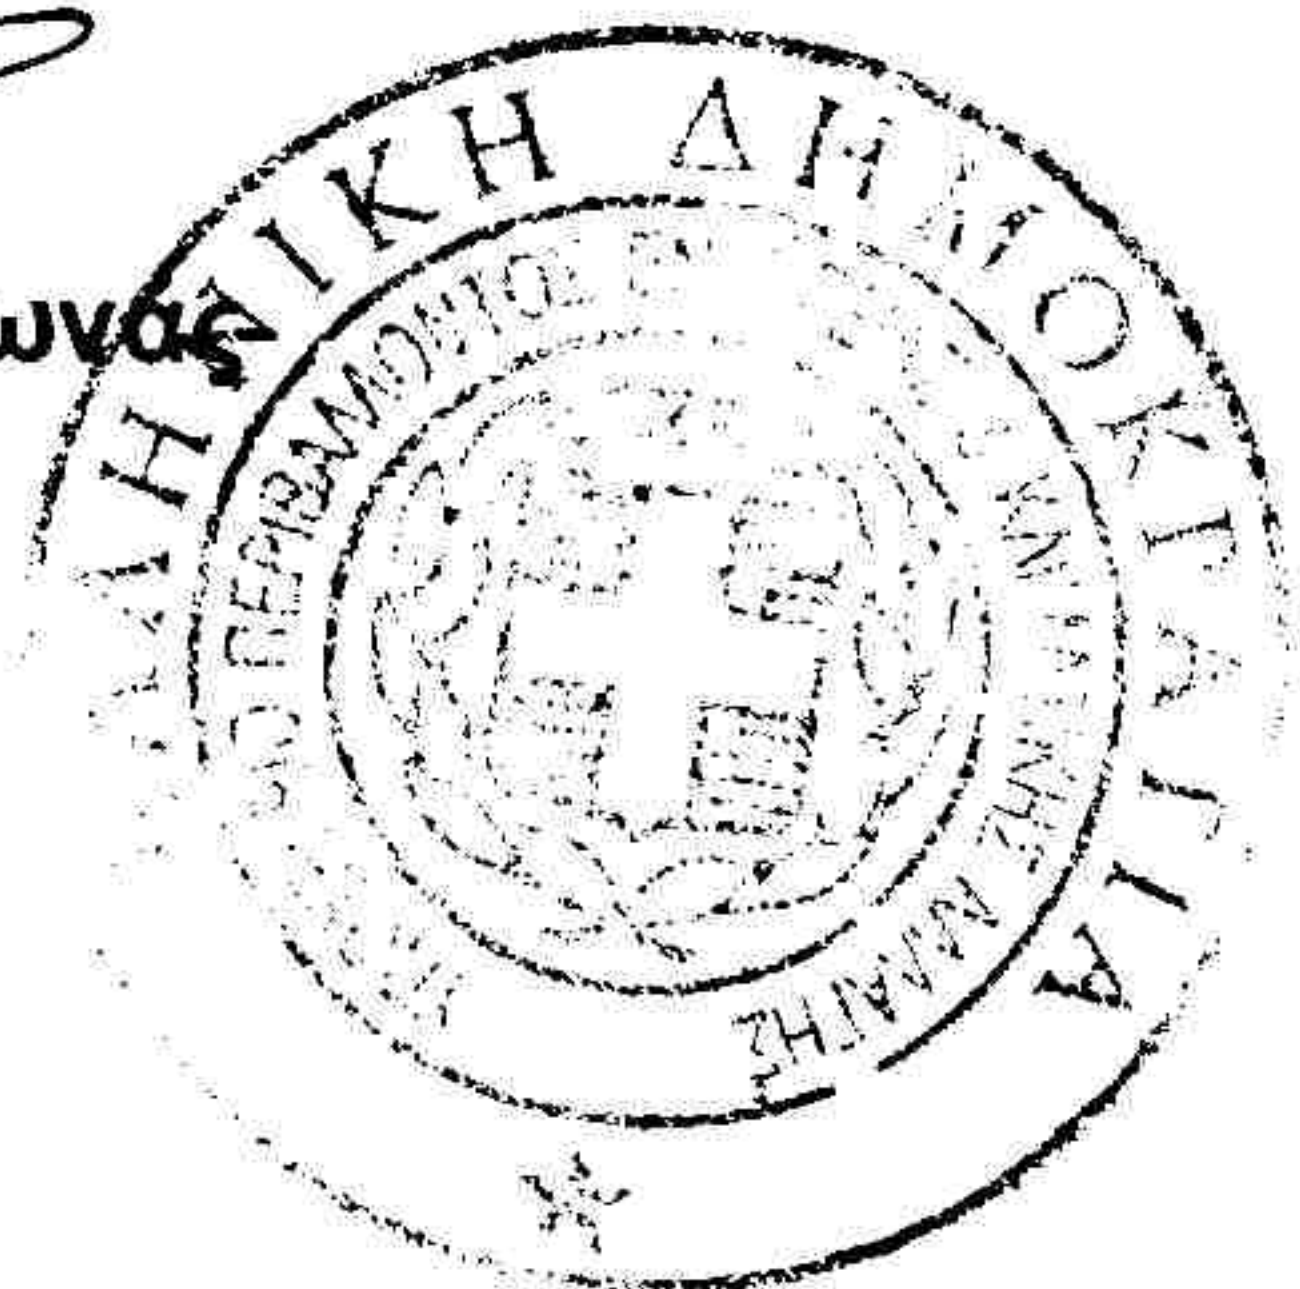



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Χρόνος Διατήρησης
 Βαθμός Ασφάλειας

: Αδιαβάθητο

Αθήνα,

02-08-2012

Αριθ. Πρωτ.

: 1911

Βαθμός Προτεραιότητας

: Κοινό

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
 Ταχ. Κώδικας : 115 23
 Πληροφορίες : Δ. Κολίτσα
 Αρ. Τηλεφώνου : 2108701904
 Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
 Ηλεκτρον. Δ/ση : d.kolitsa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
 Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Ερωτήσεις στη Βουλή σχετικά με τη λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη θέση Σταυρός / Κλάδεμα

- Σχετ.: 1. Η ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 512/30-7-2012 (α.π. Γραφείου Κοιν. Ελέγχου ΥΠΕΚΑ: 57/Β/238/31-7-2012, α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ: 1911/2-8-2012) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
 2. Η ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 251/19-7-2012 (α.π. Γραφείου Κοιν. Ελέγχου ΥΠΕΚΑ: 23/Β/108/20-8-2012, α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ: 1851/20-07-2012) βουλευτών του ΚΚΕ

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, αναφορικά με τη λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη θέση Σταυρός / Κλάδεμα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Στις 29.11.2005, η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στον χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων στη θέση Σταυρός – Διδύμων του Νομού Αργολίδας. Οι διαπιστώσεις του ανωτέρω ελέγχου, οδήγησε σε πράξη βεβαίωσης παραβάσεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διαβιβάστηκε με τον πλήρη φάκελο τον αρμόδιο Εισαγγελέα, για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών και την εισήγηση επιβολής προστίμου ύψους 5.500 Ευρώ στο Δήμο Κρανιδίου.
- Στις 21-6-2010, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης άλλου ΧΑΔΑ, διενεργήθηκε αυτοψία και στο ΧΑΔΑ Σταυρού – Διδύμων. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο ΧΑΔΑ είχε περιφραχθεί, φυλασσόταν και εντός του είχε εγκατασταθεί δεματοποιητής, ο οποίος δεν λειτουργούσε διότι κατά δήλωση του Δημάρχου Κρανιδίου δεν διέθετε τις προβλεπόμενες άδειες και τις αναγκαίες πιστώσεις.
- Στις 2-3-2011, κατά τη διάρκεια άλλων εκτάκτων επιθεωρήσεων της ΕΥΕΠ σε δραστηριότητες του Νομού Αργολίδας, διαπιστώθηκε από επιθεωρητές της ΕΥΕΠ ότι το γήπεδο του ΧΑΔΑ Σταυρού – Διδύμων ήταν αφύλακτο και γεμάτο ακάλυπτα απορρίμματα, μέρος των οποίων καίγονταν. Το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης εστάλη με το υπ' α.π. 431/7-4-2011 έγγραφό μας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου.

Η ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

Γ. ΚΟΤΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Β (Φ.Α.4.2)
4. Δ. Κολίτσα



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΙΣΥΡΗ
 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ