

21 ΑΥΓ. 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ38/2363/οικ.17326

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Τσελίκης
Τηλ. : 210-69.69.445
Fax : 210-69.69.610
e-mail : tselikisi@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση : Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη
(με το συνημμένο)

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 652/03.08.2012 ερώτηση του βουλευτή κ.
Γ. Καρασμάνη.**

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων για σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών στο δίκτυο της περιοχής Κρύας Βρύσης - Αλεξάνδρειας, σας διαβιβάζουμε το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ με αρ.πρωτ. ΓΡΔ/1556/13.08.2012.

Ο Υφυπουργός

Ασημάκης Παπαγεωργίου

Συνημμένα:

1. Έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ με αρ.πρωτ. ΓΡΔ/1556/13.08.2012

Εσωτερική Διανομή:

2. Γραφείο Υπουργού (σχετ.: 77/Β/248/02.08.2012)
3. Γραφείο Υφυπουργού
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
5. Δ15
6. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.(3)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ


ΣΧ. ΚΑΙΤΩΑΝΤΩΝΑΚΗΣ



Διευθύνων Σύμβουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΓΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ

2326
14/8/12

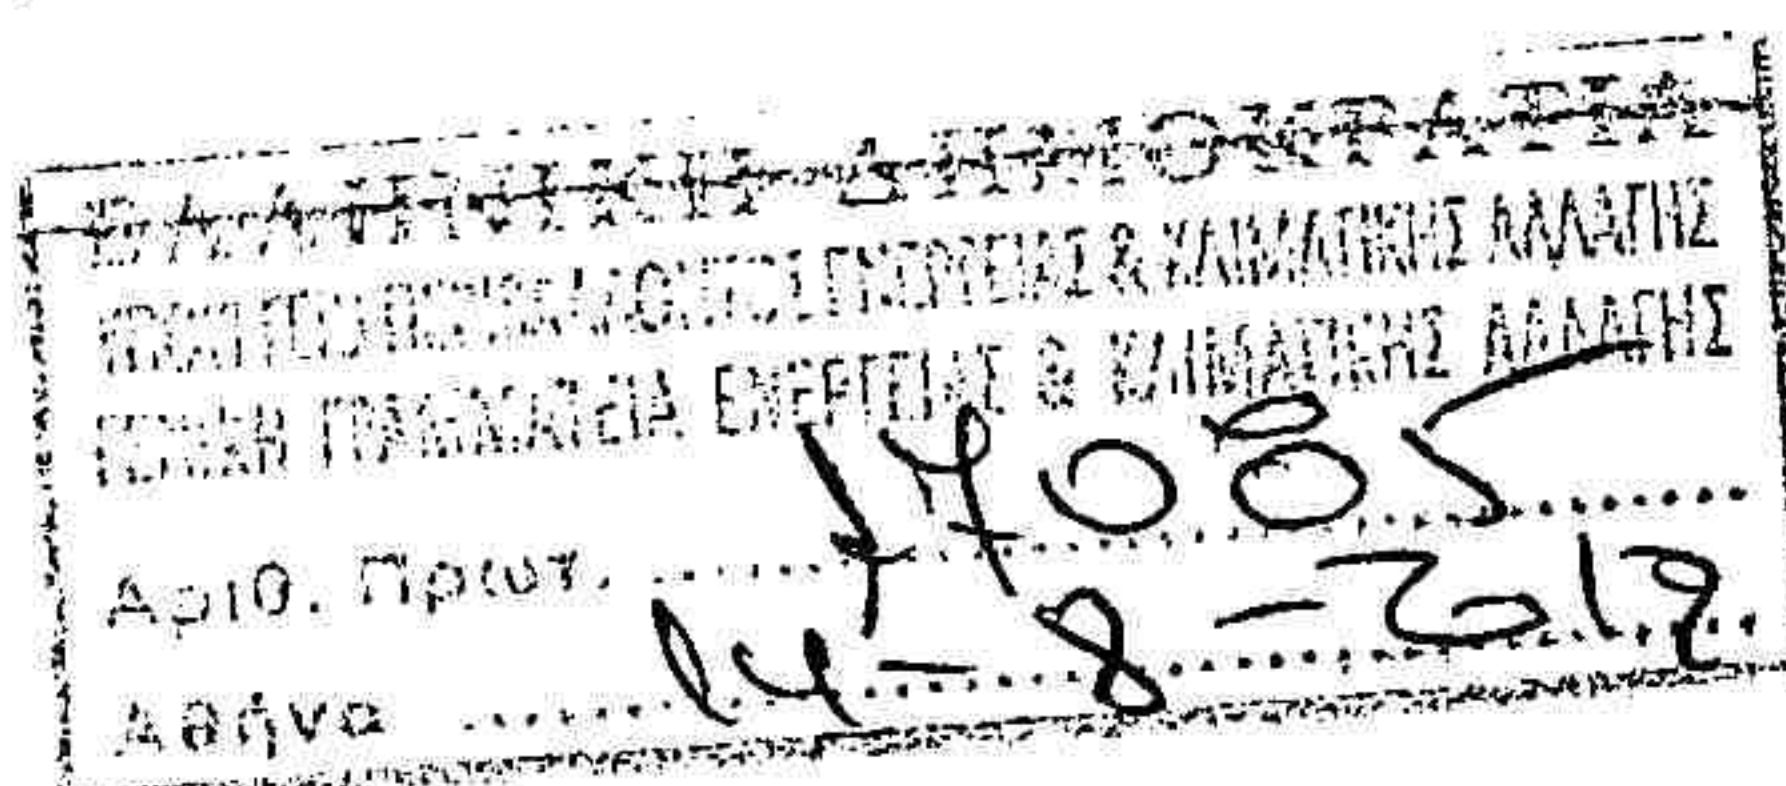

ΥΠ. ΑΠΛ
Β. Ι. Τσαλίκη
14/8/12

Αρ./ΗΜ.: ΓρΔ/ 1556/13-08-2012

Προς:
κ. Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ
Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής


Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ. αριθμ. 652/01.08.2012 Ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη

κ. Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη, αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από πέντε κατ' επάγγελμα αγρότες στην περιοχή Κρύας Βρύσης, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Οι 5 αγρότες που υπογράφουν την επιστολή προς τον κ. Γ. Καρασμάνη που επισυνάπτεται στην ως άνω Ερώτηση, είχαν καταθέσει αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος εκάστου περί τα 100 kW, στο πλαίσιο των σχετικών προβλέψεων του ν.3851/2010 για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, στην περιοχή Κρύας Βρύσης του νομού Πέλλας. Οι θέσεις εγκατάστασης των σταθμών αυτών αντιστοιχίζονταν προς τη γραμμή μέσης τάσης 23 του υποσταθμού 150/20 kV Αλεξάνδρειας, όπως επίσης και οι θέσεις εγκατάστασης για 23 επί πλέον αιτήματα φωτοβολταϊκών σταθμών από αγρότες, στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας. Εντούτοις η σύνδεση των φωτοβολταϊκών σταθμών αυτών στη συγκεκριμένη γραμμή δεν ήταν εφικτή, καθώς προϋπήρχε αξιολογημένη δέσμευση ισχύος από προγενέστερα αιτήματα σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ υψηλότερης, έναντι των αγροτών, προτεραιότητας εξέτασης, με συνέπεια να έχει εξαντληθεί η δυνατότητα σύνδεσης δυναμικού παραγωγής από ΑΠΕ στη γραμμή αυτή.
2. Συγκεκριμένα στη γραμμή 23 Αλεξάνδρειας είχαν δοθεί όροι σύνδεσης για τρία φωτοβολταϊκά πάρκα της εταιρείας "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε." ισχύος 2 MW έκαστο, (έργα ειδικού καταλόγου ΡΑΕ, αρμοδιότητας Διαχειριστή του Συστήματος), και ένα σταθμό βιοαερίου της εταιρείας "ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ", ισχύος 0,950 MW, ενώ επί της γραμμής ήδη λειτουργούσαν μικροί φωτοβολταϊκοί σταθμοί (έργα βάσει ν.3468/2006) συνολικής ισχύος περί τα 1 MW. Ως εκ τούτου η σύνδεση των ως άνω 28 φωτοβολταϊκών σταθμών από αγρότες ήταν δυνατή μόνο μέσω της κατασκευής νέας γραμμής από τον υποσταθμό Αλεξάνδρειας, με επιμερισμό του κόστους σε όλους τους συνδεδεμένους αγρότες, εξού και το κόστος ανά συνδεδεόμενο προέκυψε υψηλότερο του συνήθους μέσου κόστους για τη σύνδεση σταθμού ισχύος 100 kW.
3. Διευκρινίζεται ότι για τα έργα της εταιρείας "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.", έργα που υπόκεινται στην υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής η εξέταση και η διατύπωση των τεχνικών και οικονομικών όρων σύνδεσής τους έγινε μεν από τον Διαχειριστή του Δικτύου, όμως οι σχετικές προσφορές σύνδεσης εκδόθηκαν από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος παγίως μέχρι σήμερα διαχειρίζεται τα αιτήματα χορήγησης πρόσφορας σύνδεσης για αδειοδοτούμενους σταθμούς ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών. Επιπροσθέτως μετά την προσκόμιση από την εταιρεία των αποφάσεων Ε.Π.Ο. για τους τρεις αυτούς σταθμούς, οι προσφορές σύνδεσης κατέστησαν οριστικές

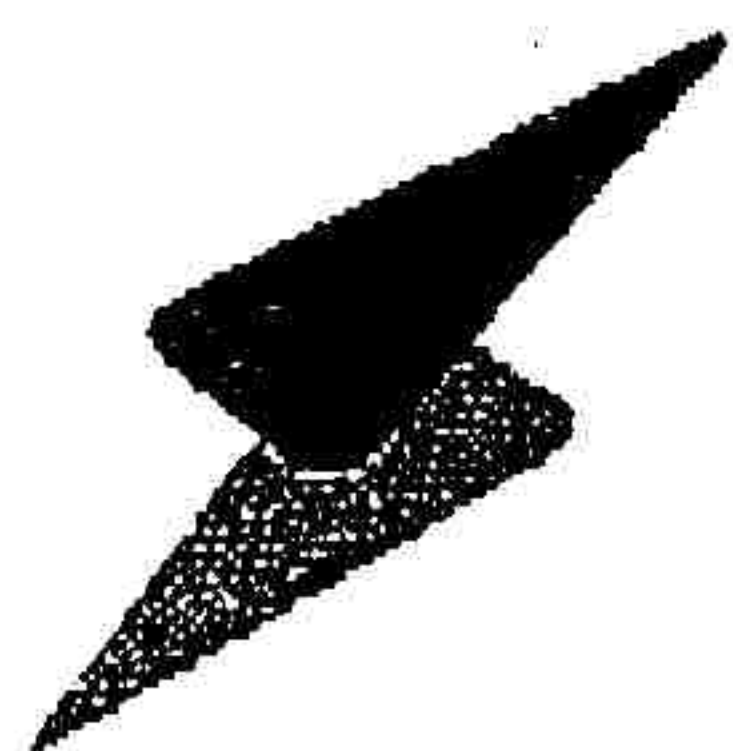

και δεσμευτικές από τον Διαχειριστή του Συστήματος, βάσει των προβλέψεων του ν.3851/2010, με τετραετή διάρκεια ισχύος.

4. Είναι γεγονός ότι από τους 28 αγρότες που συνεξετάστηκαν μόνον 7 (μεταξύ των οποίων και οι 5 υπογράφωντες) εκδήλωσαν ενδιαφέρον να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων μέχρι τη λήξη της εξαμήνης διάρκειας ισχύος των προσφορών σύνδεσης, που βεβαίως εκδόθηκαν ταυτοχρόνως, με συνέπεια την ουσιώδη επιβάρυνσή τους, λόγω του επανεπιμερισμού του κόστους των έργων σύνδεσης σε πολύ μικρότερο αριθμό συνδεομένων. Κατόπιν αυτού οι εν λόγω 5 αγρότες με διαβήματά τους αιτήθηκαν να συνδεθούν στην γραμμή 23 Αλεξάνδρειας, επικαλούμενοι το γεγονός ότι για ένα εκ των τριών έργων της εταιρείας "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.", που επρόκειτο να εγκατασταθεί σε μισθωμένη δημοτική έκταση, ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν είχε προχωρήσει στην σύναψη συμβολαίου μίσθωσης με την εταιρεία, σε συνέχεια του προσυμφώνου μίσθωσης που είχε υπογράψει η προηγούμενη δημοτική αρχή, θεωρώντας ότι υφίστανται νομικά προβλήματα, προσκομίζοντας μάλιστα και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντως από τα προσκομισθέντα, από τους ενδιαφερόμενους αγρότες, έγγραφα φαίνεται η δυνατότητα προσφυγής της εταιρείας σε ανώτερο βαθμό και ότι η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει, ενώ οι υπηρεσίες μας δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση τόσο από πλευράς του Δήμου, όσο και από την εταιρεία. Το αίτημα αυτό δεν μπορούσε, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, να γίνει αποδεκτό, δεδομένου ότι η εταιρεία είχε στην κατοχή της για τα 3 αυτά έργα άδειες παραγωγής και δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης σε ισχύ ενώ εκκρεμούν αιτήματα της εταιρείας για τη σύναψη των αντιστοιχών συμβάσεων σύνδεσης με το Δίκτυο (χωρίς να έχουν προσκομιστεί οι σχετικές άδειες εγκατάστασης) και επομένως η κατά τα ανωτέρω δεσμευμένη ισχύς δεν θα ήταν θεμιτό να αποδοθεί από τον Διαχειριστή του Δικτύου σε τρίτους, τη στιγμή μάλιστα που οι προσφορές σύνδεσης είχαν εκδοθεί από άλλο φορέα, δηλ. τον Διαχειριστή του Συστήματος (τότε ΔΕΣΜΗΕ). Από την άλλη πλευρά η σύνδεση των 5 ή 7 φωτοβολταϊκών σταθμών στη γραμμή 23 Αλεξάνδρειας, με δεδομένη τη δέσμευση ισχύος 6 MW για τους 3 σταθμούς της εν λόγω εταιρείας δεν ήταν εφικτή, όπως προαναφέρθηκε, αφού θα οδηγούσε σε υπέρβαση των θεωρούμενων τεχνικών περιορισμών.


Με τιμή

Γ. Κόλλιας
Διευθύνων Σύμβουλος

α.α.



Ηρόκλης Μενεγάτος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

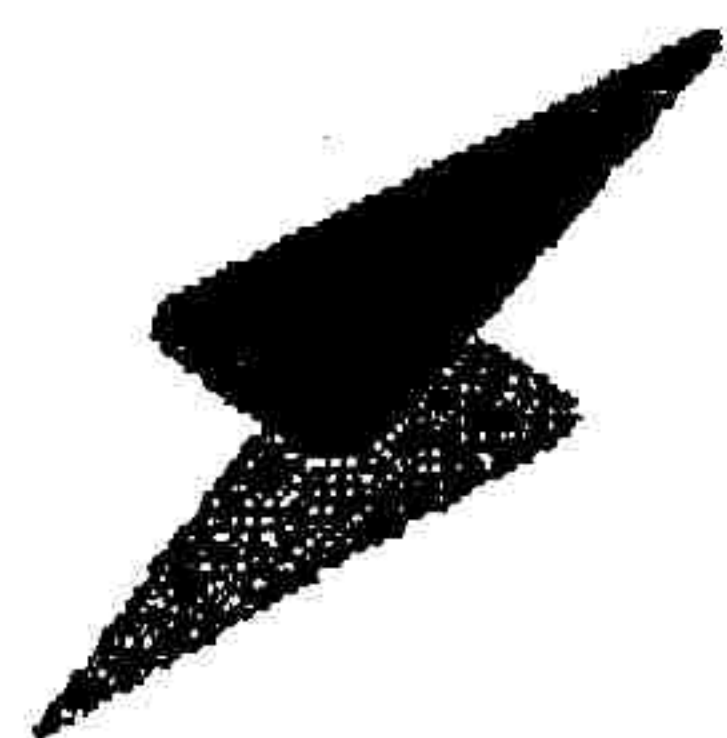

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ
- Υ. Π.Ε.Κ.Α.
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου