


23 ΑΥΓ. 2012

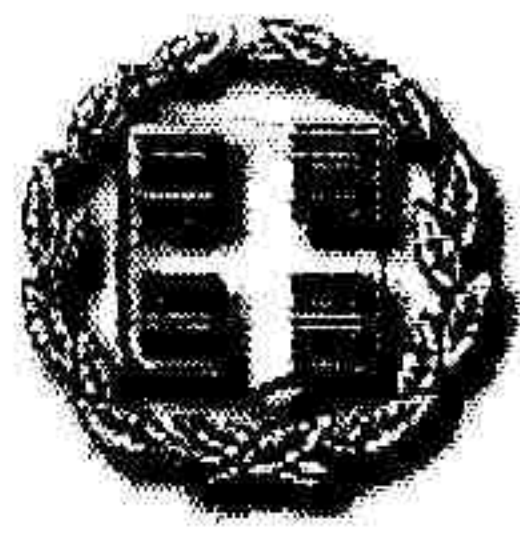

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 23/08/2012

Αριθ. Πρωτ.: 898

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 27, Αθήνα
Τ.Κ. : 101 83
Πληροφορίες : Τσούτσουρα Μ. Α.
e-mail : matsoutsoura@ypes.gr
Τηλέφωνο : 210-3744032-3744366
: 213-1364032
FAX : 210-3744354

ΠΡΟΣ:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Τσούκαλη
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
3. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων (με φωτ/φο της
Ερώτησης)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 661/02.08.2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης, σχετικά με την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ. 20470/15.06.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-ΥΡΞ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε η κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΕ 055 (ενάριθμος 2003ΣΕ05500005) του έτους 2012, ύψους 18.400.00,00 €, στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, οι Ο.Τ.Α. δύνανται να χρηματοδοτήσουν ενέργειες, όπως: α) καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π., β) καθαρισμός και έλεγχος χωματερών, γ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο Ο.Τ.Α. α' βαθμού, δ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.λ.π.) και ε) λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα).

Η ανωτέρω κατανομή έγινε, με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, τα δημογραφικά στοιχεία, τις περιοχές δικτύου NATURA 2000 κ.α.

✓



Περαιτέρω, με την υπ' αριθμ. 25662/27.06.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΜΝ-Χ63) εντολή χρηματοδότησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος οι Δήμοι του Νομού Αχαΐας χρηματοδοτήθηκαν για την παραπάνω δράση με συνολικό ποσό ύψους 488.100,00 € (Δήμος Αιγιαλείας: 119.300,00 €, Δήμος Δυτικής Αχαΐας: 78.400,00 €, Δήμος Ερυμάνθου: 72.000,00 €, Δήμος Καλαβρύτων: 88.400,00 € και Δήμος Πατρέων: 130.000,00 €).

Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 67883/8837/31.07.2012 έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 190882/1995/01.08.2012 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνενωτόμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΤ. ΠΡΟΣΤΑΛΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

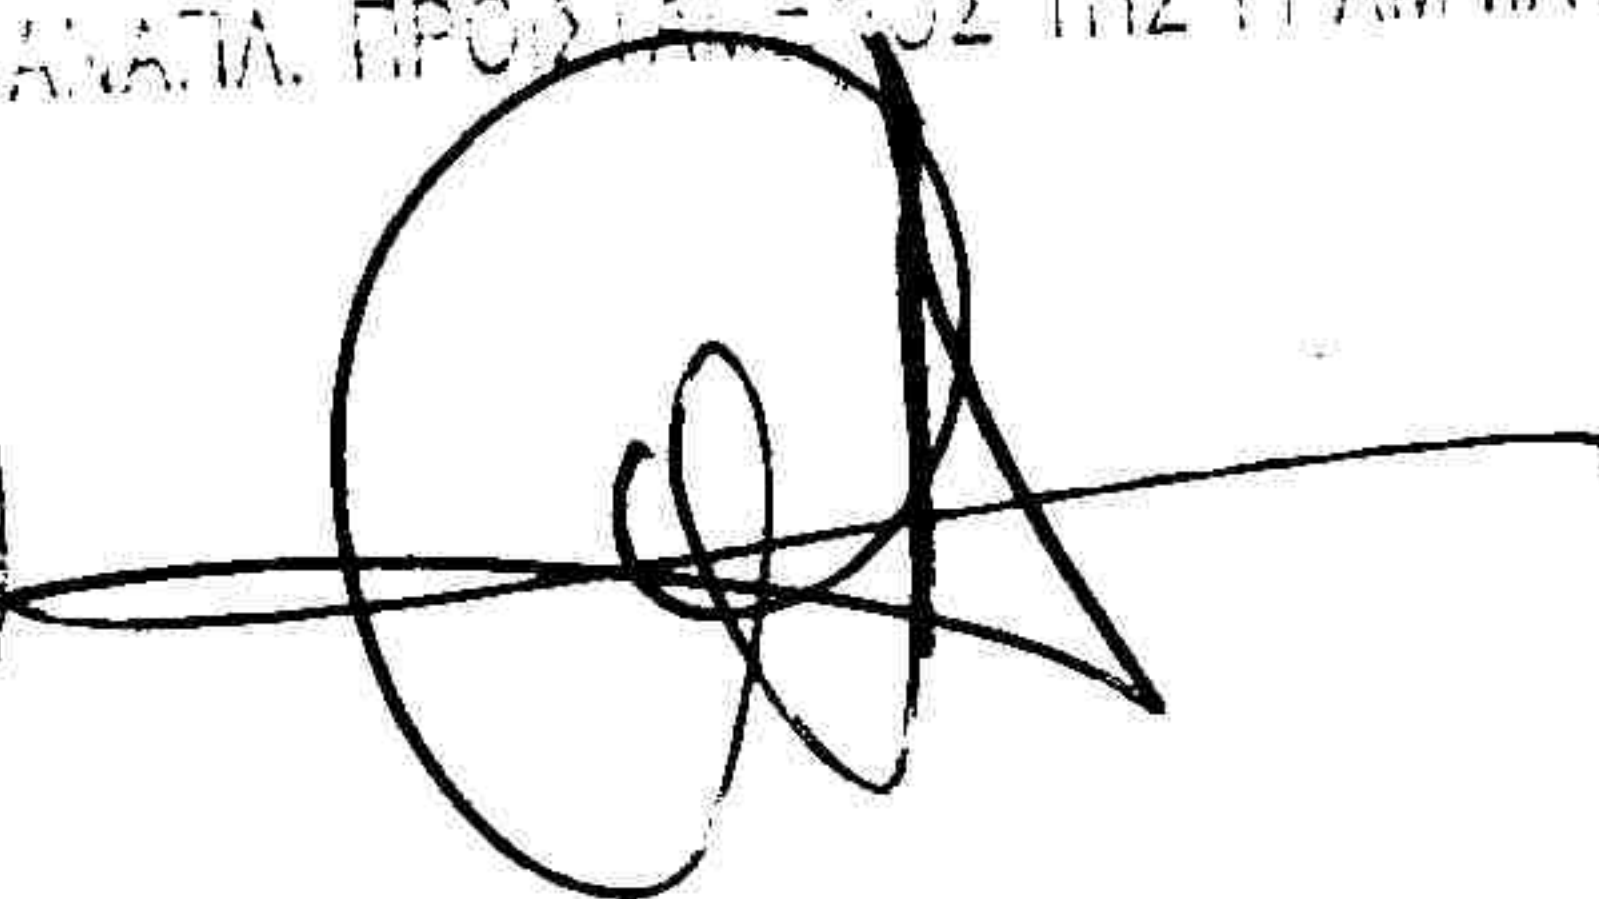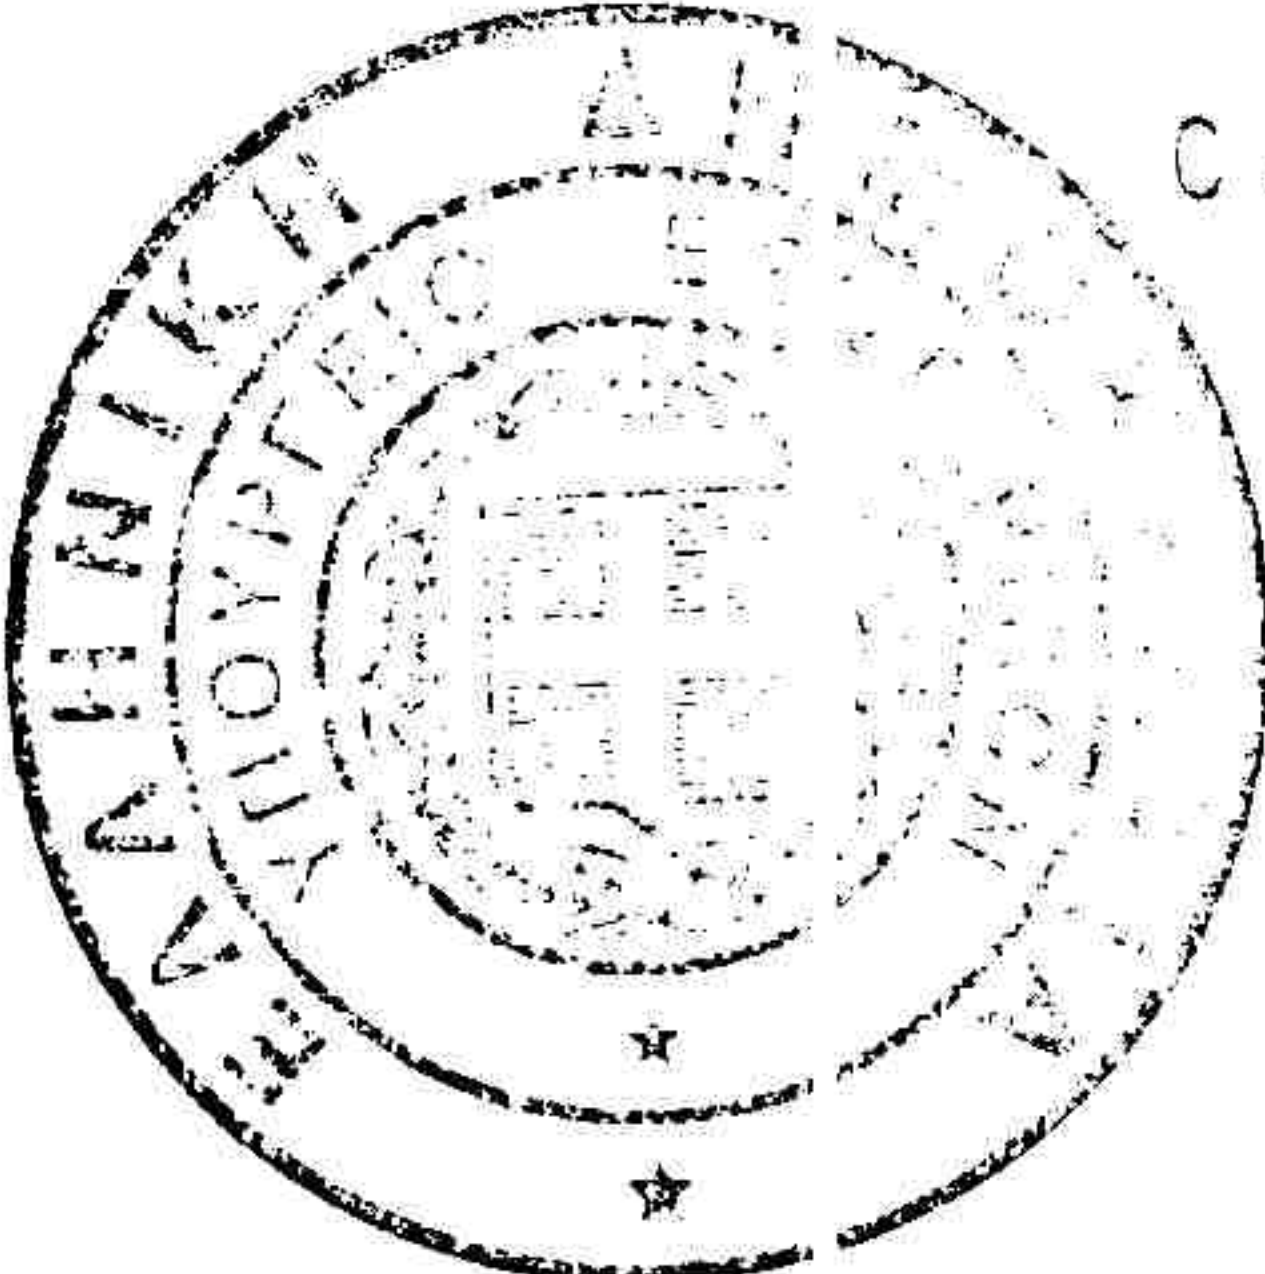

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα)
- Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αγ. Ανδρέου 140
 Ταχ. Κώδικας: 261 10 Πατρώα
 Πληροφορίες: Γραφείο Δασήφυλλου
 Τηλ.: 2610310666
 Τηλ.: 2610317108
 Fax:
 e-mail: dasarxas@ard-depion.gov.gr

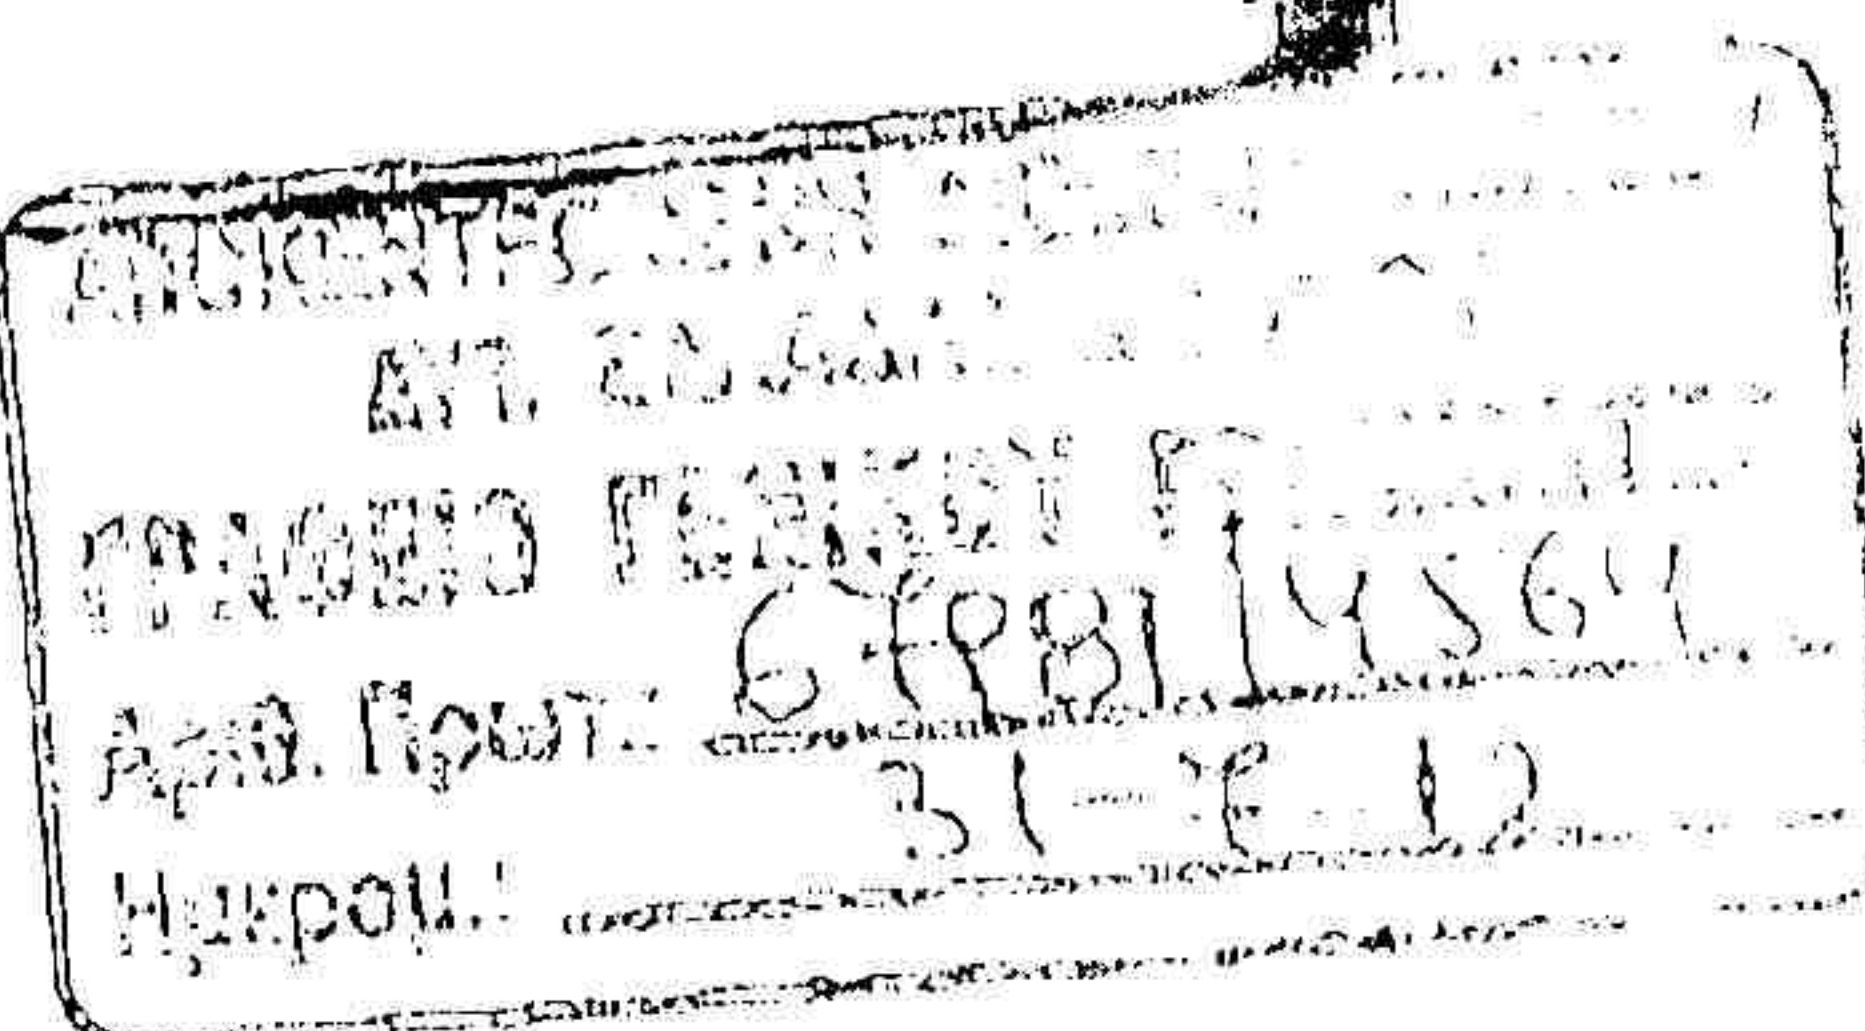

Πάτρα 31/07/2012

Αριθ. Πρωτ.: 67883/8837

ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάου
 Διεύθυνση Ελλάδας & Ιονίου
 Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158
 264 42 - ΠΑΤΡΑ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος
 ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθμ. 67406/4503/30-07-2012 δ/γής σας.

Σε εκτέλεση της παραπάνω σχετικής δ/γής που αφορά Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολάου Τσοπάνη για τη λειτουργία της 18ης Ιουλίου 2012 στις περιοχές Άνω & Κάτω Καστρίτσι, Σελιά, Αργυρά, Πλατάνι και Δρεπάνο σας αναφέρουμε το εξής:

Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στο στάδιο της ακριβούς αποτύπωσης όλης της κομμένης έκτασης ως χαρτογραφικά υπόβαθρα προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές εμβαδόν της καείσας έκτασης και μετά από σχετική εισήγησή μας να προσβληθεί υπαρχικά στον κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάου Διεύθυνση Ελλάδας & Ιονίου για τη κήρυξη της ως αναδασωτέας.


Λόγω του κοτεπείγοντος θα πρέπει με εντολή του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάου Διεύθυνση Ελλάδας & Ιονίου να ανατεθεί σε δύο Δασολόγους η σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικών - αντιδιαβρωτικών έργων (κορμωδέματα, κορμωφράγμα κλπ.) για όλη την καείσα έκταση, υπό την οποία θα προκύπτει σε ποτες εκτάσεις καταστώνται άμεσες επεμβάσεις με αντιδιαβρωτικά - αντιπλημμυρικά έργα, η χρηματοδότηση των οποίων θα πρέπει να καλυφθεί είτε από το Πράσινο Ταμείο είτε από άλλες πηγές.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα αρμόδια για την υλοποίηση του σχεδιασμού των Δασικών Χαρτών σε Πανελλαδικό επίπεδο είναι η Δ/ση Δασικών Χαρτών της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Κτηματολόγιο Α.Ε.

Οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε επιπλέον ότι στις περιοχές Κάτω Καστρίτσι, Πλατάνο και Δρεπάνο ευρίσκεται σε ισχύ Δασικό Κτηματολόγιο του Ν. 2487/76, για συγκεκριμένες εκτάσεις, το οποίο και εφαρμόζουμε.



Δασολόγος

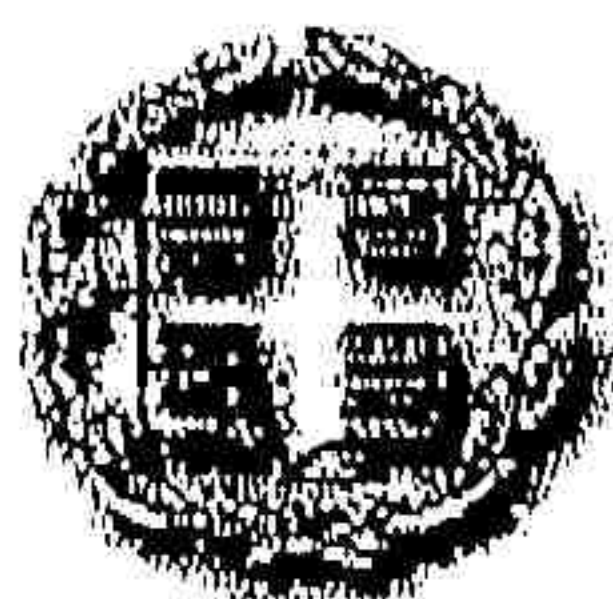

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πάτρα 01.08.2012

Αρ. πρωτ: 190882/1995

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος

Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν.Δνση Τοπικ.Αυτοδιοίκησης

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Έργων

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

ι. Γρηγόρη Αλεξόπουλο

β. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Π.Ε. Αχαΐας

γ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου, Αιτωλικής Ελλάδας,

& Ιονίου

ΘΕΜΑ : *Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:*

«Αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα»

ΣΧΕΤ α. Η υπ' αριθ. 62 από 30.07.12 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Τσοούκαλη

β. Το υπ' αριθ. 30082/30.07.12 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν.Δνση Τοπικ. Αυτ./σης/Δνση Τεχν. Υπηρεσιών/Τμ. Τεχν. Έργων.

γ. Το υπ' αριθ.190/887/01.08.12 υπηρεσιακό σημείωμα της Αυτοτελούς Δνσης ψ Πολιτικής Προστασίας/Π.Δ.Ε.

δ. Το υπ' αριθ. 190571/887/01.08.12 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας/Π.Ε. Αχαΐας/Π.Δ.Ε.

Σε απάντηση της υπ' αριθ.62/30.07.12 Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νίκου Τσοούκαλη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις 18/07/2012 η Πολιτική Προστασία της ΠΔΕ ενημερώθηκε τηλεφωνικώς από το ΣΠΕΚ στις 02.45 για έναρξη δασικής πυρκαγιάς αρχικά στο Γ.Κ. Σελλών του Δήμου Πατρέων, όπου αμέσως διαφάνηκε η σοβαρότητα της κατάστασης λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη τη στιγμή και δυστυχώς διατηρήθηκαν με την ίδια ένταση σχεδόν για τις επόμενες δύο ημέρες.

Η Δασική Πυρκαγιά εξαπλώθηκε καίγοντας δασική έκταση στα Αργυρά, Άνω και Κάτω Καστρίτσι, Πλατάνι, και Δρέπανο του Δήμου Πατρέων, καταστρέφοντας συνολικά 6.500 στρέμματα δάσους και 1.500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

Η Περιφέρεια Αιτωλικής Ελλάδας δια της Πολιτικής Προστασίας, βρέθηκε στην περιοχή της πυρκαγιάς και σε στενή συνεργασία με τους επικεφαλής της Δ.Υ.

- 2 -

διέθεσε τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που ζητήθηκαν προς ενίσχυση και βοήθεια της Π.Υ. στο έργο της κατάσβεσης, που λόγω των ισχυρότατων ανέμων έπαιρνε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ταυτόχρονα μαζί με την Αστυνομία ενημερώσαμε τους κατοίκους που τα σπίτια τους γειτνιάζαν με το χώρο της πυρκαγιάς να τα εγκαταλείψουν.

Ότι αφορά την Πολιτική Προστασία της ΠΑΕ υπήρξε άμεση ανταπόκριση και συντονισμός όλων των ενεργειών μας σε συνεργασία με τις Πυροσβεστικές δυνάμεις, Πολ. Προστασία Δήμου Πατρέων και εθελοντές, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας που ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές είναι η υποβοήθηση του έργου του Π.Σ'.

Η πυρκαγιά όμως ήταν δύσκολο να αντιμετωπισθεί διότι επικρατούσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και στο ΣΟΠ της ίδιας μέρας που συγκροτήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου την 14.30, δεν διαπιστώθηκε έλλειψη μέσων, αλλά ευνοϊκές συνθήκες στην εξέλιξη της πυρκαγιάς (ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες) .

Πέραν αυτών έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Υποβολή αιτήματος και έκδοση της αριθ.4829/18-07-2012 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς και δραματικής εξέλιξής της.
2. Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής ζημιών με την αριθ.182609/23-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας σε κτήρια των προαναφερομένων Τοπικών Διαμερισμάτων και έκθεση αυτοψίας της επιτροπής με το αριθ.182796/24-07-2012 έγγραφο ότι δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές βλάβες σε κατοικίες.
3. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου υποδομών, διάβρωσης, ευστάθειας πρανών, και πιθανώς πλημμυρικών φαινομένων, τεχνικών έργων και καταγραφής ζημιών της ίδιας περιοχής, με την αριθ.182605/860/23-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας και έκθεση αυτοψίας της επιτροπής με το αριθ.183148/26-07-2012 έγγραφο, με προεκτιμώμενη δαπάνη για τα απαραίτητα τεχνικά έργα και τον καθαρισμό των υδατορευμάτων στο ποσό των 460.000,00 € μετά ΦΠΑ.

Όσο αφορά την καταγραφή και την προστασία των καμένων εκτάσεων, εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και αποτελούν αρμοδιότητα των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γίνεται δε συνεπιάγγελτα ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που είχαν την ευθύνη κατάσβεσης.

Ο

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης


Γρηγόρης Αλεξόπουλος

18.07.2012 13:44 FAX 2103359981

CIVIL PROTECTION



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου 1
Ταχ. Κωδ.: 15233 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-3359900-9
Fax: 210-3359912 210-3315581

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012

Αρ. Πρωτ: 4129

18.07.12
103342
Γρ. Γραμ. Προστασίας

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
α.- Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
β.- Αυτοτελή Δ/ση Πολιτικής Προστασίας

ΚΟΙΝ: 1.- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου -
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
α.- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
β.- Δ/ση Πολιτικής Προστασίας
2.- Π.Ε. Αχαΐα
Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη
3.- Δήμος Πατρέων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Έχοντας υπόψη:


- Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του Ν. 3013/2012 (ΦΕΚ 102 τ. Α) Αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιγές διατάξεις, το Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α).
- Το υπ' αριθ. 178422/1882/18-7-2012 έγγραφο αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμου Πατρέων, της παρακάτω Τοπικές Κοινότητες: Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς και της δραματικής της εξέλιξης από την 17/7/2012.

Αποφασίζουμε

Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου, του Δήμου Πατρέων, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς και της δραματικής της εξέλιξης από την 18/7/2012. Ο συντονισμός θα ανατεθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο

Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας
Θεόδωρος Μπούφης

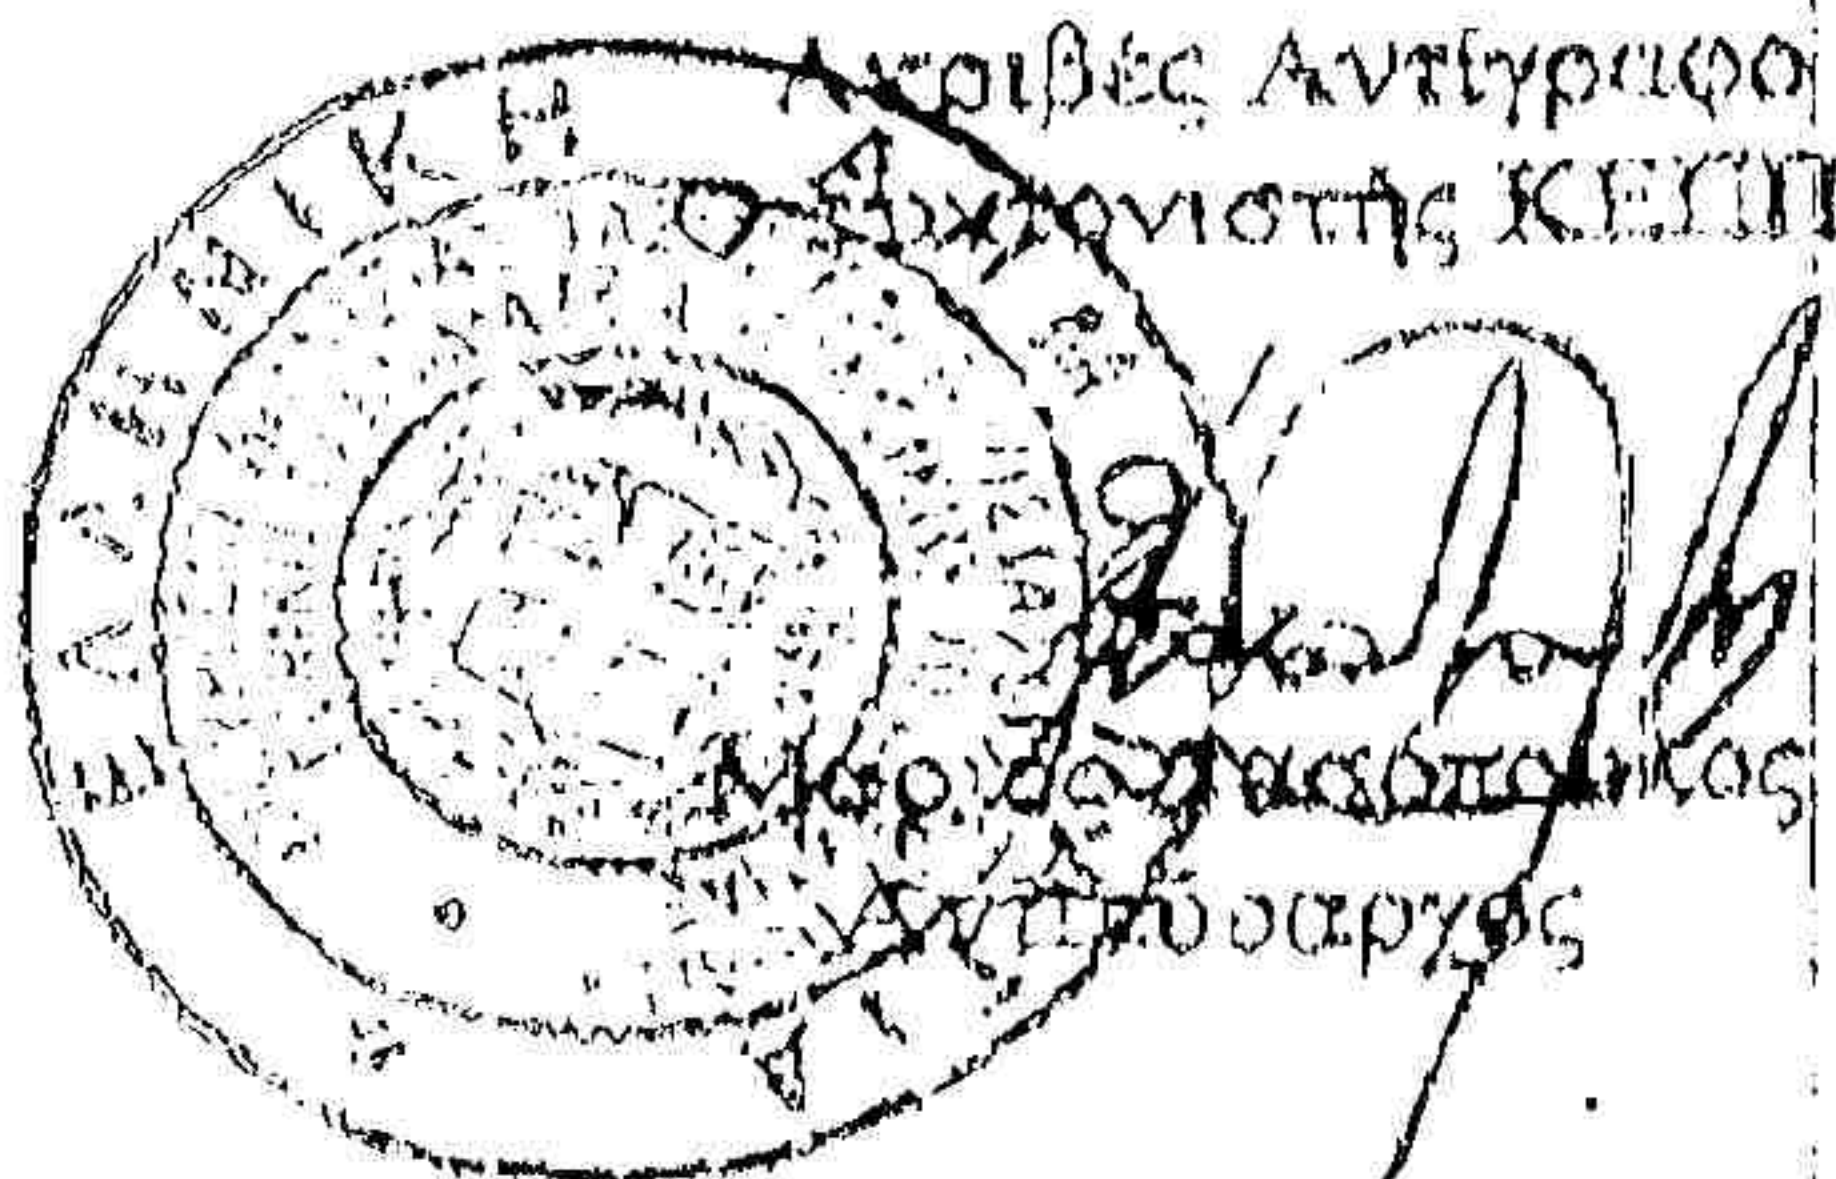

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Σ.Π.Ε.Κ.Π.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ(2)
ΤΗΛ(2)
Φ.Α.Σ(2)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ(2)
Υ.Η.Δ.(2)
Φ.Α.Σ(2)

ΣΗΜΑ ΠΡΟΣ : 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.

ΔΡΩΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ(2)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ(2)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ(10)

28.07.2012

21.30'

ΤΕΛΙΚΟ(11)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ(12) : ΔΑΧΑΥΑΣ

ΔΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ(13) : ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ(14) : ΔΕΣΦΥΡΑ - ΣΑΛΑΔΑ - ΠΑΤΑΝΙ

ΕΥΘΥΝΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ(15) : ΠΑΤΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ(16)

18.07.2012

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ(17)

02.30

ΗΜΕΡ. ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(18)

21.07.2012

ΩΡΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(19)

13.00'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ(20)

25.07.2012

ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ(21)

20.00'

ΗΜΕΡ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ(22)

28.07.2012

ΩΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ(23)

21.30'

ΚΑΙΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ:

ΔΑΣΗ :

6.500

ΚΑΛΑΜΙΑ - ΒΑΛΟΙ :

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ :

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ :

1500

ΔΑΣΗ :

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΛΟΙΩΝ :

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ :

ΧΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ :

ΑΙΤΙΑ(24) : ΑΝΕΞΙΣΤΗ

ΖΗΜΙΕΣ(25)

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ(26)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ :

2

ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Σ. :

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ :

ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ(28)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ :

4

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ CL 15 :

ΟΧΗΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. :

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ CL 15 :

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ :

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Ρ.Σ. :

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ :

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ GEMMAN

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ :

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ(29)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΙΔΙΩΤΩΝ

ΘΑΝΑΤΟΙ :

ΤΡΑΥΜΑΤΩΜΟΙ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ(30)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ι.Σ.Α.Δ.Δ.Δ.Σ.

ΠΕΤΡΟΥΝΤΣΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(31)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡ. ΕΥ. ΑΧΑΪΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 186623/1657
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗΝ 26.7.12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πάτρα : 26/07/12

Αριθ. Πρωτ. : 183148/3657

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα

Τ.Κ. 26110, Πάτρα

Τηλέφωνο : 2613.613.227, 203

Ηλεκτρονικές : Ι. Γασπαρινάτος, Χ. Γεωργαπούλου

Φ. Γασιόπουλου

Φακ : 2610.429.763

ΠΡΟΣ : 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.

κ. Γρηγ. Αλεξόπουλου

2) Δ/ση Αναπτ. Προσμού Π.Δ.Ε.

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής

3) Αποτελή Δ/ση Πολ. Προστασίας Π.Δ.Ε.

Πανεπιστημίου 254, κτίριο β' Πάτρα

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε.

2) Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Δ.Ε.

(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας.

Σχετ. : Η υπ' αριθμ. 182605/860/23-7-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έκθεση αυτοψίας της επιτροπής ελέγχου υποδομών, διάβρωσης, ευστάθειας οφραίων και πιθανώς πλημμυρικών φαινομένων, τεχνικών έργων και καταγραφής ζημιών των Τ.Κ. Σελών, Αργυρών, Άνω Καστρίσιου, Κάτω Καστρίσιου, Πλατανίου & Αρετάνου του Δήμου Πατρέων λόγω πυρκαγιάς της 18-21/7/2012 σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, με τα αποτελέσματα του ελέγχου προς ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

Έκθεση αυτοψίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΝ. ΠΑΓΙΑΣΑΝΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣ ΜΗΧ.

ΕΔ

1) Πρ/νο Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

2) Φ3



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΗ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΗ
Δ/ΚΟΣ ΕΛ. Α. Β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Γραφ. Δ/ση : Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα
Γραφ.Κώδικας : 26110

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Μετά από το υπ' αριθμ. 182605/860/23-7-12 έγγραφο του Αντ/ρχη Π.Ε. Αχαΐας, με το οποίο οριστήκαμε επιτροπή ελέγχου υποδομών, διάβρωσης, ευστάθειας τερμάτων και πιθανών πλημμυρικών φαινομένων, τεχνικών έργων και καταγραφής ζημιών των Γ.Κ. Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστρίσιου, Κάτω Καστρίσιου, Πλατανίου και Δρεπάνου του Δήμου Πατρέων λόγω της πυρκαγιάς της 18-21/07/2012, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Γεω. Γασπαρινάτος Πολ. Μηχ., Γ.Ε, Χρ. Γεωργοπούλου Πολ. Μηχ. και Φ. Τασιοπούλου Γεωλόγος, πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις 25-07-2012 κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προαναφερθείσες περιοχές από την οποία προέκυψαν τα εξής:

Η μεγάλη πυρκαγιά της 18-21/7/12 στις περιοχές των Σελλών, Αργυρών, Άνω και Κάτω Καστρίσιου, Πλατανίου και Δρεπάνου του Δ. Πατρέων κατάστρεψε κυρίως δασική βλάστηση, δασική φυλλάδα και την οργανική ουσία του εδάφους στα ανώτερα τμήματα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση του πορώδους του εδάφους εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας σωματιδίων που εισχωρούν στους πόρους του κατά την πυρκαγιά, η εμφάνιση υδρόφοβου στρώματος κάτω από την επιφάνεια το οποίο σχηματίζεται από την καύση διαφόρων οργανικών ουσιών, η μείωση της ταχύτητας της διήθησης της βροχής με το έδαφος να είναι πρακτικά απροστάτευτο στην ενέργεια των σταγόνων της βροχής. Ο κίνδυνος της διάβρωσης αυξάνεται σημαντικά σε συνδυασμό και με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής, η οποία αποτελείται κυρίως από την ψαμμική φάση του φλύσχου με έντονο κατά θέσεις βαθμό κατακερματισμού και αποσάθρωσης καθώς και πλειοπλειστοκαινικά ιζήματα με εναλλαγές πηλών, πηλούχων άμμων, μαργών, κροκαλοπαγών, όλα επιρρεπή σε μετακινήσεις, ερπυσμούς κ.λ.π.

Γενικά οι γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις από τις πυρκαγιές όπως φαινόμενα διάβρωσης, ερπυσμοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρες κ.λπ. συνδέονται με αλλαγές στα υδρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής, ιδιαίτερα όσον αφορά την αυξημένη παροχή και ροή του νερού και των φερτών υλικών. Μετά τις πυρκαγιές επιταχύνονται φαινόμενα μικροκατολισθήσεων και καταπτώσεων ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο καθώς τα δέντρα δεν συγκρατούν πλέον ούτε τα βράχια, ούτε το έδαφος, ενώ η αυξημένη διάβρωση στα πρηνή προκαλεί μεταφορά υλικού στα ρεϊθόρα και στα στραγγιστήρια, ιδιαίτερα σε θέσεις που αυτά χρειάζονται καθαρισμό ή απουσιάζουν τελείως.

Απόλυτη προστασία από τις πλημμύρες δεν είναι δυνατή διότι τα απαιτούμενα έργα θα είχαν τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, ενώ τα προτεινόμενα μέτρα θα συμβάλλουν στην προσωρινή συγκράτηση μέρους της βροχής στις πλαγιές των λόφων, στην προστασία του καμμένου εδάφους από τη διάβρωση και στην εξομάλυνση των πλημμυρικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό διεθνώς χρησιμοποιείται η έκφραση «μετρίαση πλημμυρών» (flood mitigation) και όχι προστασία από πλημμύρες (flood prevention).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α) Τ.Κ. ΣΕΛΛΩΝ (εκκλησία Αγ. Νικολάου αρχίζει η χιλιομέτρηση 0+000) με κατεύθυνση προς την Τ.Κ. Πλατανίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού.

- ο 0+700 : (πινακίδα «Σελλά»), καθαρισμός τάφρου
- ο 0+1200: κατασκευή τοιχίου ύψους 1μ. σε μήκος 50μ.
- ο 0+3100: κατασκευή τοιχίου ύψους 1μ. σε μήκος 50μ.
- ο 0+3300: αποκατάσταση κατεστραμμένης τάφρου, καθαίρεση κατεστραμμένου τοιμεντένιου υδραύλακα που χρησιμοποιείται ως παροχέτευση ομβρίων. Στην εσωτερική μεριά κατασκευή τοιχίου ύψους 50εκ. σε μήκος 100μ.
- ο 0+3500: αποκατάσταση κατεστραμμένης τάφρου, καθαίρεση κατεστραμμένου τοιμεντένιου υδραύλακα που χρησιμοποιείται ως παροχέτευση ομβρίων. Στην εσωτερική μεριά κατασκευή τοιχίου ύψους 1μ. σε μήκος 30μ.
- ο 0+5200 : κατασκευή τοιχίου ύψους 1 μ. σε μήκος 100μ.
- ο 0+5300 : α) στη δεξιά μεριά του δρόμου τοίχιο ύψους 1μ. και μήκους 100μ. (υπάρχει καμμένο δέντρο που πρέπει να κοπεί γιατί είναι επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα) β) στην αριστερή μεριά προς τα κατόντη αποκατάσταση κατεστραμμένης τάφρου, καθαίρεση κατεστραμμένου τοιμεντένιου υδραύλακα που χρησιμοποιείται

ως παροχέτευση ομβρίων. Στην εσωτερική μεριά κατασκευή τοιχίου ύψους 1μ. σε μήκος 500μ.

- ο Τ.Κ. Πλατανίου (άνωθεν εκκλησίας Αγ. Παρασκευής προς Δεξαμενή):καθαίρεση πρόχειρης κατασκευής με τσιμεντοσωλήνες από τον υφιστάμενο τσιμεντένιο υδραύλακα για αύξηση της διατομής του και την απρόσκοπτη παροχέτευση των ομβρίων.
- ο Γέφυρα Ξυλοκέρας 0+7800 : κατασκευή τοιχίου ένθεν κι ένθεν της κοίτης μήκους 20μ+20μ. για την προστασία της Ε.Ο.
- ο 0+7900: καθαρισμός κάτω από τη Γέφυρα Ξυλοκέρας σε μήκος 100μ. (επί δημοτικής οδού)

Β) Τ.Κ. Άνω Καστριτσίου (στη διασταύρωση προς δρόμο για ανεμογεννήτριες αρχίζει η χιλιόμετρηση 0+000 με κατεύθυνση προς «Αργυρά» κατά μήκος καθορισμένης ως επαρχιακής οδού).

- ο 0+2400: καθαρισμός χείμαρρου «Ξυλοκέρα» και άρση καταπτώσεων σε μήκος 200μ.
- ο 0+3200 : άρση καταπτώσεων σε μήκος 500μ.

Γ) Τ.Κ. Κάτω Καστριτσίου (Καθαρισμός ρεμάτων)

- ο Ρέμα «Κολλαρία», τσιμεντένιος υδραύλακας επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου
- ο Χείμαρρος "Σέλεμνος": καθαρισμός α) από αναβαθμό Κάτω Καστριτσίου έως Παλαιά Γεώτρηση σε μήκος 1.500μ., β) όπισθεν Κοινοτικού Γραφείου σε μήκος 300μ.
- ο Χείμαρρος «Καρά Ρέμα» : καθαρισμός σε μήκος 1000μ. στη θέση Ρουμειλιώτικα (απέχοντι από ιδιοκτησία Μαράτου)

Δ) Καθαρισμός ρέματος «Ξηρόρεμα» στον Αγ. Βασίλειο καθώς και ρέματος «Χατζέϊκο».

Οι σοβαρές επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη δασική βλάστηση επηρεάζουν αρνητικά το έδαφος της περιοχής και το καθιστούν ευάλωτο στη διάβρωση από τη βροχή ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης έντονων φυσικών φαινομένων (διαβρώσεων, κατολισθήσεων πλημμυρών κ.λπ). Για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και τη διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή που επλήγη από την πυρκαγιά της 18-21/21-7-12 κατά τη γνώμη μας απαιτούνται:


1. α) κορμοδέματα για τη μείωση της κλίσης των πλαγιών όπου κατασκευάζονται κι επομένως μείωση της ταχύτητας και του όγκου της επιφανειακής απορροής που προέρχεται από θέσεις ανάντη αυτών, για τη συγκράτηση των φερτών υλικών που παράγονται από θέσεις ανάντη αυτών, καθώς και για τη δημιουργία κατάλληλων θέσεων για τη φυσική αναγέννηση ή την τεχνητή αναδάσωση των καμένων πλαγιών.

- β) κορμοφράγματα σε θέσεις παλαιών κατολισθήσεων, στις κοίτες μικρορευμάτων κ.λ.π. Τα παραπάνω έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/σης Δασών Αχαΐας.
2. Άμεσος καθαρισμός υδατορρευμάτων της ευρύτερης περιοχής (Καρά Ρέμα, Σέλεμνος, Ευλοκέρα, Ήρδρεμα, Χατζέϊκο κ.λπ).
 3. Συγκράτηση διαβρωμένου εδάφους και φερτών από τα πρηνή κατά μήκος της επαρχιακής οδού είτε με περίφραξη συρματοπασάλλων και συρματοπλέγματος, είτε με κατασκευή τοιχείων όπως περιγράφηκαν αναλυτικά παραπάνω.
 4. Καθαρισμός τάφρων σε όλο το μήκος της επαρχιακής οδού που διέρχεται από την περιοχή.
 5. Άρση καταπτώσεων και επουλώσεις λάκκων στο οδόστρωμα.
- Η προεκτιμώμενη δαπάνη για τα απαραίτητα τεχνικά έργα και τον καθαρισμό των υδατορρευμάτων ανέρχεται περίπου στο ποσό των 460.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.

ΠΑΤΡΑ 25 / 07 / 2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

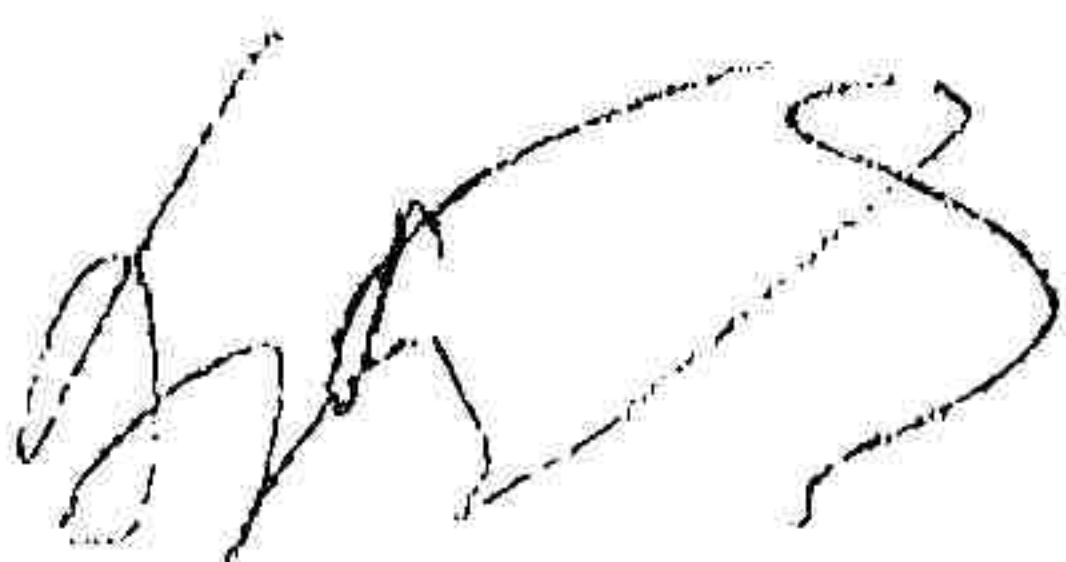


2) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ



3) ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

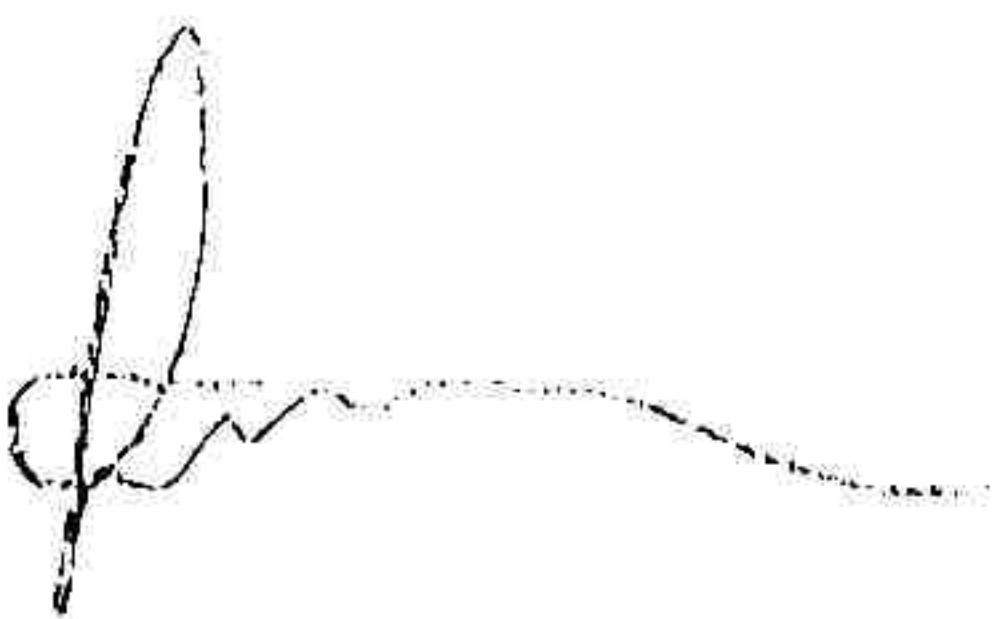

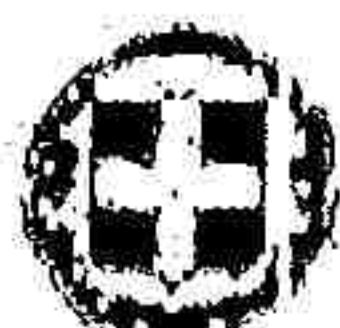

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Υποχ. Δ/ση : Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθαι

Τ.Κ. 26110, Πάτρα

Τηλέφωνο : 2613.613.220, 204

Πληροφορίες : Δ. Λόη - Α. Δημητρόπουλος

Fax : 2610.429.763

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡ. ΕΡ. ΑΧΑΪΑΣ

183586/1610

24/7/2012

Πάτρα : 24/07/12

Αριθ. Πρωτ : 182706/3650

ΠΡΟΣ : Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
κ. Γρηγ. Αλεξόπουλου

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας.

Σχετ. : Η υπ' αριθμ. 182609/861/23-7-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε. που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής καταγραφής ζημιών σε κτίρια των ΤΚ. Σελλών, Αργυρών, Ανω Καστρίτσου, κάτω Καστρίτσου, Γλαφανίου, Αρεπάνου Δήμου Πατρέων λόγω πυρκαγιάς στις 18-21-7-2012.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έκθεση αυτοψίας της επιτροπής καταγραφής ζημιών σε κτίρια των ΤΚ. Σελλών, Αργυρών, Ανω Καστρίτσου, κάτω Καστρίτσου, Γλαφανίου, Αρεπάνου Δήμου Πατρέων λόγω πυρκαγιάς στις 18-21-7-2012 σύμφωνα με την 182609/861/23-7-2012 απόφασή σας, με τα αποτελέσματα του ελέγχου προς ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

Έκθεση αυτοψίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ


ΠΑΝ. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΠΧ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δ/ΚΟΣ ΠΕ Α/Β

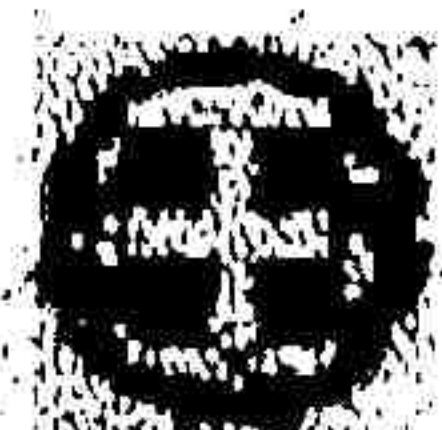

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ, 23-07-2012

ΘΕΣΗ : ΓΚ. Σελλών, Αργυρών, Άνω
Καστριτσίου, κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου,
Αρεαίνου Δήμου Πατρέων

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αλ. Παπαδιαμάντη 14
& Δρ.Θα-Πάτρα ΓΚ 261 10
ΠΑΡΟΧΟΡΙΕΣ: Ο. Αδμ. Α. Δημητρώπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2613 - 613 220, 204
FAX: 2610 - 429 763

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Καλούν της υπ' αριθμ. 182609/861/23-7-2012 Απόφαση "περί συγκρότησης επιτροπής καταγραφής ζημιών σε κτίρια των ΓΚ. Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου, Αρεαίνου Δήμου Πατρέων λόγω πυρκαγιάς στις 18-21-7-2012", τα μέλη της επιτροπής :

1. Δόη Ολυμπία, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Δ/σης Τεχν. Έργων ΠΕ Αχαΐας.
2. Δημητρώπουλος Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Δ/σης Τεχν. Έργων ΠΕ Αχαΐας.

Μεταβήκαμε στις περιοχές ελέγχου, στις 23-7-2012, ημέρα Δευτέρα, όπου κάναμε μακροσκοπικό έλεγχο, για την καταγραφή ζημιών σε κτίρια και υποδομές.

Ειδικότερα δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές βλάβες σε κατοικίες παρά μόνο τοπικά σε κάποιες κουφώματα καθώς και αλλοιώσεις χρωματισμών σε κάποιες όψεις κυρίως λόγω του καπνού.

Επίσης παρατηρήθηκαν ζημιές στους αόλειους χώρους πολλών κατοικιών όπως επιπλα, κατασκευές υπαίθριων γηστειών (μπάρμπεκιου) και πλήθος δένδρων.

Σε μία κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες μία περίφημη αποθήκη με κεραμοσκεπή 8,00 μ2 περβού.

Στο κάτω Καστρίτσι ο τοπικός πρόεδρος μας υπέδειξε στάνη η οποία έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή και όπως μας δήλωσε κάηκαν και όλα τα ζώα.

Σε όλη την διαδρομή παρατηρήσαμε ότι έχει καεί μεγάλο πλήθος ελαιόδεντρων.

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Δόη Ολυμπία, Αρχιτέκτων Μηχανικός

2. Δημητρώπουλος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.