



04 ΣΕΠ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30/8/2012

Αρ. Πρωτ.: 75819

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 538/31-07-12 ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Χ. Παππά με θέμα «Λειτουργία παράνομου τζαμιού στους Αγίους Αναργύρους Αττικής», σας γνωρίζουμε ότι:

Κλιμάκια Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Δημόσιας Υγείας της Δ/σης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων διενεργούν εντατικούς ελέγχους τόσο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο και σε κτίρια που διαμένουν ή συγκεντρώνονται μετανάστες, εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εγκατάστασή τους, με σκοπό την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα της αυτοψίας με αριθμ. πρωτ. 3475/16-8-12 της Δ/σης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, όπου περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση που επικρατεί στην προαναφερόμενη περιοχή και οι ενέργειες που έχουν γίνει.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1 έγγραφο

ΚΟΙΝΟΤΟΙΣΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Χ. Παππά


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής
5. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

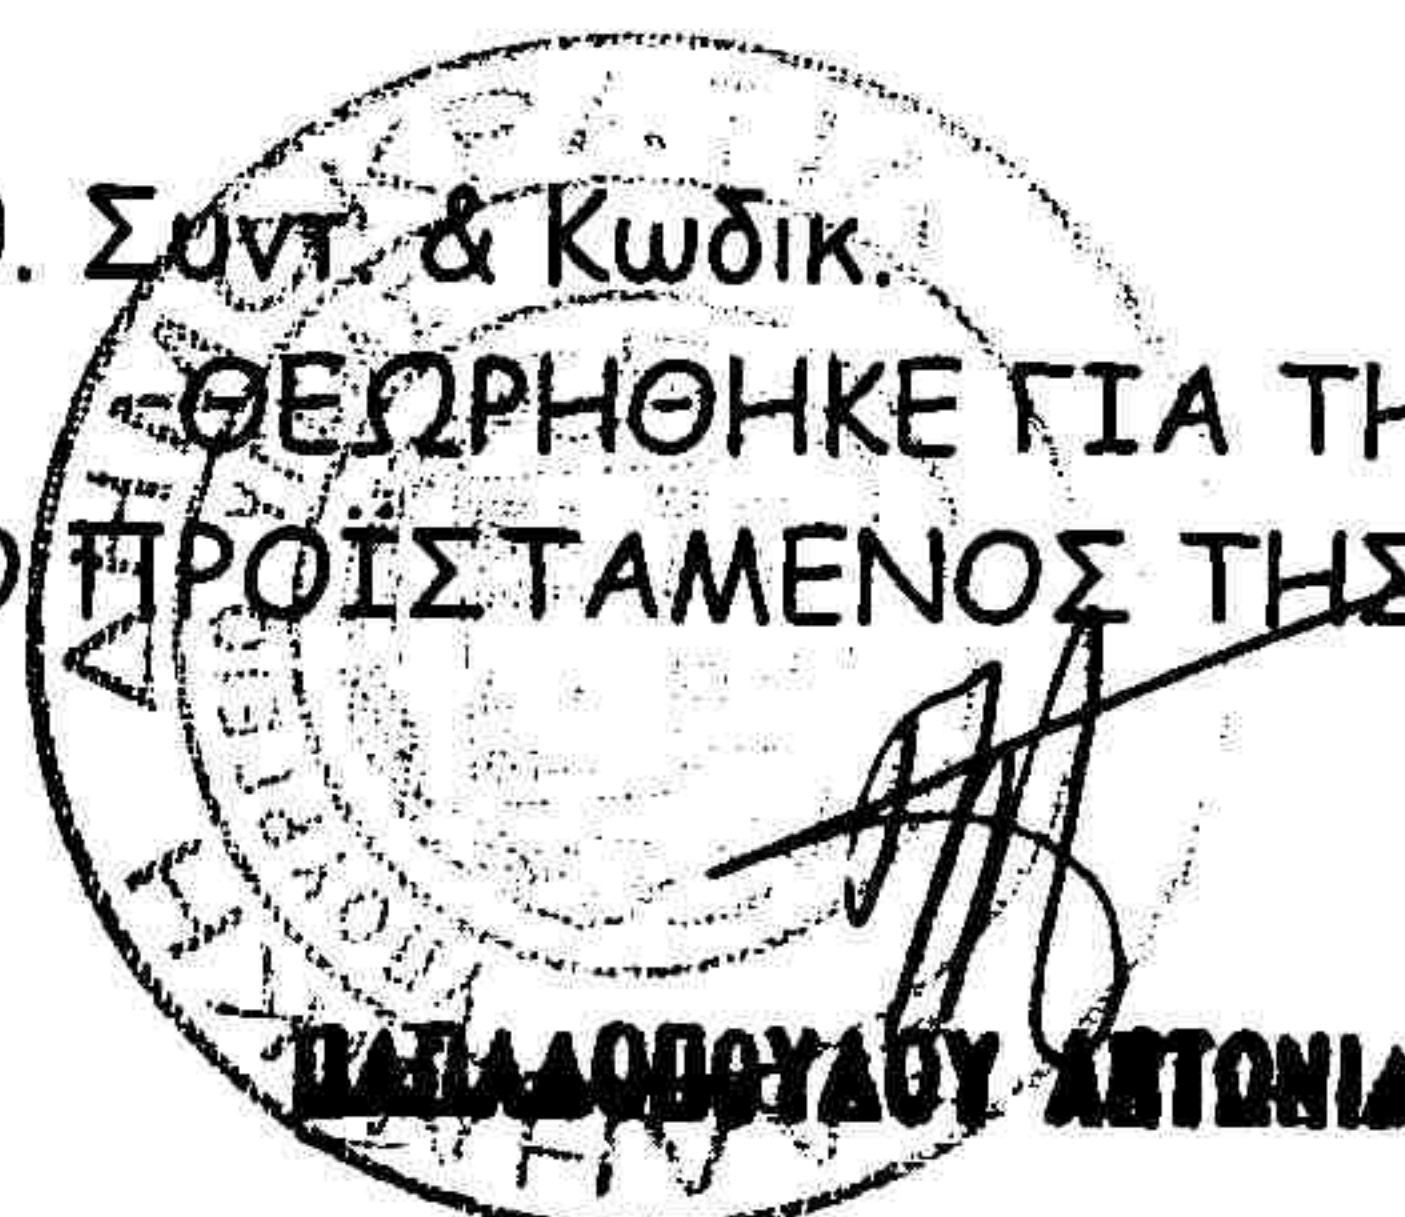

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αιγάλεω 16 / 8 / 2012

Αριθ. Πρωτ: 3475

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας
Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Υγειονομικού &
Περιβαλλοντικού Ελέγχου
Ταχ.Δ/ση Ιερά Οδός 294
Ταχ.Κωδ. 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ
Πληροφορίες: Φ. Τσακίρογλου
Μ. Μάγκου
Χ. Αλεξανδράτου

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας
& Ποιότητας Ζωής
Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών
Δημόσιας Υγείας
Αριστοτέλους 17
104 33 - ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.: Περιφέρεια Αττικής
Γρ. κ. Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τρώων 1 & Χαλκίδος
121 33 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλ. 2132100966 - 967

FAX: 2132100963

ΘΕΜΑ: « Αποτέλεσμα αυτοψίας »

ΣΧΕΤ: α) Η Γ.Υ. 39 α/2012 (Φ.Ε.Κ.1002/2012 τ. Β') Υγειονομική Διάταξη.
β) Το άρθρο 22 του Υγειονομικού Κανονισμού.
γ) Το αριθ. πρωτ. Υ1γ / Γ.Π. / οικ. 78885/10-8-2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω (γ) σχετικού, στο οποίο επισυνάπτεται η αριθ. πρωτ. 538/31-7-2012 ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο βουλευτής Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσμου «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» κ. Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1) Αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, με την συνοδεία αστυνομικού οργάνου του Α.Τ. Αγ. Αναργύρων, πραγματοποίησαν αυτοψία, στις 14 - 8 - 2012 και ώρα 12:30 μ.μ., στην επί της οδού Αρετής αριθ. 44, στους Αγ. Αναργύρους, πολυκατοικία, όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη ερώτηση, όπου δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη ισογείου χώρου, στην πρόσοψη του οποίου να υπάρχει αναρτημένη ευμεγέθους πινακίδα με αραβικούς χαρακτήρες. Επί της συμβολής, όμως, των οδών Αρετής αριθ. 45 και Σερίφου, στους Αγ. Αναργύρους, υπήρχε ημιυπόγειος κλειστός χώρος, με είσοδο από την οδό Σερίφου, στην πρόσοψη του οποίου ήταν αναρτημένη πινακίδα με αραβικούς χαρακτήρες.

2. Στον ανωτέρω χώρο, την στιγμή της αυτοψίας, βρέθηκαν ο κ. MOHAMMAD NAEEM και ο κ. MUTAWASSIT ALI SHAHID ο οποίος μας δήλωσε ότι είναι ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου, που λειτουργεί παράλληλα, ως βιβλιοθήκη και χώρος άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων των ομόθρησκων μεταναστών και μας επέτρεψε την είσοδό μας σε αυτόν.

3) Η είσοδος του ανωτέρω ημιυπόγειου χώρου ήταν διαμορφωμένη, ως χώρος υποδοχής, όπου υπήρχαν δύο αποχωρητήρια, χωρίς προθάλαμο και φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό, πέντε κρουνοί ύδρευσης και ανοικτές προθήκες για την τοποθέτηση των υποδημάτων τους. Ο υπόλοιπος χώρος ήταν ενιαίος, τα παράθυρα και οι φεγγίτες ήταν σφραγισμένα με λαμαρίνες και στο πίσω τμήμα υπήρχε πόρτα, από την οποία γινόταν ο αερισμός, καθώς και μία βιβλιοθήκη

...//...

Οι συνθήκες υγιεινής (καθαριότητα), κατά τη στιγμή της αυτοψίας, τόσο στο εσωτερικό του ανωτέρου χώρου, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, ήταν ικανοποιητικές και δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα για την Δημόσια Υγεία.

Όπως φυσικά γνωρίζετε, η αρμοδιότητα ελέγχου της Υπηρεσίας μας περιορίζεται στην διαπίστωση των συνθηκών υγιεινής των χώρων αυτών και δεν επεκτείνεται στον έλεγχο εφαρμογής άλλων νομοθεσιών (πολεοδομικών, αστυνομικών κ.λπ.), ή στον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Υγειον. & Περι/κού Ελέγχου (2)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΝΣΗΣ

Κ.Α.Α.

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ

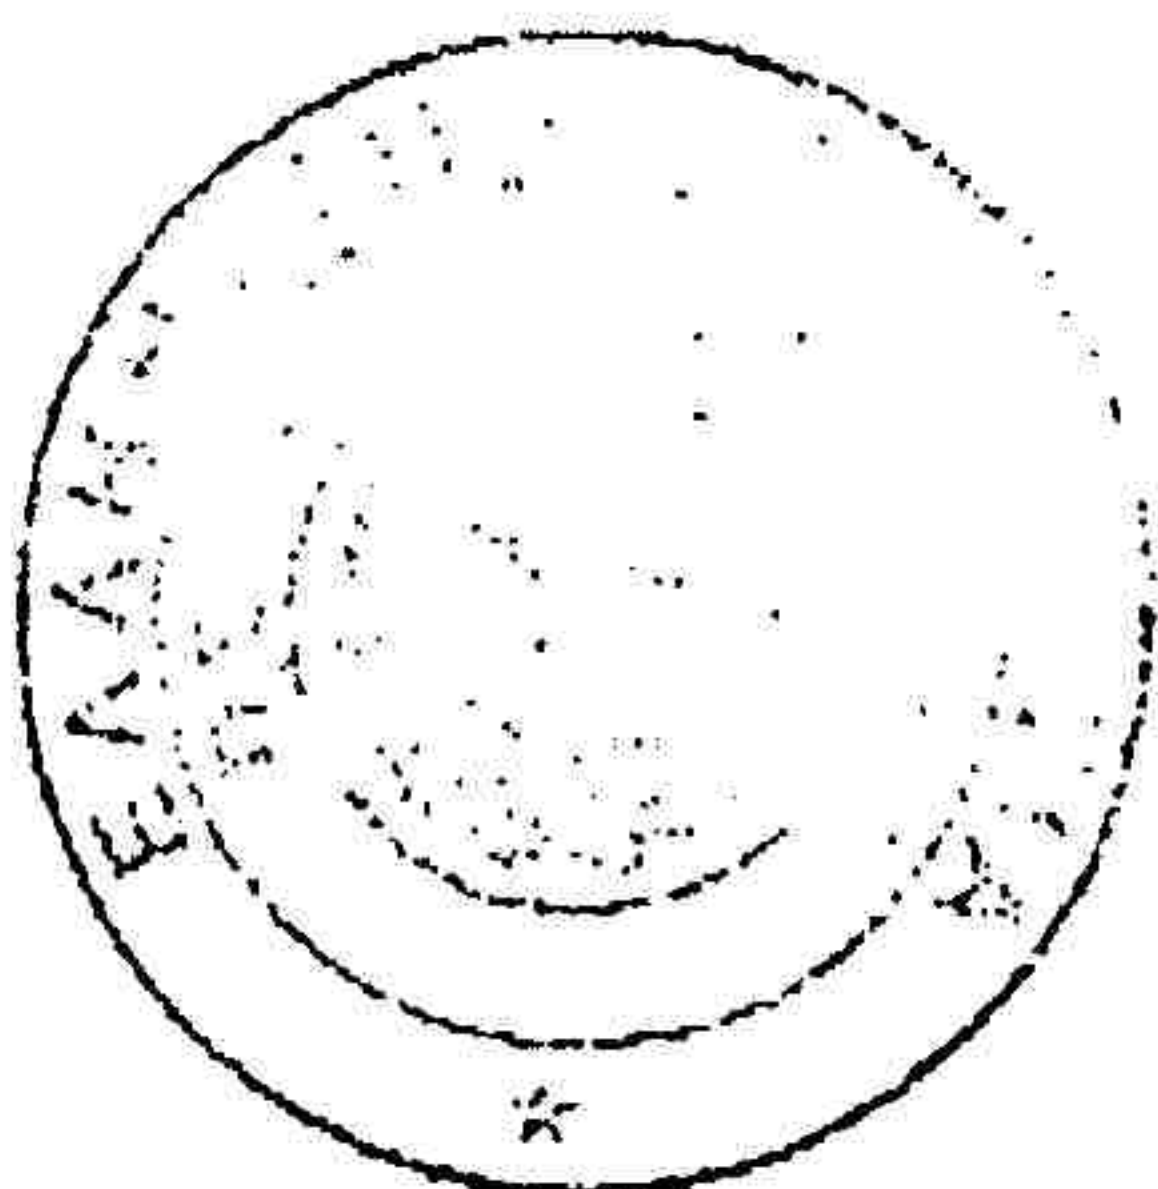

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΔΕΛΦΟΜΕΝΗΣ

Ανακοίνηση