


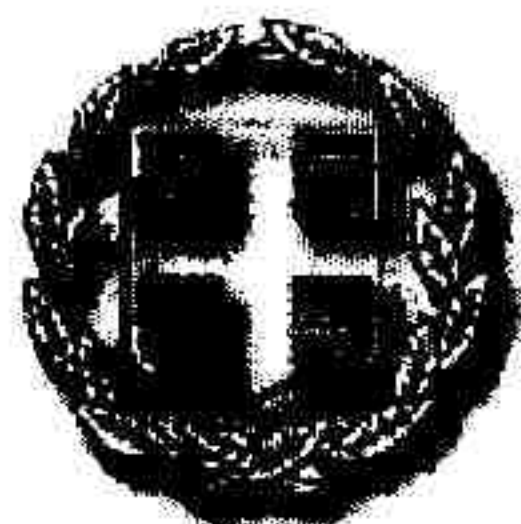

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

06 ΣΕΠ. 2012

Αθήνα, 05/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 961

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 27, Αθήνα  
Τ.Κ. : 101 83  
Πληροφορίες : Μ. Α. Τσούτσουρα  
: Φ. Αναγνωστάκης  
E-mail : matsoutsoura@ypes.gr  
: f.anagnostakis@ypes.gr  
Τηλέφωνο : 2131364366, 2131364032  
FAX : 2131364354

ΠΡΟΣ:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ. Ν. Καραθανασόπουλο,  
κ. Γ. Γκιόκα, κ. Ν. Μωραΐτη και κα.  
Δ. Μανωλάκου  
Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 821/08-8-2012 έγγραφο μας  
2. Η αριθμ. 251/19.07.2012 Ερώτηση

Σε συνέχεια του με (1) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της με (2) σχετικό ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, κ. Γιάννης Γκιόκας, κ. Νίκος Μωραΐτης και κα. Διαμάντω Μανωλάκου, με θέμα «Παύση της λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμάτων στη θέση Σταυρός/Κλάδεμα στο τοπικό διαμέρισμα Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 71742/4780/13-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για ενημέρωση σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα)
- Γραφείο Τύπου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

22/8 (Ε-ΕΠΙΣΤ.)

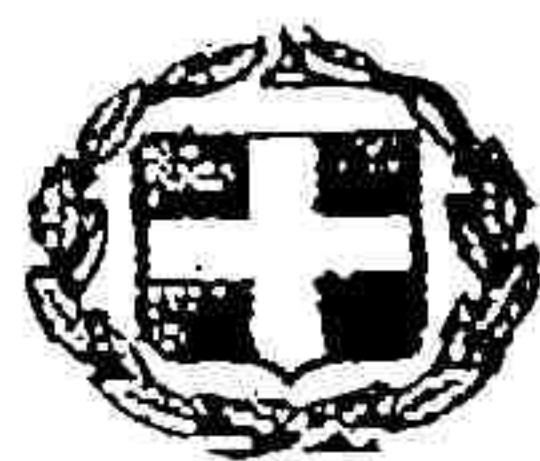

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : 20 ΑΥΓ. 2012  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 31971 / 10507

Πάτρα 13 - 08 - 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Πρωτ.  
71742 / 4780 ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ  
ΠΡΟΣ:

01/2


Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158  
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας  
Τηλέφωνο : Αικ. Παπαδοπούλου  
FAX : (2610) 490-353  
e-mail : (2610) 490-353 / 56/ 59  
: mkavouras@apd-depin.gov.gr

Υπουργείο Εσωτερικών  
1.- Fax: 210-37 41 150  
(Υπόψη κου Ι. Ξενούλη)

2.- Fax: 213-13 64 383  
(Υπόψη κου Μαθιουδάκη)

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 29680/25-07-2012 έγγραφό σας.  
β) Το αριθ. 29944/27-07-2012 έγγραφό σας.  
γ) Η αριθ. 9568/02-08-2012 Απάντηση Δήμου Ερμιονίδας.  
δ) Η αριθ. 9724/07-08-12 Απάντηση Δήμου Ερμιονίδας  
ε) Η αριθ. 48361/18057/31-07-2012 Απάντηση Περιφέρειας Πελοποννήσου  
στ) Η αριθ. 13607/867/07-08-2012 Απάντηση Δ/σης Υδάτων Πελοποννήσου  
ΑΔΠΔΕ & Ι.

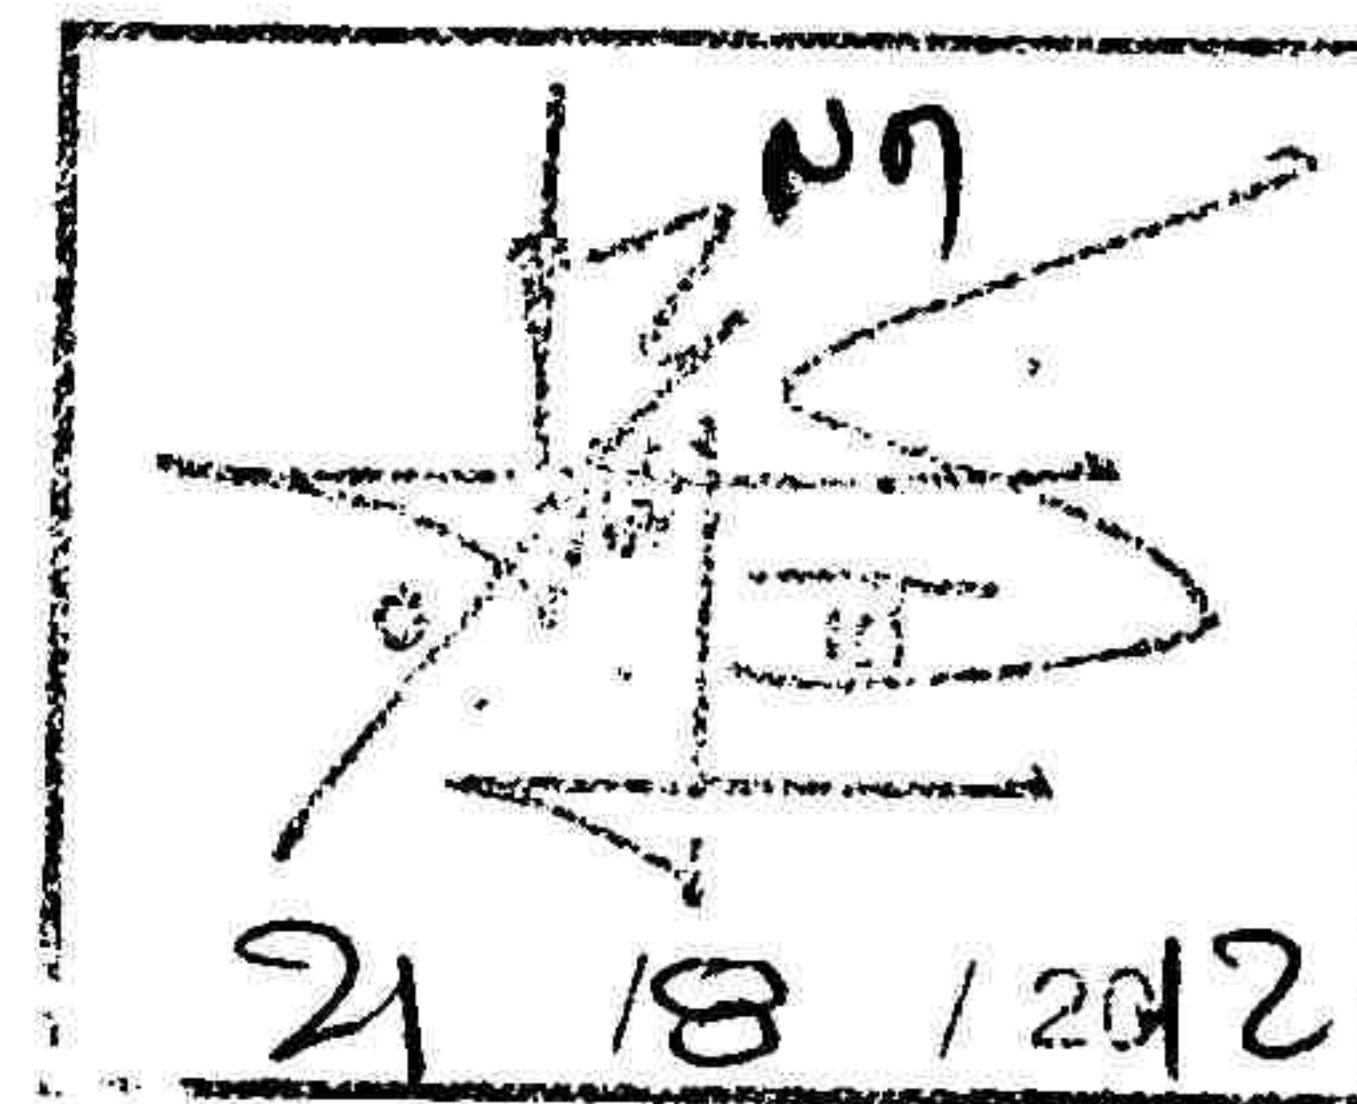

Σε συνέχεια ανωτέρω (α) και (β) σχετικών, που αφορούν στην αριθ. 251/19-07-2012 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ Ν. Καραθανασόπουλου, Ι. Γκιόκα, Ν. Μωραΐτη και Δ. Μανωλάκου με θέμα: «Παύση της λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη θέση Σταυρός / Κλάδεμα στο τοπικό διαμέρισμα Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας» σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω (γ), (δ), (ε) και (στ) σχετικά.-


Επισυνάπτονται:

Τα (γ), (δ), (ε) και (στ) σχετικά (φ. 0 )

Ο Γενικός Γραμματέας

α/α


Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

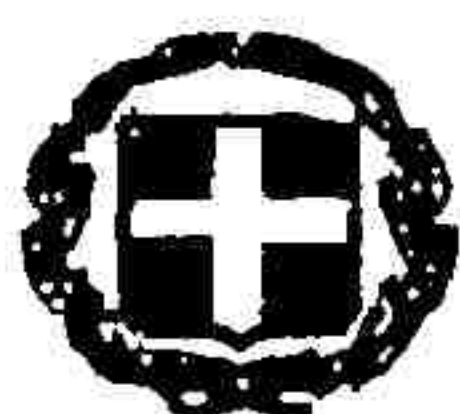

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ταχ.Διεύθ.: Μελίνας Μερκούρη 11  
Τ.Κ. 21 300  
Κρανίδι

Πληροφορίες : Αντιδήμαρχος  
Σταύρος Κούστας  
Τηλ.: 2754 3 60014, 2754 3 60000  
Φαξ: 2754 0 23668  
e-mail: [kranidi1@otenet.gr](mailto:kranidi1@otenet.gr)  
website: [www.kranidi.gr](http://www.kranidi.gr)

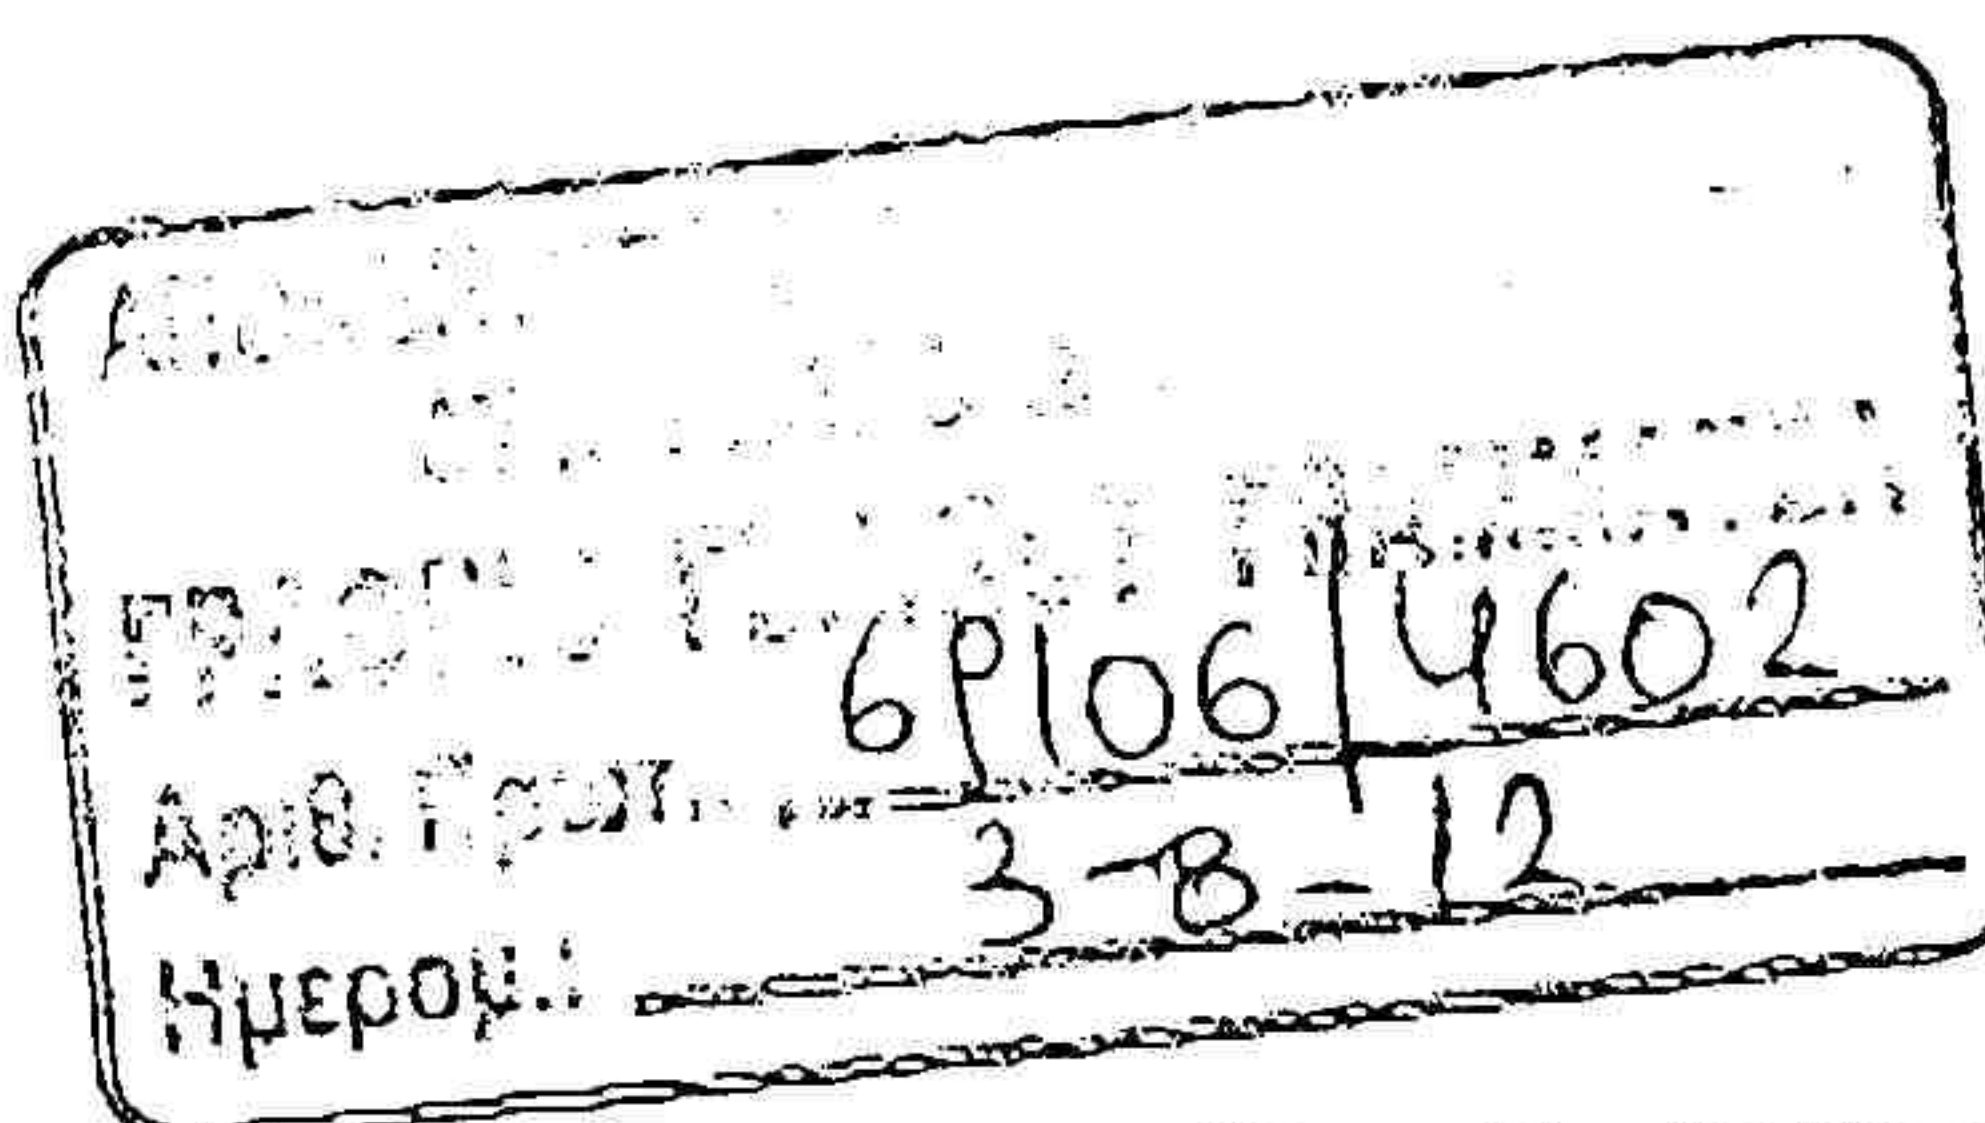

Κρανίδι: 02/08/2012  
Αρ.Πρ.: 9568

ΠΡΟΣ:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158  
Τ.Κ. 264 42


ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Απορριμμάτων στο Δήμο Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας»  
ΣΧΕΤ.: Το υπ'αρ.πρ.29680/25-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
Γεν.Διεύθυνση Τοπ.Αυτοδιοίκησης, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα  
Προστασίας του Περιβάλλοντος

Σε απάντηση του εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών θέλουμε να σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Η κατάσταση στον χώρο του δεματοποιητή «Σταυρού Διδύμων» είναι επεικώς απαράδεκτη. Στον χώρο αυτό υπάρχουν γύρω στις 30.000 δέματα σύμμεικτων απορριμμάτων και πολύ μεγάλος όγκος αδεματοποιητων απορριμμάτων χωρίς προορισμό και προοπτική διαχείρισης.
2. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν υπάρχει πλέον σπιθαμή ελεύθερη στον χώρο αυτό ώστε να εναποθέσουμε τα απορρίμματα του Δήμου (είναι ο μοναδικός αδειοδοτημένος χώρος για το Δήμο μας).
3. Η διωμορφωμένη κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και για πυρκαγιά.
4. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας του Δήμου Ερμιονίδας τελούν υπό παραίτηση διαμαρτυρόμενοι και αγωνιζόμενοι ταυτόχρονα για την αντιμετώπιση από τους αρμόδιους (Περιφέρεια Πελοποννήσου και Φ.Ο.Δ.Σ.Α) του προβλήματος των απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας.
5. Για το θέμα αυτό έχει σταλεί από τον Δήμο μας πλήρης φάκελος στοιχείων στη Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κ.Κ.Ε.




ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

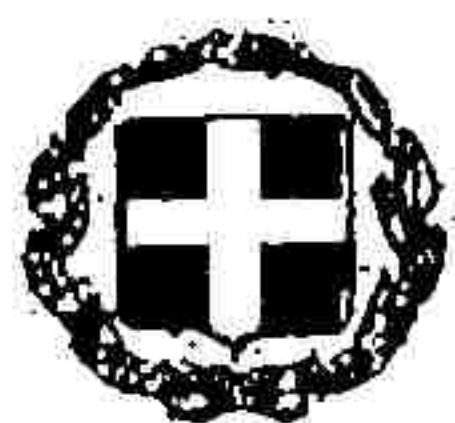

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ταχ.Διεύθ.: Μελίνας Μερκούρη 11  
Τ.Κ. 21 300  
Κρανίδι

Πληροφορίες : Γραμματεία Δημάρχου  
Τηλ.: 2754 3 60028-29 , 2754 3 60000  
Φαξ: 2754 0 23668  
e-mail: [kranidi1@otenet.gr](mailto:kranidi1@otenet.gr)  
website: [www.kranidi.gr](http://www.kranidi.gr)

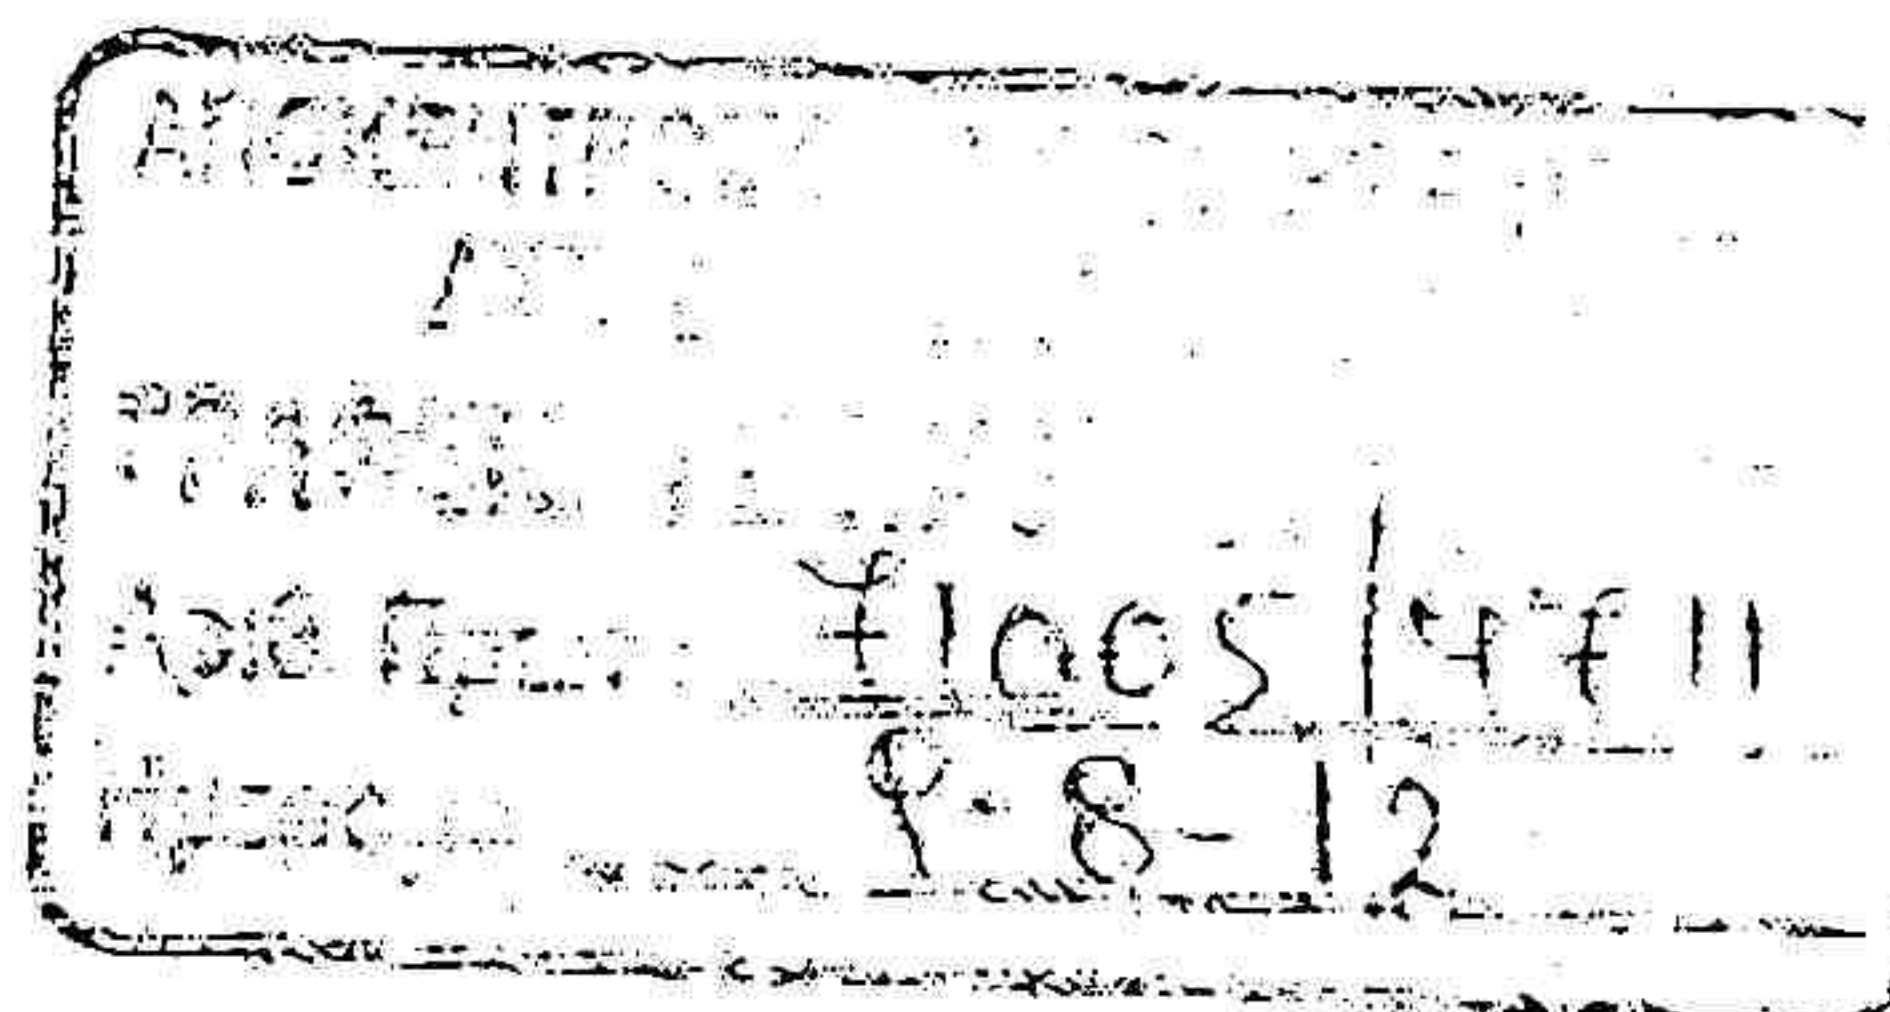

Κρανίδι: 07/08/2012  
Αρ.Πρ.: 9724

ΠΡΟΣ:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158  
Τ.Κ. 264 42

Θέμα: Απάντηση σε έγγραφό σας

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 68823/4581/02-08-2012 έγγραφό σας


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 1178/06-08-2012 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) σχετικά με απάντηση του θέματος.

Συνημμένα:  
Αναλύσεις νερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΙΖΗΣ

# Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Φ16B

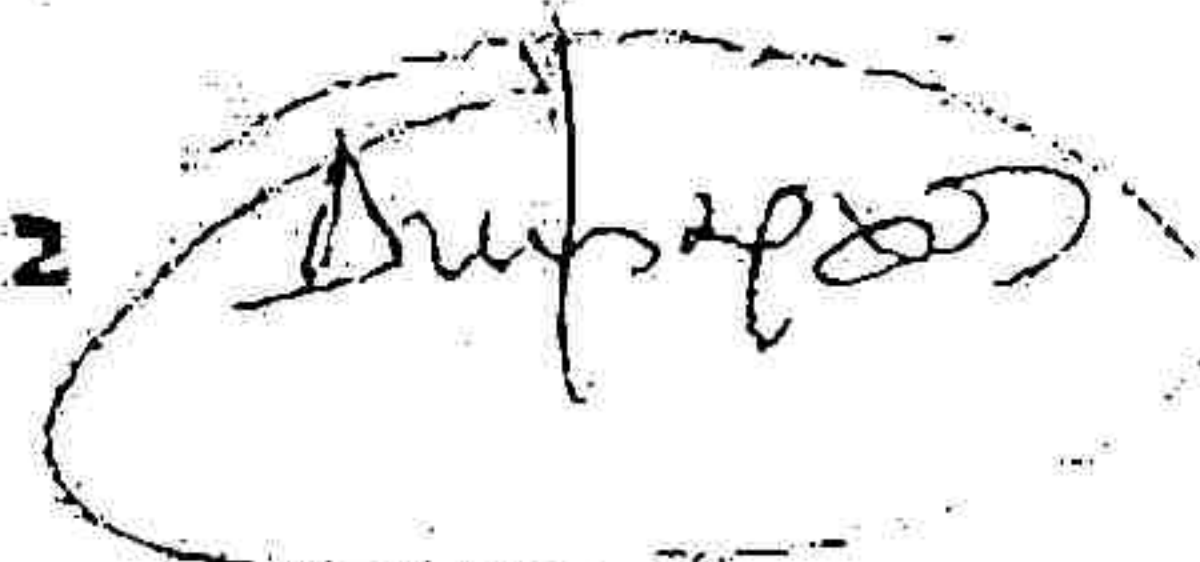Κρανίδι, 6-08-2012  
Αρ. Πρωτ:1178


τοχ. δ/ση: Εθν. Κρατιδίωτη, ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300  
τηλ.: 27540 29099, fax.: 27540 29199  
e-mail: dkrandid@otenet.gr,  
http:// www.deyo-kranidi.gr  
πληροφορίες: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  
Υπ'όψιν κ.κ.  
Δημητρίου Καμιζή  
Δημάρχου,

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  
Α. ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ 9691  
ΣΗΜΕΙΟΤΑ 6-6-2012

## ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Αναφορικά με αναλύσεις που πραγματοποίησε η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με βάση την ΔΥΤΖ/οίκ64340/07-06-2011/ Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης εγκύκλιο, για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ολικού και εξασθενούς χρώμίου σε δείγματα νερού, έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

Ελήφθησαν συνολικά 87 δείγματα νερού στις 24 & 25/10/2011 για αναλύσεις ολικού και εξασθενούς χρώμίου.

Σε ότι αφορά το ολικό χρώμιο, όλα τα δείγματα ήταν εντός των ορίων που καθορίζει η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία (ΚΥΑ2600/2011) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (ανώτατο αποδεκτό όριο 50  $\mu\text{g/l}$ ). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ανώτερη τιμή ολικού χρώμίου που ανιχνεύτηκε σε δείγμα του Δήμου, ήταν το 16,3  $\mu\text{g/l}$  (η οποία αναφέρεται στην γεώτρηση Γέφυρα της Δ.Κ. Φούρνων που είναι εφεδρική, δεν χρησιμοποιείται στο δίκτυο ύδρευσης)

Σε 54 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρώμίου ήταν από μηδενική έως 2  $\mu\text{g/l}$ ,


σε 17 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρώμίου ήταν από 2  $\mu\text{g/l}$  έως 5  $\mu\text{g/l}$ ,

σε 14 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρώμίου ήταν από 5  $\mu\text{g/l}$  έως 10  $\mu\text{g/l}$ .

σε 2 δείγματα η συγκέντρωση του ολικού χρώμίου ήταν μεγαλύτερη των 10  $\mu\text{g/l}$

Σε ότι αφορά το εξασθενές χρώμιο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανωτέρω παραμετρική τιμή των 50  $\mu\text{g/l}$  που ισχύει για το ολικό χρώμιο, υιοθετήθηκε στην Οδηγία 98/93/ΕΚ με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (Guidelines for drinking water quality), ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυσκολίες αναλυτικής μέτρησης του εξασθενούς χρώμίου, καθώς και την έλλειψη τοξικολογικών δεδομένων για τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρώμίου κατά την κατανάλωση, δεν προτείνεται σχετική ανώτερη τιμή αποκλειστικά για το εξασθενές χρώμιο, αλλά το όριο των 50  $\mu\text{g/l}$  για το ολικό χρώμιο.

Η Πρόεδρος του Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  
ΣΑΥΚΑΤΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ

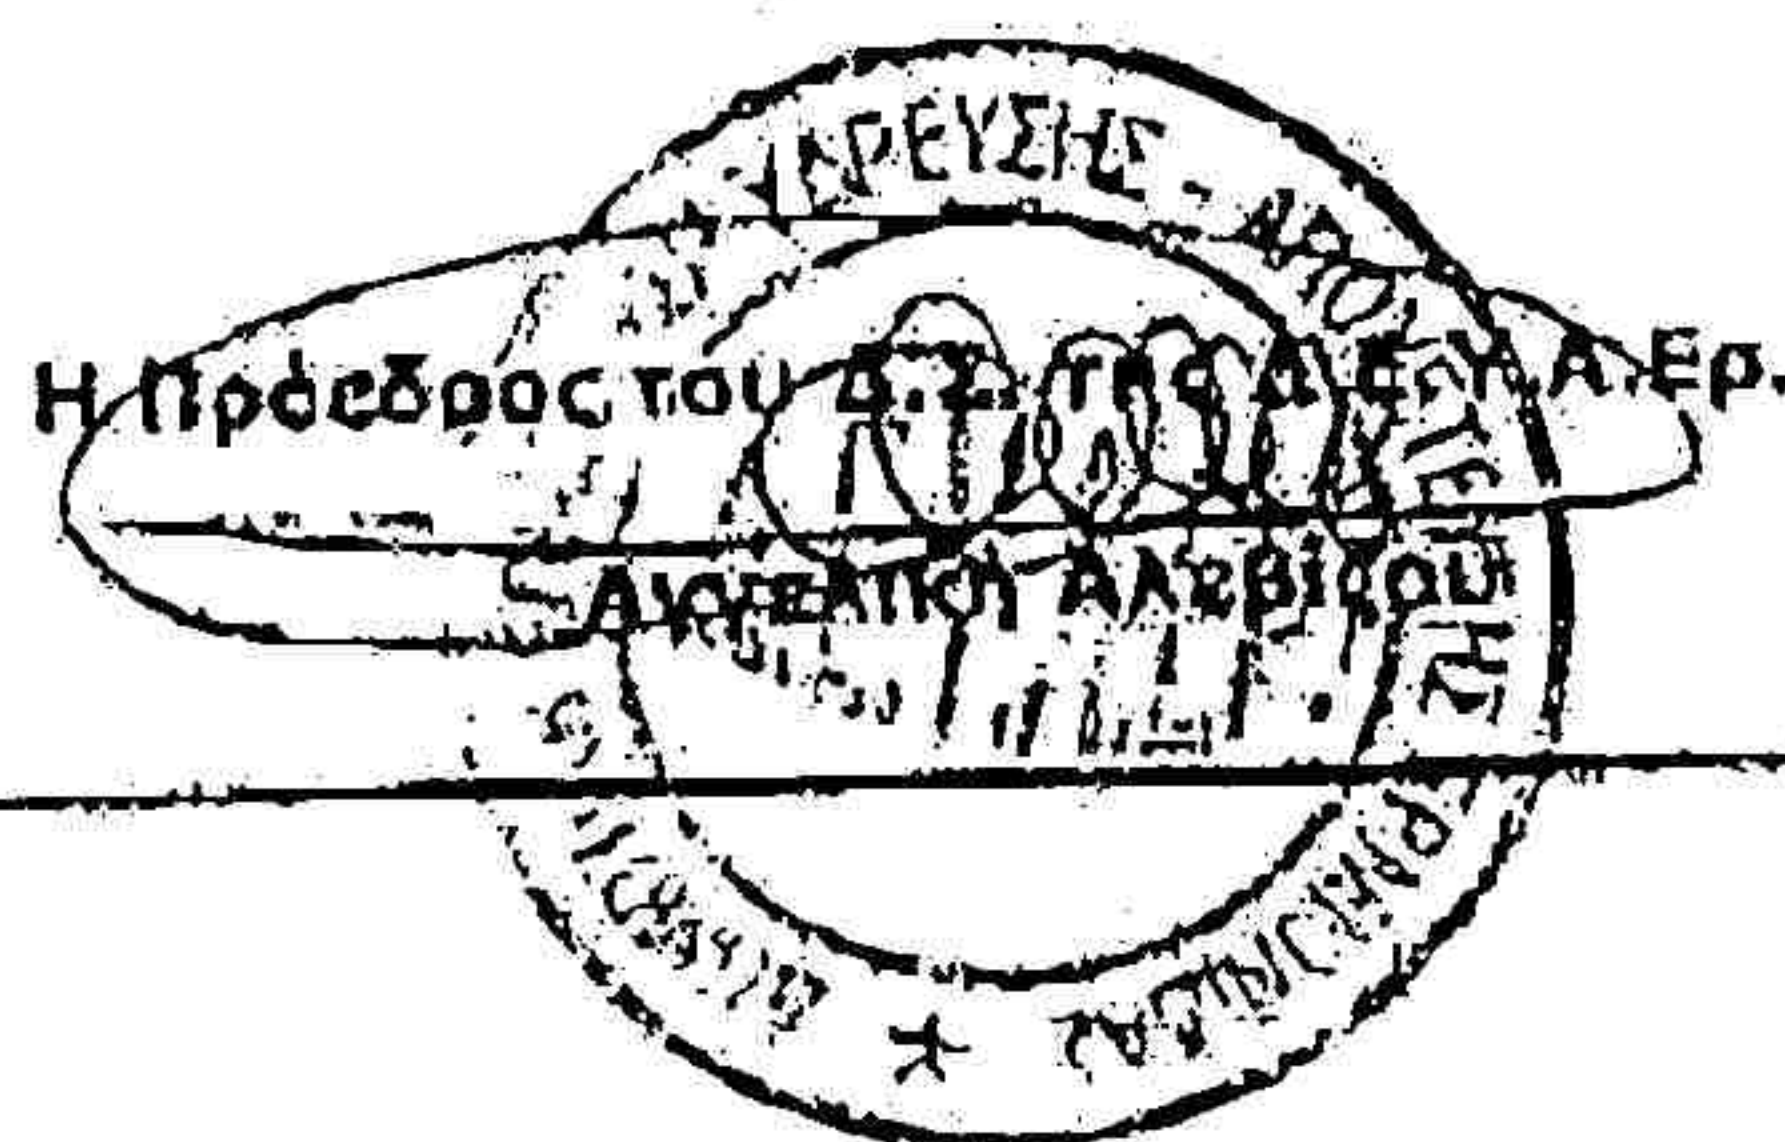



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349715**

Ημερομηνία Έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**  
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΠΕΛΑΤΗΣ**  
Ημ/νία δειγματοληψίας: **24/10/2011** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **24/10/2011**  
Ημ/νία παραλαβής: **24/10/2011** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **26/10/2011**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΔΥΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΡΙΩΤΗ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143662**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | <0,1       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | <0,1       |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΔΥΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΛΕΗ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143663**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | 0,15       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | <0,1       |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΔΥΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΗΒΑΙΟΥ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143664**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | <0,1       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | <0,1       |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΔΥΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΜΟΡΙΑΡΗ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143665**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | 0,49       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | 0,28       |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΔΥΜΑ 1η ΠΑΡΟΧΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143666**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | 0,12       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | <0,1       |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ-ΧΡΟΝΗΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143667**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | 0,11       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | <0,1       |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

  
Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 4



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349715**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 2-ΜΠΑΡΔΗΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143668**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 3-ΒΟΓΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143669**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 4-ΣΑΡΑΝΤΟΥ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143670**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,14              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΪΤΙ-ΠΗΓΗ ΒΓΕΘΙ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143671**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,28              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,15              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΪΤΙ 1η ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ -ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143672**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,30              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,18              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΪΤΙ 2η ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ -ΣΧΟΛΕΙΟ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143673**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,27              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,14              |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 2 από 4



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349715**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

|                          |                                             |               |                    |                   |  |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΪΤΙ 3η ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ -ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ |               |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                                    |               |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος        | 2143674                                     |               |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                              | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                               | μg/l          | 50                 | 0,25              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)           | μg/l          |                    | 0,14              |  |

|                          |                                        |               |                    |                   |  |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΪΤΙ 1η ΠΑΡΟΧΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |               |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                               |               |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος        | 2143675                                |               |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                         | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                          | μg/l          | 50                 | 0,25              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)      | μg/l          |                    | 0,16              |  |

|                          |                                      |               |                    |                   |  |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΕΛΗ 1η ΠΑΡΟΧΗ -ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ |               |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                             |               |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος        | 2143676                              |               |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                       | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                        | μg/l          | 50                 | 0,18              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)    | μg/l          |                    | <0,1              |  |

|                          |                                           |               |                    |                   |  |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΕΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ -ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |               |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                                  |               |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος        | 2143677                                   |               |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                            | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                             | μg/l          | 50                 | 0,19              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)         | μg/l          |                    | <0,1              |  |

|                          |                                      |               |                    |                   |  |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΕΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 2 -ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ |               |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                             |               |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος        | 2143678                              |               |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                       | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                        | μg/l          | 50                 | 0,18              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)    | μg/l          |                    | <0,1              |  |

|                          |                                     |               |                    |                   |  |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΕΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 3 -ΜΑΛΤΕΖΟΣ |               |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                            |               |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος        | 2143679                             |               |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                      | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                       | μg/l          | 50                 | 0,13              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)   | μg/l          |                    | <0,1              |  |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Πάυλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 3 από 4



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349715**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΡΑΔΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ**  
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος : **2143680**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,11              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΡΑΔΟ 1η ΠΑΡΟΧΗ -ΔΗΜΙΖΑΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος : **2143681**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΡΑΔΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ**  
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος : **2143682**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,15              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143662 έως 2143682 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

  
Πάυλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοσμή εκτός πεδίου διαπιστευσης.

Σελίδα 4 από 4

Ταυτότητα Δειγματος :  
Κατάσταση Παραλαβής :  
Κωδικός δείγματος

ΚΑΝΟΝΙΚΗ  
2143719

Παράμετρος  
Χρώμιο (Cr)  
Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)

Μέθοδος  
APHA 3113 (\*)  
EPA 7196A modified with  
GFAAS (\*)

| <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|---------------|--------------------|-------------------|
| μg/l          | 50                 | 4,39              |
| μg/l          |                    | 3,95              |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 2



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349722**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

|                           |                        |                             |                   |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Στοιχεία Πελάτη           | <b>ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ</b> |                             |                   |
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας: | <b>ΠΕΛΑΤΗΣ</b>         |                             |                   |
| Ημ/νία δειγματοληψίας:    | <b>24/10/2011</b>      | Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:   | <b>24/10/2011</b> |
| Ημ/νία παραλαβής:         | <b>24/10/2011</b>      | Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: | <b>26/10/2011</b> |

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Ταυτότητα Δείγματος : | <b>ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΥΛΩΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ</b> |
| Κατάσταση Παραλαβής : | <b>Κανονική</b>                                    |
| Κωδικός δείγματος     | <b>2143714</b>                                     |

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,42              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,25              |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Ταυτότητα Δείγματος : | <b>ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΥΛΩΝΑ ΤΣΑΛΟΥ</b> |
| Κατάσταση Παραλαβής : | <b>Κανονική</b>                                |
| Κωδικός δείγματος     | <b>2143715</b>                                 |

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 5,57              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 5,11              |

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Ταυτότητα Δείγματος : | <b>ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΚΙ</b> |
| Κατάσταση Παραλαβής : | <b>Κανονική</b>                           |
| Κωδικός δείγματος     | <b>2143716</b>                            |

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,81              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,58              |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Ταυτότητα Δείγματος : | <b>ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ-1η ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΥΒΑΛΑΡΗΣ</b> |
| Κατάσταση Παραλαβής : | <b>Κανονική</b>                              |
| Κωδικός δείγματος     | <b>2143717</b>                               |

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 5,16              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 4,80              |

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Ταυτότητα Δείγματος : | <b>ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ-1η ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΡΔΩΝΗ</b> |
| Κατάσταση Παραλαβής : | <b>Κανονική</b>                           |
| Κωδικός δείγματος     | <b>2143718</b>                            |

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 6,14              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 5,59              |



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349722**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210.74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

|                          |                                                    |               |                    |                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | <b>ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΚΟΥΡΤΗΣ</b> |               |                    |                   |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                                           |               |                    |                   |
| Κωδικός δείγματος        | 2143720                                            |               |                    |                   |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                                     | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                                      | μg/l          | 50                 | 4,92              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                  | μg/l          |                    | 4,55              |

|                          |                                                           |               |                    |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | <b>ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΠΙΣΤΙ-ΨΥΧΟΓΙΟΥ</b> |               |                    |                   |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                                                  |               |                    |                   |
| Κωδικός δείγματος        | 2143721                                                   |               |                    |                   |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                                            | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                                             | μg/l          | 50                 | 6,41              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                         | μg/l          |                    | 5,89              |

|                          |                                                              |               |                    |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | <b>ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ CASA DEI</b> |               |                    |                   |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                                                     |               |                    |                   |
| Κωδικός δείγματος        | 2143722                                                      |               |                    |                   |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                                               | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                                                | μg/l          | 50                 | 3,25              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                            | μg/l          |                    | 2,81              |

|                          |                                                                               |               |                    |                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Ταυτότητα Δείγματος :    | <b>ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ ΜΕΡΤΗΡΗΣ ΦΥΤΩΡΙΑ</b> |               |                    |                   |
| Κατάσταση Παραλαβής :    | Κανονική                                                                      |               |                    |                   |
| Κωδικός δείγματος        | 2143723                                                                       |               |                    |                   |
| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                                                                | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                                                                 | μg/l          | 50                 | 3,95              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                             | μg/l          |                    | 3,36              |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143714 2143723 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Πάυλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπιστεύσης.

Σελίδα 2 από 2



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349714**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

|                           |                                                                     |                             |                    |                   |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Στοιχεία Πελάτη           | ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                     |                             |                    |                   |  |
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας: | ΠΕΛΑΤΗΣ                                                             |                             |                    |                   |  |
| Ημ/νία δειγματοληψίας:    | 24/10/2011                                                          | Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:   | 24/10/2011         |                   |  |
| Ημ/νία παραλαβής:         | 24/10/2011                                                          | Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: | 26/10/2011         |                   |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΟΤΖΑΝΗ                               |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                            |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143656                                                             |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                      | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                       | μg/l                        | 50                 | <0,1              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                   | μg/l                        |                    | <0,1              |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΙΖΕΣ                                  |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                            |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143657                                                             |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                      | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                       | μg/l                        | 50                 | 2,90              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                   | μg/l                        |                    | 2,35              |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ-1η ΠΑΡΟΧΗ ΒΡΥΣΗ                                 |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                            |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143658                                                             |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                      | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                       | μg/l                        | 50                 | 4,39              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                   | μg/l                        |                    | 3,89              |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ           |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                            |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143659                                                             |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                      | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                       | μg/l                        | 50                 | 4,78              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                   | μg/l                        |                    | 4,36              |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΝΗΣ-ΔΕΔΕΣ    |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                            |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143660                                                             |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                      | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                       | μg/l                        | 50                 | 4,79              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                   | μg/l                        |                    | 4,28              |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΑΚΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΓΡΕ ΜΠΟΤΖΑΝΗ-ΒΡΥΣΗ ΜΠΟΤΖΑΝΗ |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                            |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143661                                                             |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                      | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                       | μg/l                        | 50                 | 4,94              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                   | μg/l                        |                    | 4,44              |  |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 2



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349714**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143656 έως 2143661 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 2 από 2



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349718**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**  
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΠΕΛΑΤΗΣ**  
Ημ/νία δειγματοληψίας: **24/10/2011** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **24/10/2011**  
Ημ/νία παραλαβής: **24/10/2011** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **26/10/2011**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ -ΠΛΕΠΙ ΠΡΑΧΑΛΕΪΚΑ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143689**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,17              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ -ΜΥΛΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143690**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ -ΜΕΤΟΧΙ-ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ-ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143691**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ -ΜΕΤΟΧΙ-ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143692**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ -ΑΔΕΡΕΣ-ΠΟΥΡΑΝΑΡΑΚΙ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143693**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-1η ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143694**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

  
Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 3



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349718**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

Εργοστάσιο: Νέοις - Εργοστάσιο

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-1η ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143695**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,11              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-1η ΠΑΡΟΧΗ -ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143696**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,26              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,14              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143697**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143698**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΔ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143699**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΠΛΕΠΙ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143700**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,15              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναστραφεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 2 από 3



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

Εργαστήριο: Αθηνών, Μορφών, Εφαρμογών

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349718**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΕΤΟΧΙ-ΧΕΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος : **2143701**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                              | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                        | μg/l   | 50          | 0,43       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with<br>GFAAS (*) | μg/l   |             | 0,28       |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2. Οι ημές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143689 έως 2143701 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

  
Πάυλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναστραφεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 3 από 3



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349734**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**  
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΠΕΛΑΤΗΣ**  
Ημ/νία δειγματοληψίας: **24/10/2011**  
Ημ/νία παραλαβής: **24/10/2011**  
Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **24/10/2011**  
Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **26/10/2011**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΑΔΑ-1η ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143769**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | 1,91       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | 1,46       |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΑΔΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΚΑΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143770**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | 1,73       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | 1,38       |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΑΔΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143771**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | 1,28       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | 0,88       |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΑΔΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΤΣΑΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143772**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | 1,81       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | 1,44       |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΑΔΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143773**

| Παράμετρος               | Μέθοδος                           | Μονάδα | Παραμ. Τιμή | Αποτέλεσμα |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l   | 50          | 1,08       |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l   |             | 0,79       |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 2



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349734**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143769 έως 2143773 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκίμη εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 2 από 2



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349733**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη **ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**  
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΠΕΛΑΤΗΣ**  
Ημ/νία δειγματοληψίας: **24/10/2011** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **24/10/2011**  
Ημ/νία παραλαβής: **24/10/2011** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **26/10/2011**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ -1η ΠΑΡΟΧΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓ. ΑΝΝΑ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143755**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 3,58              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 3,11              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΜΗΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143756**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 1,37              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 1,03              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143757**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 2,49              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 2,09              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143758**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 3,86              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 3,41              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143759**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 1,36              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 1,02              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΤΗΜΑ ΦΑΣΙΛΗ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143760**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 3,08              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 2,69              |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

  
Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 3



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349733**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΟΦΙΚΙΤΗ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος : **2143761**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 3,78              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 3,36              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος : **2143762**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 1,12              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,79              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ- ΚΑΜΠΟΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΥ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος : **2143763**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 9,49              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 8,95              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ- ΚΑΜΠΟΣ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΑ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος : **2143764**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 1,47              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 1,12              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ- ΚΑΜΠΟΣ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος : **2143765**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 1,25              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,88              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΥΛΩΝΑ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος : **2143766**

| <u>Παράμετρος</u>             | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C) | ISO 7888:1995                     | μS/cm         | 2500               | 2730              |
| Χλωριούχα (Cl <sup>-</sup> )  | ISO 9297:1989                     | mg/l          | 250                | 712               |
| Χρώμιο (Cr)                   | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,70              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)      | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,48              |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 2 από 3



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349733**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

**Εργοστάσιο: Αθηνών - Μελίσσια - Επαυλίδας**

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΗΓΑΔΙ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143767**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,80              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,55              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΜΠΟ-1η ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΚΑΛΤΣΑΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143768**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 9,25              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 8,78              |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143755 έως 2143765 και 2143767 έως 2143768 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143766 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εκτός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

4. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349732**

Ημερομηνία έκδοσης: 2/11/2011

Εργοστάσιο: Αθηνών, Μορφή: Εξωτερική

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

|                           |                                                                         |                             |                    |                   |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Στοιχεία Πελάτη           | ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                         |                             |                    |                   |  |
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας: | ΠΕΛΑΤΗΣ                                                                 |                             |                    |                   |  |
| Ημ/νία δειγματοληψίας:    | 24/10/2011                                                              | Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:   | 24/10/2011         |                   |  |
| Ημ/νία παραλαβής:         | 24/10/2011                                                              | Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: | 26/10/2011         |                   |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑ Ε' ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΩΝΙΑ        |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                                |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143746                                                                 |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                          | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                           | μg/l                        | 50                 | 6,71              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                       | μg/l                        |                    | 6,34              |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΑΛΤΙΖΑ ΔΙΠΛΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΡΟΥΝΟ |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                                |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143747                                                                 |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                          | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                           | μg/l                        | 50                 | 5,54              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                       | μg/l                        |                    | 5,11              |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΑΒΕΡΝΑ                  |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                                |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143748                                                                 |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                          | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                           | μg/l                        | 50                 | 8,15              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                       | μg/l                        |                    | 7,14              |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο1                                        |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                                |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143749                                                                 |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                          | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                           | μg/l                        | 50                 | 2,77              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                       | μg/l                        |                    | 2,33              |  |
| Ταυτότητα Δείγματος :     | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΚΟΥΛΕΪΚΑ ΕΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΠΥΡΓΙΩΤΗ    |                             |                    |                   |  |
| Κατάσταση Παραλαβής :     | Κανονική                                                                |                             |                    |                   |  |
| Κωδικός δείγματος         | 2143750                                                                 |                             |                    |                   |  |
| <u>Παράμετρος</u>         | <u>Μέθοδος</u>                                                          | <u>Μονάδα</u>               | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |  |
| Χρώμιο (Cr)               | APHA 3113 (*)                                                           | μg/l                        | 50                 | 16,3              |  |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)  | EPA 7196A modified with GFAAS (*)                                       | μg/l                        |                    | 14,8              |  |

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 2



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349732**

Ημερομηνία έκδοσης: 2/11/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143751**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 6,00              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 5,55              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143752**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 4,65              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 4,27              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο 2**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143753**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 1,18              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 0,89              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο 3**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2143754**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 1,70              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 1,45              |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2. Οι πμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143746 έως 2143754 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρα μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 2 από 2



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349719**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

Εργοστασιακός Χημικός Νο 21ης Εφορίας

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**  
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΠΕΛΑΤΗΣ**  
Ημ/νία δειγματοληψίας: **24/10/2011** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **24/10/2011**  
Ημ/νία παραλαβής: **24/10/2011** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **26/10/2011**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΑΧΗ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143702**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 6,73              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 6,14              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ 1η ΠΑΡΟΧΗ-ΒΟΥΒΑΛΑΡΗΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143703**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 6,69              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 6,15              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ-ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143704**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 6,59              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 6,14              |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2-ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143705**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 6,57              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 6,12              |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143702 έως 2143705 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

  
Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 1



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349751**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**  
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΠΕΛΑΤΗΣ**  
Ημ/νία δειγματοληψίας: **25/10/2011** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **25/10/2011**  
Ημ/νία παραλαβής: **25/10/2011** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **27/10/2011**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-1η ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**  
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**  
Κωδικός δείγματος: **2143853**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 6,71              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 6,29              |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143853 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

  
Παύλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 1



**αναλυτικά  
εργαστήρια  
αθηνών α.ε**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1349750**

Ημερομηνία έκδοσης: 26/10/2011

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27  
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

|                           |                        |                             |                   |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Στοιχεία Πελάτη           | <b>ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ</b> |                             |                   |
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας: | <b>ΠΕΛΑΤΗΣ</b>         |                             |                   |
| Ημ/νία δειγματοληψίας:    | <b>25/10/2011</b>      | Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:   | <b>25/10/2011</b> |
| Ημ/νία παραλαβής:         | <b>25/10/2011</b>      | Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: | <b>27/10/2011</b> |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΕΛΕΗ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**  
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**  
Κωδικός Δείγματος : **2143849**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,11              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΪΤΙ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΓΕΘΙ**  
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**  
Κωδικός Δείγματος : **2143850**

| <u>Παράμετρος</u>                       | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C)           | ISO 7888:1995                     | μS/cm         | 2500               | 664               |
| Νιτρικά (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | Hach 8171                         | mg/l          | 50                 | 5,7               |
| Χλωριούχα (Cl <sup>-</sup> )            | ISO 9297:1989                     | mg/l          | 250                | 15,6              |
| Χρώμιο (Cr)                             | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 0,22              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)                | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΡΑΔΟ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ**  
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**  
Κωδικός Δείγματος : **2143851**

| <u>Παράμετρος</u>        | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Χρώμιο (Cr)              | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | <0,1              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+) | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | <0,1              |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑ**  
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**  
Κωδικός Δείγματος : **2143852**

| <u>Παράμετρος</u>             | <u>Μέθοδος</u>                    | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 °C) | ISO 7888:1995                     | μS/cm         | 2500               | 897               |
| Χλωριούχα (Cl <sup>-</sup> )  | ISO 9297:1989                     | mg/l          | 250                | 19,4              |
| Χρώμιο (Cr)                   | APHA 3113 (*)                     | μg/l          | 50                 | 14,2              |
| Χρώμιο εξασθενές (Cr 6+)      | EPA 7196A modified with GFAAS (*) | μg/l          |                    | 13,6              |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**


1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2143849 έως 2143852 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου

  
Πάυλος Νησιανάκης  
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρα μόνο σε πλήρη μορφή.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.  
\* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.


Σελίδα 1 από 1

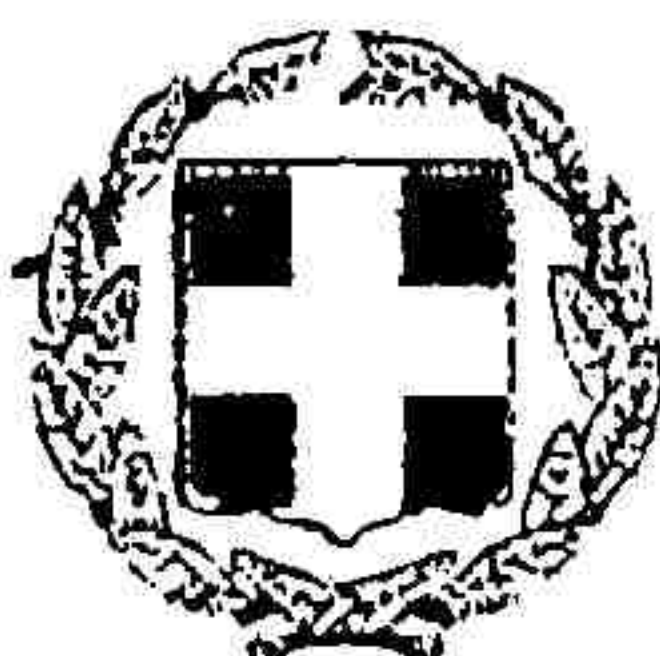

Τρίπολη 31/7/2012  
Αρ. Πρ.: 48361/18057

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Πληροφορίες: Αριστοτέλης Γκανάς

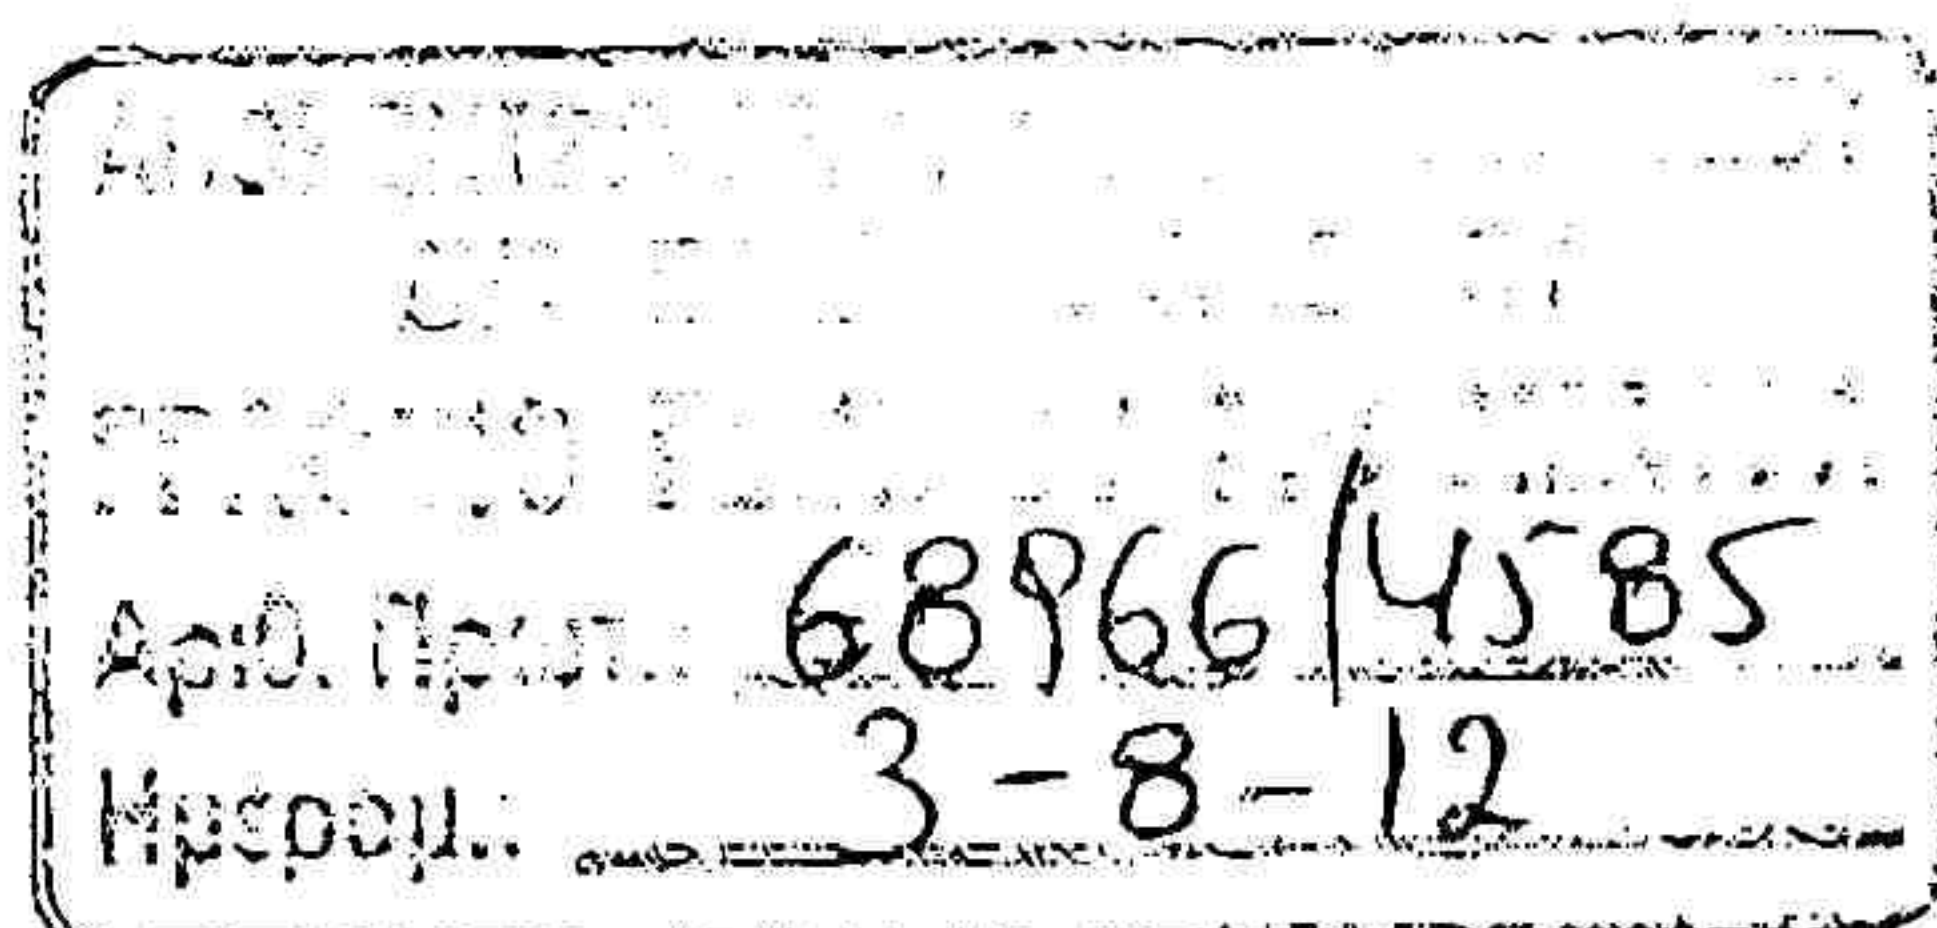

**ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος**

**ΘΕΜΑ: Διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Ερμιονίδας Π.Ε. Αργολίδας  
ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. 29680/25-7-2012 έγγραφο σας**

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά με την υπ' αρ. 251/19-7-2012 ερώτηση Βουλευτών ως προς τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Ερμιονίδας Π.Ε. Αργολίδας, σας κοινοποιούμε την υπ' αρ. 3490/30-7-2012 απάντηση της υπηρεσίας μας.

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**


**ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ**



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

**ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ**

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου  
Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη  
Τηλ: 2713601139  
Φαξ: 2713601181

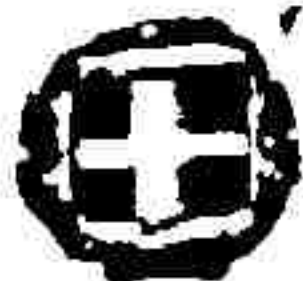

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τρίπολη 30 / 07 / 2012

Αριθ. Πρωτ. 3490

Ταχ. Δ/ση : Οπλ. Σχεχίτη 1  
221 00 - ΤΡΙΠΟΛΗ  
Πληροφορίες : Γεώργιος Παπαηλίου  
Τηλέφωνο : 2710 - 238562.  
FAX : 2710 - 243185

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Πελοποννήσου  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου  
22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

### ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ :

**Διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Ερμιονίδος Νομού Αργολίδας**

Σχετικά : Η αριθμ. 251/19-7-2012 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Ν. Καραθανασόπουλου, Γ. Παύκα, Ν. Μωραΐτη, Δ. Μανωλάκου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω :

1<sup>ο</sup>. Η προσωρινή λύση διαχείρισης των απορριμμάτων με την χρησιμοποίησης Δεματοποιητών έχει γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συμπεριληφθεί στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι προτάσεις για τις χωροθετήσεις των Δεματοποιητών στις δώδεκα ενότητες της Περιφέρειας γίνονται από τους ΦΟ.Δ.Σ.Α. των Νομών και από τους Δήμους που απαρτίζουν τις ενότητες των Δεματοποιητών, ενώ η υπηρεσία μας είχε και έχει την υποχρέωση για την σύνταξη Περιβαλλοντικής Μελέτης για την απόθεση των δεμάτων για διάρκεια δύο ετών.

Για τον εν λόγω Δεματοποιητή η χωροθέτηση έγινε σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2<sup>ο</sup>. Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της εγκεκριμένης μελέτης ουδεμία μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα εκέρχεται αφού τα στραγκίδια κατά την δεματοποίησης οδηγούνται στον βιολογικό που έχει τοποθετηθεί στον χώρο του Δεματοποιητή.

3<sup>ο</sup>. Κατά την λειτουργία του εν λόγω Δεματοποιητή ουδέποτε έχει γίνει λόγος για επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, αφού τέτοιου είδους απόβλητα απαγορεύεται να εισέλθουν στο χώρο του Δεματοποιητή.

4<sup>ο</sup>. Τονίζουμε εκ νέου ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με τους Δεματοποιητές είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και η Περιφέρεια έχει ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙ την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με Σ.Δ.Ι.Τ. ο διαγωνισμός δε βρίσκεται είδη στην Β φάση.

5<sup>ο</sup>. Η ύπαρξη αδεματοποιητών απορριμμάτων εντός του χώρου του Δεματοποιητή οφείλεται σε ενέργειες του Δήμου που ενώ δεν λειτουργούσε τον Δεματοποιητή μετέφερε απορρίμματα μέσα στον συγκεκριμένο χώρο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συνολική δεματοποίηση των απορριμμάτων από τον εν λόγω Δεματοποιητή.

6<sup>ov</sup>. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία του διαγωνισμού για την ολική διαχείριση προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως 30-06-2013.

Ε.Δ. / Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΩΑΝΝΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

  
Παύλη Αικατερίνη  
Διοικητικός με Α'β

TOTAL P.03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ 7-8-2012

Αρ. Πρωτ.: 13607/867

Ταχ. Δ/ση : Μαινάλου & Σέκερη 37  
Ταχ. Κώδικας : 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ  
Πληροφορίες : Τηνιακός Λ.  
Τηλέφωνο : 2710 234458  
Fax: : 2710 234492

Αποκ/νη Διοίκηση Πε/νσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Πάτρα 264 42

**ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος (ρύπανση υπογείων υδάτων από σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ερμιονίδας)**

Σχετ.: Το αριθμ.68823/4581/2-8-2012 έγγραφο σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην συγκεκριμένη θέση η υπόγεια υδροφορία δεν είναι κατάλληλη για ύδρευση και άρδευση, λόγω υφαλμύρωσης.
2. Ωστόσο σε περίπτωση διήθησης ρυπαντικών φορτίων στον καρστικό ασβεστόλιθο, η ρύπανση θα καταλήξει στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των όρμων Σαλαντίου και Φούρνων. Αυτός ήταν και ο λόγος, για τον οποίο μετά από επιτόπια γεωλογική έρευνα, (ως 5<sup>η</sup> Περιφ. Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων του τότε ΥΠΓΕ) είχαμε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την απόρριψη αστικών βοθρολυμάτων του Άργους- Ναυπλίου σε καταβόθρα του ιδίου καρστικού συστήματος.
3. Κατά τα λοιπά, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι τα δεματοποιημένα απορρίμματα πρέπει τάχιστα να μεταφέρονται καταλλήλως προς επεξεργασία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αναερόβιες και εξώθερμες διαδικασίες θα προκαλέσουν σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και εκρήξεων των αερίων (μεθανίου, υδροθείου κ.τ.λ.) και διάχυση ρύπων στον αέρα, στο έδαφος και εντός του καρστικού συστήματος.
4. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για εφαρμογή της μεθόδου «ολικής διαλογής στην πηγή» των απορριμμάτων, με διαχωρισμό και ανακύκλωση των υλικών, τα δε οργανικά μπορούν να αξιοποιηθούν μετά από κομποστοποίηση ως οργανικό λίπασμα στις τοπικές καλλιέργειες.

Με Εντολή Γ.Γ.  
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δρ Τηνιακός Λεονάδρος  
Γεωλόγος με Β' β

Εσωτ. διανομή

1. Χ.Α.
2. Φ. Αλληλογραφίας