




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

11 4 ΣΕΠ. 2012

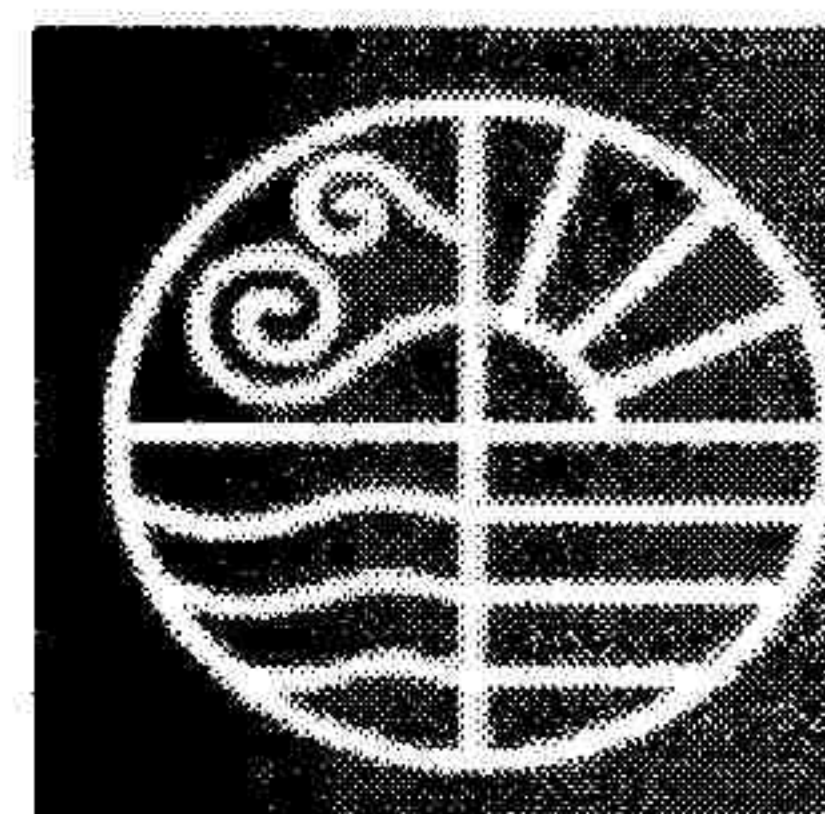

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 13/9/2012
Αρ.Πρωτ: 126/β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Σ. Κοντονή
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντ/τας
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 902/21-8-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ . 902/21-8-2012 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Σταύρο Κοντονή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 213173/31-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου (ΕΑΡΘ)/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ωστόσο, ότι επειδή το ζήτημα που θίγεται άπεται των αρμοδιοτήτων και των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 76350/4988/31-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Συνημμένα


- Το α.π.213173/31-8-12 έγγραφο ΕΑΡΘ
- Το α.π.76350/4988/31-8-12 έγγραφο
Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νησου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΟΜΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ



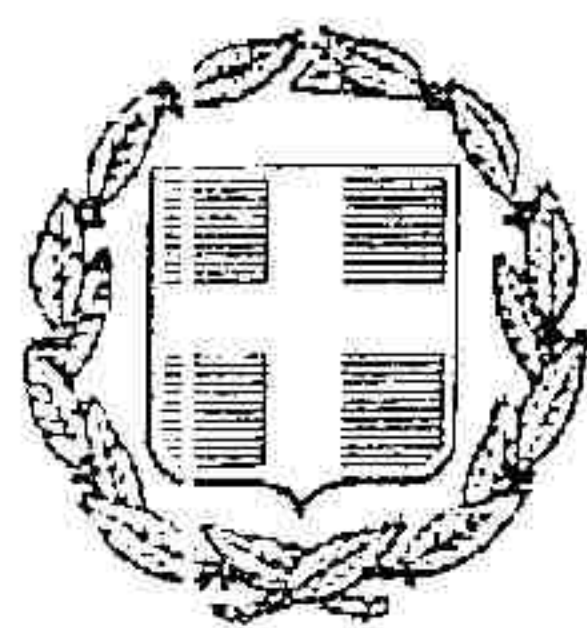

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΑΡΘ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΩΝ
& ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 11251 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Καραμέρος
Τηλέφωνο: 210 8649967
telefax: 210 8646939

ΑΘΗΝΑ 33/8/2012

Αριθ. Πρωτ. 213173

ΠΡΟΣ: Γραφείο κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ΥΠΕΚΑ
→ Αμαλιάδος 17
Τ.Κ. 115 23 - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Ερώτηση Βουλευτή κ. Σ. Κοντονή σχετικά με τη λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας πλησίον σχολικού συγκροτήματος.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 126/B/149/23.08.2012

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό και περιοριζόμενοι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας πληροφορούμε ότι:

*Η έκθεση του πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ελέγχεται με τη διαδικασία η οποία καθορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού (ΦΕΚ1105/Β/06.09.2000). Τα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τα οποία καθορίζονται με την ανωτέρω απόφαση, περιλαμβάνονται στη Σύσταση 519/1999 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz – 300GHz)». Τα όρια αυτά έχουν προταθεί και από τη διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP). Για τον καθορισμό των ορίων αυτών έχει ληφθεί υπόψη και η απορρόφηση της ακτινοβολίας σε ευπαθείς ομάδες όπως νεαρά σε ηλικία άτομα. Επί πλέον με τον Ν.3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (άρθρο 31) τα όρια έκθεσης του πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μειώνονται στο 70% των τιμών που αναφέρονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. για το γενικό πληθυσμό και στο 60% των τιμών σε περίπτωση που η κεραία εγκαθίσταται σε απόσταση μικρότερη των 300μ. από σχολεία, εφαρμόζοντας την αρχή της προφύλαξης. Σημειώνεται ότι εφόσον προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελληνική πολιτεία θα αναπροσαρμόσει τα όρια έκθεσης.

*Για την εγκατάσταση κεραίας απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η οποία χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για την εκπεμπόμενη ακτινοβολία. Η αισθητική του τοπίου είναι επίσης ένα από τα θέματα που αξιολογούνται κατά τη διαδικασία αυτή.

*Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με τη με α.π. 119014/07.07.06 Εγκύκλιο για την εφαρμογή του Ν.3431 επισημαίνει ότι έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκ των υστέρων για κεραίες οι οποίες έχουν ήδη εγκατασταθεί μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου θεωρείται παράνομη.

*Η σήμανση των κεραιών έχει επιβληθεί με το Ν.2801/2000, άρθρο 1, παρ.3

*Η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, συνδυαζόμενη με το γεγονός ότι κάθε κεραία έχει ορισμένη χωρητικότητα κλήσεων, έχει δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες ως προς την εξεύρεση θέσεων. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα GSM απαιτεί ένα δίκτυο σταθμών εντός του οικιστικού ιστού, οι οποίοι εκ των πραγμάτων εγκαθίστανται σε ιδιωτικούς χώρους, και οι ανάγκες των εταιρειών για την παροχή αξιόπιστης επικοινωνίας μεταβάλλονται, δεν είναι εφικτός ένας κεντρικός σχεδιασμός του δικτύου κεραιών. Ενιαίο δίκτυο για όλες τις εταιρείες είναι τεχνικά εφικτό, αλλά η διασπορά των κεραιών είναι προτιμητέα για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.


Τμήμα Θορύβου

Ν. Καραμέρος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΜΑΝΑΛΗΣ

ΝΤΙΠΛΟΚΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΣ

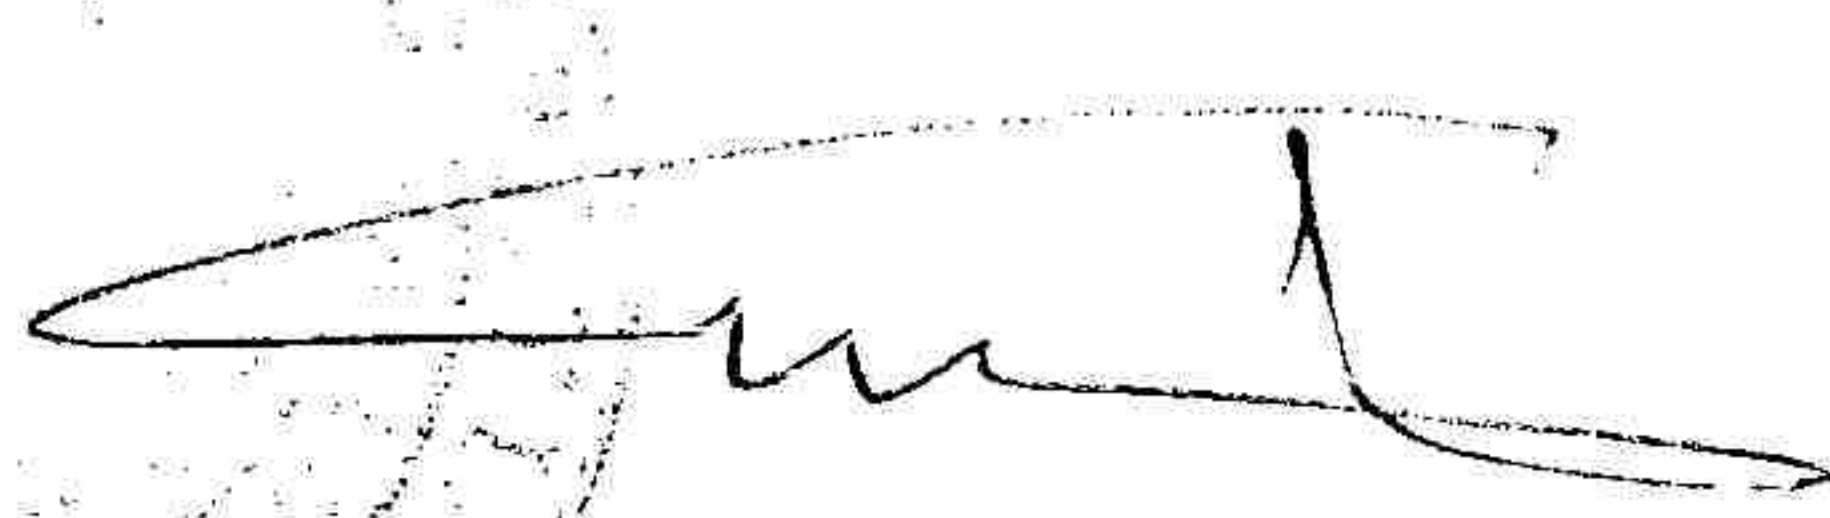

A. ΔΑΜΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα 31 - 08 - 2012

Αριθ. Πρωτ.
76350/4988
ΠΡΟΣ:

Βαθμός Πρωτ.
ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-353 / 56/ 59
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΥΠΕΚΑ
Fax: 210-64 29 137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 126/Β/149/23-08-2012 έγγραφό σας.
β) Το αριθ. 9092/7186/27-08-2012 έγγραφό μας.
γ) Η αριθ. 46457/1689/28-08-2012 Απάντηση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
δ) Η αριθ. 47088/28-08-2012 Απάντηση Δήμου Ζακύνθου.

Σε συνέχεια ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 902/21-08-2012 Ερώτηση του βουλευτή κ. Σ. Κοντονή με θέμα: «Λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας πλησίον σχολικού συγκροτήματος» σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω (β), (γ) και (δ) σχετικά.-

Επισυνάπτονται:

Τα (β), (γ) και (δ) σχετικά (φ. 10)

Ο Γενικός Γραμματέας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΡΟΦΑ

Εμμανουήλ Αγγελάκας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΟΤΗΤΑ: 175
ΣΥΝΕΛΕΞΗ: 18-08-2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΣΤΗ
Αριθ. Πρωτ.: 75940/4959
Ημερομ.: 30-8-12

Ζάκυνθος 28-08-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 47088

Γραφείο Δημάρχου

Τηλ.: 2695361312
Fax: 2695361314
e-mail: dimoszak@otenet.gr

Προς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοπ/νήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων

Δ/υση: Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών 158

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Σε απάντηση του αρ. 74244/4919/24-08-2012 εγγράφου σας σχετικά με το αρ. 126/Β/149/23-0802012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ και την αρ. 902/21-08-2012 ερώτηση του βουλευτή Ζακύνθου κ. Σ. Κοντονή με θέμα «Λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας πλησίον σχολικού συγκροτήματος» σας ενημερώνουμε τα εξής :

Ο Δήμος μας στηρίζει τις ενέργειες του Βουλευτή Ζακύνθου, δεδομένου ότι η κεραία βρίσκεται δίπλα στο 1^ο Σχολικό Συγκρότημα και ενδεχόμενα να υπάρχει βλάβη της υγείας των παιδιών. Ο Δήμος Ζακύνθου έχει ανακαλέσει ήδη την οικοδομική άδεια της κεραίας αυτής .

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την αρ. 1949/6-7-2012 ανάκληση της αρ. 1007/2011 Οικοδομικής άδειας.



ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Συνημμένα :

- Αρ. 1949/6-7-2012 ανάκληση οικοδ. Άδειας
- Αρ. 1855/2008 έγκριση εγκατάστασης
- Αρ. 39777/6-7-2012 έγγραφο Δημάρχου Ζακύνθου
- Αρ. 2216/1-8-2012 έγγραφο Δ/σης Υπηρ. Δόμησης
- Αρ. 3024/6-7-2012 έγγραφο Δ/σης Δ/θμιας Εκ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βανάτο
Ταχ. Κώδικας: 29 100-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Πληροφορίες: Π. Κομνηνός, Μ. Παντή
Τηλέφωνο: 2695360950

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σχετ. 1948/2012, 39777/2012 Δ.Ζ.

Βανάτο, 6-7-2012
Αρ. πρωτ.: 1949

ΠΡΟΣ:

1. Vodafone – Panafon Α.Ε.Ε.Τ.
Τζαβέλλα 1-3
Χαλάνδρι
2. Μελισσαράτος Γεράσιμος, Πολ. Μηχανικός
Παναγιώτη Τσαλδάρη 4
Ευλόκαστρο
3. Α.Τ. Ζακύνθου
4. ΔΕΔΔΗΕ
Αγ. Διονυσίου και Νταγιαπιέρα 1 - Ζάκυνθος

ΚΟΙΝ. : 1. Δήμαρχο Ζακύνθου
2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρ. Δ.Ζ.

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Οικοδομικής Άδειας 1007/2011

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 1007/2011 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας,
2. Την με αρ. πρωτ. 3024/2012 έγγραφο – καταγγελία της Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου,
3. Την έγγραφη εντολή Δημάρχου Ζακύνθου με αρ. πρωτ. 39777/6-7-2012,

Ανακαλούμε την υπ' αριθμό 1007/2011 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας από την εταιρία VODAFON – PANAFON Α.Ε.Ε.Τ., επί της οδού Ιωάννου Κολυβά 4 στη πόλη της Ζακύνθου, που αφορά την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας της παραπάνω εταιρίας, για λόγους προστασίας κοινωνικού συμφέροντος.

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Σοφία Θεοδόση
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Τ.Ν.Σ. ΥΠΟΜΟΝΕΣ
Ζάκυνθος, 12-8-12
Υπόγραφος

Μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 1955 / 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1007 / 2011

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «1006205 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΟΛΗ-2»
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΥΒΑ 4, Ο.Τ.
44Α, ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
από την VODAFONE - PANAFON Α.Ε.Ε.Τ.

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ

1. Την από αίτηση της VODAFONE - PANAFON Α.Ε.Ε.Τ.
που συνοδεύεται από τις μελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 24α του
Ν.2075 / 1992(ΦΕΚ 129Α)όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 41 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α)
και με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α)
2. Τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και ειδικότερα των
παρ.2 και 5 του άρθρου 24α του Ν.2075 / 1992

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

1. Την εκτέλεση των προβλεπόμενων από τις μελέτες εργασιών από την VODAFONE -
PANAFON Α.Ε.Ε.Τ.
2. Τις μελέτες συνέταξε ο ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3. Επιβλέπων μηχανικός ορίσθηκε ο ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών θα επιτραπεί
όσοτε από βεβαίωση της υπηρεσίας μας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Τ.Α.Σ......Υ.Π.Δ.Ρ.Ε.Δ.Ι.Α.Δ.
Ζάκυνθος.....6-7-2012
Υπάλληλος

ΜΑΡΙΑ Α. ΠΑΝΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ημερομηνία 30/ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Για την Πολεοδομία
Ο Εξουσιοδοτημένος



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Δ/νση: Πλατεία Σολωμού 1
Τηλ: 2695361301
Φαξ: 2695361314
Email: dimoszak @otenet.gr

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΟΠΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΟΦΙΑ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1949
6-7-12
ΚΕΚ
Καμνός
6-7-12
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ζάκυνθος 06/07/2012
Αρ. πρωτ: 39777

Θέμα: Ανάκληση οικοδομικής άδειας κινητής τηλεφωνίας

Διαπιστώνοντας ότι κατά τις εργασίες τοποθέτησης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας Vodafone ότι έχει λήξει η ισχύς της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και για το λόγο ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλη κοινωνική αναστάτωση λόγω της πιθανολογούμενης βλάβης που προκαλούν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, επίσης ότι απόσταση 45 m βρίσκεται το 1^ο σχολικό συγκρότημα Ζακύνθου, παρακαλώ όπως ανακληθεί η οικοδομική άδεια για λόγους προστασίας κοινωνικού συμφέροντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Βανάτο, 1-8-2012
Αρ. πρωτ.: 2216

ΠΡΟΣ:

Διοικητικό Εφετείο Πατρών
Β' Τμήμα Διακοπών
Ρήγα Φεραίου 147
Πάτρα

Ταχ. Δ/ση: Βανάτο
Ταχ. Κώδικας: 29 100-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Πληροφορίες: Σοφία Θεοδόση

ΚΟΙΝ. : Δήμαρχο Ζακύνθου
Κο Μποζύκη

Τηλέφωνο: 2695360928
FAX: 2695360924

ΘΕΜΑ: Απόφαση σχετικά με την από 25-7-2012 αίτηση αναστολής και ακύρωσης της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας «Vodafone – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών», η οποία συνοδεύεται από την σχετική πράξη της 26-7-2012 της προέδρου κας Χρυστίνας Μισούλη του Β' τμήματος Διακοπών του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

Σχετ. : Αριθ.καταθ. Αίτησης . Ακωρ. :132/2012

1. Στις 30-8-2011 η υπηρεσία μας νόμιμα εξέδωσε την υπ' αριθμό 1007/2011 *Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών κατασκευών Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας από την VODAFONE – PANAFON A.E.E.T.*
2. Στις 5-7-2012 ενημερωθήκαμε από: τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλούς γονείς και καθηγητές του 1^{ου} Γυμνασίου – Λυκείου Ζακύνθου, κατοίκους της περιοχής αλλά και ευρύτερα της Πόλης Ζακύνθου, για τις εργασίες εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό Καλόβα 4, πλησίον του σχολικού συγκροτήματος.
3. Στις 6-7-2012 πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας το σχετικό έγγραφο της Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, με το οποίο εκφράζεται η έντονη ανησυχία και αναστάτωση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολικού συγκροτήματος, αλλά και των καθηγητών και εργαζόμενων.
4. Την ίδια ημέρα κατέφθαναν στην υπηρεσία μας αλλά και στον Δήμο (διαφορετικά Κτίρια) αναστατωμένοι πολίτες και γονείς ζητώντας εξηγήσεις και εκφράζοντας έντονα τους φόβους και την αντίθεσή τους με την ενέργεια της τοποθέτησης και αδειοδότησης της συγκεκριμένης κεραίας.
5. Κατά την εξέταση του φακέλου της άδειας και των προσκομισθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της συγκεκριμένης κεραίας δεν βρίσκονταν σε ισχύ από τον Μάρτη του 2012.
6. Στη συνέχεια κατέφθασε στην υπηρεσία έγγραφη εντολή του Δημάρχου Ζακύνθου με αρ. πρωτ. 39777/6-7-2012, ο οποίος διαπιστώνοντας το παραπάνω γεγονός και επικαλούμενος λόγους προστασίας κοινωνικού

συμφέροντος, παρακάλεσε την υπηρεσία προς ανάκληση της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας.

7. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία και η επικινδυνότητα δεν μπορεί να ελεγχθεί από την υπηρεσία μας.
8. Επίσης την πράξη της ανάκλησης στηρίζει και η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 290/2012, συμπεριζόμενη την έντονη κοινωνική αναστάτωση αλλά και την επιθυμία της Δημοτικής Αρχής για προστασία του κοινωνικού συμφέροντος.

Με βάση όλα τα ανωτέρω ορθά εκδόθηκε η 1949/2012 ανάκληση της 1007/2011 οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία μας, κατά της οποίας έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών.

Ανακλ. Προβλ. Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

- Η 1949/6-7-2012 έγγραφο της υπηρεσίας μας «ανάκληση της οικοδομικής άδειας 1007/2011»
- Το 3024/6-7-2012 έγγραφο της Δ/σης Δ/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου
- Το 39777/6-7-2012 έγγραφο του Δημάρχου Ζακύνθου
- Την 290/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου
- Την 3743/14-3-2007 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

Ε.Δ

Φ 5-16-1


Φ Δ/ΜΤΗ

Φ 0,Α.1007/11



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ
Της υπηρεσίας
Ζακύνθος 2-08-12

Υπάρχων
Αικατερίνη Μοσχονά

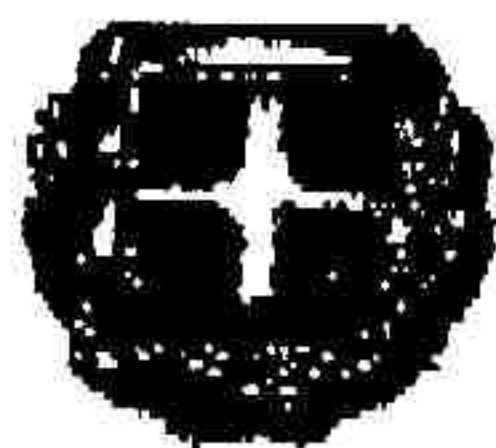

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Φιλικών 1
Ταχ. Κώδικας : 29100
Τηλ.: : 26950 29946
Fax : : 26950 44552
Πληροφορίες : : Κοπανός Ιωάννης
E-mail : : mail@dide.zak.sch.gr

Τρ. Έκδοσης Αδελών Δόνησης
ΣΟΦΙΑ Α. ΘΕΟΔΩΡΗ
Ζάκυνθος, 06 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ: 3024

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
2) ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
✓ 3) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε.
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας πλησίον σχολικών
μονάδων πόλεως Ζακύνθου.

Όπως μας ανέφεραν οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι γονέων του 1^{ου} Σχολικού Συγκροτήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου (1^ο Γυμνάσιο - 1^ο Γενικό Λύκειο) στην πόλη της Ζακύνθου και επί της οδού Ι. Καλύβα 4, εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ημερών.

Εκφράζοντας τις αντιρρήσεις μας για την νομιμότητα και την επικινδυνότητα της ενέργειας αυτής, διερωτώμεθα:

- 1) εάν έχει δοθεί έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, όπως προβλέπεται από το Νόμο 3431/2006,
- 2) εάν έχει εκδοθεί κάποιας μορφής πολεοδομική άδεια για τις συγκεκριμένες εργασίες, και
- 3) σε περίπτωση που υφίσταται σχετική αδειοδότηση, αν έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός πως σε απόσταση 60 μέτρων βρίσκεται το σχολικό συγκρότημα του 1^{ου} Γυμνασίου και 1^{ου} Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, το οποίο στεγάζει πάνω από 600 μαθητές και 70 καθηγητές.


Κατόπιν τούτων, και προασπίζοντας την υγεία από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της λειτουργίας αυτής της κεραίας, των μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολείων της δικαιοδοσίας μας, ζητάμε έλεγχο της νομιμότητας και της επικινδυνότητας της προαναφερόμενης εγκατάστασης, επιφυλασσόμενοι πάσης νόμιμης, προς το συμφέρον των σχολείων μας, ενέργειας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ιωάννης Κοπανός
ΠΕ04 Φυσικός Ph.D



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. Κώδ. : 291 00 Ζάκυνθος
Ταχ. Δνση : Διοικητήριο
Πληροφορίες : Δ. Βαρδακιογιάννης - Χ. Ραυτόπουλος
Τηλέφωνο : 2695 360381
Τηλ/ωμο : 26953 60383

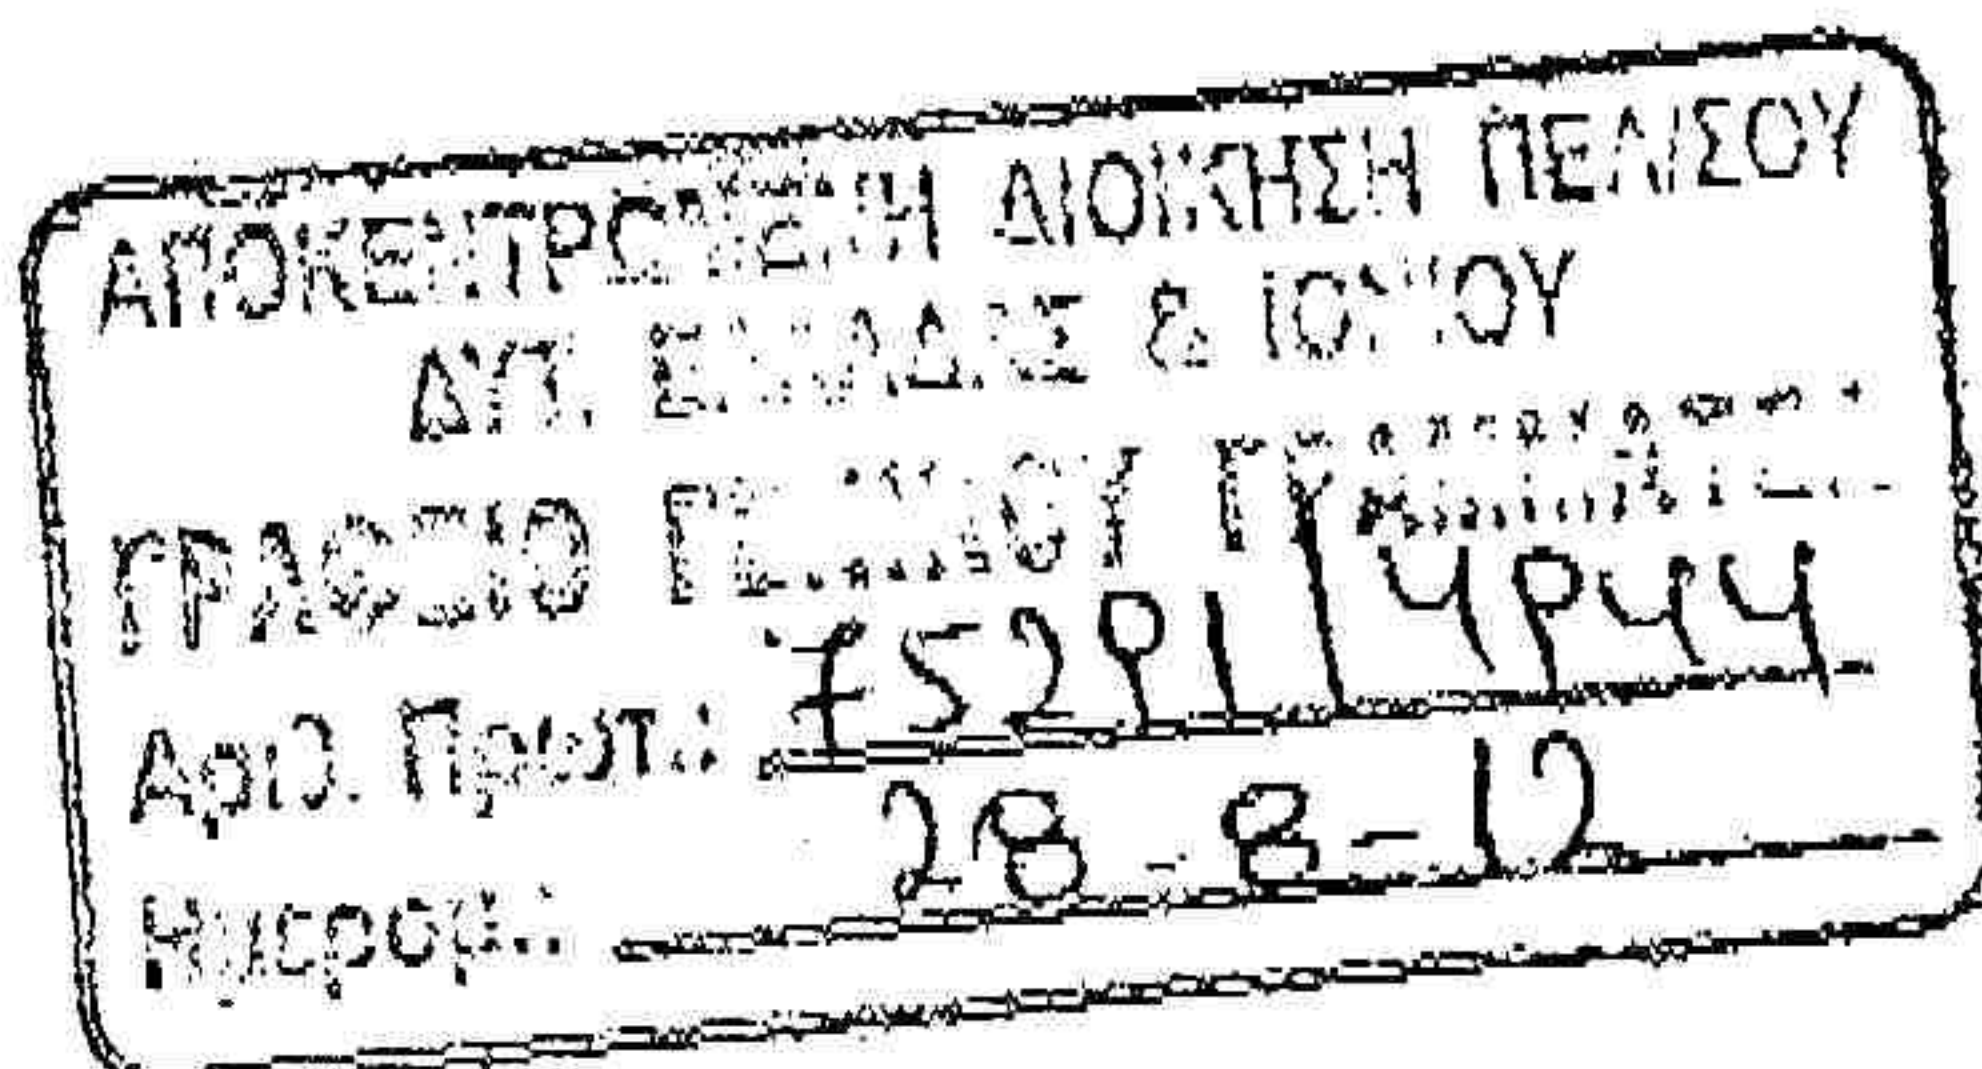

Ζάκυνθος 28 - 8 - 2012
Αρ. Πρωτ. 46457/1689

Προς:

- ΥΠΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 • Αμπελόκηποι
11523- Αθήνα
- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158

Κοιν:

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γραφείο Περιφερειάρχη
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ζακύνθου

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος σχετικά με την λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας πλησίον σχολικού συγκροτήματος στην οδό Ιωάννου Καλύβα αρ.4 της πόλης της Ζακύνθου.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 74244/4919/24.8.2012 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το με αρ. 126B/149/23.8.2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την αρ. 902/21.8.2012 ερώτηση του βουλευτή κ. Σ. Κοντονή για τη δραστηριότητα του θέματος, και μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας προκύπτουν τα εξής:

Για τον υπόψη ΣΒ έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την αριθμ. 3743/14.3.2007 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της (πρώην κρατικής) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην οποία μνημονεύεται το αριθμ. Μ.1/411/510/17-4-2006 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο έχει γίνει θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο σχολείων κλπ και εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 30 του Ν. 3441/2006 για μειωμένα όρια έκθεσης και ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άνω των ορίων ασφαλούς έκθεσης.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της ανωτέρω απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έχει λήξει την 31-12-2011 και η ιδιοκτήτρια εταιρεία έχει υποβάλει δικαιολογητικά για ανανέωσή τους, καθώς και δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Λεομενσεις που ορίστηκαν στην Κ.Υ.Α. αρ. 198015/ΕΥΠΠΕ-ΥΠΕΚΑ /4-5-2012 (ΦΕΚ 1510B), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4014/2011.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τη λειτουργία του ΣΒ του θέματος έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις και ότι έχουν ληφθεί



υποψη τα προβλεπόμενα για την ασφαλή έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1391/Β), για την πιστοποίηση των οποίων η Υπηρεσία μας έχει ήδη ζητήσει από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας την πραγματοποίηση σχετικής μέτρησης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στην 11η συνεδρίαση του στις 21.7.2012, με την απόφαση αρ. 156-11/2012 και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ζακύνθου κ. Λιονυσιού Μυλωνά αποφάσισε την λήψη μέτρων για την λειτουργία των σταθμών βάσεων κιν. της τηλεφωνίας.



Ε.Δ

Χ.Α

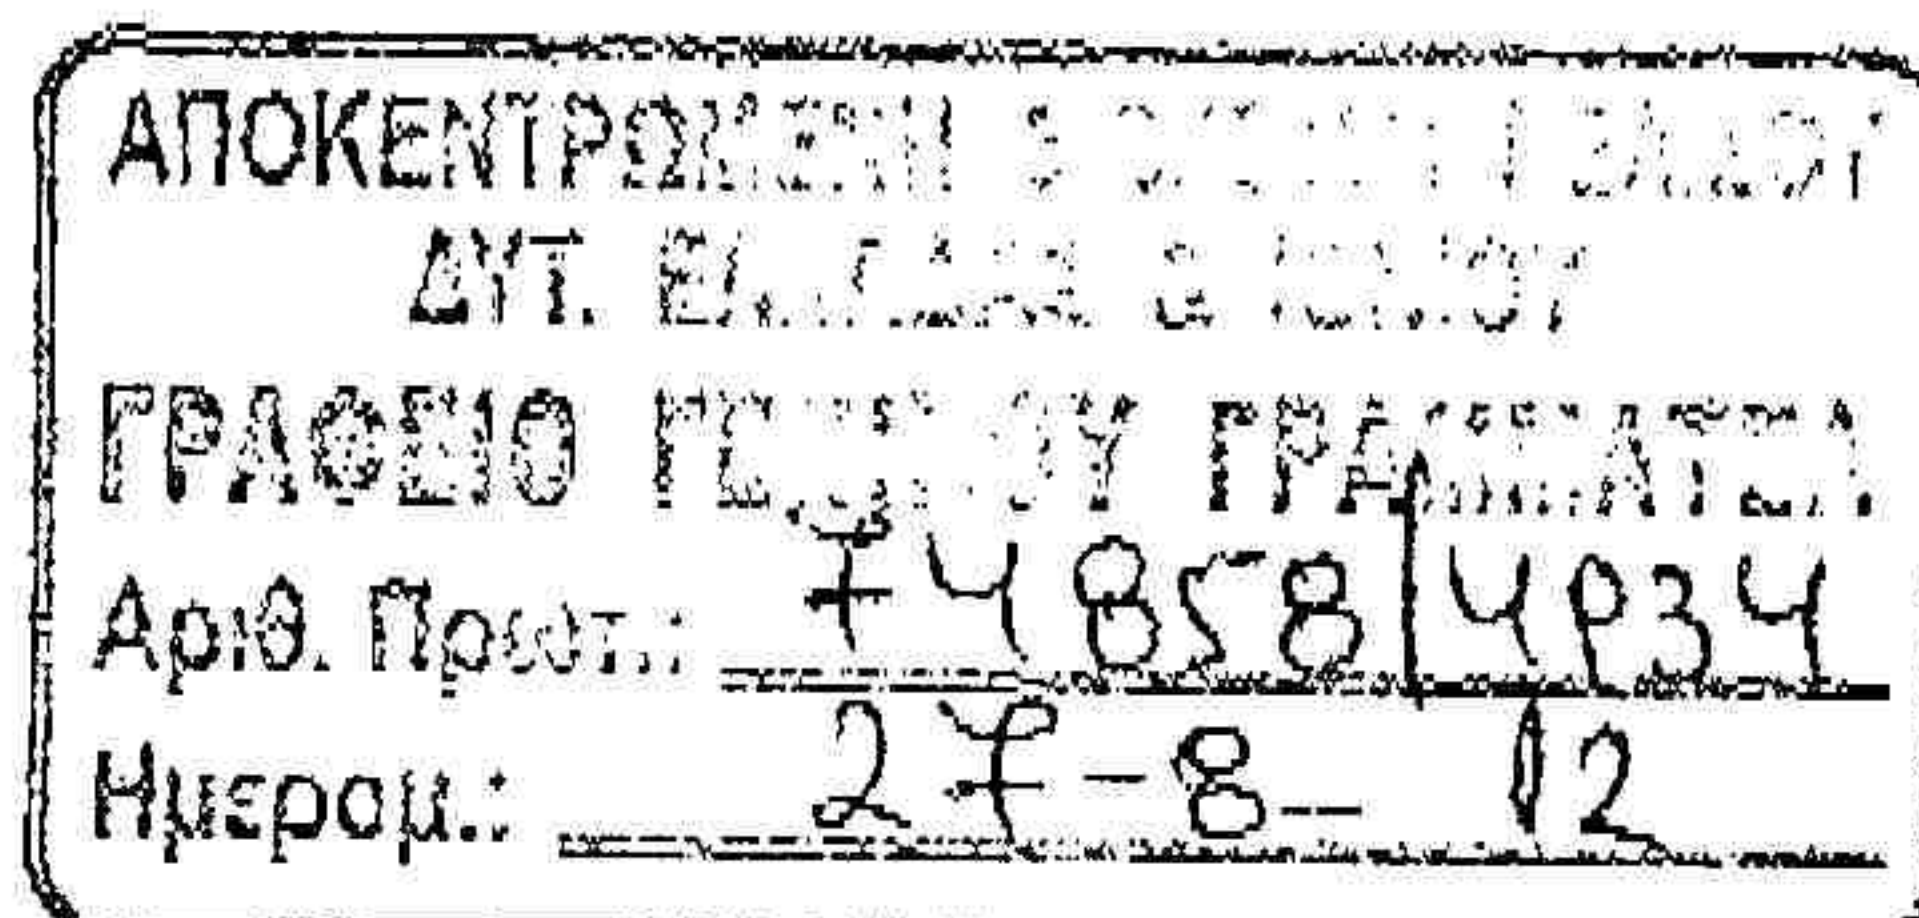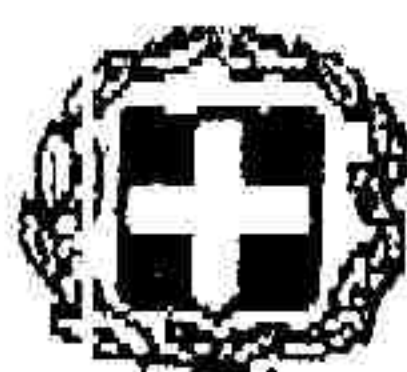

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ-ΠΕΡΙΒ-ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κέρκυρα 27 Αυγούστου 2012

Αρ. Πρωτ. 9092/7186

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Κέρκυρας – Παλ/τσας

Ταχ.Κώδικας: 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Πληροφορίες: Ι.Βούρβαχη

Τηλέφωνο: 26613-61519

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 158

υπόψη κου Μ.Κάβουρα

ΘΕΜΑ: Ερώτηση Βουλευτή κου Σ. Κοντονή για κεραίες κινητής τηλεφωνίας Ζακύνθου

Σχετ. : το με αρ. 74244/4919/24-8-12 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του πιο πάνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι για τη VODAFONE ΑΕ έχουν εκδοθεί έντεκα (11) ΑΕΠΟ, από την υπηρεσία μας, που συνοδεύονται όλες από την σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, σ'εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Επιθυμούμε να σας διευκρινίσουμε ότι η ΕΕΑΕ ελέγχει – κατά αρμοδιότητα – το επιτρεπόμενο μέγεθος της ακτινοβολίας ανά προτεινόμενη θέση και βάσει της θετικής ή όχι γνωμοδότησης της δίνεται ή όχι αντίστοιχα και η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Με Ε.Γ.Γ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/σης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1) Δ/ση ΠΕΧΩ

2) Χρόν. Αρχείο

ΙΩΣΗΦΙΝΑ - ΙΣΜΗΝΗ ΒΟΥΡΒΑΧΗ

ΠΕ Μηχανικός με Β'

