



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 14 - 09 - 2012
Αριθ. πρωτ.: 1015**

17 ΣΕΠ. 2012

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. Ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
(με φωτ/ φα των συνημμένων)

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή κα Μ. Κανελλοπούλου
(με φωτ/φα των συνημμένων)
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
& Προστασίας του Πολίτη
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 787 / 13 - 08 -2012 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. 920 / 05 - 09 -2012 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του υπό (2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της υπό (1) ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Μαρία Κανελλοπούλου, σχετικά με την πυρκαγιά της 18^{ης} Ιουλίου 2012 στα βορειοανατολικά της Πάτρας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 74536/4928/27.08.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα συνημμένα αυτού, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

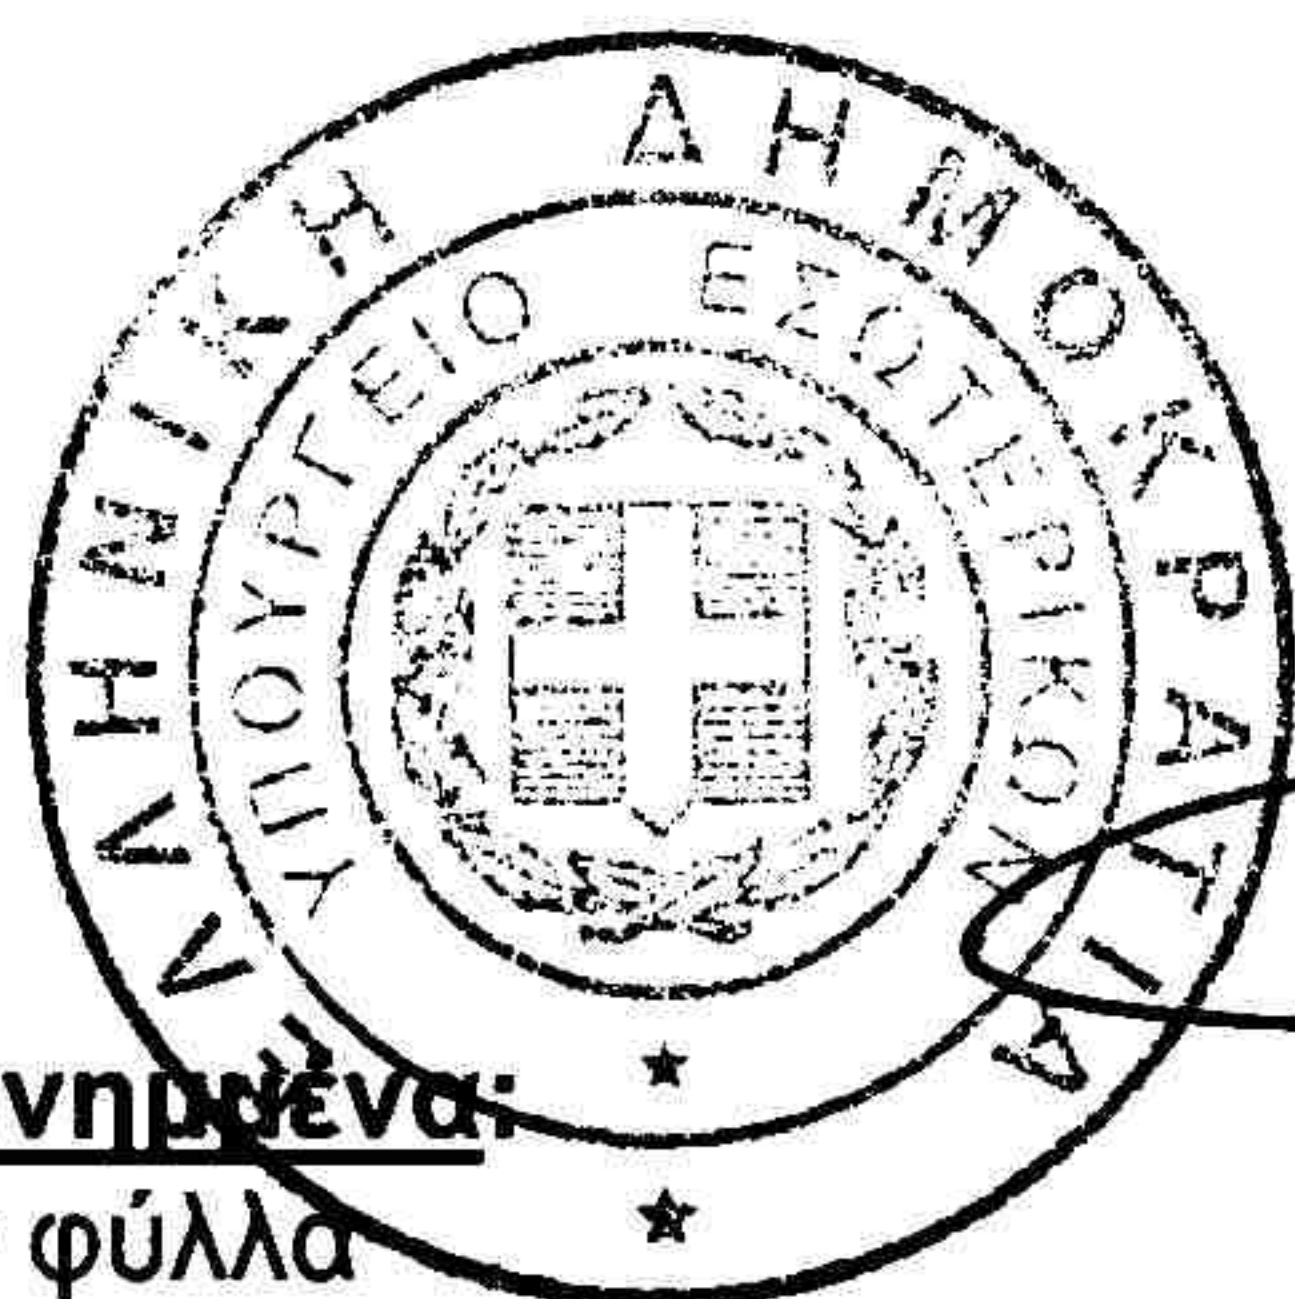


Συνημμένα:
19 φύλλα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/ φα των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου

JV

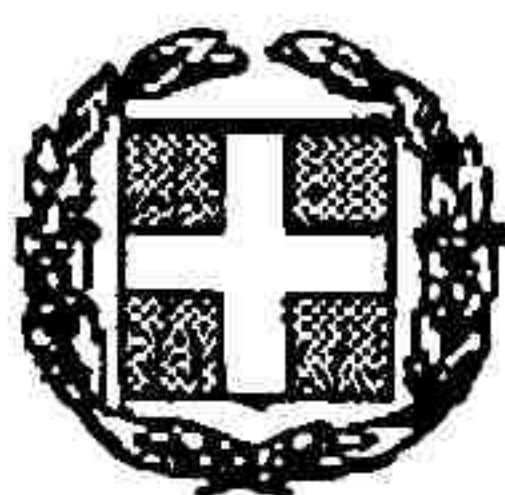

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Πάτρα 27-8-2012
Αριθ. Πρωτ. 74536/4928


Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Ταχ. Κώδ. : 264 42
Πληρ. : Αικ. Παπαδοπούλου
Τηλ. : 2610 490 353
Fax : 2610 490 353 / 6 / 9
e-mail : aikpara@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1.Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Fax 210 6429137
2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
FAX 213 1361150
FAX 213 1364713

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

- Σχετ:** 1. Το υπ' αριθ. 105/β/69/14-08-2012 έγγραφο Υ.Π.Ε.Κ.Α.
2. Το υπ' αριθ. 31903/17-08-2012 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών
3. Το υπ' αριθ. 31966/20-08-2012 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών
4. Το υπ' αριθ. 31903/17-08-2012 έγγραφο Περιφ/ρχη Δ.Ε.
5. Το υπ' αριθ. 72991/9558/20-08-2012 έγγραφο Δασαρχείου Πατρών
6. Το υπ' αριθ. 2241/17-08-2012 έγγραφο ΕΛ.Γ.Α.
7. Το υπ' αριθ. 6636/20-08-2012 έγγραφο Διοίκησης Π.Υ. Ν. Αχαΐας
8. Το υπ' αριθ. 5540B1/1229 έγγραφο Δ.Ε.Υ.Α.Π

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1), που αφορά στην αριθ. 787/13-08-12 Ερώτηση της βουλευτού κ. Μ. Κανελλοπούλου, με θέμα «τη πυρκαγιά της 18^{ης} Ιουλίου 2012, στα βορειοανατολικά της Πάτρας, με πιθανολογούμενη εστία έναρξης, τοποθεσία πάνω από το χωριό Αργυρά της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων», σας διαβιβάζουμε τα (4), (5), (6), (7) και (8) σχετικά.

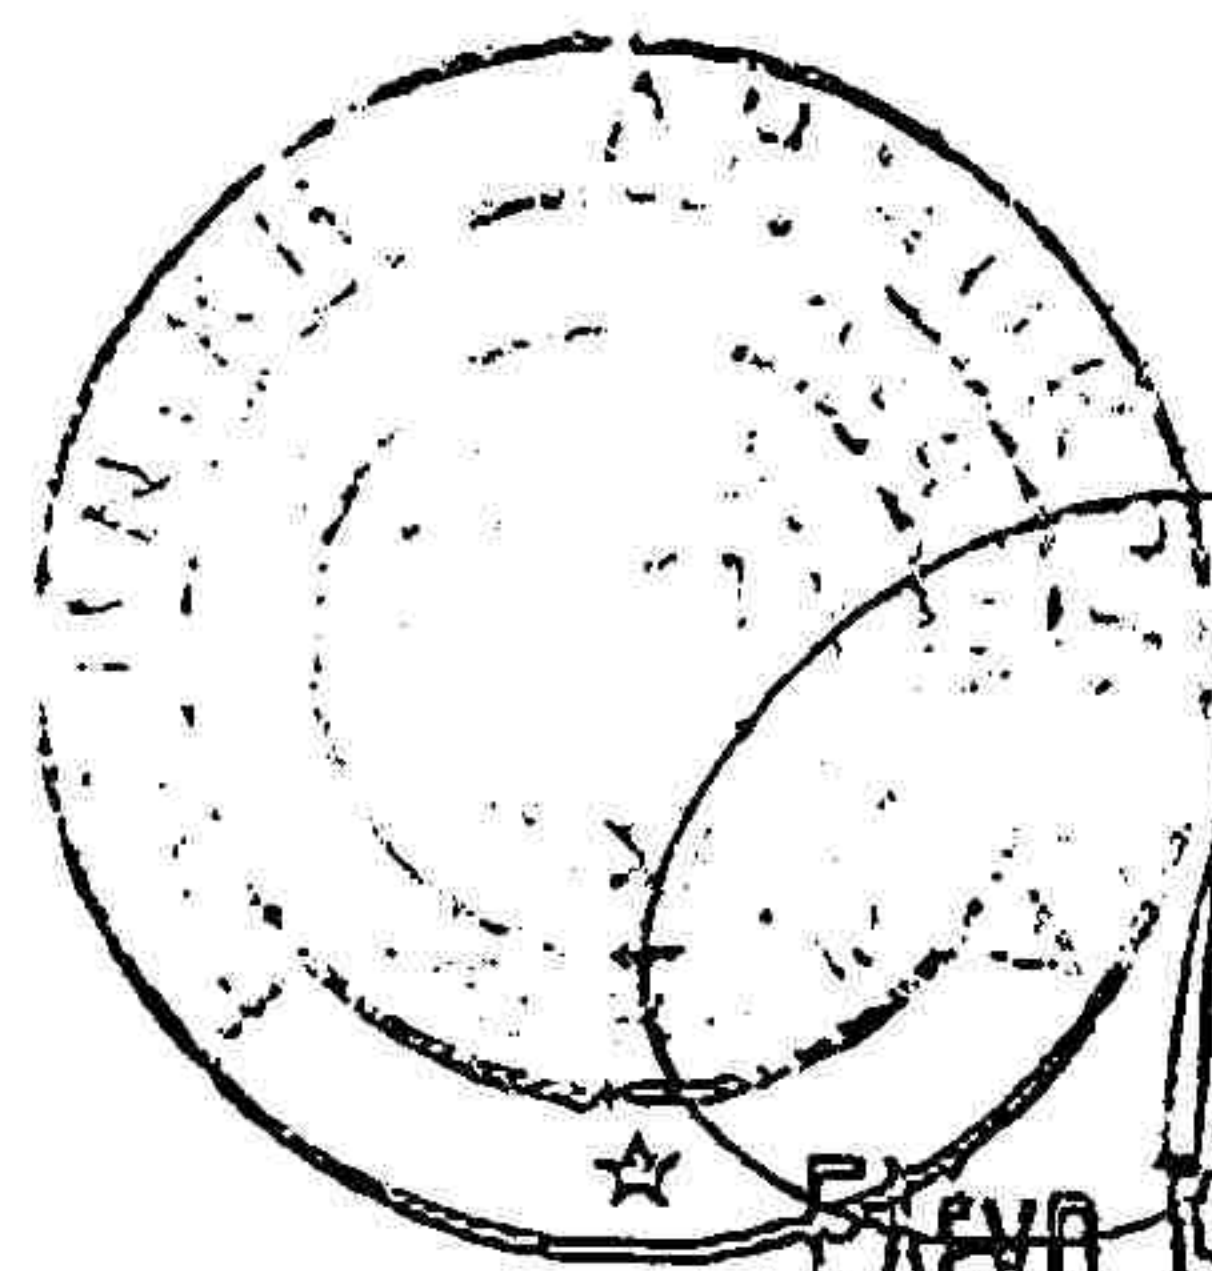



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Ελένη Κανελλοπούλου

Εμμανουήλ Αγγελάκας

202390/

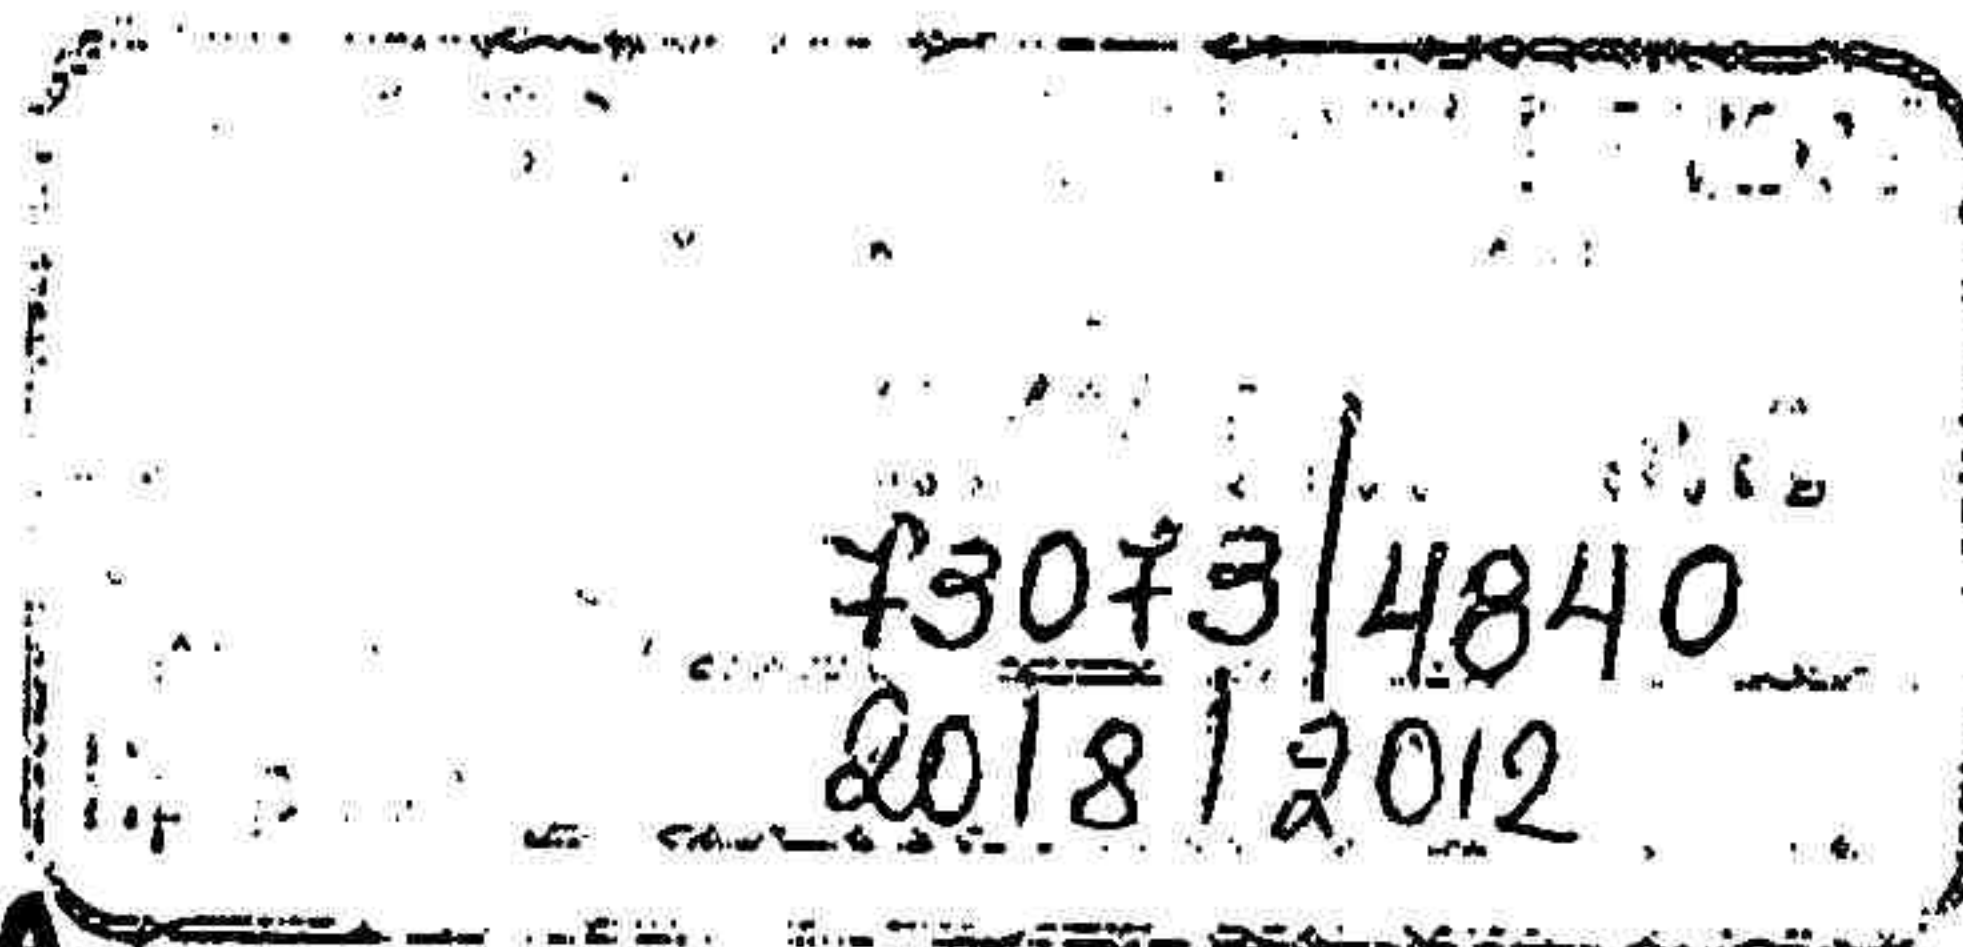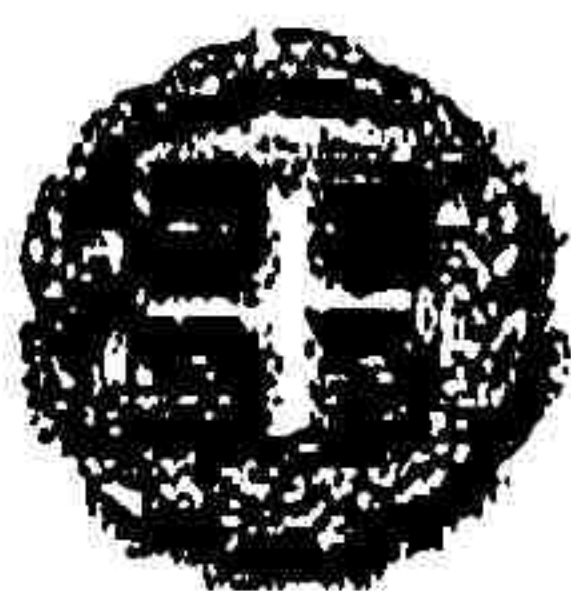

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 20.08.2012

Αρ. πρωτ: 202390/2139

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος

Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
264 42 - Πάτρα
(fax: 2610-465841)**

**ΚΟΙΝ: : α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος
& Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο
γ. Αυτοτελή Δνση Πολιτικής Προστασίας
Π.Δ.Ε.
δ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Αχαΐας**

**ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Αντιμετώπιση των συνεπειών από την Πυρκαγιά Βορειοανατολικά της Πάτρας»**

**ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 787/13.08.2012 ερώτηση της Βουλευτού κ. Μαρίας
Κανελλοπούλου.
β. Το υπ' αριθ. 72336/4809/16.08.12 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 190/887/01.08.12 υπηρεσιακό σημείωμα της Αυτοτελούς
Δνσης Πολιτικής Προστασίας/Π.Δ.Ε.
δ. Το υπ' αριθ. 190571/887/01.08.12 υπηρεσιακό σημείωμα του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας/Π.Ε. Αχαΐας/Π.Δ.Ε.**

**Σε απάντηση της υπ' αριθ. 787/13.08.2012 ερώτησης της Βουλευτού κ. Μαρίας
Κανελλοπούλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:**

**Στις 18/07/2012 η Πολιτική Προστασία της ΠΔΕ ενημερώθηκε τηλεφωνικώς
από το ΣΠΕΚ στις 02.45 για έναρξη δασικής πυρκαγιάς αρχικά στο Τ.Κ. Σελλών του
Δήμου Πατρέων, όπου αμέσως διαφάνηκε η σοβαρότητα της κατάστασης λόγω των
ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη τη στιγμή και δυστυχώς διατηρήθηκαν με την
ίδια ένταση σχεδόν για τις επόμενες δύο ημέρες.**

Η Δασική Πυρκαγιά εξαπλώθηκε καίγοντας δασική έκταση στα Αργυρά, Άνω και Κάτω Καστρίτσι, Πλατάνι, και Δρέπανο του Δήμου Πατρέων, καταστρέφοντας συνολικά 6.500 στρέμματα δάσους και 1.500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Πολιτικής Προστασίας, βρέθηκε στην περιοχή της πυρκαγιάς και σε στενή συνεργασία με τους επικεφαλής της Π.Υ. διέθεσε τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που ζητήθηκαν προς ενίσχυση και βοήθεια της Π.Υ. στο έργο της κατάσβεσης, που λόγω των ισχυρότατων ανέμων έπαιρνε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ταυτόχρονα μαζί με την Αστυνομία ενημερώσαμε τους κατοίκους που τα σπίτια τους γειτνιάζαν με το χώρο της πυρκαγιάς να τα εγκαταλείψουν.

Ότι αφορά την Πολιτική Προστασία της ΠΔΕ υπήρξε άμεση ανταπόκριση και συντονισμός όλων των ενεργειών μας σε συνεργασία με τις Πυροσβεστικές δυνάμεις, Πολ. Προστασία Δήμου Πατρέων και εθελοντές, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας που ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές είναι η υποβοήθηση του έργου του Π.Σ.

Η πυρκαγιά όμως ήταν δύσκολο να αντιμετωπισθεί διότι επικρατούσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και στο ΣΟΠΠ της ίδιας μέρας που συγκροτήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου την 14.30, δεν διαπιστώθηκε έλλειψη μέσων, αλλά ευνοϊκές συνθήκες στην εξάπλωση της πυρκαγιάς (ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες).

Πέραν αυτών έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Υποβολή αιτήματος και έκδοση της αριθ.4829/18-07-2012 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς και δραματικής εξέλιξής της.
2. Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής ζημιών με την αριθ.182609/23-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας σε κτήρια των προαναφερομένων Τοπικών Διαμερισμάτων και έκθεση αυτοψίας της επιτροπής με το αριθ.182796/24-07-2012 έγγραφο ότι δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές βλάβες σε κατοικίες.
3. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου υποδομών, διάβρωσης, ευστάθειας πρανών, και πιθανώς πλημμυρικών φαινομένων, τεχνικών έργων και καταγραφής ζημιών της ίδιας περιοχής, με την αριθ.182605/860/23-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας και έκθεση αυτοψίας της επιτροπής με το αριθ.183148/26-07-2012 έγγραφο, με προεκτιμώμενη δαπάνη για τα απαραίτητα τεχνικά έργα και τον καθαρισμό των υδατορευμάτων στο ποσό των 460.000,00 € μετά ΦΠΑ.

- 3 -

Όσο αφορά την καταγραφή και την προστασία των καμένων εκτάσεων, εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και αποτελούν αρμοδιότητα των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γίνεται δε αυτεπάγγελα ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που είχαν την ευθύνη κατάσβεσης.

Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας

18/07 2012 11:44 FAX 2103359981

CIVIL PROTECTION



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου 1
Ταχ. Κωδ.: 15233 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-3359900-9
Fax.: 210-3359912 210-3315581

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ: 4179

18/07/12
103742

Γρ. Πολ. Προστασίας

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
α.- Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
β.- Αυτοτελής Δ/ση Πολιτικής Προστασίας

ΚΟΙΝ: 1.- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου -
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
α.- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
β.- Δ/ση Πολιτικής Προστασίας
2.- Π.Ε. Αχαΐα
Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη
3.- Δήμος Πατρέων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και 12 του Ν. 3013/2012 (ΦΕΚ 102 τ. Α) Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιμές διατάξεις, το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α).
2. Το υπ' αριθ. 178422/1882/18-7-2012 έγγραφο αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμου Πατρέων, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες: Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου, λόγω της μεγάλης πυρηνικής και της δραματικής της εξέλιξης από την 17/7/2012.

Αποφασίζουμε

Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου, του Δήμου Πατρέων, λόγω της μεγάλης πυρηνικής και της δραματικής της εξέλιξης από την 18/7/2012. Ο συντονισμός θα ανατεθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο

Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας
Θεόδωρος Μπούρας

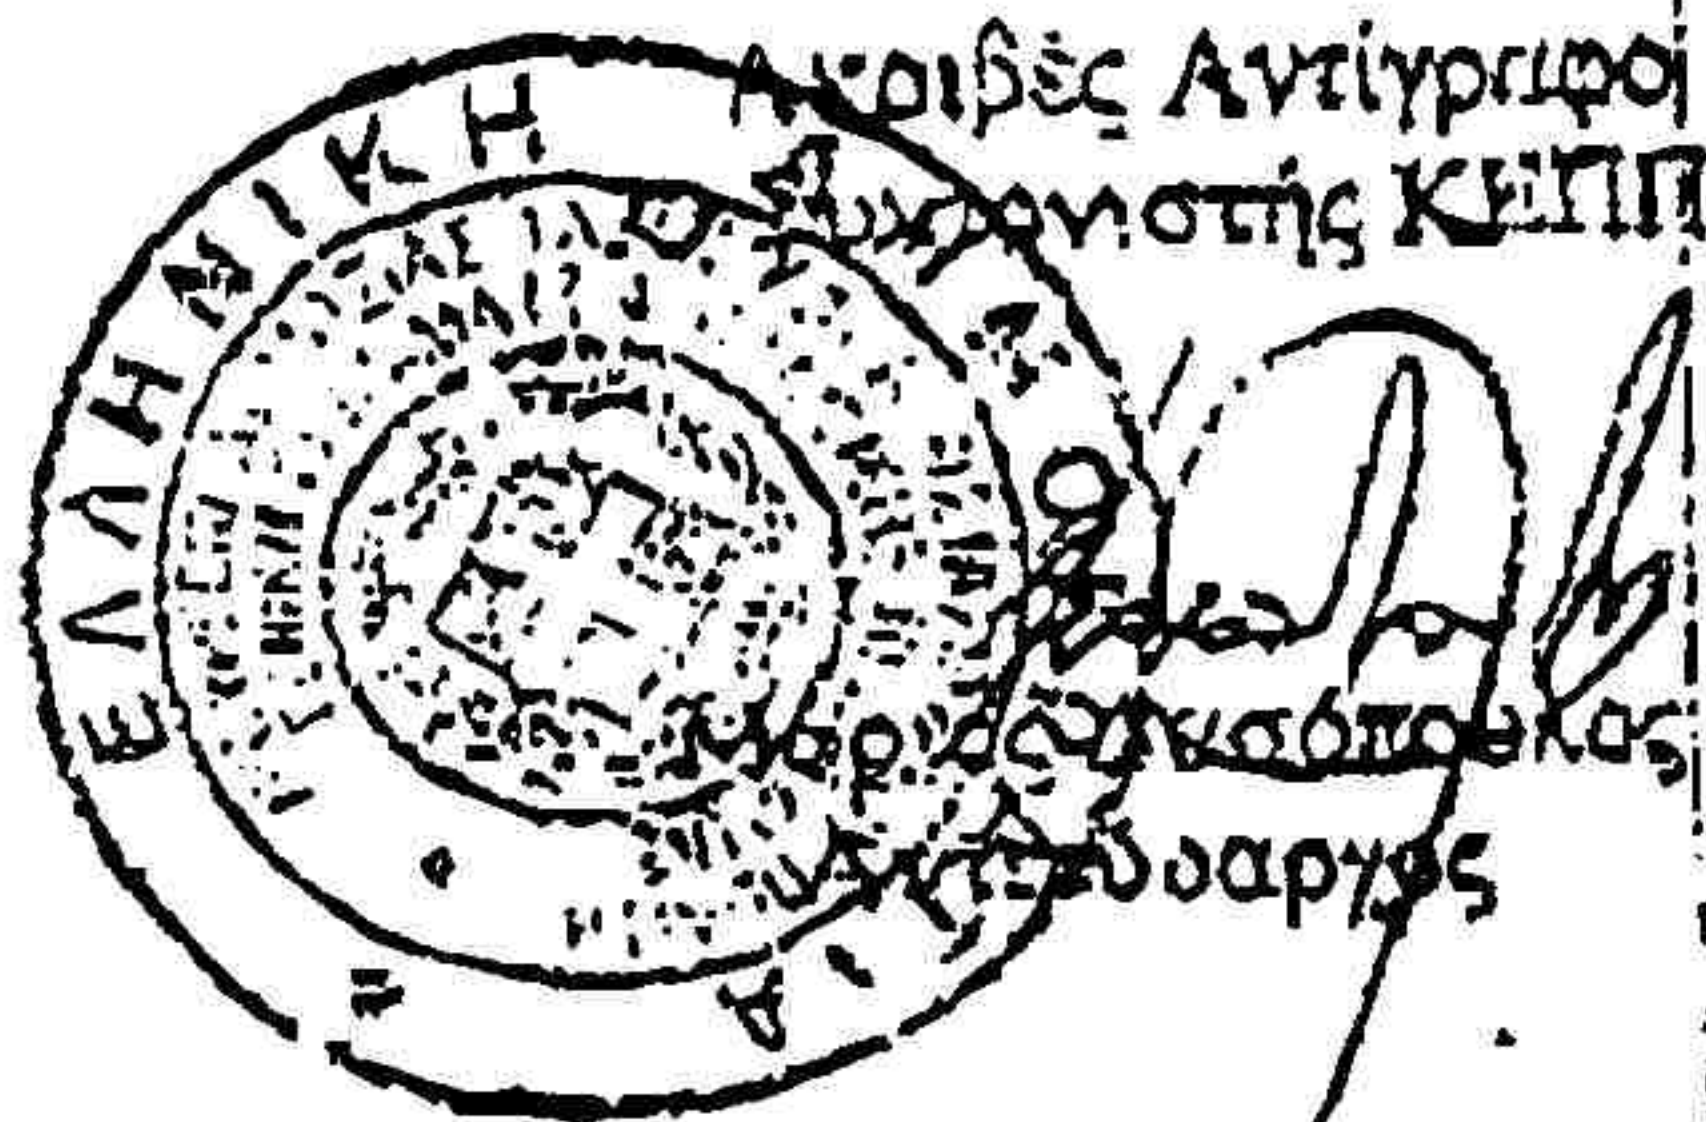

ΑΡ. ΦΑΞ : 2610344432

ΠΡΟΪΚΤΟΡ Π. Σ. ΠΑΤΡΩΝ

Σ. ΠΕ. Κ. Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΥΠΗΡΕΣΙΑ(2)
Τ. Η. Λ. (5)
Φ. Α. Ε. (7)ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ(2)
Τ. Η. Λ. (5)
Φ. Α. Ε. (7)

ΣΗΜΑ ΠΡΟΣ : 199 Σ. Ε. Κ. Υ. Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ(1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ(10)

28.07.2012

21 31

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ(2)

ΤΕΛΙΚΟ(11)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ(12) : ΔΑΧΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ-ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ(14) : ΔΑΧΑΤΑΣ-ΣΕΛΑΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΔΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ(13) : ΠΑΤΡΩΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ(15) : ΠΑΤΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ(16) : 18.07.2012
ΗΜΕΡ. ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(17) : 21.07.2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ(20) : 25.07.2012
ΗΜΕΡ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ(21) : 28.07.2012ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ(17) : 02.30
ΩΡΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(19) : 13.00
ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ(21) : 20.00
ΩΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ(22) : 21.30

ΚΑΙΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΔΑΣΗ : 6.500
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ :
ΑΛΣΗ :
ΧΟΡΤΟΝΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ :ΚΑΛΑΜΙΑ - ΒΑΛΟΙ :
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ : 1500
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ :
ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΝΜΑΤΩΝ :

ΑΙΤΙΑ(23) : ΑΓΝΩΣΤΗ

ΖΗΜΙΕΣ(24) :

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ(25)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : 2
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ :ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Σ. :
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ :

ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ(26)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ : 1
ΟΧΗΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. :
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ :
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ :ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ CL 115 :
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ CL 115 :
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ PZ :
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ GR IMMAN :
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ :

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ(27)

	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ	ΑΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	ΙΔΙΩΤΩΝ
ΘΑΝΑΤΟΙ :			
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ :			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ(28)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ : ΙΣΑΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(29) :

ΥΠΟΔΑΓΜΑ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜ. 24

Ο ΔΑΧΑΤΑΣ
(13/16) ΜΑΥΡΟΝΤΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΟΔ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡ. ΕΥ. ΑΧΑΪΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 186623/1657
ΕΛΜΦΟΝ ΤΗΝ. 26.7.12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Πάτρα : 26/07/12

Αριθ. Πρωτ. : 183148/3657

Ταχ. Δ/ση : Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα

Τ.Κ. 26110, Πάτρα

Τηλέφωνο : 2613.613.227, 203

Πληροφορίες : Ι. Γασπαρινάτος- Χ. Γεωργιοπούλου

Φ. Τασιοπούλου

Fax : 2610.429.763

ΠΡΟΣ : 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.

κ. Γρηγ. Αλεξόπουλου

2) Δ/ση Αναπτ. Π/σμού Π.Δ.Ε

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής

3) Αυτοτελή Δ/ση Πολ. Προστασίας Π.Δ.Ε

Πανεπιστημίου 254, κτίριο β' Πάτρα

ΚΟΙΝ. : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε.

2) Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Δ.Ε

(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας.

Σχέτ. : Η υπ' αριθμ. 182605/860/23-7-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έκθεση αυτοψίας της επιτροπής ελέγχου υποδομών, διάβρωσης, ευστάσεως τειρών και πιθανώς πλημμυρικών φαινομένων, τεχνικών έργων και καταγραφής ζημιών των Τ.Κ. Σελών, Αργυρών, Άνω Καστρίσιου, Κάτω Καστρίσιου, Πλατανίου & Δρεπάνου του Δήμου Πατρέων λόγω τυρκαγιάς της 18-21/7/2012 σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, με τα αποτελέσματα του ελέγχου προς ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

έκθεση αυτοψίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΝ. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧ.

ΕΛ

- 1) Π/νιο Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
- 2) Φ3



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθας
Ταχ.Κώδικας : 26110**

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Μετά από το υπ' αριθμ. 182605/860/23-7-12 έγγραφο του Αντ/ρχη Π.Ε. Αχαΐας, με το οποίο οριστήκαμε επιτροπή ελέγχου υποδομών, διάβρωσης, ευστάθειας πρανών και πιθανών πλημμυρικών φαινομένων, τεχνικών έργων και καταγραφής ζημιών των Τ.Κ. Σελλών, Αργυρών, Ανω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου του Δήμου Πατρέων λόγω της πυρκαγιάς της 18-21/07/2012, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Ιω. Γασπαρινάτος Πολ. Μηχ., Τ.Ε, Χρ. Γεωργοπούλου Πολ. Μηχ. και Φ. Τασιοπούλου Γεωλόγος, πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις 25-07-2012 κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προαναφερθείσες περιοχές από την οποία προέκυψαν τα εξής:

Η μεγάλη πυρκαγιά της 18-21/7/12 στις περιοχές των Σελλών, Αργυρών, Άνω και Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου του Δ. Πατρέων κατάστρεψε κυρίως δασική βλάστηση, δασική φυλλάδα και την οργανική ουσία του εδάφους στα ανώτερα τμήματα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση του πορώδους του εδάφους εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας σωματιδίων που εισχωρούν στους πόρους του κατά την πυρκαγιά, η εμφάνιση υδρόφοβου στρώματος κάτω από την επιφάνεια το οποίο σχηματίζεται από την καύση διαφόρων οργανικών ουσιών, η μείωση της ταχύτητας της διήθησης της βροχής με το έδαφος να είναι πρακτικά απροστάτευτο στην ενέργεια των σταγόνων της βροχής. Ο κίνδυνος της διάβρωσης αυξάνεται σημαντικά σε συνδυασμό και με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής, η οποία αποτελείται κυρίως από την ψαμμιτική φάση του φλύσχη με έντονο κατά θέσεις βαθμό κατακερματισμού και αποσάθρωσης καθώς και πλειοπλειστοκαινικά ιζήματα με εναλλαγές πηλών, πηλούχων άμμων, μαργών, κροκαλοπαγών, όλα επιρρεπή σε μετακινήσεις, ερπυσμούς κ.λ.π.

ως παροχέτευση ομβρίων. Στην εσωτερική μεριά κατασκευή τοιχίου ύψους 1μ. σε μήκος 500μ.

- Τ.Κ. Πλατανίου (άνωθεν εκκλησίας Αγ. Παρασκευής προς Δεξαμενή):καθαίρεση πρόχειρης κατασκευής με τσιμεντοσωλήνες από τον υφιστάμενο τσιμεντένιο υδραύλακα για αύξηση της διατομής του και την απρόσκοπτη παροχέτευση των ομβρίων.
- Γέφυρα Ξυλοκέρας 0+7800 : κατασκευή τοιχίου ένθεν κι ένθεν της κοίτης μήκους 20μ+20μ. για την προστασία της Ε.Ο.
- 0+7900: καθαρισμός κάτω από τη Γέφυρα Ξυλοκέρας σε μήκος 100μ. (επί δημοτικής οδού)

Β) Τ.Κ. Ανω Καστριτσίου (στη διασταύρωση προς δρόμο για ανεμογεννήτριες αρχίζει η χιλιόμετρηση 0+000 με κατεύθυνση προς «Αργυρά» κατά μήκος καθορισμένης ως επαρχιακής οδού).

- 0+2400: καθαρισμός χείμαρρου «Ξυλοκέρα» και άρση καταπτώσεων σε μήκος 200μ.
- 0+3200 : άρση καταπτώσεων σε μήκος 500μ.

Γ) Τ.Κ. Κάτω Καστριτσίου (Καθαρισμός ρεμάτων)

- Ρέμα «Κολλαρία», τσιμεντένιος υδραύλακας επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου
- Χείμαρρος "Σέλεμνος": καθαρισμός α) από αναβαθμό Κάτω Καστριτσίου έως Παλαιά Γεώτρηση σε μήκος 1.500μ., β) όπισθεν Κοινοτικού Γραφείου σε μήκος 300μ.
- Χείμαρρος «Καρά Ρέμα» : καθαρισμός σε μήκος 1000μ. στη θέση Ρουμελιώτικα (απέναντι από ιδιοκτησία Μαράτου)

Δ) Καθαρισμός ρέματος «Ξηρόρεμα» στον Αγ. Βασίλειο καθώς και ρέματος «Χατζεϊκό».

Οι σοβαρές επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη δασική βλάστηση επηρεάζουν αρνητικά το έδαφος της περιοχής και το καθιστούν ευάλωτο στη διάβρωση από τη βροχή ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης έντονων φυσικών φαινομένων (διαβρώσεων, κατολισθήσεων πλημμυρών κ.λ.π). Για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και τη διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή που επλήγη από την πυρκαγιά της 18-21/7-12 κατά τη γνώμη μας απαιτούνται:

1. α) κορμοδέματα για τη μείωση της κλίσης των πλαγιών όπου κατασκευάζονται κι επομένως μείωση της ταχύτητας και του όγκου της επιφανειακής απορροής που προέρχεται από θέσεις ανάντη αυτών, για τη συγκράτηση των φερτών υλικών που παράγονται από θέσεις ανάντη αυτών, καθώς και για τη δημιουργία κατάλληλων θέσεων για τη φυσική αναγέννηση ή την τεχνητή αναδάσωση των καμένων πλαγιών.

β) κορμοφράγματα σε θέσεις παλαιών κατολισθήσεων, στις κοίτες μικρορρευμάτων κ.λ.π. Τα παραπάνω έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας ανήκουν στη αρμοδιότητα της Δ/νσης Δασών Αχαΐας.

2. Άμεσος καθαρισμός υδατορρευμάτων της ευρύτερης περιοχής (Καρά Ρέμα, Σέλεμος, Ξυλοκέρα Ξηρόρεμα, Χατζείκο κ.λπ).

3. Συγκράτηση διαβρωμένου εδάφους και φερτών από τα πρηνή κατά μήκος της επαρχιακής οδού είτε με περίφραξη συρματοπασάλλων και συρματοπλέγματος, είτε με κατασκευή τοιχίων όπως περιγράφηκαν αναλυτικά παραπάνω.

4. Καθαρισμός τάφρων σε όλο το μήκος της επαρχιακής οδού που διέρχεται από την περιοχή.

5. Άρση καταπτώσεων και επουλώσεις λάκκων στο οδόστρωμα.

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για τα απαραίτητα τεχνικά έργα και τον καθαρισμό των υδατορρευμάτων ανέρχεται περίπου στο ποσό των 460.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.


ΠΑΤΡΑ 25 / 07 / 2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ



2) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

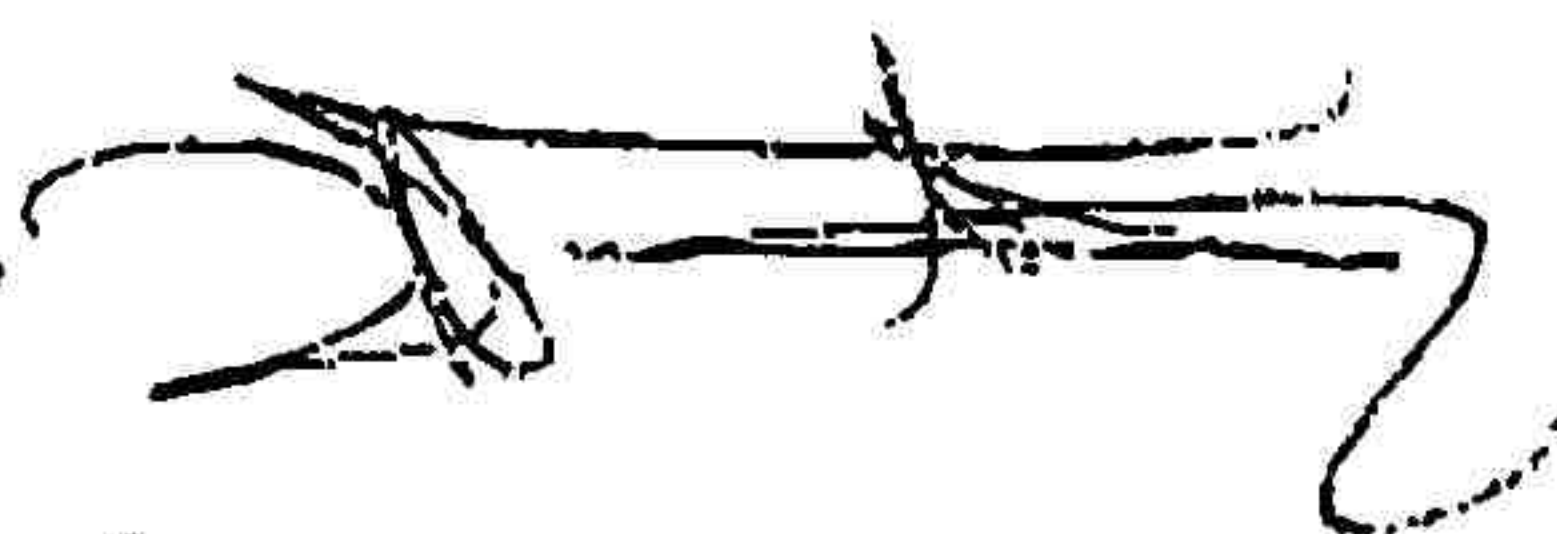

3) ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

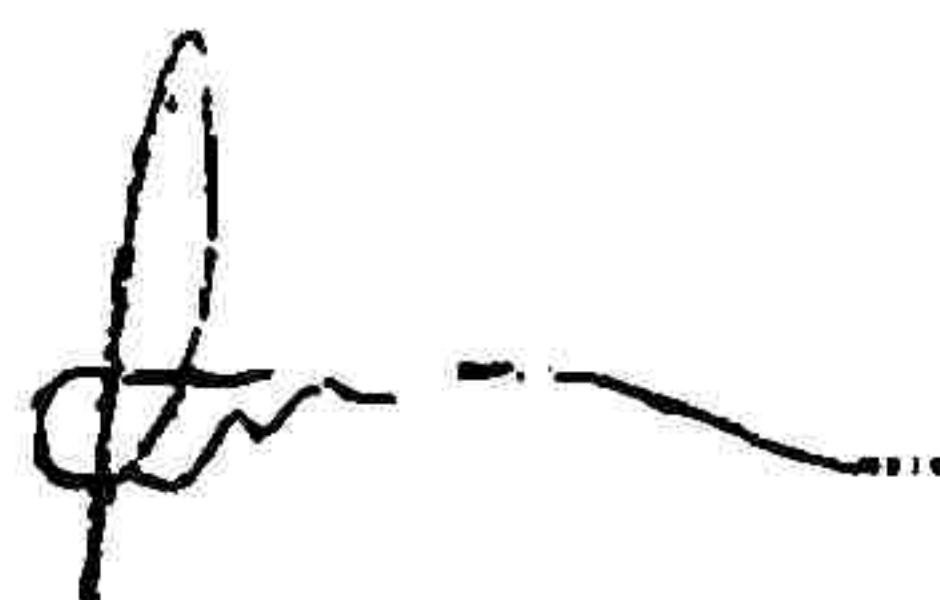



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα
Τ.Κ. 26110, Πάτρα

Τηλέφωνο : 2613.613.220, 204

Πληροφορίες : Ο. Λόη - Α. Δημητρόπουλος
Τηλ. : 2610 470 770

Fax : 2610.428.763

1. **СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЗАДАЧА**
 2. **ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАЧА**

183586/1610

2471201

Πάτρα: 24/07/12

Αριθ. Πρωτ.:18279673850

ΠΡΟΣ : Γραφείο Ανττιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
κ. Γρηγ. Αλεξόπουλου

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας.

Σχετ. : Η υπ' αριθμ. 182609/861/23-7-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Αχαΐας Π.Δ.Ε. που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής καταγραφής ζημιών σε κτίρια των ΤΚ. Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου, Δρεπάνου Δήμου Πατρέων λόγω πυρκαγιάς στις 18-21-7-2012.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έκθεση αυτοψίας της επιτροπής καταγραφής ζημικών σε κτίρια των Τ.Κ. Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου, Δρεπάνου Δήμου Πατρέων λόγω πυρκαγιάς στις 18-21-7-2012 σύμφωνα με την 182609/861/23-7-2012 απόφασή σας, με τα αποτελέσματα του ελέγχου προς ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

ἐκθεση αυτοψίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΝ. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΤΟΣ ΜΗΧ.

EA

03



~~ΑΚΤΙΒΕΣ ΑΝΤΙΡΑΟC~~
~~Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ~~
~~ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ~~

ΚΑΛΗΝ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δ/ΚΟΣ ΔΕ Δ/Β



73067 | 4838
2018 | 2012

Πάτρα, 20-08-2012
Αρ. Πρωτ. 72991/9558

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αγ. Ανδρέου 140
Ταχ. Κώδικας: 261 10 Πάτρα
Πληροφορίες: Γραφείο Δασάρχη
Α.Α κ. Σ. Βαρβατσούλης

Tηλ.: 2610310666
Fax: 2610317108
e-mail: daspatras@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου
Νέο Πατρών – Αθηνών 158
264 42 ΠΑΤΡΑ

ΚΟΙΝ: 1. Γενικό Δ/ντή Δασών & Αγροτικών
Υποθέσεων
Αθηνών 158
264 42, Πάτρα

2. Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης
Δασών
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33
264 41, Πάτρα

3. Δ/ση Δασών Αχαΐας
Αγ. Ανδρέου 140
261 10 Πάτρα

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

ΣΧΕΤ: Υπ. αριθ. 72336/4809/16-08-2012 δ/γή σας

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής δ/γής σας, που αφορά επίκαιρη Ερώτηση – Αναφορά της Βουλευτού κ. Μαρίας Κανελλοπούλου για την πυρκαγιά της 18^{ης} Ιουλίου 2012 στις περιοχές Αργυρά, Σελλά, Πλατάνι, Άνω και Κάτω Καστρίτσι, Δρέπανο και Αραχωβίτικα σας αναφέρουμε τα εξής:

αναφέρουμε τα εξής:

Α. Η Υπηρεσία μας ευρίσκεται στο στάδιο της αποτύπωσης όλης της καμένης έκτασης σε χαρτογραφικό υπόβαθρο, προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές εμβαδό της καείσας έκτασης. Μετά την λήψη των επίγειων στοιχείων επιμέτρησης, η υπηρεσία μας ζήτησε με το υπ. αριθ. 69145/9023/03-08-2012 έγγραφό της, δορυφορικές εικόνες σε ψηφιακή μορφή πριν και μετά την πυρκαγιά, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ακριβή επιμέτρηση της καείσας έκτασης.

ΜΕ την ολοκλήρωση της ακριβούς επιμετρησης της καείσας έκτασης, η
 Εισηγηθεί την κήρυξη των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων ως αναδασωτέων, στα
 πλαίσια του άρθρου 117 του Συντάγματος και του άρθρου 38 του Ν. 998/79. Επιπλέον για την
 περιοχή έχει συνταχθεί το δασικό Κτηματολόγιο του Ν. 248/76.


Β. Όσο αφορά τα μέτρα πρόληψης, η Υπηρεσία μας στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, είχε φροντίσει με την συνδρομή των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ιδιωτών, να έχει καθαρίσει - συντηρήσει το οδικό δίκτυο και τις υφιστάμενες αντιπυρικές

ζώνες (που ήταν διανοιγμένες από την δεκαετία του 1980) της περιοχής από τα μέσα Μαΐου 2012. Κατά την κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς δεν προέκυψε ούτε αναφέρθηκε αδυναμία διέλευσης οχημάτων από το υφιστάμενο δασικό δίκτυο.

Γ. Σε ότι αφορά τα αντιπλημμυρικά-αντιδιαβρωτικά έργα, η Υπηρεσία μας με το αριθ. 69139/9022/03-08-2012 έγγραφό της ζήτησε από τον Γενικό Δ/ντή Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, ο οποίος και όρισε με το υπ. αριθ. 70480/2096/08-08-2012 έγγραφο του, δύο δασολόγους για την άμεση σύνταξη της μελέτης αντιπλημμυρικών - αντιδιαβρωτικών έργων λόγω των επικείμενων βροχοπτώσεων και τα αναγκαία έργα που θα προταθούν **θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν είτε από το Πράσινο Ταμείο είτε από άλλες πηγές.**

Η δε φύλαξη των καμένων δασικών εκτάσεων όσο και όλων των εκτάσεων, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας, από καταπατήσεις, εκχερσώσεις κ.λ.π., διενεργείται από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

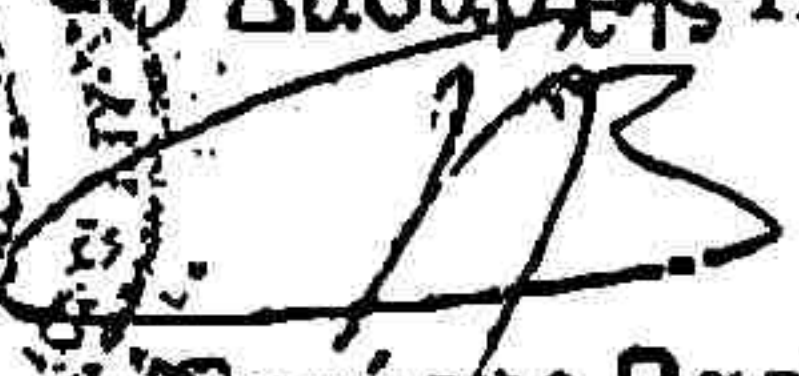


Ε.Γ.Γ. ΑΔΠΔΕ & Ι
Ο Δασάρχης Πατρών Α.Α.

Σταύρος Βαρβατσούλης
Δασολόγος



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

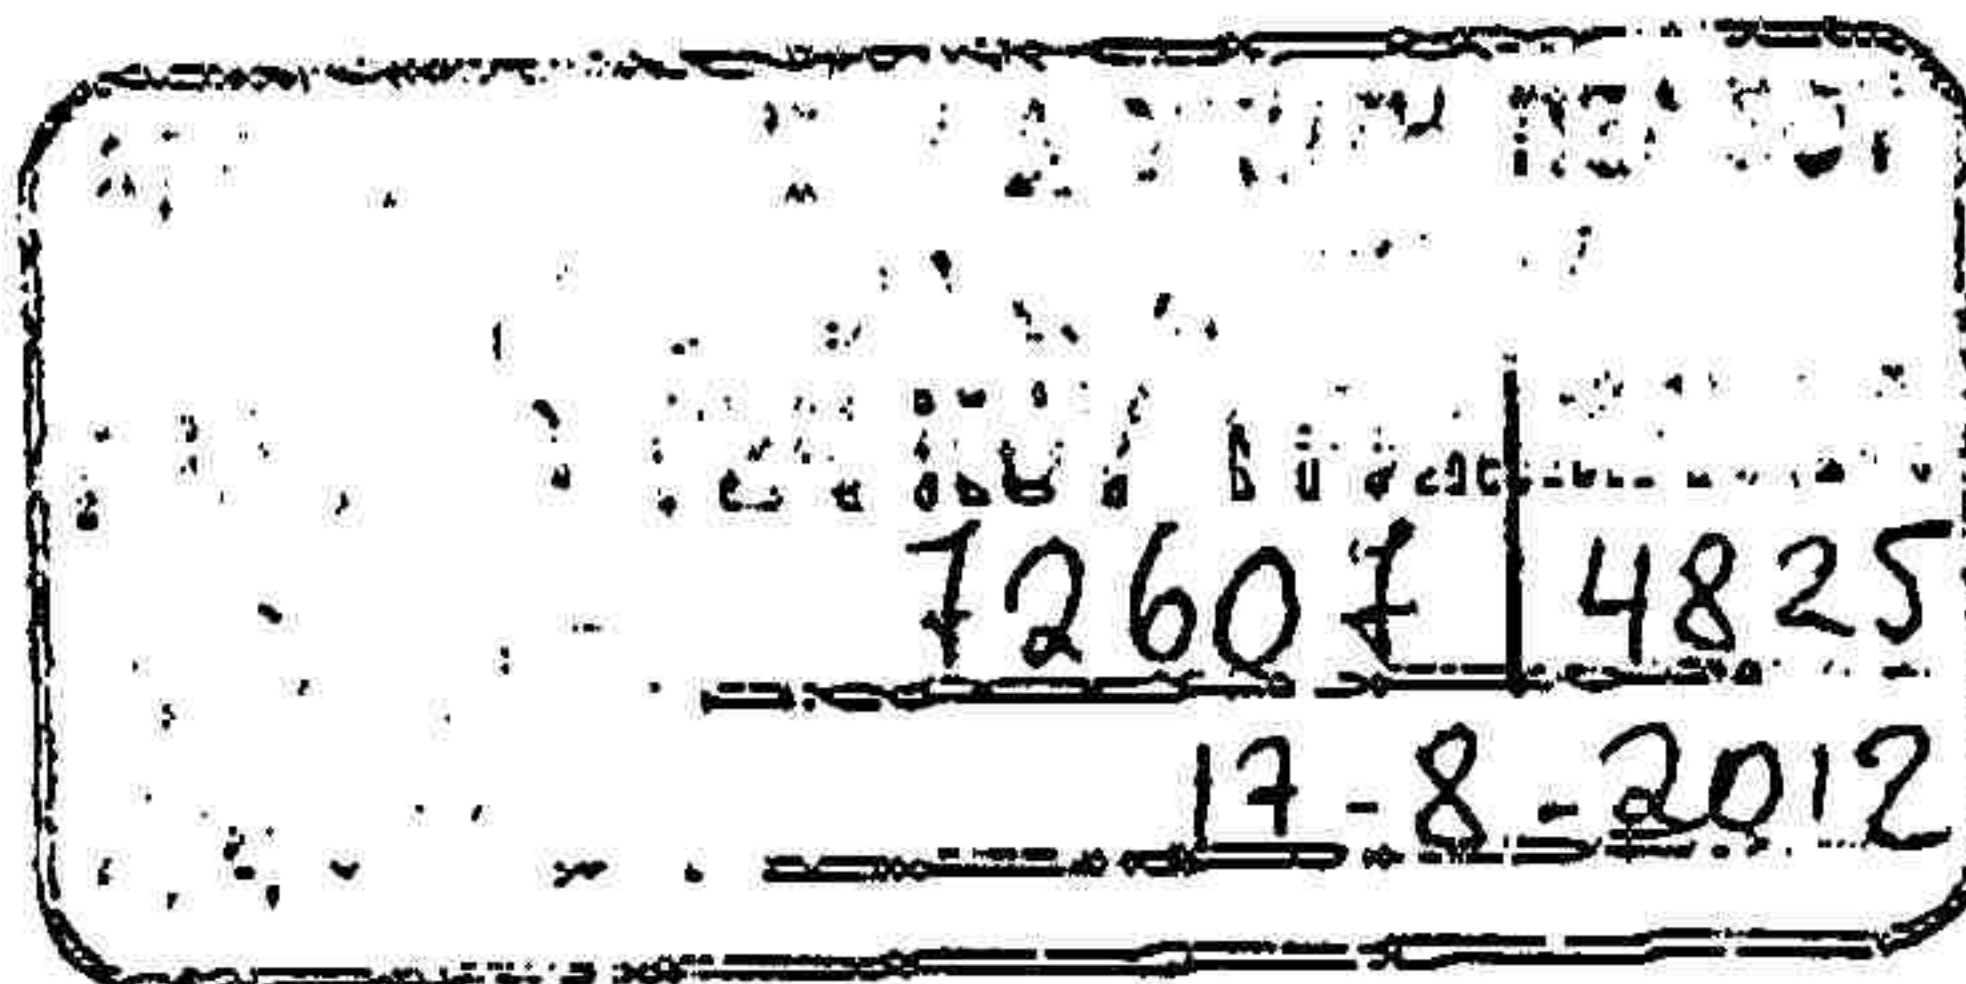ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Υποκατάστημα Πάτρας
Αυστραλίας 88 Τ.Κ.26442
Πληροφορίες: Βώσος Β.
Τηλ.: 2610462510
Fax: 2610451871
e-mail: v.vosos@elga.gr



Πάτρα: 17/08/2012
Αρ. Πρωτ.: 2241

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελονησου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γενικό Γραμματέα
Υπ όψιν κ. Αικ. Παπαδοπούλου
ΚΟΙΝ.: Δ/ση Ασφάλισης και Ενισχύσεων
κ. Σουλίου Καλομοίρα

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικό Σημείωμα για Πυρκαγιά της 18/7/2012».
Σχετ.: -Το με αρ. πρωτ.: 72336/4809/16-8-12 έγγραφο σας
- Το υπ' αριθ. 105/β/69/14-8-12 έγγραφο ΥΠΕΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. καλύπτει, σε διαπιστωμένη Πυρκαγιά, άμεσα ασφαλιστικά το Ζωικό Κεφάλαιο και μέσω προγραμμάτων ΠΣΕΑ, το Φυτικό Κεφάλαιο, Πάγιο Κεφάλαιο και Αποθηκευμένα Προϊόντα..

Για την Πυρκαγιά της 18/7/12 στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Ρίου του Δήμου Πατρέων, το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας δέχθηκε 3 δηλώσεις ζημιάς Ζωικού Κεφαλαίου που αφορούσαν 58 μελισσοσμήνη στην Τ.Κ. Αργυρών και 1 Άλογο στην Τ.Κ. Άνω Καστριτσίου, για τις οποίες έχει γίνει η εκτίμηση της ζημιάς και προχωράει η διαδικασία αποζημίωσης τους.

Για ένταξη σε Πρόγραμμα ΠΣΕΑ έχει δεχθεί 177 δηλώσεις ζημιάς Φυτικού Κεφαλαίου, που αφορούν 6.000 δέντρα Ελιές, 1.200 διάφορα οπωροφόρα δέντρα, 50 στρέμματα αμπέλια και 200 στρέμματα διάφορες άλλες καλλιέργειες. Επίσης για το Πάγιο Κεφάλαιο και Αποθηκευμένα Προϊόντα, 24 δηλώσεις ζημιάς που αφορούν στάβλους, αποθήκες, γεωργικό εξοπλισμό κλπ. Οι παραπάνω δηλώσεις αφορούν τις Τ.Κ. Αργυρών, Σελλών, Πατανίου, Άνω και Κάτω Καστριτσίου. Οι εκτιμήσεις και η εξατομίκευση των ζημιών για το Πάγιο Κεφάλαιο και Αποθηκευμένα Προϊόντα έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 23/8/12. Θα ακολουθήσουν εκτιμήσεις για το Φυτικό Κεφάλαιο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εντολή Προέδρου
α/α

Βαπτιστής Βώσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 147
Τ.Κ.: 261 10 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2613-615.689 FAX: 2610-439.467
Αριθ. Πρωτ. 6636 Φ. 106.94

72905/4832
20/8/2012
Πάτρα 20 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος
Δ/ση Οργάνωσης- Νομοθεσίας
Τμήμα 3^ο
Οργάνωσης & Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Μουρούζη 4 101.72 ΑΘΗΝΑ.

✓ 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νησου
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
Γενικός Γραμματέας

ΘΕΜΑ : « Κοινοβουλευτικός Έλεγχος »

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ' αριθμ. 40010 οικ. Φ. 106.94 / 16-08-2012 Δ/γή Α.Π.Σ.
2. Η υπ' αριθμ 787/13-08-2012 ερώτηση της Βουλευτού κας Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών , σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :

- Η πυρκαγιά στο χωριό Αργυρά της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων, ξεκίνησε την 18 Ιουλίου και Ω/02:30.
- Συμμετείχαν σε κλιμάκωση εξήντα εννέα (69) Πυρ/κά Οχήματα:
 - Τέσσερα (4) βυτιοφόρα ΟΤΑ
 - Δύο (2) ιδιωτικά βυτιοφόρα
 - Και τρία (3) χωματουργικά μηχανήματα Ο.Τ.Α.
- Συμμετείχαν εκατόν εβδομήντα (170) πυροσβέστες, ογδόντα τέσσερις (84) Πυροσβέστες Πεζοπόροι σε κλιμάκωση.
- Από εναέρια μέσα συμμετείχαν :
 - Έντεκα (11) CANADER
 - Δύο (2) ελικόπτερα ERICSON σε κλιμάκωση κατά την διάρκεια της ημέρας.
- Ο στρατός συμμετείχε με σαράντα επτά (47) στρατιώτες.
- Από την φωτιά κάηκαν 6.500 στρέμματα δασικής έκτασης και 1.500 στρέμματα γεωργικής έκτασης.
- Κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς τραυματίστηκε ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Ραμπαβίλας Χρήστος ο οποίος διεκομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ο Αρχιπύραρχος Γεωργιόπουλος Θεόδωρος και ο Επιπυραγός Πετρούτσος Ιωάννης μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες με προβλήματα στα μάτια όπου και τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να νοσηλευτούν . Τραυματισμοί πολιτών δεν αναφέρθηκαν στην Πυρ/κή Υπηρεσία.

- Προανάκριση διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διοίκησης Πυρ/κών Υπηρεσιών Πατρών. Παρότι η πυρκαγιά έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια των χωριών Αργυρά, Πλατανίου, Άνω Καστριτσίου & Κάτω Καστριτσίου και ενώ υπήρχαν διάσπαρτα σπίτια σε όλη την πορεία της πυρκαγιάς δεν υπήρξαν απώλειες ούτε σε σπίτια ούτε σε αυτοκίνητα. Εξασφαλίστηκε δε η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων των προαναφερόμενων περιοχών . Οι δασικοί και αγροτικοί δρόμοι ήταν καλά συντηρημένοι. Η συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τους φορείς, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και τον Δήμο Πατρέων, ήταν ικανοποιητική. Τα Πυροσβεστικά Οχήματα δεν ξέμειναν ποτέ από νερό και η υδροληψία τους από υδροστόμια και υδροφόρες Ο.Τ.Α. λειτούργησε άψογα.



Διοικητής


Θεόδωρος Π. Γεωργιάπουλος
Αρχιπύραρχος



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ: Ειρήνη Καραθανάση

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 366156

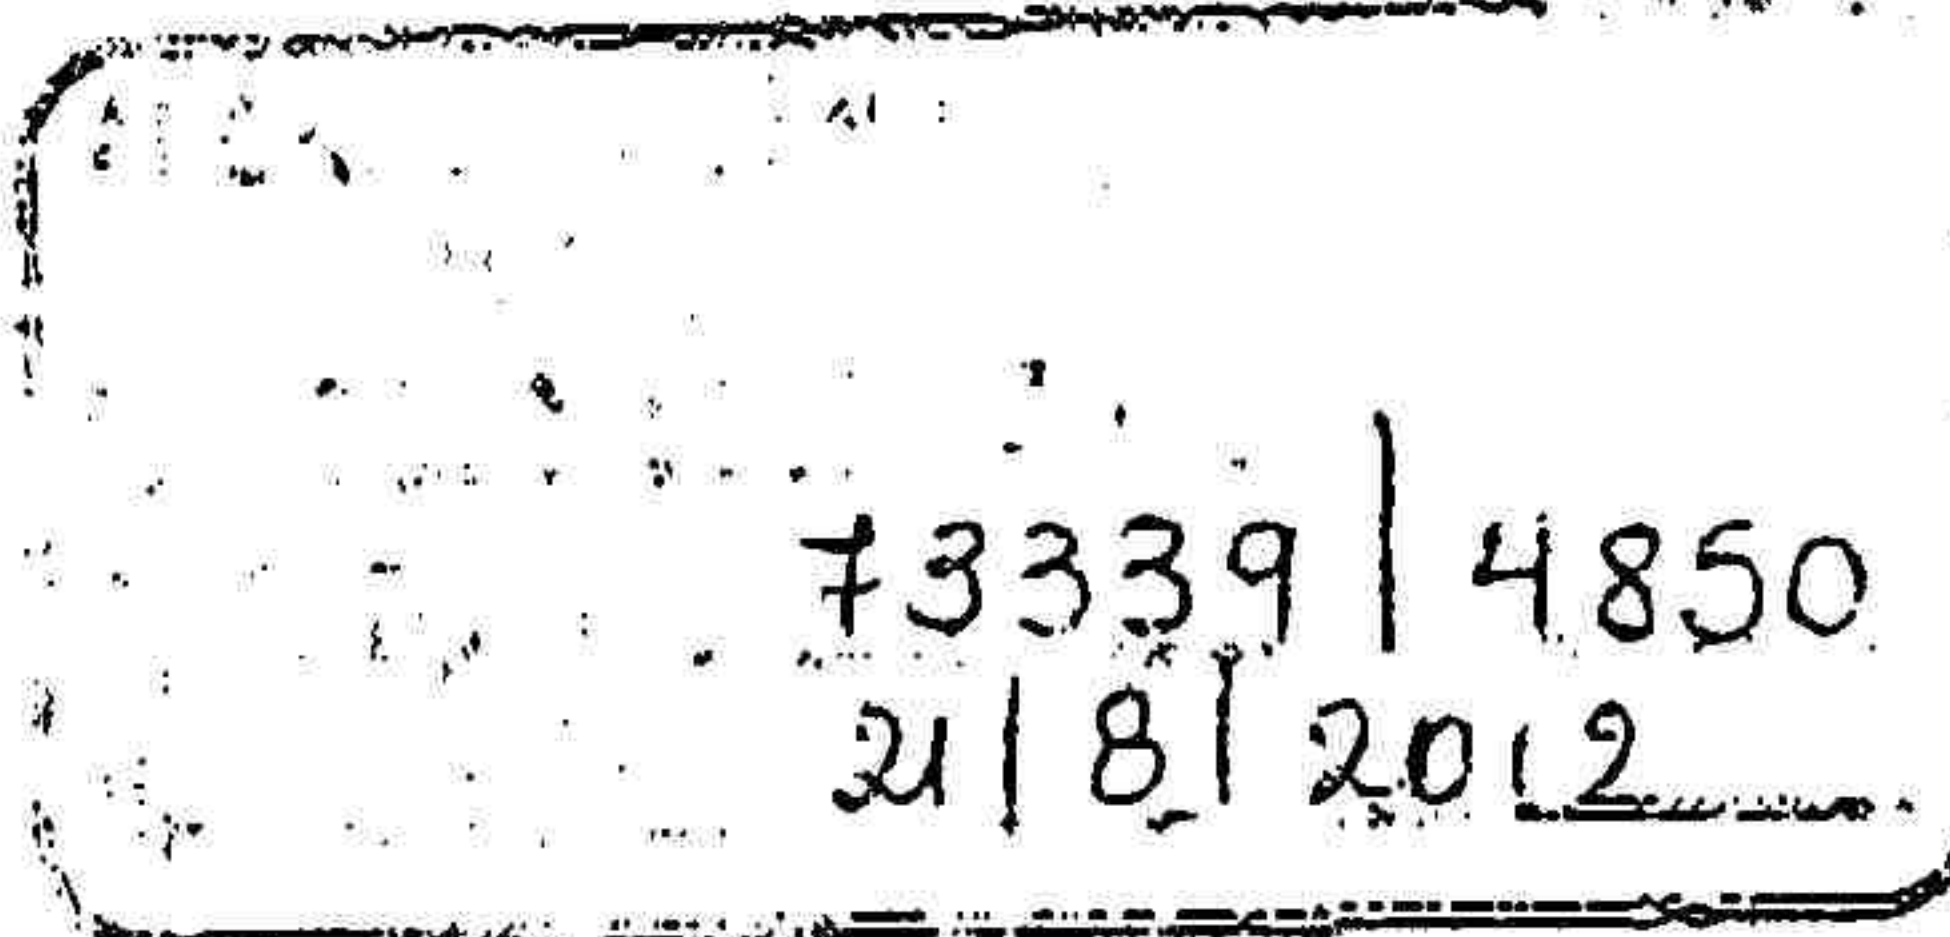

Πάτρα 21/8/2012

Αριθμ. Πρωτ. 5540B1/1229

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννησίου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου
Γενικός Γραμματέας
Ν.Ε.Ο Πατρών - Αθηνών 158
264 42 Πάτρα

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Πυροσβεστικών κρουνών κατά την πυρκαγιά στην
περιοχή Αργυρών - Σελλών κ.λ.π.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 72336/4809/16-8-12 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι:

- Δεν σημειώθηκε κανένα πρόβλημα με το δίκτυο των πυροσβεστικών κρουνών της περιοχής. Η ΔΕΥΑΠ παρείχε χωρίς κανένα κώλυμα το νερό που χρειάστηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Είμαστε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πάντα πρόθυμοι να εγκαταστήσουμε πυροσβεστικούς κρουούς, όπου μας υποδείξει.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-386100

Fax: 2610-325790

Εσωτερική Διανομή
-Υπηρεσία Υδρεύσεως
-Αρχείο