




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

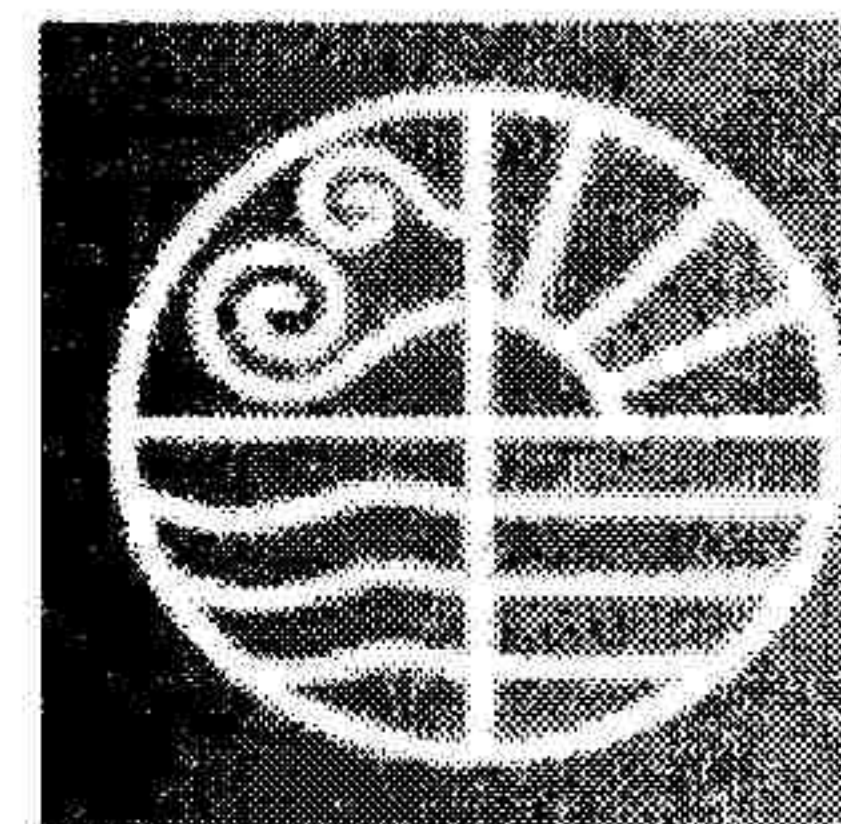

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vcouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 19/9/ 2012

Αρ.Πρωτ: 153/β

Σχετ: 168/β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
 - Αντώνιο Γρέγο
2. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερωτήσεις »

ΣΧΕΤ: α) Η με αρ. πρωτ. 1125/29-8-2012 Ερώτηση
β) Η με αρ. πρωτ. 1155/30-8-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση των Ερωτήσεων α) με αρ. πρωτ. 1125/29-8-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη & Ελένη Γερασιμίδου καθώς και β) με αρ. πρωτ. 1155/30-8-12 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ.Αντώνιο Γρέγο, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το θέμα το ΥΠΕΚΑ έχει ενημερώσει πρόσφατα τη Βουλή κατά τη συζήτηση της 206 Επίκαιρης Ερώτησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου