




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

28 ΣΕΠ. 2012

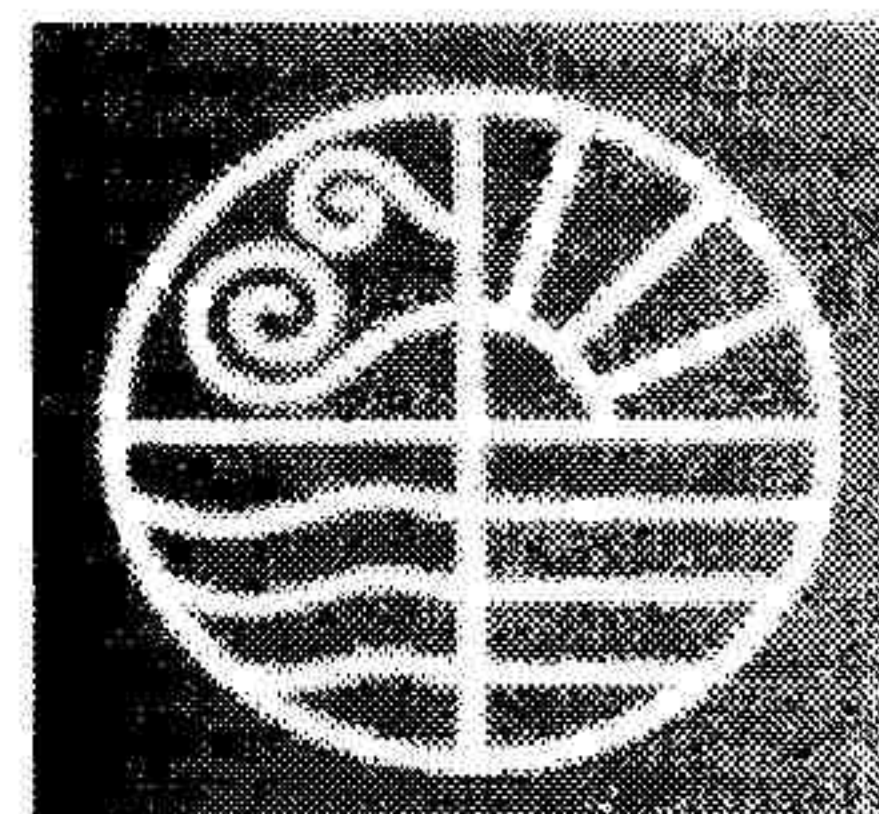

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι  
115 23 - Αθήνα  
Τηλ. 210 64 00 015  
Fax. 210 64 29 137  
E-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr)

Αθήνα 26/9/ 2012  
Αρ.Πρωτ: 186/B

✓ ΠΡΟΣ τη  
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:  
Βουλευτή  
κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1298/4-9-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1298/4-9-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το με αρ. πρωτ. 105886/14-9-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι επειδή το ζήτημα που τίγεται στην Ερώτηση κυρίως άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.


Συνημμένο:  
Το α.π. 105886/14-9-2012 έγγραφο ΕΓΥ /ΥΠΕΚΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

✓ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνη Σωτηριάδου

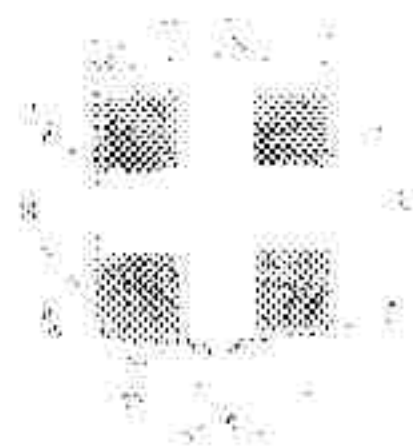

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αθήνα, 14 / 9 / 2012  
Αρ. Πρωτ.:105886

Ταχ. Δ/ση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας  
Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα  
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης  
Τηλ.: 210 6931236  
Fax: 210 6994355

**Προς:**  
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
& Κλιματικής Αλλαγής  
Γραφείο Υπουργού  
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος  
(επί σχετ. αρ. 186/β/289/5/09/2012)

**ΘΕΜΑ: «Αναγκαία Κυβερνητική παρέμβαση εφαρμογής προληπτικών μεθόδων για την αποτροπή ρύπανσης στο φράγμα της Φανερωμένης»**

Σε απάντηση της με Αριθ. Πρωτ. 1298 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 4/09/2012 από τον Βουλευτή κ. Λευτέρη Κ. Αυγενάκη και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Η χώρα μας οφείλει να εξασφαλίσει τη διαμόρφωση και τη λειτουργία προγραμμάτων/δικτύων παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών (ποταμών, λιμνών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Άρθρου 8 και του Παραρτήματος V της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ).

Σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγρ. 1, σημείο στ), του Ν. 3199/2003, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ) (μετονομάστηκε σε Ειδική Γραμματεία Υδάτων) μεριμνά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων.

Για τον σκοπό αυτό η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση Δικτύου παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών (ποταμών, λιμνών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδάτων όλης της χώρας, που θεσπίστηκε με την έκδοση της ΚΥΑ Αριθμ.140384(ΦΕΚ 2017/Β/9-09-2011): «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003(Α' 280)». Το Δίκτυο αυτό αντικαθιστά προηγούμενο Δίκτυο ελέγχου ποιότητας των επιφανειακών νερών της χώρας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., που λειτούργησε από την δεκαετία του 1990 (Α' Κ.Π.Σ.) και εντεύθεν, το οποίο όμως δεν περιλάμβανε τη λίμνη Φανερωμένης στα παρακολουθούμενα επιφανειακά υδατικά σώματα, με συνέπεια να μην υπάρχουν στοιχεία μετρήσεων για την λίμνη αυτή.

Το νέο αναμορφωμένο Δίκτυο παρακολούθησης της Ε.Γ.Υ. που σταδιακά αρχίζει να λειτουργεί, ορίζει ένα σημείο δειγματοληψίας στη Τεχνητή Λίμνη Φανερωμένης όπου παρακολουθούνται Βιολογικές, Υδρομορφολογικές και Γενικές Φυτικοχημικές παράμετροι, Ουσίες Προτεραιότητας, και Ειδικοί ρύποι με Τύπο παρακολούθησης «Επιχειρησιακή Παρακολούθηση», και κατά συνέπεια, η ποιότητα των νερών της λίμνης θα παρακολουθείται συστηματικά.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**  
α/α

**Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ**

Εσωτερική Διανομή

- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Γ.Αρβανιτίδης