



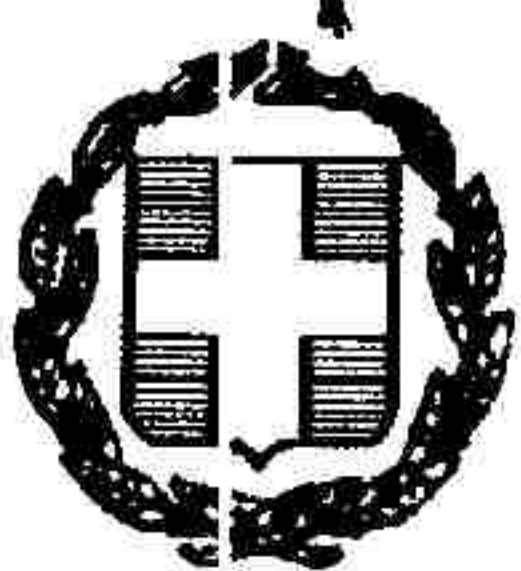

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

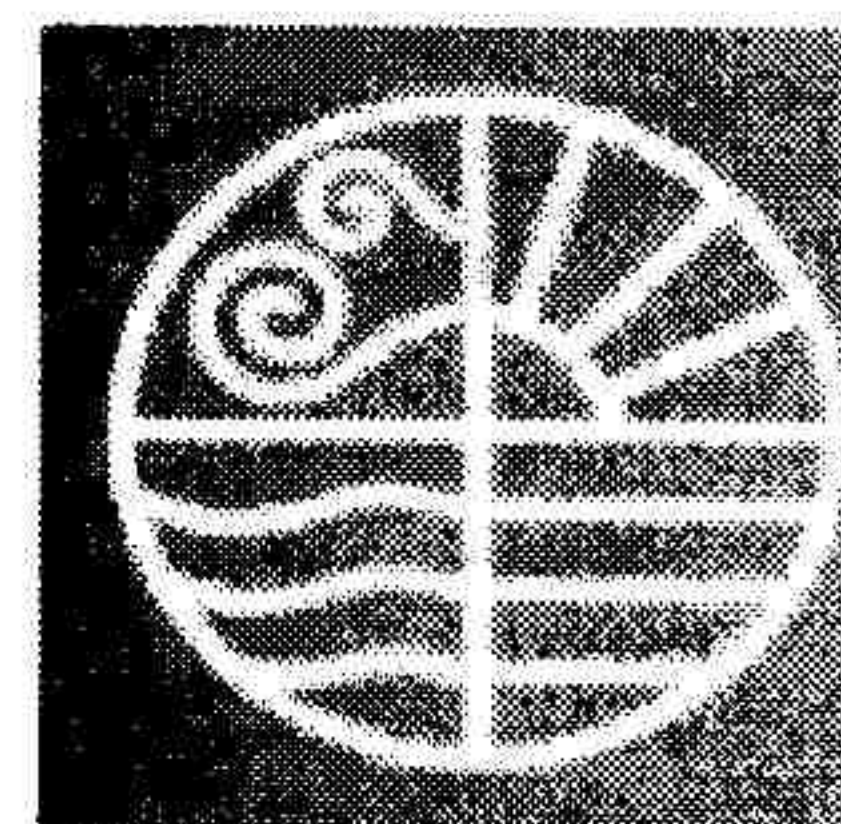

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vcouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 19/10/2012

Αρ.Πρωτ: 275/B

Σχετ. 309/B

19 ΟΚΤ. 2012

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεόδωρο Σολδάτο
 - Αθανάσιο Αθανασίου
 - Γεώργιο Βαρεμένο
2. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα: « Απάντηση σε Αναφορά και Ερώτηση»

Σχετ: α) Η με αρ. πρωτ. 515/24-9-2012 Αναφορά
β) Η με αρ. πρωτ. 2367/1-10-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση των α) Αναφοράς με αρ. πρωτ. 515/24-9-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Θεόδωρο Σολδάτο και β) Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2367/1-10-2012 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιο Αθανασίου και Γεώργιο Βαρεμένο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 2390/26-9-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ. Επίσης, επειδή το θέμα που θίγεται ευυσιαστικά άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 89398/5749/8-10-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Συνημμένα:

- Το α.τ. 2390/26-9-2012 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ
- Το α.τ. 89398/5749/8-10-2012 έγγραφο Αποκ. Διοικ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
 Ταχ. Κώδικας : 115 23
 Πληροφορίες : Γ. Χρονόπουλος – Π. Καρλής
 Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701902- 903
 Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
 Ηλεκτρον. Δ/ση :

Χρόνος Διατήρησης :
 Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
 Αθήνα, 26 – 09 – 2012

Αριθ. Πρωτ. 2390
 Βαθμός : Επείγον
 Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
 Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
 Αμαλιάδος 17
 (σχετ. 275/β/1810/25-9-2012)

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση σε Αναφορά Βουλής

Σχετ. Το με α.π. 275/β/1810/25-09-2012 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ με συνημμένη την με α.π. 515 Αναφορά (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 2390/26-09-2012)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (με συνημμένη την Αναφορά προς τη Βουλή των Ελλήνων) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των στοιχείων που έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΥΕΠ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου που διενήργησε η ΕΥΕΠ στις 14-03-2011 στις εγκαταστάσεις του πυρηνολογείου – ραφινερίας της εταιρείας GRECOLIO στο Βασιλικό Λευκάδας, για τις βεβαιωθείσες παραβάσεις έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου ύψους 15.186 ΕΥΡΩ προς την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας με το με α.π. οικ. 1550/26-04-2011 έγγραφο.
2. Η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Λευκάδας με το με α.π. οικ. 47486/9691/31-08-2012 έγγραφό της επέστρεψε την ανωτέρω αναφερόμενη εισήγηση επιβολής προστίμου καθώς δεν επιβλήθηκε το εισηγηθέν πρόστιμο.
3. Η ΕΥΕΠ αναφορικά με το ζήτημα του επανελέγχου της εν λόγω εγκατάστασης, θα διερευνήσει την δυνατότητα ένταξης στον προγραμματισμό της, επιθεώρησης στο προσεχές διάστημα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Π. ΜΕΡΚΟΣ


Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Δ'
4. Γ. Χρονόπουλος – Π. Καρλής



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΑΓΙ
 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

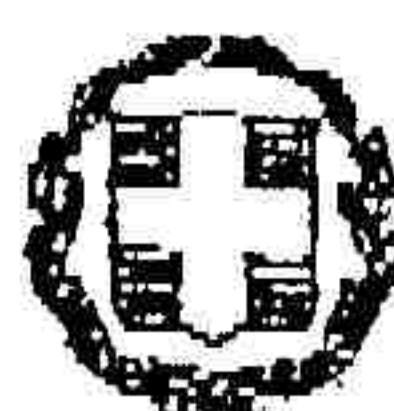

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 26-04-2011

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 1548

Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Γ. Χρονόπουλος
Π. Καρλής
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701800
Αρ. Τηλεομοιοι. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : g.chronopoulos@prv.ypoka.gr
p.karlis@prv.ypoka.gr

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650 /1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).
4. Το ΠΔ 165/2003 (ΦΕΚ 137 Α' 5-6-2003) που αφορά τη διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της ΕΥΕΠ.
5. Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ1022 Β' 05-08-2002), που αναφέρεται στην κατάρτιση δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα.
6. Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003/(ΦΕΚ 332 Β' 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Τ.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
7. Το ΠΔ υπ'αρ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» όπως ισχύει.
8. Την Κ.Υ.Α. Η. Π. 50910/2727/ (ΦΕΚ 1909/Β'/2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
9. Την ΚΥΑ ΗΠ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β/2002) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στην χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις».
10. Το με α.π. 6/22-2-20111 (α.π. ΕΥΕΠ 690/22-02-2011 & 758/25-02-2011) έγγραφο της ένωσης επαγγελματιών τουριστικών & λοιπών επαγγελματιών Δήμου Απολλωνίων Λευκάδας.
11. Το με α.π., 1474/21-02-2011 (α.π. ΕΥΕΠ 691/22-02-2011 & 767/01-03-2011) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας.
12. Το με α.π. 65/17-02-2011 έγγραφο της Πρωτοβουλίας Πολιτών Λευκάδας για καθαρό περιβάλλον, το οποίο διαβιβάστηκε με το αρ. 620/28-02-2011 έγγραφο της ΕΓΕΠΕ (α.π. ΕΥΕΠ: 965/15-03-2011).
13. Το με α.π. ΟΙΚ.ΔΙΠΕΧΣ 10626-3835/18-03-20111 (α.π. ΕΥΕΠ 1046/18-03-2011) έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
14. Το με α.π. 66/21-03-2011 (α.π. ΕΥΕΠ 1082/21-03-2011) έγγραφο της Πρωτοβουλίας Πολιτών Λευκάδας για καθαρό περιβάλλον.
15. Την από 14-03-2011 Έκθεση Αυτοψίας της ΕΥΕΠ / ΤΝΕ στην εγκατάσταση του θέματος.
16. Το με α.π. 109/15-03-2011 (α.π. ΕΥΕΠ 1006/17-03-2011) έγγραφο της εταιρείας GRECOLIO με το οποίο προσκομίστηκαν τα αιτούμενα στοιχεία στην (14) σχετική έκθεση αυτοψίας.

17. Την με α.π. 572/18-03-2009 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου δραστηριότητας : «Συγκρότημα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, εξευγενισμού & τυποποίησης ελαίων & πυρηνελαίων και γαλιτρίωση βιομηχανικής χρήσης, δυναμικότητας εκ, προς την πρώτη όλη 200 ιννημέρα ελαιοπυρήνα προς παραγωγή τελικού προϊόντος τυποποιημένου εξευγενισμένου πυρηνελαίου και ελαιολαδου, στη θέση Βλαχογιώργαινα, Δ.Δ. Αγίου Πέτρου, Δήμου Απολλωνίων, Νομού Λευκάδας», εκδοθείσα από την Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, διάρκειας έως 28-02-2011.
18. Το με α.π. οικ. 1152/28-3-2011 έκθεση έλεγχου της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ
19. Το με α.π. 115/2011 απολογητικό υπόμνημα της GRECOLIO Ε.Π.Ε. (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1304/07-04-2011).

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά την επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις 14-03-2011 από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τομέα Ν. Ελλάδος της ΕΥΕΠ Γεώργιο Χρονόπουλο και Παναγιώτη Καρλή στη μονάδα πυρηνελαουργείου - ραφινερίας της εταιρίας με την επωνυμία «GRECOLIO ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΙΕ», που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Βλαχογιώργαινα Βασιλικής Δήμου Λευκάδας, διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

➤ Παράβαση 1^η: Μη εφαρμογή της προβλεπόμενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τα αέρια απόβλητα.

- Δεν εφαρμοζόταν ορθά η προβλεπόμενη, στην παρ. Δ.9 του (17) σχετικού διαδικασίας, απόσμησης με αρωματικά υγρά.
- Η τελική έξοδος των αερίων γινόταν από κοινή καμινάδα ύψους 15 μέτρων, το ύψος της οποίας δεν ήταν αυτό που προβλέπεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ελεγχόμενης δραστηριότητας, δηλαδή ύψους 25 μέτρων. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση των προβλεπομένων στην παρ. Ζ) του (17) σχετικού, σχετικά με αλλαγή χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (17) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).

Η εταιρία GRECOLIO Ε.Π.Ε. αναφορικά με τη χρήση αντιοσμωτικών ουσιών στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι δεν έχει προβεί στην αγορά σχετικών ουσιών παρά χρησιμοποίησε τα αποθέματα που παρέλαβε από τον πρώην ιδιοκτήτη (ΕΑΣ Λευκάδος). Για τη καινούρια χρονιά δηλώνει ότι έχει έρθει σε επαφή και έχει ζητήσει προσφορά από την προμηθεύτρια εταιρία. Η GRECOLIO Ε.Π.Ε. από τα στοιχεία που προσκόμισε με το (19) σχετικό φάκελό της φαίνεται να κάνει χρήση αποθέματος αντιοσμωτικών ουσιών με την εμπορική ονομασία AIRIHTONE, παρτίδας έτους 1999. Στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας της εν λόγω ουσίας (MSDS) που η εταιρία απέστειλε με το (19) σχετικό φάκελο στοιχείων αναφέρεται ρητώς ότι η διάρκεια ζωής της εν λόγω ουσίας είναι ένας χρόνος, αν το προϊόν είναι αποθηκευμένο σε καλά γεμισμένο δοχείο σε δροσερό και σκοτεινό χώρο. Συνεπώς η χρήση του εν λόγω αποθέματος από πλευράς της εταιρίας δε διασφάλιζε ορθή διαδικασία απόσμησης των αερίων ρύπων με αντιοσμωτικά υγρά.

Αναφορικά με το ύψος της προβλεπόμενης καμινάδας η ελεγχόμενη εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι έχει καταθέσει αίτημα (σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ) προς τη Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδος για έγκριση εργασιών στο πλαίσιο εναρμόνισης με την εν λόγω υποχρέωσή της. Επίσης αναφέρει ότι σε σχετικό ερώτημα που είχε υποβάλει στην εν λόγω Δ/ση σε προγενέστερο χρόνο είχε λάβει αρνητική απάντηση.

Η GRECOLIO Ε.Π.Ε. στο (19) σχετικό υπόμνημά της δηλώνει την πρόθεσή της να προβεί σε συμμόρφωση με την υποχρέωσή της αναφορικά με το προβλεπόμενο, στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. της, ύψος της καμινάδας (25 μέτρα). Σχετικά με το προγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ ερώτημά της προς τη Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδος, δεν προσκομίζει κανένα έγγραφο.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 2^η: Μη προβλεπόμενη παρακολούθηση αερίων εκπομπών

- Δεν είχαν πραγματοποιηθεί μετρήσεις συγκέντρωσης αιθάλης στα απαέρια, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα της παρ. Α.10 του (17) σχετικού.
- Δεν πραγματοποιούνταν μετρήσεις εξανίου στο χώρο της μονάδας, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα της παρ. Α.26 του (17) σχετικού.

Αναφορικά με τις προβλεπόμενες μετρήσεις αιθάλης η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι έχει προβεί στην αγορά σχετικού μηχανήματος μέτρησης και έχει προβεί στις προβλεπόμενες μετρήσεις. Αναφορικά με τις προβλεπόμενες μετρήσεις εξανίου αναφέρει ότι η έχει προβεί στην υπογραφή σύμβασης με διαπιστευμένο εργαστήριο για την εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσής της.

Καθ' όλη την περίοδο λειτουργίας της και μέχρι την αυτοψία της ΕΥΕΠ η ελεγχόμενη εταιρία δεν είχε προβεί σε καμία μέτρηση είτε αιθάλης είτε εξανίου. Οι ενέργειες συμμόρφωσής της σε σχέση με τις εν λόγω υποχρεώσεις της έγιναν σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 3^η: Ελλείψεις αναφορικά με την παρακολούθηση της θερμοκρασία ξήρανσης και τον χώρο αποθήκευσης πυρήνα.

- Αναφορικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας του αέρα ξήρανσης, δεν υπήρχε το προβλεπόμενο στην παρ. Α.8. του (17) σχετικού καταγραφικό όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας.
- Δεν υπήρχε περιμετρικό τοίχιο στο χώρο αποθήκευσης του ναυαύ ελαιοπυρήνα, κατά παράβαση των προβλεπομένων στην παρ. Α.2 του (17) σχετικού.

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι έχει προβεί στην ανάθεση παραγγελίας για την αγορά του προβλεπόμενου καταγραφικού, αναφορικά με την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ξηραντηρίων. Αναφορικά με το προβλεπόμενο περιμετρικό τοίχιο στο χώρο αποθήκευσης του ναυαύ ελαιοπυρήνα αναφέρει ότι έχει εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του σχετικού όρου, προσκομίζοντας αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό.

Κατά τον έλεγχο της ΕΥΕΠ υπήρχαν εγκατεστημένα πυρόμετρα μέτρησης της θερμοκρασίας στην εστία καύσης των ξηραντηρίων και στην είσοδο του ξηραντηρίου με σύστημα διακοπής της τροφοδοσίας σε περίπτωση που η θερμοκρασία της εστίας υπερβεί τους 600°C ή/και της εισόδου του ξηραντηρίου τους 400°C. Δεν υπήρχε καταγραφικό της θερμοκρασίας κατά παράβαση του όρου Α.8. της (17) σχετικής ΛΕΠΟ, που προβλέπει την ύπαρξη καταγραφικού οργάνου μέτρησης της θερμοκρασίας του οποίου ο χώρης καταγραφής να είναι θεωρημένος από την Δ/ση Ανάπτυξης της Νομ. Λευκάδας. Οι ενέργειες συμμόρφωσης της εταιρίας πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ.

Επιπλέον κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ η προς επεξεργασία ποσότητα ελαιοπυρήνα αποθηκευόταν σε στεγασμένο χώρο που έφερε πλευρικό τοίχωμα σε δύο από τα συνολικά ανοίγματα (διαστήματα μεταξύ των κολώνων στήριξης της στέγης του χώρου αποθήκευσης) της ανατολικής πλευράς του στεγασμένου χώρου. Οι όποιες ενέργειες συμμόρφωσης της εταιρίας πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 4^η: Μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β/2002).

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα δεν είχε συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β/2002) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στην χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις».

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφορικά με την εν λόγω υποχρέωσή της αναφέρει ότι αναμένει την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια αρχή ώστε να συμμορφωθεί σχετικά.

Η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις της λόγω ΚΥΑ (διεργασία με α/α 19 του παραρτήματος ΙΙΑ αυτής). Ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων η εταιρία, για την ελεγχθείσα δραστηριότητά της, όφειλε να συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της (9) σχετικής ΚΥΑ. Ειδικότερα, όφειλε να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 αυτής, αναφορικά με τη διαχείριση των διαλυτών.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 5^η: Μη προβλεπόμενη αντιρρυπαντική τεχνολογία για τα υγρά απόβλητα.

Τα υγρά απόβλητα της μονάδας δεν υφίσταντο προεπεξεργασία πριν καταλήξουν στη δεξαμενή αερισμού, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.6 του (17) σχετικού Α.Ε.Π.Ο.

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι η εγκριθείσα μελέτη διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων δε προβλέπει τη διενέργεια χημικής επεξεργασίας και συνεπώς έχει απαιτηθεί ή ζητηθεί κάτι τέτοιο.

Στην παράγραφο Δ.6 της (17) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. προβλέπεται ρητά ότι «τα υγρά απόβλητα της μονάδας πριν καταλήξουν στο βιολογικό καθαρισμό, να υφίστανται προεπεξεργασία που αδρανοποιεί τις χημικές ενώσεις που παρεμποδίζουν τη δράση των ζυμωτικών μικροοργανισμών». Η ελεγχόμενη εταιρία σε περίπτωση που έκρινε ότι ο εν λόγω περιβαλλοντικός όρος ήταν περιττός έπρεπε να είχε καταθέσει εγγράφως σχετικό αίτημα προς την αδειοδοτούσα αρχή, κάτι που μέχρι και τη στιγμή διενέργειας της αυτοψίας της ΕΥΕΠ δεν είχε πράξει.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 6^η: Ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων.

Διαπιστώθηκαν υπολείμματα από πρόσφατη διαρροή υγρών αποβλήτων από την δεξαμενή σύλλογής-αερισμού προς το όμορο οικόπεδο, κατόπιν της περιμετρικής περιφράξης του γηπέδου της εγκατάστασης γεγονός που αποτελεί παράβαση των προβλεπομένων στις παρ. Α.17, Α.30 και Α.31 του (17) σχετικού.

Αναφορικά με την εν λόγω παράβαση η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρεται σε παλαιότερο περιστατικό διαρροής για το οποίο και είχε ενημερώσει το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Κατά την αποψία της ΕΥΕΠ διαπιστώθηκαν σαφή ίχνη από πρόσφατη διαρροή υγρών αποβλήτων από την δεξαμενή συλλογής-αερισμού προς το όμορο οικοπέδο, κατόντη της περιμετρικής περιφράξης του γηπέδου της εγκατάστασης. Το εν λόγω περιστατικό δε δύναται να συσχετισθεί με τυχόν πλαισιότερα ανάλογα περιστατικά και σε κάθε περίπτωση αποτελεί σαφή παραβίαση των προβλεπομένων στις παρ. Δ.17, Δ.30 και Δ.31 του (17) σχετικού, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων, τα υγρά απόβλητα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία στην υπάρχουσα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και να διατίθενται στον ορισθέντα αποδέκτη.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 7^η : Πλημμελής παρακολούθηση της ποιότητας υγρών αποβλήτων - υδάτων.

- Δεν πραγματοποιούνταν εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ. 33 του (17) σχετικού.
- Δεν παρακολουθείτο τακτικά το νερό της γεώτρησης με μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.54 του (17) σχετικού.

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι για την παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων έχει υπογράψει σύμβαση εργολαβίας με διαπιστευμένο εργαστήριο και η τελευταία δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 29/3/2011. Επίσης την ίδια ημερομηνία πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία αναφορικά με τον έλεγχο του νερού της γεώτρησης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.33 του (17) σχετικού η επιχείρηση όφειλε να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα. Μέχρι και τον έλεγχο της ΕΥΕΠ δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία τέτοια ανάλυση. Οι όποιες σχετικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.54 του (17) σχετικού η ποιότητα του νερού γεώτρησης πρέπει να παρακολουθείται τακτικά με μικροβιολογικές - χημικές αναλύσεις, ενώ κατά τους θερινούς μήνες απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της συγκέντρωσης των χλωριόντων. Η μόνη ανάλυση που πραγματοποίησε η εταιρία στο νερό της γεώτρησης διαβιβάστηκε με το (16) σχετικό φάκελο στοιχείων και αφορούσε δειγματοληψία ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το 2008. Οι όποιες σχετικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου. Σημειώνεται ότι ο υδρομετρητής της γεώτρησης λειτουργεί από το Μάιο του 2010.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 8^η : Υπερβίαση θεσμοθετημένων ορίων θορύβου.

Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 65dB(A) κατά μέγιστο 19 dB(A) στο Σημείο 2 και 11 dB(A) στο Σημείο 1 (σημεία που είναι και πιο κοντά στα ξηραντήρια και στην αντλία της δεξαμενής υγρών αποβλήτων), κατά παράβαση των προβλεπομένων στην παρ. Γ.3 της (16) σχετικής ΛΕΠΟ.

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι θα προβεί σε όποια ενέργεια και παρέμβαση μηχανική και κατασκευαστική απαιτηθεί για να βελτιωθεί η στάθμη του θορύβου στα σημεία όπου διαπιστώθηκε υπέρβαση.

Κατά τα ανωτέρω η ελεγχόμενη εταιρία παραδέχεται τις υπερβάσεις ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 65dB(A) που μετρήθηκαν σε δύο σημεία επί του ορίου του οικοπέδου της μονάδας της.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Από τις παραπάνω βεβαιωθείσες και αιτιολογημένες παραβάσεις προκύπτει ότι κατά την λειτουργία της εν λόγω μονάδας πυρηνελαουργείου-ραφινερίας, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Συνεπώς η εταιρία με την επωνυμία «GRECOLIO ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» και οι κατά νόμο υπεύθυνοι, (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως αυτός ισχύει) υποβάθμizan το περιβάλλον κατά την έννοια της παραγράφου α του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Η. ΜΕΡΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης,
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδας
3. Αρχείο Γμήματος Β' (Α.Β.1.39)
4. Γ. Χρονόπουλος
5. Π. Καρίσης



Μ ΣΟΦΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-356/ 59
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

Πάτρα 08 - 10 - 2012

Αριθ. Πρωτ. 89398 / 5749
Βαθμός Πρωτ.
ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

ΥΠΕΚΑ
Fax: 210-64 29 137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

- ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 275/Β/1810/25-09-2012 έγγραφό σας.
β) Η αριθ. 10680/8124/28-10-2012 Απάντηση Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου ΑΔΠΔΕ & Ι.
γ) Η αριθ. ΕΞ/669-Ι/04-10-2012 Απάντηση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σε συνέχεια ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 515/12-09-2012 Αναφορά του βουλευτή κ. Θ. Σολδάτου με θέμα: «Λειτουργία Πυρηνολιουργείου-Ραφιναρίας, ιδιοκτησίας Grecolio ΕΠΕ, στον κάμπο Γεωργικής Γης υψηλής παραγωγικότητας, Αγίου Πέτρου- Βασιλικής Λευκάδας» και όπως ενημερωθήκαμε από την αρμόδια Υπηρεσία μας με το (β) σχετικό, το οποίο σας διαβιβάζουμε, σας γνωρίζουμε ότι στην Υπηρεσία μας εκκρεμεί το αίτημα ανανέωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εν λόγω εταιρείας, για την έγκριση της οποίας θα ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το νόμο.

Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε την (γ) σχετική απάντηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αναφορικά με το αντικείμενο θέματος.-

Επισυνάπτονται:

Τα (β) και (γ) σχετικά (φ. 12)

Ο Γενικός Γραμματέας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠ.
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εμμανουήλ Αγγελάκας

Φορητοσύνη ΕΟΝ/ΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ. : 31100

FAX : 26450 21716

Πληροφορίες: Φίλιππος Δ.

Τηλέφωνο: 2645360788

Λευκάδα 4-10-2012

Αριθ. Πρωτ ΕΞ/669-1

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ Γ.Γ. Εμπορίου -
Γ.Γ. Καταναλωτή Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΚΟΙΝ: Αντιπεριφερειάρχη κ.
Βερύκιο Θ.

89206/5736

5-10-12

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Πυρηνελεουργείου GRECOLIO Ε.Π.Ε. στην Βασιλική Λευκάδας..

ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθμ Β13-94/28-9-2011 έγγραφο σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις 13-12-2010 με την αριθμ. ΕΞ/524/13-12-2010 απόφαση χορηγείται στην GRECOLIO ΕΠΕ τ άδεια λειτουργίας (τρία περίπου χρόνια μετά την αρχική αίτηση και μετά από σχετικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε. στις οποίες έχουν ληφθεί υπ' όψη όλα τα αναφερόμενα πριν την ημερομηνία της αδειοδότησης δηλ. την 13-10-2010).

Στις 14-3-2011 η Υπηρεσία μας αποστέλλει το οικ/178/14-3-2011 έγγραφο στην GRECOLIO ΕΠΕ υπενθυμίζοντας της ότι οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Π.Ο.) έληξαν στις 28-2-2011 και την ανάγκη άμεσης ανανέωσης αυτών.

Η εν λόγω εταιρεία στις 18-3-2011 με το αριθμ. 110/18-3-2011 έγγραφο της μας απαντά ότι έχει υποβάλλει αίτημα για ανανέωση των παραπάνω (Π.Ο.) στην Π.Ι.Ν. στις 17-12-2010 και τα οποία μας αποστέλλει συνημμένα.

Στην συνέχεια στις 29-3-2011 μας διαβιβάζεται με το 11935/4326/29-3-2011 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν. το ΟΙΚ. ΔΙ.ΠΕ.Χ.Σ. 10626-3835/18-3-2011 της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας η οποία είχε προβεί σε αυτοψία με θέμα τον έλεγχο τήρησης των (Π.Ο.).

Στις 29-3-2011 μας κοινοποιείται το 11535/2812/24-3-2011 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με δυσλειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της εν λόγω μονάδας.

Στις 30-3-2011 μας κοινοποιείται η 12264/3001/30-3-2011 απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας με την οποία αποφασίζεται η ανάκληση της οριστικής άδειας Υγρών Αποβλήτων της Μονάδας.

Στις 1-4-2011 η Υπηρεσία μας με το αριθμ. ΕΞ/243-1/1-4-2011 έγγραφό της, κάλεσε την εταιρεία να υποβάλλει τις απόψεις της σχετικά με τα παραπάνω και συγχρόνως να διακόψει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της μονάδας που προκαλούσαν επιβάρυνση του συστήματος διάθεσης αποβλήτων.

Στις 5-4-2011 κοινοποιείται αίτημα της GRECOLIO (112/5-4-2011) με το οποίο ζητά από το τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής την έγκριση προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων σε δύο δεξαμενές 400 τόνων μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και την κατασκευή νέου βόθρου. Στο εν λόγω αίτημα οι αρμόδιες υπηρεσίες απαντούν αρνητικά με τα υπ' αριθμ. 11820/2858/8-4-2011 και το 13167/3241/15-4-2011 αντίστοιχα.

Στις 6-4-2011 η εταιρεία υποβάλλει τις απόψεις της που της είχαν ζητηθεί με το παραπάνω ΕΞ/243-1/1-4-2011 έγγραφο μας..

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία μας με την ΟΙΚ/279/12-4-2011 απόφαση της προβαίνει στην διακοπή λειτουργίας τμημάτων του εργοστασίου με την σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού ο οποίος πραγματοποιείται στις 15-4-2011 με την παρουσία Αστυνομικής Αρχής. Η Απόφαση της διακοπής μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι αποφασίζουμε «την διακοπή λειτουργίας των τμημάτων του εργοστασίου επεξεργασίας ελαιοπυρήνων και εξευγενισμού ελαίων και πυρηνελαίων μέχρι επανέκδοσης άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων και ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων...» συνεπώς η Υπηρεσία προέβη σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Στις 20-4-2011 μας κοινοποιείται το 121/20-4-2011 έγγραφο της GRECOLIO με το οποίο καταθέτει νέα μελέτη διάθεσης αποβλήτων.

Στις 9-5-2011 μας διαβιβάζεται με το οικ./1549/26-4-2011 έγγραφο Πράξη βεβαίωσης Παράβασης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Τομέας Νοτίου Ελλάδας.

Στις 10-6-2011 με το υπ' αριθμ. 20893/5311/Φ.3.2/10-6-2011 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λευκάδας μας αποστέλλεται έκθεση Πραγματογνωμοσύνης του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) που αφορούσε τα μέτρα που είχαν ληφθεί σχετικά με τις παρατηρήσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος..

Στις 28-6-2011 με το υπ' αριθμ. 7041/14-6-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, μετά από προσφυγή της εν λόγω εταιρείας κατά της ΟΙΚ/279/12-4-2011 Απόφασης, μας ζητείται να στείλουμε φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της Υπηρεσίας. Με το υπ' αριθμ. ΕΞ/521/28-6-2011 έγγραφό μας αποστέλλουμε τα ζητούμενα.

Στις 6-9-2011 με το υπ' αριθμ. 8055/7661/6-9-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου το οποίο μας κοινοποιείται, μας γνωστοποιείται ότι η παραπάνω προσφυγή θεωρείται «...σιωπηρώς απορριφθείσα...».

Μετά από προσφυγή της εν λόγω εταιρείας στο Σ.τ.Ε. και εκδίκασης της, αποφασίζεται (απόφαση 31/2012 του Σ.τ.Ε.) η ανάκληση της παραπάνω απόφασης διακοπής λειτουργίας δηλ. της ΟΙΚ/279/12-4-2011 και μάλιστα χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός και κατά συνέπεια ισχύει η ΕΞ/524-1/13-12-2010 άδεια λειτουργίας δυνάμει της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, μέχρι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που είναι αρμόδια αποφανθεί σχετικά με την ανανέωση της ΑΕΠΟ και για την διάθεση των υγρών αποβλήτων.

Όσον αφορά τα καταγγελλόμενα από την «Πρωτοβουλία Πολιτών» σχετικά με το καλοκαίρι του 2012 η Υπηρεσία μας έχει απαντήσει με τα ΕΞ/407-1/18-6-2012 και ΕΞ/586-1/27-8-2012 έγγραφά μας τα οποία και σας επισυνάπτουμε.

Τέλος αν κάποιος νομίζουν ότι «...οι εκάστοτε ιδιοκτήτες σε 'συνεργασία' με τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης...» έχουν παρανόμως αδειοδοτήσει τη συγκεκριμένη μονάδα να απευθυνθούν στον Εισαγγελέα ή όπου αλλού κρίνουν.

Στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες.

Συνημμένα

1. Το ΕΞ/407-1/18-6-2012 έγγραφό μας
2. Το ΕΞ/586-1/27-8-2012 έγγραφό μας

ΕΣ ΔΙΑΝ
Χ.Α.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ. : 31100

FAX.: 26450 21716

Λευκάδα 27-8-2012


Αριθ. Πρωτ ΕΞ/586- /

Σχετ :ΕΙΣ 519/20-7-2012

ΕΙΣ 557/27-7-2012

ΠΡΟΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ενταύθα

ΚΟΙΝ:

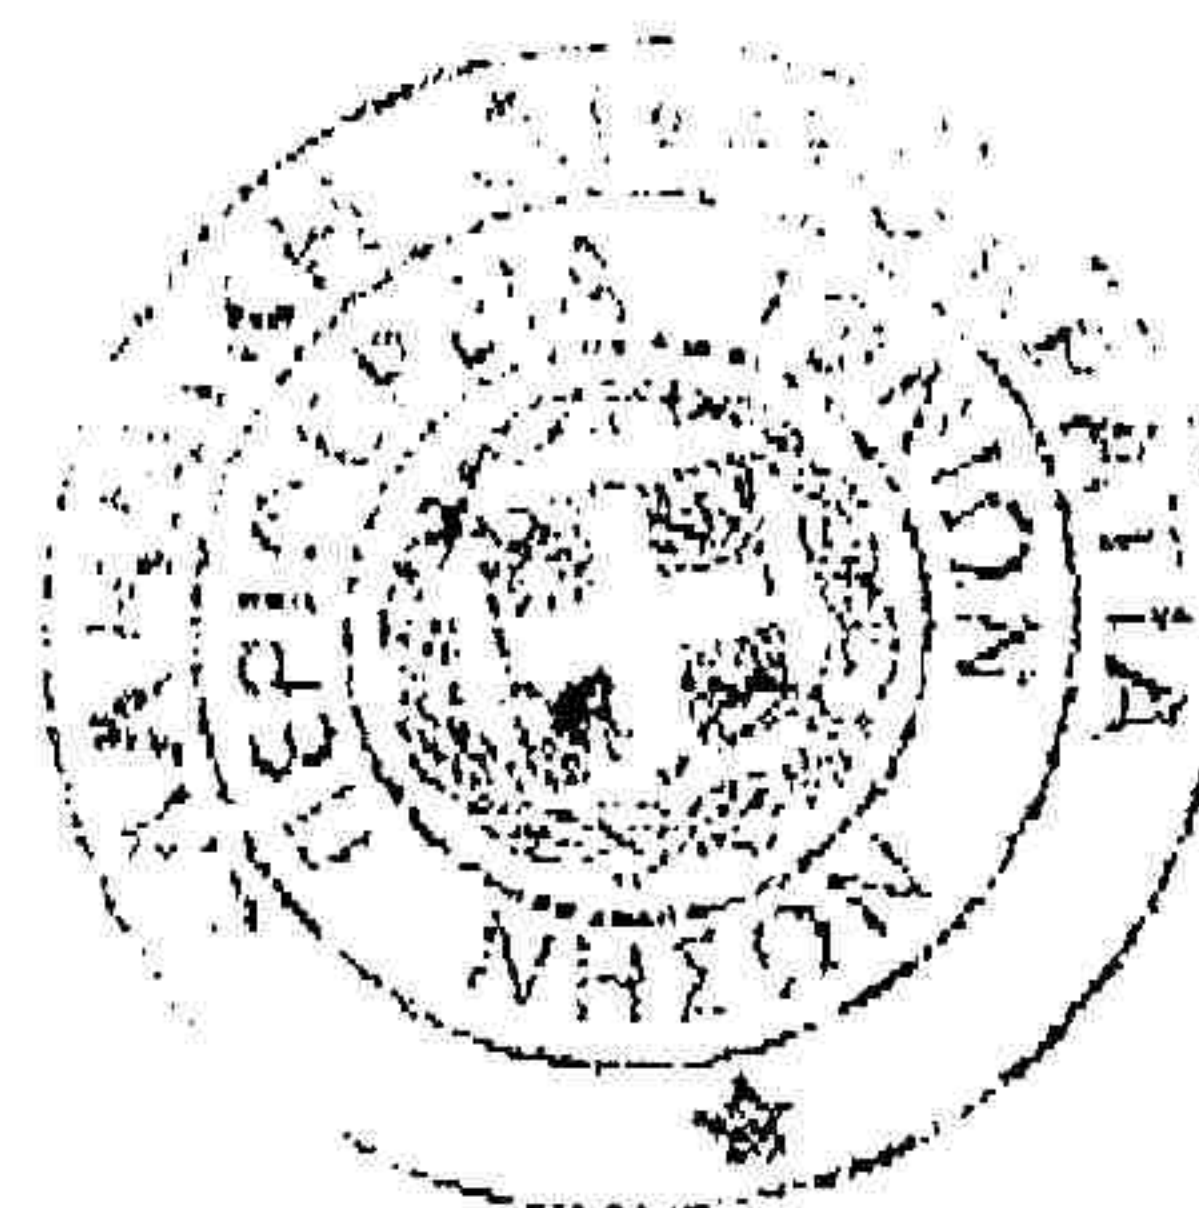

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση .

ΣΧΕΤ.: α) Η από 8-8-2012 αίτηση της Πρωτοβουλίας Πολιτών

β) Το αριθμ. πρωτ. 1018/3/67-ξθ/13-7-12 έγγραφο του Α.Τ. Απολλωνίων με το οποίο μας διαβιβάσθηκε καταγγελία πολιτών.

γ) Το αριθμ. 20595/27-7-12 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας.

Προς ενημέρωσή σας για τα αναφερόμενα στα παραπάνω σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής :

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 21-8-12 ημέρα Τρίτη στο πυρηνελεουργείο ιδιοκτησίας GRECOLIO, στο οποίο λειτουργούσε μόνο η τυποποίηση, δεν διαπιστώθηκε περιμετρικά του εργοστασίου στις σούδες να υπάρχει νερό όπως αναφέρεται στο (β) σχετικό. Επίσης δεν διαπιστώθηκε δυσοσμία ή καπνός που αναφέρεται στο (γ) σχετικό.

Όσον αφορά το 5^ο ερώτημα του πρώτου αιτήματος του (α) σχετικού δεν διεπιστώθει η ύπαρξη πυρήνα προς επεξεργασία στο χώρο του πυρηνελεουργείου παρά μόνο πυρηνόξυλο που χρησιμοποιείται σαν καύσιμο για τον ατμολέβητα.

Στα υπόλοιπα αναφερόμενα στο πρώτο ερώτημα του (α) σχετικού η Υπηρεσία μας έχει ήδη απαντήσει με το ΕΞ/446-1/18-7-2012 έγγραφό της το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα του (α) σχετικού σας γνωρίζουμε ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας αλλά και δεν έχουμε γνώση της υπόθεσης.

Τέλος σχετικά με το τρίτο αίτημά του (α) σχετικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας και να μελετήσουν ή να αναπαράγουν όποιο

έγγραφο του φακέλου στο οποίο έχουν δικαίωμα πρόσβασης και να επανέρχονται για ενημέρωση όποτε το κρίνουν αναγκαίο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το ΕΞ/446-1/18-7-2012 έγγραφό μας (2)

ΕΞ ΔΙΑΝ
ΧΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Δ/κός με βαθμό



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Δ/κός με βαθμό



Λευκάδα 18-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αριθ. Πρωτ ΕΞ/407-1

ΠΡΟΣ: Α.Τ. Απολλωνίων
31082 Βασιλική Λευκάδας

ΚΟΙΝ: Εισαγγελέα Πρωτ.
Λευκάδας
Ενταύθα

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 31100
FAX.: 26450 21716
Πληροφορίες: Φίλιππος Δ.
Τηλέφωνο: 2645360788

ΘΕΜΑ: Λειτουργία πυρηνελαιουργείου εταιρείας GRECOLIO ΕΠΕ..

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. Πρωτ. 1018/3/67ξ' /13-6-2012 έγγραφο σας.

Υστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο σας διενεργήθηκε αυτοψία στις 15-6-2012. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ήταν σε λειτουργία τα τμήματα του εργοστασίου ραφιναρίας και τυποποίησης. Δεν διαπιστώθηκε παρέκκλιση από την άδεια λειτουργίας, στα σχετιζόμενα με τα παραπάνω τμήματα.


ΕΞ ΔΙΑΝΧΑ.**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ.

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ


Δ/κός με βαθμό

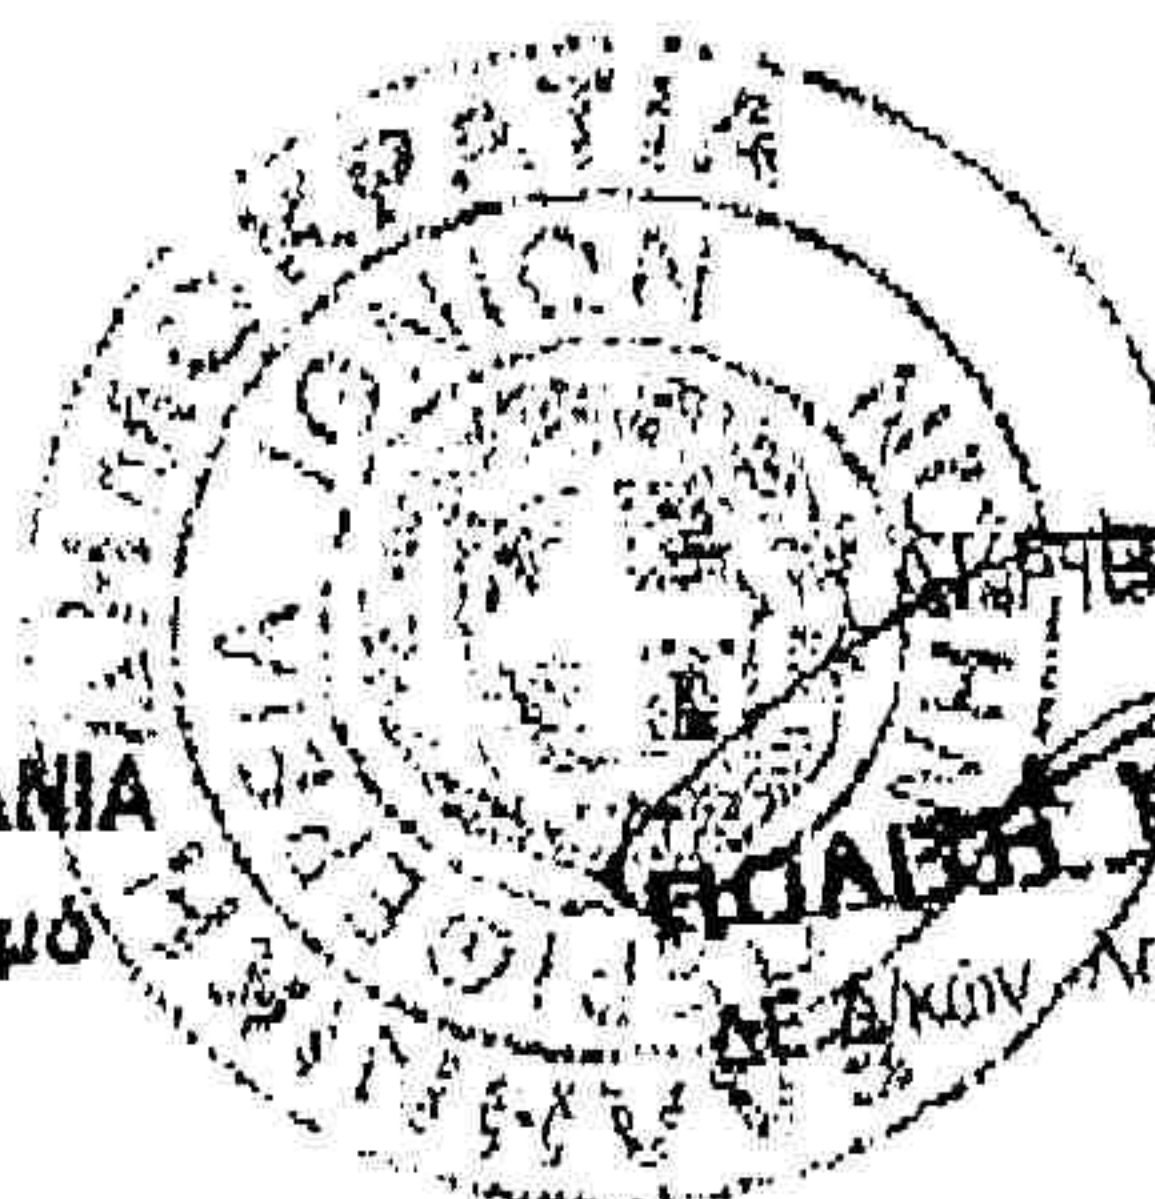

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΙΣΑΓΓ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Δ/κός με βαθμό

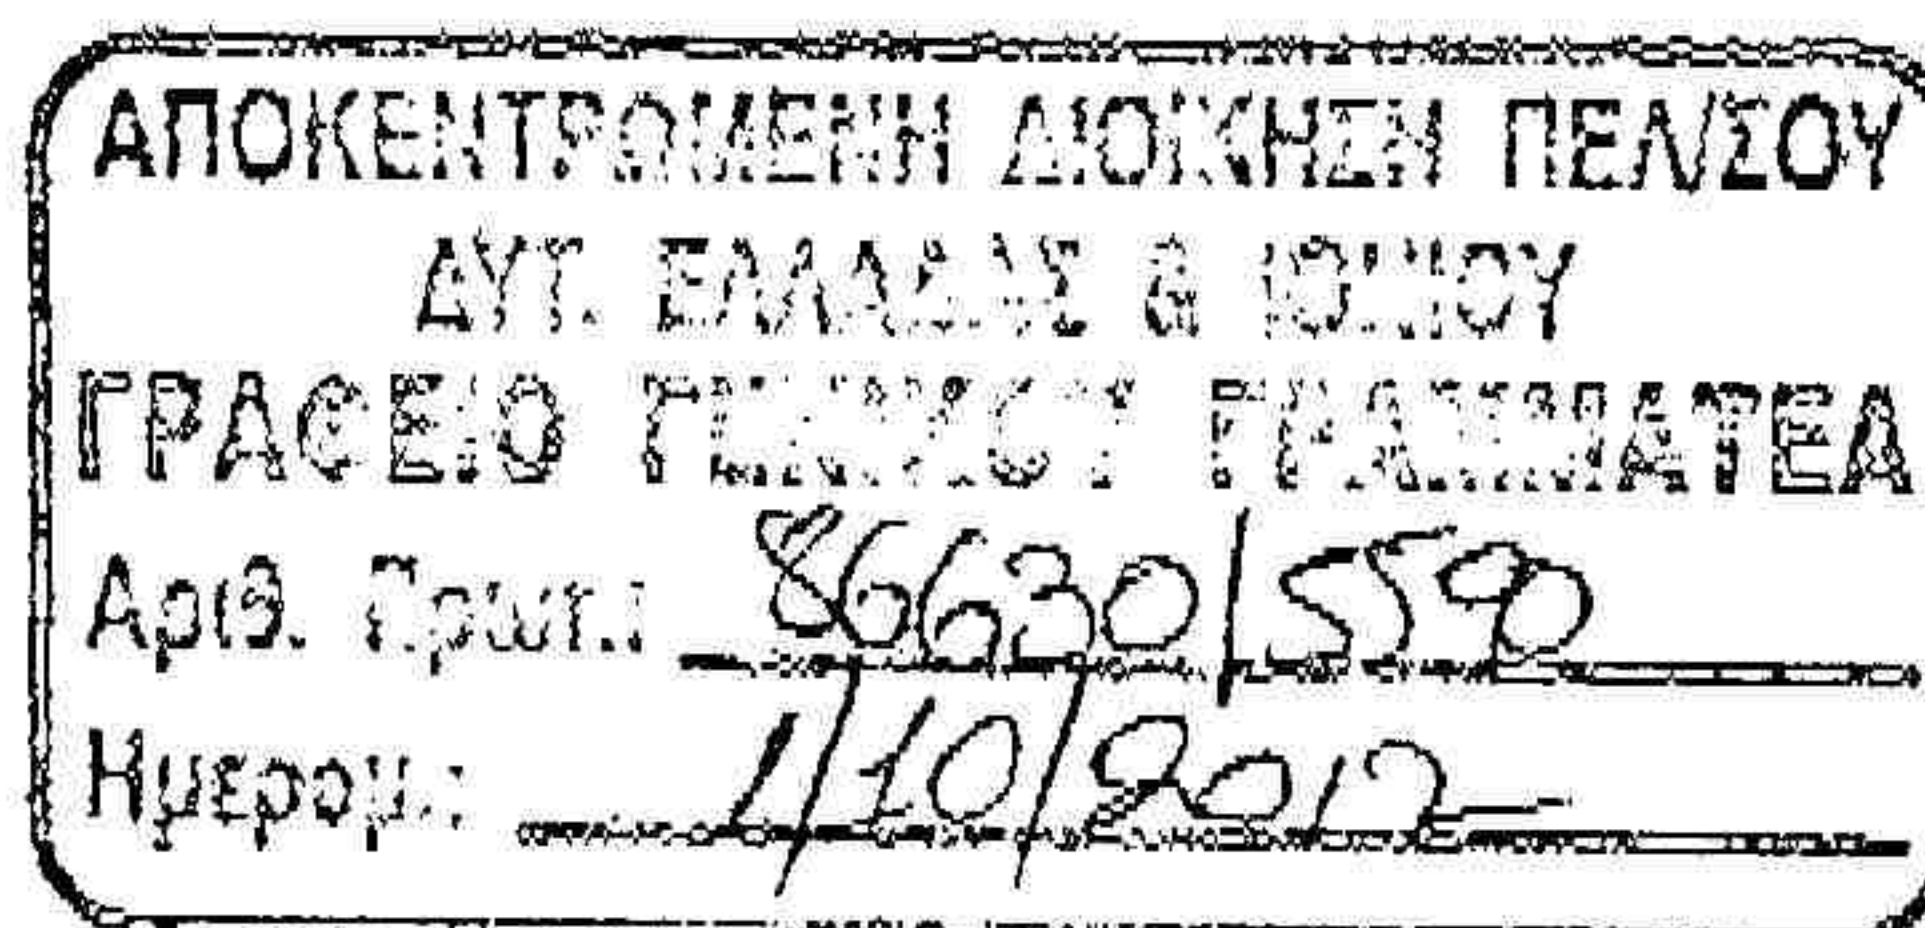

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ-ΠΕΡΙΒ-ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κέρκυρα 28 Σεπτεμβρίου 2012

Αρ. Πρωτ. 10680/8124

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Κέρκυρας - Παλτσας

Ταχ.Κώδικας: 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Πληροφορίες: Ι.Βούρβαχη

Τηλέφωνο: 26613-61519

ΠΡΟΣ: 1. ΥπΠΕΚΑ/ΕΥΕΠ/Τομέα Νοτίου Ελλάδας

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 ΑΘΗΝΑ

με συνημμένα

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

υπόψη κου Μ.Κάβουρα

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 158

ΘΕΜΑ: Αναφορά Βουλευτή Θ.Σολδάτου για λειτουργία Πυρηνολοιουργείου «GRECOLIO ΕΠΕ» στη Βασιλική Λευκάδας.

Σχετ. : το με αρ. 85268/5473/26-9-12 έγγραφο σας.

Σας αποστέλουμε αντίγραφο του πιο πάνω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αναφορά του θέματος και παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά, δεδομένου ότι αφορά σε ενέργειες της υπηρεσίας σας, σχετικά με επιβολή προστίμου κλπ.

Συμπληρωματικά επιθυμούμε να ενημερώσουμε ότι στην υπηρεσία μας εκκρεμεί το αίτημα ανανέωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας του θέματος, για την έγκριση της οποίας, είναι αυτονόητο ότι θα ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες προστασίας του περιβάλλοντος που επηρεάζονται.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Φ/Α του σχετικού (σελ. 11)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1) Δ/ση ΠΕΧΩ

2) Χρον.Αρχείο

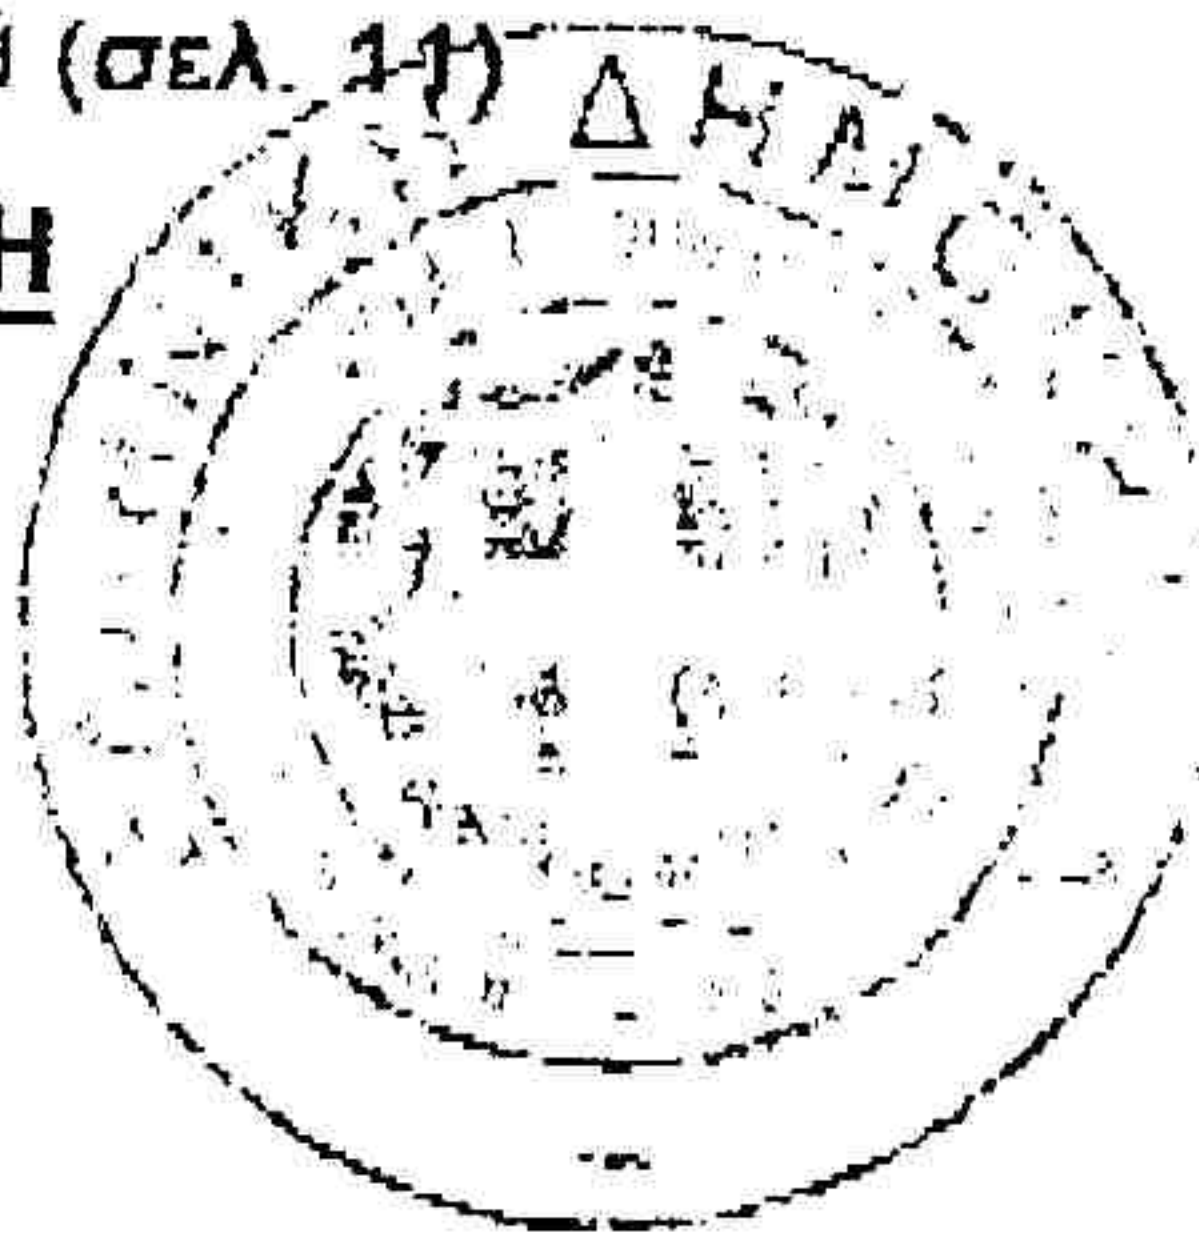

Με Ε.Γ.Γ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/σης

ΟΛ/ΙΟ/ΙΔΙΟΣΗΦΙΝΑ - ΙΣΜΗΝΗ ΒΟΥΡΒΑΧΗ

ΠΕ Μηχανικός με Β'

ΑΠΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΥΤΟΥ
ΤΕ/Β ΔΙΟΙΚ.-ΔΣΕ