




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

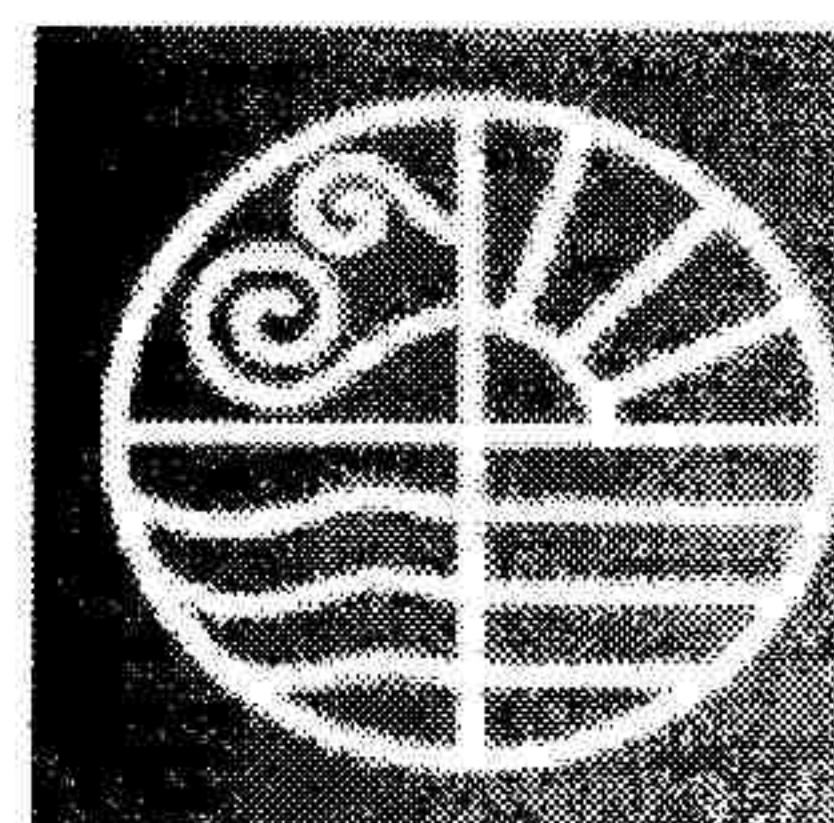

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 19/10/2012

Αρ. Πρωτ: 262 β

19 ΟΚΤ. 2012

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ.Ιωάννη Ανδριανό
2. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 2000/24-9-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2000/24-9 -2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανό και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 2391/26-9-12 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. 105963/12-10-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ)/ΥΠΕΚΑ. Επίσης για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 89300/5745/8-10-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Σημειώνεται ότι αρμόδιο να πληροφορήσει τη Βουλή αναφορικά με το θέμα της ποιότητας του νερού ύδρευσης είναι το Υπουργείο Υγείας προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της Ερώτησης.

Συνημμένα:

-Το α.π. 2391/26-9-12 έγγραφο ΕΥΕΠ

-Το α.π. 105963/12-10-12 έγγραφο ΕΓΥ

-Το α.π. 89300/5745/8-10-12 έγγραφο Αποκ.Δ/σης Πελοποννήσου.Δ/Ελλάδος & Ιονίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Π. Καρλής
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701903
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : p.karlis@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο
Αθήνα, 26-09-2012
Αριθ. Πρωτ. 2391
Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17

ΚΟΙΝ:

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ανδριανού Ιωάννη με θέμα «Υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στην Αργολίδα».
Σχετ. Το με α.π. 262/Β/1810/25-09-2012 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΕΠ 2391/26-09-2012).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η παράνομη διάθεση τοξικών αποβλήτων αποτελεί ζήτημα υψίστης προτεραιότητας για την υπηρεσία μας. Η ΕΥΕΠ έχει διενεργήσει σειρά ελέγχων και ερευνών (ακόμη και σε νυκτερινές ώρες) σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα και έχει προβεί στον εντοπισμό θέσεων παράνομης και ανεξέλεγκτης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε διάφορα σημεία της Ελλάδος.

Αναφορικά με την περιοχή της Αργολίδος η ΕΥΕΠ δεν έχει εντοπίσει χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων. Παράλληλα όμως η ΕΥΕΠ είναι ενήμερη για τη μέτρηση συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου κατά την ανάλυση δειγμάτων υπογείων υδάτων της εν λόγω περιοχής.

Η ΕΥΕΠ αξιολογώντας όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέρχονται εις γνώση της θα συνεχίσει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό τυχόν χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων, όπου υπάρχουν στοιχεία ή ισχυρές ενδείξεις ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γενικός Επιθεωρητής


Π. Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
3. Αρχείο Γμήματος Δ'

ΜΑΝΑΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

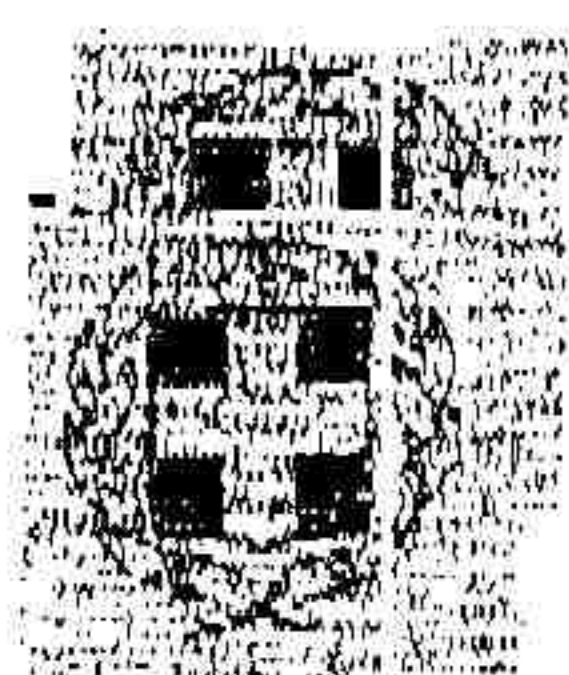

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210-6931286
Fax: 210-6994355

Αθήνα, 12 - 10 - 2012
Αρ. πρωτ.: 105963

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. 262/Β/1810/25-9-2012)

ΘΕΜΑ: «Υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στην Ερμιονίδα»

Σχετ.: Η υπ' αριθμόν 2000/24-9-2012 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΕΓΥ 105963/25-9-2012).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 2000 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 24-9-2012 στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κο Ι. Ανδριανό σχετικά με τις συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στην Ερμιονίδα, σας γνωρίζουμε ότι για τα θέματα ποιότητας και διανομής του νερού ύδρευσης αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει και την ευθύνη για τον καθορισμό επιτρεπτών ορίων συνκέντρωσης ουσιών στο πόσιμο νερό, καθώς και οι κατά περίπτωση τοπικοί φορείς.

Εξάλλου οι τιμές των συγκεντρώσεων ολικού χρωμίου που αναφέρονται στην Ερώτηση είναι πολύ χαμηλότερες της ανώτατης επιτρεπτής συγκέντρωσης του ολικού χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (παραμετρική τιμή) που βρίσκεται στα 50 μg/l όπως έχει ορισθεί από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 σε έναρμόνιση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Ο Δήμος της Ερμιονίδας σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και με το ΙΓΜΕ θα πρέπει να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των συγκεντρώσεων του χρωμίου στις πηγές υδροδότησης και να αναζητήσουν την προέλευση της ρύπανσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
α/α


Εσωτ. Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός Φάκελος (Φ10) Η Μ Ο
- Γ. Αρβανιτίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ

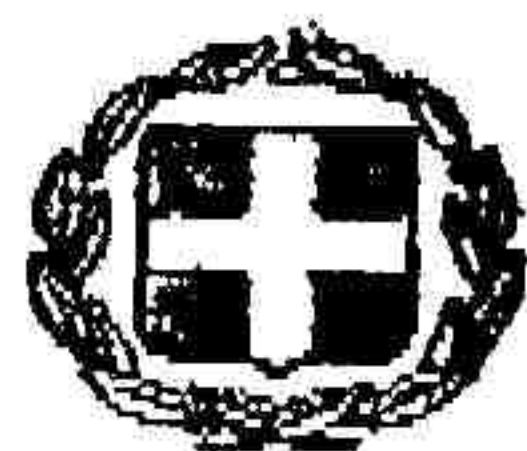

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα 8 - 10 - 2012

Αριθ. Πρωτ. 89300/5745
ΠΡΟΣ: Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-356/ 59
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΥΠΕΚΑ
Fax: 210-64 29 137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

- ΣΧΕΤ.:** α) Το αριθ. 262/B/1810/25-09-2012 έγγραφό σας.
β) Η αριθ. 17762/1053/04-10-2012 Απάντηση Δ/σης Υδάτων της ΑΔΠΔΕ &Ι.
γ) Η αριθ. 59184/21922/01-10-2012 Απάντηση Περιφέρειας Πελοποννήσου.
δ) Η αριθ. 6853/01-10-2012 Απάντηση Τμήματος Περι/λοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ε) Η αριθ. 11859/01-10-2012 Απάντηση Δήμου Ερμιονίδας.


Σε συνέχεια ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 2000/24-09-2012 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ι. Ανδριανού με θέμα: «Υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στην Ερμιονίδα» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β) έως (δ) σχετικές απαντήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών.-

Επισυνάπτεται:

Τα αναφερόμενα στο καίμενο σχετικά (φ. 07)

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Αγγελάκας

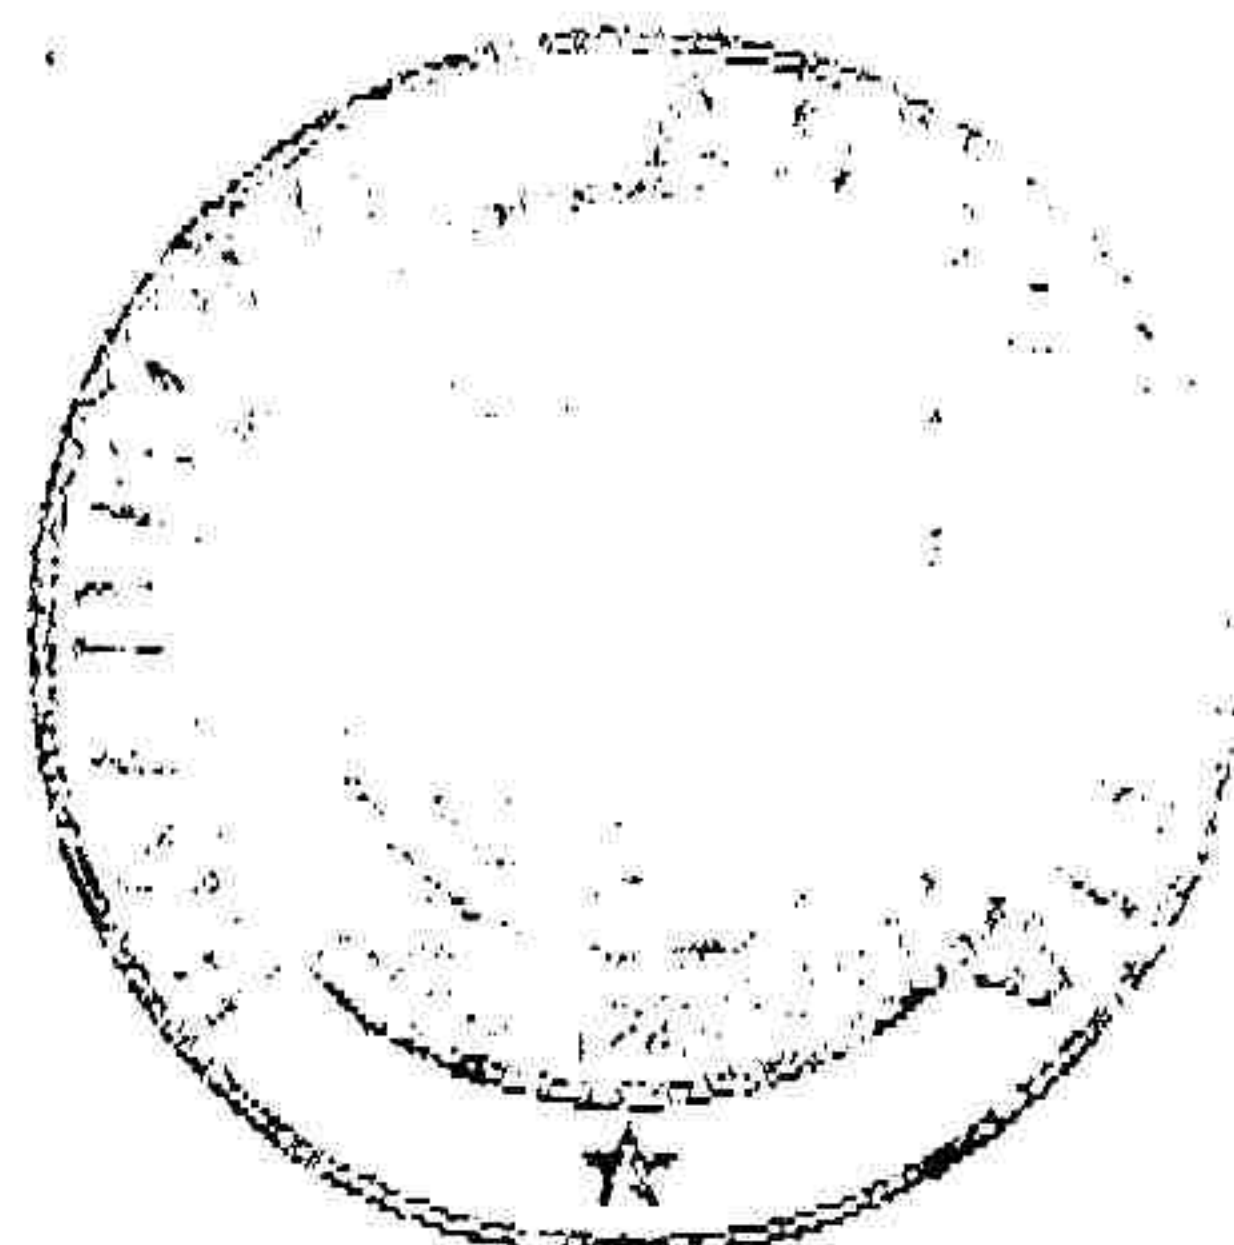

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΡΟΦΑ




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΛΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Ταχ. : Σέκερη και Μαινάλου
 Δ/ση : ΤΡΙΠΟΛΗ
 Ταχ. : 22100
 Κώδ.
 Τηλεφωνίες : Λεονάρδος Τηνιακός

ΤΡΙΠΟΛΗ 4-10-2012

Αρ. Πρωτ.: 17762/1053

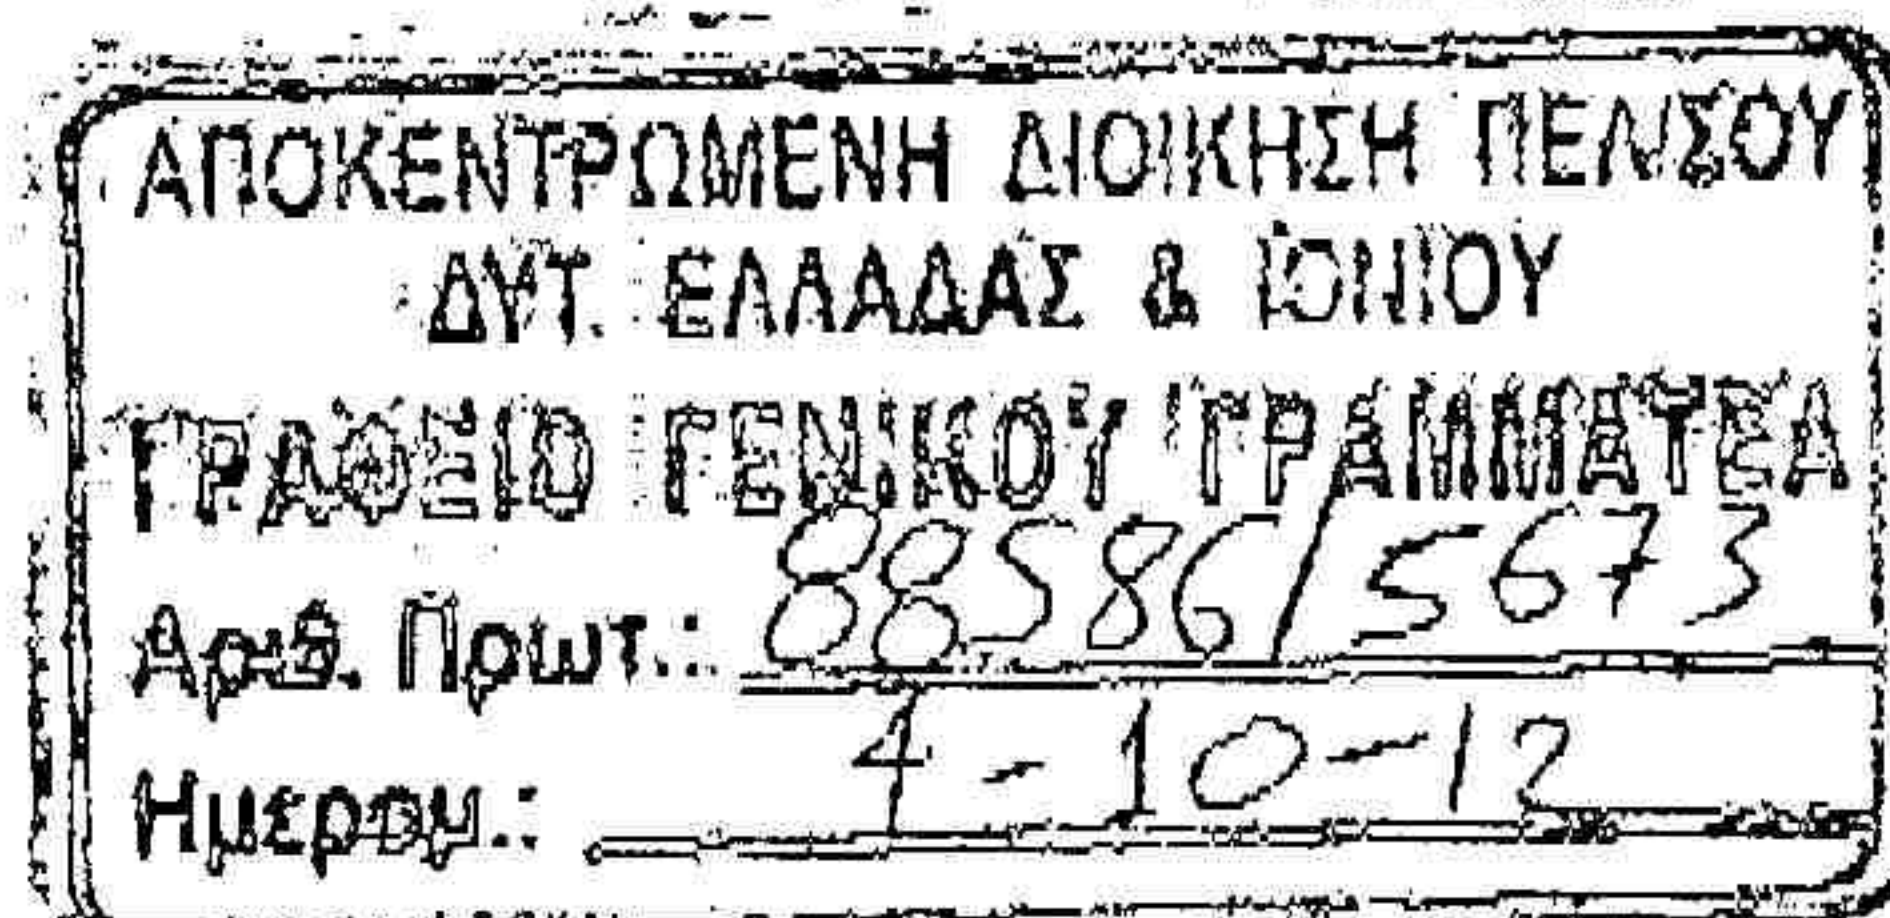


Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Δυτικής Ελλάδας, Πελάσου
 και Ιονίου
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ
 158, ΠΑΤΡΑ.

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος (εξασθενές¹ χρώμιο σε νερά Ερμιονίδας).
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας με αριθ. 85305/5484/26-9-2012

Συνέχεια του σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για τον έλεγχο ποιότητας του παρεχόμενου νερού ύδρευσης, αρμοδιότητα για τον έλεγχο και την ποιοτική παρακολούθηση είναι οι κατά τόπους Δήμοι και ΔΕΥΛ.
 2. Από γεωλογική άποψη, στην περιοχή της Ερμιονίδας υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις όπου επικρατούν υπερβασικά οφιολιθικά πετρώματα, στην ορυκτολογική σύσταση των οποίων συμμετέχουν ορυκτά περιέχοντα χρώμιο. Λεδομένου ότι η γεώτρηση Πελετής (από όπου υδρεύονται τα Λίδυμα) και η γεώτρηση ύδρευσης των Φούρνων έχουν διατηρηθεί σε οφιολιθικά πετρώματα (δεν υπήρχε δυνατότητα υδροδότησης από άλλους γεωλογικούς σχηματισμούς), θεωρούμε ως κατ' αρχήν πιθανή την προέλευση του χρωμίου από τα πετρώματα αυτά. Προς επιβεβαίωση αυτής της εκδοχής όμως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί γεωχημική - ορυκτολογική εξέταση των πετρωμάτων από το ΓΜΕ ή εξειδικευμένο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο.
 3. Ως προς την προέλευση του χρωμίου από άλλες πηγές, δεν υπάρχει βιοτεχνική / βιομηχανική δραστηριότητα παράγουςι τέτοιους ρύπους στην περιοχή, ενώ δεν υπάρχει γνωστή τοποθεσία ταφής ή απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων.
 4. Για την καλύτερη διερεύνηση του προβλήματος, θα πρέπει να γίνουν τα εξής :
 - Σύγκριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης νερού από τώρα και στο εξής, με αναλύσεις νερού των επίμαχων γεωτρήσεων 2-3 φορές ετησίως.
 - Σύγκριση με αναλύσεις παλαιότερων δειγματοληψιών (οι γεωτρήσεις Φούρνων και Πελετής λειτουργούν από την δεκαετία του 1980).
- Εκτεταμένος έλεγχος πιθανών θέσεων απόρριψης υγρών ή στερεών αποβλήτων οιασδήποτε μορφής (στη γέφυρα της επαρχιακής οδού από Αδάμι προς Λίδυμα, απορρίπτονται από διερχόμενα οχήματα «εθιμικώς» τουλάχιστον αστικού τύπου απορρίμματα, νεκρά ζώα κ.λ.π. - η γέφυρα αυτή είναι στο χείμαρρο που ρέει κοντά στη γεώτρηση της Πελετής).


¹ Όριο για πόσιμο νερό ως προς το εξασθενές χρώμιο 2mg/lit (μικρογραμμάρια ανά λίτρο) με δικαστική απόφαση 1158/30-6-2010 για Μεσοπία Ευβοίας. 0,02mg/lit στην Καλιφόρνια

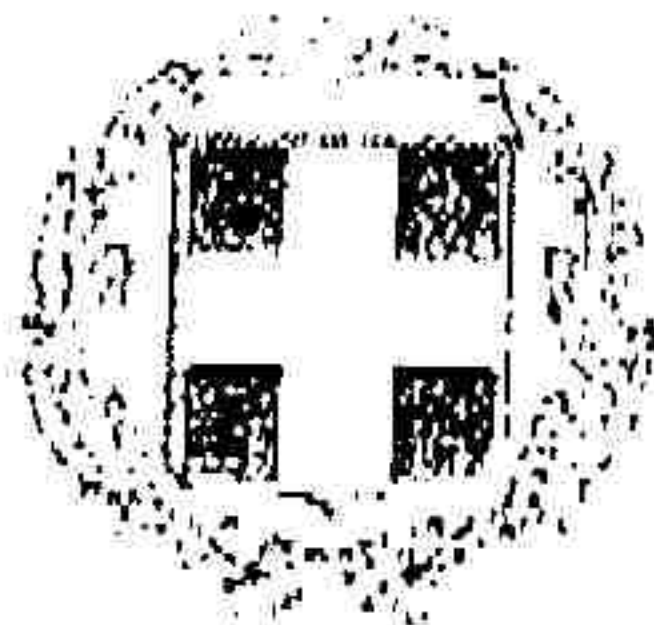

Τρίπολη 1/10/2012
Αρ. Πρ.: 59184/21922

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Πληροφορίες: Αριστοτέλης Γκανάς

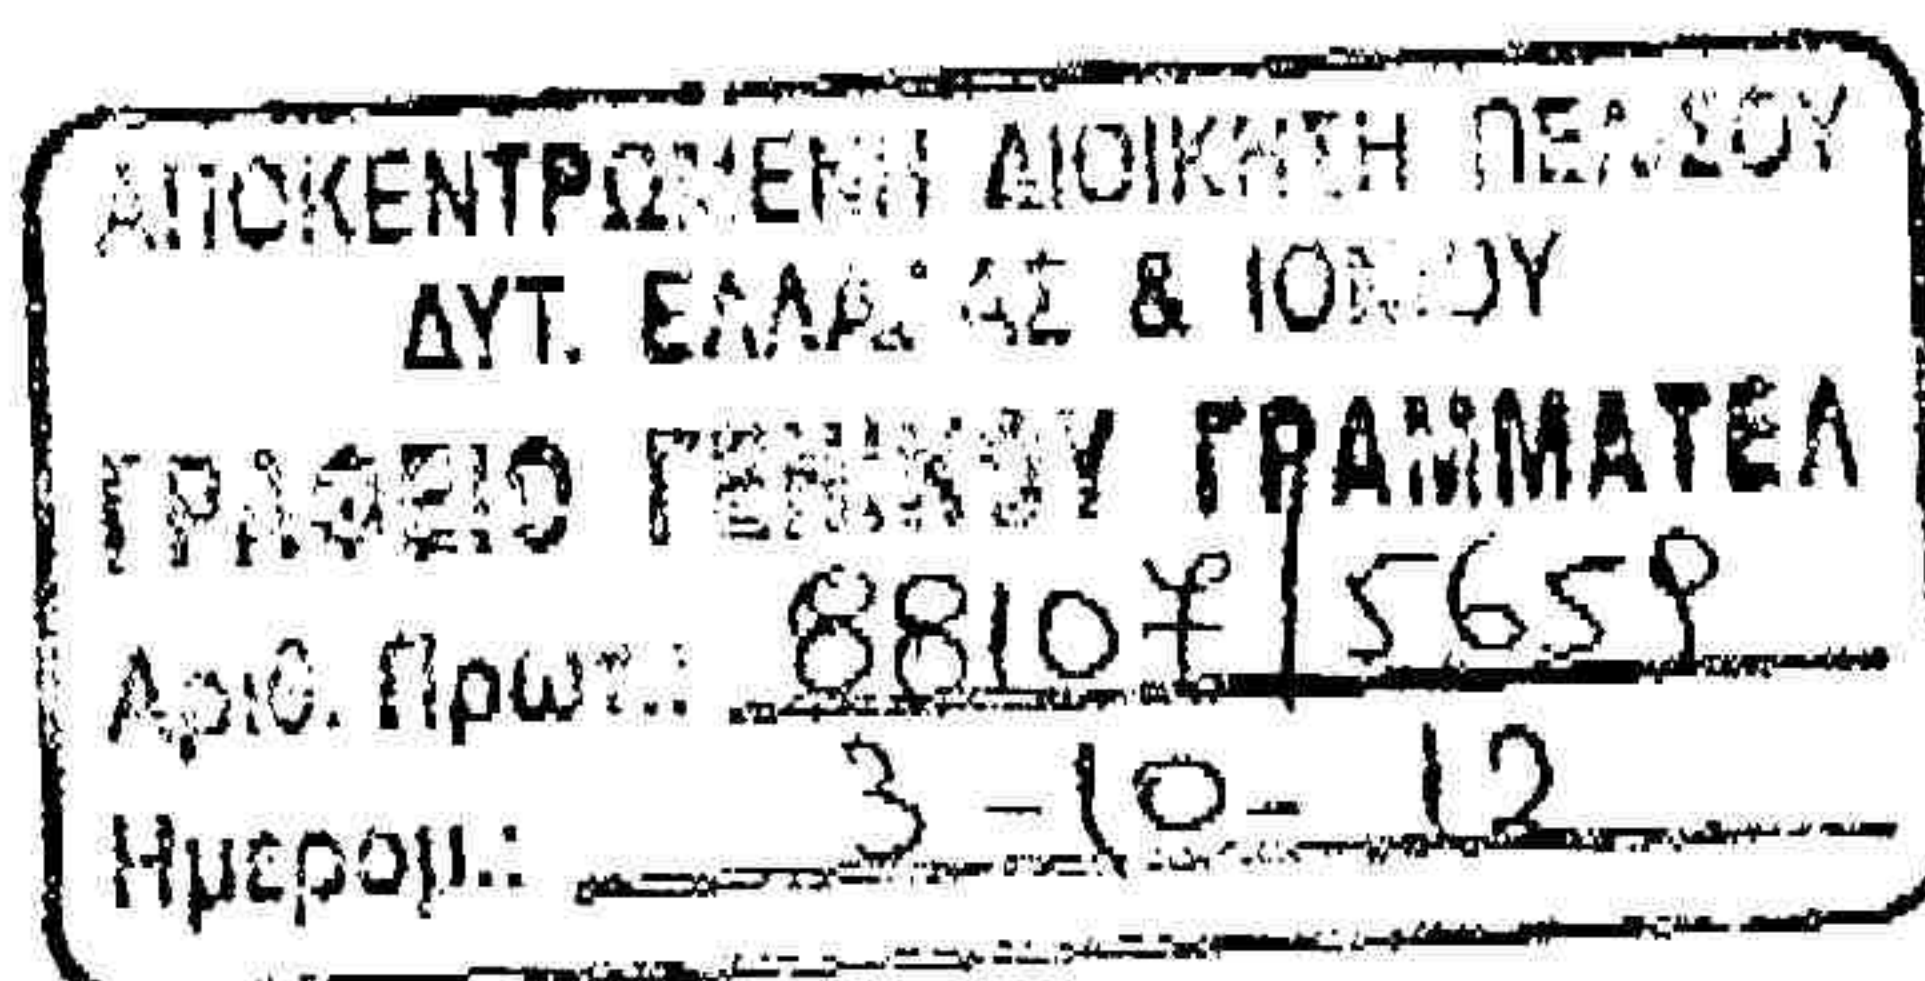

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας
Ιονίου
Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών 158
Τ.Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ


ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΚΕΤ.: Το υπ' αρ. 85305/5484/26-9-2012 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά με την υπ' αρ. 2000/24-9-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ανδριανού, σας διαβιβάζουμε την απάντηση της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

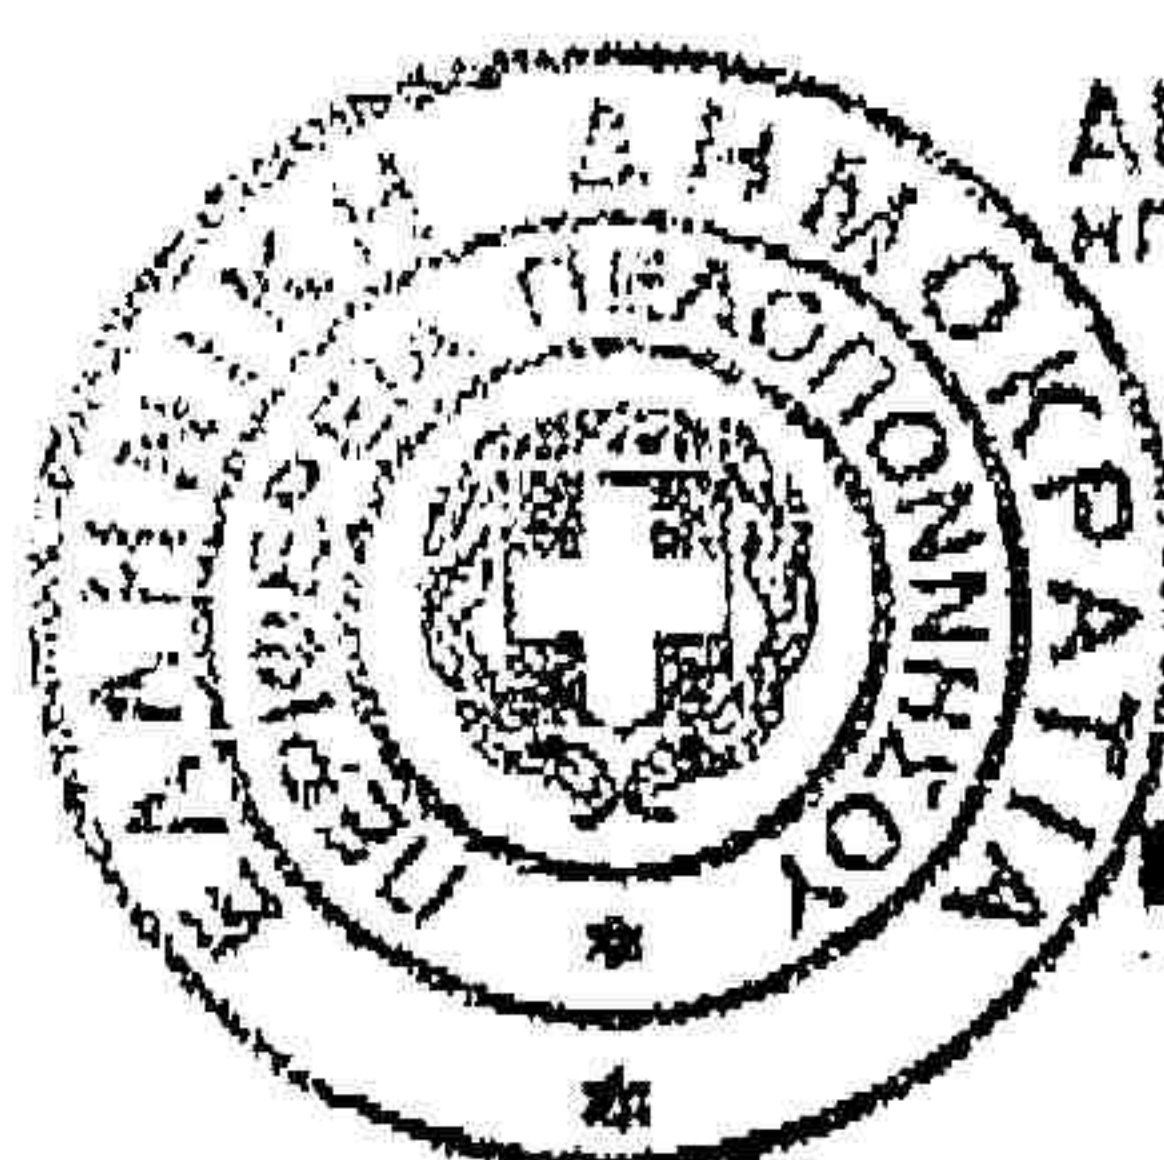

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΓΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ κ.α.

Παναγιώτης Κουμπόνης

Σημειώνεται ότι ο υπογράφων Λεον. Τηνιακός, ως Γεωλόγος του τότε Υπουργείου Γεωργίας, Υ ΠΔΕΒ είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη χρήση καταβόθρας (σε ασβεστολιθικά πετρώματα) μεταξύ Διδύμων και Ηλιοκάστρου, ως τόπου απόρριψης αστικών βοθρολυμάτων από βυτιοφόρα οχήματα, λόγω του άμεσου κινδύνου ρύπανσης των υδάτων της παράκτιας περιοχής Φούρνων - Σαλαντίου.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χ.Α.
2. Φ. Θέμ. Νερών
3. Λεονάρδος Τηνιακός.

Με εντολή Γ.Γ.
Ο Δ/ντής

Λεονάρδος Τηνιακός
Γεωλόγος Β'β



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ψαρράς Ι. Δημήτριος
ΔΕ Διοικ. Γραμματέων με Β'β

2968
α-Πατρίδα




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ναύπλιο 1-10-2012
Αρ. πρωτ. 2465

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γραφείο Περιφερειάρχη

Ταχ. Δ/ση : Μπουμπουλίνας 6
Ταχ.Κώδικας: 211 00 Ναύπλιο
Πληροφορίες: Γ. Καραφωτιάς
Επόπτης Δημ. Υγείας
Τηλέφωνο : 2752362244
FAX : 2752023085

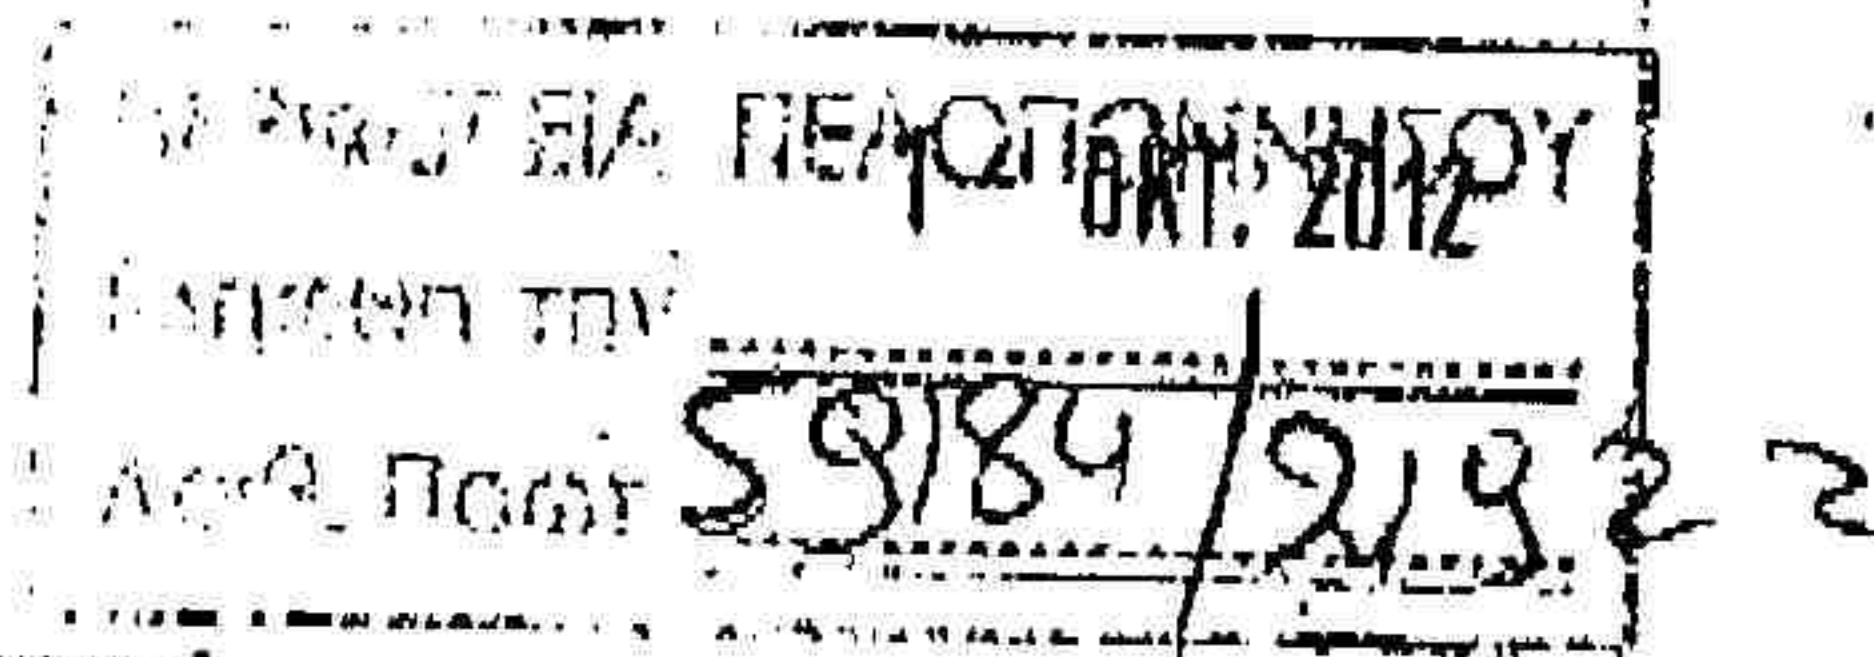

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθ. πρωτ. 58409/21608/28-9-2012 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, όπως προκύπτει από την ανάλυση αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Ερμιονίδας που μας κοινοποίησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας για τα έτη 2011 και 2012 οι τιμές του χρωμίου και του εξασθενούς χρωμίου είναι εντός των ορίων που προβλέπεται από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΙΦΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΓΚΑ
ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/Γ

Αρ. Πρωτ.	86P35/5603
Ημερομ.	1-10-12

**ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ**

Ναύπλιο, 1 / 10 / 2012

Αρ.πρ. 6853

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου
 Ταχ. Κώδικας : 21100

Πληροφορίες : Κ. Φαυφρή

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών 158, 26442

ΘΕΜΑ: Σχετικά με ερώτηση στη Βουλή

Σχετ. το με αρ.πρ.85305/5484/26.09.2012 έγγραφο Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Γραφείο Περιφερειάρχη

Ως προς τα αναφερόμενα στην με αρ.πρ.2000/24.09.2012 ερώτηση στη Βουλή που μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας προκειμένου για τη διαπίστωση της πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την προστασία του περιβάλλοντος, αναζήτησε από τη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας πρόσφατες αναλύσεις δειγμάτων νερού των δημοτικών πηγών υδροδότησης.

Από τις παρακομισθείσες αναλύσεις προέκυψε ότι οι τιμές του χρωμίου είναι εντός της θεσμοθετημένης παραμετρικής τιμής του, η οποία βάση της κείμενης νομοθεσίας - αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.38295/2007 Απόφαση «Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής Απόφασης Υ2/2600/2001 «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998» (ΦΕΚ 630B/2007) έχει οριστεί στο 50 µg/lit.

Όσον αφορά ιδιαίτερα τις συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου που εντοπίζονται, δεν υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο θεσμοθετημένες παραμετρικές τιμές.

Εξάλλου αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της παραπάνω υγειονομικής διάταξης είναι η υπηρεσία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Επιπλέον μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία στην υπηρεσία μας αναφορικά με ανθρωπογενή δραστηριότητα και ταφή επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων.

ΕΔ

ΧΑ, ΦΑ (Ε 1)



Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

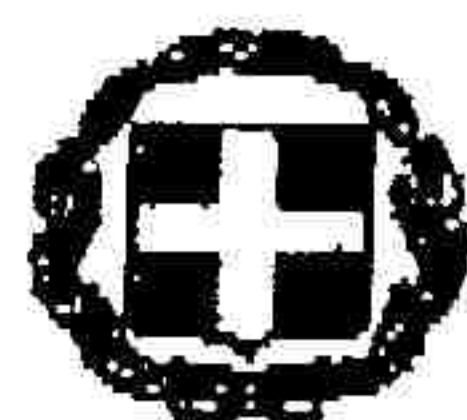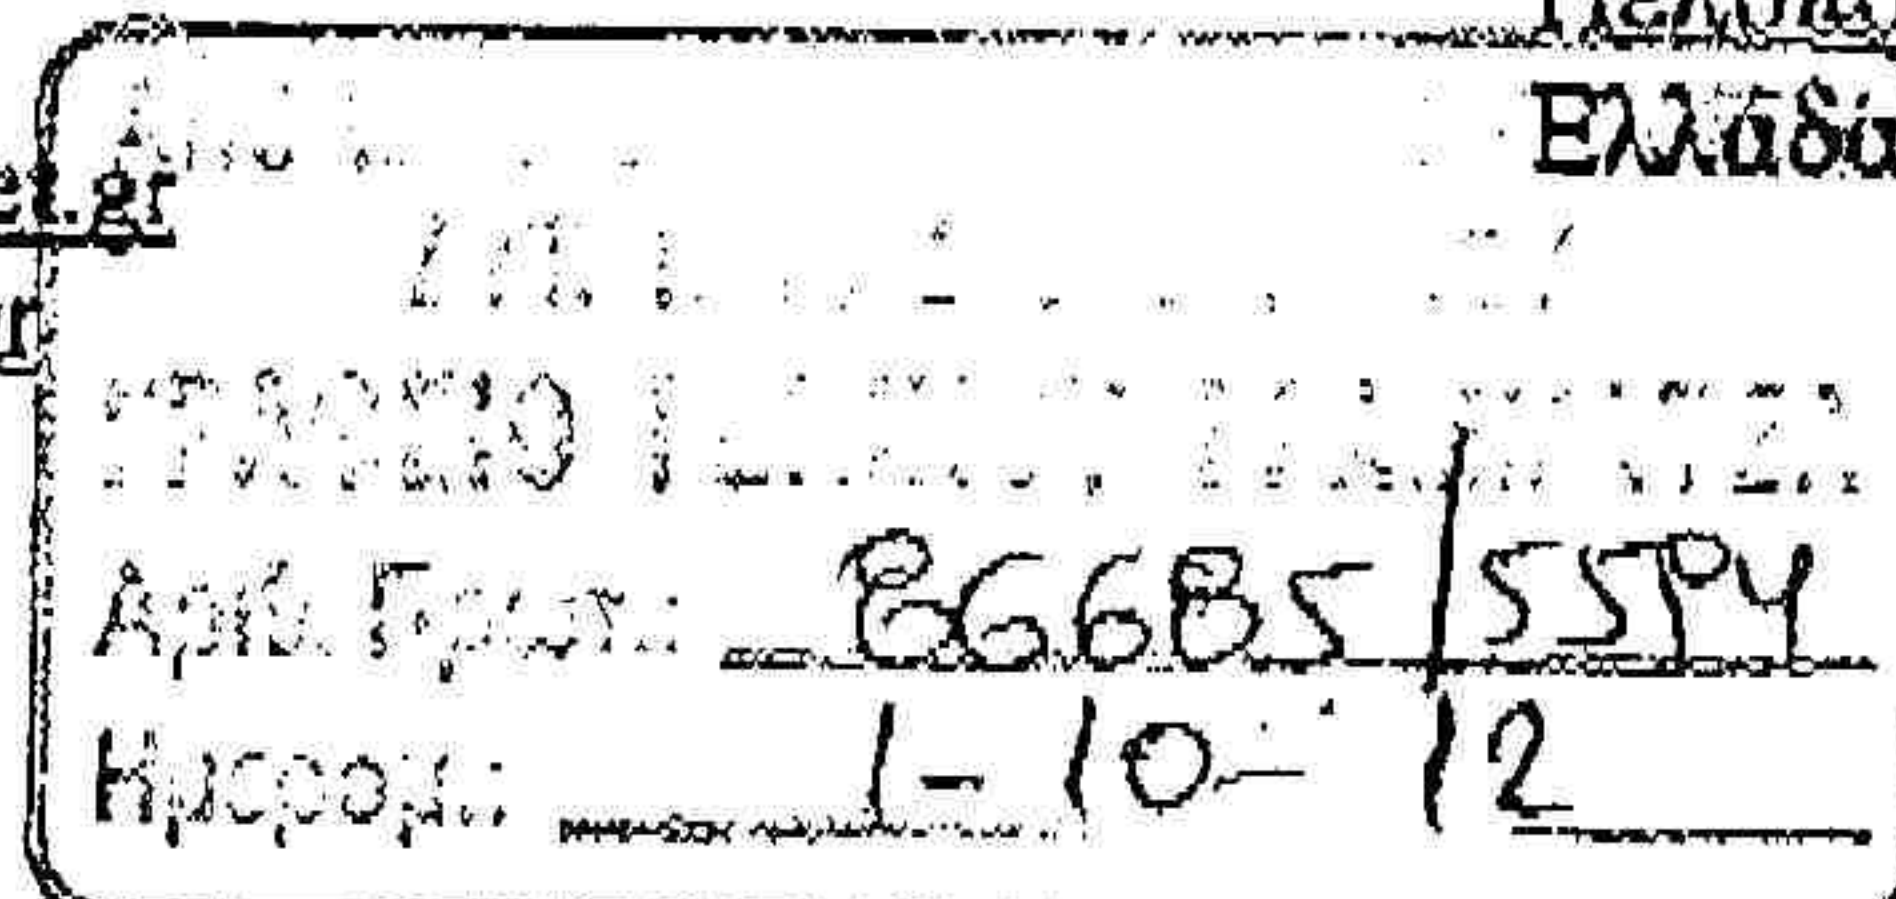**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ****Ταχ.Διαδθ.: Μελίνας Μερκούρη 11****Τ.Κ. 21 300****Κρανίδι****Πληροφορίες : Γραμματεία Δημάρχου****Τηλ.: 2754 3 60028-29, 2754 3 60000****Φαξ: 2754 0 23668****e-mail: kranidi1@otenet.gr****website: www.kranidi.gr****Κρανίδι: 01/10/2012****Αρ.Πρ.: 11859****ΠΡΟΣ:****Αποκεντρωμένη Διοίκηση****Πελοποννήσου, Δυτικής****Ελλάδας και Ιονίου****Θέμα: «Απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου»****Σχετ. Το υπ' αριθμ. 85305/5484/26-9-2012 έγγραφό σας**

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 1434/28-9-2012 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας προς ενημέρωσή σας.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ****ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ**

**Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Γλυν. Κρανιώτη, ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300
τηλ.: 27540 29099, fax: 27540 29199
e-mail: dkranid@otenet.gr,
http:// www.deyaei.wordpress.com

Πλ/ρις: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι, 28-09-2012

Αρ. Πρωτ: 1434

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Υπ' όψιν κ.κ.

Δημητρίου Καμιζή

Δημάρχου,

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΣΧΕΤΙΚΟ: 11775/27-9-12 Δήμου Ερμιονίδας

Αναφορικά με αναλύσεις που πραγματοποίησε η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με βάση την ΔΥΓ2/οικ64340/07-06-2011/ Υγ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης εγκύκλιο, για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ολικού και εξασθενούς χρωμίου σε δείγματα νερού, έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

Ελήφθησαν συνολικά 87 δείγματα νερού στις 24 & 25/10/2011 για αναλύσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου.

Σε ότι αφορά το ολικό χρώμιο, όλα τα δείγματα ήταν εντός των ορίων που καθορίζει η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία (ΚΥΑ2600/2011) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (ανώτατο αποδεκτό όριο 50 $\mu\text{g/l}$). Ενδεικτικό αναφέρεται ότι η ανώτερη τιμή ολικού χρωμίου που ανιχνεύτηκε σε δείγμα του Δήμου, ήταν το 16,3 $\mu\text{g/l}$ (η οποία αναφέρεται στην γεώτρηση Γέφυρα της Δ.Κ. Φούρνων που είναι εφεδρική, δεν χρησιμοποιείται στο δίκτυο ύδρευσης)

Σε 54 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρωμίου ήταν από μηδενική έως 2 $\mu\text{g/l}$,

σε 17 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρωμίου ήταν από 2 $\mu\text{g/l}$ έως 5 $\mu\text{g/l}$,

σε 14 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρωμίου ήταν από 5 $\mu\text{g/l}$ έως 10 $\mu\text{g/l}$.

σε 2 δείγματα η συγκέντρωση του ολικού χρωμίου ήταν μεγαλύτερη των 10 $\mu\text{g/l}$

Σε ότι αφορά το εξασθενές χρώμιο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανώτερη παραμετρική τιμή των 50 $\mu\text{g/l}$ που ισχύει για το ολικό χρώμιο, υιοθετήθηκε στην Οδηγία 98/93/ΕΚ με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (Guidelines for drinking water quality), ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυσκολίες αναλυτικής μέτρησης του εξασθενούς χρωμίου, καθώς και την έλλειψη τοξικολογικών δεδομένων για τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρωμίου κατά την κατανάλωση, δεν προτείνεται σχετική ανώτερη τιμή αποκλειστικό για το εξασθενές χρώμιο, αλλά το όριο των 50 $\mu\text{g/l}$ για το ολικό χρώμιο.

Αυτή την εποχή η Υπηρεσία μας σύμφωνα με την υποχρέωσή της που απορρέει από την παραπάνω εγκύκλιο, πραγματοποιεί ελεγκτικές μετρήσεις που περιέχουν και τα στοιχεία του τρισθενούς και εξασθενούς χρωμίου σε όλο το δίκτυο.

Επιπροσθέτως, παρά την οικονομική δυσπραγία της Επιχείρησης, με το 1187/8-8-2012 έγγραφό μας, ζητήσαμε από το Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. να εκπονήσει μελέτη υδρογεωλογικής αναγνώρισης, στην οποία περιλαμβάνονται επιλεγμένες δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων νερού γεωτρήσεων και ορυκτολογικές αναλύσεις των γεωλογικών σχηματισμών απόρρυξης των γεωτρήσεων, ώστε να διερευνηθεί η αιτία της ανίχνευσης του εξασθενούς χρωμίου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

