




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

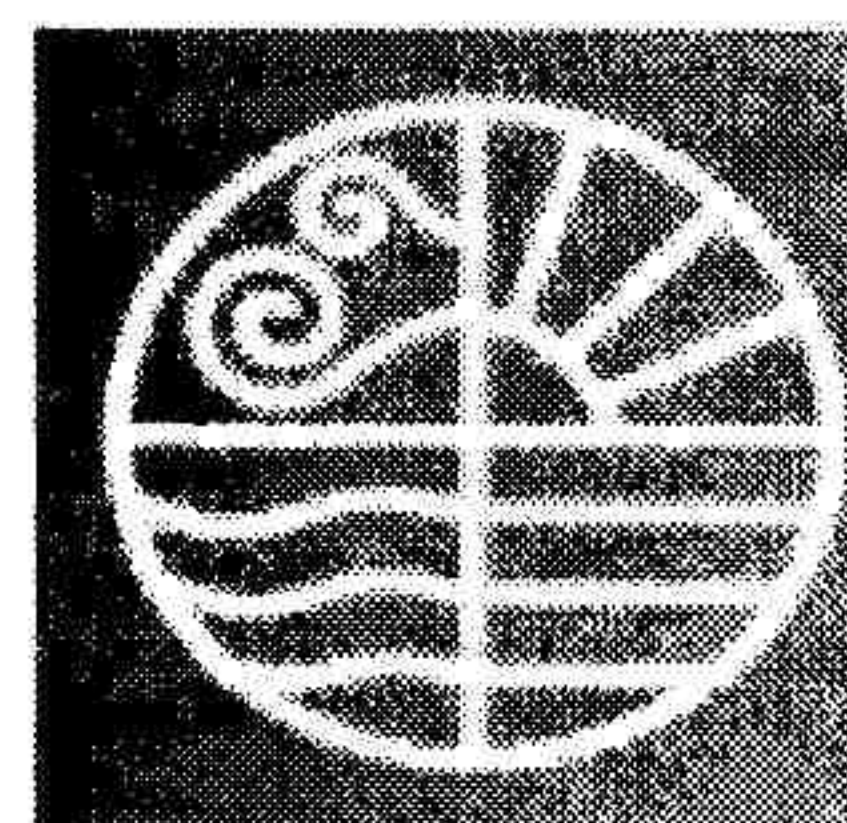

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 1/11/2012

Αρ. Πρωτ: 324/B

2 ΝΟΕ. 2012

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Σπυρίδωνα-Αδωνη Γεωργιάδη
2. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)
3. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2484/3-10-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2484/3-10-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα-Αδωνη Γεωργιάδη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 2618/22-10-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ καθώς και το με αρ. πρωτ. 105995/23-10-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ.

✓ Επίσης σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τον Δήμο Ωρωπού, οι αναλύσεις του νερού πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση και το πιστοποιητικό ανάλυσης εκδίδεται από τα αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών Α.Ε., που έχει συνάψει σύμβαση με τον Δήμο Ωρωπού. Οι αναλύσεις του νερού είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 ενώ την ποιότητα του νερού της Μαυροσουβάλας την ελέγχει και η ΕΥΔΑΠ. Ειδικότερα στις μηνιαίες αναλύσεις που έχει ο Δήμος Ωρωπού το εξασθενές χρώμιο είναι γύρω στο 1μg/l το οποίο είναι στα όρια μη ανιχνεύσιμου, Τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με θέματα της ΕΥΔΑΠ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης, ενώ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή είναι το Υπουργείο Υγείας προς το οποίο επίσης κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης.

Συνημμένα:

- Το α.π. 105995/23-10-2012 έγγραφο Ειδ. Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ
- Το α.π. 2618/22-10-2012 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ



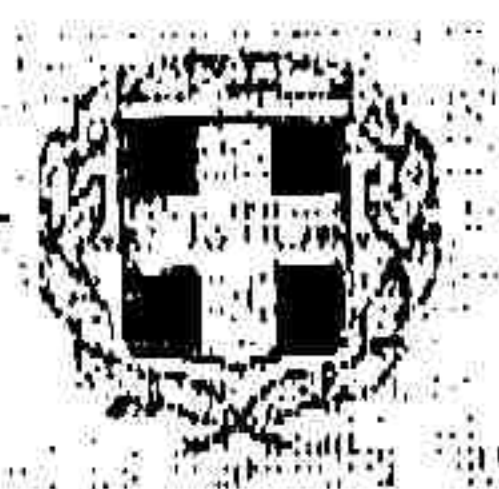

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 23/10/2012

Αρ. Πρωτ.: 105995

Ταχ. Δ/ση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
Ταχ. Κωδ.: 115 26 Αθήνα
Πληρ.: Ε. Αλεξάκη
Τηλ.: 210 6931292
Fax: 210 6994355

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. αρ.324/Β/2610/4-10-2012)

ΘΕΜΑ: «Ρύπανση στη Λίμνη Μαραθώνα»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2484 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 3/10/2012 από το Βουλευτή κο Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με την υπ'αρ. Υ2/2600/2001 ΥΑ σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδιοι φορείς για την ποιότητα του πόσιμου νερού είναι το Υπουργείο Υγείας και ο οικείος Φορέας λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, ήτοι ο Δήμος Ωρωπού. Σχετικά με τα αναφερόμενα στοιχεία ποιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ωρωπού από ιδιωτικό εργαστήριο, τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας των γεωτρήσεων της ΕΥΔΑΠ στη Μαυροσουβάλα, η περιεκτικότητα του νερού σε ολικό χρώμιο δεν ξεπερνά τα 2.9 μg/l. Δεδομένου ότι η συγκέντρωση ολικού χρωμίου είναι υπερσύνολο αυτής του εξασθενούς χρωμίου, η συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου υπολείπεται των 2.9 μg/l και δεν υπερβαίνει την ενώτερη αποδεκτή τιμή ολικού χρωμίου των 50μg/l στα υπόγεια ύδατα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. 1811/22-12-2011 (ΦΕΚ 3322/Β/30-12-2011). Επισημαίνεται ότι στην ΥΑ με αρ. Υ2/2600/2001 σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ δεν περιλαμβάνεται οριακή τιμή για το εξασθενές χρώμιο αλλά μόνον για το ολικό χρώμιο τα 50μg/l.

Σχετικά με την αναφορά για παρουσία νικελίου στη λίμνη Μαραθώνα και κατόπιν ενημέρωσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, στην έκθεση αποτελεσμάτων αναλύσεων επιφανειακών υδάτων έτους 2008 που υπέβαλε στην υπηρεσία μας, καταχωρήθηκε εκ παραδρομής στη βάση δεδομένων για το Γ' τρίμηνο συγκέντρωση νικελίου 257 μg/l στο σημείο δειγματοληψίας «Υδατόπυργος» στη λίμνη Μαραθώνα. Μετά τον επανέλεγχο του αρχείου πρωτογενών δεδομένων του Γενικού Χημείου του Κράτους που πραγματοποιήθηκε για το συγκεκριμένο σημείο δειγματοληψίας, διαπιστώθηκε ότι η πραγματικά μετρηθείσα μέση τιμή συγκέντρωσης νικελίου για το Γ' τρίμηνο 2008 ανέρχεται σε 3.5 μg/l. Επιπλέον, για τα έτη 2007, 2008 και τα Α' και Β' τρίμηνα του έτους 2009 οι προσδιορισθείσες συγκεντρώσεις νικελίου στο αναφερόμενο σημείο δειγματοληψίας κυμαίνονται από 2.3 μg/l έως 5 μg/l και δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος των 20μg/l που καθορίζονται με την υπ'αρ. Η.Π. 51354/2641/Ε103/24-11-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/8-12-2010). Επίσης, τα στοιχεία ποιότητας για τη λίμνη Μαραθώνα που προκύπτουν από τη συστηματική παρακολούθηση που διενεργείται από την Υπηρεσία Ελέγχου της Ποιότητας της ΕΥΔΑΠ, τεκμηριώνουν ότι οι συγκεντρώσεις σε όλες τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του νικελίου και λοιπών βαρέων μετάλλων, βρίσκονται πάντα σε

εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κάτω των ορίων που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αναφορικά με το υδρογεωλογικό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής Μαυροσουβάλας και λίμνης Μαραθώνα σε σχέση με την περιοχή του Ασωπού, αυτές ανήκουν σε διαφορετικά Υπόγεια Υδατικά Συστήματα σε αντιδιαμετρική μεταξύ τους διάταξη και παρεμβολή πρακτικά αδιαπέρατων σχηματισμών. Επομένως, η γεωλογική δομή της περιοχής δε δικαιολογεί υπόγεια υδραυλική επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων και κατά συνέπεια η περιοχή της λίμνης Μαραθώνα δεν επιβαρύνεται με την όποια ρύπανση εντοπίζεται στην περιοχή του Ασωπού.

Επίσης, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας και ο ανάδοχος-μελετητής του έργου «Κατίρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007» δεν ανακοίνωσαν ούτε υιοθετούν σχόλια περί «πρόδρομης πίεσης από τις μεταφερόμενες ποσότητες νερού από τον ρυπασμένο υδροφόρο ορίζοντα Οινοφύτων-Βοιωτίας (Ασωπός)».

Κατόπιν των ανωτέρω, δημοσιεύματα του Ημερήσιου Τύπου περί εκτεταμένης ρύπανσης με νικέλιο και άλλα βαρέα μέταλλα στη λίμνη Μαραθώνα δεν ισχύουν.


Εσωτερική Διανομή:

- 1.Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- 2.Αρχείο Φ.10
- 3.Ε. Αλεξάκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α.

Μ. ΓΚΙΝΗ

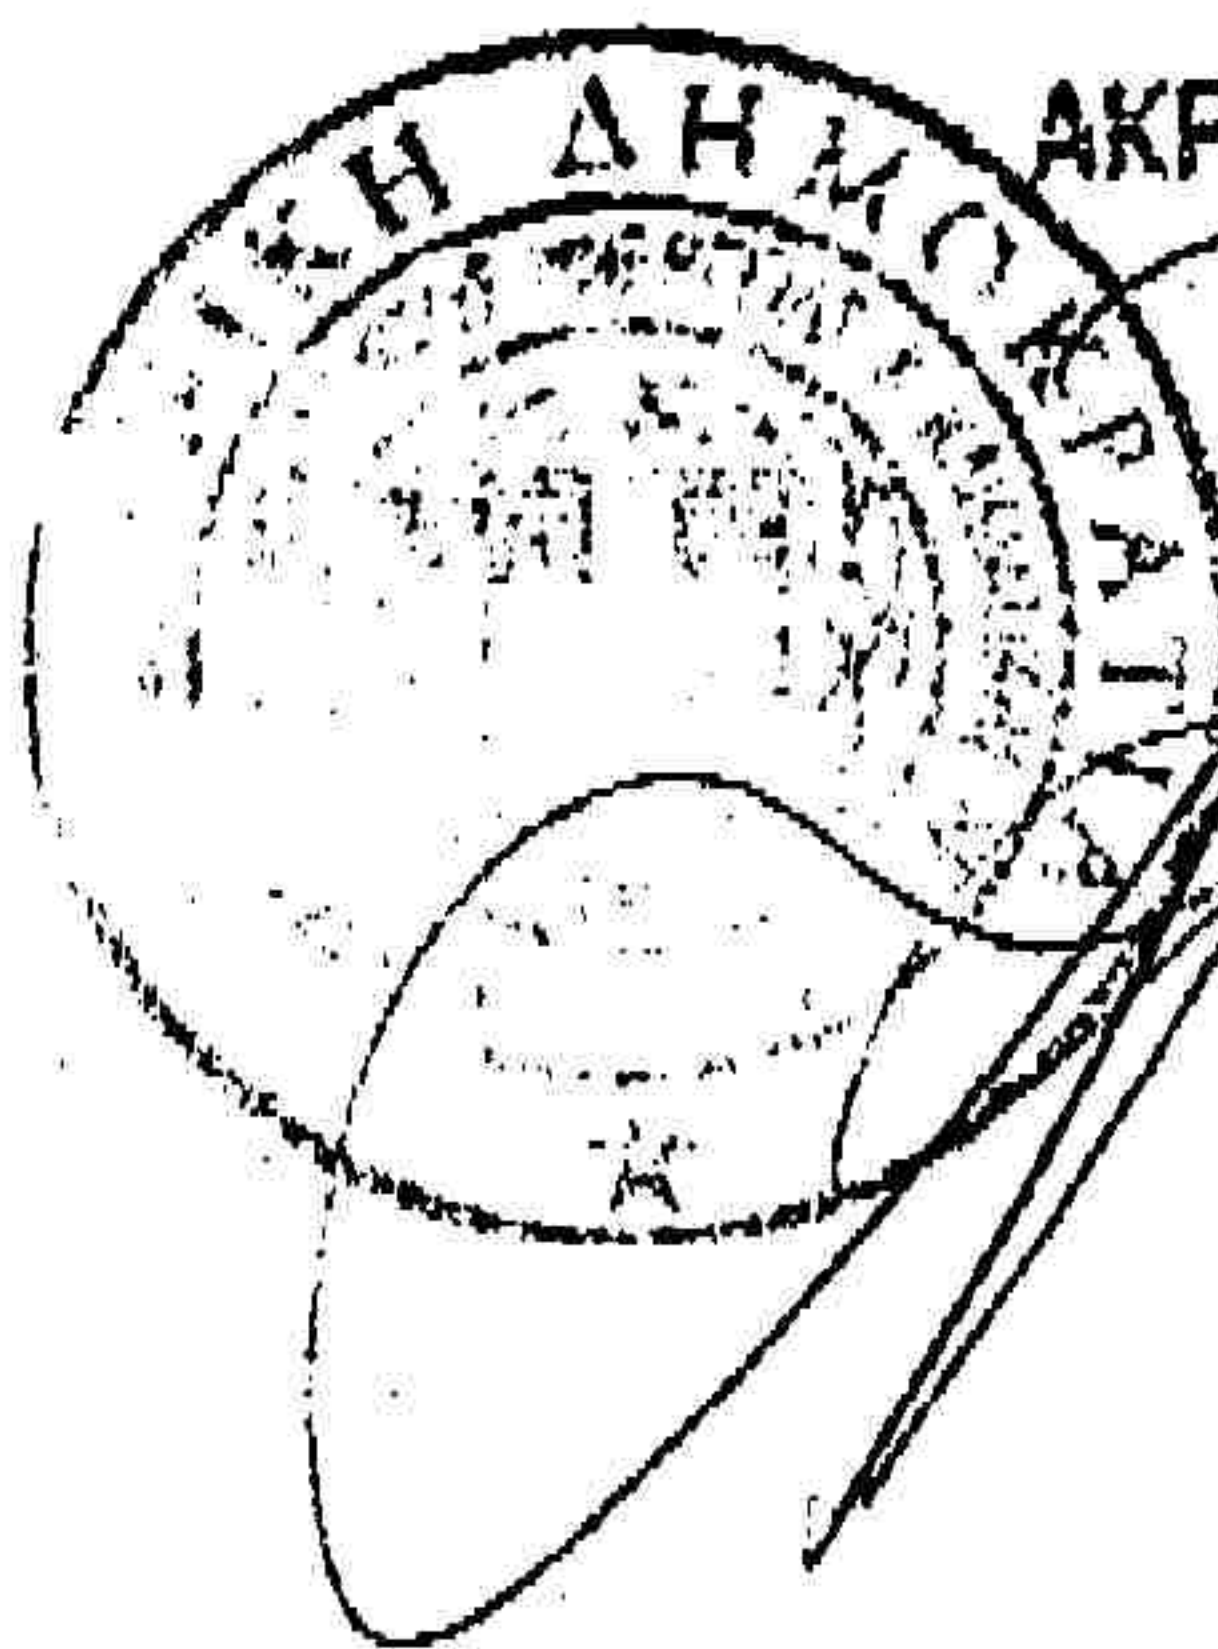

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Γ. Χρονόπουλος
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701902
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση :

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 22 - 10 - 2012

Αριθ. Πρωτ. 2618

Βαθμός : Επείγον
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
(σχετ. 324/β/2610/4-10-2012)

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλής

Σχετ. Το με α.π 324/β/2610/4-10-2012 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ με συνημμένη την με α.π. 2484 Ερώτηση (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 2618/19-10-2012)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (με συνημμένη την Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το ζήτημα της παράνομης παροχέτευσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων από βιομηχανίες και μονάδες που είναι εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού, αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητα του ελεγκτικού έργου της ΕΥΕΠ.
2. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΕΠ μέσω των προγραμματισμένων και των έκτακτων επιθεωρήσεων / αυτοψιών ελέγχει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εγκαταστάσεων - στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της - με έμφαση σε αυτές που διαθέτουν υγρά απόβλητα. Επιπρόσθετα, η σχεδιαζόμενη για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Οικοφύτων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, θα ισχυροποιήσει την συνεχή παρουσία των ελεγκτικών περιβαλλοντικών αρχών στην ευαίσθητη αυτή περιοχή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Π. ΜΕΡΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Δ'
4. Γ. Χρονόπουλος



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕΤΣΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΕ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ