




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

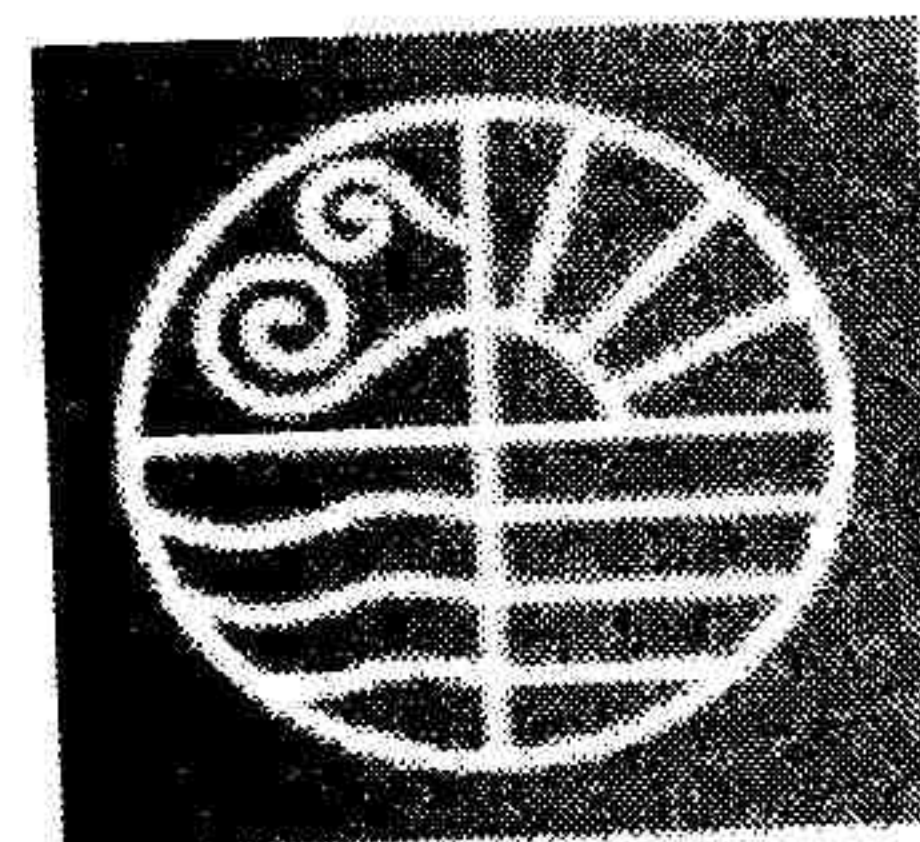

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vou'i1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 30/11/ 2012
Αρ. Πρωτ: 503 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κα Διονυσία-Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3102/17-10 -2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3102/17-10 -2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Διονυσία –Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και μας κοινοποιήθηκε με το α.π. 1304/8-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε ότι οι καθ' ύλιν αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ έχουν επιληφθεί του ζητήματος που τίγεται στην Ερώτηση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου