




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

17 ΔΕΚ. 2012

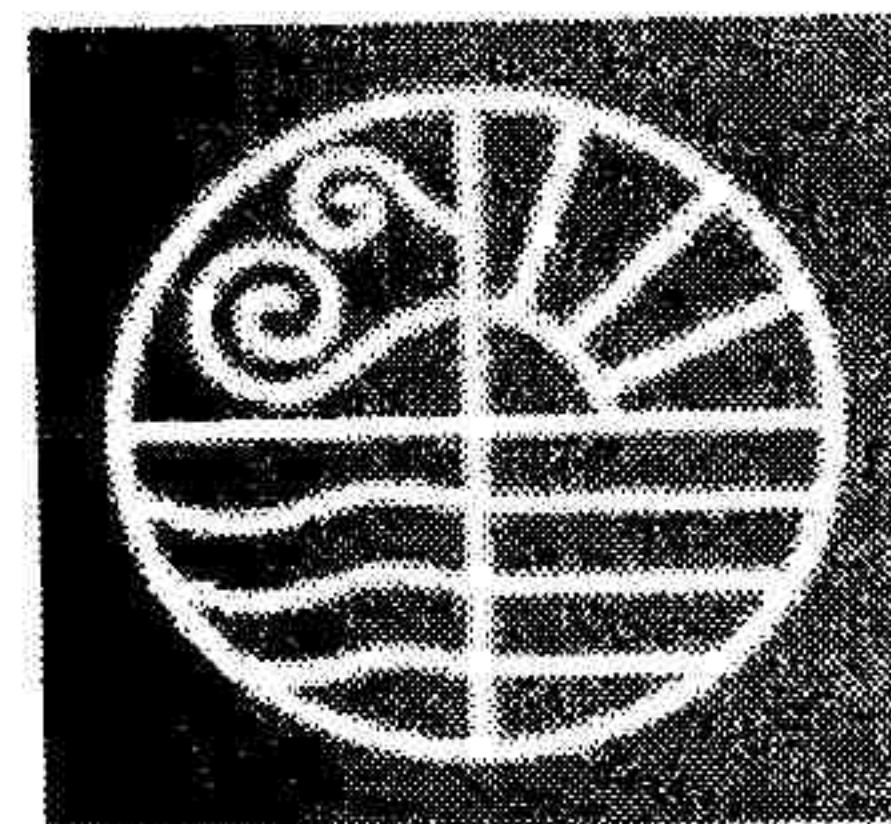

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 17/12/2012

Αρ. Πρωτ: 591/β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Σπύρο Λυκούδη

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4249/22-11-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4249/22-11-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Σπύρο Λυκούδη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το με αρ. πρωτ. 3026/28-11-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), καθώς και το με αρ. πρωτ. 106167/5-12-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ)/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- Το α.π. έγγραφο 3026/28-11-2012 έγγραφο ΕΥΕΠ /ΥΠΕΚΑ
- Το α.π. 106167/5-12-2012 έγγραφο ΕΓΥ /ΥΠΕΚΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'**

Ταχ. Δ/ση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23
Πληροφορίες :Μ. Χρυσικοπούλου
Αρ. Τηλεφώνου :210 8701923
Αρ. Τηλεομοιοτ. :210 8701868
Ηλεκτρον. Δ/ση

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 28-11-2012

Αριθ. Πρωτ. 3026
(σχετ. Α:Π. Γρ. Κοιν. Ελ.
591/β/1712/26-11-12)
Βαθμός : **Εξ. Επείγον**
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 – Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Σ. Λυκούδη με θέμα «Κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων της λίμνης Μαραθώνα».

Σχετ. : Το με α.π. 591/β/1712/26-11-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΕΠ / ΤΝΕ 3026/27-11-2012).

Σε απάντηση της υπ. αρ. 4249/22-11-12 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Σ. Λυκούδη, σας γνωρίζουμε ότι στις 12-11-2012 και μετά από τηλεφωνική καταγγελία, αρμόδιοι επιθεωρητές της ΕΥΕΠ με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, μεταβήκαμε στην περιοχή του Καπανδριτίου και συγκεκριμένα στο οικόπεδο με συντεταγμένες θέσης Χ=0488039, Υ=4225118, Ζ=256 (κατά ΕΓΣΑ 87), όπου εντοπίστηκε φορτηγό αυτοκίνητο να εκφορτώνει κόπρο πτηνοτροφείου.


Στο ίδιο οικόπεδο είχε αποθεθεί, το Σάββατο 10-11-2012, ένα ακόμη φορτίου κόπρου και σε προηγούμενο χρόνο ποσότητα κόπρου, κατ' εκτίμηση 5-7 αντίστοιχα φορτία, η οποία είχε επικαλυφθεί μερικώς με χώμα. Ο συνολικός όγκος της αποθεθείσας κόπρου εκτιμάται σε 80-100 m³. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κόπρο πτηνοτροφείου, υδαρή, προφανώς ανεπεξέργαστη που έφερε ζωικά παραπροϊόντα (νεκρά πτηνά και τμήματά τους, φτερά και πούπουλα). Επί και πέριξ των αποθέσεων είχαν αναπτυχθεί σμήνη μυγών, αναδύονταν εντονότατη οσμή και ποσότητα υδαρούς κόπρου είχε "διαρρεύσει" προς την παρακείμενο χωμάτινο δρόμο. Το οικόπεδο διάθεσης των ζωικών αποβλήτων, σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα θέσης, βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής της τεχνητής λίμνης του Μαραθώνα, σε απόσταση 854 m περίπου από την ανώτατη στάθμη της και συνεπώς εντός της ζώνης προστασίας όπου απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση κοπριάς στην εν λόγω περιοχή.

Τα συγκεκριμένα ζωικά απόβλητα διαπιστώθηκε ότι προέρχονταν από τις εγκαταστάσεις πτηνοτροφείου «Κ. Γεωργασόπουλος» που είναι εγκατεστημένο στη θέση Δρύζο Κοίκι στον Αιτώνα Αττικής, το οποίο διαθέτει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με α.π. Φ235/1119/31-03-

2009 της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής, νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και υπάγεται στην Οδηγία IPPC.

Η ΕΥΕΠ προχώρησε στην σύνταξη έκθεσης αυτοψίας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με το Ν. 2947/2001, και ταυτόχρονα κινήθηκε η διαδικασία του αυτόφωρου.

Επιπρόσθετα, η ΕΥΕΠ με το υπ αρ. οικ. 2931/15-11-2012 έγγραφό της, κάλεσε το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να θέσει το όλο εγχείρημα υπό τον έλεγχο και την επίβλεψή του, ενεργοποιώντας προς τούτο και την Περιφερειακή Επιτροπή για την Πρόληψη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.

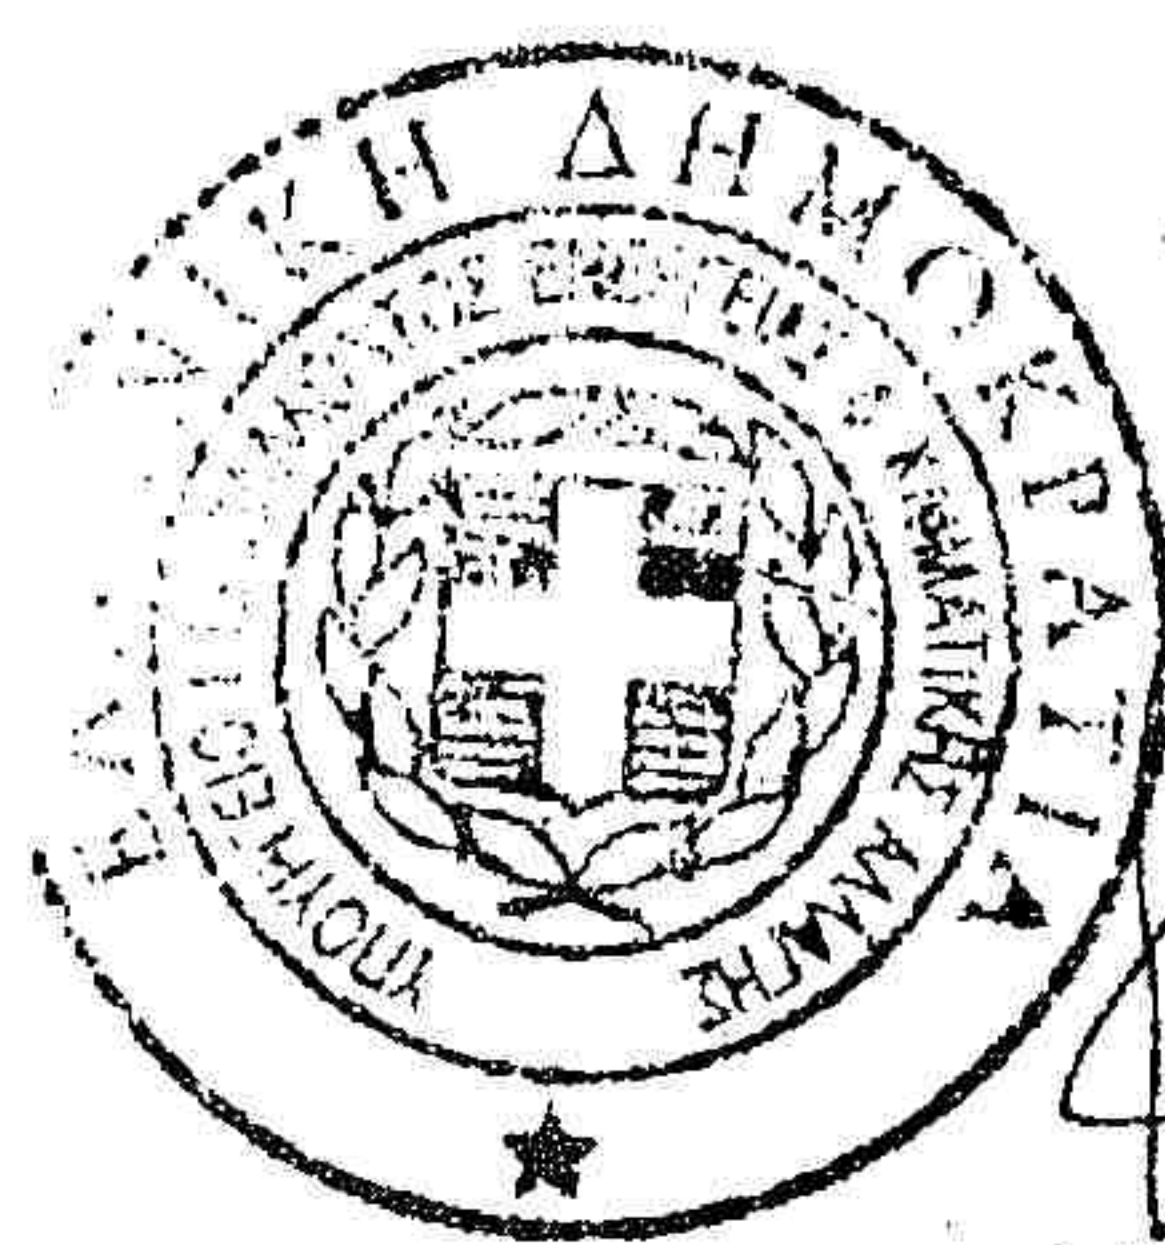

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γενικός Επιθεωρητής


Π. Μέρκος

ΛΑΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.4)
3. Μ. Χρυσικοπούλου

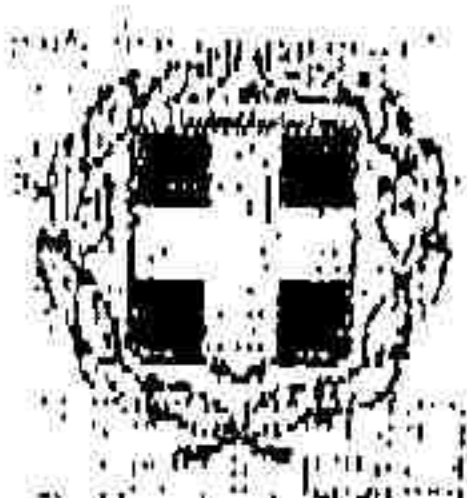

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 5/12/2012

Αρ. Πρωτ.: 106167

Ταχ. Δ/ση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
Ταχ. Κωδ.: 115 26 Αθήνα
Πληρ.: Ε. Αλεξάκη
Τηλ.: 210 6931292
Fax: 210 6994355

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. αρ. 591/Β/1712/26-11-2012)

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων της Λίμνης Μαραθώνα»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4249 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 22/11/2012 από το Βουλευτή κο Σπύρο Λυκούδη και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με την αναφορά για παρουσία νικελίου στη λίμνη Μαραθώνα και κατόπιν ενημέρωσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, στην έκθεση αποτελεσμάτων αναλύσεων επιφανειακών υδάτων έτους 2008 που υπέβαλε στην υπηρεσία μας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη εργαστηριακής υποδομής και σχετικές εργασίες για την παρακολούθηση της ποιότητας νερών», καταχωρήθηκε εκ παραδρομής στη βάση δεδομένων για το Γ' τρίμηνο συγκέντρωση νικελίου 257 μg/l στο σημείο δειγματοληψίας «Υδατόπυργος» στη λίμνη Μαραθώνα. Μετά τον επανέλεγχο του αρχείου πρωτογενών δεδομένων του Γενικού Χημείου του Κράτους που πραγματοποιήθηκε για το συγκεκριμένο σημείο δειγματοληψίας, διαπιστώθηκε ότι η πραγματικά μετρηθείσα μέση τιμή συγκέντρωσης νικελίου για το Γ' τρίμηνο 2008 ανέρχεται σε 3.5 μg/l. Επιπλέον, για τα έτη 2007, 2008 και τα Α' και Β' τρίμηνα του έτους 2009 οι προσδιορισθείσες συγκεντρώσεις νικελίου στο αναφερόμενο σημείο δειγματοληψίας κυμαίνονται από 2.3 μg/l έως 5 μg/l και δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος των 20 μg/l που καθορίζονται με την υπ'άρ. Η.Π. 51354/2641/Ε103/24-11-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/8-12-2010). Επίσης, τα στοιχεία ποιότητας για τη λίμνη Μαραθώνα που προκύπτουν από τη συστηματική παρακολούθηση που διενεργείται από την Υπηρεσία Ελέγχου της Ποιότητας της ΕΥΔΑΠ, τεκμηριώνουν ότι οι συγκεντρώσεις σε όλες τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του νικελίου και λοιπών βαρέων μετάλλων, βρίσκονται πάντα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κάτω των ορίων που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ουδέποτε ανακοίνωσε ότι ρύπανση προερχόμενη από τον Ασωπό ποταμό επηρεάζει την περιοχή της λίμνης Μαραθώνα, καθώς οι περιοχές λίμνης Μαραθώνα και Ασωπού ποταμού ανήκουν σε διαφορετικά Υπόγεια Υδατικά Συστήματα σε αντιδιαμετρική μεταξύ τους διάταξη και παρεμβολή πρακτικά αδιαπέρατων σχηματισμών. Επομένως, η γεωλογική δομή της περιοχής δε δικαιολογεί υπόγεια υδραυλική επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων και κατά συνέπεια η περιοχή της λίμνης Μαραθώνα δεν επιβαρύνεται με την όποια ρύπανση εντοπίζεται στην περιοχή του Ασωπού.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Εσωτερική Διανομή:

1. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
2. Αρχείο Φ.10
3. Ε. Αλεξάκη

Χ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ