




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

21 ΔΕΚ. 2012

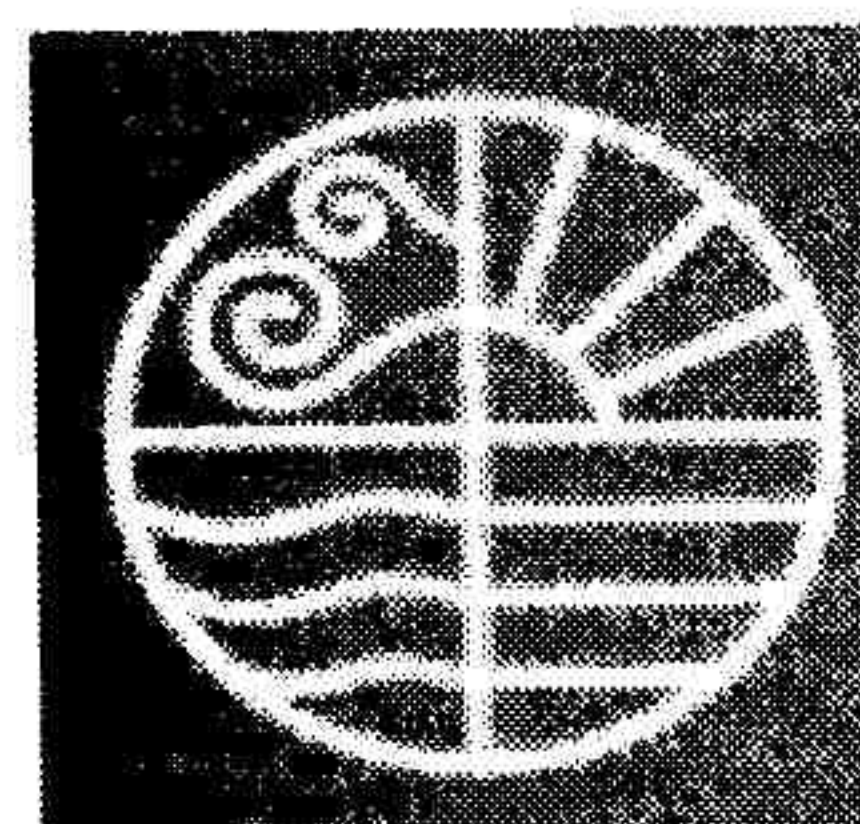

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: voili1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 19/12/ 2012

Αρ. Πρωτ: 599 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
2. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4368/26-11-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4368/26-11-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το με αρ. πρωτ. 58801/6490/4-12-2012 έγγραφο Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού /ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που τίγεται στην Ερώτηση θα διερευνηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) /ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένο:

Το α.π. 53801/6490/4-12-2012 έγγραφο Δ/σης Περιβ. Σχεδ. /ΥΠΕΚΑ

✓
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ



ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 04-12-2012
Αρ. Πρ. : **58801/6490**
Σχετ. : 599/Β/2112

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51
FAX : 210 8663693
Πληροφορίες : Χ. Ζερβού
Τηλέφωνο : 210 8653294
E-mail : ch.zervou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ: «Εγκαταλελειμμένες ποσότητες αμιάντου απειλούν το χωριό Γέφυρα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

Σχετ. α) Η υπ' αρ. 4368/26-11-2012 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου (αρ. πρ. ΔΠΣ 58801/6490/28-11-2012)

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης και σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε:

Έως σήμερα δεν είχαν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), η οποία αφορά στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ο φορέας διαχείρισης ή ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ειδική μελέτη εξυγίανσης – αποκατάστασης του χώρου, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα έργα εξυγίανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος στον ρυπασμένο χώρο.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, ο σημερινός ιδιοκτήτης του χώρου της εγκατάστασης «Trastic Enterprises LTD» οφείλει να υποβάλει την προαναφερόμενη μελέτη και να υλοποιήσει τις απαραίτητες σχετικές εργασίες που θα εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, με στόχο την άρση ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ρύπανσης. Ο ιδιοκτήτης του χώρου καταβάλλει και τις δαπάνες για την εκτέλεση των έργων και εργασιών εξυγίανσης.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης του χώρου, η Υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες έχουν εναποτεθεί τα απόβλητα. Οι επιπτώσεις θα προκύψουν από την μελέτη εξυγίανσης – αποκατάστασης του χώρου. Για τον έλεγχο των αναφερόμενων στην ερώτηση αρμοδιότητα έχει η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση Περ/κου Σχεδιασμού
- Τμήμα Δ.Σ.Α. Φ.3.2
- Χ. Ζερβού



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Γ. ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ