



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 21 - 12 - 2012

Αριθ. πρωτ.: 1621

21 ΔΕΚ. 2012

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

Βουλευτές:

- κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
 - κα Ελένη Γερασιμίδου
- Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος


- Σχετ.:**
1. Η υπ' αριθμ. 2969 / 16 - 10 - 2012 Ερώτηση
 2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1279 / 08 - 11 - 2012 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Λειτουργία του ΧΥΤΥ Μαυροράχης στη Π.Ε. Θεσσαλονίκης», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 5292/02.11.2012 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνημμένο σε αυτό το υπ' αριθμ. πρωτ. 4264/4304/25.10.2012 έγγραφο του συνδέσμου Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΛΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

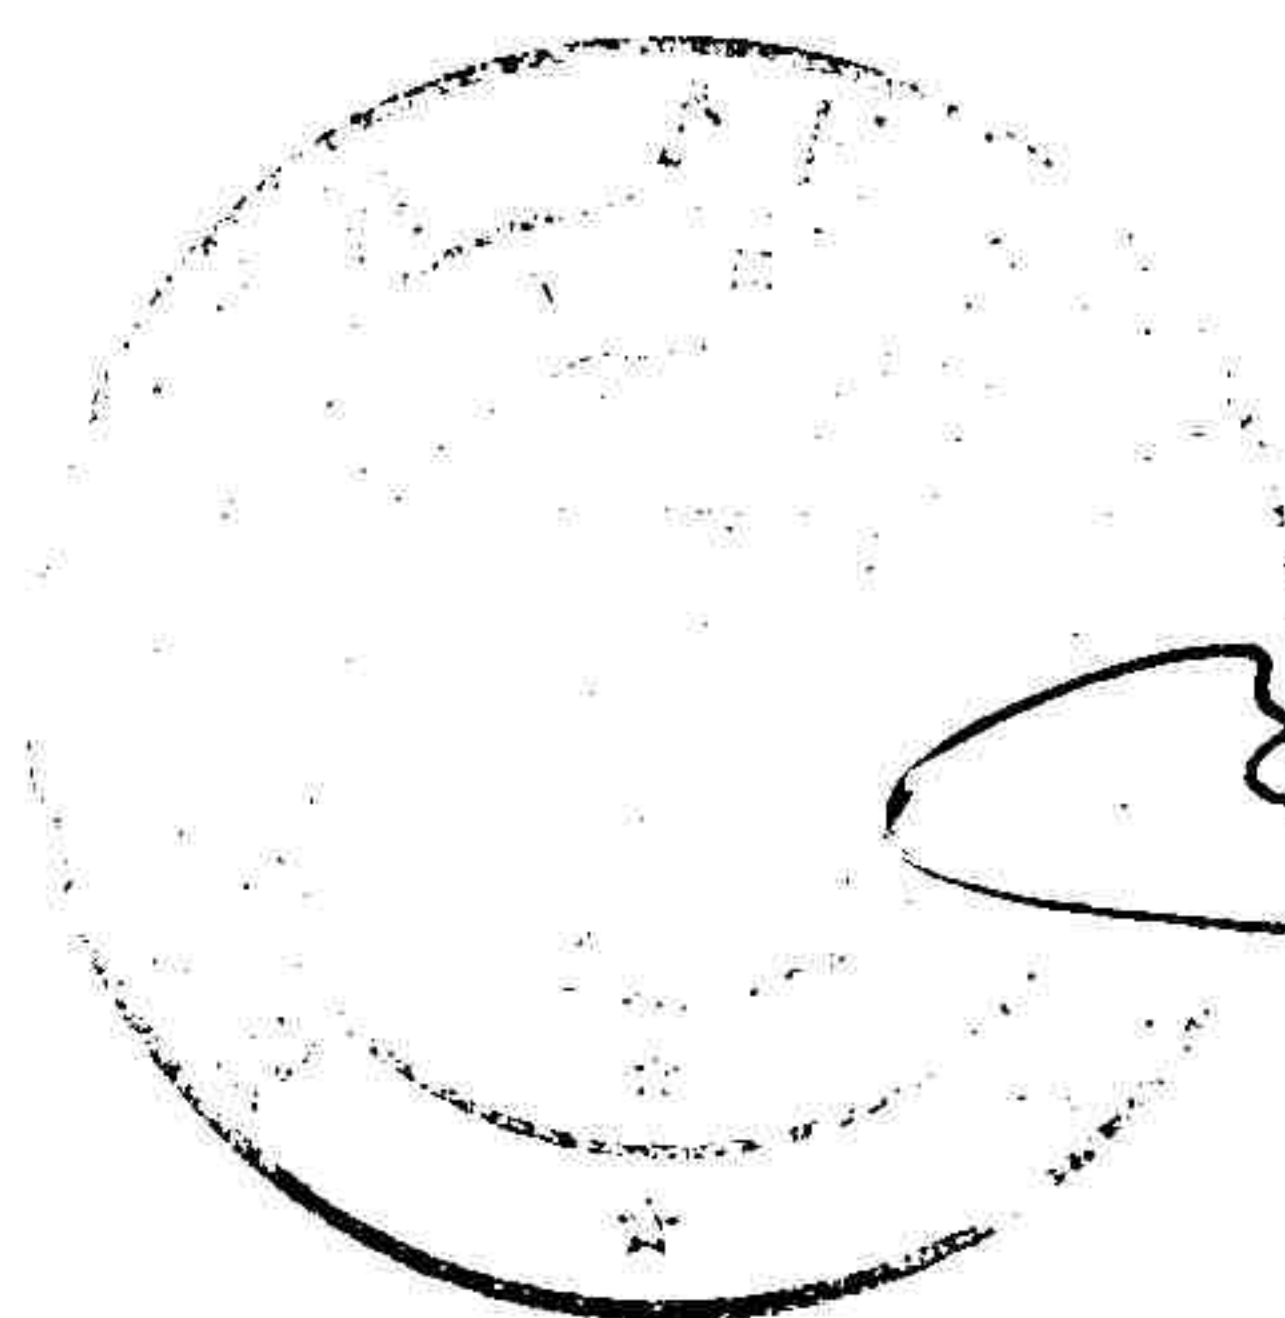

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου

J



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π. 5292
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κώδικας : 546 29
Ταχ. Θυρίδα : 19759 Τ.Κ. 54012
Τelefax : 2313325481
Πληροφορίες : Αθ. Παναγιώτου
Τηλέφωνο : 2313325489
e-mail : a.panagiotou@prkm.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ

(να σταλεί με φαξ)

Θεσσαλονίκη 02/11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρ. Πρωτ. 2692
Ημερομηνία 02/11/2012
Φ/Γ.Δ. Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
(υπόψη: κ. Σ. Ζαχαριάδη)
FAX : 2313/389.389
ΚΟΙΝ.: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
κ. Διον. Τσιμέδη
2. ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
κ. Ευθ. Φωτόπουλο
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
FAX: 2313/ 319.821

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος- Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 2969 /16-10-2012 των βουλευτών κ. Κωνσταντίνου Θ. και Ε. Γερασιμίδου, με θέμα «Λειτουργία του ΧΥΤΥ Μαυροράχης στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης».

ΣΧΕΤ: 1. Η σχετική ερώτηση με Α.Π. 2969 /16-10-2012 που περιήλθε στην υπηρεσία μας με το με Α.Π. 384779 (1539)/18-10-2012 Διαβιβαστικό από το Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβ/τος & Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΠ της υπηρεσίας μας 5292/18.10.12).

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής ερώτησης κλιμάκιο της υπηρεσίας μας προέβη σε αυτοψία στις 18.10.2012 στο χώρο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, κατά την οποία διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι στον υπό διαμόρφωση χώρο του 3^{ου} κυττάρου υπάρχει μικρή εκροή νερού από τον πυθμένα και από σημεία του πρανούς. Κατά δήλωση αρμοδίου έγινε ανάθεση σχετικής μελέτης σε τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε να υποβληθούν στην υπηρεσία μας τα σχετικά στοιχεία καθώς και υπόμνημα με τις περαιτέρω ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Όσον αφορά τα ιατρικά -νοσοκομειακά απόβλητα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις φορτίες των απορριμματοφόρων και δεν έχουν εντοπιστεί τέτοια φορτία.

Επίσης τα ιατρικά -νοσοκομειακά απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την επεξεργασία τους (αποστείρωση) προσομοιάζουν με τα αστικά και οδηγούνται στους ΧΥΤΑ. Από τον φορέα λειτουργίας του ΧΥΤΑ πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα φορτία που προέρχονται από υγειονομικές μονάδες και από τις μονάδες αποστείρωσης νοσοκομειακών.

Τέλος σημειώνεται ότι στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης λειτουργεί ο ΣΜΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης, δύο Κ.Δ.Α.Υ. στα οποία οδηγούνται μόνο τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα από Δ.Ο.Π. και αρκετά ιδιωτικά Κ.Δ.Α.Υ. με σημαντική δραστηριότητα.

Όσον αφορά την πραγματοποίηση των υπολοίπων έργων του ΠΕΣΔΑ δεν είναι αρμόδια η Υπηρεσία μας για να απαντήσει.

Μ.Ε.Π.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Ευθύμιος Φωτόπουλος

Ε.Δ.

1. Αρχείο

2. Αθ. Παναγιώτου



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΙΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φράγκων 6-8

54626 Θεσσαλονίκη

Τηλ. (2310) 508800

ΓΑΧ (2310) 508787

E-mail : ota@otenet.gr

Πληροφορίες: Ε.Παρασκευοπούλου

Θεσσαλονίκη 25/10/2012

Αρ. Πρωτ. 4264/4304

Προς: 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσσίδη 11
54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευαγγελίστριας 2
10563 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 2969/16-10-2012

Σχετικό: 1. Το από 19-10-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Το με αρ.πρωτ.40264/22-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτοδιοίκησης Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος

Σας αποστέλλουμε τις απόψεις της υπηρεσίας σχετικά με την ερώτηση στη Βουλή με αριθμό
2969/16-10-2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο.Τ.Α.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΒΟΛΒΗΣ



ΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α
Γιάννης

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Δ'

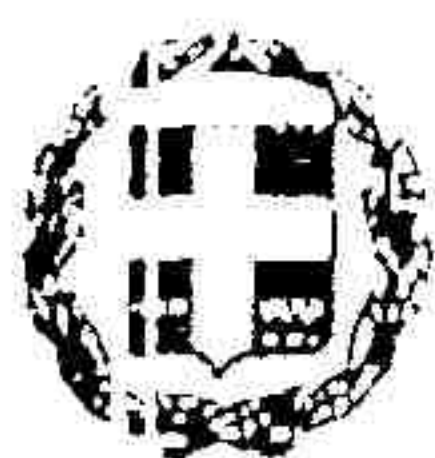

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φράγκων 6-8

54676 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX (2310) 508787
E-mail : ota@otenet.gr
Πληροφορίες: Ε.Παρασκευοπούλου

Θεσσαλονίκη 24/10/2012
Αρ. Πρωτ. 4323

Προς

Πρόεδρο Δ.Σ.
Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης
Κ^ο Δημήτριο Γαλαμάτη

Θέμα: Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 2969/16-10-2012

Σε συνέχεια της με ΑΠ 2969/16-10-2012 ερώτησης των βουλευτών κ.Θ.Κωνσταντινίδη και κας Ε.Γερασιμίδου σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Ν.Θεσσαλονίκης κατασκεύασε το έργο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης που άρχισε τη λειτουργία του στις 7 Ιουνίου 2008. Πρόκειται για Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και όχι Υπολειμμάτων, όπως αναφέρεται στην ερώτηση των βουλευτών. Αρχικώς κατασκευάστηκαν και λειτουργούν έως και σήμερα οι δύο κυψέλες και τα συνοδά έργα και στη συνέχεια, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, ανατέθηκε το έργο «Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΧΥΤ Μαυροράχης)» στην ανάδοχο εταιρία Μακεδονικές Γραμμές ΑΤΕ το οποίο βρίσκεται και σε πλήρη εξέλιξη.

Η εμφάνιση υπογείων υδάτων κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί εκ των προτέρων, όπως προκύπτει και από τις αρχικές μελέτες του έργου. Με τη διαπίστωση του ανωτέρω γεγονότος η υπηρεσία μας προέβη άμεσα στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης (απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του φορέα στις 21/9) με τον Τομέα Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των υδάτων και να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου με απόλυτη ασφάλεια. Είναι δεδομένο ότι η όποια παρέμβαση εκτελεστεί δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των έργων και ότι θα ληφθεί μέριμνα για την ενημέρωση της περιβαλλοντικής αδειας του έργου.


Όσο αφορά τα προβλεπόμενα έργα του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για το Νομό Θεσσαλονίκης σας ενημερώνουμε ότι η πλειονότητα των έργων έχει

ωριμάσει μελετητικά, έχει γίνει η κατασκευή του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και είναι υπό κατασκευή ο ΣΜΑ Ευκαρπίας και η κατασκευή 3^{ης} και 4^{ης} κυψέλης στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Περαιτέρω, τονίζουμε ότι οι καθυστερήσεις που υπήρξαν στην υλοποίηση των έργων δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα μας αλλά των φορέων αδειοδότησης των παραπάνω έργων, σε ανωριμότητα – ανεπάρκεια των χρηματοδοτικών μέσων και σε άλλες αιτίες πχ κοινωνικές αντιδράσεις. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τον ΣΜΑ Ευκαρπίας για τον οποίο, λόγω της κατάληψης του χώρου από αντιδρούντες κατοίκους της περιοχής, έχει διακοπεί η κατασκευή του έργου για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, μολονότι δικαστικές αποφάσεις έως και σήμερα απεικάνισαν ότι το έργο είναι καθόλα νόμιμο.

Όσον αφορά τα επικαλούμενα νοσοκομειακά και ιατρικά απόβλητα, σας αναφέρουμε ότι η διαχείρισή τους είναι αποκλειστική ευθύνη των υγειονομικών μονάδων οι οποίες είναι αρμόδιες να προχωρήσουν στην αποστείρωση αυτών ανάλογα με το είδος των ιατρικών-νοσοκομειακών αποβλήτων, ο δε ΧΥΤΑ Μαυροράχης δέχεται μόνο ιατρικά – νοσοκομειακά απόβλητα τα οποία μετά από αποστείρωση από νόμιμα αδειοδοτημένες μονάδες προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα και εντάσσονται στην κατηγορία κεφ.20.00 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Δημοτικά Απόβλητα). Σημειώνεται δε ότι πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μας δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα φορτία των δημοτικών απορριμματοφόρων και δεν έχουν εντοπιστεί τέτοια φορτία χύδην και όσα παραλαμβάνονται από το ΧΥΤΑ έχουν υποστεί τη νόμιμη και την απαιτούμενη επεξεργασία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΠΕΤΚΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β' Βαθμού

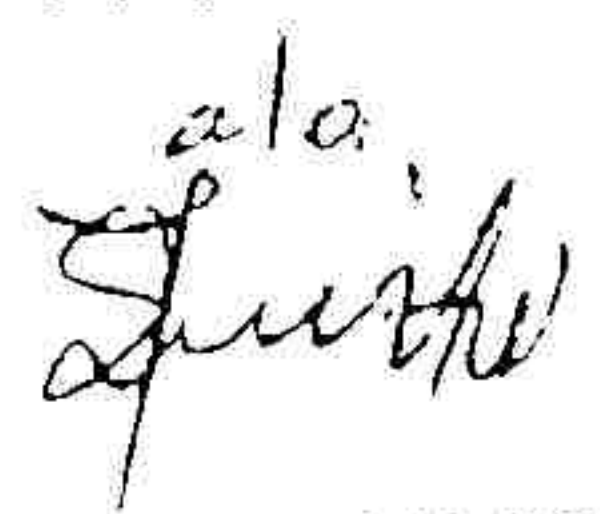ΕΚΔΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Δ'