


21 Δεφ. 2012

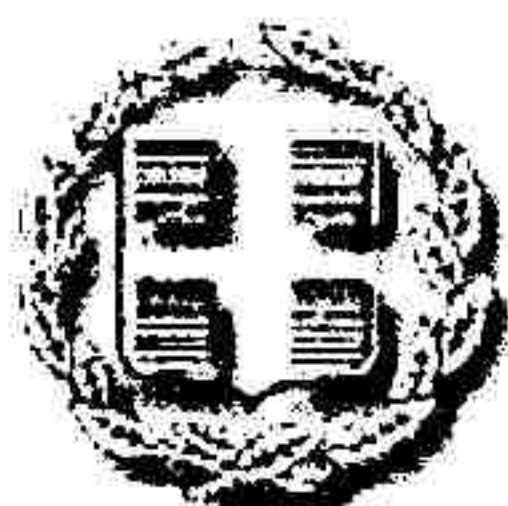

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18/12/12

Αρ. Πρωτ.: 111846

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 4262/22-11-2012 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ηλ. Παναγιώταρο, με θέμα «Λειτουργία παράνομων τζαμιών στις Λεκανοπέδιο της Αττικής», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με κινδύνους που εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία από τη συνάθροιση μη νόμιμων μεταναστών και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και μετά την αποστολή εγγράφου και fax στις 22-10-2012 για παροχή πληροφοριών σχετικά με το θέμα, σας αποστέλλουμε συνημμένα τις απαντήσεις των Δ/σεων Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Πειραιώς και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Από τα απαντητικά έγγραφα των προαναφερθέντων Υγειονομικών Υπηρεσιών συμπεραίνεται ότι οι παραπάνω Υπηρεσίες δεν έχουν γνώση ύπαρξης και λειτουργίας τζαμιών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους και όπου έχουν κατατεθεί καταγγελίες και έχουν διενεργηθεί υγειονομικοί έλεγχοι δεν έχουν διαπιστωθεί ανθυγιεινές εστίες (κατατίθενται τα σχετικά έγγραφα).

Πρωταρχικό σκοπό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας αποτελεί πάντα η προστασία, η προάσπιση και η προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι η αδειοδότηση και η λειτουργία των τζαμιών αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Δ/σης Ετερόδοξων Θρησκειών και όσον αφορά τις κτιριακές

υποδομές υπεύθυνο είναι το ΥΠΕΚΑ.

Η εν λόγω ερώτηση διαβιβάζεται στα προαναφερόμενα Υπουργεία.

Συνημμένα: *έναν (1) φάκελος*

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Βουλευτή κ. Ηλ. Παναγιώταρο
- Υπουργείο Παιδείας (Γρ. Κοινοβουλευτικού ελέγχου, συν. ερώτ.: 4262/22-11-12)
- ΥΠΕΚΑ (Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, συν. ερώτ.: 4262/22-11-12)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Φ. Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Αναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ.Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
- 5.Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



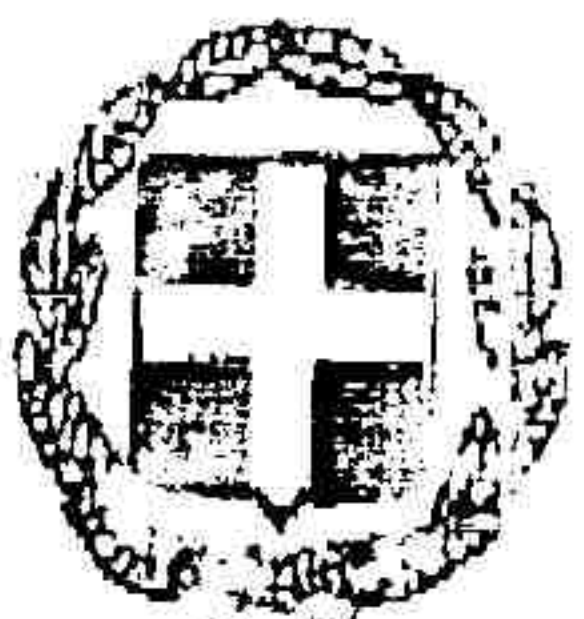

Επί Κ. Χερσαίου

Αθήνα 29 - 10 - 2012
Αριθ. Πρωτ.: 11274/450

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/ση Δημ. Υγείας & Ποιότητας Ζωής
Δ/ση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών
Αριστοτέλους 17
104 46 - Αθήνα
Συνημμένα: 1 σελίδα

Αεχ έο

9-11-12

Η Φοιτητική

ΚΟΙΝ.:

Περιφέρεια Αττικής
Γρ Περιφερειάρχη
κ Σγουρού
Λ Σουγρού 15-17
117 43-Αθήνα

Συντάχθηκε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Νο 7

106127
31.10.12
ΔΥ

fc Bari
Φ.55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 196
Τ.Κ.: 115 21 Αθήνα
Τηλ. 210-6460040, 210-6427605
FAX: 210-6464372

Πληροφορίες: Σ. Πατηνιώτη- Ο. Ακουριανάκης

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή.

Σχετικά:

- (α) Τον Α.Ν. 2520/40 «περί υγειονομικών Διατάξεων».
- (β) Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.α / 07-06-2010)
- (γ) Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 44403 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 234/τ.β' / 04-11-2011) και ΦΕΚ 2822/τ.β' / 14-12-2011).
- (δ) Την με αρ. πρωτ. οικ. 105/03-01-2011 και οικ. 97555/07-10-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί της τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
- (ε) Τον Υγειονομικό Κανονισμό Νομού Αττικοβοιωτίας (ΦΕΚ 275/τ.β' / 10-12-1938).
- (στ) Την υπ' αριθμ. Γ.Υ 39 α (ΦΕΚ 1002/τ.β' / 02-04-2012) Υπουργική Απόφαση «ρυθμίσεις που αφορούν τον περ. ορισμό διάδοσης Λειμωδών Νοσημάτων», άρθρα 3 και 4
- (ζ) Το Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.α. / 11-04-2012) αρ. 58, παρ. 3.
- (η) Το απο 22-10-2012 έγγραφο σας, με συνημμένη ερώτηση Βουλευτή.

Απαντώντας στο (η) σχετικό έγγραφο σας με το οποίο μας διαβιβάστηκε επίκαιρη ερώτηση Βουλευτή αναφορικά με τη λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων λατρείας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η λειτουργία νόμιμων ή παράνομων χώρων θρησκευτικής λατρείας και ο έλεγχος τους δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας (δηλαδή δεν προκύπτει από την υφιστάμενη υγειονομική νομοθεσία δυνατότητα ελέγχου εντός των χώρων αυτών).
2. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια η Υπηρεσία μας στους συνεχείς υγειονομικούς ελέγχους- υγειονομικές έρευνες και αυτοψίες που διενεργεί στις ευρύτερες περιοχές του κέντρου των Αθηνών έχει καταγράψει τέτοιους χώρους που βρίσκονται σε υπόγεια πολυκατοικιών ή σε ορόφους κτιρίων και στη συνέχεια ενημέρωσε με έγγραφα της άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που πιθανόν έχουν σχέση με το θέμα (Υπουργείο Παιδείας, Δ/ση Πολεοδομίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Γ.Α.Δ.Α., Εισαγγελία Αθηνών).
3. Προς τούτο υπήρξαν και απαντήσεις της Δ/σης Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Από τις

απαντήσεις αυτές (ενδεικτικά σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετικό έγγραφο)
προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας χώρων λατρείας σε ετερόθρησκες κοινότητες (π.χ. χώρους λατρείας
ισλαμικής θρησκείας κ.τλ.).

Εξάλλου σας ενημερώνουμε ότι η πρόσφατη υγειονομική διάταξη (στ),(ζ) σχετικά, βρίσκει
εφαρμογή μόνο σε διαμερίσματα και χώρους διαβίωσης ατόμων και όχι σε χώρους
εργασιακής λατρείας.

Συνημμένα : 1 σελίδα

- το υπ' αριθμ. 46090/A3/25-04-2012 έγγραφο

Εσωτερική Διανομή:

Τμήμα Υγειονομικού

& Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Μ.Ε.Π

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

[Signature]
ΖΑΧΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7.9 ΟΚΤ. 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΝΕΙ ΥΠ. ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΕΩΓΡ. ΕΝ. Κ. Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210 344 2829
ΕΛ. 210 344 2829
Αρ. Πρωτ. 4093/306
Ο Διευθυντής



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΑΧΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Μαρούσι Τ.Κ. 15120

Πληροφορίες: Ν. Σπανός - Η. Κλάφης - Δ. Μέρμηγκας

Τηλέφωνο: 210 3442829-2888

Fax : 210 3442829

ΠΡΟΣ Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα: Υγειονομικού &
Περιβαλλοντικού Ελέγχου
Λ. Αλεξάνδρας 196,
115 21, Αθήνα

ΚΟΙΝ: 1) Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Κτήρια πρώην Σχολής Ευελπίδων

2) Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα
Μ. Βόδα 85
104 40, Αθήνα

3) Δήμος Αθηναίων
α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα
β) Διεύθυνση Πολεοδομίας
Σωκράτους 57, 104 31, Αθήνα

ΟΕΜΑ : «Λειτουργία χώρων λατρείας Ισλαμικής Θρησκείας».

ΣΧΕΤ: Τα Α.Γ. 2025/136/3-4-2012 και 2286/171/3-4-2012 έγγραφα της Δ/σης Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Κ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας εμπίπτει μεταξύ άλλων η χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χώρων λατρείας σε ετερόδοξες και ετεροθρήσκες θρησκευτικές
κοινότητες, εφόσον το ζητήσουν και πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγματος και της
κείμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

- Του α. ν. 1363/1938 (Φ.Ε.Κ 305 Α')
- Του β. δ. 20 ΜΑΪΟΥ /2-6-1939 (Φ.Ε.Κ 220 Α')
- Του α. ν. 1672/1939 (Φ.Ε.Κ. 123 Α')
- Του ν. 3467/2006 αρθ.27 (Φ.Ε.Κ. 128 Α')

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα η Υπηρεσία μας δεν έχει γίνει αποδέκτης σχετικής
αίτησης και δεν έχει χορηγήσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου σάκου Ισλαμικής
θρησκείας (τζαμιού) σε καμία από τις αναφερόμενες στα έγγραφά σας διευθύνσεις και
συγκεκριμένα στις οδούς Θήρας 36, Ρίζου 7 και Καλύμνου 38 της 6^{ης} Δ.Κ. Αθηνών.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, για τις δικές τους
ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.



Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΑΤΙΓΟΝΗ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ

Εσωτερική διανομή:

1. Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων
2. Διεύθυνση Ετεροδόξων-Ετεροθρήσκων(2)



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας
Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού
Τομέα Αθηνών
Τμήμα Υγειονομικού &
Περιβαλλοντικού Ελέγχου.
Ταχ.Δ/ση: Ιερά Οδός 294
Ταχ.Κωδ. 122 43 – ΑΙΓΑΛΕΩ
Πληροφορίες: Ε. Βόγα
Γ. Παρασκευοπούλου
Χ. Γερακάρη

Τηλ.:2132100964

FAX:2132100963

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Νο 5
Αρ. Πρωτ.: 104797
Ημερ.: 29-10-2012
Αρ. Πρωτ.: ΔΗΚ.ΥΓ.

Αιγάλεω: 22/10/2012
Αριθ. Πρωτ:4457

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας
Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής
Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών
Αριστοτέλους 17
10187 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ: Γραφ. κ. Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τρώων 1 και Χαλκίδος
121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΘΕΜΑ: «Υγειονομικοί Έλεγχοι σε χώρους προσευχής αλλοδαπών».

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ' αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./22-10-2012 έγγραφό σας.

β) Τα υπ' αριθ. πρωτ. 3475/16-8-2012 και 3450/18-9-2012 έγγραφα μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάζετε την υπ' αριθ. 491/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση, σχετική με το θέμα, του Βουλευτή κ. Παναγιώταρου Ηλία, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε υγειονομικούς ελέγχους σε χώρους προσευχής αλλοδαπών έπειτα από καταγγελίες, σε περιοχές αρμοδιότητάς μας.

Κατά τις αυτοψίες δεν διαπιστώθηκαν ανθυγιεινές εστίες, σύμφωνα με τα ανωτέρω (β) σχετικά, φωτοτυπίες των οποίων σας επισυνάπτονται.

Τέλος, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα: 4 σελίδες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Υγειονομικού &
Περιβαλλοντικού Ελέγχου (2)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.

ΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

α/9

Κωνσταντίνος Γιαννάρης
Δ.Ε. Διοικητικών Προβλημάτων



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αιγάλεω 16 / 8 / 2012
Αριθ. Πρωτ: 3475

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας
Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Υγειονομικού &
Περιβαλλοντικού Ελέγχου
Ταχ.Δ/ση Ιερά Οδός 294
Ταχ.Κωδ. 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ
Πληροφορίες: Φ. Τσακίρογλου
Μ. Μάγκου
Χ. Αλεξανδράτου

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας
& Ποιότητας Ζωής
Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής
Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών
Δημόσιας Υγείας
Αριστοτέλους 17
104 33 - ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.: Περιφέρεια Αττικής
Γρ. κ. Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τρώων 1 & Χαλκίδος
121 33 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλ. 2132100966 - 967
FAX: 2132100963

ΘΕΜΑ: « Αποτέλεσμα αυτοψίας »

ΣΧΕΤ: α) Η Γ.Υ. 39 α/2012 (Φ.Ε.Κ.1002/2012 τ. Β') Υγειονομική Διάταξη.
β) Το άρθρο 22 του Υγειονομικού Κανονισμού.
γ) Το αριθ. πρωτ. Υ1γ / Γ.Π. / οικ. 78885/10-8-2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω (γ) σχετικού, στο οποίο επισυνάπτεται η αριθ. πρωτ. 538/31-7-2012 ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο βουλευτής Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσμου «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», κ. Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1) Αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, με την συνοδεία αστυνομικού οργάνου του Α.Τ. Αγ. Αναργύρων, πραγματοποίησαν αυτοψία, στις 14 - 8 - 2012 και ώρα 12:30 μ.μ., στην επί της οδού Αρετής αριθ. 44, στους Αγ. Αναργύρους, πολυκατοικία, όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη ερώτηση, όπου δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη ισογείου χώρου, στην πρόσοψη του οποίου να υπάρχει αναρτημένη ευμεγέθους πινακίδα με αραβικούς χαρακτήρες.

Επί της συμβολής, όμως, των οδών Αρετής αριθ. 45 και Σερίφου, στους Αγ. Αναργύρους, υπήρχε ημιυπόγειος κλειστός χώρος, με είσοδο από την οδό Σερίφου, στην πρόσοψη του οποίου ήταν αναρτημένη πινακίδα με αραβικούς χαρακτήρες.

2. Στον ανωτέρω χώρο, την στιγμή της αυτοψίας, βρέθηκαν ο κ. MOHAMMAD NAEEM και ο κ. MUTAWASSIT ALI SHAHID ο οποίος μας δήλωσε ότι είναι ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου, που λειτουργεί, παράλληλα, ως βιβλιοθήκη και χώρος άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων των ομόθρησκων μεταναστών και μας επέτρεψε την είσοδό μας σε αυτόν.

3. Η είσοδος του ανωτέρου ημιυπόγειου χώρου, ήταν διαμορφωμένη, ως χώρος υποδοχής, όπου υπήρχαν δύο αποχωρητήρια, χωρίς προθάλαμο και φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό, πέντε κρουνοί ύδρευσης και ανοιχτές προθήκες για την τοποθέτηση των υποδημάτων τους. Ο υπόλοιπος χώρος ήταν ενιαίος, τα παράθυρα και οι φεγγίτες ήταν σφραγισμένα με λαμαρίνες και στο πίσω τμήμα υπήρχε πόρτα, από την οποία γινόταν ο αερισμός, καθώς και μία βιβλιοθήκη.

.. //..

Οι συνθήκες υγιεινής (καθαριότητα), κατά τη στιγμή της αυτοψίας, τόσο στο εσωτερικό του ανωτέρου χώρου, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, ήταν ικανοποιητικές και δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα για την Δημόσια Υγεία.

Όπως φυσικά γνωρίζετε, η αρμοδιότητα ελέγχου της Υπηρεσίας μας περιορίζεται στην διαπίστωση των συνθηκών υγιεινής των χώρων αυτών και δεν επεκτείνεται στον έλεγχο εφαρμογής άλλων νομοθεσιών (πολεοδομικών, αστυνομικών κ.λπ.), ή στον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Υγειον. & Περι/κού Ελέγχου (2)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
κ.α.α.

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

α/τ



Αναστασία Χασιοπούλου





(ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΑΧΕΛΟΣ)
ΑΛΜΟΔΑΡΟΙ

Αρ. 20

ΔΙΕΚΤΕΡΑΙΩΘΗΚΕ

18/9/2012 Αιγάλεω 18/9/2012

Αριθμ. Πρωτ: 3450

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας
Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Υγειονομικού &
Περιβαλλοντικού Ελέγχου,
Ταχ.Δ/ση: Ιερά Οδός 294
Ταχ.Κωδ. 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ
Πληροφορίες: Δ. Δημοπούλου
Ι. Αδαμοπούλου
Τηλ. 2132100976
ΦΑΧ: 2132100963 ή 965

ΠΡΟΣ: Δήμο Περιστερίου
Δ/ση Δημοτικής Αστυνομίας
Δημοσθένους 11 &
Παρασκευοπούλου
121 32 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΘΕΜΑ: «Αποτέλεσμα αυτοψίας».

- ΣΧΙΕΤ.: α) Ο Α.Ν. 2520/40 (Φ.Ε.Κ. 237/40 τ.Α'), «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»,
όπως τροποποιήθηκε.
β) Ο Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/10 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) Το Π.Δ. 145/2010 (Φ.Ε.Κ. 238/10 τ.Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε.
δ) Η Γ.Υ. 39α/2012 (Φ.Ε.Κ. 1002/2-4-2012 τ. Β') Υγειονομική Διάταξη.
ε) Ο Υγειονομικός Κανονισμός, άρθρο 22, (ΦΕΚ 275/τ.Β'/10-12-1938),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Το υπ' αριθ. οικ. 26350/3-8-2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω (στ) σχετικού, στο οποίο επισυνάπτεται έκθεση
αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας σας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

- Αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, πραγματοποίησαν αυτοψία στις
14-9-2012 και ώρα 10:30 π.μ., στην πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού
Τριπτολέμου αριθμ. 57, στο Δήμο σας, όπου στην πρόσοψη αυτής υπήρχε πινακίδα
με αραβικούς χαρακτήρες.

- Στο διαμέρισμα του α' ορόφου, στην πόρτα του οποίου υπήρχε επίσης
πινακίδα με αραβικούς χαρακτήρες, βρέθηκε την στιγμή της αυτοψίας ο κ. HAFEZ
RAFFAQVE, ο οποίος μας δήλωσε ότι είναι ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου.
Παράλληλα ο χώρος αυτός λειτουργεί και ως τόπος άσκησης των θρησκευτικών
καθηκόντων των ομόθρησκων μεταναστών.

- Η είσοδος του ανωτέρου χώρου, ήταν διαμορφωμένος για την άσκηση των
θρησκευτικών καθηκόντων τους. Ο υπόλοιπος χώρος αποτελούνταν από ένα
αποχωρητήριο, μία κουζίνα και δύο κρεβατοκάμαρες. Όλοι οι ανωτέρω χώροι
διέθεταν ανοίγματα (πόρτες ή παράθυρα) από τα οποία γινόταν ο αερισμός τους,
ύδρευση, αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα.

- Το ανωτέρω διαμέρισμα έχουν εκμισθώσει από τον κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ
Δημήτριο οι κ.κ. HAFEZ RAFFAQVE και ANAMUL HLAUG, όπως προέκυψε από το
αντίστοιχο μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο μας υπέδειξε.

-//-

- Οι συνθήκες υγιεινής (καθαριότητα), κατά την στιγμή της αυτοψίας, στο εσωτερικού του ανωτέρω χώρου ήταν ικανοποιητικές και δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, όμως στον περιβάλλοντα χώρο (σκάλα) επικρατούσαν πλημμελείς συνθήκες υγιεινής.

- Η αρμοδιότητα ελέγχου της Υπηρεσίας μας περιορίζεται στην διαπίστωση των συνθηκών υγιεινής των χώρων αυτών και δεν επεκτείνεται στον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.


Τον κ. HAFEZ RAFFAQVE, όπου κοινοποιούμε το παρόν, παρακαλούμε να καθαρίσει σχολαστικά τους εξωτερικούς χώρους και να τους διατηρεί **ΠΑΝΤΟΤΕ** καθαρούς, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- α) Περιφέρεια Αττικής
Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικού Τομέα Αθηνών
Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη
Τρώων 1 & Χαλκίδος
121 33 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
- β) Β' Α.Τ. Περιστερίου
Αμύντορος 77
121 35 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
- γ) κ. HAFEZ RAFFAQVE
Τριπτολέμου 57
121 35 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Υγειονομικού &
Περιβαλλοντικού Ελέγχου (2)

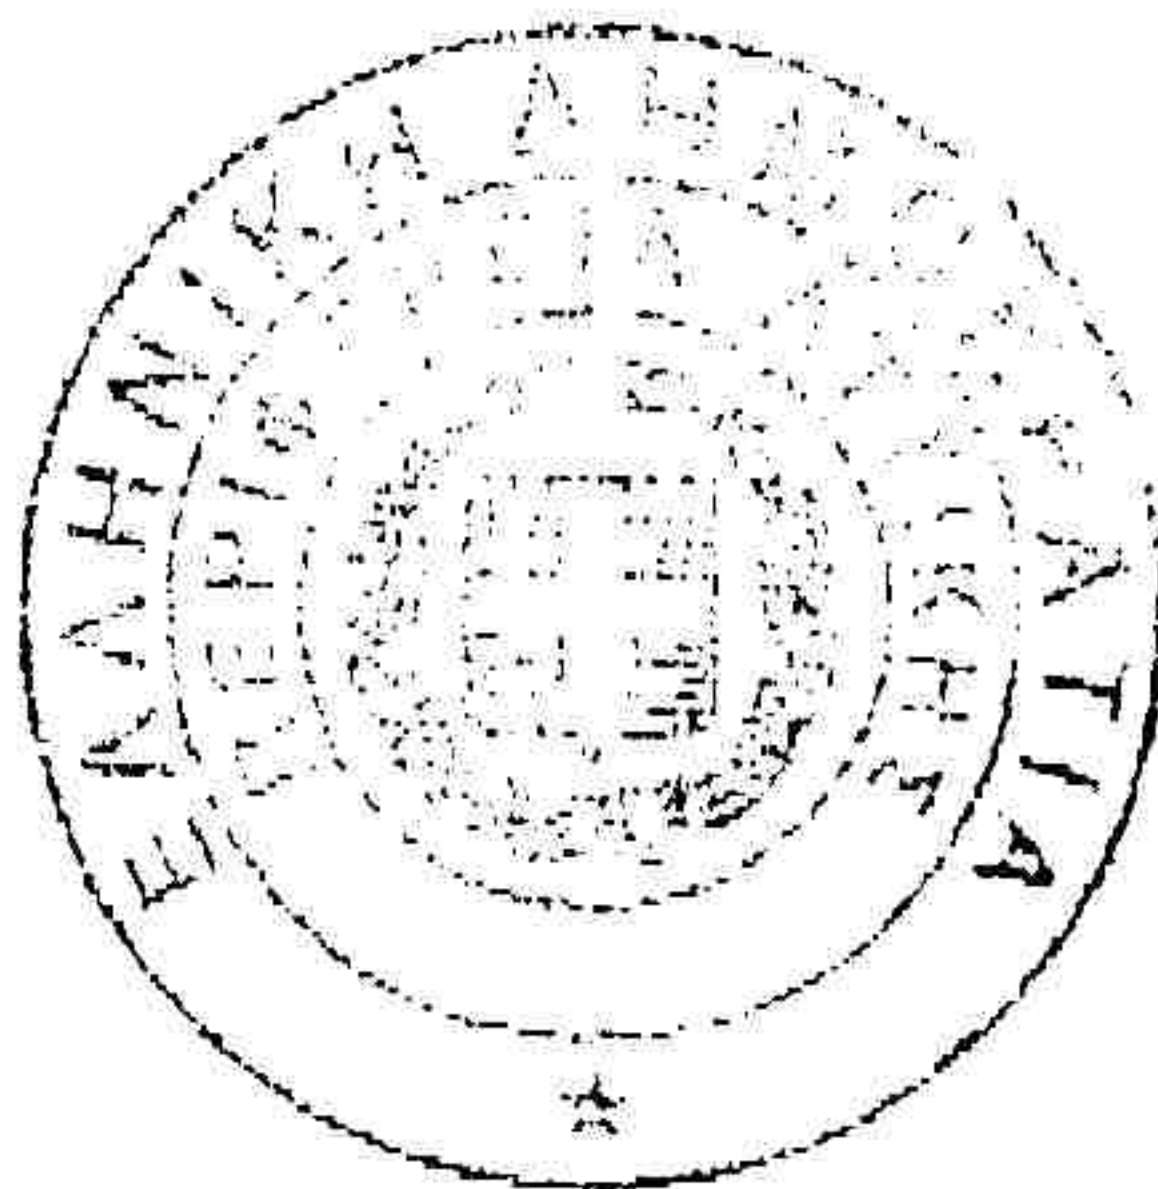

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΑΡΗΜΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δ/Δ
[Signature]

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 448
Τ.Κ. 153 42 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διευθυντή
Τηλέφωνο: 213 2100611
Fax: 213 2100623

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Νο 7
Αρ. Πρωτ.: 105063
29/10/12
ΔΥ

Αγία Παρασκευή 24/10/2012
Αριθμ. Πρωτ: 4642

ΣΧΕΤ: 4646

✓ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Αριστοτέλους 17 ΑΘΗΝΑ

Διευχ. με
Βασιλ. Τζαφω
Η Τ.Κ. 153 42
Βλαστάκη
JR

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή.


ΣΧΕΤ.: Το αριθμ.πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./22-10-2012 έγγραφό σας, με επισυναπτόμενο το αρ.491/22-10-2012 επίκαιρο ερώτημα του Βουλευτή Ηλ. Παναγιώταρου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία μας, αναφορές ή στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία χώρων λατρείας (τζαμιών) αλλοδαπών, σε περιοχές αρμοδιότητάς μας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

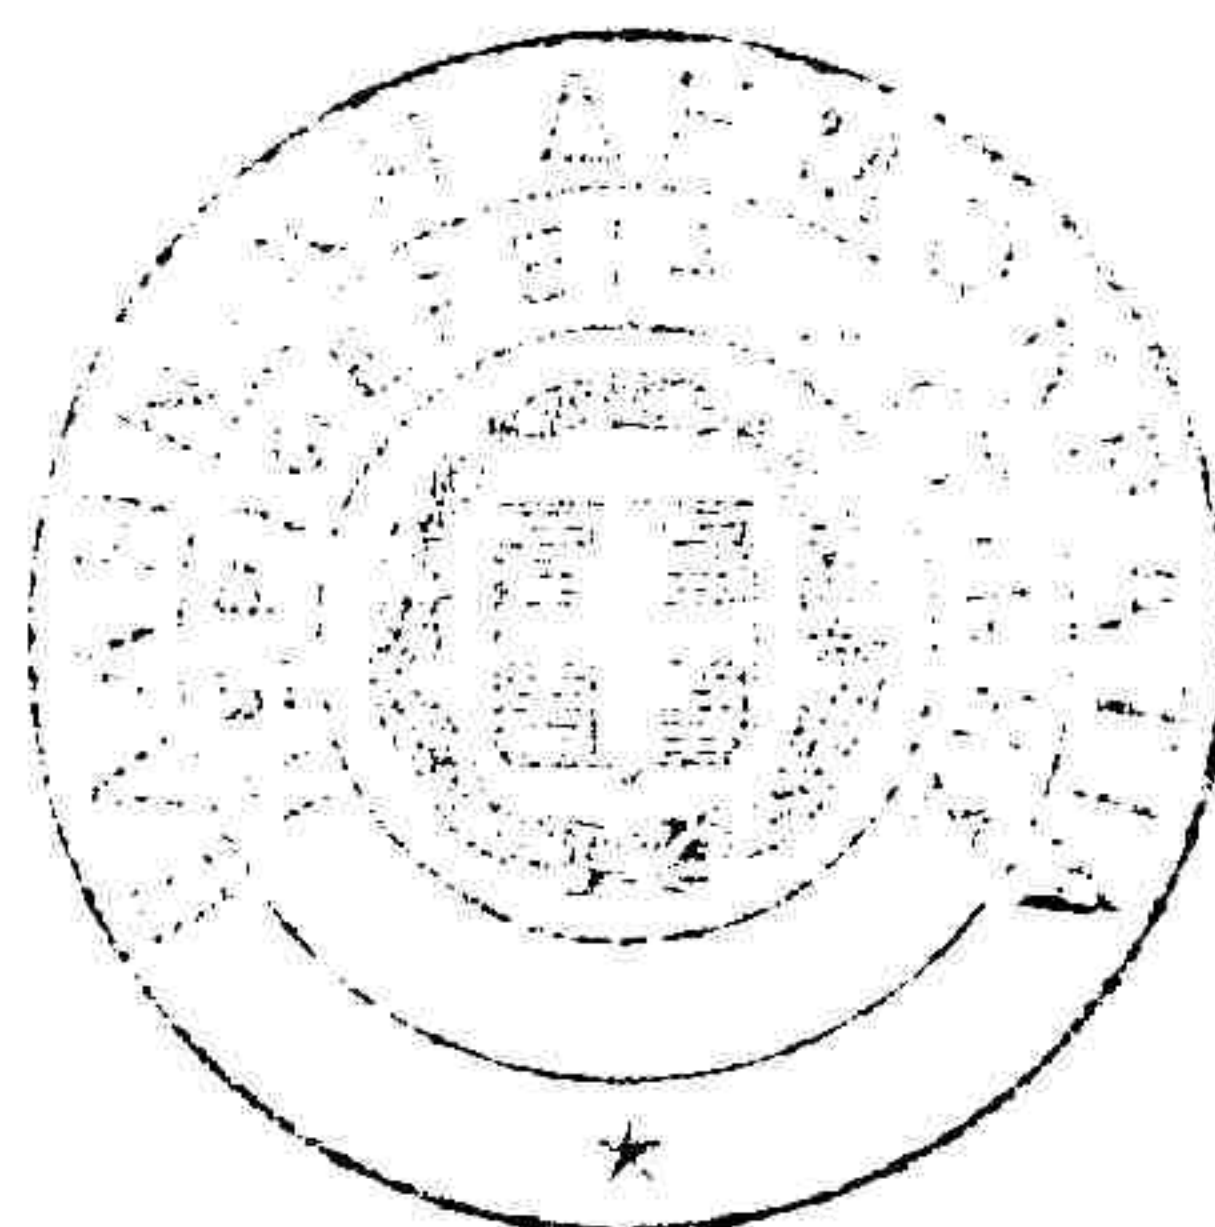

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 283
Τ.Κ.: 17674, Καλλιθέα
Πληροφορίες: Γραφείο Δ/ντη
Τηλ: 210-9408115
Fax: 210-9408116
E-mail: prkatana@otint1@0261.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- (α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό. Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α/7-6-2010).
- (β) Το Π.Δ 145/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/4-11-2011
- (γ) Την με αρ. πρ. οικ. 130233/01-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
- (δ) Το αριθμ. πρωτ. Υ1γ/ΓΠ οικ 22-10-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας του με αριθμ. 491/22-10-2012 επίκαιρου ερωτήματος του Βουλευτή Ηλ. Παναγιώταρου.

Υστερα από το σχετ.(δ), σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν υπάρχουν γραπτές ή προφορικές καταγγελίες από κατοίκους των Δήμων της χωρικής αρμοδιότητας μας για λειτουργία τζαμιών.

Εσωτερική Διανομή
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

ΝΤΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

U Map 1119

ΥΠΕΙΛΑΣ
104796
28-10-2012
Διτ. 47

Λογισμ. 455
(Βαλ. Τζαμιά)
#71676767
Καλλιθέα: 23/10/2012
Αρ. Πρωτ: 5417
Στ. 455

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Τμήμα υγειονομικών Κανονισμών
Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10433, Αθήνα
Υπόψη κας Μωραΐτου Π.

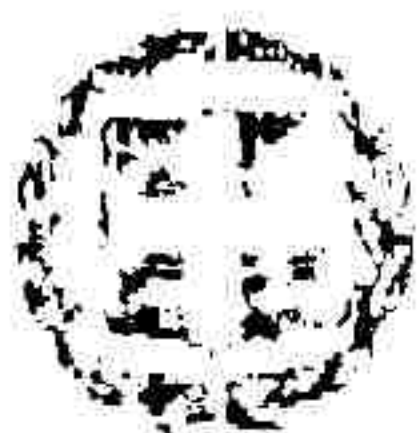

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ταχ.δ/ση: Λ. Μαραθώνος
Ταχ.Κωδ.: 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ
Πληροφορίες: Γρ. Διευθυντή
Τηλέφωνο: 2132005253-57
FAX 2132005387

Αρ. Πρωτ.: 104730
Πηροση: 29-10-2012
Αρμόδια Δ/ση: ΔΗΜ.ΥΕ.

ΠΑΛΛΗΝΗ 23 / 10 / 2012

Αρ. Πρωτ: 3503

ΠΡΟΣ: Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

ΣΧΕΤ: Το Υ1γ/Γ.Π./ 22-10-2012 έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε
Η αρ. 491/22-10-2012 ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας καμία αναφορά για προβλήματα Δημόσιας Υγείας από λειτουργία τζαμιών ούτε και έχει διαπιστωθεί να χρησιμοποιούνται κτίρια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής ως τζαμιά.

Εσωτ. Διανομή
Δ/ση Υγειον. Ελέγχου
& Περιβ/κής Υγιεινής





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π. Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Αντιστάσεως 80
Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2131601312
Τηλεομοιότυπο : 2131601317
Ηλ. Δ/ση : dyepy.peda@patt.gov.gr

Ελευσίνα 23 / 10 / 2012
Αρ. Πρωτ: 1684

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π. Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αρ. Πρωτ: 102799
Ημερομ: 29-10-2012
Αρμόδια Δ/ση: ΔΙΥΕ.ΥΕ.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Υπόψη κας Χερχελετζάκη.

ΕΣ. Δ/ΜΗ: Τ.Υ.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή
ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 491/22-10-2012 ερώτημα του βουλευτή Ηλ. Παναγιώταρου

Αναγνώστρες στο ανωτέρω (α) σχετ. έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δεν γνωρίζει την ύπαρξη ή την λειτουργία τζαμιών στην Π.Ε. της Δυτικής Αττικής.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΣΟΥΒΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΣΗΣ
α/α

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΑ



u Μαρ 11/12/2012

Δραπετσώνα, 23/10/2012 Φ 35
 (Βελή Τζαμιά)

Αριθ. Πρωτ.: 3663

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ)
 ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
 ΕΛΕΓΧΟΥ

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας
 Γενική Δ/νση Δημ. Υγείας & Ποιότητας Ζωής
 Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής
 Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών
 Αριστοτέλους 17, Αθήνα

Ταχ. Δ/ση : ΨΑΡΡΩΝ & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7
 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
 Ταχ. Κώδικας : 18648
 Πληροφορίες : Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου
 TELEFAX : 213 1602 630
 Τηλεφωνο : 213-1602620


υπόψη ie Μυρού (no για πρωτοσταλθεί)
 ΚΟΙΝ: Η επιτροπή
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΟΜΟΝΟ 5
 Αρ. Πρωτ. 104795
 Ημερομηνία 29-10-2012
 Αρμόδιος Διευθυντής

ΘΕΜΑ : Υγειονομικός έλεγχος καταστήματος

Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
 β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α'/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»
 γ) Το με αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./22-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το με αρ. 491/22-10-2012 επίκαιρο ερώτημα του Βουλευτή κ. Παναγιώταρου Ηλία.

Υστερα από το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει γνώση της ύπαρξης και λειτουργίας τζαμιών στην περιοχή αρμοδιότητας της.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

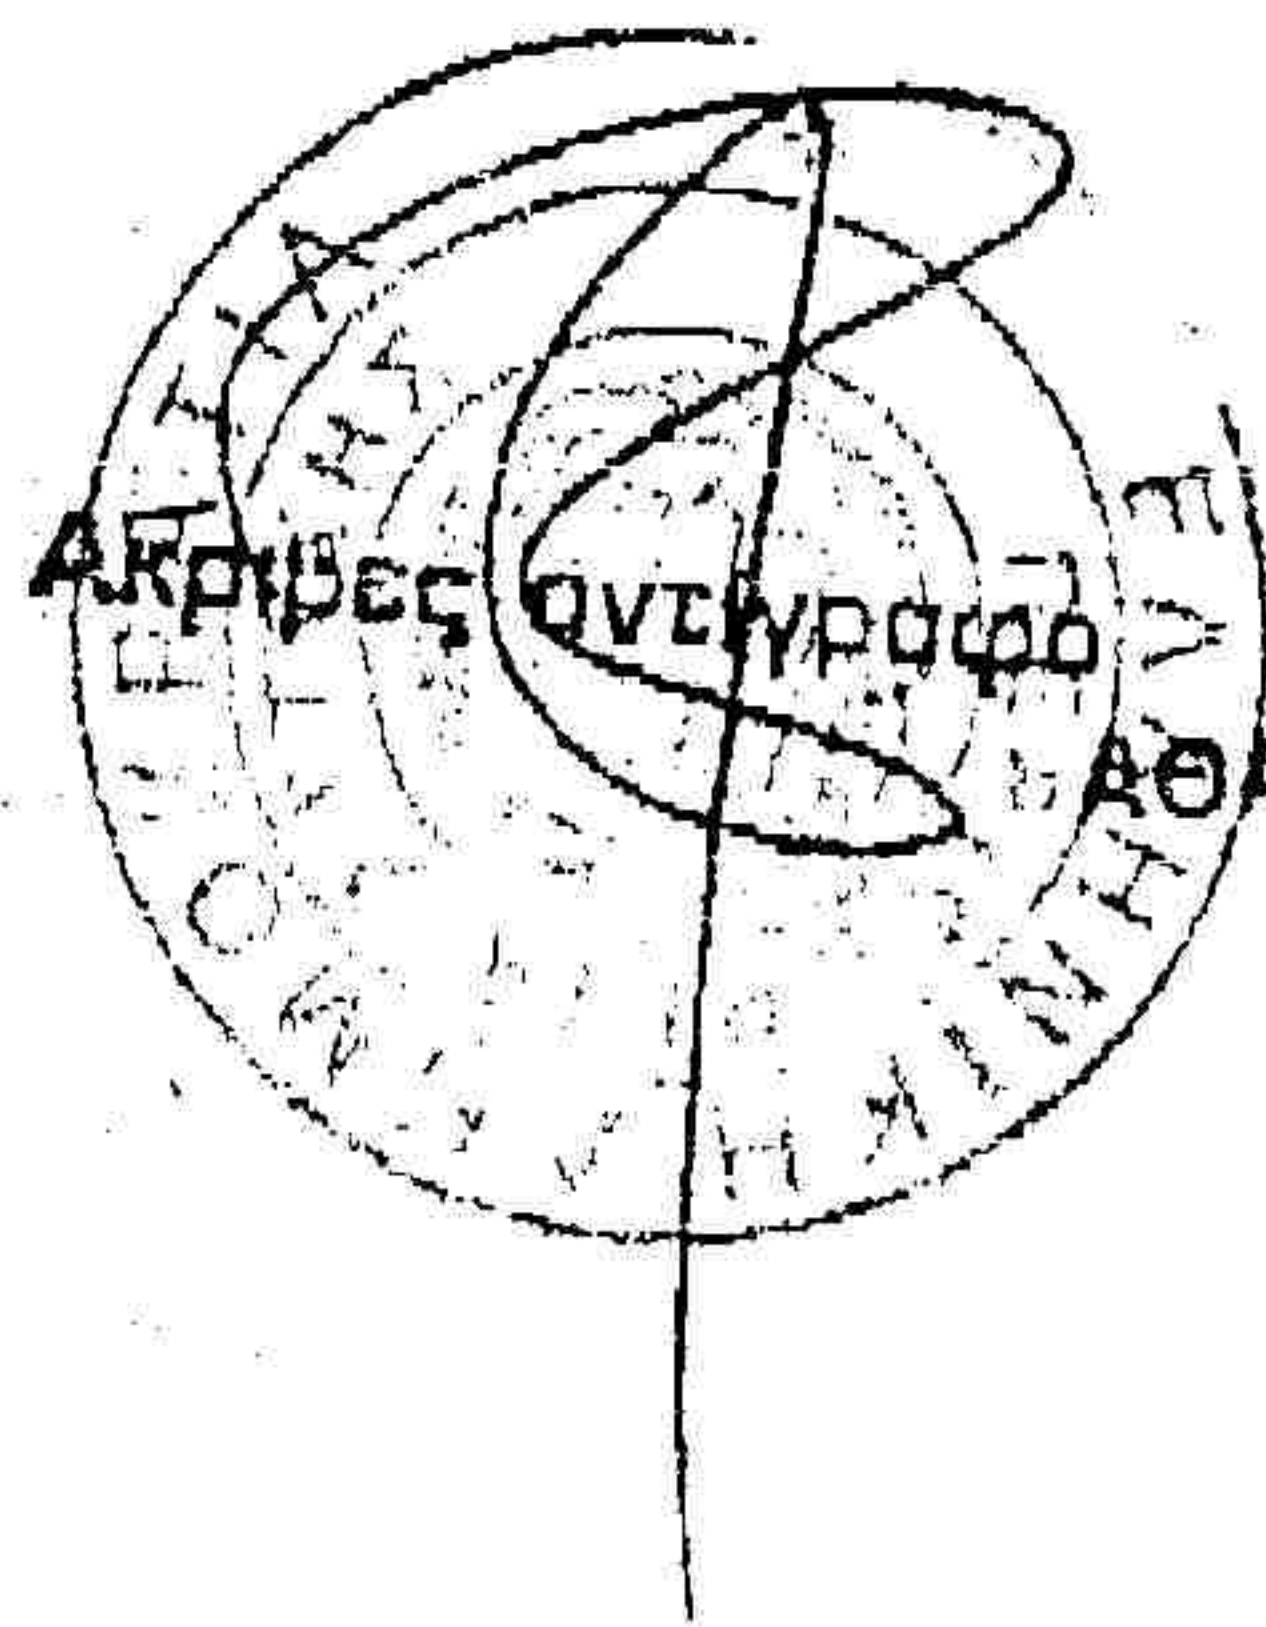

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΖΑΜΠΑΣ
 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ



7/12/11

Δραπετσώνα, 30/10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΡΗΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τοχ. Δ/ση: Δημοσθένους 1-3

Τοχ. Κώδικας: 185 31 - Πειραιάς

Πληροφορίες: Αρνυρίου Μ.

Τηλέφωνο: 2131618528

Φαξ: 2131618564

E-mail: ddy.km.ye.nison@patt.gov.gr

Αριθ. Πρωτ.: 2782

Σχετ. 2779, 2778

✓ ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Υγείας

Γεν. Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής

Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών

Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. 101 87 - Αθήνα

108434
9.11.12

ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία παράνομων μουσουλμανικών τεμένων (τζαμιών) »

Σχετ.: α) Το υπ'αρ. Υ1γ/Γ.Π/22-10-2012 έγγραφό σας με συνημμένη την με αρ. 491/22-10-2012 Επικαιρή Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου.

β) Το υπ'αρ. 2764/23-10-2012 έγγραφό μας με θέμα «Πληροφόρηση σχετικά με λειτουργία παράνομων μουσουλμανικών τεμένων (τζαμιών)» σε ορθή επανάληψη.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούμε για τα εξής:

Από το τηρούμενο στην Υπηρεσία μας αρχείο, δεν προκύπτουν στοιχεία για τη λειτουργία παράνομων μουσουλμανικών τεμένων στις περιοχές αρμοδιότητάς μας.

Με το (β) σχετικό ζητήθηκαν σχετικά στοιχεία από τους οικείους ΟΤΑ και τα Αστυνομικά Τμήματα των περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων.

Μέχρι σήμερα τα Αστυνομικά Τμήματα Κυθήρων και Ύδρας και ο Δήμος Κυθήρων μας απάντησαν εγγράφως αρνητικά, αναφορικά με την ύπαρξη τέτοιων χώρων στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Για την περιοχή της Σαλαμίνας η οικεία Αστυνομική Αρχή μας γνωστοποίησε την ύπαρξη ενός μουσουλμανικού τεμένου, στο οποίο πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις 23-10-2012 με τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου και δεν διαπιστώσαμε υγειονομικά προβλήματα.

Η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε αναμονή των απαντήσεων από τους αρμόδιους φορείς των υπόλοιπων περιοχών δικαιοδοσίας της.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή: Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ