

Στοιχειώ Στον Φορενή

07 JAN. 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 4-1- 2013
Αριθμ. Πρωτ. 490

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Αρδευτικά έργα Θεσπρωτίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση ΑΚΕ 4835/430/6-12-12

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση ΑΚΕ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α, Μπέζας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Η δημοπράτηση των υπολειπόμενων εργασιών του Αρδευτικού Έργου της Χότχοβας αναμένεται να γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, με προϋπολογισμό 4.600.000 €. Η έγκριση της δημοπράτησης του έργου δόθηκε στις 14.12.2012 με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ.

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» διαθέτει ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα, δεδομένου ότι, βαρύνεται με υψηλές ανειλημμένες υποχρεώσεις του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και μεγάλο αριθμό προσκλήσεων που περιορίζουν σημαντικά τους πόρους προς δέσμευση.


Συγκεκριμένα, το σύνολο των υποχρεώσεων του Μέτρου των «Εγγειοβελτιωτικών έργων και δράσεων» (Μέτρο 125Α1) που περιλαμβάνει ανειλημμένες υποχρεώσεις και “έργα - γέφυρες” της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εντάξεις για την

Δ' Προγραμματική Περίοδο προσεγγίζουν το 1,4 δις €, ενώ οι διαθέσιμες πιστώσεις ανέρχονται μόλις στα 445 εκ. € (550 εκ. € με ΦΠΑ).

Στην παρούσα φάση, το Μέτρο 125Α1 έχει υπερκαλυφθεί με τα έργα που ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Τέλος, αναφορικά με τα εγγειοβελτιωτικά έργα του Μέτρου 125Α1 που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τα έργα και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς ένταξής τους.

Συνημμένα : Πίνακας (Σελίδες 4)

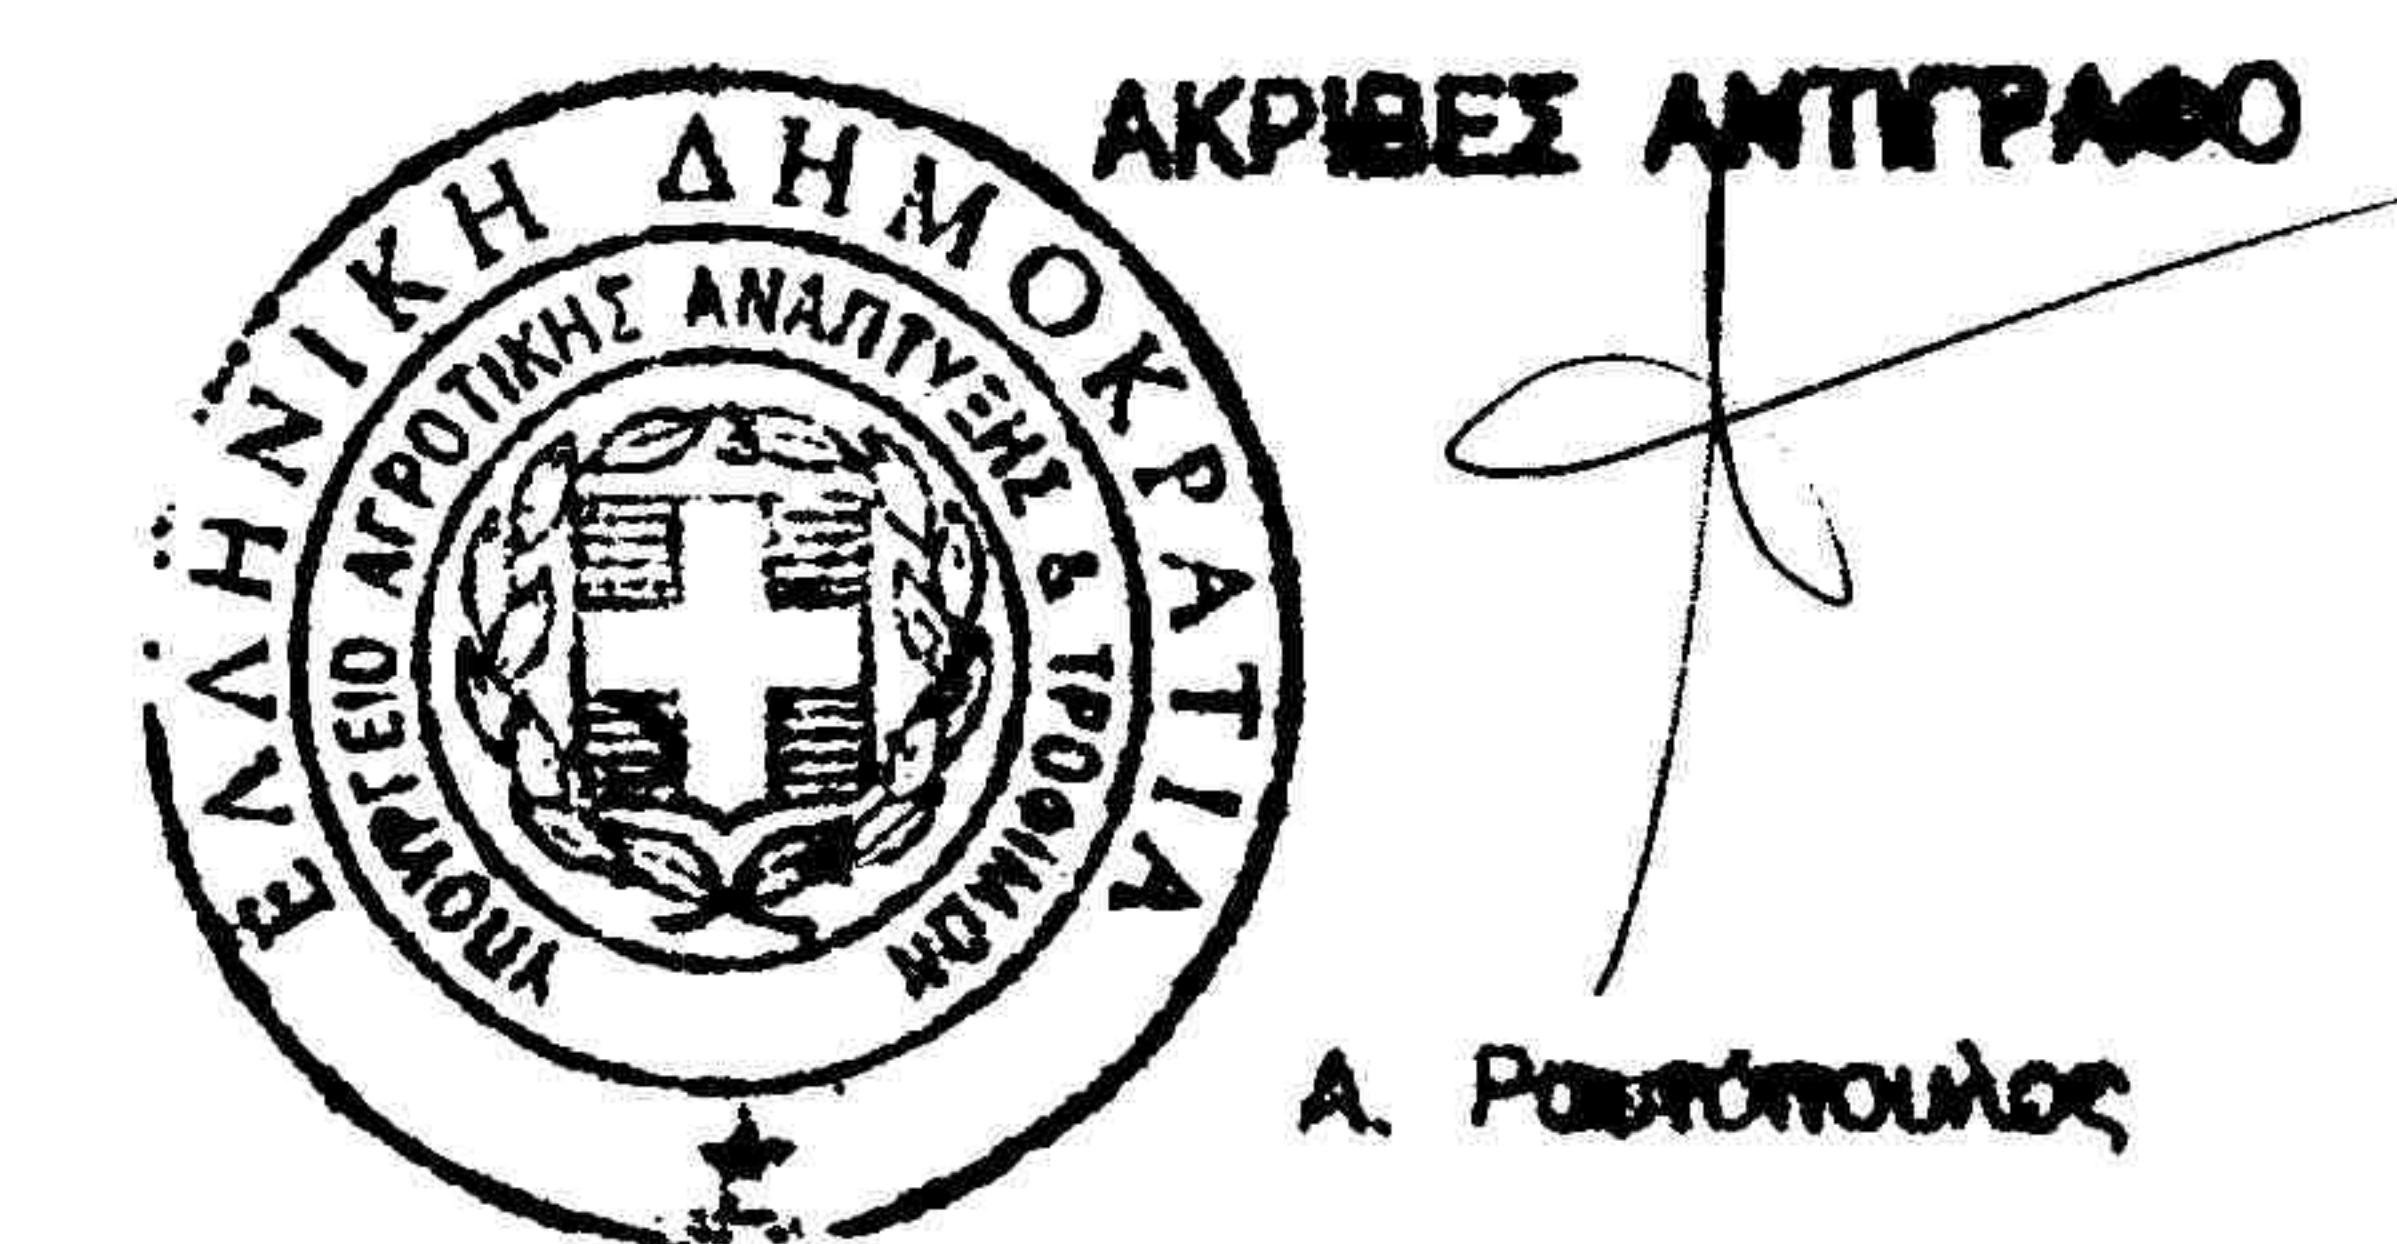

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Α. Μπέζα