



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

23/1

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 · Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: yvuli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 24/1/2013
Αρ. Πρωτ: 750/Β
Σχετ. 756/Β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα ΑΚΕ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Χαρά Καφαντάρη

Θέμα : « Απάντηση σε ΑΚΕ και Ερώτηση »

Σχετ: α) Η με αρ. πρωτ. 506/31-12-2012 ΑΚΕ
β) Η με αρ. πρωτ. 5483/3-1-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση των α) Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων με αρ. πρωτ. 506/31-12-2012 και β) Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5483/3-1-2013 που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Χαρά Καφαντάρη, καταθέτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το με αρ. πρωτ. 181041/11-1-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ) /ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένο:


Το α.π. 181041/11-1-2013 έγγραφο ΕΑΡΘ/ ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

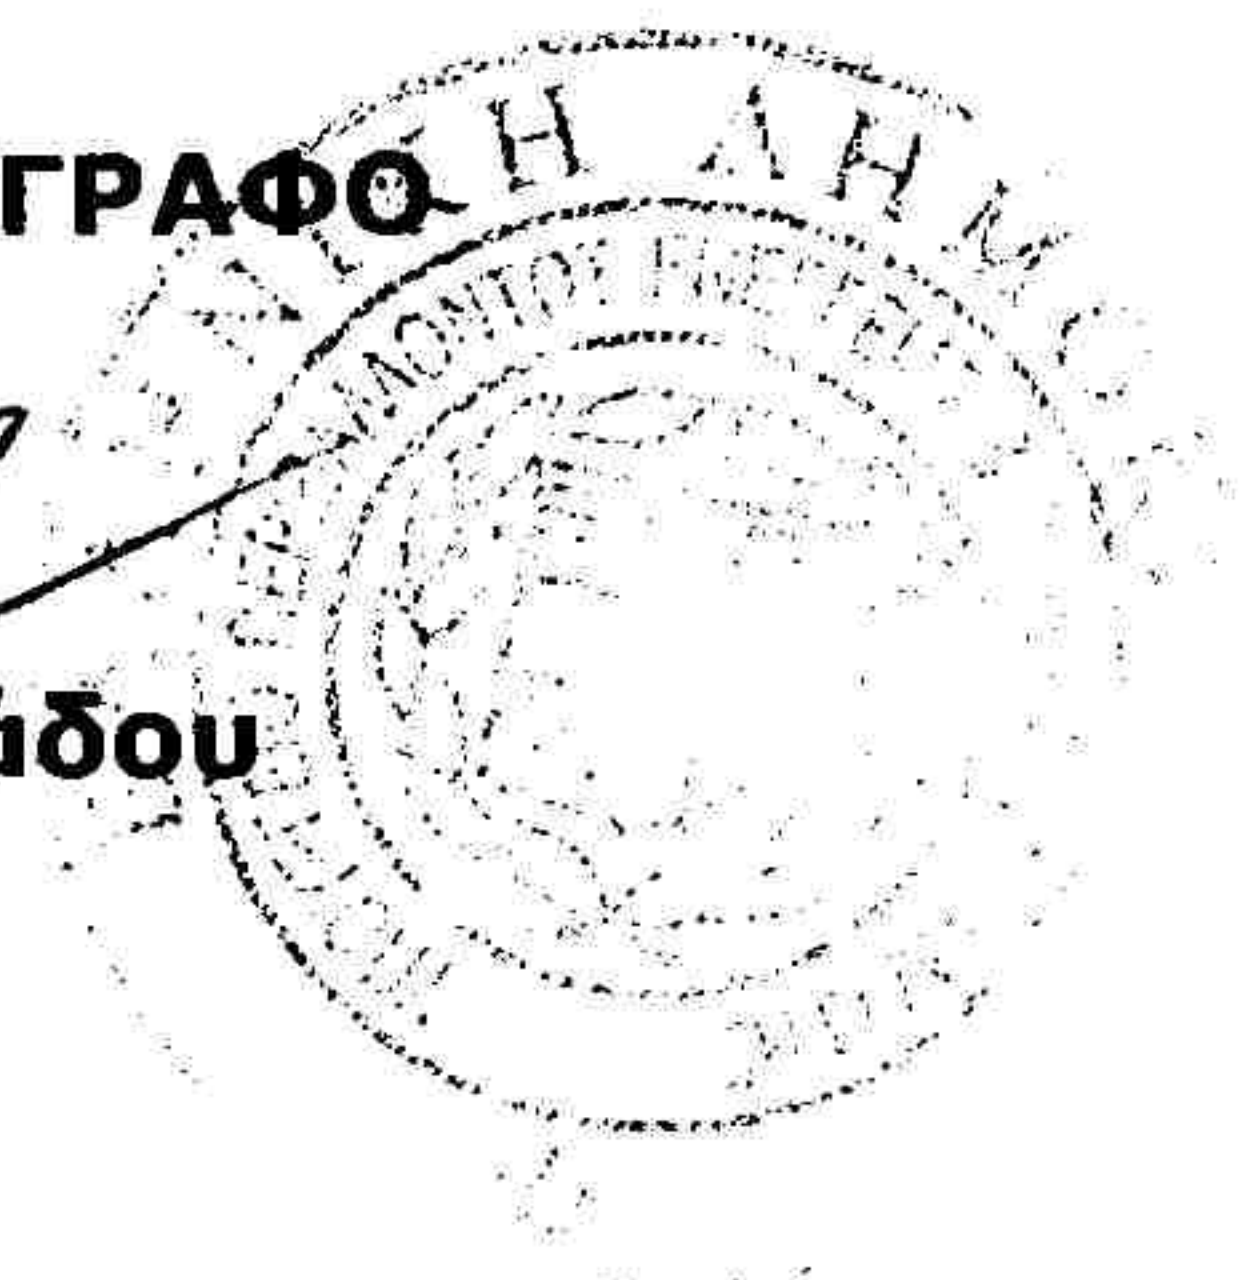

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Πατησίων 147
Ταχ. Κωδ.: 11251
Πληροφορίες: Κακάβα Στεφάνια
ΤΗΛ: 210 8650076, 210 8652769
FAX: 210 8645589
ΗΛ. ΤΑΧ: alr_quality@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 11.1.2013
Α.Π. 181041

Προς:
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
ελέγχου του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
(ΣΧΕΤ.: 756/Β/251)

Θέμα: «Ερώτηση Βουλευτή»

Σχετικά: Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 5483 / 3.1.13

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητάς μας:

Σε ορισμένα διαστήματα του φετινού χειμώνα, κυρίως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, το δίκτυο σταθμών παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατέγραψε, ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε έντονη οσμή στον περιβάλλοντα αέρα και σημαντική μείωση της ορατότητας.

Το φαινόμενο αυτό ευνοήθηκε, αφενός μεν από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασιακή αναστροφή, και αφετέρου από την έντονη χρήση βιομάζας για οικιακή θέρμανση, κυρίως σε ανοικτές εστίες καύσης όπως τζάκια και σόμπες και κατά δεύτερο λόγο σε λέβητες βιομάζας. Η εκτίμηση αυτή στηρίχτηκε στα παρακάτω δεδομένα :

- Οι μετρούμενες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά το έτος 2012.
- Η ασυνήθιστη αύξηση των συγκεντρώσεων αυτών των σωματιδίων, παρατηρήθηκε άμεσα με την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων οικιακής θέρμανσης, με αποτέλεσμα η μέση μηνιαία τιμή του Δεκεμβρίου του 2012 να είναι σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη των δύο τελευταίων ετών.

- Σε αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών στις οποίες οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν παρόμοιες, δεν είχε καταγραφεί τέτοιο φαινόμενο.
- Ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει αισθητά μειωθεί, με αποτέλεσμα την παράλληλη μείωση των εκπομπών σωματιδίων από την κυκλοφορία οχημάτων.
- Κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κατά τη φετινή χειμερινή περίοδο ξεκίνησε η χρήση βιομάζας, για θέρμανση κτιρίων και λεβήτων.
- Στη ριζική αλλαγή του μέχρι τώρα προτύπου θέρμανσης, εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από τις μετρήσεις του Εθνικού Δικτύου Παιρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και την τεχνογνωσία της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ ενώ στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 3.1.13, με πρωτοβουλία του Υπουργείου, προκειμένου να εξεταστούν οι επιστημονικές και τεχνικές παράμετροι του φαινομένου, δεν προέκυψαν διαφορετικά ή συμπληρωματικά στοιχεία.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Α. ΔΑΜΗ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ

Ε.Δ.

Αρχείο Δ/νσης

Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας