


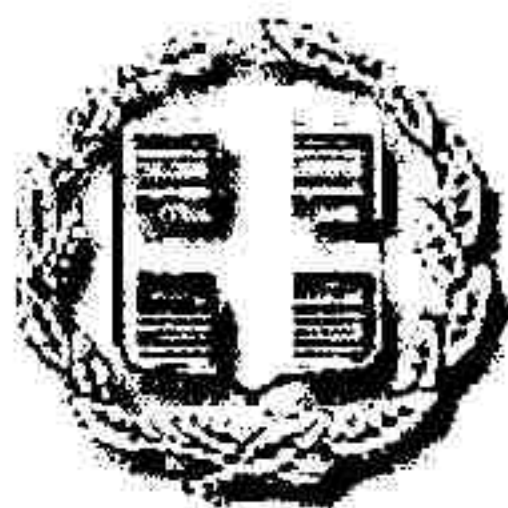

07 ΦΕΒ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 105597

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426-8
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **3522/29-10-12** ερώτηση του Βουλευτή κ. Ε. Μπούκουρα με θέμα «Προβλήματα στη λειτουργία του Δημοτικού σχολείου Εξαμιλίων του Ν. Κορινθίας» σας γνωρίζουμε ότι:

Αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, πραγματοποίησαν υγειονομικό έλεγχο στο ανωτέρω Δημοτικό Σχολείο του Δ. Εξαμιλίων του Ν. Κορίνθου, τα αποτελέσματα του οποίου, καθώς και οι ενέργειες που έχουν προβεί, επισυνάπτονται με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4357/14-12-12 έκθεση αυτοψίας, προς ενημέρωσή σας.

Γενικότερα, για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που έχουν προκύψει για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, πολύ περισσότερο όταν αφορά σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως παιδιά, υπάρχει συνεργασία του Υπουργείου μας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη σε τομείς δράσης αντίστοιχα των αρμοδιοτήτων τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2 φύλλα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Βουλευτή κ. Ε. Μπούκουρα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής
5. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

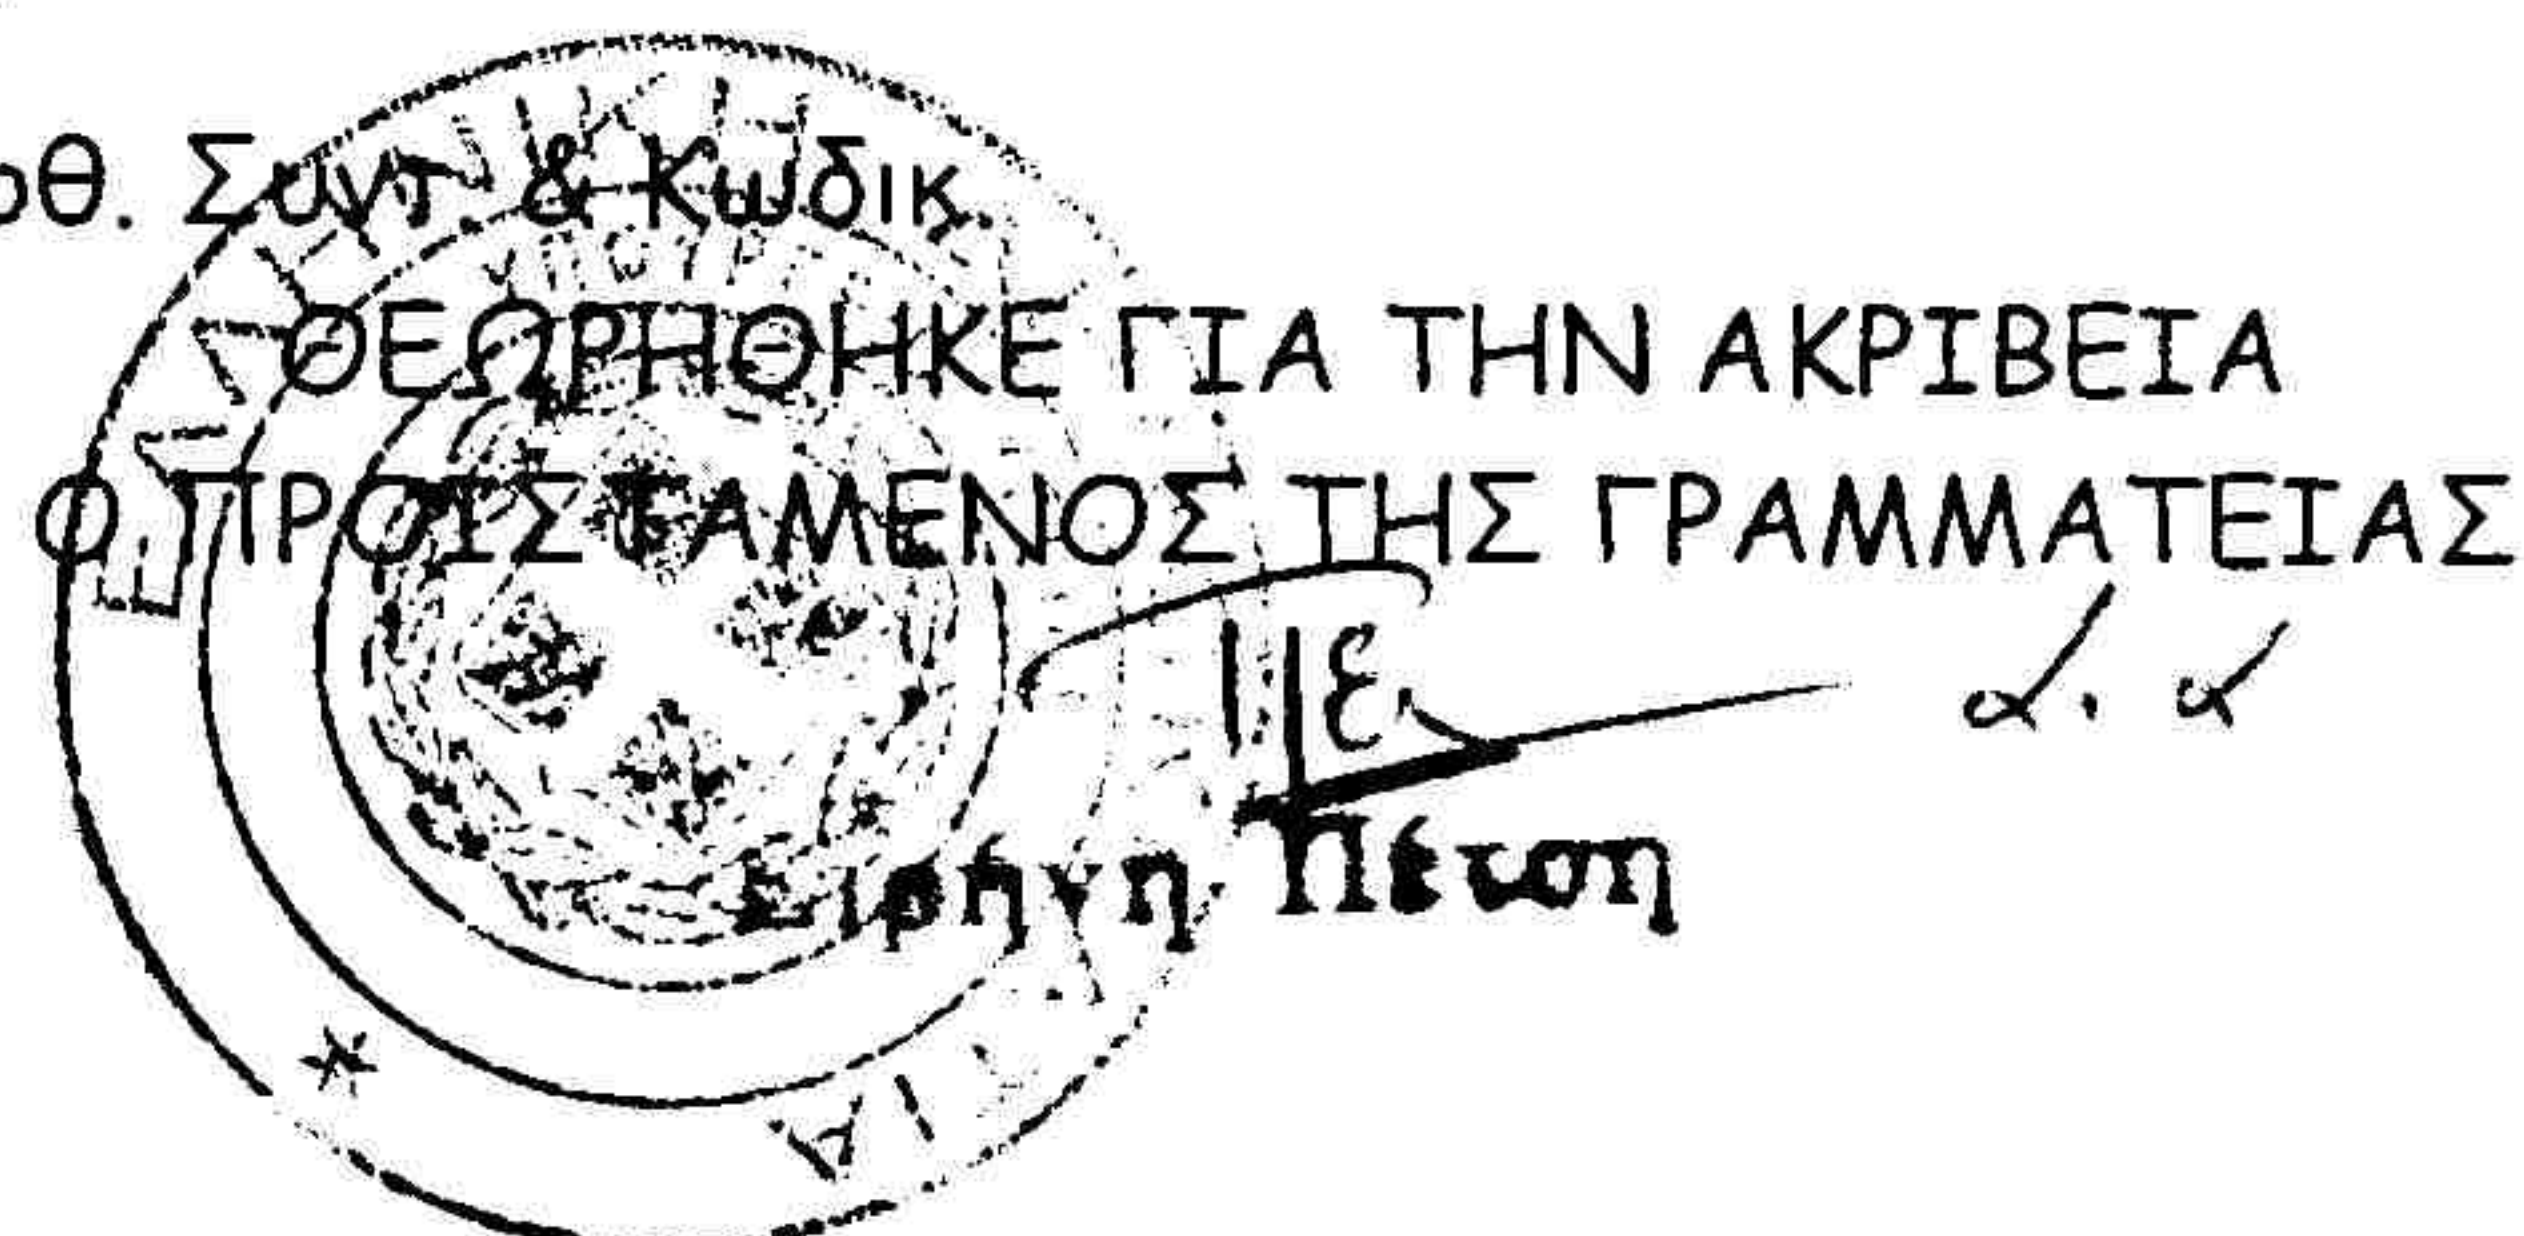

✓✓

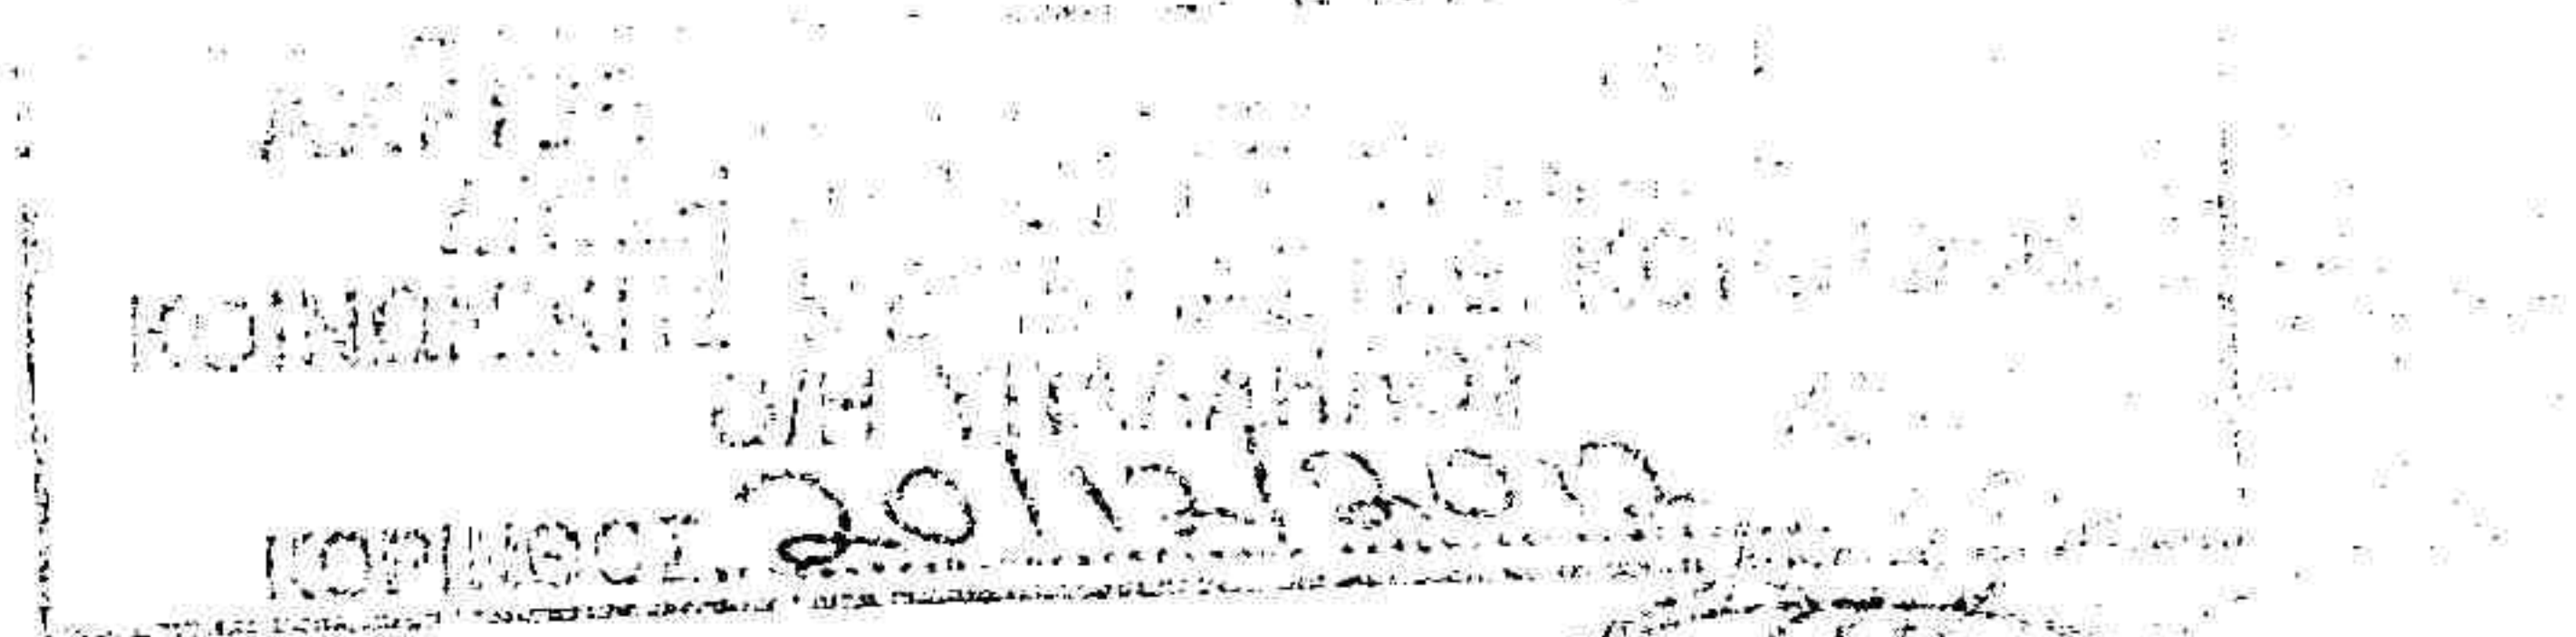

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΟΝΟΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Τοχ. Δ/νση Αδαμάντου 22
Τοχ. Κωδικ 20100
Τηλέφωνο 2741263330, 31. ΦΑΞ 2741363340.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΙΝΗΣ

Κορίνθος 14/12/12

Αρ. πρωτ 4357

Αρ. Φακέλ

ΠΡΟΣ

- 1) Δ/νση Α' βάθμιας Εκπαίδευσης
Κολοκοτρώνη 52, Κορίνθος
- 2) ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δημοτ. Σχολική Επιτροπή Παιδείας
Υπόψη κ. Ρέτιπα

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα υγειονομικού ελέγχου στο σχολικό συγκρότημα Εξαμυλίων
Ε.Σ.Τ.

- (α) Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.α./7-10-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγρα. Καλλικράτης»
- (β) Α.Ν. 2520/40 περί Υγιον. Διατάξεων.
- (γ) Υ1γ/ΓΠ/03828/ (ΦΕΚ 1183/τ.β'/31-08-2006) Υγιον. Διάταξη «Κανόνες υγιεινής και καθαριότητας προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων & ιδιωτικών σχολείων».
- (δ) Το Υ1γ/ΓΠ/030358/07-09-11 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- (ε) Το 1407/30-10-12 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσίας Υγείας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- (στ) Η από 14/11/12 έκθεση επιθεώρηση ΕΔΥ της Υπηρεσίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των ανωτέρω (δ)&(ε), αρμόδιοι Υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διεκπεραίωσαν αυτοψία στις 13-11-2012 στους χώρους του νηπιαγωγείου & δημοτικού σχολείου Εξαμυλίων του Δήμου Κορινθίων, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

- 1) Στο ανωτέρω σχολείο φοιτούν περίπου διακόσιοι είκοσι (220) μαθητές δημοτικού σε δύο (02) αίθουσες διδασκαλίας, και σαράντα (40) μαθητές νηπιαγωγείου σε δύο (02) αίθουσες διδασκαλίας.
- 2) Το σχολικό κτίριο διαθέτει τέσσερα αποχωρητήρια κοριτσιών και τέσσερα αποχωρητήρια για τους μαθητές του δημοτικού και δύο αποχωρητήρια για τους μαθητές του νηπιαγωγείου. Εντός του χώρου των αποχωρητηρίων δεν υπήρχαν:

- α) Θήκη με σαπούνι (υγρής ή άλλης μορφής) για το πλύσιμο των χεριών με παροχή ζεστού νερού.
- β) Οι πόρτες των προθαλάμων λόγω έλλειψης συντήρησης παρουσίαζαν φθορές και ήταν σκουριασμένες.
- γ) Κατάλληλοι ποδοκίνητοι κάδοι απορριμμάτων.

Οι Παρατηρήσαμε ότι μερικά πλακάκια που καλύπτουν τις επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων είχαν φθορές και άλλα είχαν αποκολληθεί. Τα δάπεδα των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους βρέθηκαν να είναι ακάθαρτα και αναδίδονταν έντονη δυσωδία. Δεν υπήρχε κατάλληλος αερισμός ούτε φυσικός αλλά ούτε και τεχνητός στο χώρο των νηπιαγωγείων και του δημοτικού σχολείου.

Αρ. πρωτ 4357

Το επιχείρημα των στεφαναιών στους χώρους των διαφόρων του κέντρου είναι η εξής:

Το κέντρο είναι με κυλικείο με προσφερόμενα εϊδη στο σχολικό κτίριο

Εάν την προοπτική της Δημόσιας Υγείας και των μαθητών θα πρέπει να προέβη: είναι η πρόταση αυτή για την εξάλειψη των ανωτέρω περιγραφόμενων κινδύνων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Διμοτικό Σχολείο Εξαριλίων
Υπόψη κ. Σταυροπούλου Σ.
- Νηπιαγωγείο Εξαριλίων
Υπόψη κ. Βασιλοπούλου Α.

Ο ΑΝΑΓΕΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΝΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΡΟΣ
Π.Ε.-ΙΑΤΡΩΝ