



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 8/2/13

Αρ. Πρωτ.: 6257

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 5990/17-01-13 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Μπαρμπαρούση, με θέμα «Σοβαρά προβλήματα στο σύστημα ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ2/2600/01 ΚΥΑ ΦΕΚ 892/11-7-01, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ/Π/οικ. 38295/2007 ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07 και ΦΕΚ 986/τ.β./18-6-07 ΚΥΑ, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998)

- υπεύθυνοι για την ύδρευση των Δήμων είναι η Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση Τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων (πρώτος βαθμός ευθύνης) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού- και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.
- Ο Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Ν.Α), (δεύτερος βαθμός ευθύνης) είναι οι Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, εκτός και για την τήρηση των όρων της νομοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης. Ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Ειδικότερα για την ποιότητα του πόσιμου νερού της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, όπως μας πληροφόρησε η αρμόδια Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με σχετικό έγγραφό της, στα πλαίσια του εποπτικού ελέγχου που ασκεί για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού έχει πραγματοποιήσει επιτόπια υγειονομική αναγνώριση στο δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού, διενεργώντας ταυτόχρονα δειγματοληψίες για μικροβιολογική και χημική ανάλυση.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώθηκε ότι το νερό δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, λόγω μικροβιολογικής επιβάρυνσης της πηγής υδροληψίας.

Ενημέρωσε τους υπεύθυνους για την ύδρευση (ΔΕΥΑ, οικείο Δήμο), και πρότεινε τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα της ακαταλληλότητας πόσιμου νερού. Ειδικότερα πρότεινε:

- Διακοπή υδροδότησης από την πηγή Κεφαλόβρυσο.
- Υδροληψία μόνο από τις δυο νέες γεωτρήσεις με χλωρίωση αμέσως μετά την υδροληψία και εάν απαιτείται, στη δεξαμενή, καθώς και επαρκής υγειονομική προστασία των γεωτρήσεων
- Ανεύρεση νέας πηγής υδροληψίας, σε περίπτωση που το παρεχόμενο από τις δυο γεωτρήσεις νερό δεν επαρκεί.
- Τακτική παρακολούθηση του υπολειμματικού χλωρίου και τήρηση αρχείου μετρήσεων.
- Διενέργεια δειγματοληψιών για μικροβιολογική και χημική ανάλυση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Συστηματική παρακολούθηση όλου του συστήματος υδροδότησης, καθώς και χαρτογράφηση αυτού.

Γενικά η Δ/ση Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια των αρμοδότητων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού και είναι σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο και τη ΔΕΥΑ, για την διασφάλιση της υγιεινότητας του πόσιμου νερού, με σκοπό την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Κ. Μπαρμπαρούση

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Δ/ση Υγιεινής Περιβάλλοντος
5. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντάκ. Κωδικ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

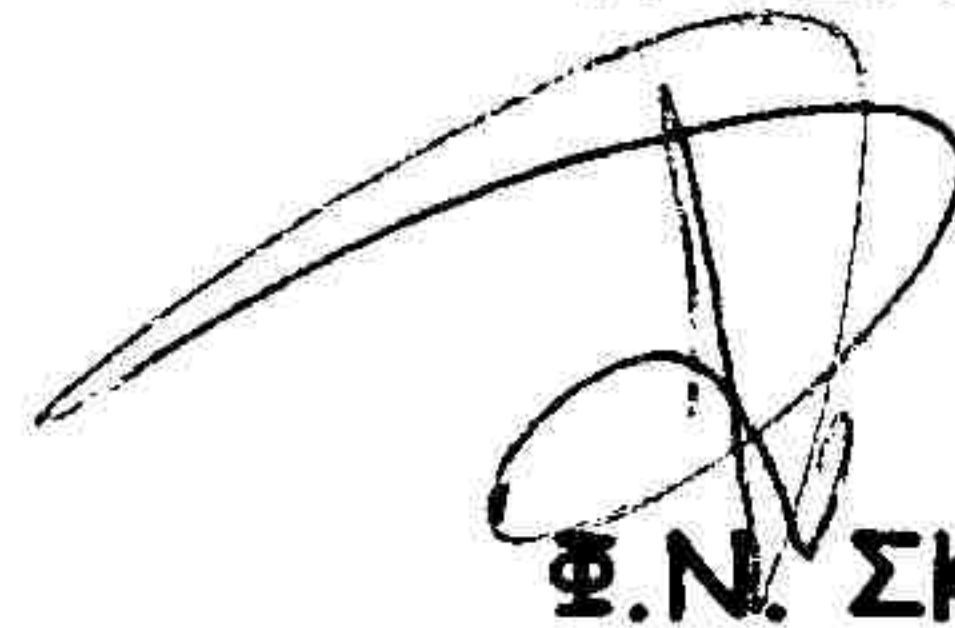

Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

