




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

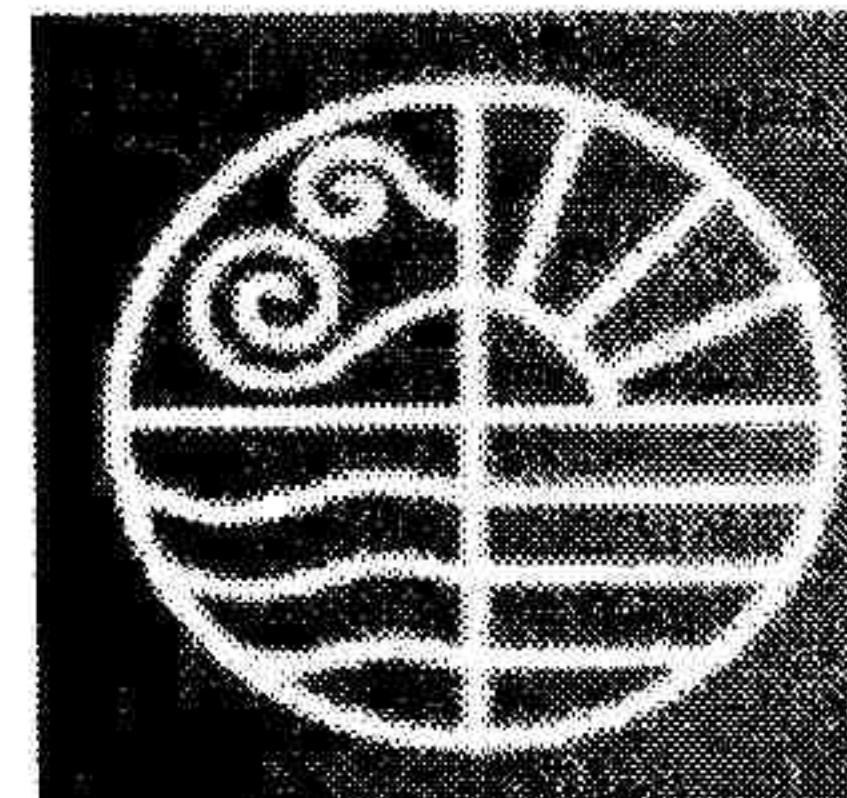

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 19/2/2013
Αρ.Πρωτ: 855 Β

19 ΦΕΒ. 2013

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. Νικο Νικολόπουλο

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2395/24-1-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 2395/24-1-2013** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι για τη διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της ΒΙΠΕ Πάτρας περιλαμβάνονται ειδικοί όροι στην υπ' αριθμ. 107164/8-2-11 ΚΥΑ Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν στη λειτουργία της ΒΙΠΕ και τις οποίες ο φορέας διαχείρισης της οφείλει να τηρεί.

Επισημαίνεται ότι επειδή οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις κυρίως άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινοποιούμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. 13511/1023/7-2-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου .

Συνημμένα:

- Το α.π. 13511/1023/7-2-13 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νησου, Δ. Ελλάδος & Ιονίου (σελ.3)


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

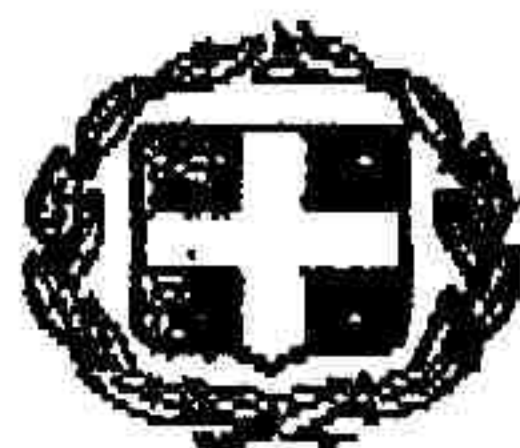

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα, 02 - 2013

Αριθ. Πρωτ. **ΒΣ11/5028** Βαθμός Πρωτ. **ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ**
ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-356/ 59
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΥΠΕΚΑ

Φαξ: 210-64 29 137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 861/Β/152/25-01-2013 έγγραφό σας.
β) Η αριθ. 29448/421/05-02-2013 απάντηση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε συνέχεια ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 2395/24-01-2013 Αναφορά του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, με θέμα: «**Ανακοίνωση καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Κάτω Αλισσού**», σας διαβιβάζουμε την (β) σχετική απάντηση της αρμόδιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.-

Επισυνάπτεται:

Το (β) σχετικό (φ. 02)



Ο Γενικός Γραμματέας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ.ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εμμανουήλ Αγγελάκας

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

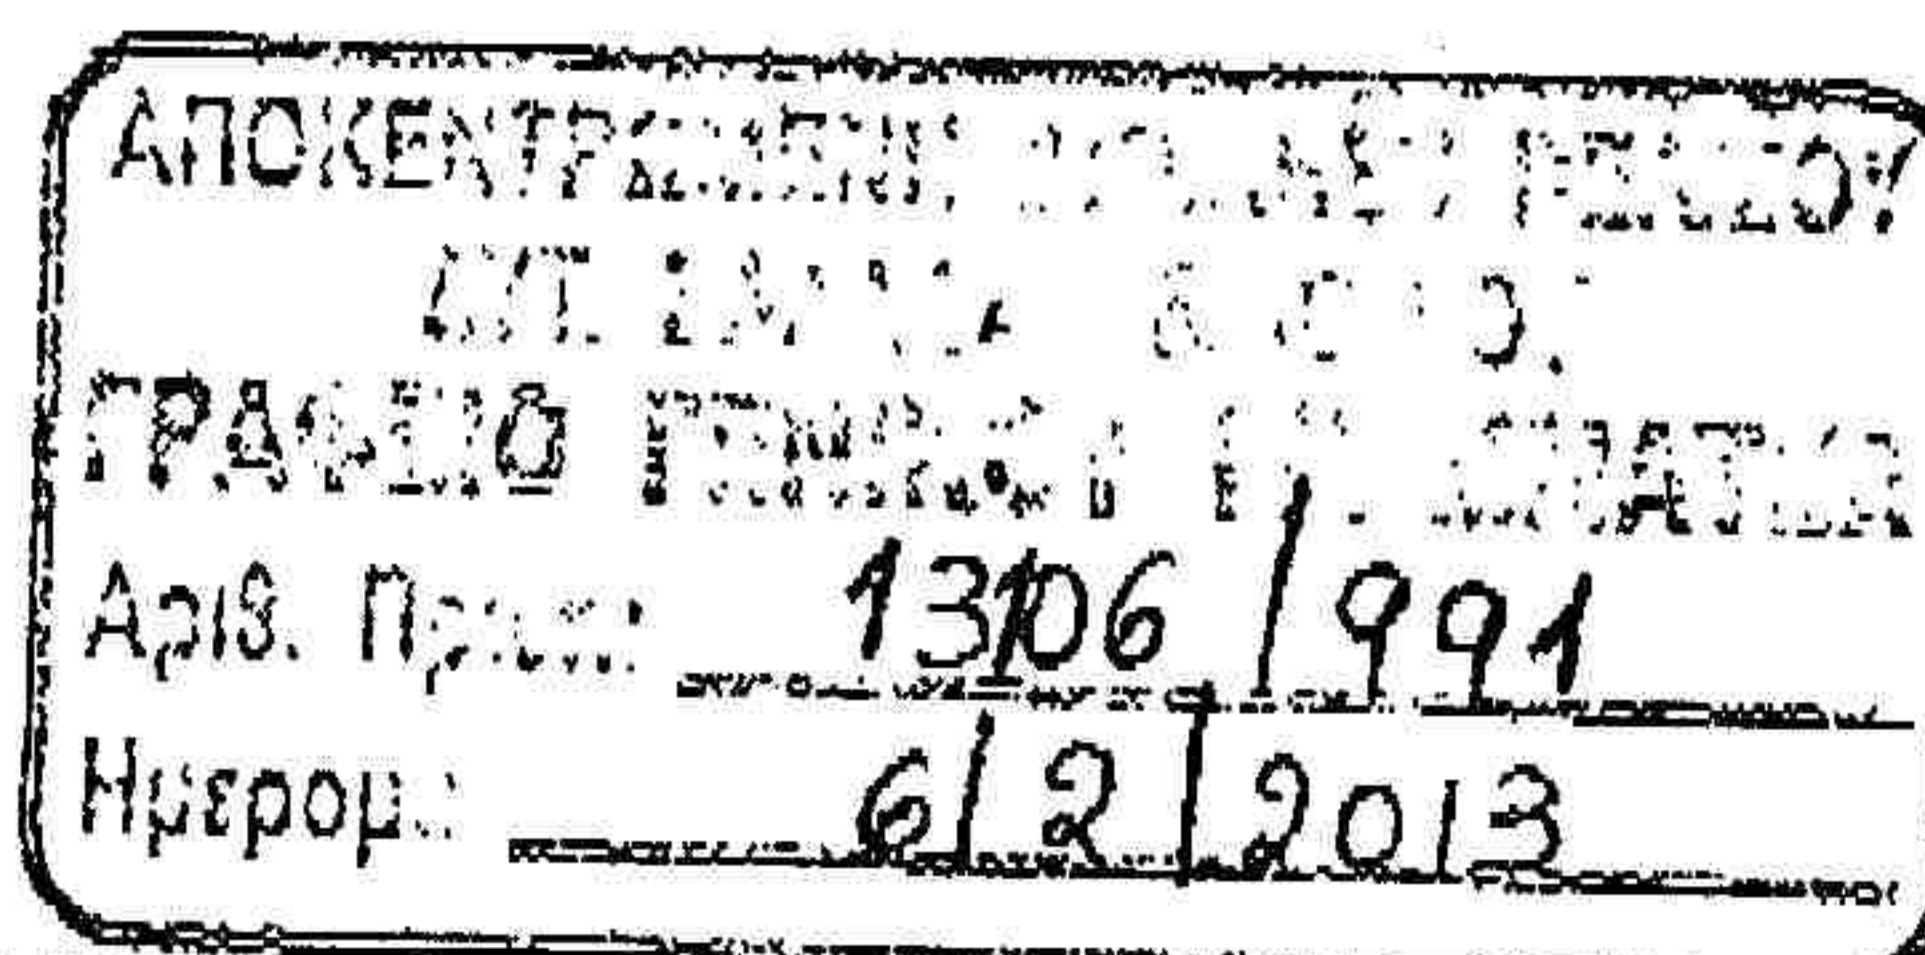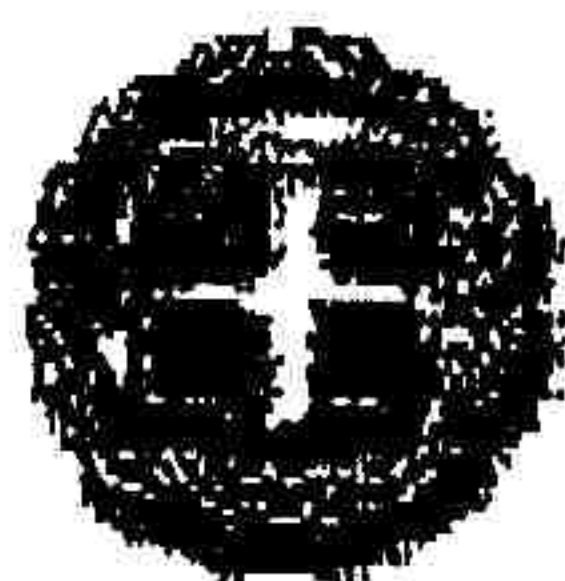

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πάτρα 05.02.2013

Αρ. πρωτ: 29448/421

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
264 42 - Πάτρα
(fax: 2610-465841)

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικολάου Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο
γ. Γεν. Δνση Αναπτξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ
δ. Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού/Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Ανακοίνωση καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Κάτω Αλυσερού»

ΣΧΕΤ: α. Η υπ' αριθ. 2395/24.01.2013 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου.
β. Το υπ' αριθ. 8909/621/28.01.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 29774/658/04.02.2013 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού/Π.Δ.Ε.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2395/24.01.2013 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νίκου
Νικολόπουλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Η Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, διενήργησε αυτοψία στις 17/12/12 στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών
και συγκεκριμένα στο χώρο εναπόθεσης της ύλης, που παράγεται από τη μονάδα
επεξεργασίας αποβλήτων της ΒΛΠΕ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο χώρος εναπόθεσης της ύλης είναι
περιφραγμένος και περιμετρικά αυτού έχει κατασκευαστεί τσιμεντένιος
αύλακας.

Υπήρχαν σωροί ιλύος εναποτεθειμένοι σε διάφορα σημεία εντός του αδειοδοτημένου χώρου και δεν παρατηρήθηκε διαφυγή ιλύος στον τσιμεντένιο αύλακα ή εκτός του περιφραγμένου χώρου.

Ελήφθησαν δύο δείγματα νερού, το πρώτο από το ρέμα Μελιαγκός, κατάντη της ΒΙ.ΠΕ. και το δεύτερο από τις εκβολές του ποταμού Πείρου, τα οποία εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Επισημαίνουμε ότι το ρέμα Μελιαγκός δεν διέρχεται εντός του χώρου που χρησιμοποιείται για την εναπόθεση της ιλύος και συνεπώς δεν είναι δυνατή η μεταφορά ιλύος μέσω αυτού.

Τέλος από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. μας εστάλησαν οι παρακάτω αναλύσεις, οι οποίες προβλέπονται από την με αρ. πρωτ. 107164/8-2-11 ΚΥΑ Έγκρισης - Αναθεώρησης Περιβ/κών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, από τη Δ/ση ΕΑΡΘ της Γεν. Δ/σης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ:

- Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις δείγματος θαλασσινού νερού (αποδέκτης της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.), πλησίον της εκροής του αγωγού μεταφοράς των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
- Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις της ιλύος του βιολογικού καθαρισμού, καθώς και του εδάφους στο χώρο εναπόθεσής της.
- Χημικές αναλύσεις των υγρών αποβλήτων στην είσοδο και έξοδο της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων.

Σύμφωνα με το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω αναλύσεις, οι τιμές των μετρούμενων παραμέτρων είναι εντός των επιτρεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία ορίων.

Β. Σε ότι αφορά τα δύο πυρηνελαιουργία που λειτουργούν στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, δόθηκε εντολή για καθημερινό και σε βάθος έλεγχο της λειτουργίας τους, με εγκατάσταση του ΚΕΙΠΠΕ στην ΒΙ.ΠΕ, ενώ θα λειτουργούν εκ περιτροπής μέχρι το τέλος του κύκλου επεξεργασίας του ελαιοπυρήνα. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθούν παραβάσεις στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και υπέρβαση ορίων, θα δρομολογηθεί η άμεση διακοπή της λειτουργίας τους.

Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας