


2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΗΚΤΩΝ

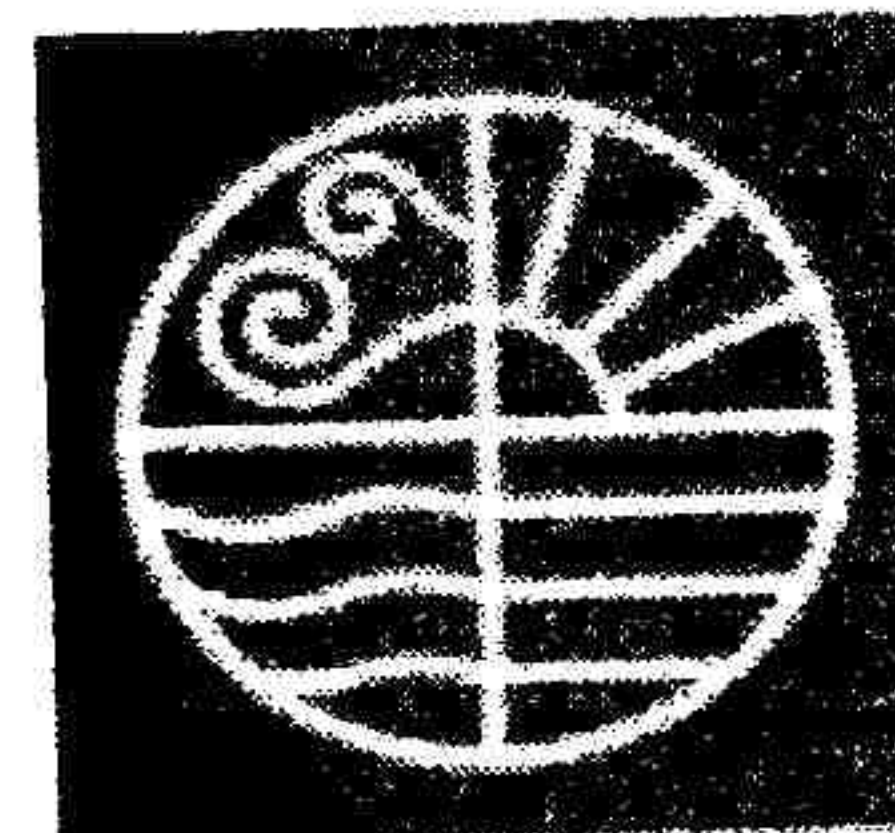

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 27/2/2013

Αρ. Πρωτ: 914/ Β

01 ΜΑΡ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων
Τμήμα ΑΚΕ

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Κατερίνα Ιγγλέζη

Θέμα: « Απάντηση σε Ερώτηση και ΑΚΕ »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6667/603/4-2-2013 Ερώτηση και ΑΚΕ

Σε απάντηση της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων με αρ. πρωτ. 6667/603/4-2-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Κατερίνα Ιγγλέζη καταθέτουμε τη ζητούμενη στην ΑΚΕ Τεχνική Έκθεση του κ. Ψυχογιόπουλου με θέμα «Παρατηρήσεις επί της Σχεδιαζόμενης Εφαρμογής της Μεθόδου Ακαριαίας Τήξης στην Επεξεργασία του Συμπυκνώματος Σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας – Πρόταση Απομάκρυνσης του Αρσενικού από το Συμπύκνωμα πριν από την Επεξεργασία του με τη Μέθοδο Ακαριαίας Τήξης» και σας γνωρίζουμε ότι:

Οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, όπως οφείλουν, αξιολογούν και λαμβάνουν υπ' όψιν οποιαδήποτε μελέτη, έγγραφο ή πληροφορία σχετίζεται με θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και η εξασφάλιση της υγείας των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό η ευθύνη και οι αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ δεν περιορίζονται στην έκδοση μιας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία (αρ. 2 - Ν. 4014) σε περιπτώσεις όπου παρά την εφαρμογή όλων των περιβαλλοντικών όρων, από τα πορίσματα των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων, διαπιστώνονται δυσμενείς επιπτώσεις και προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, η Διοίκηση επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή τροποποιεί τους αρχικούς. Επίσης δύναται να ζητήσει την εκπόνηση νέας μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών καθώς και να επιβάλλει συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα.

Συνημμένο:

Η αναφερόμενη στο παρόν έγγραφο Τεχνική Έκθεση (σελ. 28)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 28
Σύνολο Σελίδων: 30

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΙΑΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΟΜΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

