



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός Αναπληρωτής
Αθήνα 19/3/ 2013
Αρ. Πρωτ: 915 β

20 ΜΑΡ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κα Ραχήλ Μακρή
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6672/4-2-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6672/4-2-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Ραχήλ Μακρή σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που τίθεται στην Ερώτησης άπτεται κυρίως των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αριθμ.3809/36013/25-2-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι:

- Στις αποφάσεις Εγκρισης Περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στις μονάδες που αναφέρονται στην Ερώτηση προβλέπεται η υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης τους για αποκατάσταση του χώρου της εγκατάστασης μετά από τυχόν οριστική παύση της λειτουργίας τους.
- Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έχει διενεργήσει κατά το παρελθόν ελέγχους στις αναφερόμενες στην εν λόγω ερώτηση βιομηχανίες και έχει βεβαιώσει περιβαλλοντικές παραβάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν. 2947/01.
- Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ παρακολουθούν την υπόθεση και εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους θα αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Συνημμένο:

Το α.π. 3809/36013/25-2-13 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:6


Σύνολο Σελίδων: 7

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

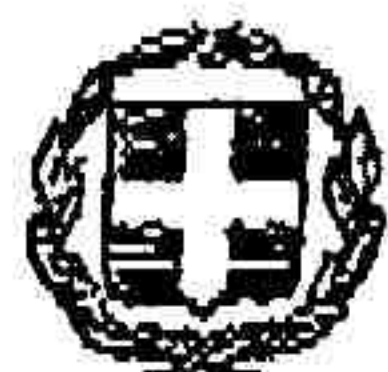

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 25 -2-2013
Αριθμ. πρωτ.:3809/36013

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

FAX: 210-6429137

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 6672/4-2-2013 Ερώτηση της βουλευτή κ. Ρ. Μακρή

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 915/Β/13/5-2-2013 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 6672/4-2-2013 ερώτηση, σχετικά με *Εγκαταλειμμένες εταιρείες Χημικών στο Βαθύ Αυλίδας με άμεσο κίνδυνο την δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική ρύπανση του θαλάσσιου χώρου*, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 597/25368/8-2-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, οι τέσσερις χημικές εγκαταστάσεις αδειοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ.

Επίσης σύμφωνα με το αριθμ.1098/Φ14/185/22-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απέστειλε στις 7-2-2013 σχετικά έγγραφα προς την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ» καλώντας την με προθεσμία είκοσι (20) ημερών να εκφράσει τις απόψεις και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα τεθούν εν αμφιβόλω οι άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων της (1&2) στο Βαθύ Αυλίδας της Π.Ε. Εύβοιας. Κατόπι τούτου στις 15-2-2013 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις ήταν κλειστές και εκτός λειτουργίας. Έγινε θυροκόλληση των σχετικών εγγράφων.


Στη συνέχεια ενημερώθηκε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Εισαγγελία Χαλκίδας και η Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκίδας.

Συνημμένα :σελ. (5)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

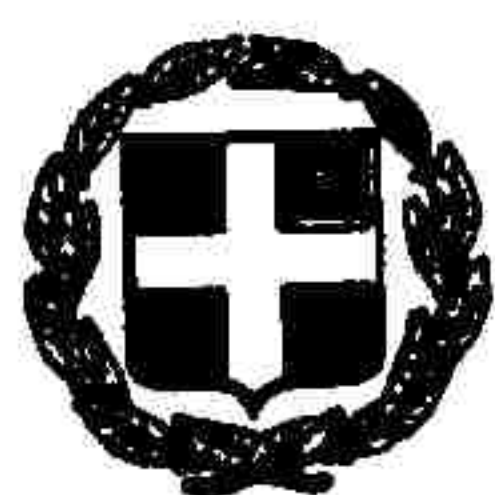

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α, ΑΔΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34100
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου
Τηλέφωνο : 2221-3-53403
Fax : 2221036044
email : arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Χαλκίδα 22 - 02 - 2013
Αρ. Πρωτ.: 1098 / Φ14 / 185
Σχετικά : 1019

Προς :
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Σωκράτους 111, τ.κ. 41336,
Λάρισα

Θέμα : « Χημικές βιομηχανίες στο Βαθύ Αυλίδας »

Σχετικά:

1. Η υπ' αρ. 6672 / 4-2-2013 (Α.Π. 1019/13-2-2013) ερώτηση από τη Βουλή των Ελλήνων
2. Το υπ' αρ. 2544/23578/7-2-2013 (Α.Π. 1098/15-2-2013) έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Δνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού
3. Το υπ' αρ. οικ. 1161 / Φ14 / 185 / 19-2-2013 έγγραφο μας
4. Το υπ' αρ. οικ. 1163 / Φ14 / 217/19-2-2013 έγγραφο μας
5. Το υπ' αρ. 722/Φ14/185/7-2-2013 έγγραφο μας
6. Το υπ' αρ. 752/Φ14/217/7-2-2013 έγγραφο μας
7. Τα από 15-2-2013 αποδεικτικά επίδοσης
8. Οι διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143).
9. Η ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β 3-2-2012)
10. Η ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης...»

Σε απάντηση στην (1) σχετική ερώτηση με θέμα « Εγκαταλειμμένες εταιρείες Χημικών στο Βαθύ Αυλίδας με άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική ρύπανση του θαλάσσιου χώρου » , σας γνωρίζουμε τα εξής :

Η Υπηρεσία μας σχετικά με τη λειτουργία των Χημικών Βιομηχανιών απέστειλε στις 7-2-2013 τα (5) & (6) σχετικά έγγραφα προς την εταιρεία 'INTERKEM ΕΛΛΑΣ' καλώντας την με προθεσμία είκοσι (20) ημερών να εκφράσει με υπόμνημα τις απόψεις της στην Υπηρεσία μας και να προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα τίθεντο εν αμφιβόλω οι άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων της (Α & Β) στο Βαθύ Αυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Τα εν λόγω έγγραφα ωστόσο δεν παρελήφθησαν από την εταιρεία, διότι τα γραφεία της επί της οδού Χεύδεν 8 , τ.κ. 10434, Αθήνα ήταν κλειστά.

Κατόπιν τούτου στις 15-2-2013 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις ήταν κλειδωμένες και εκτός λειτουργίας. Έγινε θυροκόλληση των (5) & (6) σχετικών εγγράφων .

Η Υπηρεσία μας εν συνεχεία με τα (3) & (4) σχετικά έγγραφα ενημέρωσε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , την Εισαγγελία Χαλκίδας και την Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκίδας.

Συνημμένα : αντίγραφα των (3), (4), (5) & (6) σχετικών



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αρδίτζογλου Λάζαρος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος Δνσης Ανάπτυξης

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α, ΑΔΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34100
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου
Τηλέφωνο : 2221-3-53403
Fax : 2221036044
email : arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Χαλκίδα 19 - 02 - 2013
Αρ. Πρωτ.: οίκ. 1163 / Φ14 / 217

Προς :
Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας
Ευαγγελιστριάς 2, 10563, Αθήνα

Κοινοποίηση :
1. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Μεσογείων 119, τ.κ. 10192, Αθήνα
2. ΥΠΕΚΑ, Γενική Δνση Περ/ντος
Πατησίων 147, τ.κ. 11251, Αθήνα
3. INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Πεντέλης 34, 17564, Παλαιό Φάληρο
(με απόδειξη παραλαβής)
4. Εισαγγελία Χαλκίδας
5. Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκίδας
6. Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας

Θέμα : « Λειτουργία εγκατάστασης Β της εταιρείας 'INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.' στο Βαθύ Δ.Ε. Αυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας »

Σχετικά:

1. Το υπ' αρ. 752/Φ14/217/7-2-2013 έγγραφο μας
2. Το από 15-2-2013 αποδεικτικό επίδοσης
3. Οι διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143).
4. Η ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β 3-2-2012)
5. Η υπ' αρ. 598/Φ14/217/4-3-2010 άδεια λειτουργίας
6. Η ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης...»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 'INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εγκατάσταση Β) ' στο Βαθύ Δ.Ε. Αυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκειμένου να επιδοθεί στην εταιρεία το (1) σχετικό έγγραφο , διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις ήταν κλειδωμένες και εκτός λειτουργίας. Η υπηρεσία μας έχει ενημερωθεί εγγράφως για την παραίτηση του υπεύθυνου μηχανικού για την επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης καθώς και την ανάκληση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης.

Παρακαλούμε για πιθανές δικές σας ενέργειες λόγω του ότι η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί εγκατάσταση κάτω ορίου σύμφωνα με την (6) σχετική ΚΥΑ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αρδίτζογλου Λάζαρος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μ.Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος Δνσης Ανάπτυξης

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α, ΑΔΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34100
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου
Τηλέφωνο : 2221-3-53403
Fax : 2221036044
email : arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Χαλκίδα 07 - 02 - 2013
Αρ. Πρωτ.: 722 / Φ14 / 185
612

Προς :
INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Β
Μέλος Ομίλου ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ
Χέυδεν 8 , τ.κ. 10434, Αθήνα

Κοινοποίηση :
INTERKEM Εργοστάσιο Α,
Όρμος Βαθέως Αυλίδας, τ.κ. 34100

Θέμα : « Λειτουργία εγκατάστασης Α της εταιρείας INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο Βαθύ Δ.Ε. Αυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας »

Σχετικά:

1. Η υπ' αρ. 612 / 29-1-2013 αίτηση του Μηχανικού Γεωργίου Ηλία
2. Το υπ' αρ. 550 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ. 922 / 30-1-2013 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας
3. Το υπ' αρ. 5550 / Φ14 / 185 / 24-10-2012 έγγραφο μας
4. Οι διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143).
5. Η ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β 3-2-2012)
6. Η υπ' αρ. 2002/Φ14/185/3-9-2009 άδεια λειτουργίας

Με την (1) σχετική η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι ο κ. Γεωργίου Ηλίας παραιτήθηκε από υπεύθυνος μηχανικός για την επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης της μονάδας σας (εγκατάσταση Α) που βρίσκεται στο Βαθύ Δ.Ε. Αυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Σας επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των (4) & (5) σχετικών η δραστηριότητα σας οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο τεχνικό για τον άνωθεν σκοπό. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προσκομιστεί στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα .

Επίσης με το (2) σχετικό έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας πληροφορηθήκαμε ότι ανακλήθηκε το υπ' αρ. 1114 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ. 922 Φ. 701.4 / 23-2-2010 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το (3) σχετικό έγγραφο μας με το οποίο σας είχαν τεθεί ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία σας μετά από τις διαπιστώσεις της από 5-9-2012 αυτοψίας, σας δίδεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών να εκφράσετε με υπόμνημα τις απόψεις σας στην Υπηρεσία μας, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να τύχει ευνοϊκής ρύθμισης.

Σας επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας τίθεται εν αμφιβόλω η (6) σχετική άδεια λειτουργίας.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αρδίτζογλου Λάζαρος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος Δνσης Ανάπτυξης

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός

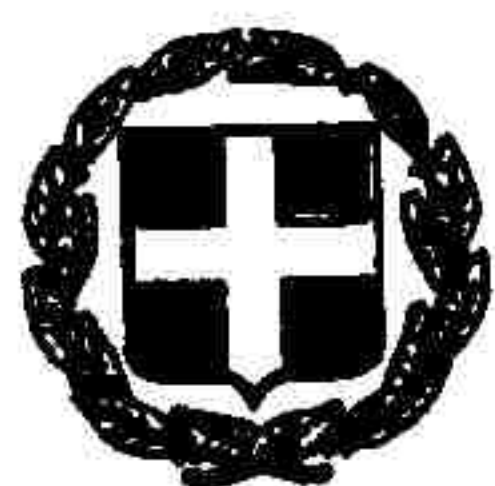

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α, ΑΔΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34100
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου
Τηλέφωνο : 2221-3-53403
Fax : 2221036044
email : arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Χαλκίδα 07 - 02 - 2013
Αρ. Πρωτ.: 752 / Φ14 / 217
613

Προς :
INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Β
Μέλος Ομίλου ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ
Χέυδεν 8 , τ.κ. 10434, Αθήνα

Κοινοποίηση :
INTERKEM Εργοστάσιο Β,
Όρμος Βαθέως Αυλίδας, τ.κ. 34100

Θέμα : « Λειτουργία εγκατάστασης Β της εταιρείας INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Βαθύ Δ.Ε. Αυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας »

Σχετικά:

1. Η υπ' αρ. 613 / 29-1-2013 αίτηση του Μηχανικού Γεωργίου Ηλία
2. Το υπ' αρ. 558 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ. 735 / 14-1-2013 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας
3. Το υπ' αρ. π.ε. 6861 / Φ14 / 217 / 24-10-2012 έγγραφο μας
4. Οι διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143).
5. Η ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β 3-2-2012)
6. Η υπ' αρ. 598/Φ14/217/4-3-2010 άδεια λειτουργίας

Με την (1) σχετική η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι ο κ. Γεωργίου Ηλίας παραιτήθηκε από υπεύθυνος μηχανικός για την επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης της μονάδας σας (εγκατάσταση Β) που βρίσκεται στο Βαθύ Δ.Ε. Αυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Σας επισημαίνετε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των (4) & (5) σχετικών η δραστηριότητα σας οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο τεχνικό για τον άνωθεν σκοπό. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προσκομιστεί στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα .

Επίσης με το (2) σχετικό έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας πληροφορηθήκαμε ότι στην εγκατάσταση σας δεν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ' αρ. 7709 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ. 735 Φ. 701.4 / 21-10-2009 εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το (3) σχετικό έγγραφο μας με το οποίο σας είχαν τεθεί ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία σας μετά από τις διαπιστώσεις της από 5-9-2012 αυτοψίας, σας δίδεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών να εκφράσετε με υπόμνημα τις απόψεις σας στην Υπηρεσία μας, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να τύχει ευνοϊκής ρύθμισης.

Σας επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας τίθεται εν αμφιβόλω η (6) σχετική άδεια λειτουργίας.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αρδίτζογλου Λάζαρος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος Δνσης Ανάπτυξης

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός

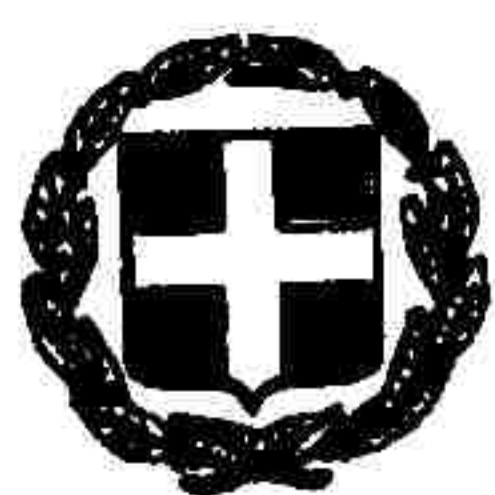

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α, ΑΔΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34100
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου
Τηλέφωνο : 2221-3-53403
Fax : 2221036044
email : arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Χαλκίδα 19 - 02 - 2013
Αρ. Πρωτ.: οίκ. 1161 / Φ14 / 185

Προς :
Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας
Ευαγγελιστριάς 2, 10563, Αθήνα

Κοινοποίηση :
1. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Μεσογείων 119, τ.κ. 10192, Αθήνα
2. ΥΠΕΚΑ, Γενική Δνση Περ/ντος
Πατησίων 147, τ.κ. 11251, Αθήνα
3. INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Πεντέλης 34, 17564, Παλαιό Φάληρο
(με απόδειξη παραλαβής)
4. Εισαγγελία Χαλκίδας
5. Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκίδας
6. Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας

**Θέμα : « Λειτουργία εγκατάστασης Α της εταιρείας 'INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.' στο Βαθύ
Δ.Ε. Αυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας »**

Σχετικά:

1. Το υπ' αρ. 722/Φ14/185/7-2-2013 έγγραφο μας
2. Το από 15-2-2013 αποδεικτικό επίδοσης
3. Οι διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143).
4. Η ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β 3-2-2012)
5. Η υπ' αρ. 2002/Φ14/185/3-9-2009 άδεια λειτουργίας
6. Η ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης... »

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 'INTERKEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εγκατάσταση Α)' στο Βαθύ Δ.Ε. Αυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκειμένου να επιδοθεί στην εταιρεία το (1) σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις ήταν κλειδωμένες και εκτός λειτουργίας. Η υπηρεσία μας έχει ενημερωθεί εγγράφως για την παραίτηση του υπεύθυνου μηχανικού για την επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης καθώς και την ανάκληση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης.

Παρακαλούμε για πιθανές δικές σας ενέργειες λόγω του ότι η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί εγκατάσταση κάτω ορίου σύμφωνα με την (6) σχετική ΚΥΑ.

Μ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος Δνσης Ανάπτυξης

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αρδίτζογλου Λάζαρος
Μηχανολόγος Μηχανικός