




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

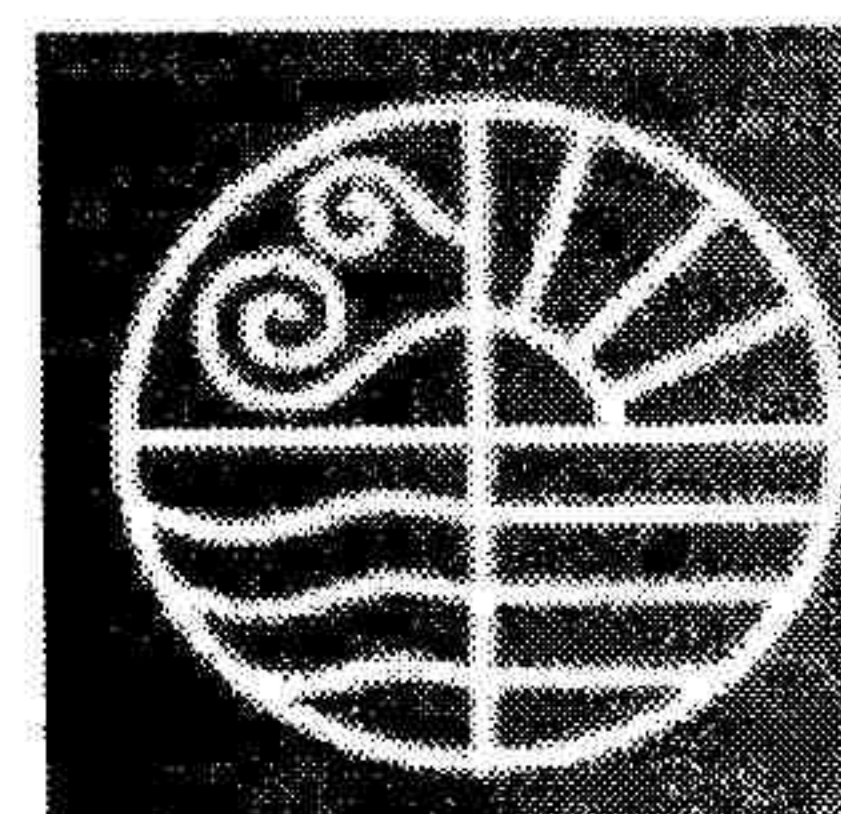

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 5/4/ 2013
Αρ.Πρωτ: 1132 Β

05 ΑΠΡ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓ Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ.
Ιωάννη Κουτσούκο
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3007/22-02-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ.3007/ 22-02-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Κουτσούκο και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 415/12-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 16623/22-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ)/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- Το α.π.16623/22-3-13 έγγραφο ΔΟΚΚ/ΥΠΕΚΑ (Σελ.1)

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:1

Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων:2

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ.Δ/ση: Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ.Κώδικας: 115 26
Πληροφορίες: Κ.Φριτζαλάς
Τηλέφωνο: 210-6981944
Τηλεομοιότυπο: 210-6918088

Αθήνα 22 -3-2013

Αριθ.πρωτ. 16623

✓ Προς

Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
ΦΑΞ 210-6429137


ΘΕΜΑ : Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Ν.Ηλείας».

ΣΧΕΤ. α. Το υπ'αριθ.1132/B/104/12-3-2013 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (αριθ. πρωτ.ΥΠΕΚΑ 16623/13-3-2013) με συνημμένα:

- α1.Το υπ'αριθ.3007/22-2-2013 έγγραφο της Δ/σης Κοινοβ/κού Ελέγχου της Βουλής.
- α2.Το υπ'αριθ.415/12-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- α3.Η από 18-2-2013 Αναφορά του Βουλευτού Ν.Ηλείας Γιάννη Κουτσούκου.
- α4.Το υπ'αριθ.1779/13-2-2013 έγγραφο του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.
- α5.Το υπ'αριθ.54624/904/5-3-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- α6.Το υπ'αριθ.21750/1756/27-2-2011 έγγραφο της Αποκεντ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου.
- β.Η υπ'αριθ.19294/30-8-2006 Γνωμοδότηση της ΔΟΚΚ με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τον Οικισμό Φρίξας, Δήμου Σκυλλούντος, Ν.Ηλείας η οποία εκπονήθηκε από το ΙΓΜΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.8 του Ν.2508/1997 και τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 723/1998.
- γ.Η Γεωλογική-Τεχνικογεωλογική Μελέτη για την οριοθέτηση περιοχών Κατάλληλων για δόμηση στον οικισμό Κρεστένων, Δήμου Σκυλλούντος, Ν.Ηλείας, ημερ.σύνταξης Δεκέμβριος 2008, (Τ-2640) η οποία εκπονήθηκε από το ΙΓΜΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.8 του Ν.2508/1997 και τις Προδιαγραφές του ΦΕΚ 723/B/1998 και η οποία διαβιβάστηκε στη ΔΟΚΚ με αριθ.πρωτ.7257/24-12-2008 ,(αριθ.πρωτ.ΥΠΕΧΩΔΕ 28/2-1-2009) σε ένα αντίγραφο.
- δ.Το από 26-3-2009 Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την διόρθωση-συμπλήρωση της μελέτης της παραγράφου (γ) του παρόντος στα πλαίσια της έγκρισης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στον οικισμό Κρεστένων, Δήμου Σκυλλούντος, Ν.Ηλείας (αριθ.πρωτ.ΥΠΕΧΩΔΕ 13625/27-3-2009).
- ε.Το υπ'αριθ.13625/30-3-2009 έγγραφο της ΔΟΚΚ.

Σε απάντηση των (α) σχετικών σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αρμοδιότητες μας η ΔΟΚΚ έχει εγκρίνει την (β) σχετική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας ενώ η υποβληθείσα με το (γ) σχετικό Μελέτη από το ΙΓΜΕ βρίσκεται σε εκκρεμότητα επειδή δεν έχει επανυποβληθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στο (δ) Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΔΟΚΚ και ΙΓΜΕ, το οποίο διαβιβάστηκε με το (ε) σχετικό: (1) στο Δήμο Σκυλλούντος, (2) το ΙΓΜΕ, (3) και την Νομαρχιακή Αυτοδ/ση Ηλείας, Γραφείο Νομάρχη.

Ε.Δ.
-Χ.Α.
-ΔΟΚΚ/Γ
-Κ.ΦΡΙΤΖΑΛΑΣ

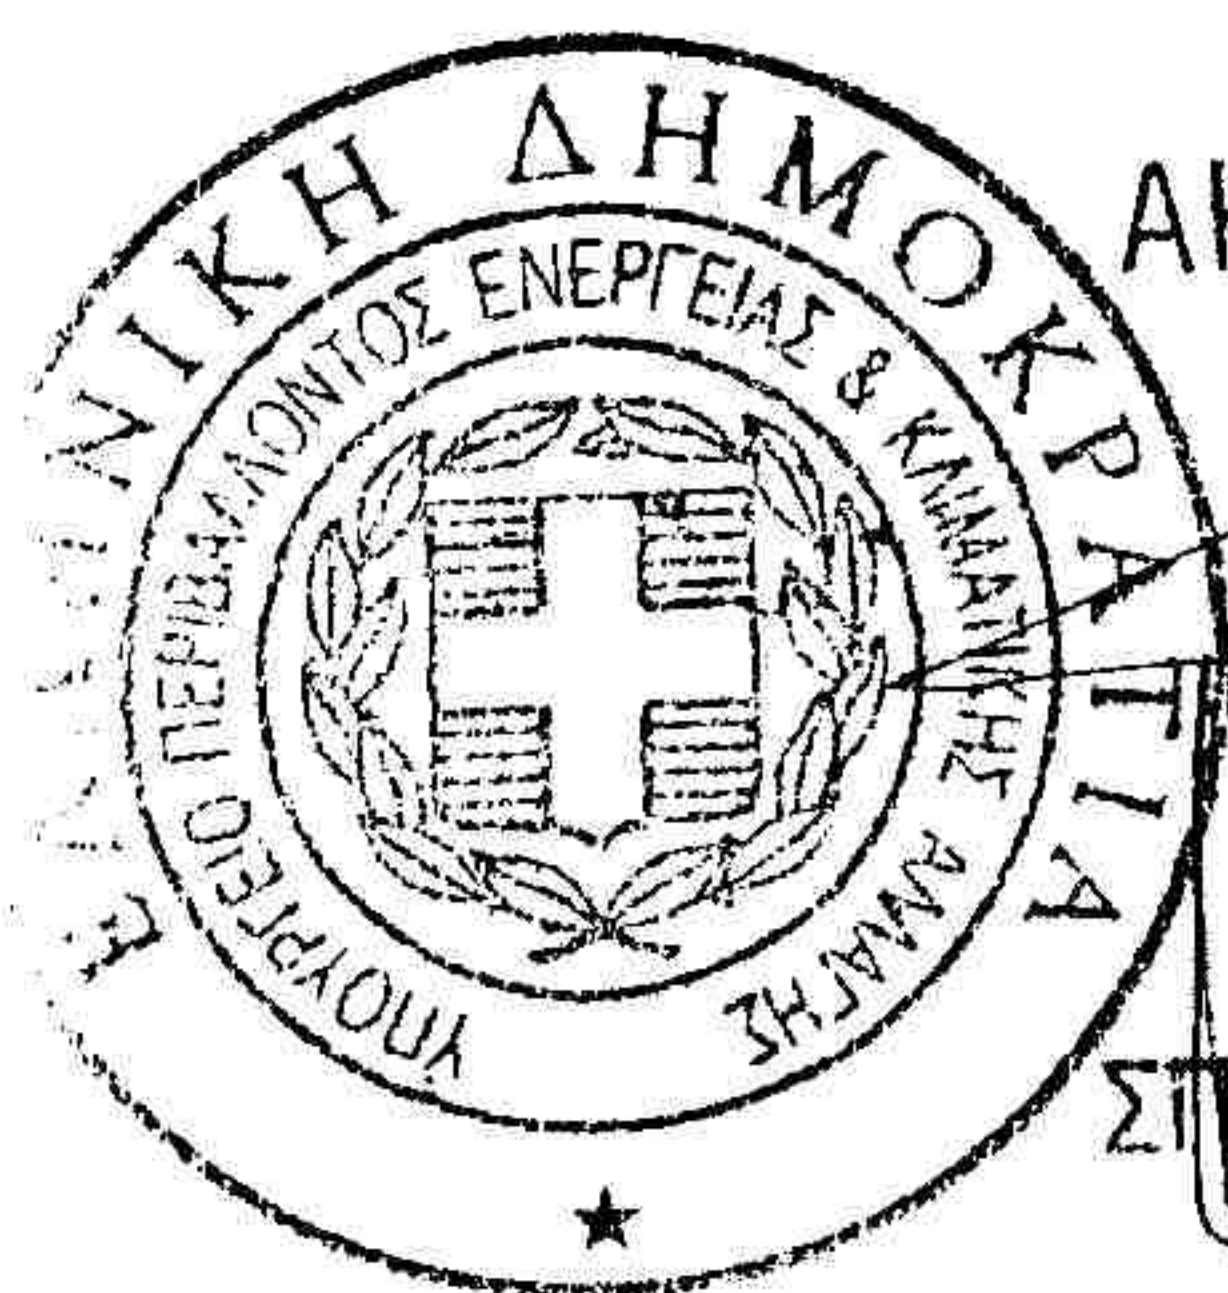

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάμενος της ΔΟΚΚ
α.α.

Μ.ΒΑΓΕΝΑΣ
Αρχ/ων

ΣΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ