



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 05/04/ 2013
Αρ. Πρωτ: 1061 β

05 APR. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Νίκη Φούντα

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 7806/28-2-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 7806/28-2-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Νίκη Φούντα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουμε ότι:

Ο Αμβρακικός περιλαμβάνεται στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας των υδάτων για το οποίο υπεύθυνη είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)/ΥΠΕΚΑ. Το Δίκτυο περιλαμβάνει περισσότερα από 2000 σημεία δειγματοληψίας σε όλη τη χώρα και καλύπτει τις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας. Δηλαδή υπάρχει μέριμνα για μετρήσεις στον Αμβρακικό από πλευράς Υπουργείου σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.

Το έργο της εγκατάστασης των τηλεμετρικών σταθμών υλοποιήθηκε από την οικεία Τοπική Αυτοδιοίκηση που έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία τους

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τον Φ.Δ. Υγροτόπων Αμβρακικού:

- ✓) ➤ Το έργο της λειτουργίας – συντήρησης και αξιολόγησης των δεδομένων του δικτύου των τηλεμετρικών σταθμών δεν εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ διότι απαραίτητη

προϋπόθεση για την ένταξη του ήταν η παραχώρηση των σταθμών στον ΦΔ εκ μέρους των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας και Πρέβεζας.

- Στη συνέχεια ο ΦΔ με τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας και την Εταιρία Ανάπτυξης Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ υπέβαλαν από κοινού στο Ειδικό (για την περιοχή του Αμβρακικού) Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ», έργο για τη Λειτουργία και Συντήρηση των τηλεμετρικών σταθμών.
- Ο Φ.Δ. προσπαθεί να συνδράμει με το προσωπικό και όλα τα μέσα που διαθέτει την ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, στην προσπάθεια συντήρησης και επαναλειτουργίας του δικτύου. Για το σκοπό αυτό έχει εγκριθεί από τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας, σχετική πίστωση που όπως ενημερωθήκαμε ανέρχεται περίπου στο ποσό των 55 χιλ. €. Μάλιστα αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται εργασίες.
- Ο Φ.Δ. συνεχίζει την προσπάθεια για την εξεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων ώστε να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και μακροχρόνια λειτουργία του δικτύου αυτοματοποιημένων τηλεμετρικών σταθμών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και ο αρχικός σκοπός εγκατάστασής τους που είναι η λήψη ορθολογικών διαχειριστικών αποφάσεων για τον Αμβρακικό.

Τέλος για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με το ζήτημα που τίθεται, κοινοποιούμε το υπ' αρ. 9723/500/21-2-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Συνημμένο:

Το α.π. 9723/500/21-2-13 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ.Μακεδονίας.

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 10
Σύνολο Σελίδων: 12

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ιωάννινα, 21 Φεβρουαρίου 2013

Αριθμ. Πρωτ. : 9723/500

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,
Fax : 26510 31224, 2651360304
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr
Email : gg@apdhp-dm.gov.gr
Πληροφορίες : Ε.Κρανά

ΠΡΟΣ: ΥΠ.Ε.Κ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αραλιάδος 17-Αρμελόκηποι
11523 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ'αριθμ. 77Επ.Ερ./19-2-2013 έγγραφό σας.
2) Η υπ'αριθμ. 1054/19-2-2013 Επίκαιρη Ερώτηση.


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης της Βουλευτού κας Νίκης Φούντα, αναφορικά με την «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος» σας αποστέλλουμε:

- Το υπ'αριθμ. 16696/159/21-2-2013 έγγραφο της Π.Ε. Άρτας, στο οποίο αποτυπώνεται η πορεία του ελέγχου σταμών μέτρησης Αμβρακικού.
- Το υπ'αριθμ. 9679/261/20-2-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο οι Υπηρεσίες του Φορέα μας δεν έχουν εμπλακεί στην διαχείριση του προγράμματος « Διαχείριση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του διεθνούς σημασίας υδροβιοτόπου του Αμβρακικού Κόλπου» και δεν έχουν αρμοδιότητες επί του θέματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα

- 1) Το υπ'αριθμ 16696/159/21-2-2013 έγγραφο.
- 2) Το υπ'αριθμ 9679/261/20-2-2013 έγγραφο.

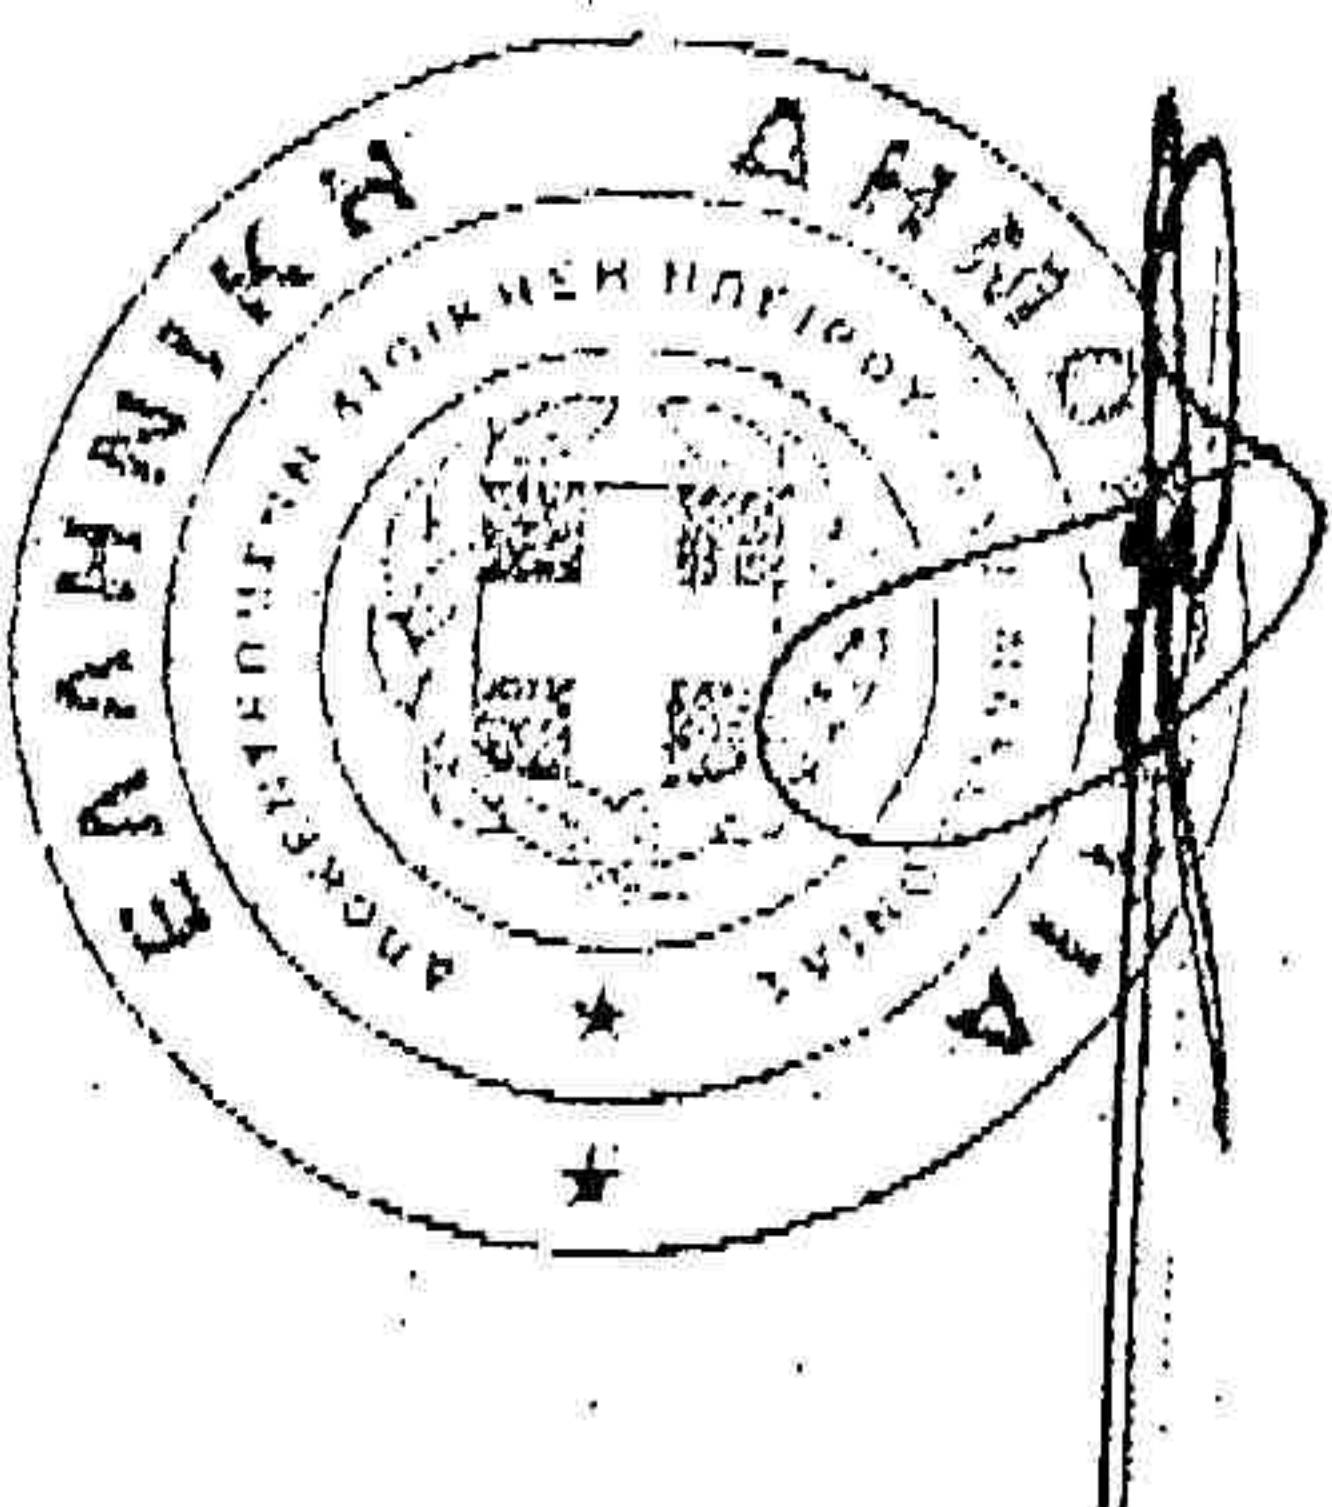

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

21-02-13; 12:30 ; GR. ANTIPERIF. ARTAS

2651031224

; 2681075855

1/ 8



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αρτα 21-2-2013

Πρωτ.: οικ. 16696/159

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης
47100 Αρτα
Πληροφ. : Γεώργιος Ψωμάς
Τηλ. : 26813-61022
Fax : 26810-75855
e-mail : typas-peartas@phh.gov.gr

Προς: Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Β. Ηπείρου 20
45445 Ιωάννινα

Κοιν.: Περιφέρεια Ηπείρου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Πλατεία Πόρρου 1
Ιωάννινα

Θέμα: Πορεία ελέγχου Σταθμών μέτρησης Αμβρακικού.

Σχετ.: Το από 20-2-2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια της λειτουργίας των αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών του Αμβρακικού, έχει εντάξει στο τεχνικό της πρόγραμμα τη συντήρηση των παραπάνω σταθμών.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα ΚΑΠ 2012 η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, έχουν δεσμεύσει συνολικό ποσό 55.350,00 € για τη συντήρηση των σταθμών.

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο έχει υπογραφεί στις 22/12/2012 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ETANAM Α.Ε. (λήξη ισχύος 31/5/2013) και η καταγραφή των πιθανών προβλημάτων των σταθμών θα έχει ολοκληρωθεί στην παραπάνω ημερομηνία.

Η έως τώρα προσωρινή λειτουργία μικρής διάρκειας ήταν σε πιλοτική βάση. Η χρηματοδότηση και η πληρωμή του όλου έργου (Κοινοτική και Εθνική) ολοκληρώθηκε εντός του 2012.

Αναφορικά με τη πορεία συντήρησης και ελέγχου του δικτύου των αυτόματων Τηλεμετρικών σταθμών Αμβρακικού η ETANAM μέχρι σήμερα έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Η ETANAM για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου συνεργάζεται με τον Φορέα Διαχείρισης Υδροτόπων Αμβρακικού, που συνδράμει με εξειδικευμένο προσωπικό (επιστημονικό, χειριστή σκάφους και δύτη) καθώς επίσης με την χρήση των πλωτών και χερσαίων μέσων μεταφοράς που διαθέτει.

Η συντήρηση του δικτύου των Σταθμών θα γίνει σε δύο φάσεις:

21-02-13;12:30 ; GR. ANTIPERIF. ARTAS

2651031224

; 2681075855

2/ 8

► Η α' φάση θα ολοκληρωθεί με την αφαίρεση των οργάνων μέτρησης από τους πλωτούς σταθμούς στον Αμβρακικό και την μεταφορά τους στο εργαστήριο προκειμένου να πραγματοποιηθεί προσεκτικός καθαρισμός και έλεγχος των οργάνων με την απομάκρυνση προσκολλημένων οργανισμών (μύδια, όστρακα κ.λ.π.).

Μετά τον επιμελή καθαρισμό των οργάνων θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις για την κατάσταση των οργάνων και πιθανών βλαβών λόγω οξείδωσης.

► Σε β' φάση θα πραγματοποιηθεί η επανασύνδεση του δικτύου με την cosmote (μετάδοση δεδομένων μέσω κάρτας κινητής τηλεφωνίας) προκειμένου να αρχίσει η μετάδοση των δεδομένων που είχε διακοπεί λόγω απενεργοποίησης και διακοπής της σύμβασης του Αναδόχου με την cosmote.

Μετά την επανασύνδεση θα τοποθετηθούν πλέον τα όργανα μέτρησης στους πλωτούς σταθμούς και θα γίνει ο τελικός έλεγχος των οργάνων κατά την μετάδοση των δεδομένων.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί:

A). Η αφαίρεση των οργάνων από τον Πλωτό Σταθμό Αμβρακικού θέση Αγ. Τριάδα τα όργανα του οποίου ύστερα από προσεκτικό καθαρισμό δείχνουν να μην έχουν προβλήματα (όργανα μέτρησης φυσικών και χημικών παραμέτρων νερού).

Στον εν λόγω σταθμό θέλει αντικατάσταση ο φωτεινός σηματοδότης. Έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών του σταθμού. Η συντήρηση θα ολοκληρωθεί με τον τελικό έλεγχο και καθαρισμό της μονάδας κάτω από την επιφάνεια του νερού και τον έλεγχο του αγκυροβολίου.

B). Πλωτός Σταθμός Διαύλου Πρέβεζας.

Σχετικά με τον συγκεκριμένο σταθμό λόγω ιδιαιτερότητας της περιοχής (υψηλός κυματισμός και ισχυρών ρευμάτων) η συντήρηση γίνεται πολύ προσεκτικά και όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες προσέγγισης.

Ο Σταθμός έχει υποστεί ζημία από πρόσκρουση σκάφους κατά την οποία καταστράφηκαν τα ιστία συγκρότησης των φανών σήμανσης. Ο σταθμός είναι λειτουργικός παρά τη ζημία που υπέστη. Το κόστος αντικατάστασης των ιστιών θα το γνωρίζουμε μετά την τελική καταγραφή (ανέρχεται περίπου στα 2.000 €)

Στον εν λόγω σταθμό έχει αφαιρεθεί το όργανο μέτρησης των χημικών παραμέτρων και γίνεται προσπάθεια αφαίρεσης του οργάνου μέτρησης των φυσικών παραμέτρων η οποία απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς λόγω μερικής οξείδωσης της βάσης στήριξης του οργάνου (θα πραγματοποιηθεί πιθανόν 21-02-2013).

Η συντήρηση των πλωτών Σταθμών θα ολοκληρωθεί με την απομάκρυνση των οργάνων από τον πλωτό σταθμό στη θέση Ύφαλος Αγ. Αλεξάνδρου (πλησίον Μενιδίου).

Συγχρόνως έχουμε προβεί στον καθαρισμό και συντήρηση των οργάνων του σταθερού Σταθμού στη θέση Εκβολές Λούρου (περιοχή Φλάμπουρα).

Καθαρισμός αύλιου χώρου με κοπή καλαμιών, έλεγχος οργάνων, ενώ προβλέπουμε και την τσιμεντόστρωση του αύλιου (φωτο).

Γ). Ο πλωτός σταθμός της Βόνιτσας έχει καταστραφεί από βανδαλισμούς και έχει αποσυρθεί στην ιχθυόσκαλα Πρέβεζας.


Σε κάθε περίπτωση ο στόχος παραμένει και δεν είναι άλλος από την εξεύρεση λύσεων ώστε να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου των σταθμών. Πρόθεσή μας είναι η λειτουργία των σταθμών, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα το τι συμβαίνει στον Αμβρακικό Κόλπο, αλλά παράλληλα, βούλησή μας είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων πόρων εκ μέρους της Πολιτείας για τη συνεχή λειτουργία τους και η πιθανή ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ έτσι ώστε να παρακολουθούνται οι σταθμοί και σε κεντρικό επίπεδο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΘΑΣ


ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

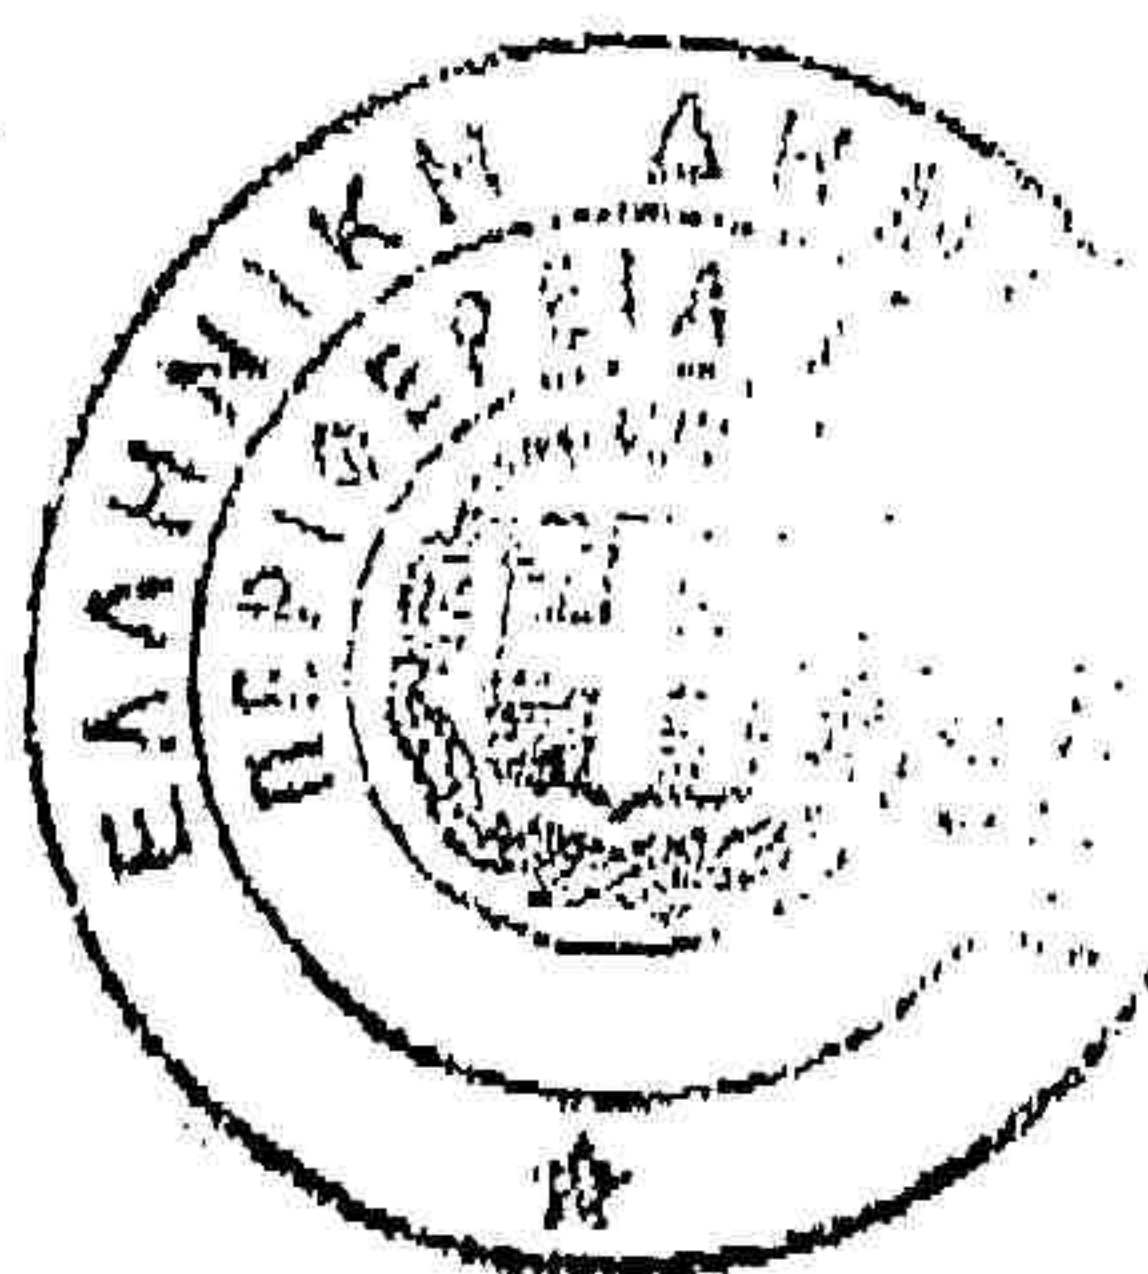



21-02-13 12:30

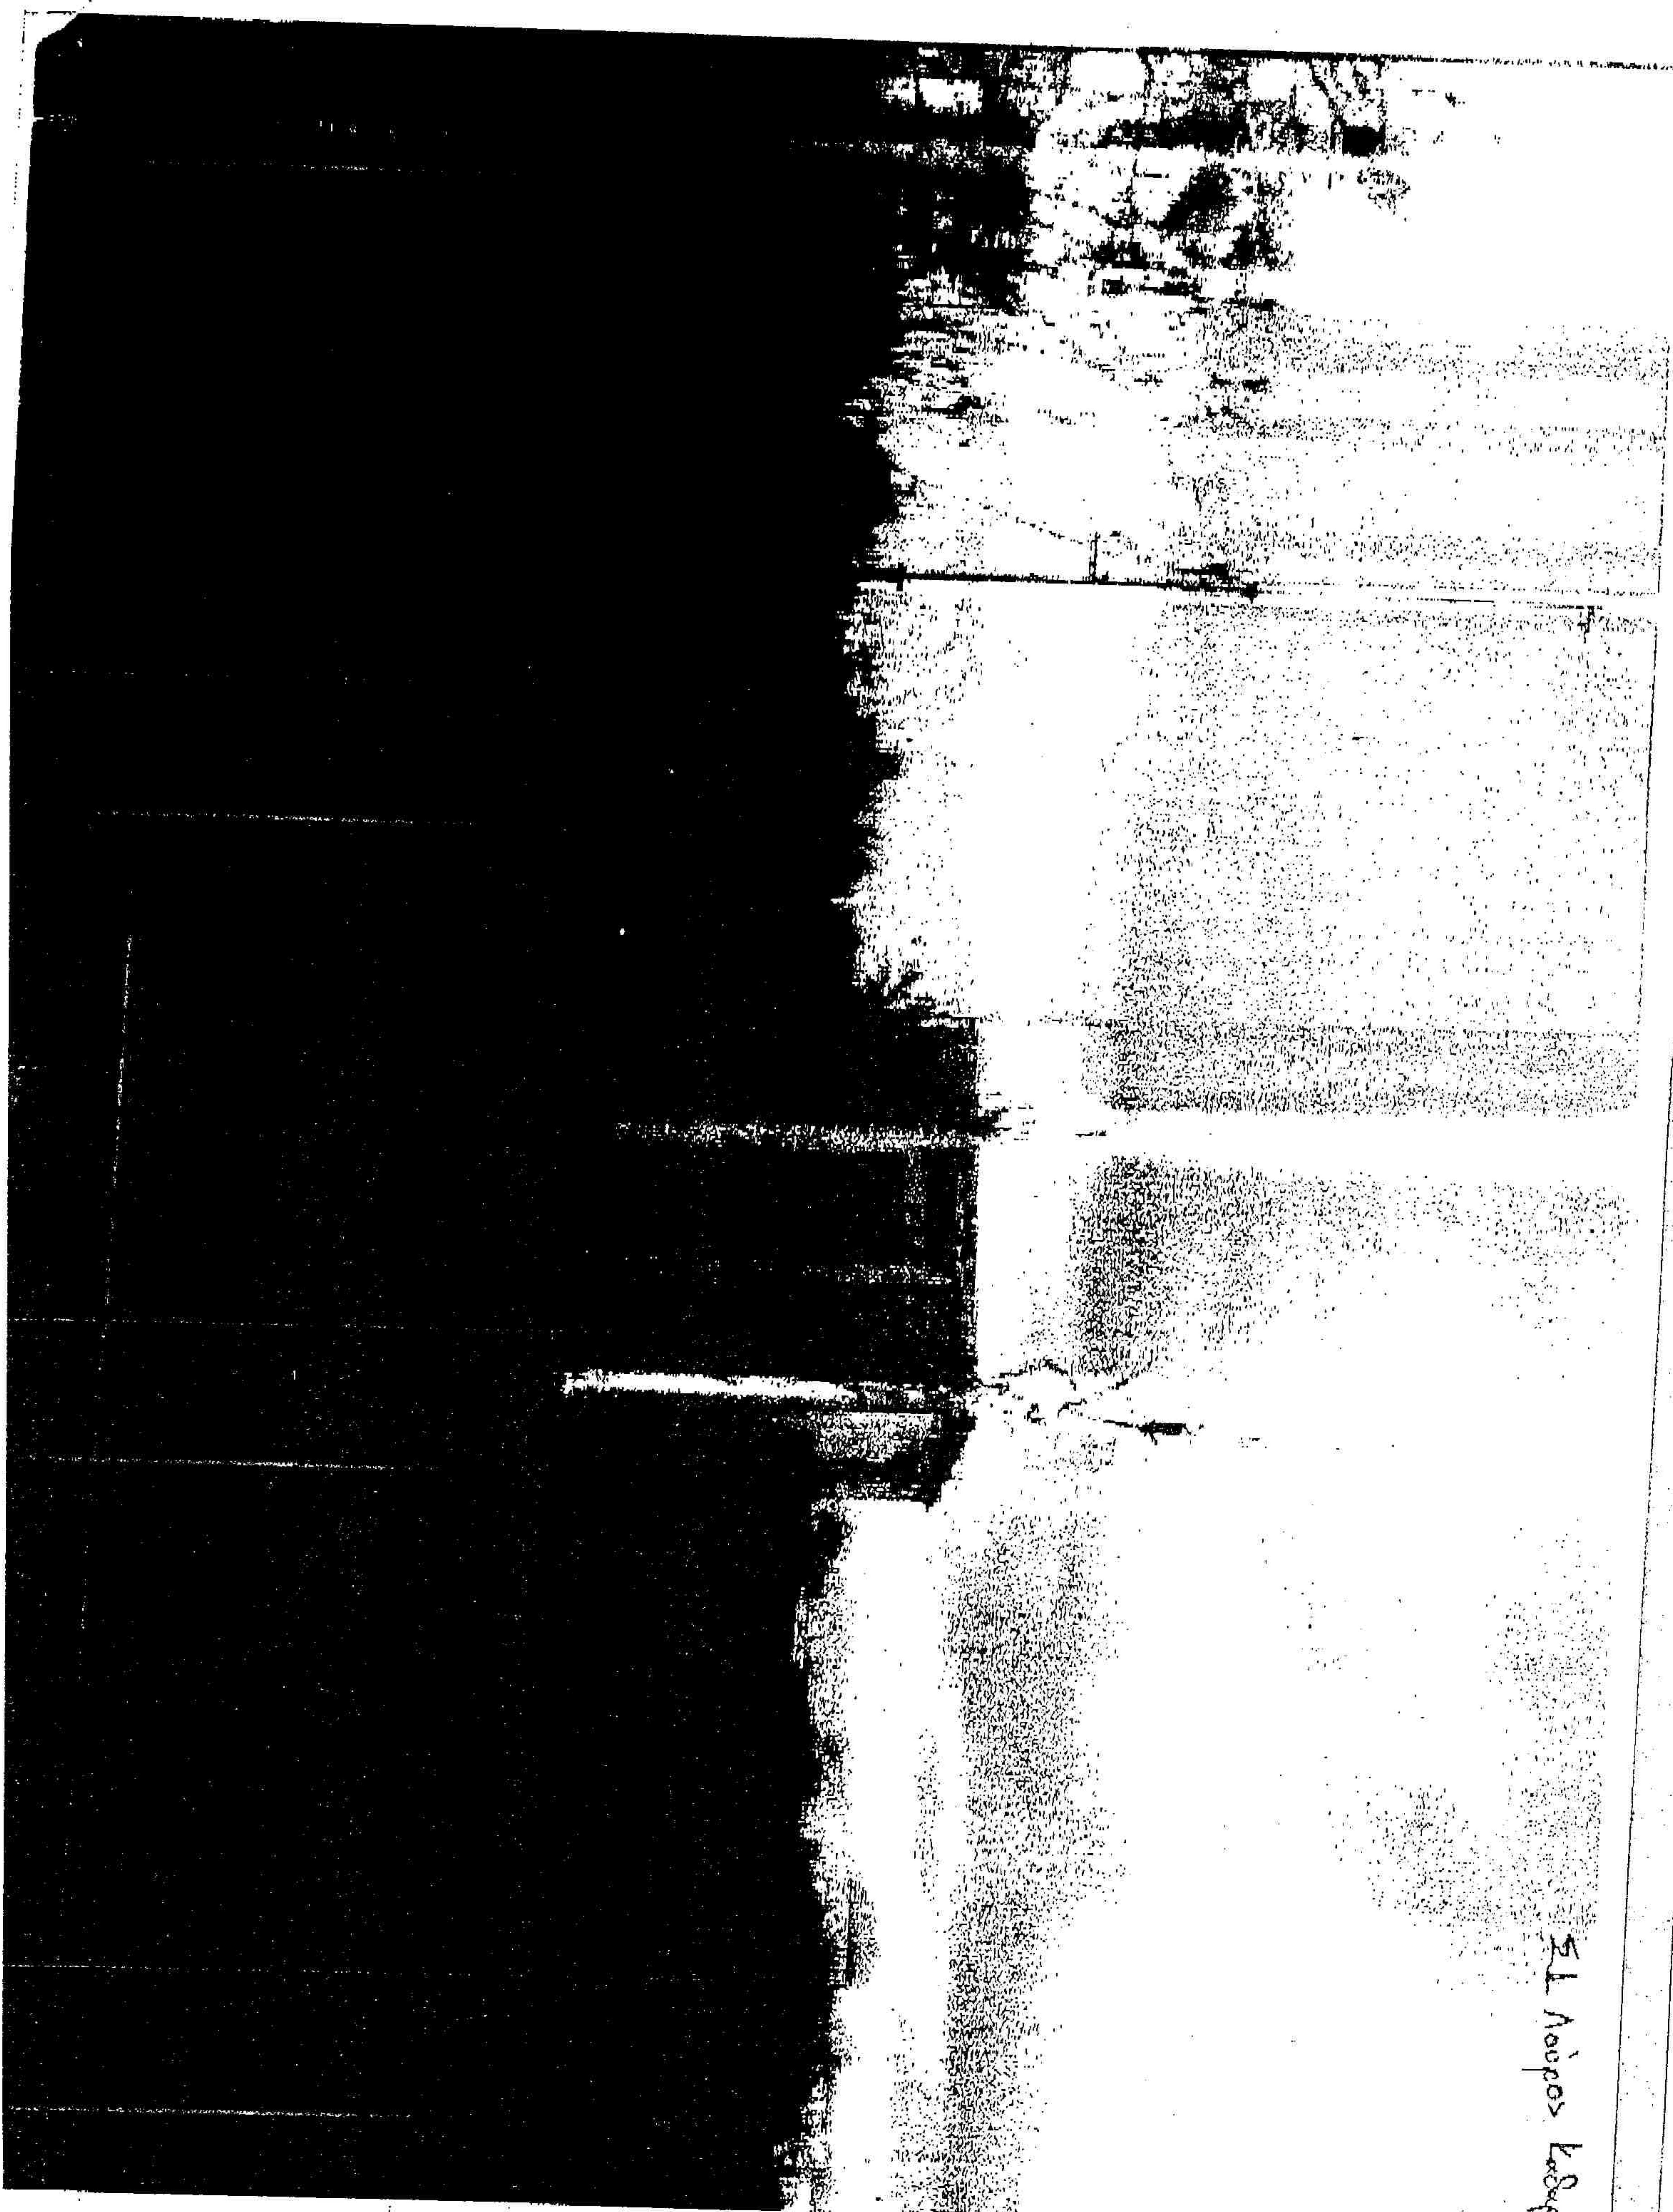


Στ. Αούπος Κούρσι

22-FEB-2013 08:58 From: GEN. GRAMMATEAS HP-DM 2651360304
21-02-13;12:30 ; GR. ANTI PERIF. ARTAS

2651031224

To: 2106429137
; 2681075855

P. 7/10
6/ 8

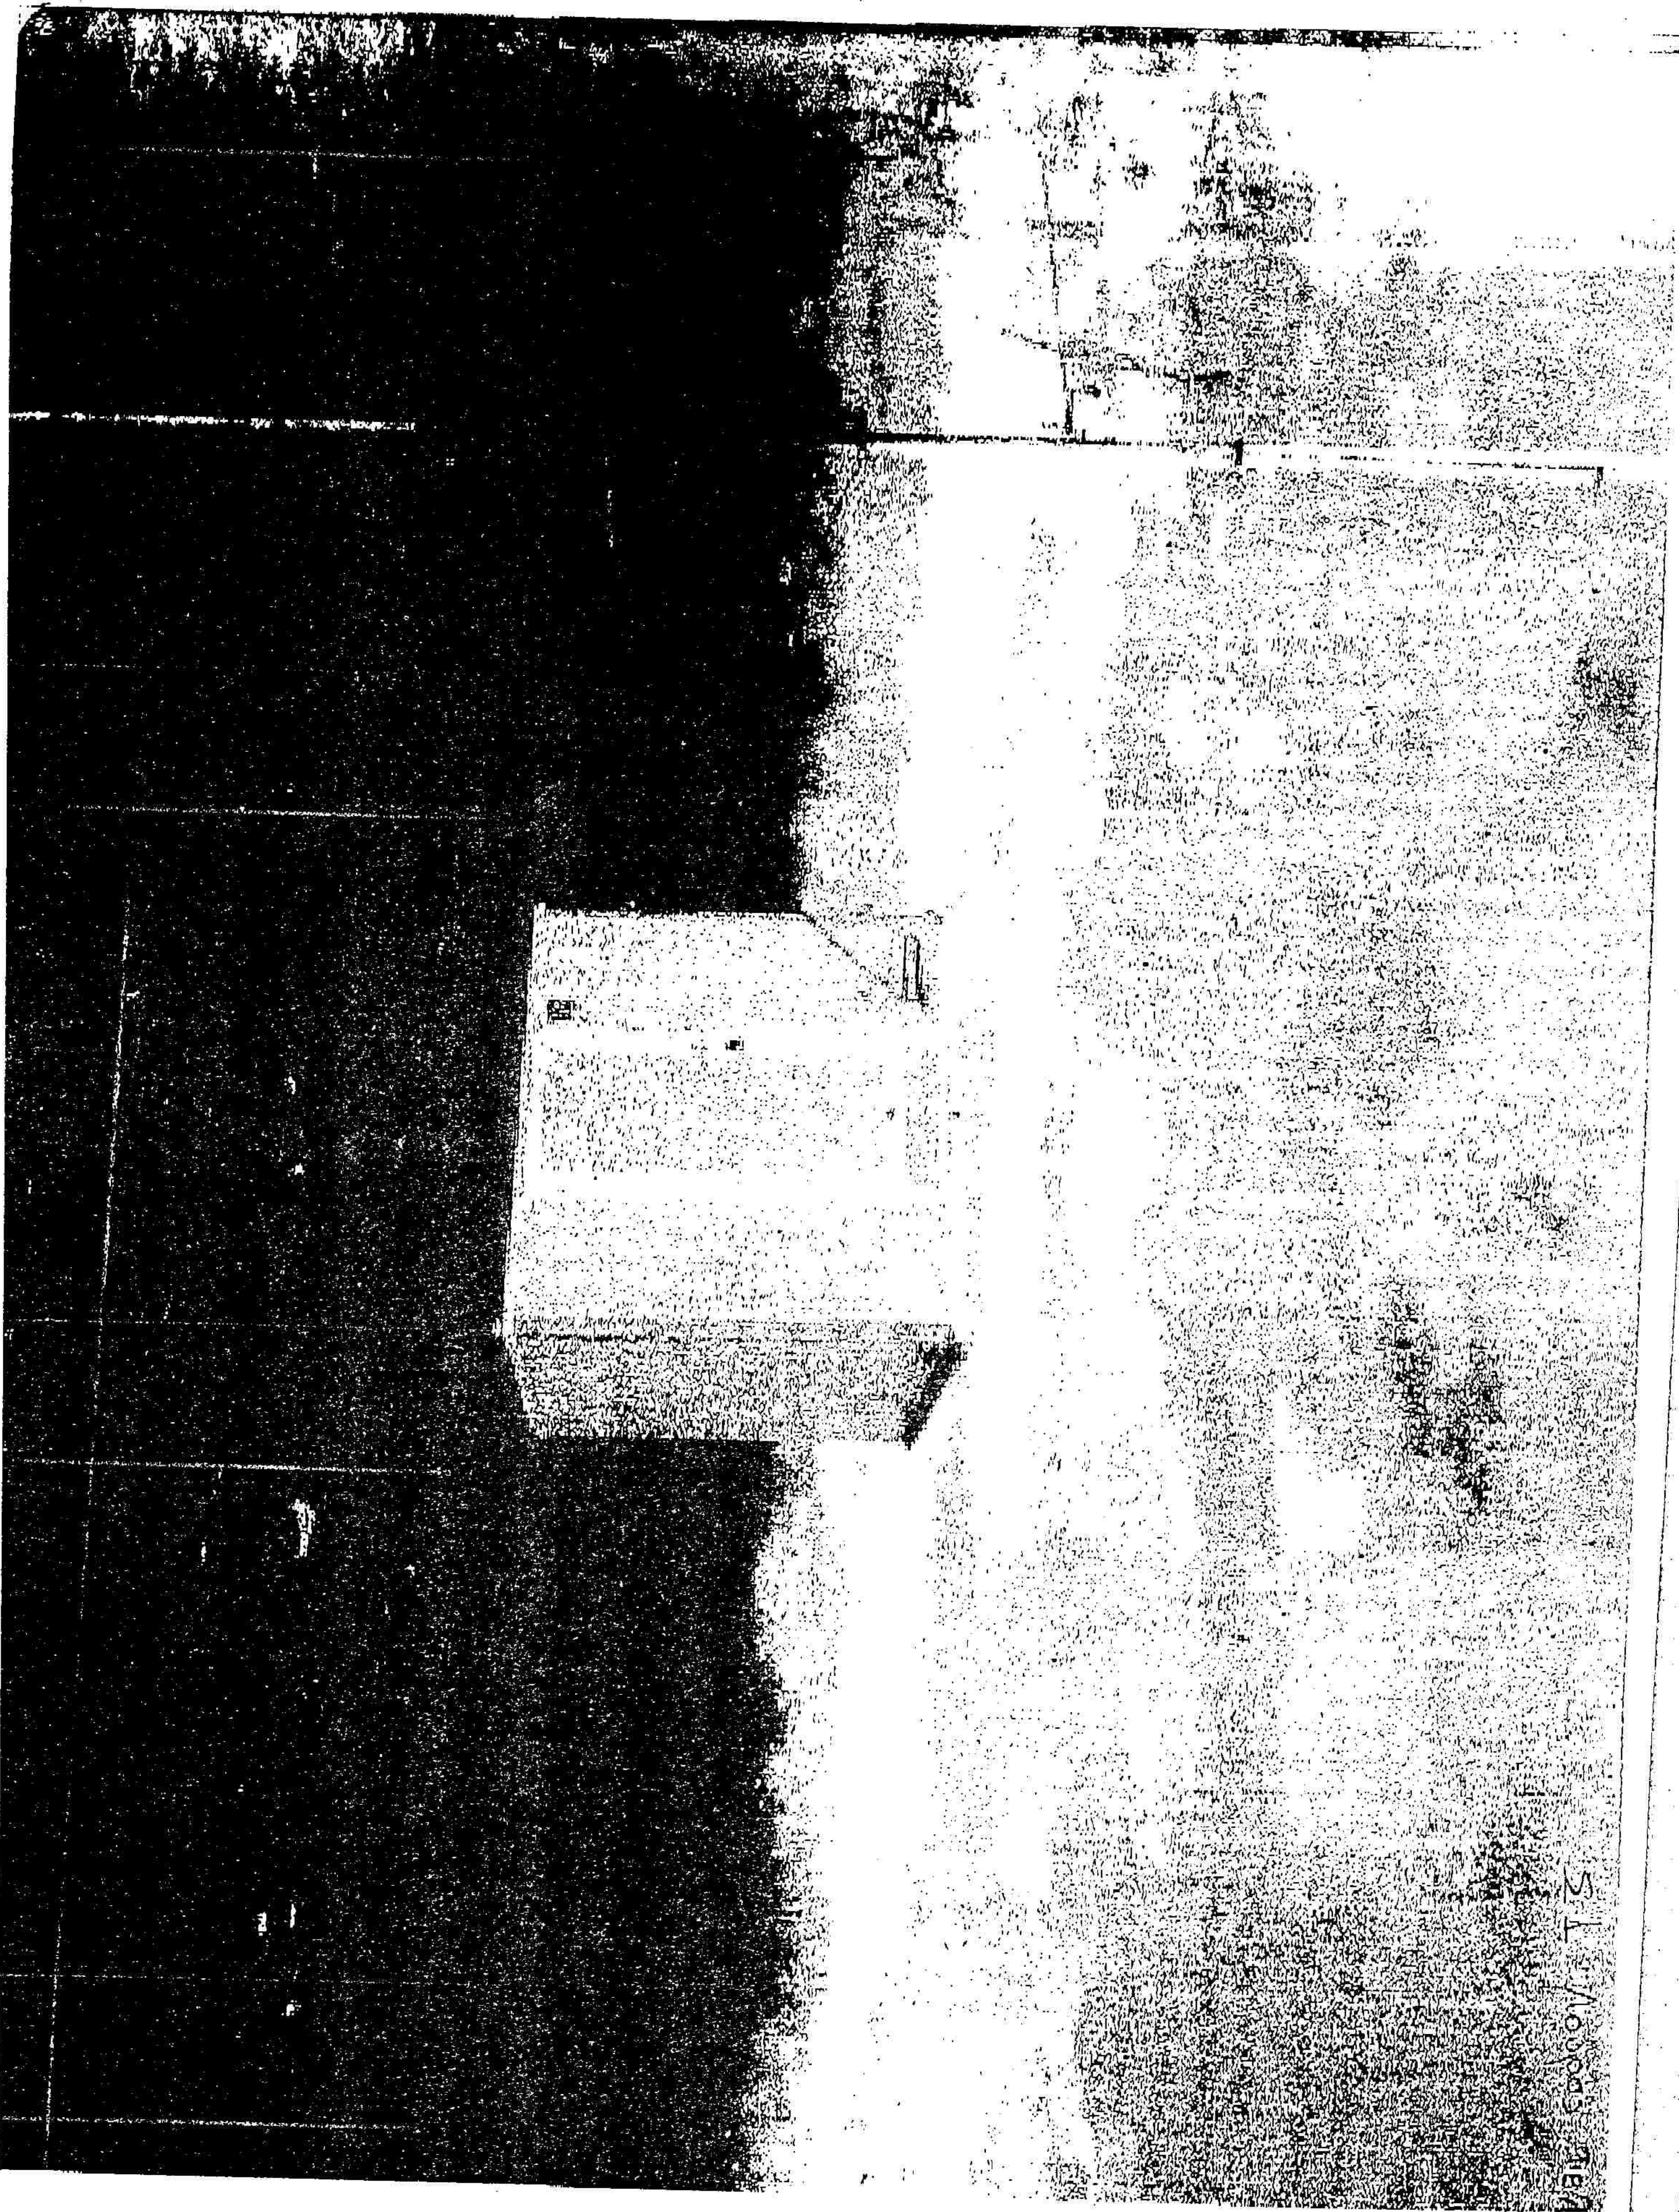


22-FEB-2013 08:58 From: GEN. GRAMMATEAS HP-DM 2651360304
21-02-13, 12:30 GR. ANTIPERIF. ARIAS

2651031224

To: 2106429137
;2681075855

P.8/10
7/ 8

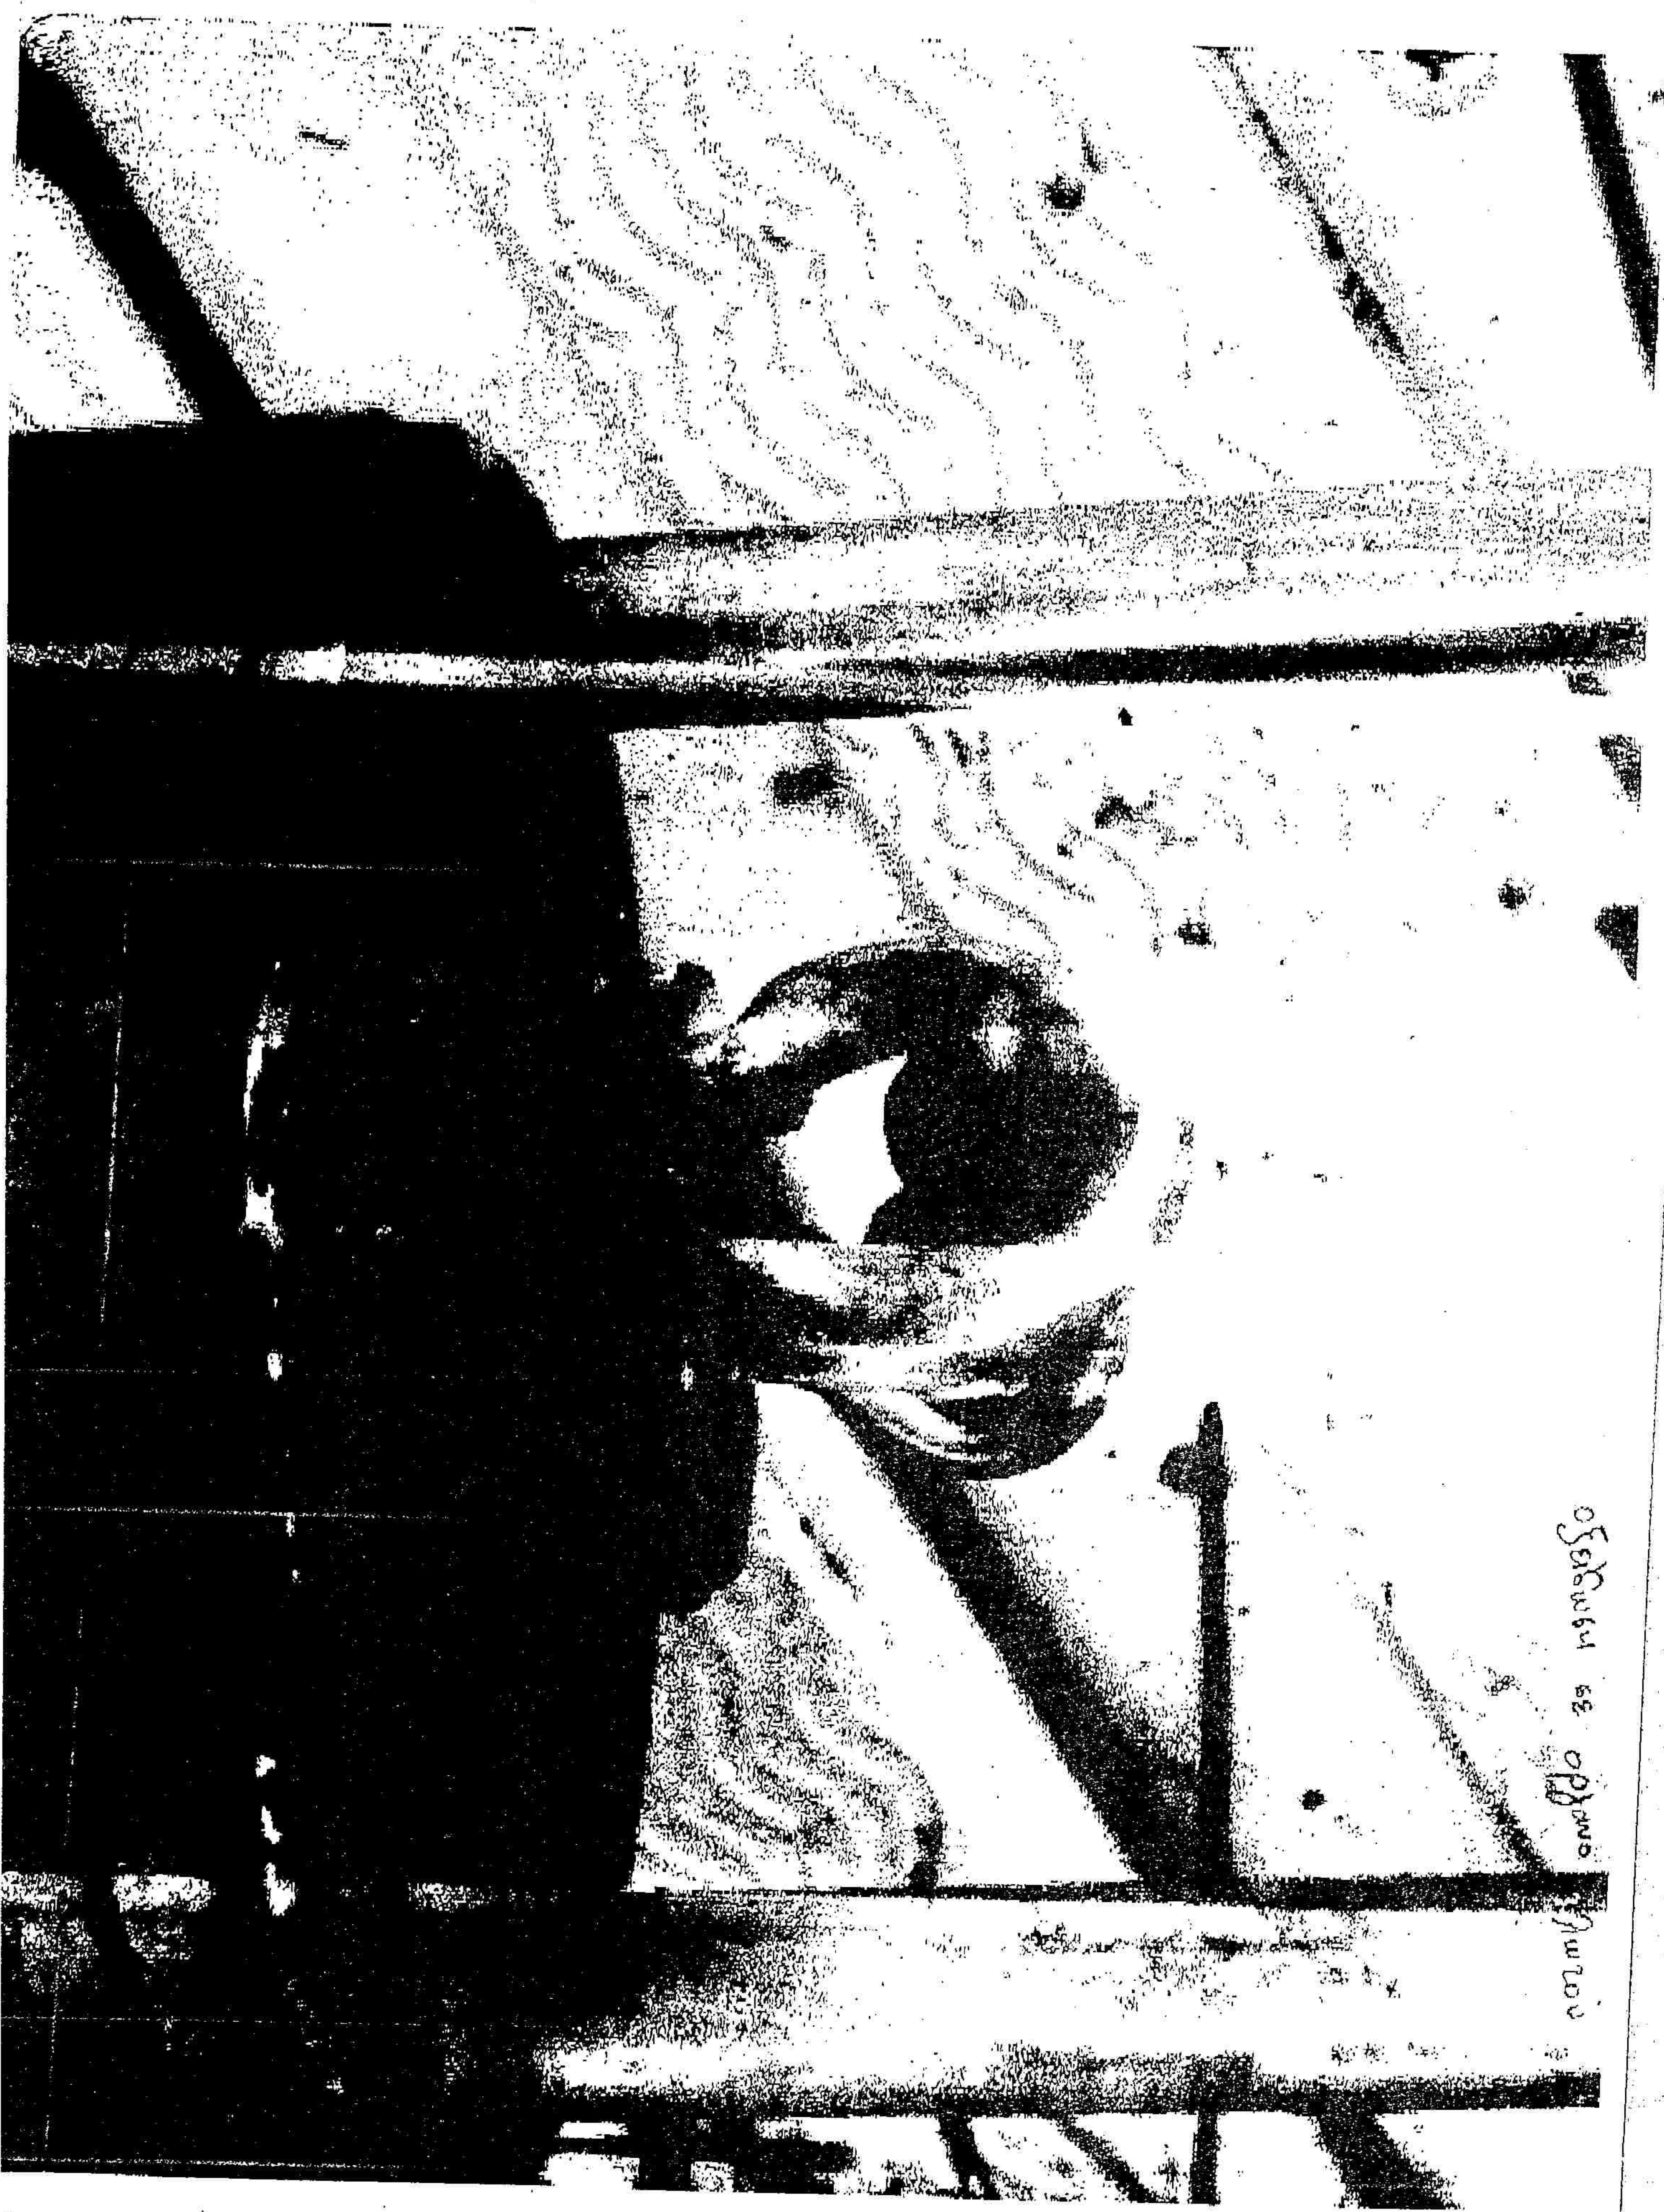

05/06/2013 15:00

22-FEB-2013 08:59 From: GEN. GRAMMATEAS HP-DM 2651360304
21-02-10, 12:00, ON ANTIFERIP. ANIAS


2001031224

To: 2106429137
2001070000

P. 9/10
ff 0/ 0



opkawa nylaw

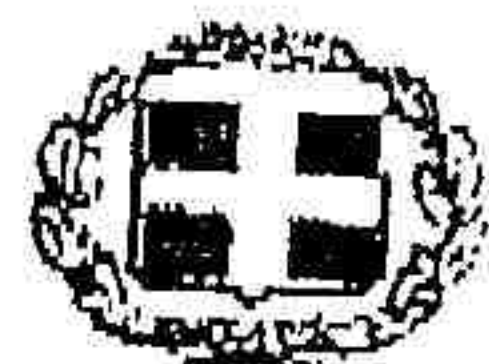

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση Υδάτων Ηπείρου
Δ/νση Περι/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου

Ιωάννινα, 20 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 9679/261
9600/434
9721/84

Ταχ. Δ/νση: 5^ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης
454 45 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Σ. Τσιπέλης – Ο. Πολυχρονιάδου
Τηλέφωνο: 26510-90243 - 90226
Fax: 26510-90220 - 90227
Email: stsipellis@apdhp-dm.gov.gr
opolixroniadou@apdhp-dm.gov.gr
Ισ/δα: www.apdhp-dm.gov.gr

ΠΡΟΣ : Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση επίκαιρης ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων».

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 77Επ.Ερ./19-2-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

Σε απάντηση της αριθμ. 1054/19-2-2013 επίκαιρης ερώτησης της Βουλευτού κ. Νίκη Φούντα, αναφορικά με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος, ως Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες μας δεν είχαν εμπλακεί στο πρόγραμμα «Διαχείριση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του διεθνούς σημασίας υδροβιότοπου του Αμβρακικού Κόλπου». Συνεπώς δεν έχουμε αρμοδιότητα επί του θέματος.

Εσωτερική Διανομή

1. Χ. Α.
2. Γ.8.3

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ