


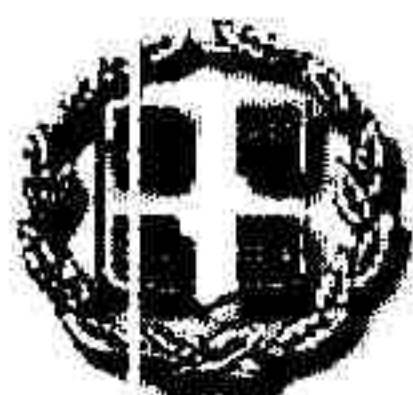

11 Απρ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 10 - 04 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 651**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
✓ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Υπουργείο Υγείας

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 6882/07-02-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16036/12-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας

Σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, με θέμα «Ανοχύρωτη η Σάμος μπροστά στις συχνές πλημμύρες», και μας διαβιβάστηκε με το (υπό 2) σχετικό έγγραφο, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Σάμου έχει επιχορηγηθεί από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες με το ποσό των 1.557.600,00 ευρώ για το 2012 και με το ποσό των 363.900,00 ευρώ για το 2013 μέχρι σήμερα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των πιστώσεων που αποδίδονται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομικών, προχώρησε σε επιχορήγηση ύψους 13.843.510,38 ευρώ, για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών των Περιφερειών μόνο για το α' τρίμηνο του 2012. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 621.331,22 ευρώ. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα από τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτούνται οι Περιφέρειες, καθώς και τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από προηγούμενες αποφάσεις έτους 2012 που προορίζονταν για την κάλυψη των λειτουργικών και των λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών, να μπορούν να διατεθούν και προς κάλυψη των επενδυτικών δαπανών τους.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Σάμου χρηματοδοτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 9984/13.03.2013 Απόφαση με το ποσό των 50.000,00 ευρώ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Περαιτέρω, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1791/2013/01-04-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και το υπ' αριθμ. πρωτ. 8116/02-04-2013 έγγραφο του Δήμου Σάμου, για ενημέρωσή σας.

Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 12849/02-04-2013 έγγραφο. Ευθύς μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφό μας.



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Συνημμένα Τέσσερις (4) σελίδες

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

- ✓ 1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Δημαρχείου
Ταχ. Κώδικας: 831 00 Σάμος

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22733 - 50101
FAX : 22730 - 24401
Email: dimvath@otenet.gr

Σάμος, 02/04/2013

Α.Π. 8116

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπόψη Β. ΚΑΡΑΒΙΑ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ.

ΣΧΕΤ. : Α.Π. 6882/07-02-2013/ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΓΟΥ.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι το πλημμυρικό φαινόμενο είναι γνωστό στην παραλιακή ζώνη της Σάμου, η οποία διαχρονικά πλημμύριζε όποτε επικρατούσαν νοτιοανατολικοί άνεμοι υψηλής έντασης και το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι γνωστό ως «προβέτσα».

Τα τελευταία χρόνια, η συχνότητα του πλημμυρικού φαινομένου έχει ενταθεί, αφού παρατηρείται κατάληψη της παραλιακής λεωφόρου, τόσο κατά την περίοδο που επικρατεί το συγκεκριμένο τοπικό φαινόμενο όσο και κατά περιόδους κατά τις οποίες η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει όποτε η θάλασσα καταλαμβάνει το οδόστρωμα είτε από τα υπάρχοντα φρεάτια στο ρείθρο του δρόμου, είτε υπερχειλίζοντας από το κρηπίδωμα. Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες, η πλημμυρίδα οφείλεται στο φαινόμενο της επάλλαξης. Το συγκεκριμένο φαινόμενο έκανε έντονη την εμφάνισή του μετά την έναρξη εργασιών για την κατασκευή του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού λυμάτων, και φαίνεται ότι συγκεκριμένα σημεία της παραλιακής λεωφόρου έχουν υποστεί καθήζιση. Το γεγονός ότι η πόλη της Σάμου διαθέτει παντοροϊκό αποχετευτικό δίκτυο, τα οποίο καταλήγει στην λιμενολεκάνη του λιμένα της Σάμου επιδεινώνει την κατάσταση.

Για την συνολική επίλυση του προβλήματος έχουν δρομολογηθεί τα παρακάτω :

- Έργα για την κατασκευή της ΜΕΛ και του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού, τα οποία εκτελούνται και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς πόρους
- Έργο για την κατασκευή δικτύων ακαθάρτων, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠΕΡΑΑ και δημοπρατείται στις 14/05/2013.
- Έργο, για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, το οποίο εντάχθηκε Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και το οποίο δημοπρατείται στις 14/05/2013.

Με τα ανωτέρω έργα θα διαχωριστούν τα όμβρια από τα αστικά λύματα και θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων ενώ με την ολοκλήρωσή τους θα εκλείψει ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση αυτού καθ' εαυτού του πλημμυρικού φαινομένου, ο Δήμος Σάμου, στις 27/11/2012, υπέβαλε πρόταση για ένταξη του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΝΤΟΣ Χ/Ζ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Χ/Ζ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΟΣ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης 84 της Ε.Δ.Α. Βορείου Αιγαίου.

Το έργο εντάχθηκε, με την Α.Π. ΟΙΚ. 5580/28-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013», με κωδικό MIS 398071, με δικαιούχο τον Δήμο Σάμου και προϋπολογισμό 5.250.532,27 €. Με την υλοποίηση αυτού, σύμφωνα με τους τεχνικούς, θα δοθεί λύση σε χρονίζοντα προβλήματα της πόλης και θα αναβαθμιστεί όλο το παραλιακό μέτωπο, προσδίδοντας καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και ένα καλύτερο περιβάλλον στο οποίο θα δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.


Η περιοχή παρέμβασης αφορά στο παράλιο μέτωπο της πόλης από το ύψος του λιμένος μέχρι το ύψος του Ξενοδοχείου Ξενία, μήκους περίπου 700 μέτρων και πλάτους 35 μέτρων. Πρόκειται για την περιοχή η οποία θα υπερυψωθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας.


Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η υπερύψωση της μέγιστης στάθμης της παραλίας (στην ζώνη δηλαδή των κατωφλιών) στο + 0.82. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ελεύθερη απορροή των ομβρίων και απαγωγή τους από τα υπάρχοντα φρεάτια στο ρείθρο του δρόμου.

Το έργο στοχεύει επίσης, στο να μεταμορφώσει το παράλιο μέτωπο της πόλης από μια ζώνη κίνησης και στάθμευσης οχημάτων που πολλές φορές εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τα οχήματα, σε μια περιοχή προσβάσιμη στους πεζούς και το ποδήλατο, με ιδιαίτερη ταυτότητα, ελκυστική τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 12/03/2013 και βρίσκεται στο στάδιο της συμβασιοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σάμου, έχει παρουσιάσει, δημοσίως, στους κοινωνικούς εταίρους την συγκεκριμένη παρέμβαση και θεωρούμε ότι η υλοποίηση όλων των ανωτέρω έργων, συνδυαστικά θα επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη της Σάμου, και εφεξής το πλημμυρικό φαινόμενο θα παρατηρείται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που επικρατούν υψηλής εντάσεως άνεμοι.

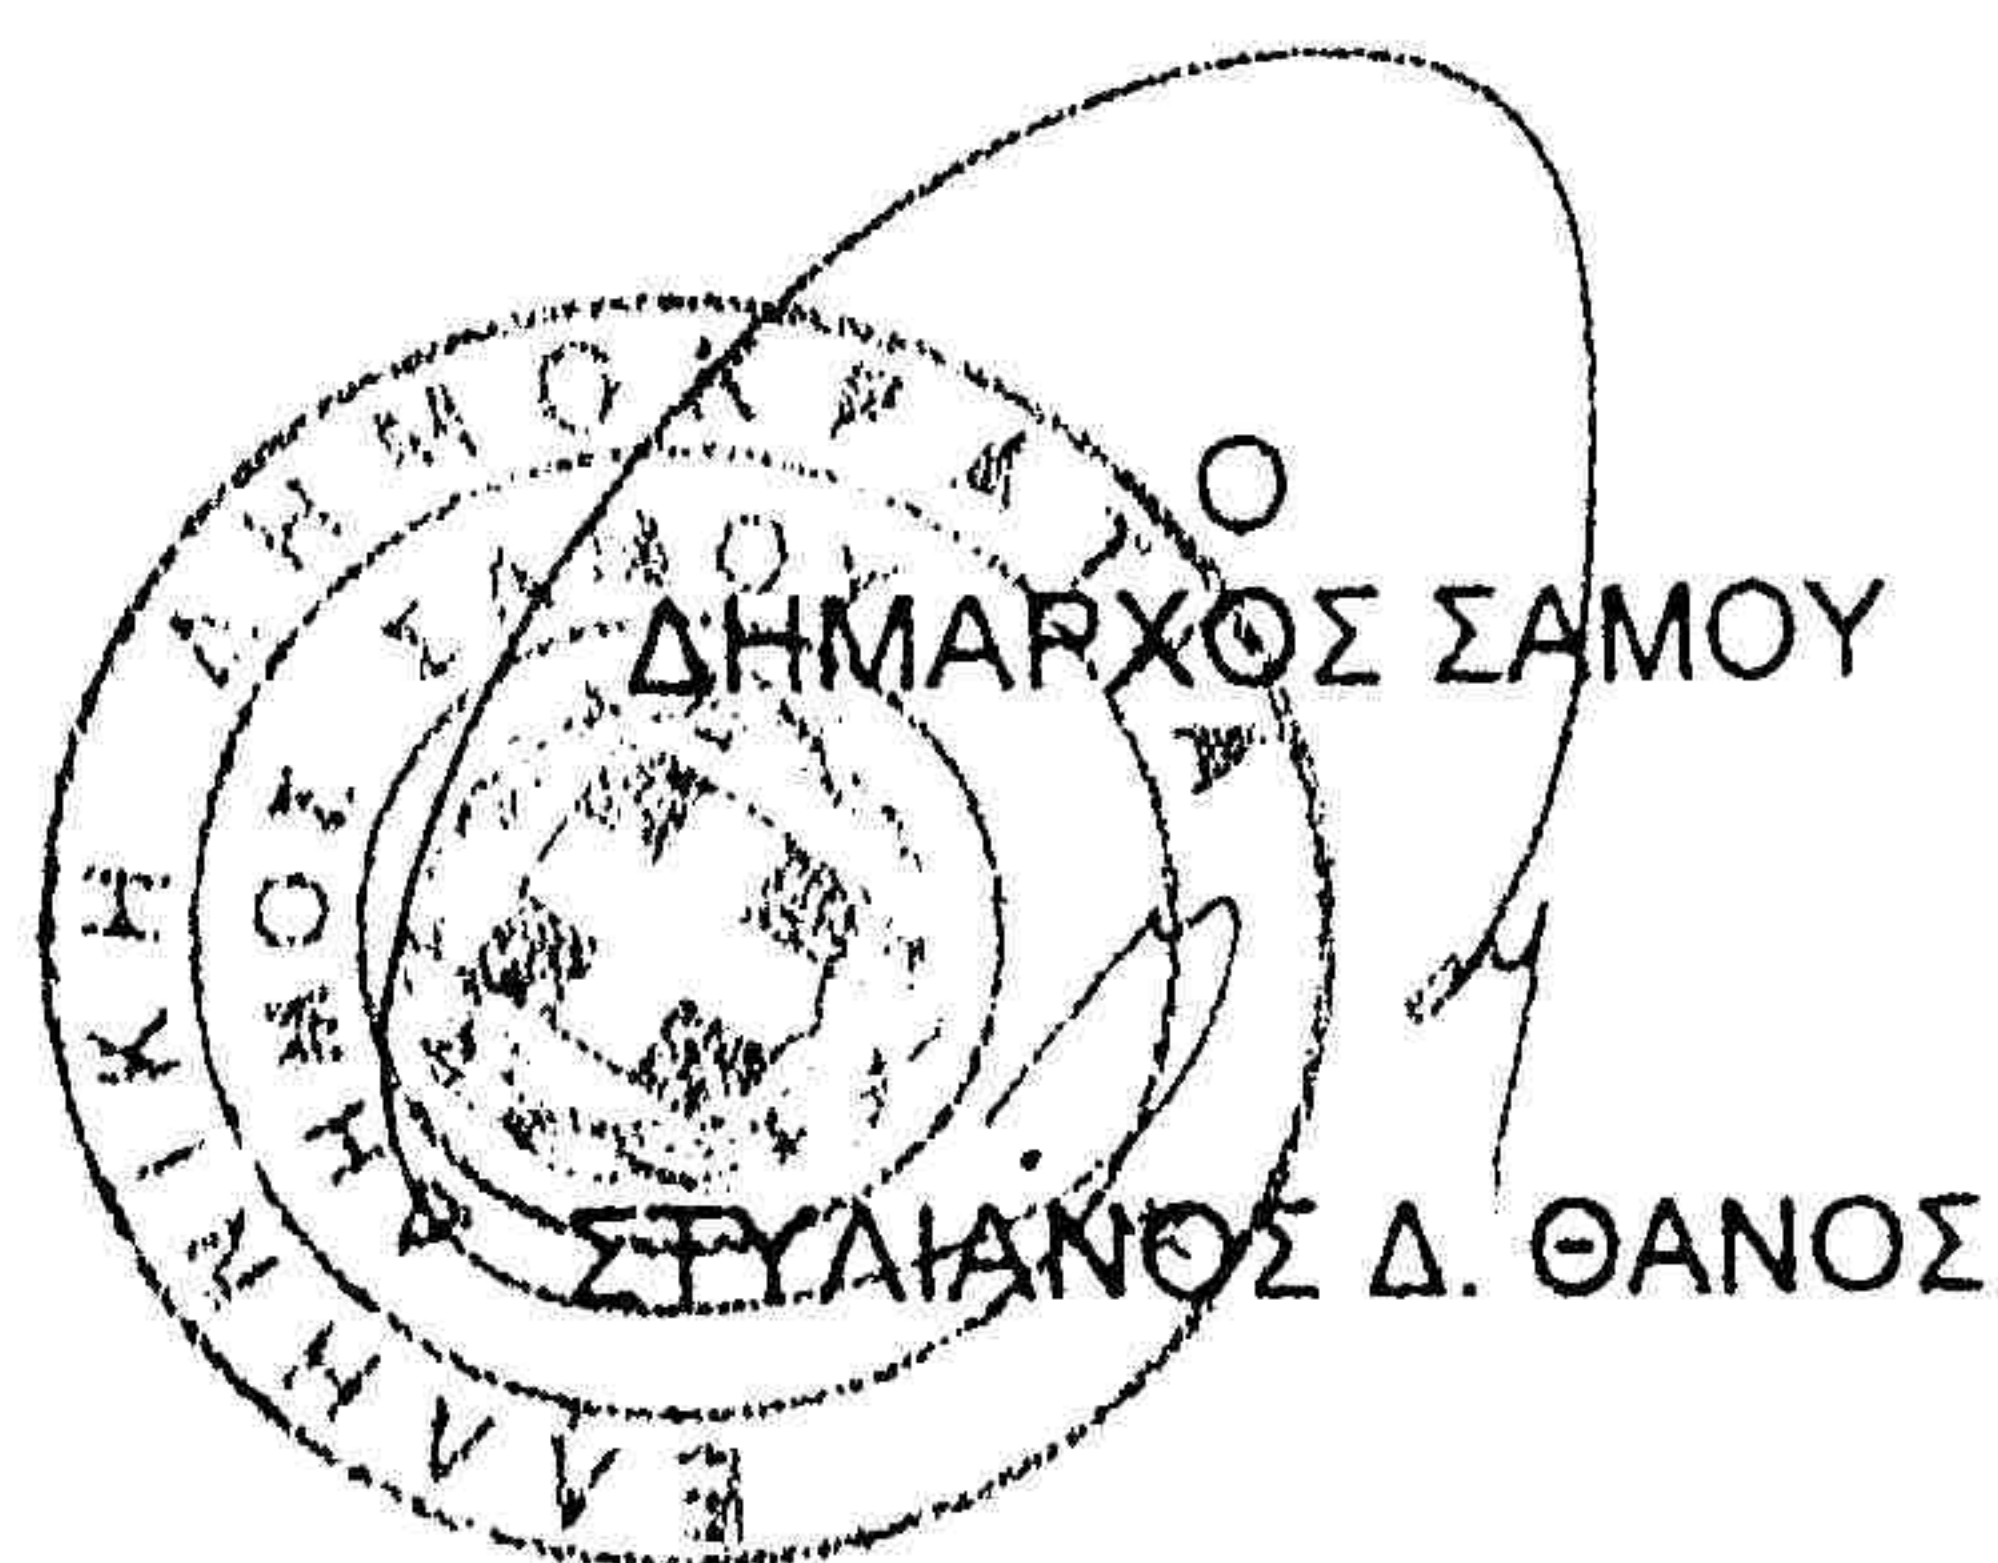

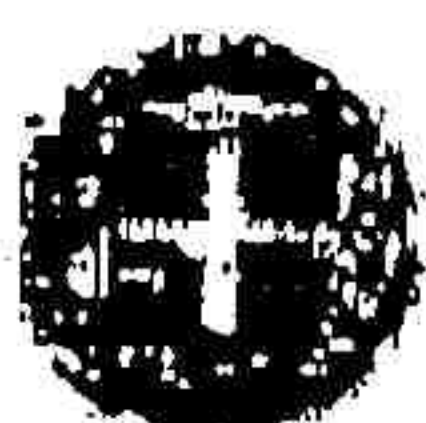

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΤΗΛ: 2251046777, FAX: 2251046652
Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ. 81100

Μυτιλήνη 01 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 1791/2013

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2
10563 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος για τα προβλήματα από τις συχνές πλημμύρες στη Σάμο

Σχετ: Με το υπ'αρ. πρωτ. 12105/29-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναφορικά με το αντικείμενο του ερωτήματος σας, σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 13392/1261/01-04-2013 απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Σάμου κ. Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους.

Συνημμένα: 1



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μυτιλήνη 04-04-2013

ΑΡΜΕΝΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Δ/ση: Δερβενακίων και Α. Αλέξη

Σάμος 83100

Τηλ: 22733 50401, 22733 50403

Fax: 22730 25444

E-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr

Σάμος 01-04-2013
Αρ. πρωτ.: 13392/1261

Προς

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ευαγγελιστρίας 2

10563 Αθήνα

Fax: 213 1361150

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως

811 00 Μυτιλήνη

ΘΕΜΑ: Ανοχύρωτη η Σάμος μπροστά στις συχνές πλημμύρες.

ΣΧΕΤ.: Η ερώτηση αρ. **6882/07-02-2013** του κ. Ιωάννη Λαγού, Βουλευτή Β' Πειραιώς
του ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

Το φυσικό φαινόμενο της πλημμύρας σε τμήμα της παρόκτιας ζώνης στην πόλη της Σάμου, λόγω του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους σε σχέση με την ίσαλο γραμμή του θαλάσσιου μετώπου, παρατηρείται από τις αρχές του περασμένου αιώνα με ιδιαίτερη έξαρση τη χειμερινή περίοδο και με μετεωρολογικές συνθήκες πνεόντων νοτίων ανέμων.

Αρμόδια αρχή για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και την λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου, είναι ο Δήμος Σάμου και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου.

Το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλεως Σάμου έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" και δημοπρατήθηκε την 12^η Μαρτίου του 2013, με φορέα εκτέλεσης τον Δήμο Σάμου.



Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ