


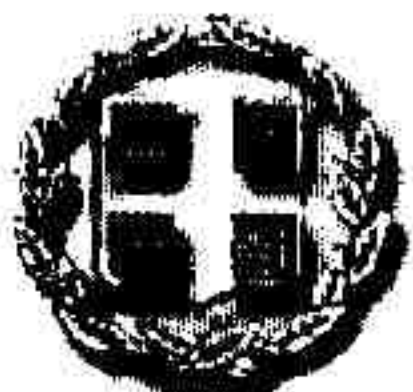

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

✓ 24/4.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 23 - 04 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 654**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 8011/05-03-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 485/27-03-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Σοβαρές ζημιές από ισχυρή βροχόπτωση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη γύρω περιοχή», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 617, 651, 652/19-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το συνημμένο αυτού, καθώς και το υπ' αριθ. πρωτ. Φ.1.1.2/2/942/106251/21-03-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ




**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τέσσερεις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με τα συνημμένα)
 2. Γραφείο Τύπου
- ✓

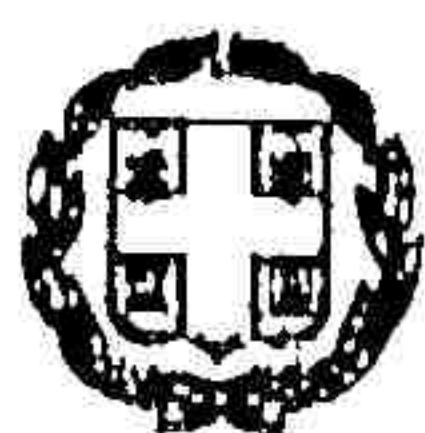

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

19 Μαρτίου 2013
617, 651, 652

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδα 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
αποστολή με φαξ στο 2131361230

2. Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/ση Οικονομ. Αναπτ. Πολιτικής
Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμ.
αποστολή με φαξ στο 2131364713

3. Υπουργείο Ανάπτυξης

Ανταγωνιστικότητας, υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων,
Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
αποστολή με φαξ στο 2103442940


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 8011/05-03-2013 Ερώτηση.
Σχετ: α) Το υπ' αριθμ 9324/08-03-20123 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Το υπ' αριθμ 9527/12-03-20123 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
γ) Το υπ' αριθμ 470/08-03-20123 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. 9372/15-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

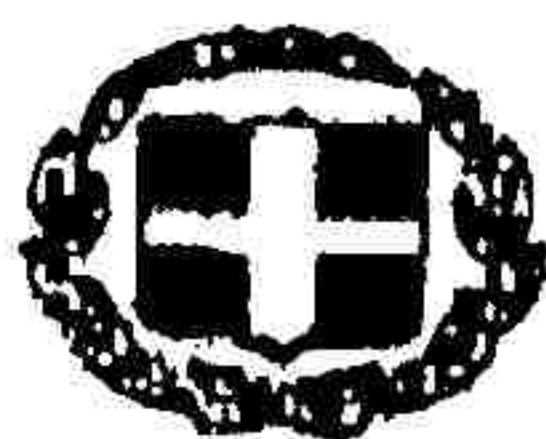

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Βέροια: 10 Μαρτίου 2013
Αριθ.Πρωτ.: 9372

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 44
Τ.Κ. : 59100
Πληρ/ρίες : Ι. Τόπκας
Τηλέφωνο : 23313-50145

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΘΕΣ/ΠΙΚΗ


ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 8011/5-3-2013.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Υπήρξε ισχυρή βροχόπτωση το βράδυ της 25^{ης} Φεβρουαρίου 2013, η οποία και διήρκησε πολλές ώρες με χαλαζόπτωση σε ορισμένες περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες εκτάσεις με καλλιέργειες, σπαρμένες και μη, αλλά και αρκετά χωράφια με ωποροφόρα δένδρα τα οποία και σήμερα μετά από συνεχείς βροχοπτώσεις παραμένουν με αρκετά νερά.

Το ύψος των ζημιών σήμερα δεν μπορεί να εκτιμηθεί, αυτό θα φανεί αργότερα, μετά την βλαστική περίοδο.

Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας της Π.Κ.Μ., επισκέφθηκε την επόμενη μέρα με κλιμάκιο Γεωπόνων τις πληγείσες περιοχές του Δήμου της Αλεξάνδρειας για να διαπιστώσει το μέγεθος των πλημμυρισμένων εκτάσεων.

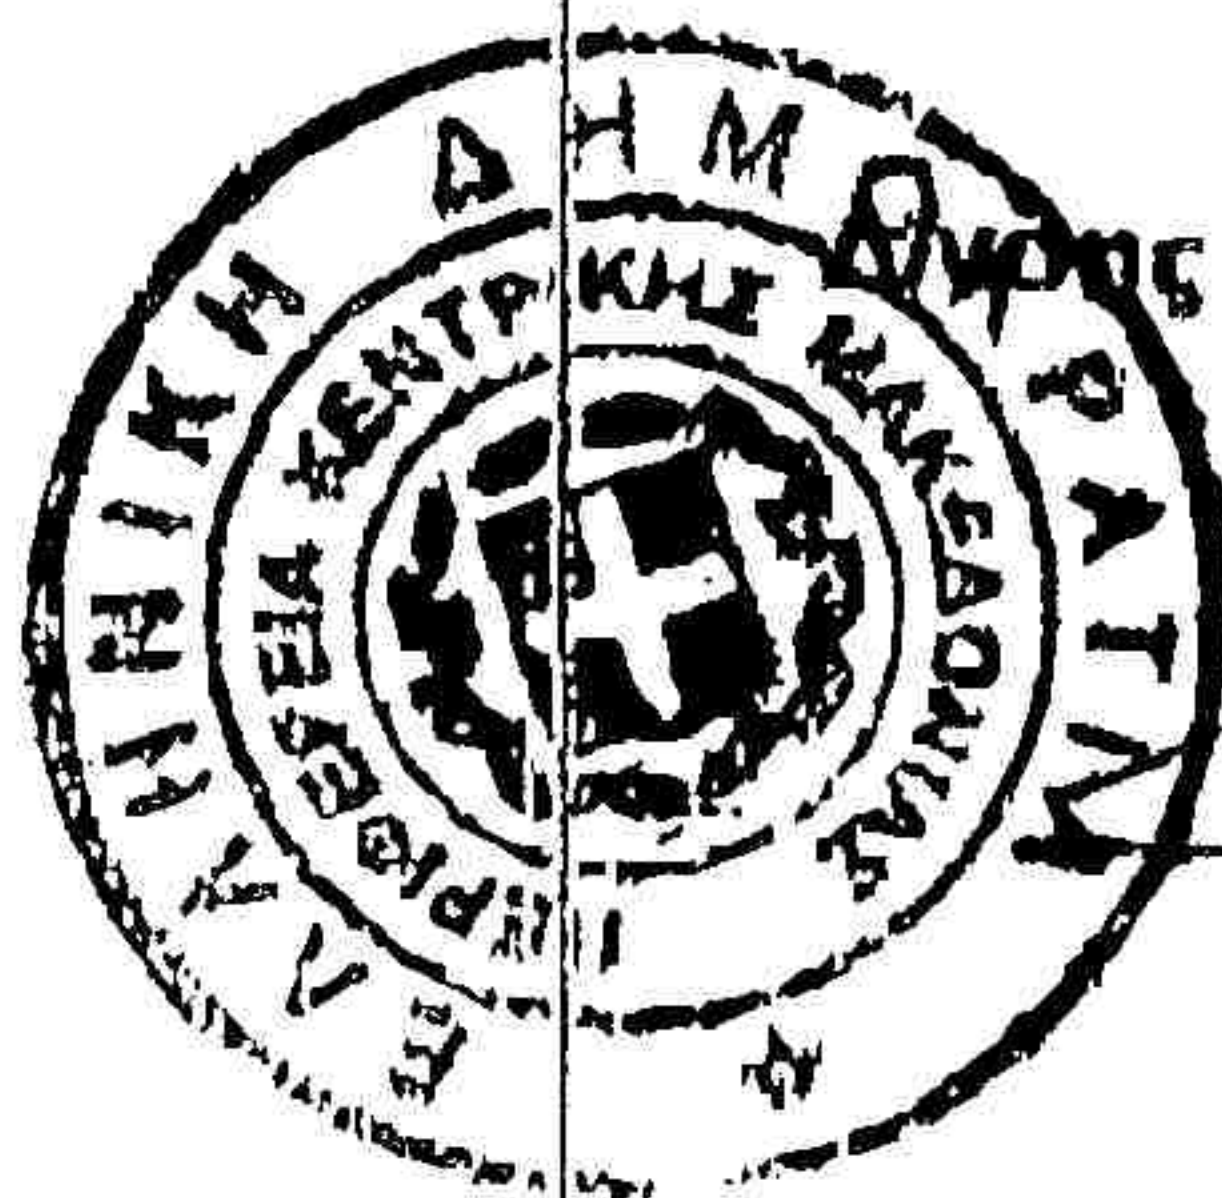

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Ιωάννης Τόπκας

B' 27/3

Δ. Δημητρίου
28/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βέροια

21.03.2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: Φ1.1.2/2/942/106251

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

27 ΜΑΡ. 2013

11576/963



ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ευαγγελιστριάς 2

10563 ΑΘΗΝΑ

Ταχ.Δ/ση : Λ. Στρατού 72, 59100 Βέροια

Πληροφορίες : Γ. Ρίστας

Τηλ. : 2331 3 53603

FAX : 2331 3 53666

e-mail: grlstas@imathla.gr

ΚΟΙΝ.

1. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Μητροπόλεως 48 - 59100 ΒΕΡΟΙΑ

ΘΕΜΑ: «Σοβαρές ζημιές από ισχυρή βροχόπτωση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη γύρω περιοχή.»

ΣΧΕΤ: Α) Η υπ' αρ. 8011/05-03-13 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κας Ελένης Γερασιμίδου.

Β) Το υπ' αρ. Οικ. 9324/08-03-13 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών της Γεν. Δ/σης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναφορικά με το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας και προς ενημέρωση του κ. Υπουργού σας πληροφορούμε τα εξής:

Ήδη έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις συγκρότησης των αρμόδιων επιτροπών και υλοποιείται η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στην πληγείσα περιοχή με σκοπό να αποζημιωθούν όλοι όσοι υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες.

Σας ενημερώνουμε ότι η περιοχή είναι καλά οργανωμένη με έργα αποστράγγισης, τόσο όσο αφορά τον αστικό ιστό όσο και τις πέριξ αγροτικές εκτάσεις. Αντίστοιχα αποτελέσματα όμως σε παρόμοια ακραία καιρικά φαινόμενα δεν μπορούν να αποφευχθούν εξ αιτίας της τοπογραφικής ιδιομορφίας της περιοχής που συνίσταται στα εξής στοιχεία:

- 1) Το πολύ χαμηλό υψόμετρο (από 0 ως 7 μ.), δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω περιοχής προήλθε από την αποξήρανση της τέως λίμνης Γιαννιτσών.
- 2) Της ύπαρξης ελάχιστης έως μηδενικής υδραυλικής κλίσης των αποστραγγιστικών τάφρων.
- 3) Του γεγονότος ότι η στάθμη του τελικού αποδέκτη που είναι ο ποταμός Λουδίας είναι σε αντίστοιχες περιπτώσεις καιρικών φαινομένων υψηλότερη της στάθμης της προς αποστράγγιση περιοχής.

Έτσι ο μόνος τρόπος αποστράγγισης της περιοχής προς τη θάλασσα είναι η χρήση μεγάλων αντλιοστασίων. Αυτά όμως έχουν πάντα περιορισμένες δυνατότητες και είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόμενα όπως αυτά της 25ης προς 26ης Φεβρουαρίου 2013 όπου καταγράφηκε ύψος βροχής 142mm σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 4 ωρών.

Ε.Λ.

1. Αρχείο
2. Δ/ντής
3. Γ. Ρίστας
4. Μ. Παπαδόπουλος

Ο Διευθυντής

Παπαδόπουλος Δημήτριος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

