



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι  
115 23 - Αθήνα  
Τηλ. 210 64 00 015  
Fax. 210 64 29 137  
E-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr)



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 27/05/ 2013  
Αρ.Πρωτ: 1404 Β

28 ΜΑΙ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη  
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΚΟΙΝ:**

1. Βουλευτή κ. Χρήστο Μαντά
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων-Γρ. Υπουργού  
( με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10235/26-04-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10235/26-04-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Χρήστο Μαντά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 190221/17-05-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ. Επίσης ότι για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 24457/1331/8-5-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της Ερώτησης.

Συνημμένα:

- Το α.π. 190221/17-5-13 έγγραφο ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ (σελ.3)
- Το α.π. 24457/1331/8-5-13 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (σελ.6)

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:9


Σύνολο Σελίδων:10

✓  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

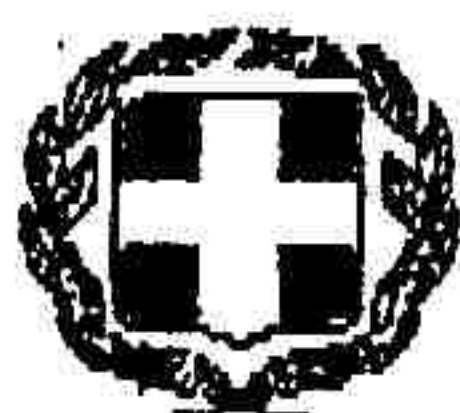

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20  
454 45 Ιωάννινα  
Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7  
26510 72 164,  
Fax : 26510 31224, 2651360304  
Ιστοσελίδα : [www.apdhp-dm.gov.gr](http://www.apdhp-dm.gov.gr)  
Email : [gg@apdhp-dm.gov.gr](mailto:gg@apdhp-dm.gov.gr)  
Πληροφορίες : Ε.Κρανά

Ιωάννινα, 8 Μαΐου 2013

Αριθμ. Πρωτ. : 24457/1331

ΠΡΟΣ : ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Υπουργού  
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος  
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι  
11523 - Αθήνα

**ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων**

ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ'αριθμ. 1404/Β/205/29-4-2013 έγγραφό σας.

2) Η υπ'αριθμ. 10235/26-4-2013 Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του Βουλευτή κ. Μαντά, αναφορικά με την «Διαχείριση υδάτων του ποταμού Καλαριά και αντιμετώπιση των πλημμυρών σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις» σας αποστέλλουμε:

- Το υπ'αριθμ. 42361/1428/08-5-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας.
- Το υπ'αριθμ. 24866/659/07-5-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα


1) Το υπ'αριθμ. 42361/1428/08-5-2013


2) Το υπ'αριθμ. 24866/659/07-5-2013

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

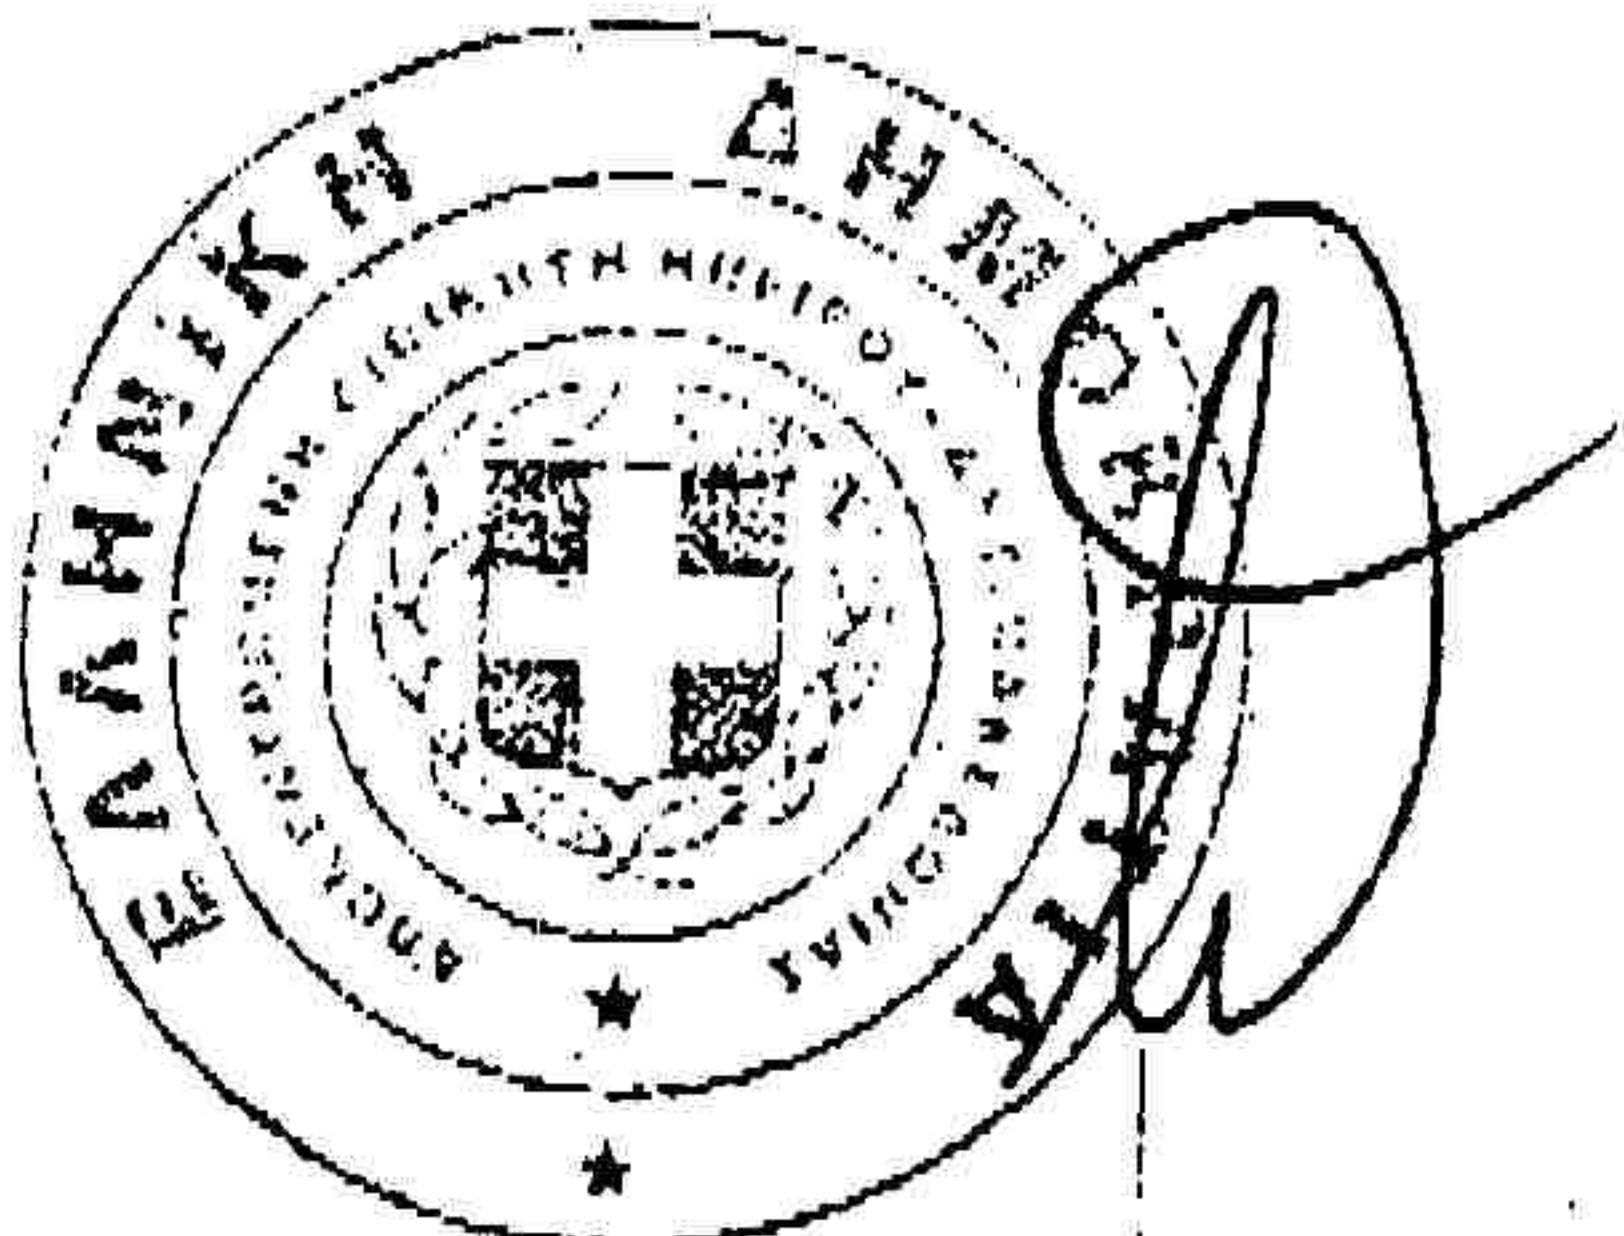

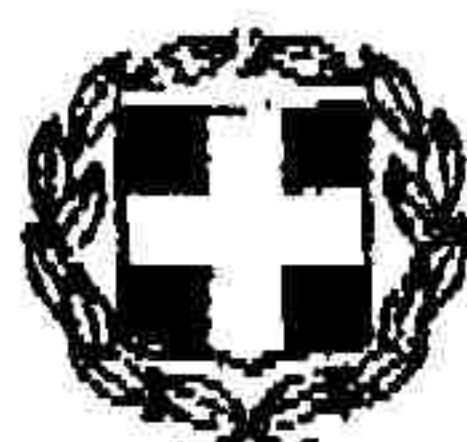

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο Ιωαννίνων -  
Κοζάνης Ιωάννινα  
Πληροφορίες: Σεραφείμ Τσιπέλης  
Τηλέφωνο: 26510-90243  
Fax: 26510-90220  
e-mail: dydaton@epirus.gov.gr  
Ιστ.Περ.Ηπ.: www.apdhepirou.gov.gr

Ιωάννινα 07-Μαΐου-2012

Αρ. Πρωτ. 24866/659

**ΠΡΟΣ** ✓ Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

**ΚΟΙΝ.** Γραφείου Πρ/μένου Γεν. Δ/σης  
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής  
Πολιτικής

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΑ, προς τον  
Υπουργό ΥΠΕΚΑ, αναφορικά με την διαχείριση υδάτων του ποταμού Καλαμά  
και αντιμετώπιση των πλημμύρων σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις .

**ΣΧΕΤΙΚΟ :** Το αριθ. 1404/Β/205/29-04-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ..

Σε απάντηση της αριθ. 10235/26-04-2013 ερώτησης του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ.  
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΑ, αναφορικά με την διαχείριση υδάτων του ποταμού Καλαμά και την  
αντιμετώπιση των πλημμύρων σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις, στα πλαίσια των  
αρμοδιοτήτων μας ως Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου  
– Δυτικής Μακεδονίας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης μελετών για την καταγραφή και αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει επί του παρόντος στοιχεία για πλημμυρικά φαινόμενα, δεδομένου ότι τα υπόψη φαινόμενα διαχειρίζονται πάντα από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, αρχικά των Νομαρχιών, κατόπιν της Περιφέρειας.
2. Η διαχείριση των υδάτων που εκρέουν προς τον ποταμό Καλαμά, μέσω της τάφρου της Λαψίστας και τα οποία προέρχονται α) από την λίμνη Παμβώτιδα, αφενός μεν μέσω των θυροφραγμάτων του Περάματος, αφετέρου μέσω αγωγού – καναλιού που παροχετεύει τα νερά που προέρχονται από πηγές ευρισκόμενες στον χώρο πέραν του αναχώματος της Αμφιθέας β) από τον Βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Ιωαννιτών γ) από τις πηγές του λεκανοπεδίου (Τούμπας κ.λ.π.) και δ) από την γενικότερη αποστράγγιση της ευρύτερης περιοχής, γίνεται από την Περιφέρεια με συνεργαζόμενους φορείς τον Δήμο τον ΓΟΕΒ λεκανοπεδίου και τον φορέα διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας.
3. Στην περιοχή του Ραγίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, κατασκευάστηκε ταμιευτήρας, με την δημιουργία του φράγματος της Γιτάνης. Τα νερά του ταμιευτήρα χρησιμοποιούνται για αρδευτικούς και υδροηλεκτρικούς σκοπούς. Από το υπόψη φράγμα, εκκινούν δύο αδειοδοτημένα αρδευτικά δίκτυα, α) Ραγίου – Κεστρίνης και β) Σαγιάδας – Ασπροκλησίου με συνολική παροχή 7,05 m<sup>3</sup>/sec κατά την θερινή περίοδο και 2,0 m<sup>3</sup>/sec κατά το υπόλοιπο του έτους. Επίσης από τον υπόψη ταμιευτήρα, εκκινεί διώρυγα προσαγωγής του νερού για υδροηλεκτρική χρήση, ισχύος 4,2 MW, από την εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» με μέγιστη παροχή 60 m<sup>3</sup>/sec. Η πλεονάζουσα ποσότητα των νερών κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες, απορρέει με υπερχειλίση από την στέψη του φράγματος. Στην περίπτωση εξαιρετικών πλημμυρικών

παροχών (μεγαλύτερων των 200-250 m<sup>3</sup>/sec), για την προστασία του κυρίως φράγματος, προβλέπεται το άνοιγμα των δύο θυροφραγμάτων, διαδικασία που είναι πολύπλοκη και πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, λόγω της απότομης εκτόνωσης μεγάλων ποσοτήτων νερού. Ο καθαρισμός του ταμιευτήρα από επιπλέοντα φερτά υλικά (κορμούς, κλαδιά κ.λ.π.) που δυνητικά αποτελούν εμπόδιο στην ομαλή και απρόσκοπτη υπερχειλίση του νερού από την στέψη, γίνεται από φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.


4. Στην Υπηρεσία μας έχει κατατεθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή δεύτερου φράγματος υδροηλεκτρικής παραγωγής, στην θέση Αβαρίτσα, ανάντη του φράγματος της Γιτάνης, και σε απόσταση της τάξης των 10 χιλιομέτρων από αυτό, ώστε να γνωμοδοτήσουμε απ' αυτού. Προβλέπεται ύψος φράγματος της τάξης των 10 μέτρων με τοξωτά θυροφράγματα, μια λεκάνη κατάκλισης της τάξης των 200 στρεμμάτων, με προβλεπόμενη ισχύ τα 5,8 MW. Για την λειτουργία προτείνεται η μέθοδος RUN RIVER συνεχούς ροής. Η Υπηρεσία μας δεν ολοκλήρωσε επί του παρόντος τον έλεγχο της μελέτης.
5. Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο αποζημίωσης των πληγέντων αγροτών από τις πλημμύρες, καθώς και την δυνατότητα ανάληψης από το κράτος της δαπάνης για την επανασύνδεση και λειτουργία των αντλιοστασίων, η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να εκφέρει άποψη, καθότι το εν λόγω θέμα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της.

Με εντολή Γ. Γ. Α. Δ. Η.- Δ. Μ.  
Ο Πρ/μενος της Δ/σης Υδάτων Ηπείρου

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :**

- 1 Χ.Α.
- 2 Φ.Γ.8.3

Σεραφείμ Τσιπέλης  
Μεταλλειολόγος Μηχανικός

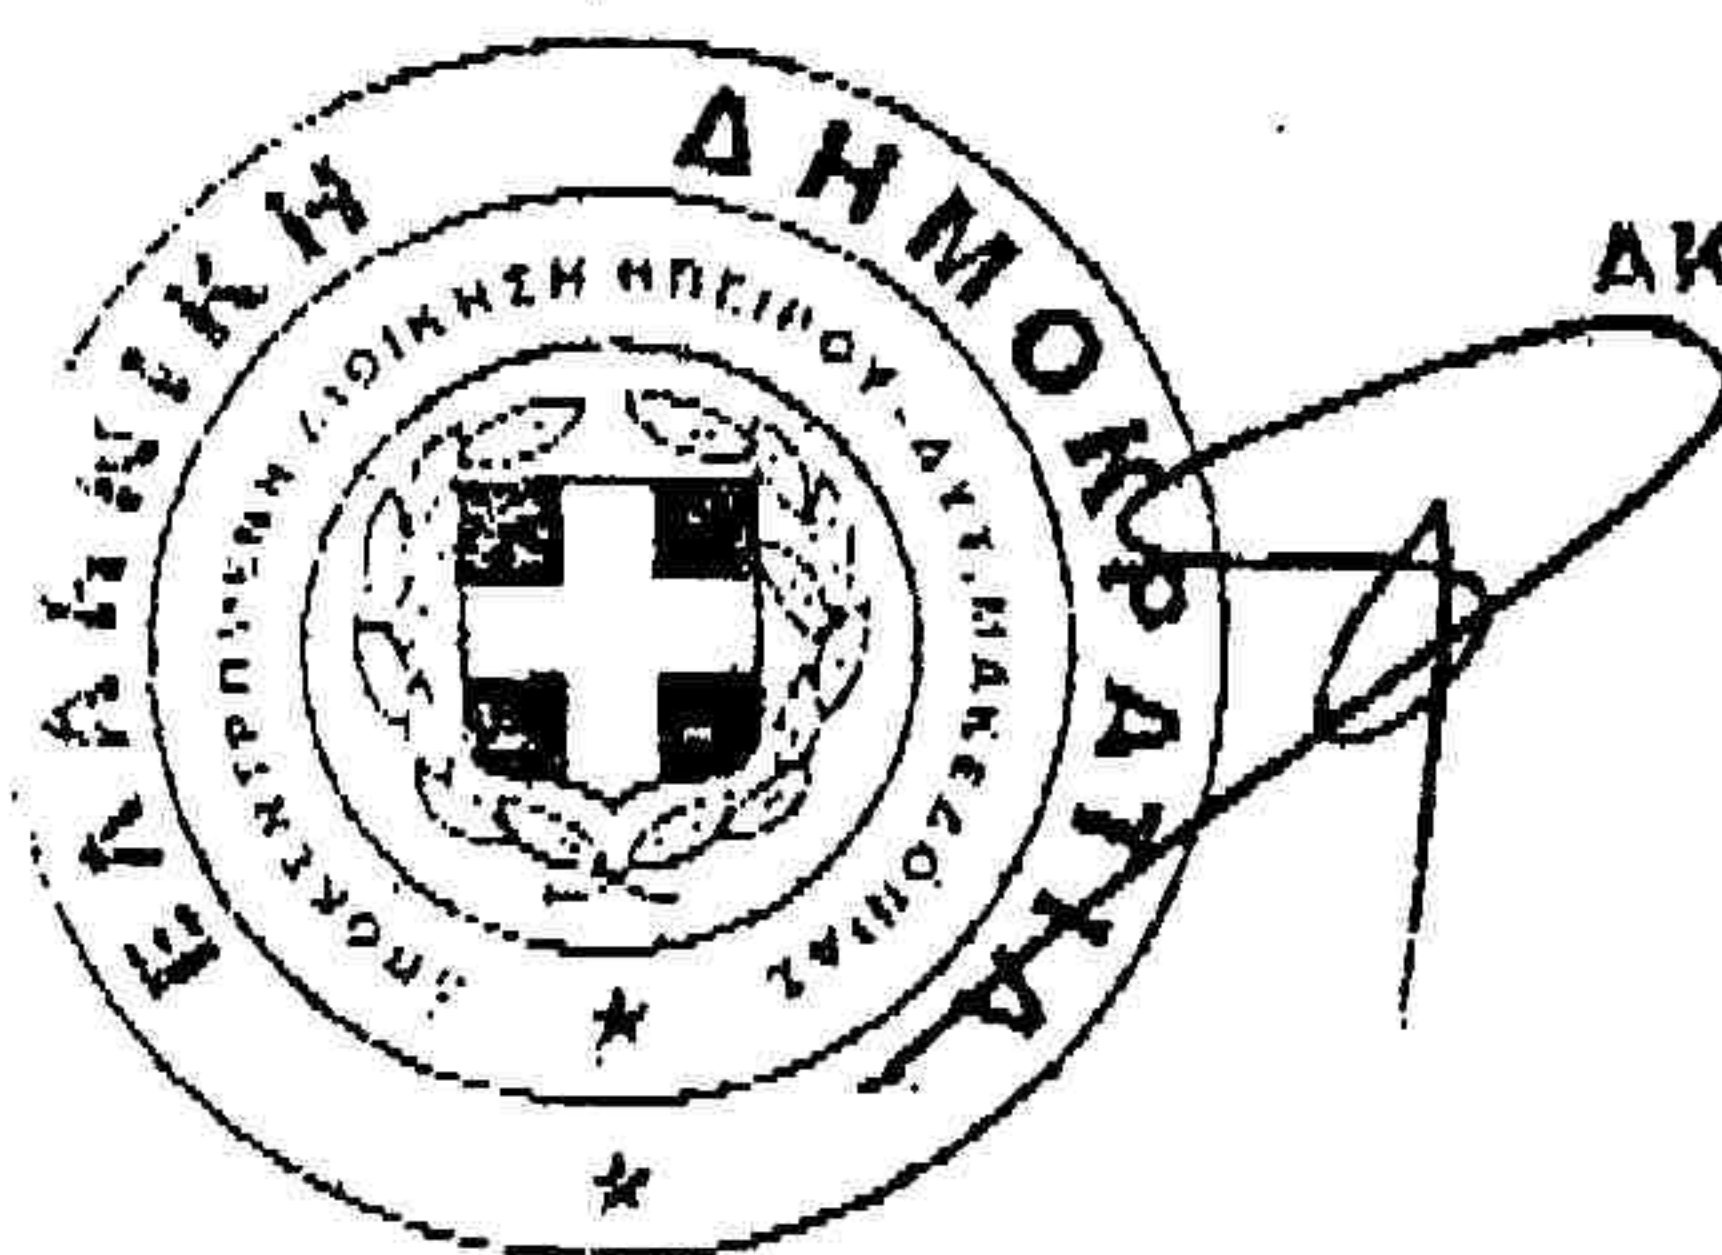

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ηγουμενίτσα 08 Μαΐου 2013  
Αριθμ.Πρωτ: 42361/1428

Ταχ. Δ/ση : Π. Τσαλδάρη 18  
Ταχ. Κώδ. : 48100 Ηγουμενίτσα  
Τηλ. : 2665360103-104  
Fax : 2665026032  
E-Mail : th.phtoulis@phhp.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
Βορείου Ηπείρου 20  
45445 Ιωάννινα

ΚΟΙΝ: Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση για τη «διαχείριση υδάτων ποταμού Καλαμά»  
**ΣΧΕΤ:** Το υπ' αριθμ. 1404/Β/206/29-4-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

Σε απάντηση της από 26-4-2013 ερώτησης του βουλευτή κ. Χρήστου Μαντά σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Με την ανάληψη της Διοίκησης, η Περιφερειακή Αρχή έθεσε σε προτεραιότητα την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται στους αγρότες από πλημμυρικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο αυτό – και παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει στους ΓΟΕΒ- ΤΟΕΒ και με δεδομένη την έλλειψη επαρκών πόρων- η Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποίησε ήδη ένα μεγάλο κύκλο καθαρισμών τάφρων κλπ για την προστασία των καλλιεργούμενων εκτάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και περιοχές της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
2. Τα τελευταία δύο χρόνια με το συντονισμό που εξασφαλίστηκε από την Περιφέρεια, σημειώθηκε ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης, μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα πλημμυρικά φαινόμενα στον κάμπο Νεράιδας – Κορύτιανης – Βρυσέλλας και τούτο παρά τον τεράστιο όγκο βροχόπτωσης του περιόδου 2012-2013.
3. Καθ' όλη τη διάρκεια εμφάνισης ακραίων φαινομένων, υπάρχει συνεχής και επί 24ωρου βάσεως συνεργασία και επικοινωνία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ΓΟΕΒ Ιωαννίνων για τη διαχείριση των νερών της λίμνης Παμβώτιδας, ούτως ώστε όταν προκύπτει ανάγκη ανοίγματος του θυροφράγματός της, τότε ανοίγει ταυτόχρονα και το θυρόφραγμα του Ραγίου Π. Ε. Θεσπρωτίας προκειμένου να αυξάνει η χωρητικότητα της λεκάνης του. Η διαχείριση των νερών

της Παμβώτιδας γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής των έργων, ήτοι: Με την άνοδο της στάθμης των νερών της λίμνης μετά το υψόμετρο των 470,20 του σταθμόμετρου λειτουργίας λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Μόνο σε περίπτωση που οι εισροές νερού στη λίμνη είναι μεγαλύτερες ανοίγει το θυρόφραγμα. Κάθε χρόνο γίνεται προληπτική εκτόνωση πριν τα νερά φτάσουν στο ανώτατο υψόμετρο ανάσχεσης πλημμυρών σε συνεργασία με όλους τους φορείς που μπορεί να επηρεαστούν.


4. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του νέου θεσμού της Αιρετής Περιφέρειας, από την Π.Ε. Θεσπρωτίας ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας των θυροφραγμάτων Ραγίου, που σχεδόν ποτέ δεν είχαν λειτουργήσει από της κατασκευής τους. Στο πλαίσιο αυτό, προέβη άμεσα στον καθαρισμό της λεκάνης του φράγματος, υπογράφηκε η σύμβαση «Λειτουργία-συντήρηση & επίβλεψη των θυροφραγμάτων ασφαλείας του φράγματος ποταμού Καλαμά», με τον υπεύθυνο της εταιρίας που διαχειρίζεται το Υδροηλεκτρικό έργο, για την συντήρησή τους και το αυτόματο άνοιγμά τους, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα από την Π.Ε. Θεσπρωτίας δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε έργο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες καθαρισμού ποταμού Καλαμά (περιοχή Αγίου Βλασίου)», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ, για τη διάνοιξη και εκβάθυνση του ποταμού στη θέση «Νησάκι» Αγίου Βλασίου, μέσω της οποίας αυξήθηκε η παροχέτευση νερών σε 180.000 m<sup>3</sup> την ώρα.

5. Κατά τη φετινή χειμερινή περίοδο οι υπερχειλίσσεις του ποταμού Καλαμά ήταν πολύ λίγες και μάλιστα προξενήθηκαν μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών.

6. Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν η Π.Ε. Θεσπρωτίας έχει εγγράψει στο Πρόγραμμα ΚΑΠ 2013 το έργο «Υδρολογική μελέτη και προκαταρκτική μελέτη αντιπλημμυρικής διευθέτησης ποταμού Καλαμά ανάντι του φράγματος Ραγίου» προϋπολογισμού 20.000€, για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, που θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα (εκβάθυνση και καθαρισμός της κοίτης ανάντι του φράγματος μέχρι την περιοχή της Βρυσελλας, αν από την μελέτη προκύψει ότι η κοίτη έχει επιχωθεί, ειδικό έργο παροχέτευσης στην περιοχή του φράγματος, με αντικειμενικό σκοπό την εκτόνωση μέσω αυτής πλημμυρικών παροχών κλπ).

7. Η Περιφέρεια Ηπείρου, έχει συνδράμει όλους τους ΤΟΕΒ της Ηπείρου για την αποκατάσταση της λειτουργίας των αντλιοστασίων τους, που είχαν υποστεί ζημιές από κλοπές, και πρόσφατα έχει απευθυνθεί στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να γίνει ρύθμιση των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ. Παράλληλα έχει επισημάνει ότι οι

ΓΟΕΒ- ΤΟΕΒ με τη σημερινή διοικητική τους διάρθρωση δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και θα πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπαχθούν στις αιρετές Περιφέρειες.

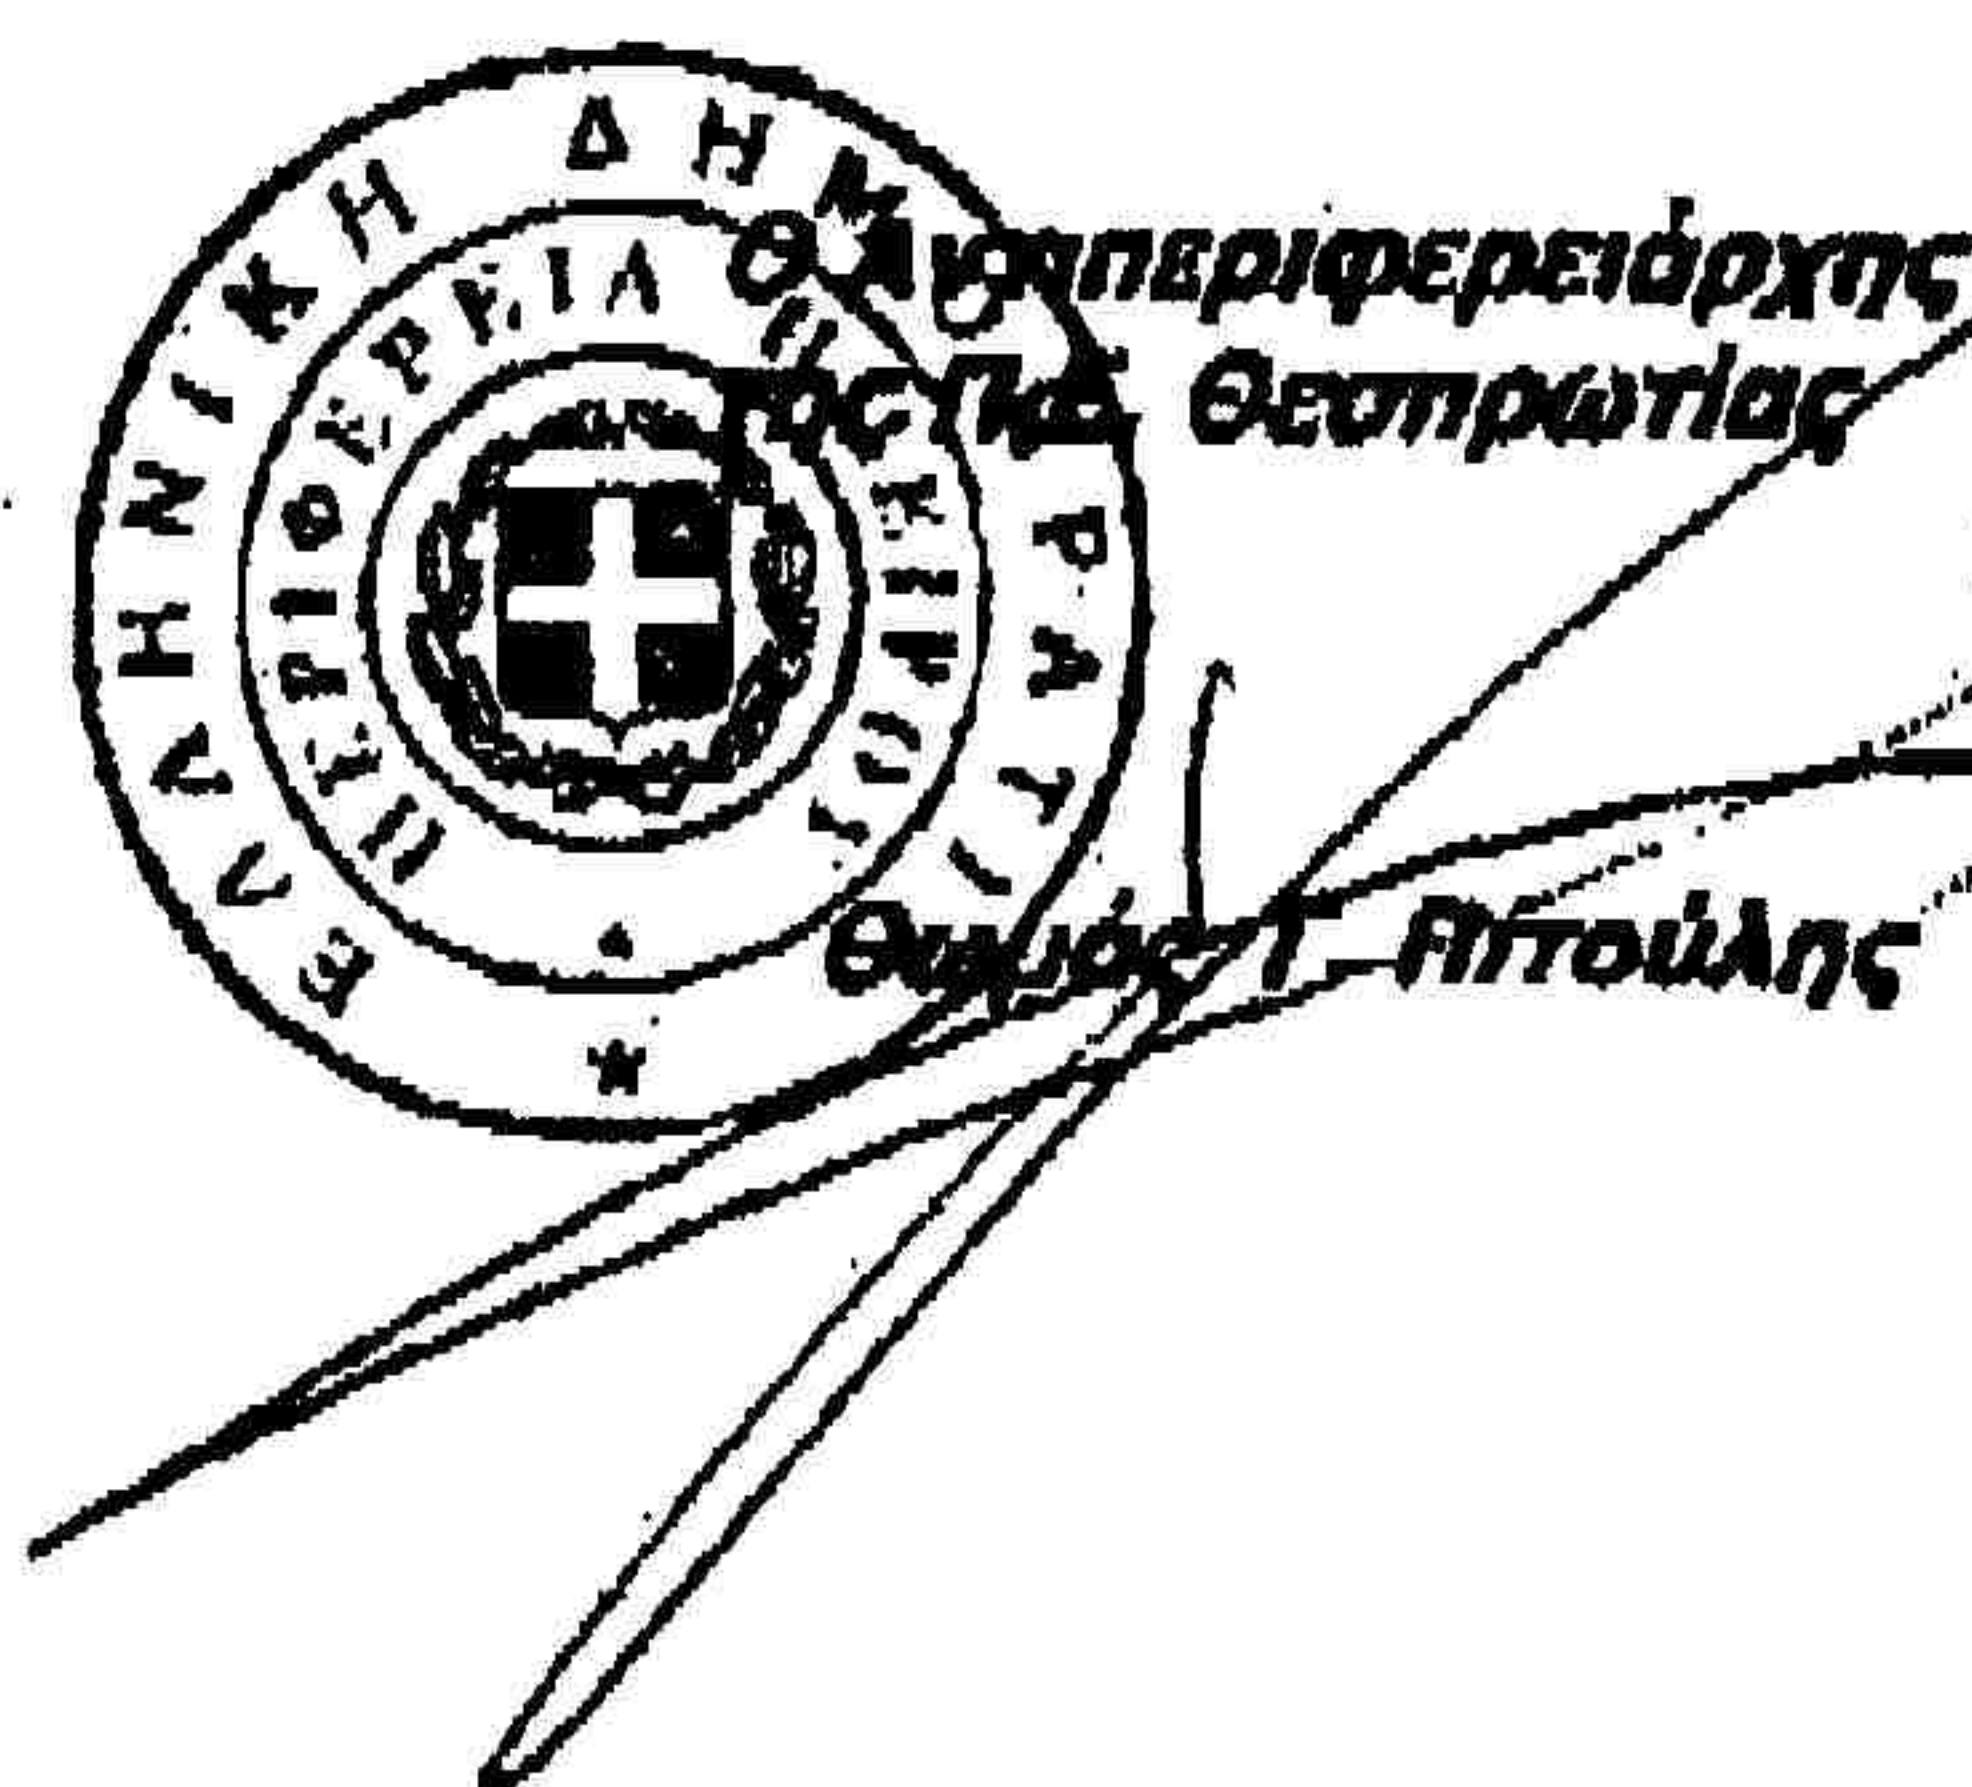



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Ε ΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ: 115 26, Αθήνα

Πληρ.: Θ. Πλιάκας

Τηλ.: 210 69 31 296

Fax : 210 69 94 355

Αθήνα, 17 - 5 - 2013

Αριθ. Πρωτ: 190221

— ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
(επί σχετ. 1404/Β/205/29-4-2013)

**ΘΕΜΑ:** «Διαχείριση υδάτων του ποταμού Καλαμά και αντιμετώπιση των πλημμυρών σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις»

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 10235/26.4.2013 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Μαντά, σχετικά με τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και κατά το μέρος που αφορά την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε θέματα διαχείρισης του κινδύνου των πλημμυρών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β' 1108/21.07.2010) αποτελώντας συμπληρωματικό μέτρο για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας όπως αυτή διαμορφώνεται από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09.12.2003) και του ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08.03.2007), με τα οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά στην ελληνική έννομη τάξη.

Συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία Υδάτων διαμορφώνει και επεξεργάζεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Σύμφωνα με την νέα αυτή Οδηγία η διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών υλοποιείται σε τρία στάδια:

- ο Καταρχήν πρέπει να γίνει προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιοριστούν, με τον τρόπο αυτό, οι περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού ήταν το τέλος του 2011 και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων ο Μάρτιος του 2012. Η Υπηρεσία μας ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα αυτή την υποχρέωση και υπέβαλε στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες - καταγραφές πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα <http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods>.

- ο Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες και οι οποίες ονομάζονται Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, πρέπει να εκπονηθούν, Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.). Το στάδιο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.
- ο Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας πρέπει επίσης να καταρτισθούν Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας. Τα Σχέδια Διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων.

Β. Η Υπηρεσία μας έχει ήδη προσδιορίσει τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της χώρας οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ευρωπαϊκή βάση EIONET <http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods>. Για τις Ζώνες αυτές δρομολογεί την προκήρυξη μελετών κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας, Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας έχοντας διασφαλίσει την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ). Οι Ζώνες δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στη λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ) Καλαμά (GR12) όπως προέκυψαν από την Προκαταρκτική αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας που υλοποιήθηκε από την ΕΓΥ το Δεκέμβριο του 2012 είναι οι ακόλουθες:

- ο Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων
- ο Χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαμά στην περιοχή Δολιανά
- ο Μέσος ρους Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως το Καστρί
- ο Κάτω ρους - Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας

Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από τις ανωτέρω μελέτες θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το πρόβλημα της διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας με έμφαση:

- στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, τη πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα

- εφόσον κρίνεται σκόπιμο σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας
- στα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων μέτρων, αλλά και στη συνέχεια όσον αφορά στην υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ 47630/2005 (ΦΕΚ 1688 Β'/01.12.2005) και τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07.06.2010) καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι Δ/σεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας είναι καθ' ύλην αρμόδιες για το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες.

Επιπλέον ο ρόλος και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων Φορέων στη διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών περιγράφεται στο υπ.αριθμ. 6524/03.10.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων».

Όσον αφορά στο διαχειριστικό έλεγχο, τον έλεγχο λειτουργίας και έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιες υπηρεσίες είναι η Δ/ση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η Δ/ση Ανάπτυξης και η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σε κάθε περίπτωση η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δεν είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ

Εσωτερική Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Κ. Νίκα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΥΘΗ