

Σελίδες απάντησης: 2
 Σελίδες συνημμένων:
 Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 29-5-2013
 Αριθμ. Πρωτ. : 1002

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
 ✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Αντλιοστασίου και Φράγματος Αναβάλου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 10375/7-5-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ι. Ανδριανός**, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υλοποιεί το έργο «Αναβάθμιση αντλιοστασίου και φράγματος Αναβάλου Ν. Αργολίδας», το οποίο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 125Α1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής. Αναλυτικότερα:

- Υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας, στις 29.05.2012, η σχετική Εργολαβική Σύμβαση ποσού 3.351.205,15 € (με ΦΠΑ).
- Με την 2581/71578/26.06.2012 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ δόθηκε εντολή έναρξης των εργασιών από 02.07.2012, μετά τη σχετική έγγραφη συνεννόηση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ανωτέρω ημερομηνία της εντολής έναρξης.
- Οι προς εκτέλεση εργασίες συνοπτικά αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση τριών νέων αντλιών, συστήματος αυτοματισμού στάθμης λεκάνης γλυκού νερού, συστήματος αυτοματισμού αντλιοστασίου-μηχανισμών θυροφραγμάτων, αποξήλωση και τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου.

J


Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, το αντλιοστάσιο θα διέκοπτε τη λειτουργία του για να ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, με πρόβλεψη επανεκκίνησης σε λειτουργία ως προς τα υφιστάμενα δύο παλαιά αντλητικά συγκροτήματα στις 15.05.2013.

Ωστόσο, κατόπιν συνεννόησης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος/-Περιφέρειας Πελοποννήσου) με τον ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας, το αντλιοστάσιο διέκοψε τη λειτουργία του στις 28.01.2013 αντί τέλος Δεκεμβρίου 2012 και τούτο γνωστοποιήθηκε εγγράφως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας.

Λόγω της καθυστέρησης διακοπής της λειτουργίας του αντλιοστασίου (28.01.2013), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες καταστάσεις κατά την αποξήλωση του παλαιού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (μη πλήρης λειτουργία της υπάρχουσας γερανογέφυρας, διάβρωση του καταθλιπτικού αγωγού Φ 2300 στο σημείο εκκένωσης-σωλήνα εκκένωσης, κατεστραμμένα καλώδια μέσης τάσης 6,3 KV, σάπια κανάλια διέλευσης των καλωδίων μέσης τάσης 6,3 KV κλπ), δεν κατέστη δυνατόν μέχρι την 15.5.2013 να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο με τα δύο υφιστάμενα παλαιά αντλητικά συγκροτήματα.

Επισημαίνεται ότι αρμόδια για τη λειτουργία και την συντήρηση των ανωτέρω παλαιών αντλιών είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Παρά ταύτα, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες εκ μέρους του αναδόχου και των αρμοδίων υπηρεσιών όπως οι ανακαινισμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου να είναι σε θέση το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου να επιτρέψουν τη λειτουργία του αντλιοστασίου με τις δύο υφιστάμενες παλαιές αντλίες, ενώ μέχρι τον Αύγουστο εκτιμάται ότι το αντλιοστάσιο θα είναι σε θέση να λειτουργήσει με το σύνολο των αντλιών (πέντε αντλητικά συγκροτήματα).

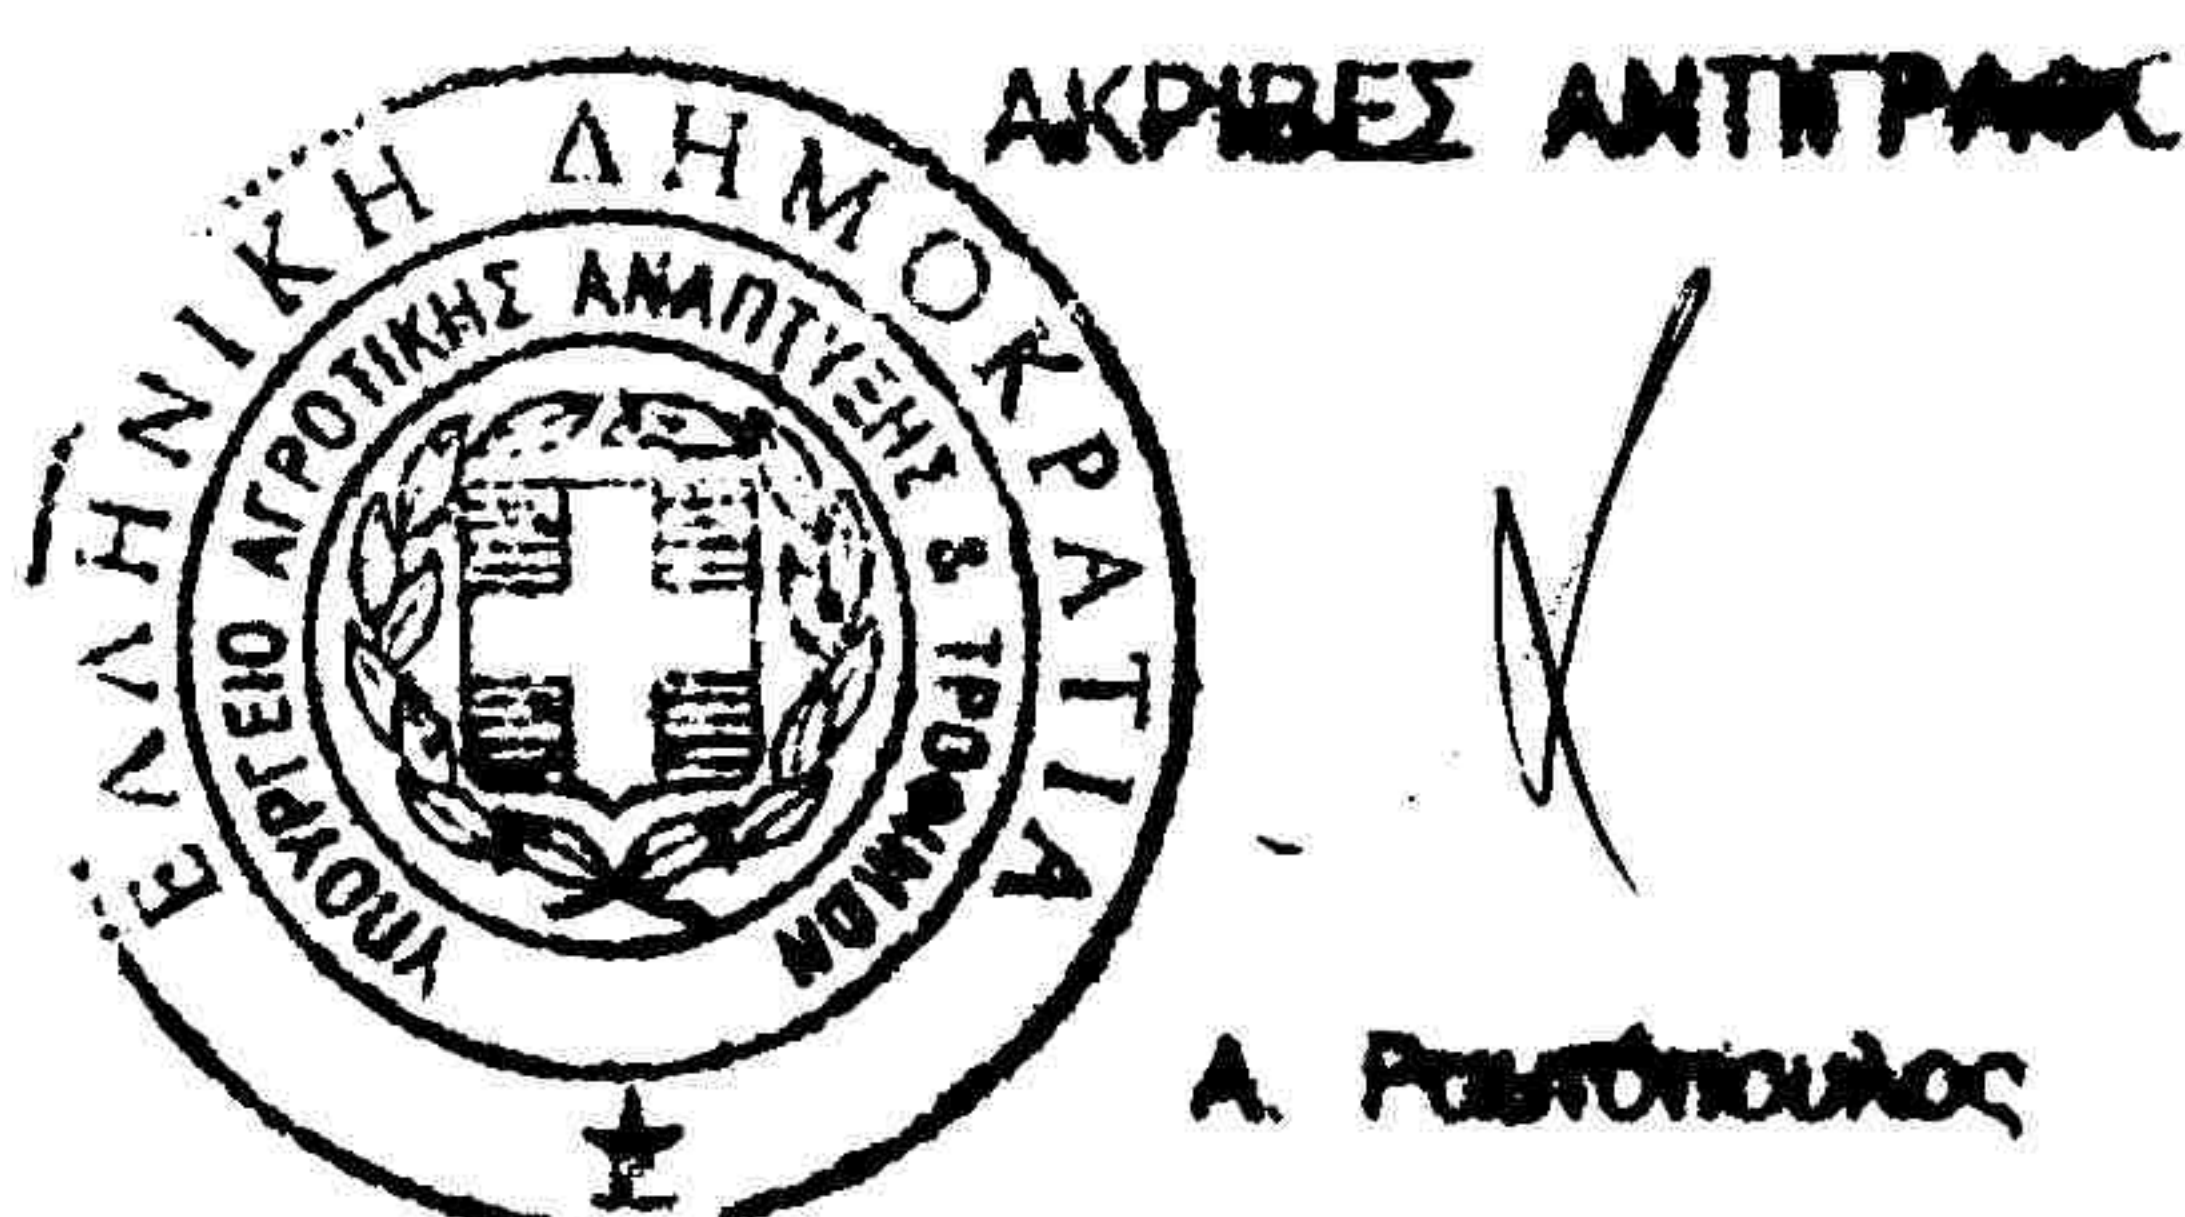

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εσωτερικών – Γραφ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Ι. Ανδριανό