



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

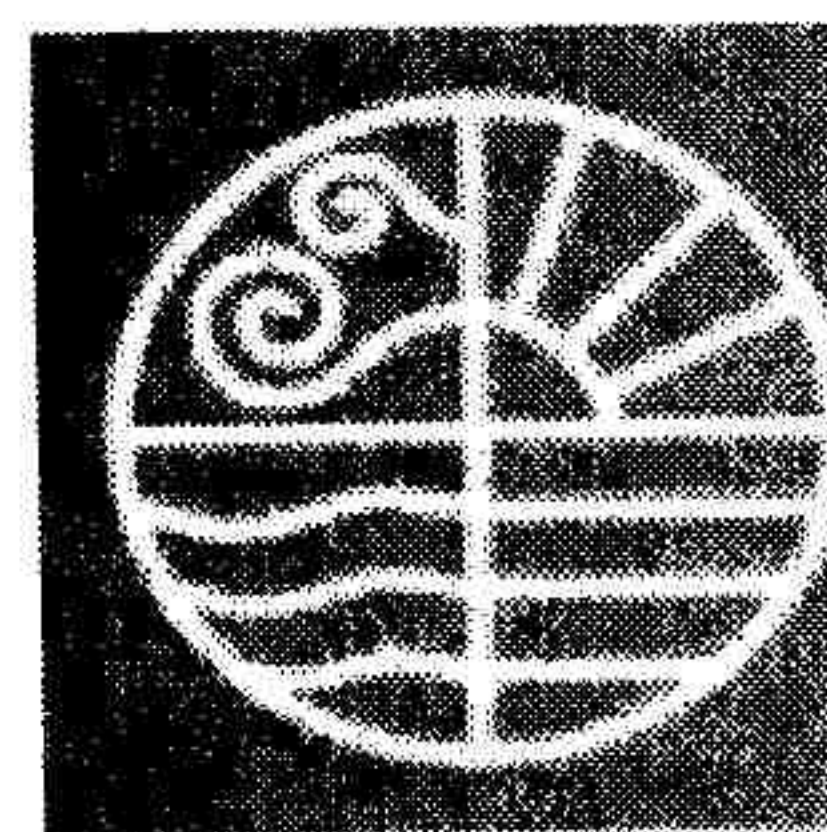

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 31/05/ 2013

Αρ.Πρωτ: 1464 Β

04 ΙΟΥΝ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ.
Νίκο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4254/16-05- 2013 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 4254/16-05-2013** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που θίγεται άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 56131/4113/23-05-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Συνημμένα:

Το α.π.56131/4113/23-05-13 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δ.Ελλάδος& Ιονίου (σελ.4)


Σελίδες απάντησης:1
Σελίδες συνημμένων:4
Σύνολο Σελίδων:5


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δόμνα Σωτηριάδου



Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

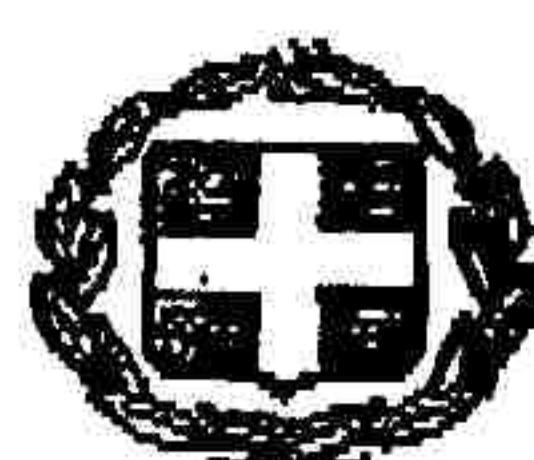

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα, 23- 05 - 2013

Αριθ. Πρωτ. 56131/4113
Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-356/ 59
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Υπουργού
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-64 29 137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ./1464/B/76/16-05-2013 έγγραφο σας.
β) Το αριθ. 133402/2245/21-05-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
γ) Το αριθ. 2328/21-05-2013 έγγραφο του Δήμου Πατρέων.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 4254/16-05-2013 Κοινοβουλευτική Αναφορά με θέμα: «Καθολικό όχι από το Παυλόκαστρο», σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Παυλόκαστρο.



Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές απαντήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων, αντίστοιχα.-

Επισυνάπτονται:

Τα (β) και (γ) σχετικά (φ. 03)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εμμανουήλ Αγγελάκας

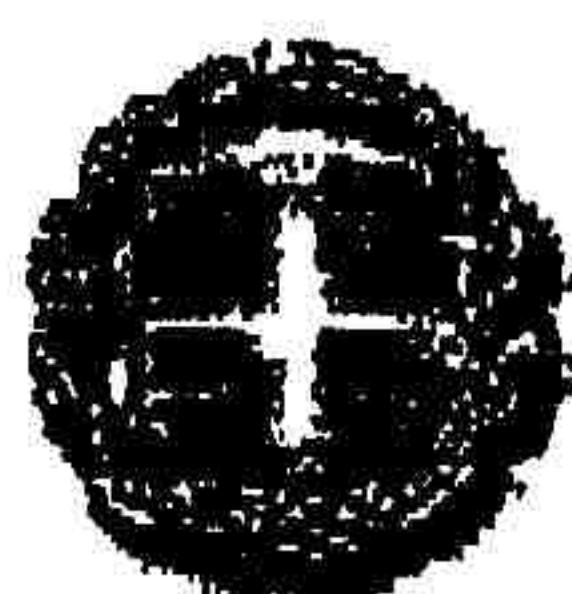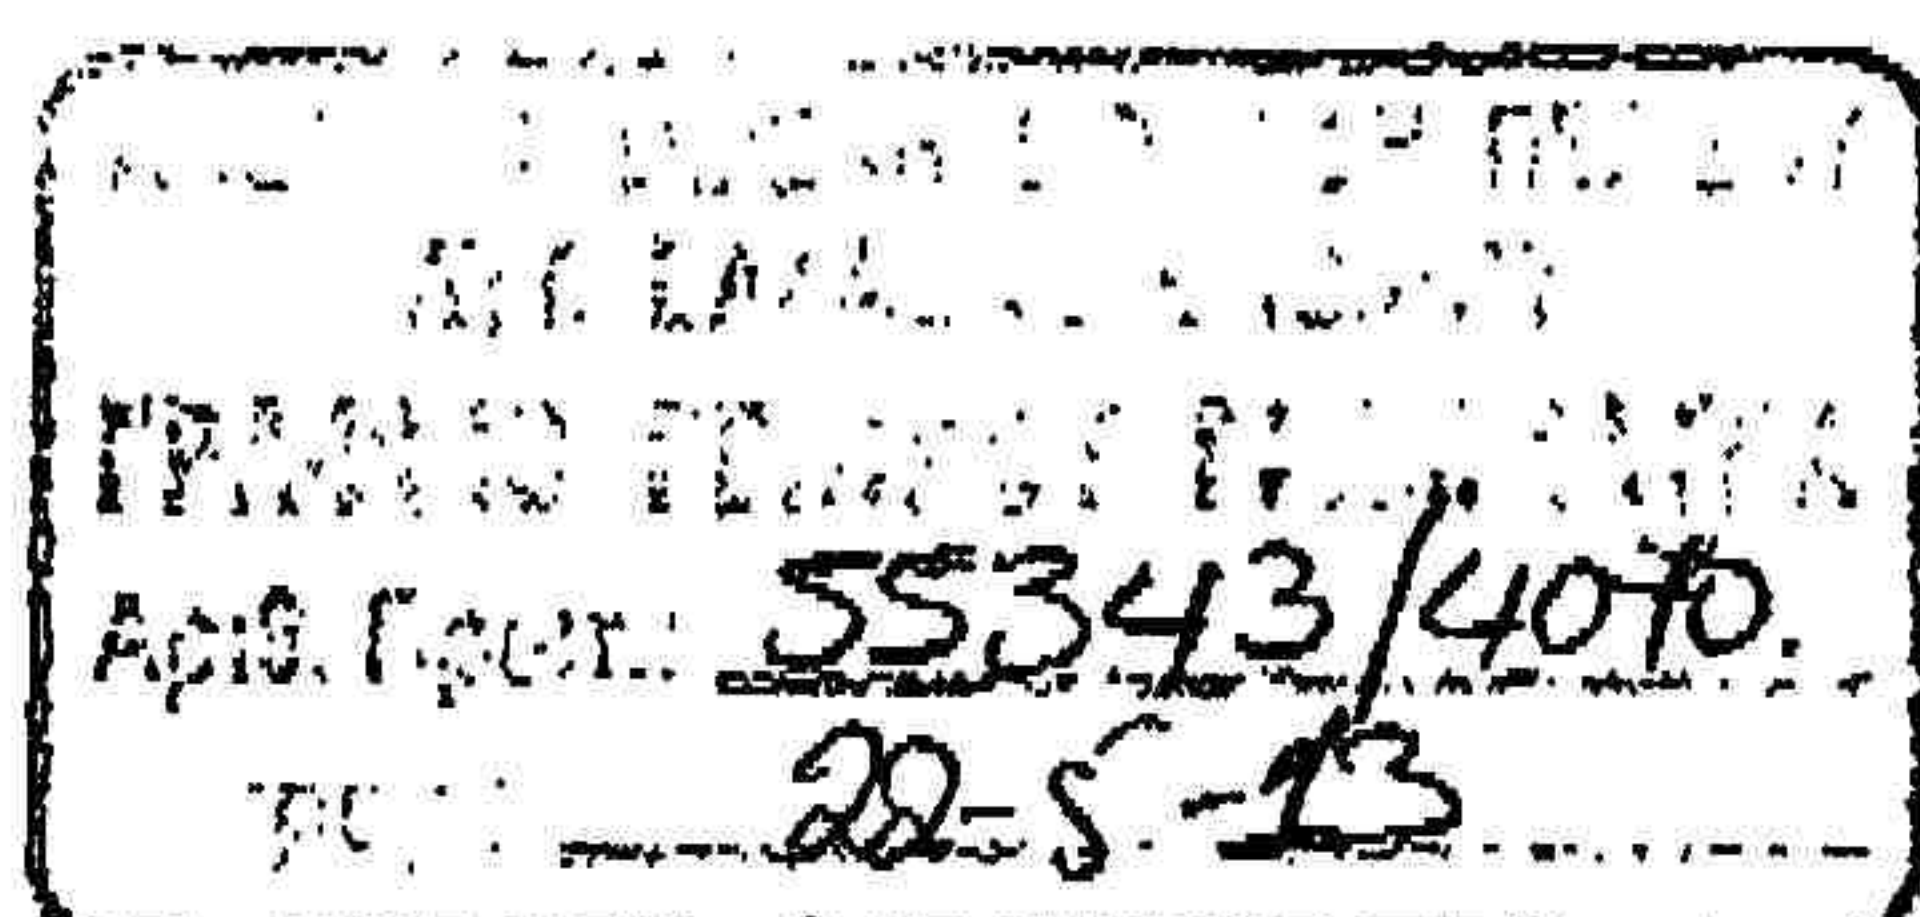**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ****Πάτρα 21.05.2013****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ****Αρ. πρωτ: 133402/2245****N.E.O. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος****T.K. 26441, Πάτρα****Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος****Τηλ: 2613 613506****fax: 2613 613634****email: v.kitsos@pde.gov.gr****web: www.pde.gov.gr****ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση****Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου****Γραφείο Γενικού Γραμματέα****N.E.O. Πατρών-Αθηνών 69-71****264 42 - Πάτρα****(fax: 2610-465841)****ΚΟΙΝ :** α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &**Υποδομών κ. Νικολάου Υφαντή****β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας****κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο****γ. Γεν. Δνση Αναπτύξ. Προγραμματισμού****Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ****δ. Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού****Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.****ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:**
«Καθολικό όχι από το Παυλόκαστρο»**ΣΧΕΤ :** α. Η υπ' αριθ. 4254/16.05.2013 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου.
β. Το υπ' αριθ. 53908/3960/17.05.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 133030/4415/21.05.2013 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 4254/16.05.2013 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου, με θέμα «Καθολικό όχι από το Παυλόκαστρο», σας γνωρίζουμε ότι οι όποιες προτεινόμενες λύσεις για τη διάθεση – μεταφορά των απορριμμάτων (Δεματοποιητής, Σταθμός Μεταφόρτωσης), απαιτούν τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις που προβλέπονται από το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) όπως ισχύει σήμερα, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες τεχνικο-οικονομικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, που θα πρέπει να εκπονήσουν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης

- 2 -

Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση αρμοδίως.


Ο
Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας

ΑΠΟ: ΓΡΑΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ


ΑΡ. ΦΑΞ : 2610279572

22 ΜΑΙ 2013 08:36 P1

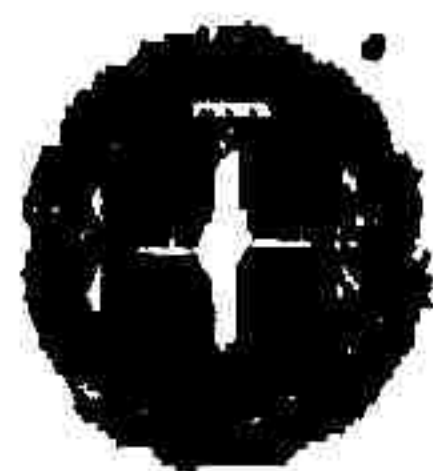

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ. 2613 610390
ΦΑΞ 2610 279572
e-mail: patrasmayor@gmail.com

Πάτρα, 21 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ. : 2328

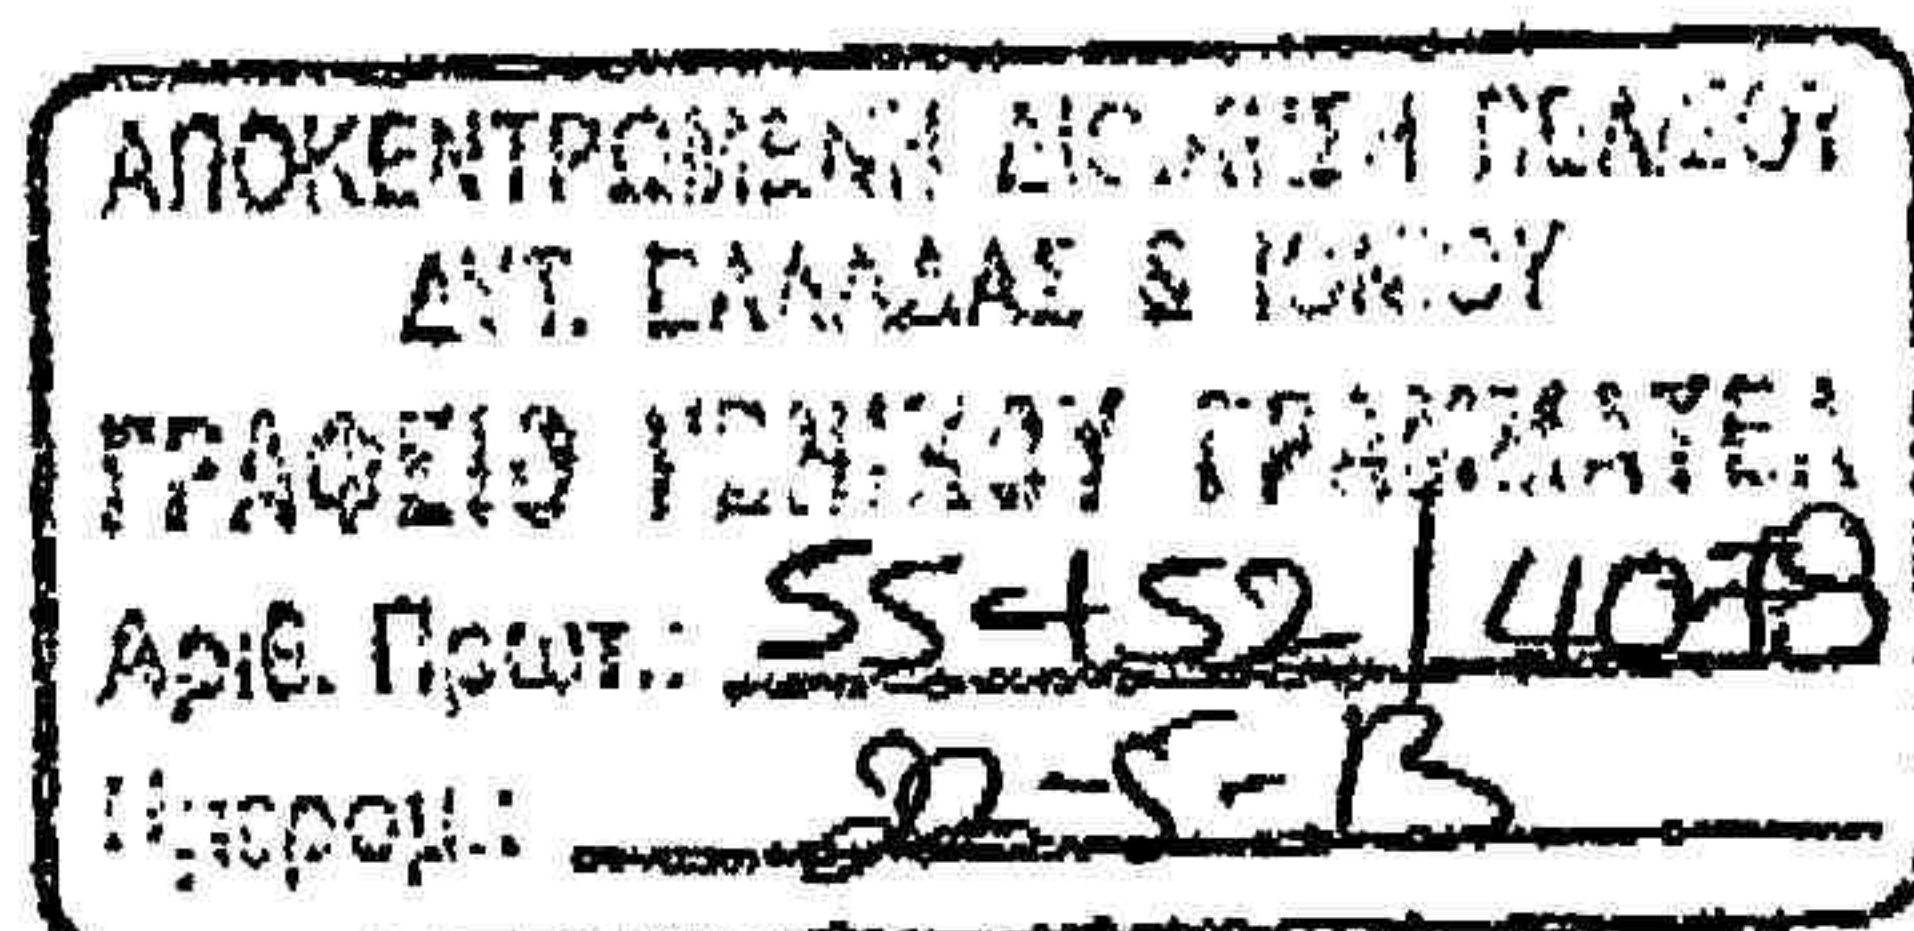

Προς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γενικός Γραμματέας
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπόψη κ. Μ. Κάβουρα
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
2610 490356

Κοιν: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Υπουργού
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210 6429137

ΘΕΜΑ « Κοινοβουλευτικός Έλεγχος »

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 53908/3960/17-05-13 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που αφορά στην αριθμ. 4254/16-05-2013 Αναφορά της Βουλής με θέμα «καθολικό όχι από το Παυλόκαστρο», σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό τα αστικά απορρίμματα της πόλης της Πάτρας προγραμματίζεται να διατίθενται για επεξεργασία σε εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο παρά του ΧΥΤΑ του ΦΛΟΚΑ σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. του ΧΥΤΑ της Πάτρας. Η ολοκλήρωση της Α' Φάσης του διαγωνισμού με την μέθοδο ΣΔΙΤ προβλέπεται στο τέλος Μαΐου 2013, η Β' Φάση και η ανάθεση του έργου προβλέπεται στο τέλος του 2013 και η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου και η έναρξη λειτουργίας στο τέλος του 2015.

Λόγω της μεγάλης απόστασης του εργοστασίου από την πόλη της Πάτρας ο περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Πάτρα. Δεδομένου ότι το κόστος κατασκευής του ΣΜΑ (κινητός εξοπλισμός και πάγιες εγκαταστάσεις) είναι ιδιαίτερα υψηλό και μπορεί να καλυφθεί μόνο από πόρους του ΕΣΠΑ και δεδομένου ότι οι προθεσμίες της ένταξης για χρηματοδότηση του έργου εκπνέουν, επιβάλλεται η άμεση χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Ο Δήμος της Πάτρας εξετάζει πολλές εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης και σύντομα το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις παραμέτρους, θα αποφασίσει σχετικά.

