

12 ΙΩΝ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2132161428-9  
Fax : 2105237254  
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΤΤΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 2/6/13

Αρ. Πρωτ.: 41659  
Σχετ: 49349

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/νση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Ερωτήσεων  
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση και αναφορά Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. 8578/13-03-2013 ερώτηση και 4423/24-5-13 αναφορά, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Π. Ζησιμόπουλο, Σ. Ξουλίδου, σχετικά με την ακαταλληλότητα πόσιμων υδάτων σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ2/2600/01 ΚΥΑ ΦΕΚ 892/11-7-01, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ/Π/οικ. 38295/2007 ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07 και ΦΕΚ 986/τ.β/18-6-07 ΚΥΑ, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1998)

- υπεύθυνοι για την ύδρευση των Δήμων είναι η Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση Τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων (πρώτος βαθμός ευθύνης) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων- με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού- και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.
- Οι Δ/νσεις υγείας της Ν.Α, (δεύτερος βαθμός ευθύνης) είναι οι Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των όρων της νομοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης. Ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Ειδικότερα για την ποιότητα του πόσιμου νερού της Δ.Κ. Δρυμού της Δ. Ε. Μυγδονίας Δήμου Ωραιοκάστρου, όπως μας ενημέρωσε η Δ/νση Περ/κης Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με σχετικό έγγραφό της, στα πλαίσια του εποπτικού ελέγχου που ασκεί για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας της διενήργησαν στις 17-12-2012 δειγματοληψίες στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Δρυμού της Δ. Ε. Μυγδονίας Δήμου Ωραιοκάστρου, από τα αποτελέσματα των οποίων διαπιστώθηκε υπέρβαση στην παραμετρική τιμή των νιτρικών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων τα διαβίβασε στην υπεύθυνη για την ύδρευση Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), προκειμένου να προβεί σε άμεσες επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση.

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων: -

Σύνολο σελίδων: 2

Η ΔΕΥΑΩ ενημέρωσε εγγράφως την προαναφερόμενη Δ/νση ότι συνέταξε τεχνική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει την ανόρυξη δυο νέων γεωτρήσεων στη θέση "Τσούκες" και "Ούνισμα" και έχει υποβληθεί φάκελος για έγκριση στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Δοικ. Μακεδονίας-Θράκης.

Επίσης ο οικείος Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση για απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου ως πόσιμου και τοποθέτησε φίλτρα απομάκρυνσης νιτρικών σε επιλεγμένα σημεία (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, παιδικό σταθμό, ΚΑΠΗ και σε κοινόχρηστη βρύση σε παιδική χαρά) για εξυπηρέτηση του κοινού.

Στη συνέχεια στις 13-3-2013 η προαναφερόμενη Δ/νση πραγματοποίησε εκ νέου υγειονομικό έλεγχο σε όλες τις γεωτρήσεις και δειγματοληψία νερού για χημική ανάλυση, τόσο από τα σημεία που τοποθετήθηκαν τα φίλτρα όσο και από σημεία του λοιπού δικτύου..

Από τα (10) δείγματα που αναλύθηκαν μόνο ένα (γεώτρηση "Πηγάδι") δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας λόγω υπέρβασης στην παραμετρική τιμή των νιτρικών.

Η Δ/νση Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με δεδομένο ότι:

- Στην Δ.Κ. Δρυμού υπάρχει ήδη απαγόρευση χρήσης νερού ως πόσιμου
- Έχουν τοποθετηθεί φίλτρα σε επιλεγμένα σημεία, από τα οποία το νερό που φθάνει στην βρύση είναι σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
- Μετά την ανάμειξη του νερού της γεώτρησης "Πηγάδι" με το νερό των γεωτρήσεων "Ιμβρωση" και "Χατζηαντωνίοι", προκύπτει νερό σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Η απαγόρευση λειτουργίας της γεώτρησης "Πηγάδι" θα δημιουργήσει έλλειψη νερού εν όψει της θερινής περιόδου

#### **Προτείνει:**

- Να συνεχιστεί η απαγόρευση χρήσης νερού ως πόσιμου, μέχρι να τεθούν σε λειτουργία οι νέες γεωτρήσεις
- Να ελέγχονται τακτικά και αντικαθίστανται τα φίλτρα απομάκρυνσης νιτρικών.

Γενικά όμως παρακολουθεί το θέμα και είναι σε συνεργασία τόσο με τον οικείο ΟΤΑ όσο και με την ΔΕΥΑ, ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα και να εξασφαλισθεί η παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, με σκοπό την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτές κ.κ. Π. Ζησιμόπουλο, Σ. Ξουλίδου

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

#### **ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**


1.Γρ.Υπουργού

**Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ**

2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού

3.Γρ. Υφυπουργού

4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κώδικ.

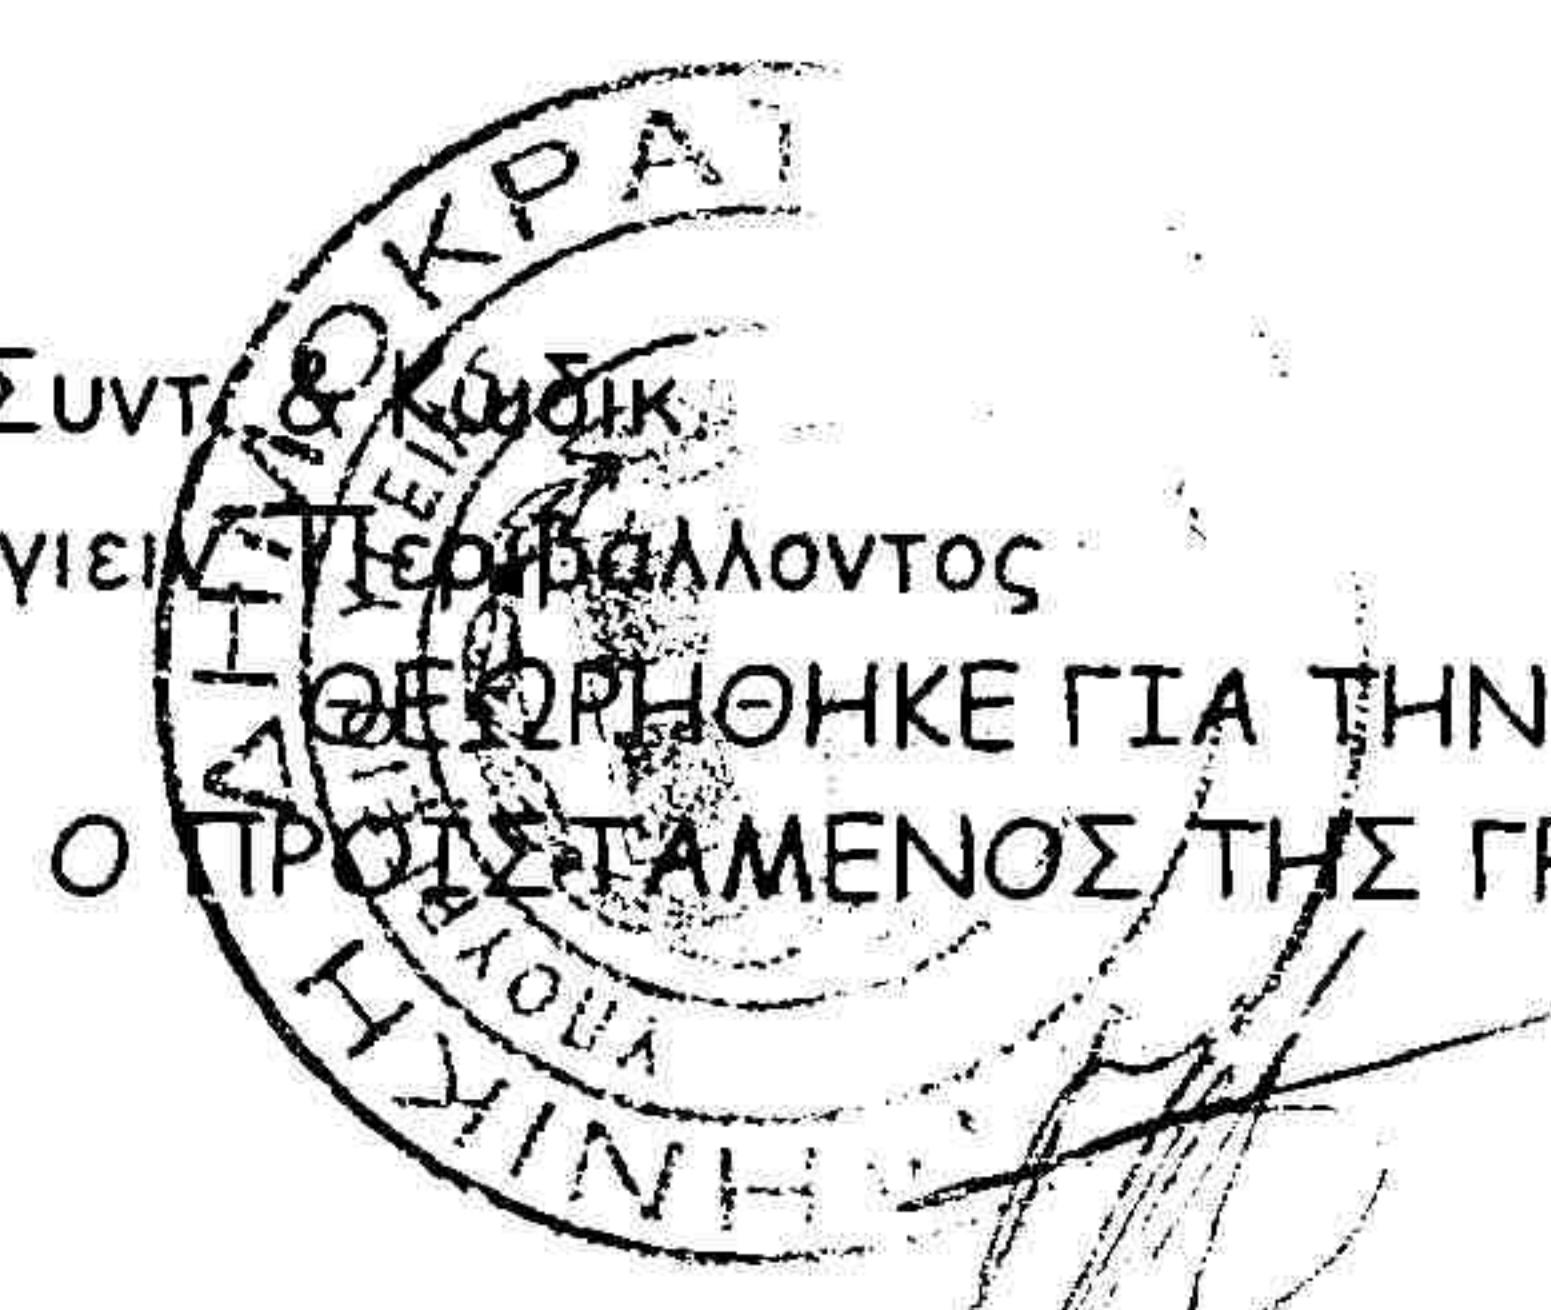

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

5.Δ/νση Υγειον. Μηχανικής & Υγειον. Μηχανικής & Υγειον.

Δ/νση Υγειον.