




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

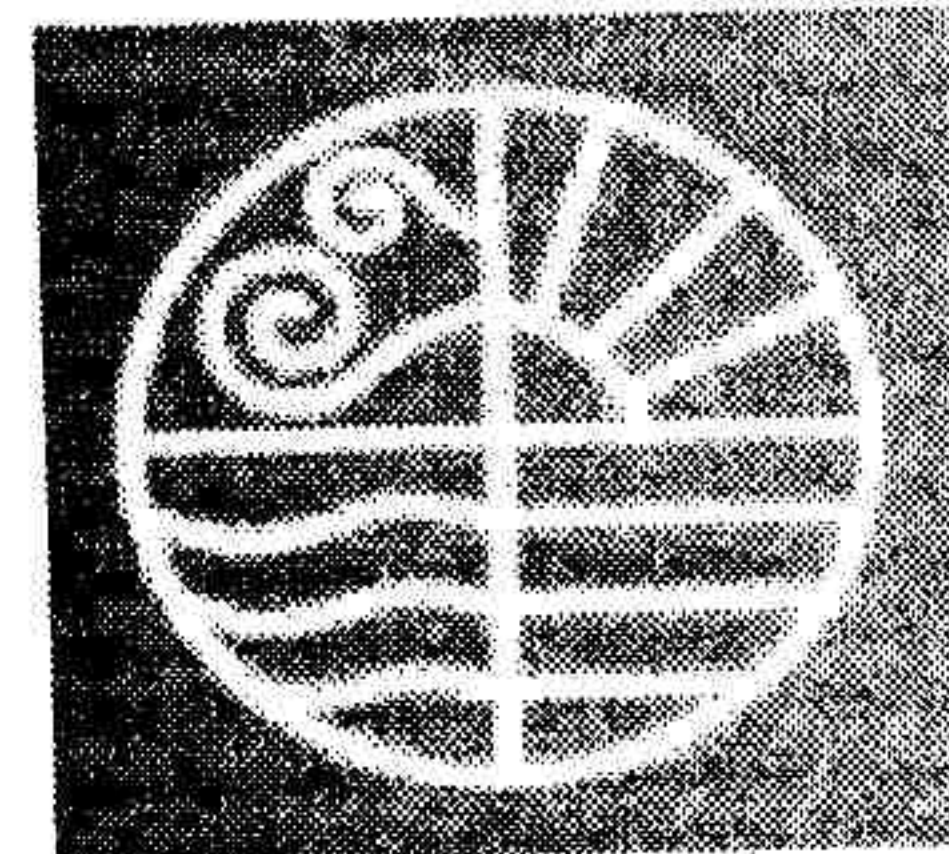

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 19-6-2013
Αρ.Πρωτ: 1553/ β

20 ΙΟΥΝ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
2. Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 11119/29-5-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 11119/29-5-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), η οποία αφορά στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ο φορέας διαχείρισης ή ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ειδική μελέτη εξυγίανσης – αποκατάστασης του χώρου, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα έργα εξυγίανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος στον ρυπασμένο χώρο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο σημερινός ιδιοκτήτης του χώρου της εγκατάστασης «Trastic Enterprises LTD» οφείλει να υποβάλει την προαναφερόμενη μελέτη και να υλοποιήσει τις απαραίτητες σχετικές εργασίες που θα εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, με στόχο την άρση ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ρύπανσης. Ο ιδιοκτήτης του χώρου καταβάλλει και τις δαπάνες για την εκτέλεση των έργων και εργασιών εξυγίανσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ, με το θέμα έχει ασχοληθεί πρόσφατα το Κ.Ε.Π.ΠΕ. της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συνέταξε σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβίβασε μεταξύ άλλων και στην ΕΥΕΠ, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το Α.Π. οικ. 126582/4454/04-04-13 έγγραφό του. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρεται ότι στις 12-12-12 έγινε αυτοψία από το Κ.Ε.Π.ΠΕ. στην εν λόγω δραστηριότητα, η οποία ήταν εκτός λειτουργίας, συντάχθηκε έκθεση ελέγχου, ζητήθηκαν στοιχεία από την συγκεκριμένη εταιρεία και διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωσή της με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Επομένως, το Κ.Ε.Π.ΠΕ. ως αρμόδιο ελεγκτικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4014/2011, μπορεί και οφείλει, εφαρμόζοντας την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, για τις διαπιστωθείσες από αυτό παραβάσεις σε συνέχεια της αυτοψίας και του ελέγχου του, να ολοκληρώσει τη διαδικασία, αφενός με τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου του στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012, αφετέρου με την εισήγηση προς την αρμόδια αρχή, ανάλογα με το ύψος του εισηγούμενου προστίμου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο Σελίδων: 2

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

