


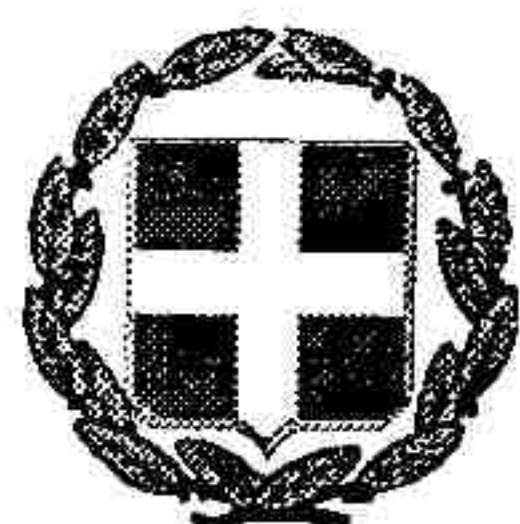

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4

Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ

☎ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/16501

Σελίδες απάντησης:	2
Σελίδες συνημμένων:	3
Σύνολο σελίδων:	5

28 ΙΟΥΝ. 2013

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κα Μ. ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ**

α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ 101 83

**β) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ 101 80**

**γ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ 155 10**

**δ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ/ 115 23**

(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)

**3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΥΠ. ΔΗ-
ΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**

**4. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :**

α) Γραφείο κ. Αρχηγού

β) Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

**ΘΕΜΑ : Αναφερόμενο περιστατικό πυρκαγιάς στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Πυροπροστασία περιοχής.
Μέτρα πολιτικής προστασίας του πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου.**

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 11395/ 04-06-2013.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Μ. ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι η αναφερόμενη πυρκαγιά που, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, εκδηλώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης της Β' Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου την 01-06-2013 και ώρα 12:10, κατασβέστηκε την ίδια ημέρα από προσωπικό της κατά τόπον αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.). Προς διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς και ειδικότερων συναφών ζητημάτων διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

Πέραν αυτών, όπως ενημερωθήκαμε, στις εγκαταστάσεις της Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου δεν υπάρχει επιχείρηση-εργοστάσιο που να εντάσσεται στην οδηγία SEVEZO. Στην εν λόγω οδηγία εντάσσεται μόνο η εταιρία «ΕΥΡΗΚΑ Α.Ε.» που βρίσκεται στην Α' ΒΙ.ΠΕ. (Βόλου), σχέδια επέμβασης της οποίας υφίστανται στην προαναφερόμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αναφορικά με το ζήτημα του καθαρισμού των ανοικτών χώρων της Βιομηχανικής Περιοχής, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1346) έχουν καθοριστεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών. Σύμφωνα δε, με τη Διάταξη αυτή, η εξέταση καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής ενώ η επιβολή κυρώσεων στην οικεία Πυροσβεστική Αρχή. Επιπροσθέτως, στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. Φ15/οικ 1589/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 90) περί λήψης μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 και σε λοιπές δραστηριότητες, ορίζεται ότι κατά των κατόχων των εγκαταστάσεων, που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της, επιβάλλονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 του ν.3325/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δε ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις ανήκει στον ιδιοκτήτη ή τον εκμεταλλευτή τους (παρ. 5 άρθρου 14 του ν. 3511/2006).

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο των εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες Αρχές, σας ενημερώνουμε ότι στην ανωτέρω κ.υ.α. προβλέπεται η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εντός διμήνου από την ημερομηνία χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας στις βιομηχανίες-βιοτεχνίες μεγάλης θερμικής ή κινητήριας ισχύος, επικινδυνότητας ή εμβადού. Σύμφωνα με ενημέρωσή μας, στις εγκαταστάσεις της αναφερόμενης επιχείρησης δεν έχει διενεργηθεί ακόμη ο σχετικός έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες για την έναρξη της λειτουργίας της εργασίες και εκ των πραγμάτων δεν είχαν κατατεθεί τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, το οποίο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διενέργεια του προβλεπόμενου από την ως άνω κ.υ.α. ελέγχου.


Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, με έγγραφό της προς την Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ., ζήτησε τον καθαρισμό των πρανών των κεντρικών και κάθετων οδών στις Α' και Β' ΒΙ.ΠΕ., του ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου καθώς και των μη οικοδομήσιμων οικοπέδων των ανωτέρω περιοχών.


Σε ό,τι αφορά στο αναφερόμενο ζήτημα των μέτρων πολιτικής προστασίας του εν θέματι πολεοδομικού συγκροτήματος, σας διαβιβάζουμε, συνημμένως, το υπ' αριθμ. 3034 από 13-06-2013 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας μας (Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας).

Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας ενημερώσουν σχετικά είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της ανωτέρω ερώτησης.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη

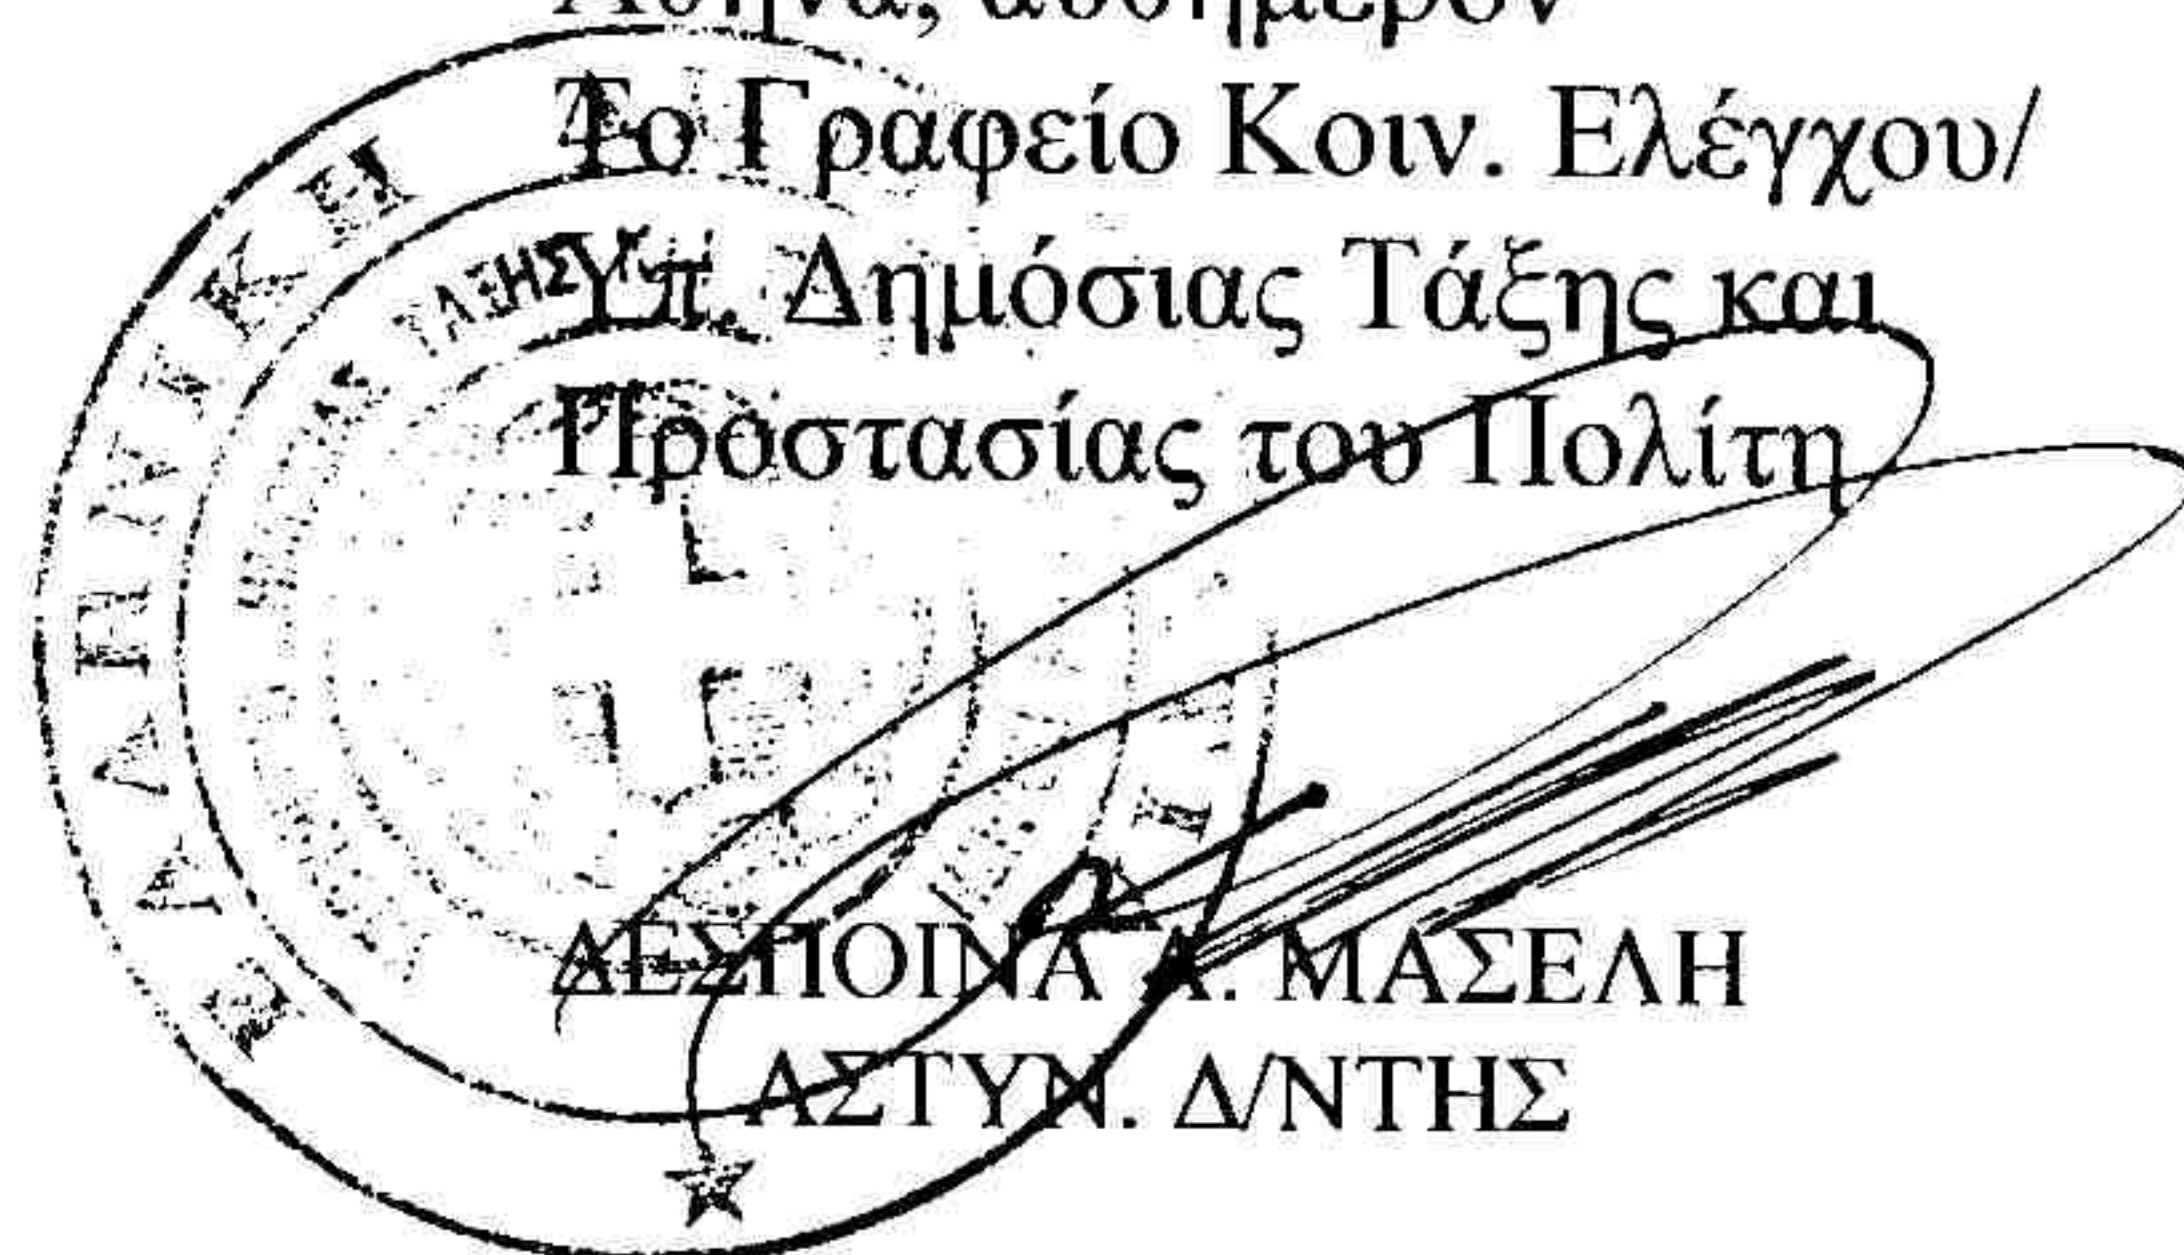

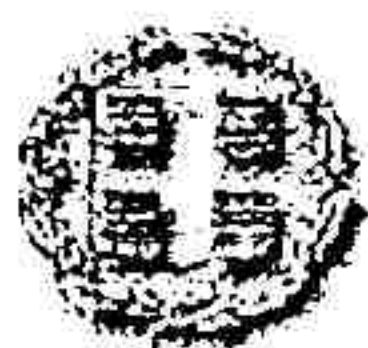

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. 3034

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Πληροφορίες: Ν. Πατσιώτη
Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα 10563
Τηλέφωνο: 2131510140
FAX: 2131510935
Email: npatsioti@gscp.gr

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 11395/04.06.2013 ερώτηση της Βουλευτού κ. Μ. Χρυσοβελώνη

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 7017/4/16501/06.06.2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 11395/04.06.2013 ερώτηση της Βουλευτού κ. Μ. Χρυσοβελώνη και συγκεκριμένα του 5^{ου} ερωτήματος λόγω αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ΓΓΠΠ με το υπ' αριθ. 4603/06.07.12 έγγραφό της «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO) σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007 - Ρόλοι και Αρμοδιότητες Φορέων στα πλαίσια της ΚΥΑ 12044/613/2007» απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες του Κράτους εγκύκλιο με σκοπό την κατά την κρίση τους ενέργειες και τη συμμόρφωση με τους όρους της. Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος αυτή δύναται να εφαρμοστεί και σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007, όταν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη η οποία λαμβάνεται ανάλογα με την εξέλιξη του ατυχήματος και τις επικρατούσες συνθήκες.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο παρουσιάζονται όλες οι πλευρές που σχετίζονται με την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων και τον τρόπο μείωσής της είτε μέσα στην εγκατάσταση με τη λήψη προληπτικών μέτρων (πχ σύνταξη Κοινοποιήσεων και Μελετών Ασφαλείας κλπ), τη χρήση μηχανισμών, την αξιοποίηση του εξοπλισμού και τη διενέργεια επιθεωρήσεων από τους αρμόδιους φορείς, είτε εκτός της εγκατάστασης με την ανάλογη χρήση εργαλείων όπως πολιτική χρήσεων γης, σχέδια έκτακτης ανάγκης και ενημέρωση του κοινού.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας και την ενημέρωση του κοινού ισχύουν τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 12044/613/2007 και λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο Ν. 3852/2010, η αρμόδια Δ/ση της

Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφέρειας, κάθε φορά που της διαβιβάζεται Μελέτη Ασφαλείας από την αδειοδοτούσα αρχή, αποστέλλει μέσα ένα (1) μήνα στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο πληροφορίες τουλάχιστον με τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα V του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007. Τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται μόνιμα στη διάθεση του κοινού, απαιτείται να επανεξετάζονται ανά τρία (3) έτη από την αρμόδια Δ/ση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφέρειας και να ανανεώνονται:

- σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στην εγκατάσταση
- το μέγιστο, κάθε πέντε (5) έτη.

2. Οι Μελέτες Ασφαλείας δημοσιοποιούνται με μέριμνα της εκάστοτε αδειοδοτούσας αρχής (παρ. 6, άρθρο 13, ΚΥΑ 12044/613/2007).

3. Το κοινό, με μέριμνα της αρμόδιας Δ/σης της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφέρειας, έχει στη διάθεσή του των κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών εντός των εγκαταστάσεων άνω ορίου της περιοχής του (παρ. 8, άρθρο 13, ΚΥΑ 12044/613/2007).

4. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αντιμετώπιση των Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (TAME) διακρίνεται στη γενική ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις SEVESO και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν και στην ειδική ενημέρωση, με την έκδοση και κοινοποίηση οδηγιών προς τους πολίτες κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ατυχήματος.

Όσον αφορά στη γενική ενημέρωση του κοινού:

- Σε κεντρικό επίπεδο, η ενημέρωση αυτή γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 3013/2002, Π.Δ. 210/1992). Στους ιστοχώρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.gscpr.gr) και του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) παρέχονται οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (TAME), ενώ στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (νυν Περιφερειακές Ενότητες) έχουν διανεμηθεί και οδηγίες αυτοπροστασίας με τη μορφή φυλλαδίου, το οποίο έχει εκδοθεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ).
- Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, μέσω διανομής των οδηγιών και του έντυπου υλικού των ανωτέρω κεντρικών φορέων, αποτελεί υποχρέωση των Δ/σεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών στους πολίτες σε κεντρικό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους (αντιμετώπιση-αποκατάσταση), αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (άρθρο 5, Ν. 3013/2002), εφόσον αυτό έχει συγκληθεί.


Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως τοπική μικρής έντασης, η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.

Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή μικρής έντασης η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν να μεταδώσουν δωρεάν σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, τις οδηγίες προς τους πολίτες που εκδίδονται από το ΚΣΟΠΠ ή από τη ΓΓΠΠ (άρθρο 18, Ν.3013/2002).

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω ΤΑΜΕ, καθώς και για τις επιπτώσεις ενός ΤΑΜΕ στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κ.λ.π.) αποτελεί ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ταυτοποίηση τραυματιών και θανόντων λόγω ενός ΤΑΜΕ, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια και σε περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών και θανόντων περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι, η ενημέρωση των οικείων Προξενείων και Πρεσβειών σχετικά με τα στοιχεία τους αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.

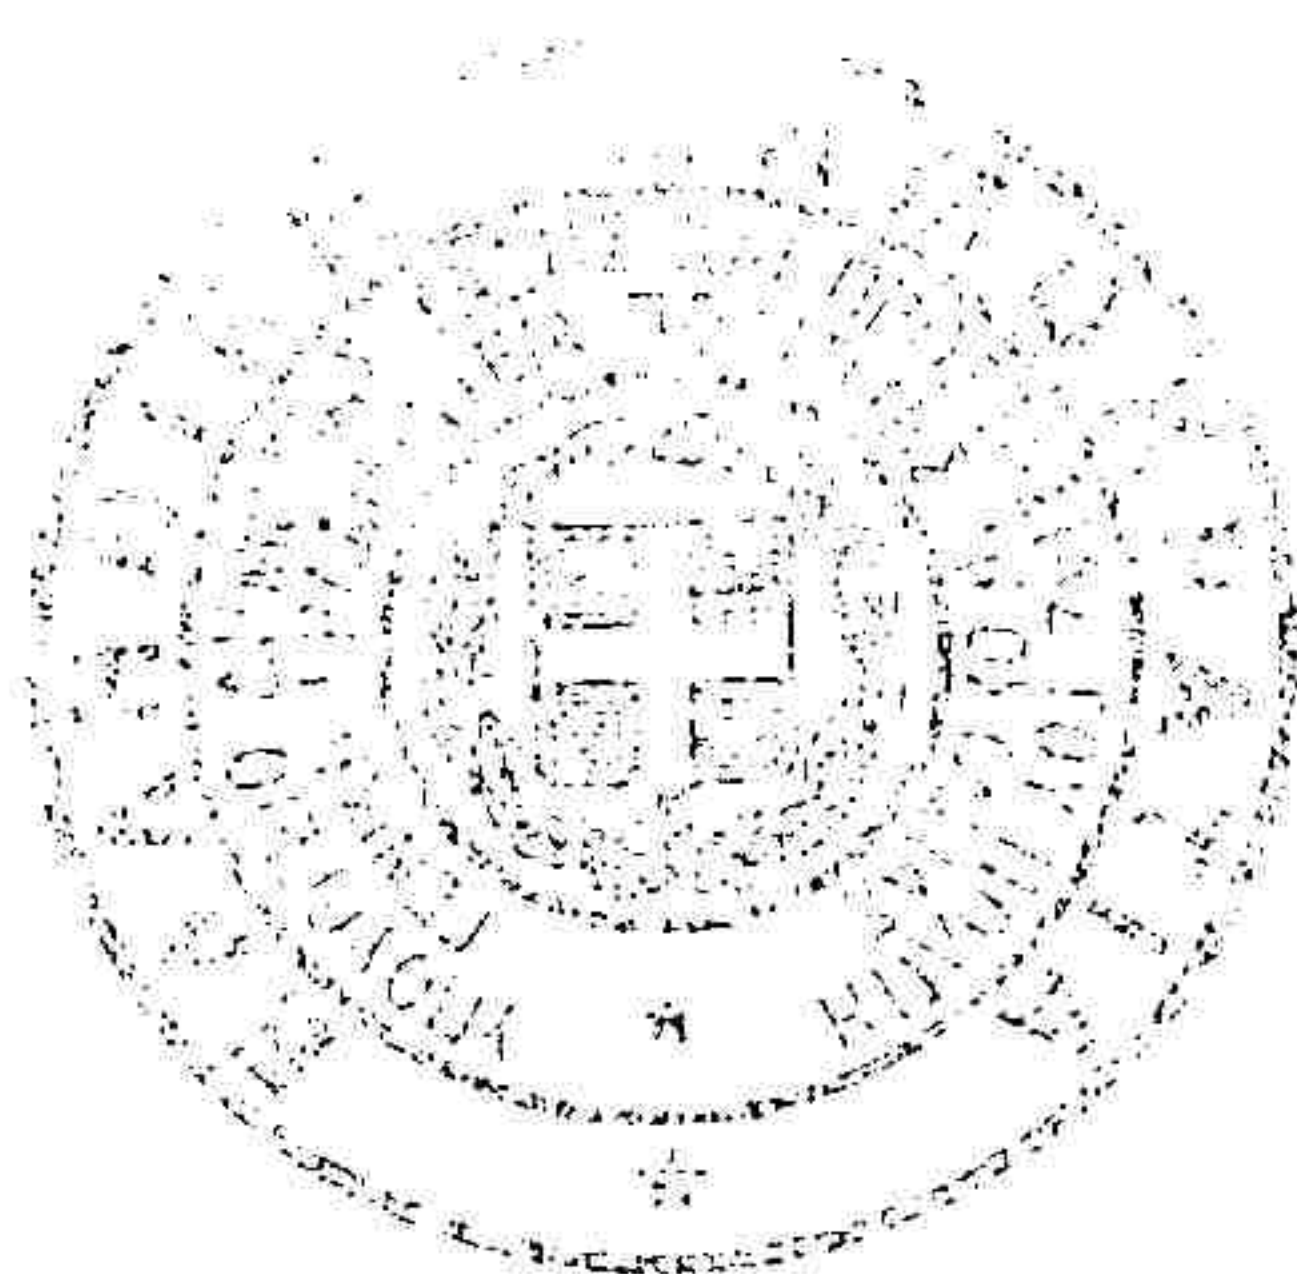

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ

Ο Διευθυντής

Φοίβος Θεοδώρου

Εσωτερική Διανομή:

Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης Τεχνολογικών & Λοιπών Καταστροφών