



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

ΤΗΛ. : 213 15 14 305

Email: gemporiou@gge.gr

FAX : 210 3837843

Σελίδες απάντησης : 1
Σελίδες συνημμένων : -
Σύνολο σελίδων : 1

Αθήνα, 01/07/2013

Αριθ. Πρωτ.: Β13-324

ΠΡΟΣ :

Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων (4)

ΚΟΙΝ.:

-Υπουργείο Οικονομικών

Γρ. κ. Υπουργού

-Βουλευτές κ.κ.

1. Γ. Κυρίτση

2. Θ. Ψύρρα

3. Γρ. Ψαριανό

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κυρίτση, Θ. Ψύρρα και Γ. Ψαριανού.

Σχετ.: Ερώτηση 11572/07-06-2013.

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι ανωτέρω Βουλευτές, με θέμα : **«Ανεξέλεγκτες διαστάσεις στο λαθρεμπόριο καυσίμων και μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μέτρων που ψηφίστηκαν για την καταπολέμησή του»** και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ. Γ. Εμπορίου – Γ.Γ. Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ορίζεται στην ΠΟΛ 1009/12 (ΦΕΚ Β' 72/2012) όπως αναθεωρήθηκε με την ΠΟΛ 1203/12 (ΦΕΚ Β' 3130/2012) και ισχύει.


Στο άρθρο 42 του ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29-5-2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του συστήματος εισροών εκροών.

Όσον αφορά στην εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και το ερώτημα που αναφέρεται σε πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να θεσμοθετηθεί τις επόμενες ημέρες με σχέδιο νόμου που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση και προβλέπει την επέκταση της υποχρέωσης εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών εκροών στις αποθήκες των εταιρειών εμπορίας καθώς και στις εγκαταστάσεις των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

Όσον αφορά δε στο φαινόμενο της «πειραγμένης αντλίας», διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι σε πρατήρια της Αττικής από τη Δ/ση Μετρολογίας και τις Περιφέρειες Αττικής και στην υπόλοιπη επικράτεια από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ανάπτυξης, σε καθημερινή βάση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

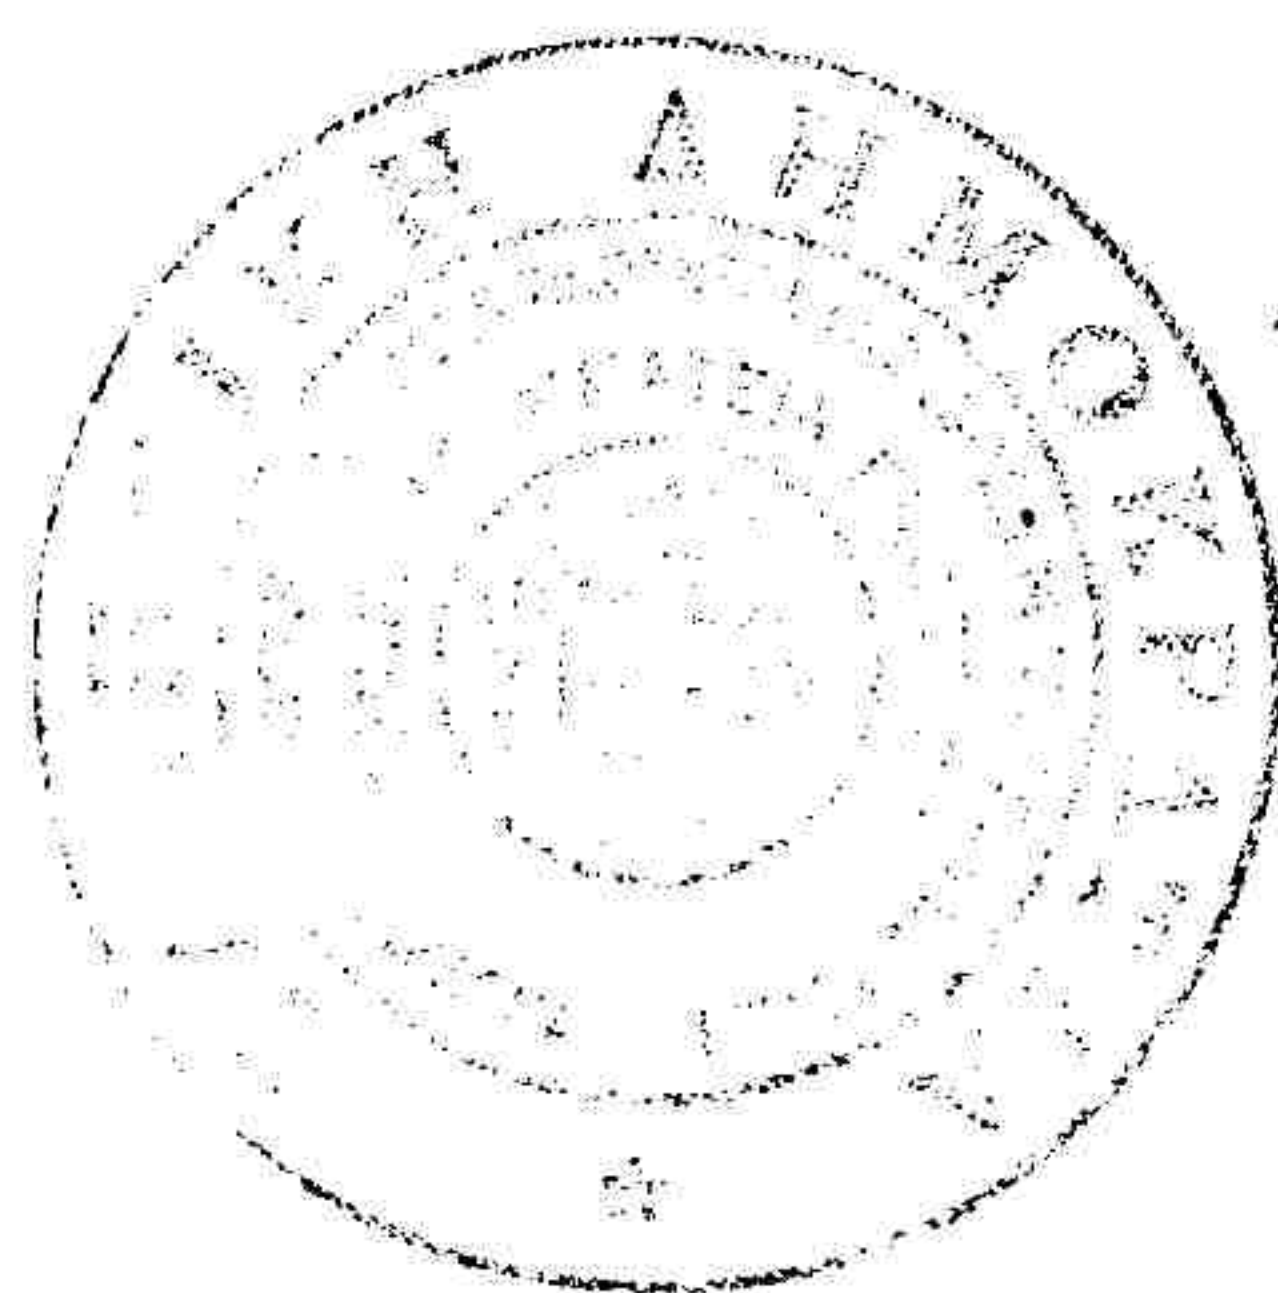

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΥΦΙΜΑΤΑΡΧΗΣ

Μ. Θεοχάρη