



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

08 ΙΟΥΛ. 2013

Αθήνα, 08-07-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/128/13343

**ΠΡΟΣ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτή κ. Ν. Μίχο
- 2) ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα 104 43

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 11911/14-06-13 Ερώτηση


Σε απάντηση της 11911/14-06-13 Ερώτησης του βουλευτή κ. Ν. Μίχου, σας στέλνουμε το ΓρΔ/20268/21-06-13 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου


Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

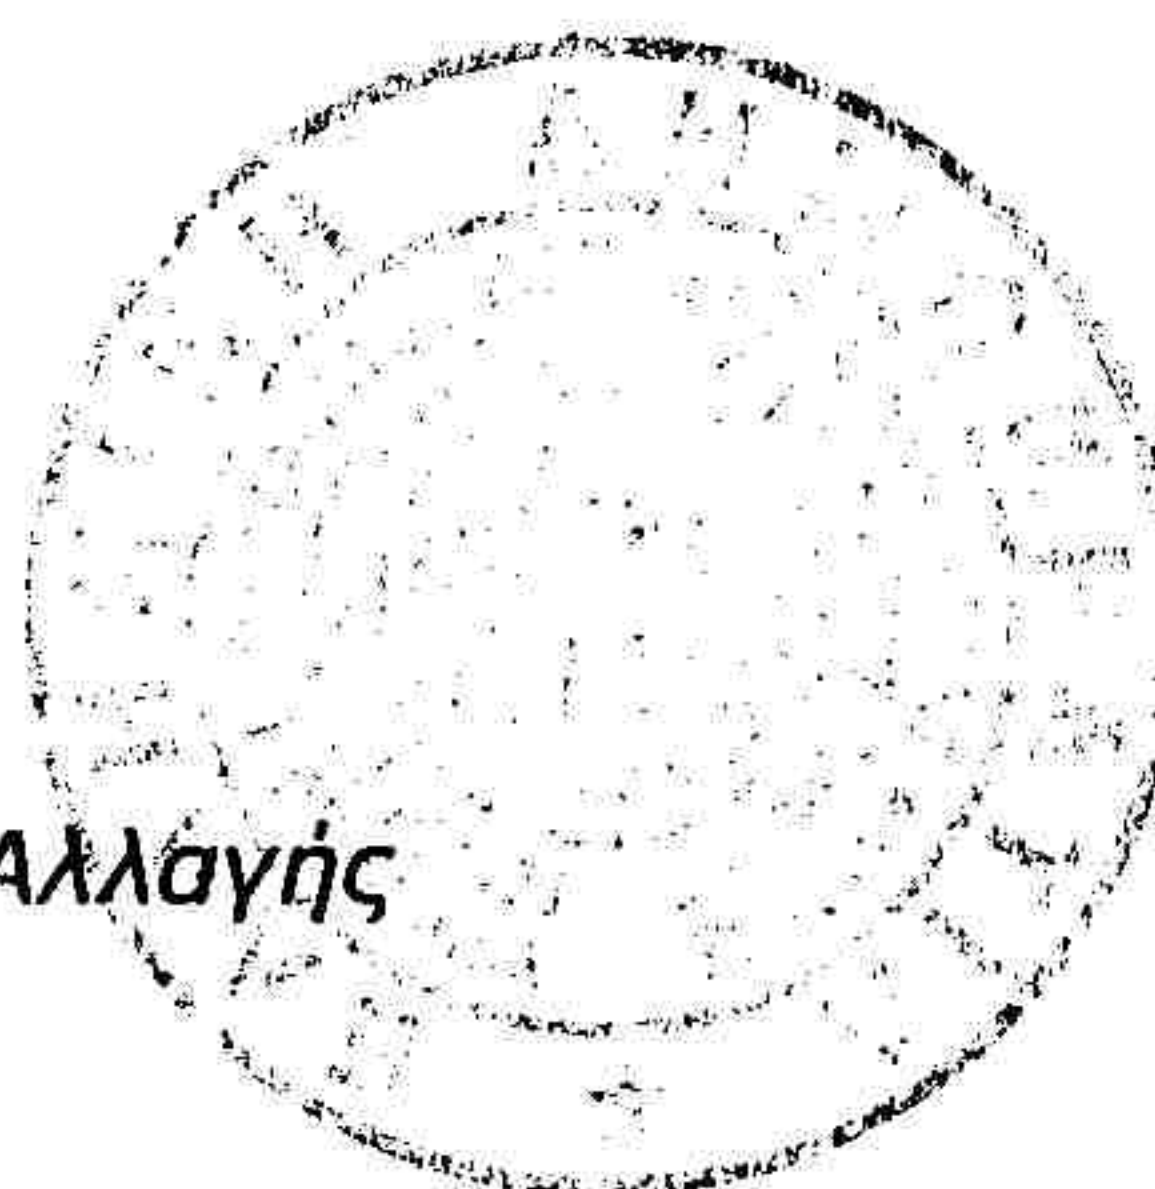

ΔΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

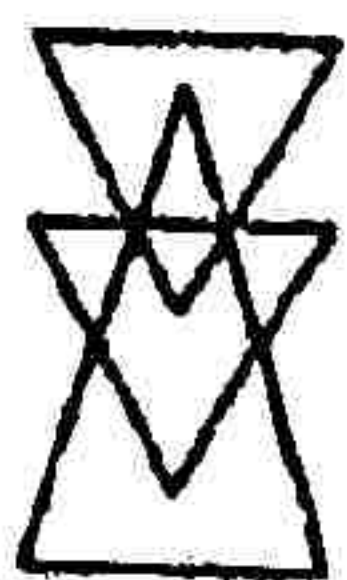

ΑΔΜΗΕ

ΑΡ.ΠΗΜ.: ΓΡ.Δ/20238 / 21.06.2013

Προς : κ. Ελφιεράτο
Υπουργείο ΠΕΚΑ

Περίληψη : Κατάρρευση πύργων Γραμμών Μεταφοράς της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 11911/14.06.13 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Μίχου.

Κύριε Υπουργέ,

Η αφαίρεση μεταλλικών στοιχείων από πύργους Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης και μάλιστα από τη βάση τους επηρεάζει τη στατική επάρκεια των κατασκευών αυτών. Αυτό ακριβώς συνέβη το Μάιο του 2013 από άγνωστους δράστες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν δύο πύργοι της Γ.Μ. Σχηματάρι - Χαλκίδα και να βρεθούν στο έδαφος, επί της εθνικής οδού Σχηματαρίου - Χαλκίδας, κοντά στην περιοχή των Ναυπηγείων Χαλκίδας, αγωγοί της εν λόγω Γ.Μ.

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του θέματος, ο ΑΔΜΗΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου για την ενημέρωση του κοινού και συγχρόνως ξεκίνησε άμεσα ενέργειες ώστε να μην εκτεθούν σε κίνδυνο οι πολίτες. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανέγερσης και ενσωμάτωσης δυο νέων πύργων στη θέση των κατεστραμμένων που ολοκληρώθηκαν στις 6 Ιουνίου 2013.


Σημειώνεται ότι το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβάνει δίκτυο εναερίων Γ.Μ. συνολικού μήκους 11.000 χιλιομέτρων και περίπου 33.000 πύργων Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ διενεργούν σε όλη τη διάρκεια του έτους επιθεωρήσεις των Γ.Μ. είτε από το έδαφος είτε με αναρρίχηση επί αυτών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ελλειπόντων στοιχείων σε πύργους Γ.Μ., αυτά αποκαθίσταται άμεσα.

Τέτοιου είδους περιστατικά, που θέτουν πρωτίστως σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και παράλληλα την ασφάλεια του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αντιμετωπίζονται και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ανταποκρίνεται άμεσα.

Επισημαίνεται ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχουν δρομολογηθεί σχετικές ενέργειες, όπως νομοθετικές ρυθμίσεις, για την αποφυγή της παράνομης διακίνησης και μεταπώλησης μετάλλων από εμπόρους παλιοσιδερεικών (scrap yards).

Με τιμή


Σ. ΕΛ. ΣΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

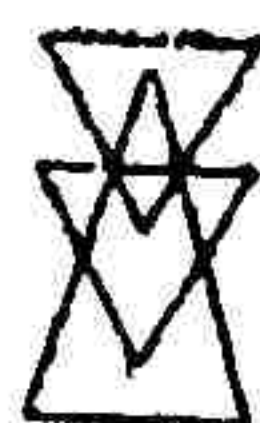

Κοινοποίηση :

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ
κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ
κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- Γενική Δ/ση Ενέργειας/Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/ση Οργάνωσης/Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού &
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου