



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

12 ΙΑΝ. 2013

12 ΙΑΝ. 2013

Αθήνα, 11-07-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/130/13613

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
Τμήμα Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:


- 1) Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη
- 2) ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5,
Αθήνα 117 43

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις 11986/17-06-13 και 12245/26-06-13 Ερωτήσεις

Σε απάντηση των 11986/17-06-13 και 12245/26-06-13 Ερωτήσεων του βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη, σας στέλνουμε το ΓρΔ/3342/27-06-13 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου

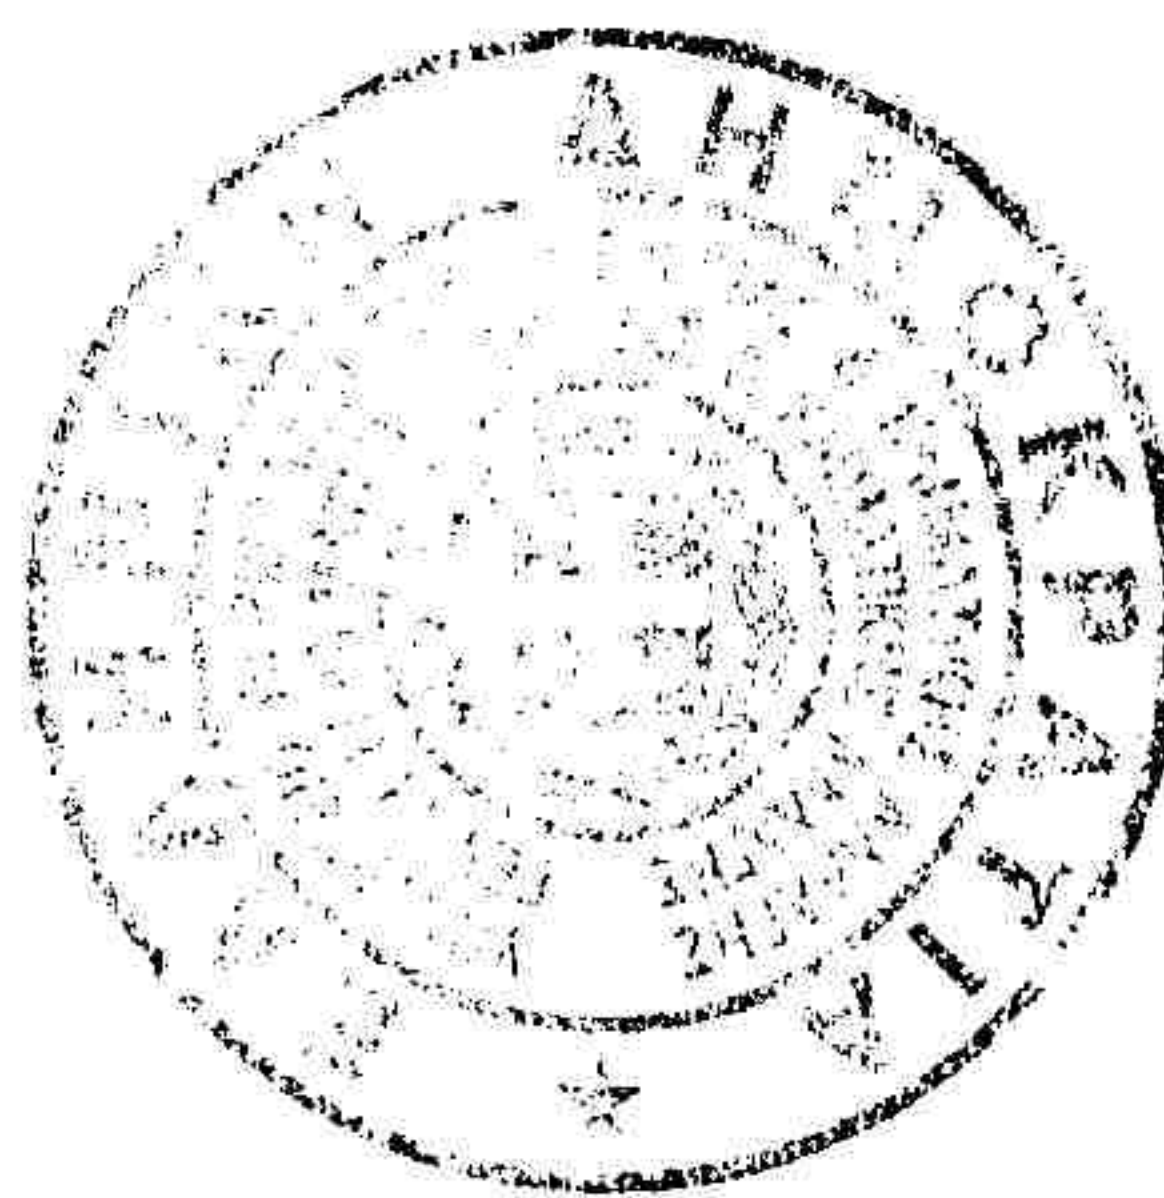

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΛΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 – Διευθυντής



Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ. Πρωτ.: ΓΡΔ/3342/27.06.2013

Προς: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η με Αρ. Πρωτ. 11986/17.06.2013 Ερώτηση του κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ηλεκτροδότησης είναι απαραίτητη, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, η καταβολή από τους ενδιαφερόμενους της συμμετοχής στις δαπάνες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της ηλεκτροδότησης.


Ειδικότερα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, με το υπ' αριθμ. 5900/27.08.2010 έγγραφό του, υπέβαλλε αίτημα για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη θέση «Γιοφύρι» του Δ.Δ. Πρινιά στο Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Μετά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, η τοπική Υπηρεσία μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με το υπ' αριθμ. 54756/18.11.2010 έγγραφό της, ανήγγειλε στον εν λόγω Δήμο τη συμμετοχή του για την υπόψη επέκταση, ύψους 9.011,33 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικό κόστος 11.133,13 €. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί το υπόψη ποσό από το Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Επίσης, ο Δήμος Γόρτυνας, με το υπ' αριθμ. 2977/03.02.2012 έγγραφό του, υπέβαλλε αίτημα για ηλεκτροδότηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Λαντουράς» του Δ.Δ. Πρινιά. Μετά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, η προαναφερόμενη Υπηρεσία μας, με το υπ' αριθμ. 50872/14.03.2012 έγγραφό της, ανήγγειλε στον εν λόγω Δήμο τη συμμετοχή του για την υπόψη ηλεκτροδότηση, ύψους 21.215,75 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικό κόστος 26.095,37 €. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί το υπόψη ποσό από το Δήμο Γόρτυνας.

Κατόπιν των παραπάνω, γίνεται σαφές ότι για να προβεί ο ΔΕ ΔΔΗΕ στην πραγματοποίηση των προαναφερόμενων ηλεκτροδοτήσεων, θα πρέπει να κριβληθεί από τον αντίστοιχο Δήμο η συμμετοχή που απαιτείται στις δαπάνες ηλεκτροδότησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι πιθανόν να έχει επέλθει διαφοροποίηση στην εν λόγω συμμετοχή, δεδομένου ότι έχει λήξει η διάρκεια ισχύος της επιστολής αναγγελίας προϋποθέσεων και στις δύο (2) περιπτώσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιωότερες πληροφορίες.

Με τιμή

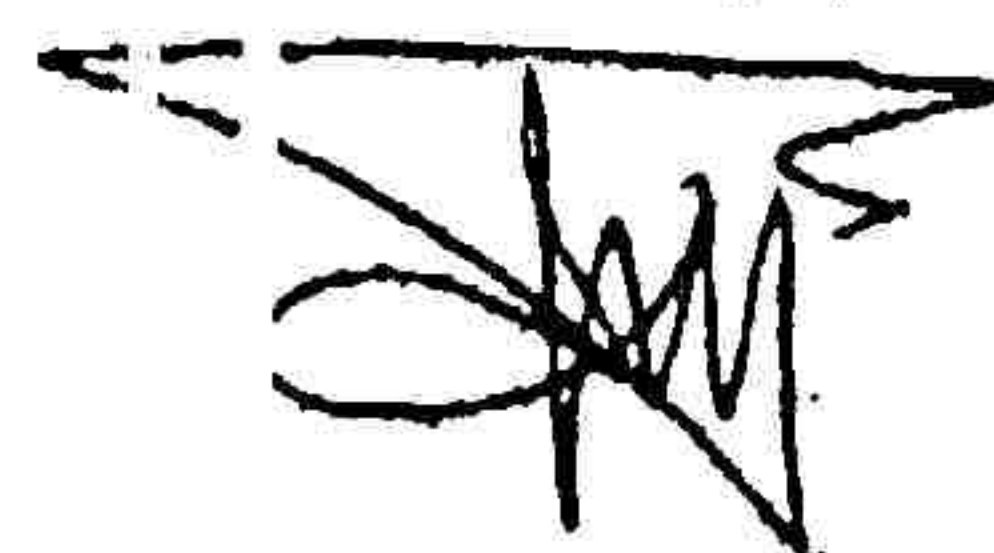

Γεώργιος Κόλλιας

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΔΕΗ Α.Ε. (2026/20.06.2013)