




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

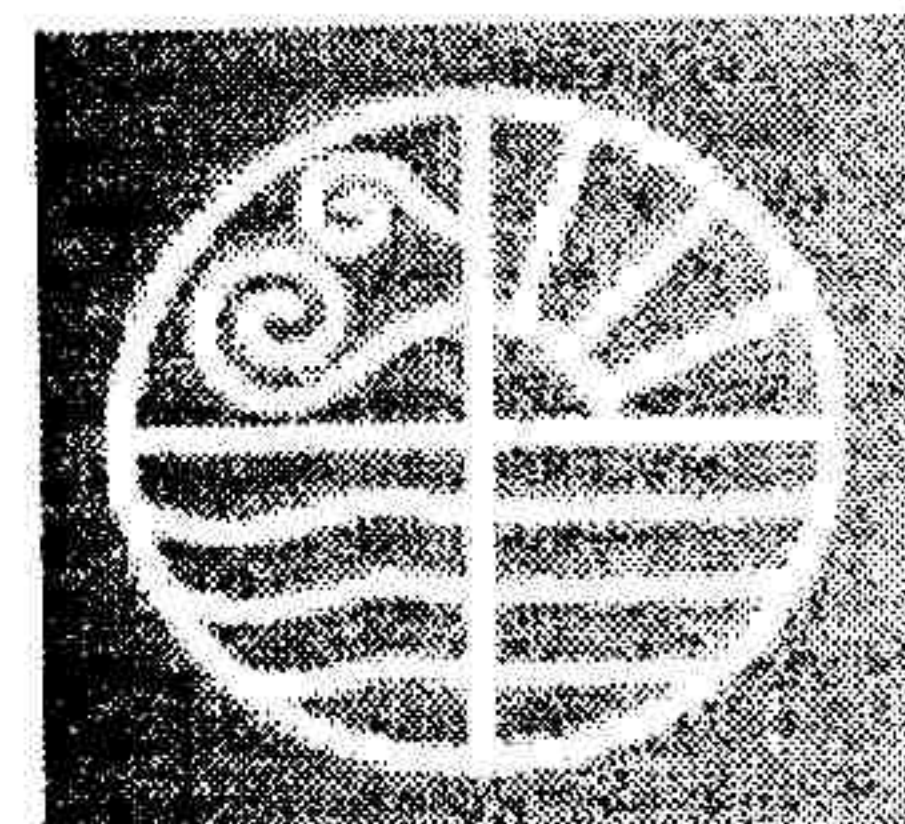

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 16/07/2013

Αρ.Πρωτ: 1685 β

16 Ιουλ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κα Στ.Ξουλίδου
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Αντ/τητας
Γραφείο Υπουργού
5. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων- Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 12121/21-06-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 12121/21-6-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Σταυρούλα Ξουλίδου, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που θίγεται, άπτεται αποκλειστικά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 1631/8-7-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.

Συνημμένα:

-Το α.π. 1631/8-7-13 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης (σελ.8)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 8


Σύνολο Σελίδων: 9

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

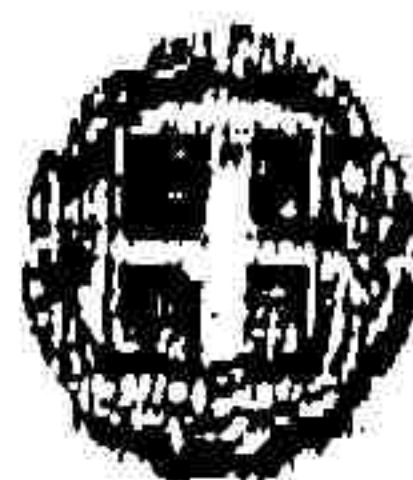

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατόλιος
Τηλέφωνο: 2313 309498, 483
Φαξ: 2310 424180
Email: dy-km@damt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (28/6/2013)

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 49797

ΠΡΟΣ: ✓ Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Σ. Ζαχαριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 1631/25-6-13)
Τηλ: 2313 309225
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 12121/21-06-2013 Ερώτηση της Βουλευτού κας Σταυρούλας Ξουλίδου προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, η οποία μας διαβιβάσθηκε με τηλεμοιροτυπία και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 49797/26-6-13.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση της Βουλευτού κας Σταυρούλας Ξουλίδου με θέμα «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού και Επεξεργασίας αστικών λυμάτων και αποβλήτων Δημοτικής Κοινότητας Ασπροβάλτας, Δήμου Βόλβης», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Ο έλεγχος σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/17-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την με Α.Π. οικ. 150673/13-7-2011 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΥΠΕΚΑ) αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ θεσπίστηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων (ΚΥΑ οικ.140384/2011-ΦΕΚ 2017Β/9-9-2011). Αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου είναι η Εδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.




Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Εσωτ.Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ 3.8
3. Φ Δ.

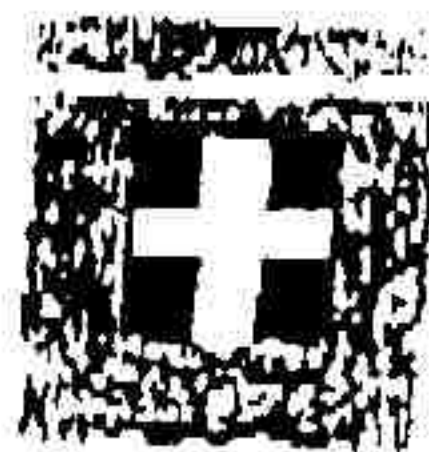

ΕΕ. ΕΠΕΙΓΟΝ

(Προθεσμία έως 28/6/2013)

Θεσσαλονίκη 28/6/2013

Αριθμ. Πρωτ.: 4822

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Τ. Οικονομίδη 1
Ταχ.Κώδικας : 54008, Θεσσαλονίκη
Τηλεφωνο : Καρπούζα Α, Μουτσέλη Α.,
Τηλέφωνο : (2313) 309249, 2313309357
Fax : (2310) 424810

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Τ.Κ. 54008 Θεσσαλονίκη
FAX : 2313309389
Υπόψη κ. Σ. Ζαχαριάδη
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 1631/25-6-2013
έγγραφό σας)

ΚΟΙΝ: κ. Γενικό Διευθυντή
Χωροταξικής και Περιβ/κής Πολιτικής
Αποκ/νης Διοίκ/ης Μακεδονίας Θράκης
Στούδα
FAX: 2313309448, 2313309169

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθμ. πρωτ. 12121/21-6-2013 της Βουλευτού κας. Σταυρούλας Ξουλίδου σχετικά με τη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και αποβλήτων Δημοτικής Κοινότητας Ασπροβάλτας Δήμου Βόλβης.

- ΣΧΕΤ.:
- α) Το από 26-6-2013 τηλεμοιότυπο (Fax) το οποίο περιήλθε αυθημερόν στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με αριθμ. πρωτ. 4822 με συννηυμένη την υπ. αριθμ. 12121/21-6-2013 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.
 - β) Ο Ν.3582/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-06-10).
 - γ) Ο Ν.1050/00 (ΦΕΚ 160 Α/16.10.00) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25.4.2002).
 - δ) Ο Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημοιουνία περιβαλλοντικού ισολογισμού και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/21-09-11).
 - ε) Την ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
 - στ) Την ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις

- ς) Η με αριθμ. πρωτ. 1054/31-3-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΗΟΟΡΙΥ-ΟΡ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ. του έργου «Κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων - αντλιοστασίου - καταθλιπτικού αγωγού - αγωγού διάθεσης - Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων - βοθρολυμάτων του οικισμού Ασπροβάλτας» του Δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Μετά το παραπάνω (α) σχετικό, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων - βοθρολυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. 1054/31-3-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΗΟΟΡΙΥ-ΟΡ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ. με θέμα «Κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων - αντλιοστασίου - καταθλιπτικού αγωγού - αγωγού διάθεσης - Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων - βοθρολυμάτων του οικισμού Ασπροβάλτας» του Δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στην οποία προβλέπεται και επεξεργασία βοθρολυμάτων και εξειδικεύονται τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Αρμόδιος Φορέας για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας του θέματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην (ζ) σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ. είναι ο Δήμος Βόλβης, ο οποίος θα πρέπει να μεριμνεί για την ορθολογική διαχείριση και διάθεση των υγρών αποβλήτων της Τοπικής Κοινότητας Ασπροβάλτας.
3. Σημειώνεται ότι υπαγορεύεται η απευθείας διάθεση ανεπεξεργαστων λυμάτων - υγρών αποβλήτων σε υδάτινο (ε σχετικό) ή επιφανειακό (στ σχετικό) αποδέκτη.
4. Οποιαδήποτε προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος τιμωρείται με ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν 1650/86, όπως το τελευταίο άρθρο τροποποιήθηκε με τον Ν 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/21.4.02) καθώς και με τον Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-9-2011) οι οποίες επιβάλλονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την Ειδική Υπηρεσία επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ.
5. Τέλος επισημαίνουμε ότι όσον αφορά σε θέματα σχετικά με την κοστολόγηση και την υλοποίηση τυχόν επιπλέον έργων καθώς και με ελέγχους και επιτόπου μετρήσεις, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα και ως εκ τούτου δεν διαθέτει ανάλογα στοιχεία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Της ΔΙ. ΠΕ. ΧΩ.Σ/ΚΜ

Εσωτερική Διανομή

1. Αρχείο + Χρονολογικό Αρχείο
2. Αναπληρωτής Προϊστ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.
3. Αρμόδιοι Υπάλληλοι



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Μ.Ε. Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Διεύθυνση Περιγ. και Χωρ. και
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Η Προϊσταμένη Γραμματείας

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ

Άγγελος Πουσκούρης
Αγγ. Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 1631

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@damt.gov.gr


ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή με φαξ στο 2106429137

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 12121/21-06-2013 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ 1685/Β/157/25-06-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση της Βουλευτού κας. Σταυρούλας Ξουλίδου, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. 49797/26-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
2. το υπ' αριθμ. 4822/28-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
3. το υπ' αριθμ. 18429/28-06-2013 έγγραφο του Δήμου Βόλβης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

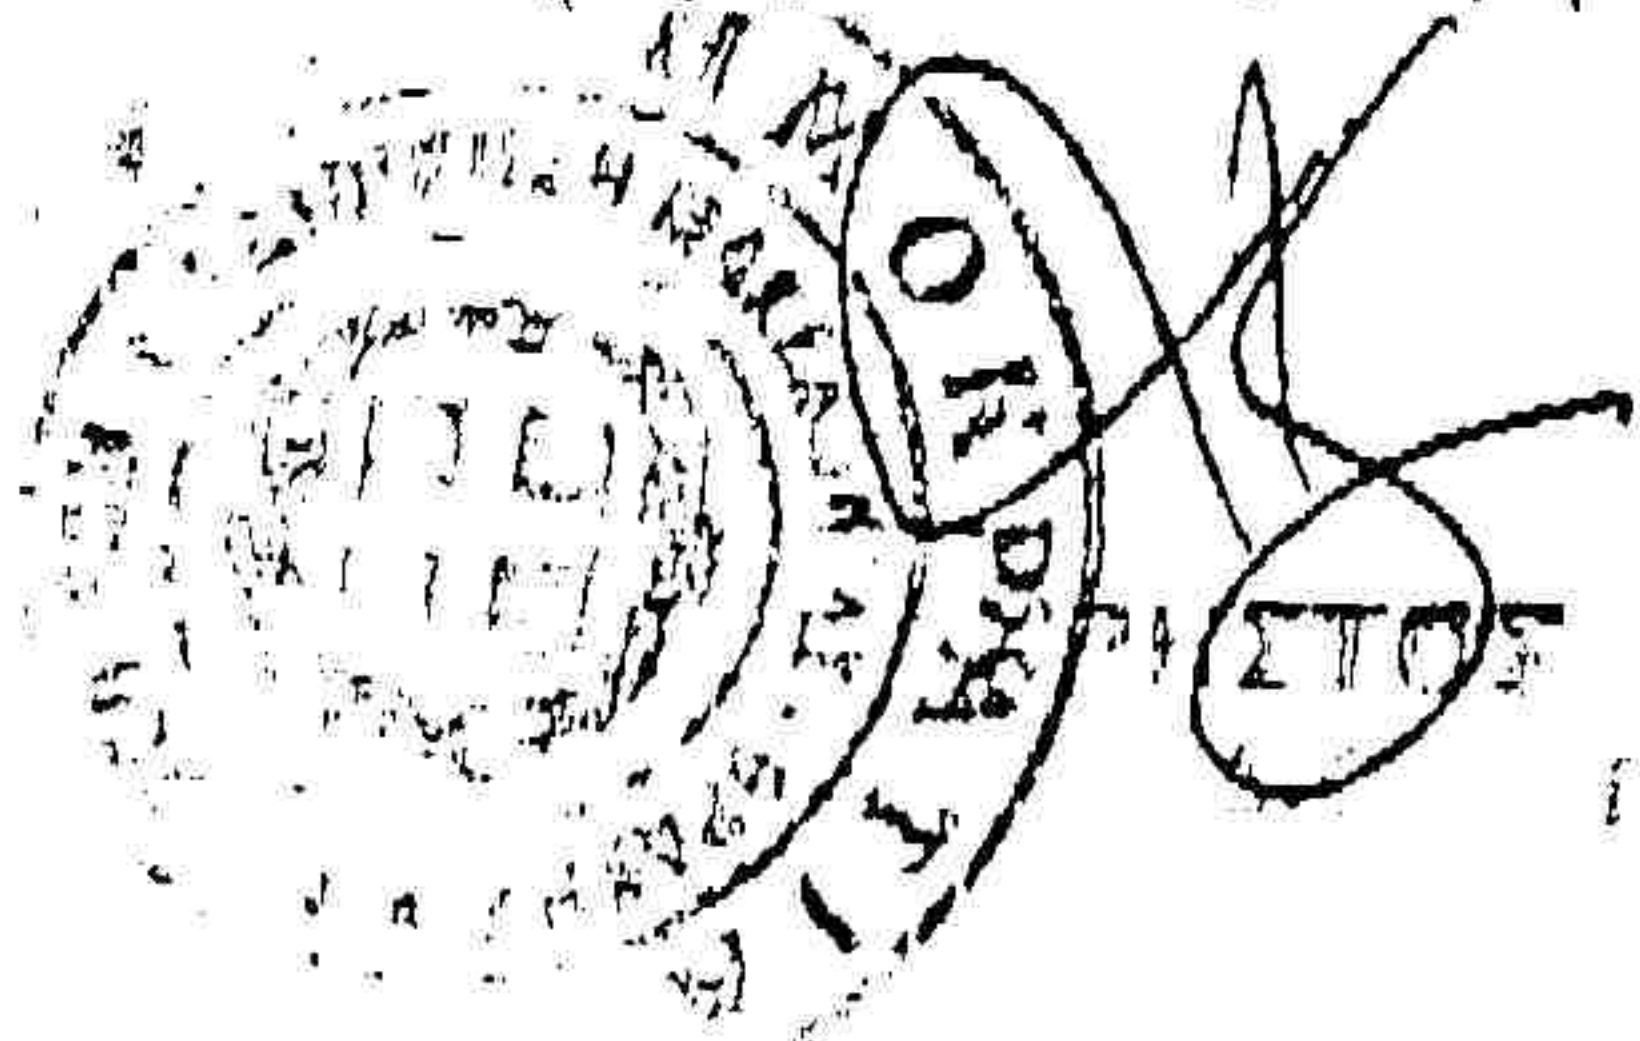

ΣΤΟΣ ΚΑΛΦΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 28 Ιουνίου 2013

Α.Π.: 18429

Ταχ. Δ/ση : Σταυρός Θεσ/νίκης
Ταχ. Κωδ. : 570 14
Πληροφορίες : Ηλιάδης Δημήτριος
Τηλ : 2397061661 / 2397026668
Fax : 2397081888
E-mail : dimos@dimosvolvis.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»

Σχετ. α) Το από 26-06-2013 έγγραφό σας.
β) Το αριθμ. πρωτ. 1563/28-06-2013 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)

Σε απάντηση του α) σχετικού, το οποίο διαβιβάσαμε στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. με το αριθμ. πρωτ. 17943/26-06-2013 έγγραφό μας, λόγω αρμοδιότητας, σας αποστέλλουμε το αριθμ. πρωτ. 1563/28-06-2013 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.).

Συνημμένα:

Το αριθμ. πρωτ. 1563/28-06-2013 έγγραφο της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Δήμου Βόλβης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)

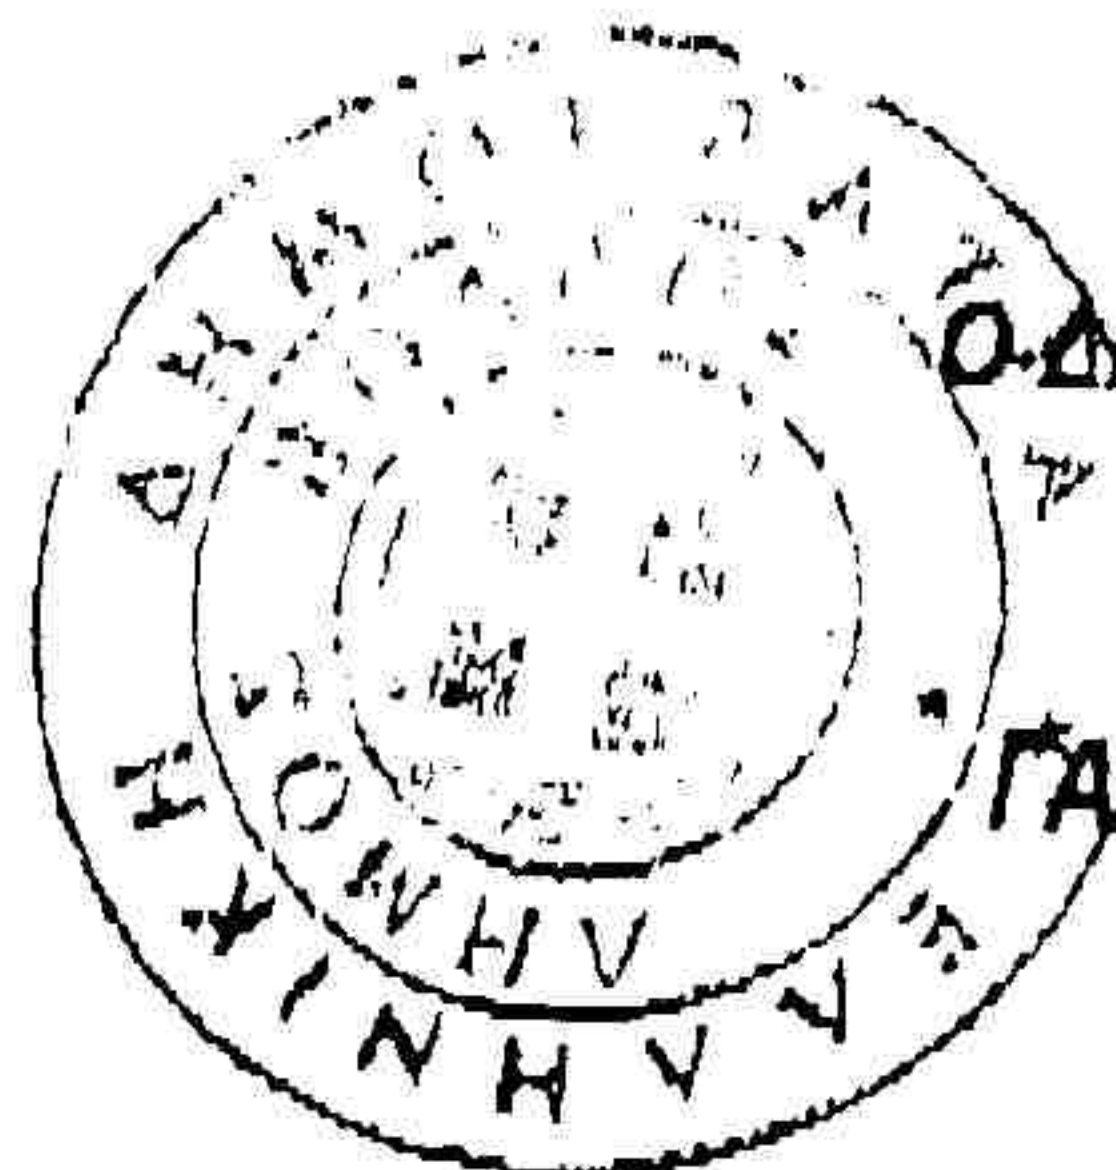

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Ασπροβάλα, 28/06/2013

Αριθμ. πρωτ. 1.563

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 15429

Εληφθ. 28/06/2013

Αποστολ.

Χρέωση

Πληροφορίες: Καρακίτσος Α.
Ταχ. Διεύθυνση: Ασπροβάλα
Ταχ. Κώδικας: 57021
Τηλέφωνο: 2397021812
FAX: 2397021813

Προς:
Δήμαρχο Βόλβης
Κ. Δημήτρη Γαλαμάτη

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο περί «Κοινοβουλευτικού Ελέγχου»
ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθ. 17943/28-06-2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση στην ερώτηση της Βουλευτού Β' Θεσ/νίκης κας Ξουλίδου Σταυρούλας σχετικά με την μεταφορά μεγάλης ποσότητας βοθρολυμάτων από περιοχές του Δήμου Βόλβης προς το βιολογικό σταθμό της Δ.Κ. Ασπροβάλας αλλά και τους άλλους δύο βιολογικούς σταθμούς του Δήμου μας, της Δ.Κ. Ν. Απολλωνίας και της Τ.Κ. Μαδύτου τα οποία σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων τις οποίες επικαλείται η κ. Βουλευτής, θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των εν λόγω βιολογικών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

1. Ουδέποτε έγινε κατάχρηση της λειτουργίας των βιολογικών αυτών από τη μεταφορά βοθρολυμάτων και ουδέποτε ετέθη σε κίνδυνο τόσο η σωστή λειτουργία τους και κατ'επέκταση η βιωσιμότητά τους, όσο και το περιβάλλον των περιοχών που τους φιλοξενούν.

Οι ποσότητες των βοθρολυμάτων που μεταφέρονταν και συνεχίζουν να μεταφέρονται σ' αυτούς τους βιολογικούς ήταν και είναι πάντα εντός των επιτρεπόμενων ορίων και των δυνατοτήτων των βιολογικών αυτών, έτσι όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) και σύμφωνα πάντα με τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των σχετικών αναλύσεων στα επεξεργασμένα λύματα στην έξοδο των βιολογικών.

Η λειτουργία τους γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο τόσο των υπαλλήλων και των επιστημονικών συνεργατών της ΔΕΥΑΒ όσο και τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας (Διεύθυνση Υγιεινής, Διεύθυνση Βιομηχανικής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας και Βόλβης)

2. Για τον βιολογικό σταθμό της Ασπροβάλας όπου μεταφέρεται ο μεγαλύτερος όγκος των βοθρολυμάτων, ειδικά το καλοκαίρι όπου λειτουργούν οι ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής του Στρυμονικού Κόλπου, (τα βοθρολύματα προέρχονται κατά 95% από τα χωριά του Στρυμονικού τον Σταυρό, τα Βρασνά και την Ασπροβάλα από τις περιοχές εκτός του κέντρου της Ασπροβάλας όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο), θα πρέπει να σας ενημερώσουμε πως πρόκειται για έναν βιολογικό σταθμό σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί 20.000 κατοίκους συνδεδεμένους με το δίκτυο και ικανό να επεξεργάζεται παράλληλα 630 κ.μ βοθρολυμάτων ημερησίως σύμφωνα με την από 28/07/1998 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το γενικό γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ. πρωτ. 3276/746ΠΕ/28-06-1998 και όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ'αριθ. πρωτ. 6334/12-11-2001 ΑΕΠΟ, και εν συνεχεία με την ανανέωση αυτής με την υπ'αριθ. πρωτ. 1054/31-03-2011 ΑΕΠΟ του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.).

Σήμερα, 15 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του εν λόγω βιολογικού, στο αποχετευτικό δίκτυο που υπάρχει στην περιοχή της Δ.Κ Ασπροβάλλας παραμένει συνδεδεμένο μόνο το κέντρο της Ασπροβάλλας, στο οποίο κατοικούν και εξυτηγούνται, ακόμα και κατά την καλοκαιρινή περίοδο όπου υπάρχει αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού, λιγότεροι από 5.000 κάτοικοι.

Επιπλέον, αν υπολογίσουμε ότι η χωρητικότητα των βυτίων που μεταφέρουν βοθρολύματα είναι κατά μέσο όρο 15 κ.μ., αυτό συνεπάγεται ότι ο βιολογικός σταθμός της Ασπροβάλλας έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί ημερησίως τα βοθρολύματα 40 και πλέον βυτίων. Από την καταγραφή των βυτίων που εισέρχονται στον βιολογικό και η οποία γίνεται σε καθημερινή βάση από τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Β., σε σχετικό βιβλίο εισόδου, προκύπτει ότι το όριο αυτό ουδέποτε ξεπεράστηκε.

Συνεπώς, πρόκειται για έναν βιολογικό που για τις περισσότερες μέρες του χρόνου λειτουργεί πολύ πιο κάτω από τα όρια των δυνατοτήτων του και που το καλοκαίρι υποδέχεται μεγάλες ποσότητες βοθρολυμάτων, πάντα όμως εντός των από την ΕΠΟ επιτρεπόμενων ορίων με βάση τις προδιαγραφές που σχεδιάστηκε και υπό την επίβλεψη της λειτουργίας του από τους αρμοδίους υπαλλήλους.

3. Δεν είναι ακριβές ότι ο βιολογικός της Ασπροβάλλας παρουσιάζει σήμερα εκτεταμένες ζημιές που θα έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί από καιρό και επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της εγκατάστασης. Οι όποιες καταστροφές είχε υποστεί κατά το παρελθόν ο βιολογικός λόγω της πλημμύρας που είχε συμβεί στην περιοχή το 2008, είχαν αποκατασταθεί και σήμερα η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά και χωρίς προβλήματα.

4. Στο μεγάλο θέμα των λυμάτων που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην επικράτεια του Δήμου μας, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας, ως νέα αρχή του Δήμου Βόλβης, προβήκαμε σε μια σειρά ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα:

α) Συστήσαμε άμεσα την νέα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Βόλβης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) σε επέκταση της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Καθαριότητας που υπήρχε στον Δήμο Αγίου Γεωργίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.Γ.) έτσι ώστε γρήγορα τα θέματα γύρω από το νερό (πόσιμο νερό και λύματα) να αντιμετωπιστούν από έναν μεγάλο ενιαίο φορέα, με την οργάνωση και την ευελιξία που διαθέτει μια Δ.Ε.Υ.Α.

β) Υποβάλαμε πρόταση για την «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων Καταθλιπτικών Αγωγών και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης» για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα «Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.», η οποία και εντάχθηκε τελικά στο πρόγραμμα με κωδικό πράξης MIS 340381 (ΑΔΑ: 45ΠΜ0-Σ7Δ). Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 21.833.928,26 €, το οποίο ήδη υλοποιείται εντός χρονοδιαγράμματος με ολοκλήρωση στην παρούσα φάση του συνόλου των μελετών και δημοσιότητα εντός ολίγων μηνών του έργου της κατασκευής των δικτύων.

γ) Επίσης για την διαχείριση των λυμάτων και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου μας εκπονούμε μελέτες αποχετευτικών δικτύων και Ε.Ε.Λ και σε άλλες κοινότητες όπως το Σχολάρι και τον Προφήτη για την Δ.Ε. Εγνατίας και για την Δ.Κ. Νέας Απολλωνίας και τον οικισμό των Λουτρών για την Δ.Ε. Απολλωνίας.

Μελέτες ώριμες άλλες ολοκληρωμένες στο 100%, άλλες με μικρότερο βαθμό ωριμότητας, που περιμένουν την ένταξή τους σε αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα, οπότε και όταν δημοσιευθούν οι σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων.

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι το θέμα της διαχείρισης των λυμάτων μας απασχολεί συνεχώς και η προσπάθεια που κάνουμε για την επίλυση του είναι συνεχής και αδιάκοπη.

Έως ότου όμως ολοκληρωθούν όλα αυτά τα έργα που θα επιλύσουν το πρόβλημα οριστικά, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του δήμου μας, πάντα με έλεγχο και φυσικά στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.

Άλλωστε το θέμα της διαχείρισης των βοθρολυμάτων είναι ένα ευαίσθητο θέμα που έχει άμεσες επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Αν αποκλείσουμε τους βιολογικούς του Δήμου μας για την μεταφορά βοθρολυμάτων και υποδείξουμε στους πολίτες μας άλλους βιολογικούς, εκτός των ορίων του Δήμου μας, για τη μεταφορά των λυμάτων τους, τότε, με δεδομένο το υψηλό κόστος μεταφοράς και εν μέσω οικονομικής κρίσης, οδηγούμε πολλούς από αυτούς σε παράνομες λύσεις. Διότι οι πολίτες αυτοί, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στα έξοδα της εκκένωσης των βόθρων τους, είτε οδηγούν τα λύματα τους σε ρέματα και χωματερές με αυτοσχέδιες κατασκευές, είτε καθυστερούν υπερβολικά την εκκένωση των βόθρων τους, με αποτέλεσμα την εκροή των λυμάτων στους δρόμους, λόγω υπερχείλισης των βόθρων, πρακτικές που εν τέλει θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του συνόλου των πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Καρακίτσος Απρόστολος

