



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός Αναπληρωτής
Αθήνα 16/07/ 2013
Αρ.Πρωτ: 1671 β

17 Ιουλ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ. κ.
- Ηρώ Διώτη
- Δημήτρη Γελαλή
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν.Ασφαλίσεων
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 12074/20-06-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 12074/20-6-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Ηρώ Διώτη και Δημήτρη Γελαλή σας γνωρίζουμε ότι ως προς το πρώτο ερώτημα αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της Ερώτησης, ενώ αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα αρμόδιο είναι το συνεργωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών. Για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με το θέμα επισυνάπτουμε, το υπ' αριθμ. πρωτ. 38132/3592/2-7-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ το οποίο αναφέρεται στη διαχείριση των αμιαντούχων αποβλήτων.

Συνημμένα:

-Το α.π. 38132/3592/2-7-13 έγγραφο ΔΠΣ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:1

Σύνολο Σελίδων: 2

↓
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ



ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 02-07-2013
Αρ. Πρ. : 38132/3592
Σχετ. : 1671/Β/127

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51
FAX : 210 8663693
Πληροφορίες : Χ. Ζερβού
Τηλέφωνο : 210 8653294
E-mail : ch.zervou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ: Αμίαντος στο δίκτυο ύδρευσης του Αρπελώνα

Σχετ. α) Η υπ' αρ. 12074/20-06-2013 Ερώτηση των Βουλευτών Δ. Γελαλή και Η. Διώτη (αρ. πρ. ΔΠΣ 38132/3592/26-06-2013)

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης σας ενημερώνουμε:

1. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας περιορίζονται στη διαχείριση των αμιαντούχων απόβλητων, όπως αυτά προκύπτουν από τις εργασίες αφαίρεσης δομικών και μονωτικών υλικών που περιέχουν αμίαντο. Τα απόβλητα που προκύπτουν κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα, οπότε θα πρέπει να μεταφέρονται από αδειοδοτημένο φορέα, κατάλληλα συσκευασμένα, και να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους υγειονομικής ταφής, με κατάλληλες προδιαγραφές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων (Νόμος 4042/2012, ΚΥΑ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/1159/2006).
2. Οι ενέργειες για την αντικατάσταση των αμιαντούχων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση Περ/κου Σχεδιασμού
- Τμήμα Δ.Σ.Α. Φ 3.2
- Χ. Ζερβού

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

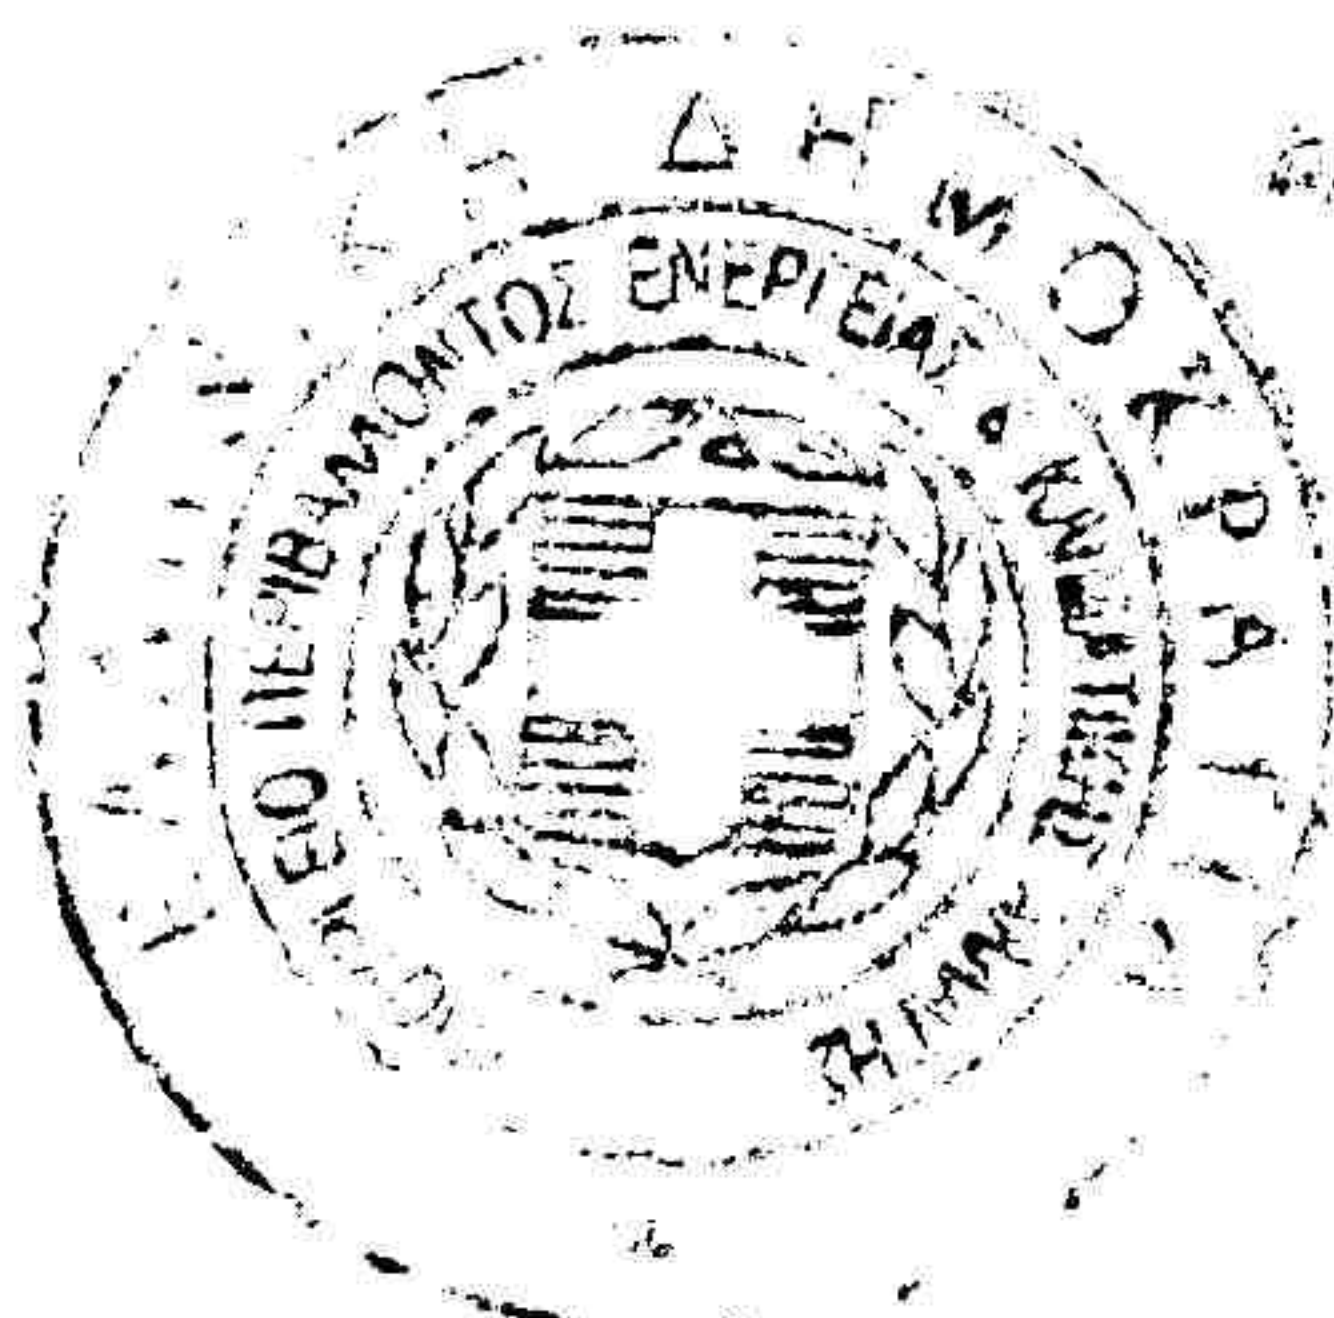

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
ΥΠΕΚΑ