



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 16/07/2013

Αρ.Πρωτ: 1653 β

17 Ιουλ. 2013

ΠΡΟΣ τη

✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές κ.κ.

- Θεοδόση Κωνσταντινίδη

- Ελένη Γερασιμίδου

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 12012/18-06-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ.12012/18-6-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το συμβάν που αναφέρεται, επιλήφθηκαν οι Υπηρεσίες της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν και τη σχετική αρμοδιότητα. Για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με το θέμα κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 1628/2-7-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.

Συνημμένα:

-Το α.π. 1628/2-7-13 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης (σελ.4)


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:4

Σύνολο Σελίδων: 5


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

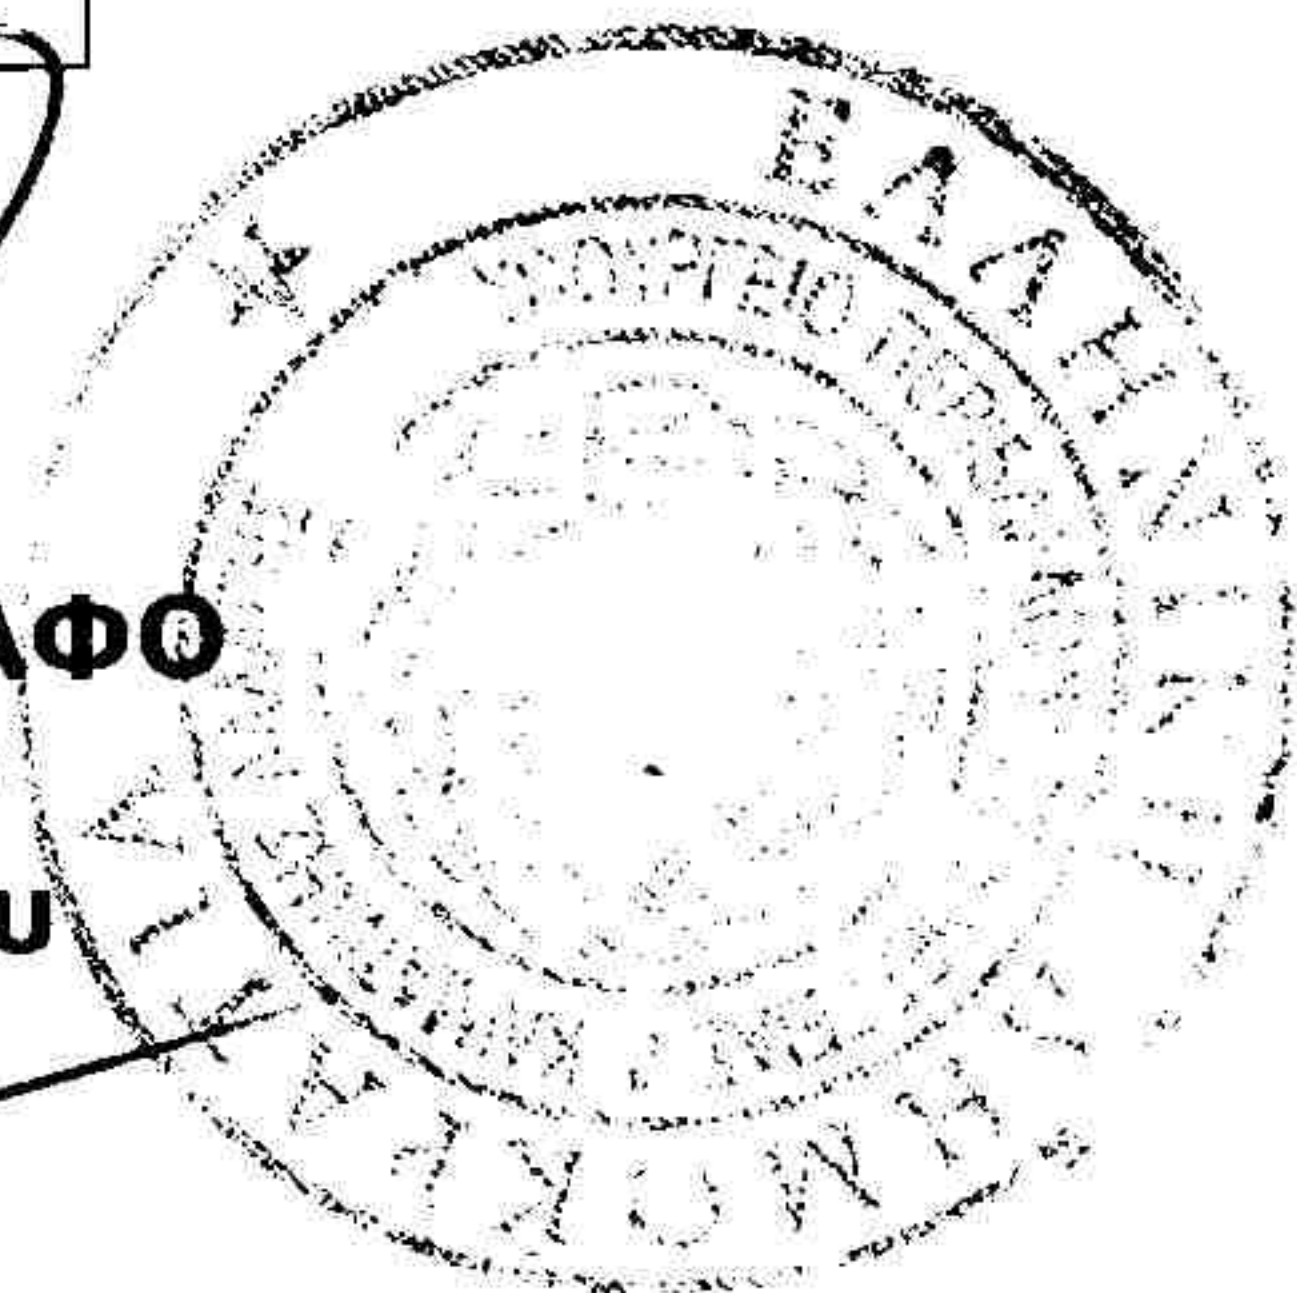

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

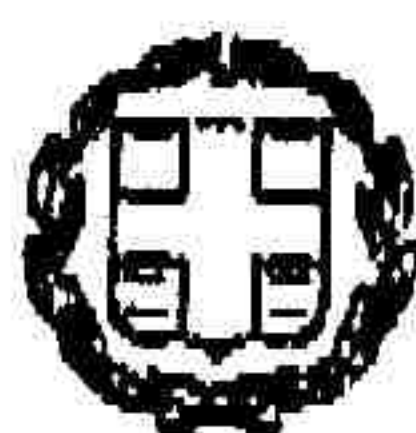

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Θεσσαλονίκη, 02 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 1628


Ταχ Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή με φαξ στο 2106429137

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 12012/18-06-2013 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ 1653/Β/127/25-06-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. 4109/01-07-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2. το υπ' αριθμ. 1821/01-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

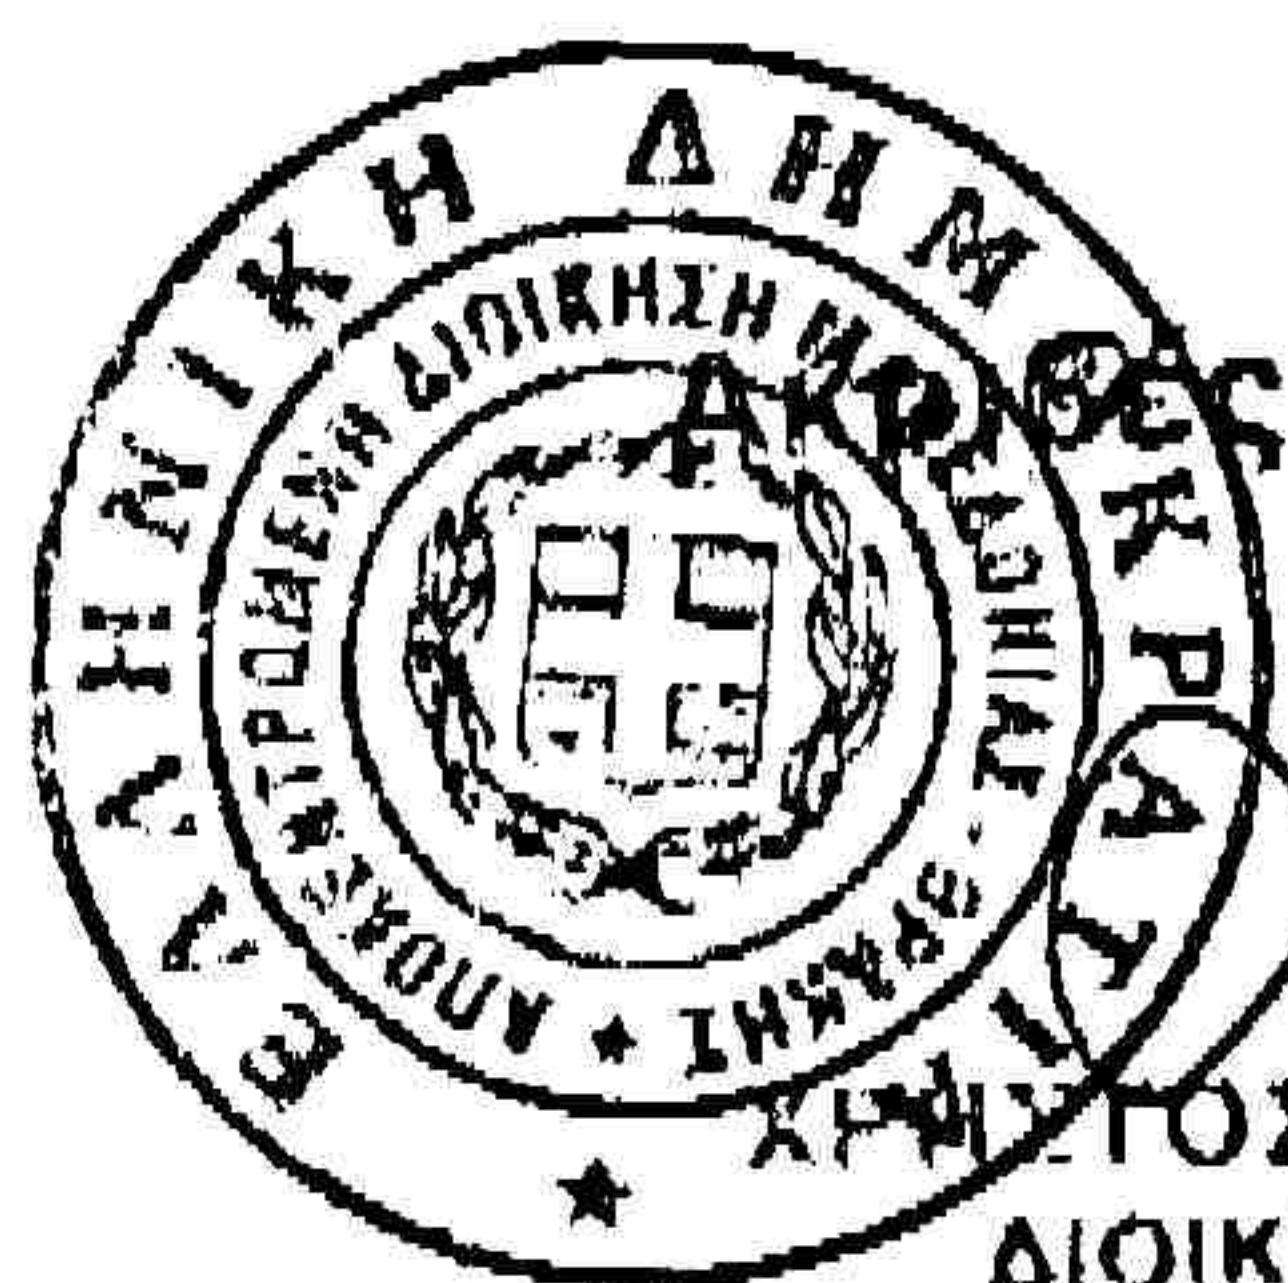

Αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Τ. Οικονομίδα 1
54006 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Ε. Ευθυμιάδης
Τηλέφωνο: 2313 - 309262
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dxs-km@damt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να σταλεί με φαξ 2313309389

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 01-07-2013

Αριθ. Πρωτ.: 4821

Σχετ.:

Προς: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Μακεδονίας - Θράκης
Υπόψη κ. Σ. Ζαχαριάδη
Ενταύθα
Fax: 2313309389
(δικό σας με αριθ. πρωτ. 1628/25-06-13)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. πρωτ. 12012/18-06-2013 των Βουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντίνου και Ελένης Γερασιμίδου με θέμα «Μόλυνση από διαρροή υδροχλωρικού οξέος σε εργοστάσιο της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 1653/Β/127/25-06-13 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις 26-06-2013 με αριθ. πρωτ. 4821, με συνημμένη τη με αριθ. πρωτ. 12012/18-06-2013 Ερώτηση

Μετά το παραπάνω σχετικό και την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τη Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης έχει ήδη επιληφθεί της καταγγελίας για την διαρροή οξέος και θα ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία μας σχετικά με τις ενέργειές της.
2. Η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα προβεί σε τυχόν σχετικές ενέργειες μετά την αποστολή των προαναφερθέντων εγγράφων και στοιχείων από την οικιστική αρχή (Δ/ση Ανάπτυξης).

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο
Αρ. Αρχείο
Αρμόδιος υπάλληλος

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού κ.π.ι.



Ακριβές αντίγραφο
Μ. Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Διεύθυνση Περιφέρειας κ. Χαλκιά
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Η Προϊσταμένη Γραμματεία

ΛΑΡΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ

Άγγελος Πουσκούρης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Σελίδα 1



ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη 01 Ιουλίου 2013

Α.Π : 4109

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κώδικας : 546 29
Τelefax : 2313325481
Πληροφορίες : Δ. Βλάχος
Ι. Παπαβασιλείου
Τηλέφωνο : 2313-325-407, 2313 325521
e-mail : I.Papavasiliou@okim.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198
ΤΚ 546 55 Θεσσαλονίκη
2. Γρ. Γενικού Δ/ντή
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ 546 55 Θεσσαλονίκη
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Γρ. Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ : 1. Αντίχρη Μ.Ε.Θ.
Κο. Γ. Τσαμαλή
Βασ. Όλγας 198
546 55 Θεσσαλονίκη
2. ΑΝΤ/ΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κο. Θεοφάνη Παπά
Μοναστηρίου 12
546 29 Θεσσαλονίκη
3. Γενικό Δ/ντή Ανάπτυξης
Κο Ν. Τασσοδλή
Μοναστηρίου 12
546 29 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Η αριθ. 12012/18.06.2013 εκκίνηση των Βουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερυσμίδου

Την 03.06.2013 και ώρα 15.00' (με προφορική εντολή του προϊσταμένου της Δ/σης μετά από τηλεφώνημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για έκτακτο και επικίνδυνο συμβάν και ανάλογο έγγραφο της ΠΣΕΑ), πραγματοποιήθηκε έκτακτη αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας στην μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης χημικών προϊόντων της εταιρείας με την επωνυμία «ORANGE LOGISTICS Ε.Π.Ε.» πρώην «Α. Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ με δ.τ. «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ» στο ΟΤ53Α, στην ΒΙΠΕ Σίνδου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, και διαπιστώθηκε ότι το εργοστάσιο δεν λειτουργεί και ότι από την μία πλαστική δεξαμενή υπήρχε διαρροή προς τις σχάρες κατασκευασμένης υπόγειας δεξαμενής συλλογής με απόσταση 3-9 μέτρων, όπου η αύλακα διαρροής είχε καλυφθεί με χώμα (από την Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Για την αντιμετώπιση του επείγοντος της «διαρροής» ανετέθη από τον προϊστάμενο της Δ/σης (ύστερα από προφορική διαπραγμάτευση της αμοιβής της, έγκριση του Γεν. Δ/ντή Ανάπτυξης κ. Νικ. Τασσοδλή και επιβεβαίωση του κ. Ανδρεάδη της Δ/σης Οικονομικού της ΠΚΜ ότι οφίσταται ανάλογη πτώση στον προϋπολογισμό της ΠΚΜ), στην πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων «INTERGEO Ε.Π.Ε.» η απόκτηση & μεταγύψιση σε ασφαλή δεξαμενή του οξέος. Η εργασία ολοκληρώθηκε επισημερών περί ώρα 18.00', αφού πρώτα πιστοποιήθηκε με φορητό εργαστηριακό ΚΙΤ ότι το οξύ ήταν όντως υδροχλωρικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον και τους παριστάμενους..

Από το αρχείο της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η μονάδα διαθέτει την με Αριθ.Πρωτ. Φ.14.2.26386/3211Α/1 10600/21.07.2012 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου Εργοστασίου αποθήκευσης χημικών προϊόντων λόγω αλλαγής φορέα από "ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ"

σε «ORANGE LOGISTICS Ε.Π.Ε.» της Δ/σης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ. σε αντικατάσταση της με Αριθμ. Πρωτ. 15/Φ.14.2.26386/3733 σχετ. 15/160 Α/1 10600 / 15.04.2009 Άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου του Εργοστασίου αποθήκευσης χημικών προϊόντων της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ της Δ/σης Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ.

Η αποκατάσταση της μονάδος πόσον έχει σταματήσει την λειτουργία της, βαρύνει τυπικά τον τελευταίο αναφερόμενο ως νόμιμο εκπρόσωπο. Έτσι με τα αριθ. πρωτ. Οικ. 3454/06.2013 και 3510/06.2013 έγγραφά μας ενημερώθηκαν οι παραπάνω φορείς της μονάδας για τις υποχρεώσεις τους για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και την διαχείριση των αποθηκευμένων χημικών προϊόντων.


Με το αριθ. πρωτ. 1473/32482/14.06.2013 έγγραφο της, η ΕΤΒΑ ΒΙ.Π.Ε. ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι με την αριθ. 1394/2012 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ υπήχθη σε καθεστώς «πδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία» και με την παραπάνω απόφαση η εκκαθάριση ανατέθηκε στην εταιρεία «PRICE WATERHOUSE COOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΕ» και ο εκκαθαριστής υποχρεούται να μεριμνά εκτός των άλλων και για την ασφαλή λειτουργία και την φύλαξη των εγκαταστάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία με το αριθ. πρωτ. 3805/28.06.2013 έγγραφο ενημέρωσε και την παραπάνω εκκαθαρίστρια εταιρεία για τις υποχρεώσεις της για την ασφαλή και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και θα πραγματοποιήσει εκ νέου έλεγχο για την τήρηση των παραπάνω, επιβάλλουσα εν ανάγκη τις προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις

Επιστ. Διευθ. Δεχ. Α.Ο.

Μ.Ε.Π.Κ.Μ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δρ. Ν. ΤΣΟΥΛΗΣ

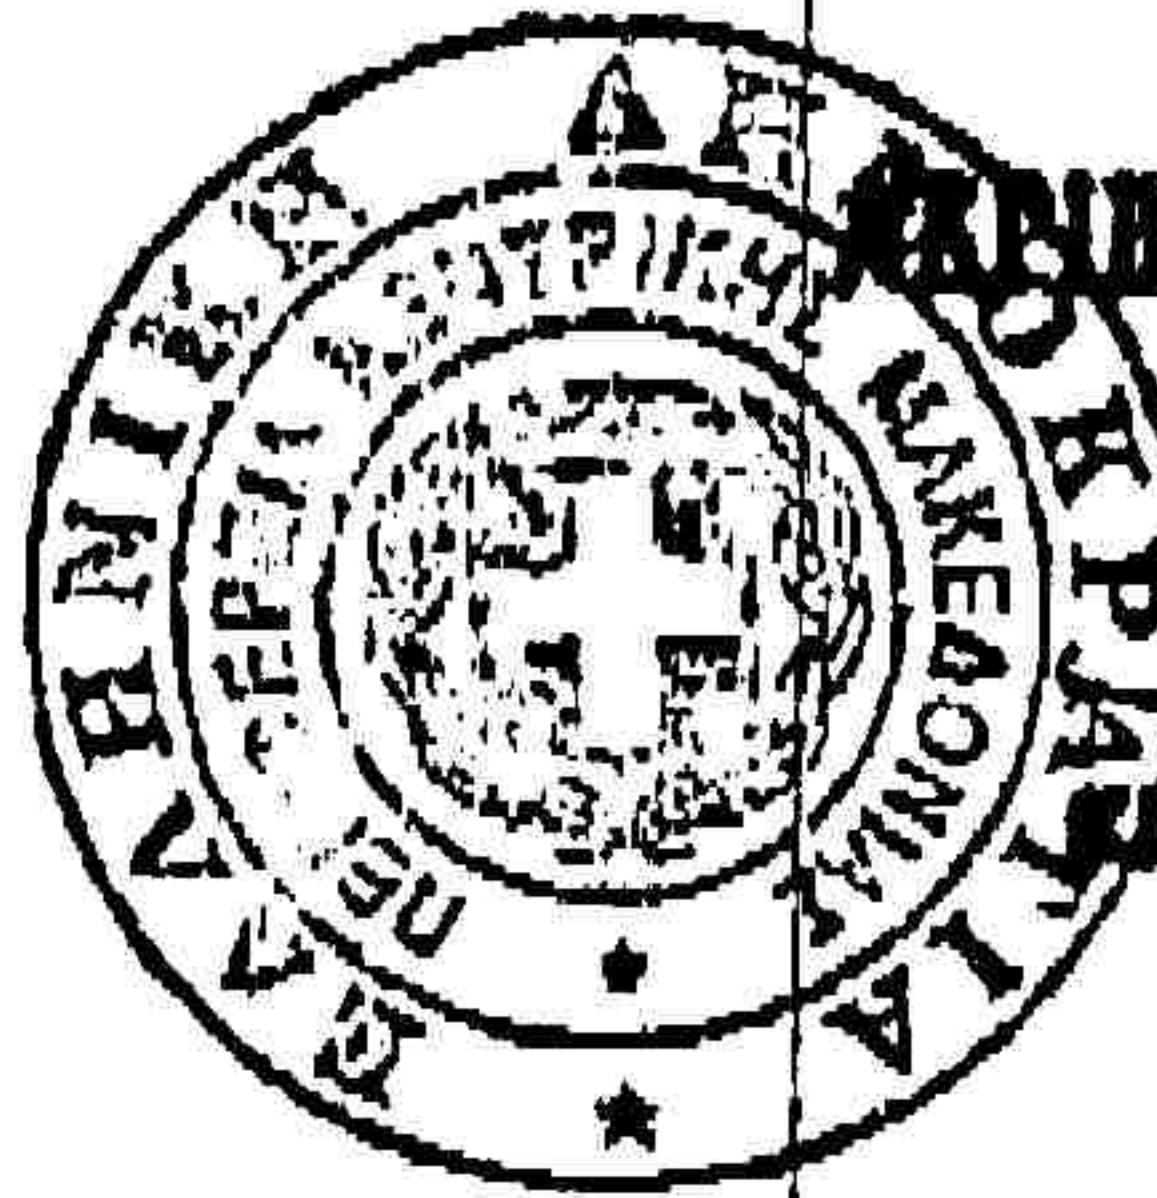

ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΤΟΥ 2009