




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

02 ΑΠΡ. 2013

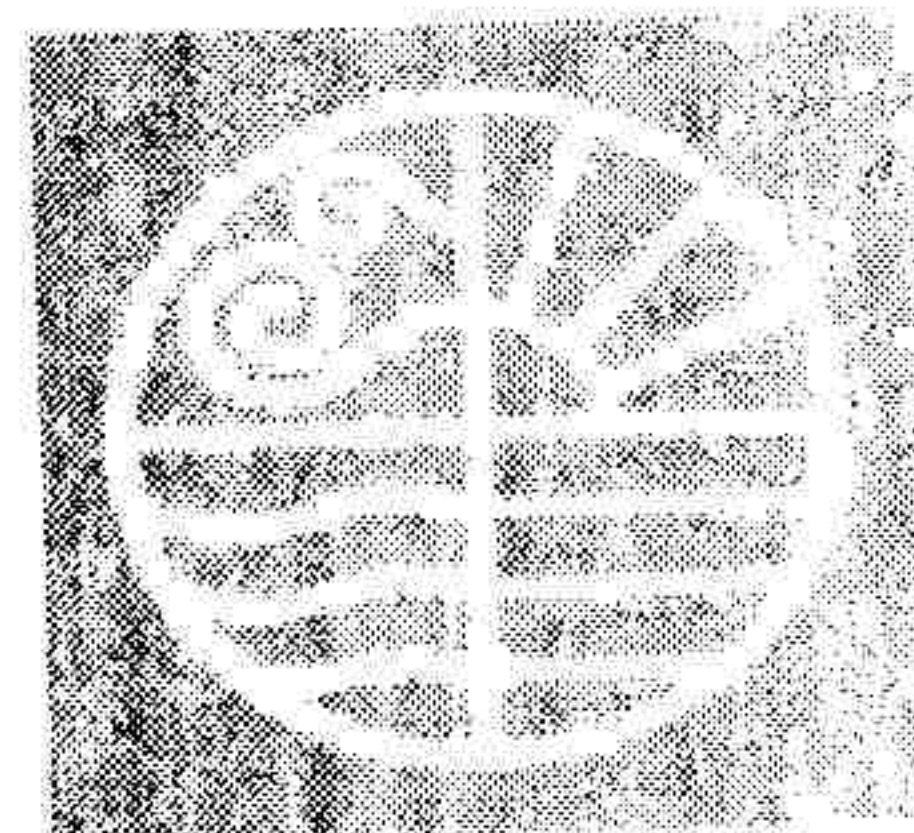

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 31/7/2013

Αρ.Πρωτ: 1749 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ.Νικ.Κούζηλο
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 12476/02-07-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 12476/2-7-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Κούζηλο, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που τίγεται άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα του Δήμου Πόρου. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Σημειώνεται ότι κατά τη διενέργεια αυτοψίας στην Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Πόρου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 18.600 ευρώ στο Δήμο Πόρου με την υπ' αριθμ. 1803/21-6-2013 Απόφαση.

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 0

Σύνολο Σελίδων: 1

✓ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ